

**ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการ
บริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ดังรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย

1.1	แบบเลขที่ VTBS/AFD/04-63	จำนวน	120	แผ่น (รวมปก)
1.2	ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้าง	จำนวน	9	แผ่น
1.3	เงื่อนไขทั่วไป	จำนวน	34	แผ่น
1.4	ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา	จำนวน	10	แผ่น
1.5	สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน	15	แผ่น
1.6	รายการประกอบแบบ	จำนวน	87	แผ่น
	1.6.1 รายการประกอบแบบงานทาง	จำนวน	77	แผ่น
	1.6.1.1 งานรื้อสิ่งก่อสร้างเดิม	จำนวน	1	แผ่น
	1.6.1.2 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	จำนวน	26	แผ่น
	1.6.1.3 งานอุดร่อง ยานแนวรอยต่อคอนกรีต	จำนวน	2	แผ่น
	1.6.1.4 งานแอสฟัลต์ไพรม์โคท	จำนวน	3	แผ่น
	1.6.1.5 งานแอสฟัลต์แทคโคท	จำนวน	3	แผ่น
	1.6.1.6 งานแผ่นวัสดุโพลีเอทิลีน	จำนวน	2	แผ่น
	1.6.1.7 งานมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต	จำนวน	38	แผ่น
	1.6.1.8 งานทำเครื่องหมายบนพื้นผิวทาง	จำนวน	2	แผ่น
	1.6.2 รายการประกอบแบบงานไฟฟ้า	จำนวน	10	แผ่น
1.7	แนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.	จำนวน	6	แผ่น

2. มาตรฐานที่กำหนด

เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปข้อ 5 เรื่องมาตรฐานอ้างอิง การทดสอบวัสดุ และการเปรียบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์

3. ขอบเขตงาน

รายละเอียดงานต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการในงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตการบิน ที่อยู่ติดกับอาคารผู้โดยสารส่วน Concourse A, B, C, D, E และ F ของสนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องขออนุญาตนำเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ขออนุมัติแผนความปลอดภัย ขออนุมัติแผนการ

ดำเนินงาน ขออนุมัติเส้นทางลำเลียง ฯลฯ โดยผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตการบินทุกคนจะต้องผ่านการอบรมและทำการขออนุญาตเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับทราบและดำเนินการเรื่องดังกล่าว ตามระเบียบเฉพาะของ ทอท. และจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปและข้อกำหนด ซึ่งประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

- 3.1 งานรื้อชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
- 3.2 งานรื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟและถังไฟชั้นบนของระบบไฟฟ้าสนามบิน
- 3.3 งานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
- 3.4 งานก่อสร้างผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
- 3.5 งานซ่อมแซมพิเศษ (ถ้ามี)

3.5.1 งานซ่อมแซมพิเศษคือ งานซ่อมแซมพื้นผิววัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความเสียหายต่อเนื่องมาจากที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งตรวจพบความเสียหายกว้างหรือลึกกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ ซึ่งผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ติดตั้งซ่อมแซมแก้ไขก่อนดำเนินการก่อสร้างไปตามแบบ ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นสำหรับงานซ่อมแซมพิเศษที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเท่ากับ 500 ต้น ซึ่งเป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น ปริมาณที่ก่อสร้างเสร็จจริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าได้

3.5.2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างสำหรับงานซ่อมแซมพิเศษ ทั้งหมดรวมกันทุกพื้นที่ (Phase) ในการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ซึ่งได้รวมค่าจ้างส่วนนี้ไว้กับค่าจ้างส่วนอื่นๆ ที่เหลือตามสัญญาแล้วรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด

3.5.3 ในกรณีที่งานซ่อมแซมพิเศษ ที่ก่อสร้างจริงรวมทั้งหมดตามสัญญามีปริมาณมากหรือน้อยกว่า 500 ต้น ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับปริมาณงานส่วนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับจ้าง หรือหักเงินค่าจ้างสำหรับปริมาณงานส่วนที่น้อยกว่าจากผู้รับจ้างในการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ค่าจ้างที่จะจ่ายเพิ่มหรือหักไว้ข้างต้นให้คิดจากราคาต่อหน่วยของงานซ่อมแซมพิเศษตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.2.2.2.12 เท่านั้น

3.5.4 ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ขอขยายเวลาตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับ อันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานซ่อมแซมพิเศษแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญาจากผู้ว่าจ้างได้

3.5.5 ปริมาณที่ทำเสร็จจริงให้คำนวณหรือวัดปริมาณโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร โดยให้ผู้รับจ้างส่งรายงานสรุปปริมาณงานที่ก่อสร้างจริงในแต่ละพื้นที่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบในการส่งมอบงานแต่ละงวดทุกงวด

- 3.6 งานปูวัสดุอัดฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Base Course
- 3.7 งานปูวัสดุอัดฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Binder Course
- 3.8 งานปูวัสดุอัดฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course
- 3.9 งานทาสีเครื่องหมายบนพื้นผิวทาง

4. กำหนดงานแล้วเสร็จและการแบ่งงวดงาน

4.1 ผู้รับจ้างต้องเริ่มงานทันที ตามวันที่ ทอท.ระบุในหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 ระยะเวลาดำเนินงานประกอบด้วย 2 ระยะ คือ ระยะเวลาเตรียมงาน และระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

4.2.1 ระยะเวลาเตรียมงาน (60 วัน)

ให้ผู้รับจ้างเตรียมงานตามเงื่อนไขข้อ 19 เรื่อง การเตรียมงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ ทอท.ระบุในหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นลายลักษณ์อักษร และหากครบกำหนดระยะเวลาเตรียมงานแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังมิได้เตรียมงานให้แล้วเสร็จ ทอท. มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ภายในระยะเวลา 60 วัน ของการเตรียมงาน ผู้ว่าจ้างจะอำนวยความสะดวกและปิดพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดในบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้าง

4.2.2 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง (ตามระยะเวลาดำเนินการในตารางที่ 1 ของแต่ละพื้นที่)

4.2.2.1 การส่งมอบพื้นที่

ผู้ว่าจ้างแบ่งพื้นที่ก่อสร้างเป็น 11 พื้นที่ (11 Phase) ตามแบบก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างต้องดำเนินงานก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามตารางที่ 1 โดยมีเงื่อนไขในการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการ ดังนี้

4.2.2.1.1 หลังจากครบกำหนดระยะเวลาเตรียมงานในข้อ 4.2.1 แล้ว ผู้ว่าจ้างจะส่งมอบพื้นที่ เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเตรียมงานแล้วเสร็จก่อนครบกำหนดระยะเวลาในข้อ 4.2.1 ผู้รับจ้างสามารถร้องขอเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างก่อนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

4.2.2.1.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเป็นผู้พิจารณา และแจ้งกำหนดวันให้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ (Phase) ให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2.2.1.3 ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างครั้งละ 1 พื้นที่ (Phase) ยกเว้น ในกรณีที่ผู้รับจ้างประสงค์จะขอเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างในคราวเดียวกันมากกว่า 1 พื้นที่ สามารถกระทำได้ หากผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานในคราวเดียวกันมากกว่า 1 พื้นที่ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ (Phase) ใดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนหลังได้ตามที่เห็นสมควร

4.2.2.1.4 หากผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง (Phase) ก่อนหน้าไม่แล้วเสร็จหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เห็นชอบ ผู้ว่าจ้างจะไม่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (Phase) ในลำดับถัดไปให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุแห่งการล่าช้าเนื่องจากการไม่ได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างในกรณีนี้มาเพื่อขอขยายเวลา ขอลดหรือของดค่าปรับจากผู้ว่าจ้าง หรือเรียกร้องอื่นใดจากผู้ว่าจ้างมิได้

4.2.2.1.5 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอขยายเวลาตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับได้ แต่จะอ้างเหตุดังกล่าวมาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างมิได้

ตารางที่ 1 จำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดงาน และระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้างในแต่ละ Phase

Phase (ตามแบบก่อสร้าง)	จำนวนเงินค่าจ้าง (ร้อยละของเงินค่าจ้างทั้งหมด)	ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง (วัน)
Phase 1	10	14
Phase 2	5	14
Phase 3	8	20
Phase 4	15	15
Phase 5	15	15
Phase 6	8	20
Phase 7	10	15
Phase 8	5	10
Phase 9	4	12
Phase 10	5	12
Phase 11	5	10

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างในแต่ละ Phase นับจากวันที่ ทอท. ส่งมอบพื้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร

4.2.2.2.12 งวดที่ 12 จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารตามข้อ 6 เรื่องเอกสารและสิ่งที่ต้องส่งมอบในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างดำเนินงานในงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 11 แล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ปริมาณงานซ่อมแซมพิเศษ ที่ก่อสร้างจริงรวมกันทุกพื้นที่ (Phase) มีปริมาณแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในขอบเขตงานข้อ 3.5 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินสำหรับปริมาณงานที่มากกว่าให้แก่ผู้รับจ้าง หรือหักเงินค่าจ้างสำหรับปริมาณงานส่วนที่น้อยกว่าในการจ่ายเงินงวดสุดท้ายนี้ โดยค่าจ้างที่จะจ่ายเพิ่มหรือหักไว้ให้คิดจากราคาต่อหน่วยของงานซ่อมแซมพิเศษ ซึ่งผู้รับจ้างกำหนดไว้ในใบเสนอราคาที่ได้ทำข้อตกลงไว้ในสัญญา กับ ทอท. รวมกับค่าอำนาจการ กำไร ดอกเบี้ยและภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้คิดค่าอำนาจการ กำไร ดอกเบี้ย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

ค่าอำนาจการ กำไร ดอกเบี้ยของค่างานต้นทุนที่จ่ายเพิ่มหรือหักลด คิดจาก
 (ค่าอำนาจการ กำไร ดอกเบี้ยในใบเสนอราคา / ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง) x ค่างานต้นทุนที่เพิ่มหรือลด.....(1)
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดจาก
 (ค่างานต้นทุนที่เพิ่มหรือหักลด + (1)) x ร้อยละของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบุในใบเสนอราคา

4.2.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจรับงานในงวดใดๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีผลการทดสอบจากหน่วยงานที่เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปข้อ 5 เรื่องมาตรฐานอ้างอิง การทดสอบวัสดุและการเปรียบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ แสดงให้เห็นว่าวัสดุสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่จะตรวจรับในงวดนั้น ๆ มีคุณสมบัติทางวิศวกรรม เป็นไปตามข้อกำหนดในรายการประกอบแบบ

4.2.4 ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแบบรูปแต่ยังไม่มีผลการทดสอบจากหน่วยงานที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญาข้อ 5 และมีความประสงค์ที่จะส่งมอบงานก็สามารถทำได้ หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาผลทดสอบในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าสามารถเปิดใช้งานได้ โดยให้ถือว่าวันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นวันที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ ทั้งนี้การเปิดใช้งานตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นการตรวจสอบในเรื่องความเรียบร้อยของพื้นที่ที่ได้รับการส่งมอบเท่านั้น การรับรองคุณสมบัติในทางวิศวกรรมนั้นจะถือว่าได้รับการรับรองเมื่อผลการทดสอบฯ เป็นไปตามรายละเอียดของรายการประกอบแบบเท่านั้น

5. เงื่อนไขอื่นๆ

5.1 โรงผสมคอนกรีต (Concrete Mixing Plant) ที่จะนำมาผสมคอนกรีตเพื่อใช้ในงานจ้างนี้จะต้องตั้งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ก่อสร้างมากจนเป็นเหตุให้คุณภาพของคอนกรีตที่นำมาก่อสร้างมีคุณภาพไม่เหมาะสม หรือทำให้การดำเนินงานก่อสร้างขาดประสิทธิภาพ

5.2 โรงผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ที่จะนำมาใช้ดำเนินงานโครงการนี้ต้องมีระยะทางขนส่งห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่เกิน 60 กิโลเมตร ผู้ว่าจ้างจะจัดเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะใช้พื้นที่ตั้งโรงผสมวัสดุในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

5.3 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาในส่วนที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของทอท.อย่างเคร่งครัด

6. เอกสารและสิ่งที่ต้องส่งมอบในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

6.1 แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) เป็นข้อมูลในรูปแบบ AutoCAD Drawing เวอร์ชัน 2017 หรือสูงกว่า บันทึกในแบบต้นฉบับขนาดกระดาษ A2 ซึ่งวิศวกรโครงการและผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ควบคุมของ ทอท. ลงนามแล้ว จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมสำเนาจำนวนอย่างละ 3 ชุด

6.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ที่มีรูปถ่ายพร้อมรายละเอียดในการก่อสร้าง เช่น วิธีการทำงานแต่ละขั้นตอน (ณ โรงผสม ห้องปฏิบัติการ และในสนาม) สรุปชนิด แหล่งที่มา ปริมาณ สูตรส่วนผสมของวัสดุและผลิตภัณฑ์ผลการทดสอบ แผนงาน ผลการดำเนินงาน ของงานทั้งหมดตามสัญญา และอื่น ๆ ตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ โดยจัดทำเป็นรายงาน (ภาพสี) จำนวน 3 ชุด ทั้งนี้ ความสมบูรณ์ของรายงานให้ถือการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่สิ้นสุด

6.3 ฮาร์ดดิสก์ชนิดพกพา (Portable Hard Disk) ความจุไม่ต่ำกว่า 500 GB จำนวน 2 ชุด ซึ่งได้สำรองไฟล์ข้อมูลข้อ 6.1 และ 6.2 พร้อมภาพถ่ายการทำงานประจำวันและอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานกำหนดไว้

hp ws

7. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดงาน ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันดังนี้

7.1 งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 11 ในอัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของมูลค่างานแต่ละงวดงานตามสัญญา

7.2 งวดที่ 12 ในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่างานงวดที่ 12

8. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องตามวิสัยในงานที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการตามสัญญาเป็นระยะเวลา 2 ปี (นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละพื้นที่)

9. การปรับราคาค่าก่อสร้าง (Cost Escalation)

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ ทอท. ได้ขยายออกไป

10. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

10.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

10.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

11. แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามรายละเอียดแนบท้าย พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการดำเนินงานที่อื่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

12. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

12.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

12.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ค้าของ ทอท. กลุ่มงานจ้างก่อสร้างประเภทงานโยธา ประเภทที่ 1 หรือ 2 หรือ 3

12.3 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างหรือซ่อมแซม พื้นผิวทางวิ่ง หรือทางขับ หรือลานจอดอากาศยาน ชนิด แอสฟัลต์คอนกรีต ภายในเขตการบิน (Airside) ของสนามบินที่ได้ดำเนินกิจการสนามบินสาธารณะ ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ประกอบกิจการสนามบินสาธารณะ ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื้อถือ

12.4 ผู้เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

12.4.1 กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

12.4.2 กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวว่าพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้น สามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์







13. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างหรือซ่อมแซม พื้นผิวทางวิ่ง หรือทางขับ หรือลานจอดอากาศยาน ชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในเขตการบิน (Airside) ของสนามบินที่ได้ดำเนินกิจการสนามบินสาธารณะ ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ประกอบกิจการสนามบินสาธารณะซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื้อถือ กรณีหนังสือรับรองผลงานที่ผู้เสนอรานำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี) และต้องแนบสำเนาหนังสือสัญญาและเอกสารการเสียภาษี เช่น สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสำเนาใบกำกับภาษีของสัญญาที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

14. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท.พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดงาน

- ลงชื่อ..... ..... ประธานกรรมการ
(นายนิติชัย ชัยเชื้อ) ผอ.สสบ.ฝสอ.
- ลงชื่อ..... ..... กรรมการ
(นายสังจาววิทย์ ทรงวิวัฒน์) วทช.7.สสบ.ฝสอ.
- ลงชื่อ..... ..... กรรมการ
(นายนิพล ทองกล้า) วิศวกรอาวุโส 6 สสบ.ฝสอ.
- ลงชื่อ..... ..... กรรมการ
(นายเจษฎา เฟื่องอักษร) วิศวกร 4 สสบ.ฝสอ.
- ลงชื่อ..... ..... กรรมการ
(นายปรัชญา มีอาษา) ช่างโยธา 3 งพท.สสบ.ฝสอ.
- ลงชื่อ..... ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายอนวัตร พานทอง) ช่างโยธา 2 งพท.สสบ.ฝสอ.



เงื่อนไขทั่วไป

1. แบบรูปและรายละเอียด

1.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแบบรูป และรายละเอียดนี้ทุกประการให้ครบถ้วนสมบูรณ์

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบรูป และรายการอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนเป็นที่เข้าใจโดยแจ่มแจ้งทุกประการ ถ้าปรากฏปัญหาความไม่เข้าใจในแบบรูป และรายการ หรือพบเห็นว่ามี ความคลาดเคลื่อนขัดแย้ง หรือไม่ละเอียด หรือไม่ชัดเจน หรืออาจไม่ปลอดภัย หรือมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามให้รีบเสนอรายการนั้นๆ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อตรวจสอบวินิจฉัยและชี้ขาดซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะถือหลักเกณฑ์จากสัญญา ความถูกต้องตามหลักการช่าง และความเหมาะสมในประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักในการชี้ขาด คำวินิจฉัยถือเป็นเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะไม่ดำเนินการไปก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะให้ความเห็นชอบหรือวินิจฉัยชี้ขาด

1.3 สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีได้ปรากฏในรูป รูปแบบขยาย หรือรายละเอียดหากเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นองค์ประกอบหรือสิ่งจำเป็นต้องทำหรือเป็นวิธีที่ควรจะต้องทำเพื่อให้ได้งานสำเร็จบริบูรณ์ไปโดยรวดเร็วด้วยดี และถูกต้องตามหลักการช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องกระทำการทุกอย่างโดยเต็มที่และถูกต้องเสมือนว่าได้มีปรากฏในแบบ รูป และรายการนั้นๆ ผู้รับจ้างต้องเชื่อฟังคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างที่กำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อเกิดปัญหาตามที่กล่าวข้างต้นทุกประการ

1.4 ค่าระยะทาง และระดับที่ระบุไว้ในแบบเป็นระยะและระดับโดยประมาณ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบระยะ และระดับจากสถานที่จริงก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง โดยให้ยึดถือพื้นที่จริงและแบบก่อสร้างประกอบการปฏิบัติงาน หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้แสดงค่าระดับเทียบกับ ค่าระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL) ซึ่งอ้างอิงจากหมุดควบคุมที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดให้ พร้อมส่งผลการสำรวจให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานอนุมัติก่อนดำเนินงาน

2. ความรับผิดชอบ

ผู้ว่าจ้างถือว่าผู้รับจ้างเข้าใจแบบ รูป และรายละเอียดแนบท้ายสัญญาอย่างถ่องแท้ ตลอดจนยอมรับเงื่อนไขใดๆ ที่ทางผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ทั้งสิ้น ฉะนั้น ถ้าในระหว่างดำเนินการก่อสร้างมีปัญหาเกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะดำเนินการในทางที่เป็นประโยชน์ต่อทางผู้ว่าจ้างในอันที่จะปฏิบัติได้โดยผู้รับจ้างจะต้องทำตามทั้งสิ้น

3. สิ่งของ

3.1 สิ่งของที่ปรากฏในแบบ รูป และรายละเอียดก็ดี หรือมิได้ปรากฏในแบบ รูป และรายการละเอียดก็ดี แต่เป็นส่วนประกอบการดำเนินการนี้จะต้องเป็นของที่ถูกต้องสอดคล้องตามความต้องการของแบบ รูปแบบและรายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุสำเร็จรูป หากไม่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องมีหลักฐานยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถนำมาใช้ได้อย่างได้อย่างเหมาะสมจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่นหลักฐานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างตรวจสอบและเห็นชอบก่อนนำมาใช้

3.2 อุปกรณ์หรือสิ่งของที่ได้รื้อถอดถอนออก หากไม่ระบุให้ดำเนินการอย่างอื่นให้ส่งคืนคลังพัสดุ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

4. การใช้วัสดุเทียบเท่า

วัสดุเทียบเท่า หมายถึง วัสดุที่สามารถใช้แทนกันได้ มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในรายการ ทั้งนี้จะต้องถูกต้องในทางเทคนิค และประโยชน์ใช้สอยตลอดจนความสวยงามซึ่งสามารถใช้แทนกันได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นถ้าผู้รับจ้างจะใช้วัสดุเทียบเท่า ก็ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานแห่งคุณภาพความถูกต้องในทางเทคนิคประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม และราคาตลอดจนนำตัวอย่างวัสดุเทียบเท่า นั้นมา ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบคุณภาพก่อน

5. มาตรฐานอ้างอิง การทดสอบวัสดุ และการเปรียบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์

5.1 การทดสอบวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงการนี้ จะต้องกระทำโดยหน่วยงานทดสอบของราชการ หรือสถาบันการศึกษาที่น่าเชื่อถือซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสียก่อน

5.2 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดเตรียม ขนส่ง รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าทดสอบตัวอย่างต่างๆ นั้น ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

5.3 การทดสอบต่าง ๆ ในงานก่อสร้างหากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของกรมทางหลวง หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย และ ทอท. เห็นชอบแล้ว

5.4 เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับงานสำรวจ หรือที่ใช้ในห้องทดลองสนามประจำโครงการ และอื่น ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นสมควร ต้องได้รับการสอบเทียบหรือปรับเทียบค่า (Calibrate) ให้อยู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

6. แปลงทดสอบในสนาม

ผู้รับจ้างต้องทำแปลงทดสอบในสนามก่อนการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อกำหนดรูปแบบวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมสำหรับงานพื้นทางมอดิฟายแอสฟัลต์คอนกรีตซึ่งมีความหนาตามแบบก่อสร้างปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. และมีน้ำหนักของมอดิฟายแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ตัน โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอรูปแบบและวิธีการเพื่อขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแปลงทดสอบเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

7. การปฏิบัติงาน

7.1 ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานในสัญญาจ้างอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างเร่งรัดทำงานจนอาจเกิดความเสียหายแล้วคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิสิทธิ์ที่จะยับยั้ง และให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการช่างที่ดี ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติงานไม่ทันเพื่อขอต่ออายุสัญญา และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้างมิได้

7.2 ผู้รับจ้างจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างนี้ให้ได้ตลอด 24 ชม. ของทุกวัน

7.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องจักรให้สมบูรณ์พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดเวลา ทั้งนี้หมายความถึงชนิดและจำนวนซึ่งจะต้องสมบูรณ์พร้อม และเพียงพอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม. ของทุกวัน

7.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมจำนวนพนักงานและจำนวนแรงงานไว้ให้พร้อมสำหรับงานทุกด้าน โดยแยกจากกันให้เป็นส่วนๆ และจะต้องจัดให้แต่ละส่วนงานสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชม.ต่อวัน

7.5 เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตามปกติอยู่ในระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ของวันทำการ ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงินค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง โดยจ่ายไว้ในอัตราตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง ว่าด้วยวันทำการ เวลาทำงาน วันหยุด และค่าทำงานล่วงเวลาของ ทอท.

7.6 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หากทำให้อาคารหรือทรัพย์สินข้างเคียงของผู้ว่าจ้างหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว และจัดทำหรือหามาให้ใหม่เหมือนของเดิม โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด

7.7 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การตัดต่อกระแสไฟฟ้าทุกครั้งจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบโดยตรงก่อนทุกครั้ง

8. ความรับผิดชอบระหว่างสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่งานและบุคคลในระหว่างการปฏิบัติงานจนกระทั่งหมดพันธะแห่งสัญญา ด้วยการชดเชยค่าเสียหาย ซ่อมแซมหรือรื้อถอนทำให้ใหม่ตามควรแก่กรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

9. บุคลากรประจำโครงการของผู้รับจ้าง

9.1 ในระหว่างระยะเวลาเตรียมงาน ให้ผู้รับจ้างเสนอตัวแทนผู้รับจ้างและบุคลากรหลัก โดยจะต้องประกอบด้วยบุคลากรซึ่งมีคุณวุฒิและจำนวนอย่างน้อย ได้แก่

9.1.1 ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 คน จะต้องมียุติบัตรประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทสามัญ เป็นอย่างต่ำ

9.1.2 วิศวกรโครงการ จำนวน 1 คน จะต้องมียุติบัตรประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคี เป็นอย่างต่ำ

9.1.3 วิศวกรไฟฟ้าประจำโครงการ จำนวน 1 คน จะต้องมียุติบัตรประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เป็นอย่างต่ำ

9.1.4 หัวหน้าช่างสำรวจ จำนวน 1 คน จะต้องมียุติบัตรการศึกษาขั้นต่ำในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างสำรวจ

9.1.5 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไม่ต่ำกว่าระดับวิชาชีพจำนวน 1 คน และระดับหัวหน้างานจำนวน 1 คน อยู่ประจำ ณ สถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

9.2 วิศวกรโครงการและผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ และความสามารถในงานประเภทตามสัญญาจ้างนี้และต้องประจำ และปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาระหว่างการดำเนินการนี้ ผู้ควบคุมของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือคำสั่งที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างแนะนำ โดยให้ถือว่าได้สั่งแก่ผู้รับจ้างโดยตรง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องยินยอมปฏิบัติตามทุกกรณี

9.3 หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าผู้ควบคุมงาน วิศวกรหรือช่างของผู้รับจ้าง ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน กล่าวคือ ไม่มีฝีมือและความชำนาญพอเพียงที่จะทำงานนี้ ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับทราบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว โดยไม่นำมาถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญา และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้าง

10. การรายงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานตามที่คุณเจ้าหน้าทีควบคุมงานกำหนด และถือรายงานเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินด้วยโดยที่ข้อมูลต่างๆที่ระบุไว้ในรายงานจะต้องตรงตามข้อเท็จจริง

11. การประชุม

เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีปัญหาน้อยที่สุด ผู้รับจ้างต้องจัดการประชุมเพื่อรายงานและ/หรือแจ้งรายละเอียดงานก่อสร้าง ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนดหรือร้องขอ

12. การตั้งโรงผสมวัสดุ

12.1 ผู้ว่าจ้างจะจัดเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์ใช้พื้นที่ตั้งโรงผสมวัสดุปูผิวทางและวัสดุอื่น ๆ ตลอดจนสำนักงานชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกดังกล่าวในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขนาดพื้นที่ตามสมควรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าใช้ประโยชน์พื้นที่ ทั้งนี้ วัสดุที่ผลิตจากโรงผสมดังกล่าวต้องผลิตเพื่อกิจการของ ทอท. เท่านั้น

12.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดอย่างเคร่งครัด

13. สำนักงานสำหรับควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

13.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีอาคารสำนักงานหรือสถานที่สำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน สถานที่ตั้งของอาคารหรือสถานที่นี้อยู่ในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีห้องน้ำ ส้วม พร้อมอุปกรณ์สุขภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ระบบไฟแสงสว่าง และระบบปรับอากาศอย่างเพียงพอ โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้เตรียมสถานที่ไว้ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าพื้นที่ ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดหา หรือค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ถือว่ารวมอยู่ในราคาค่าก่อสร้างโครงการนี้แล้ว ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม อีกไม่ได้

13.2 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาห้องทดลองให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดูแลเป็นของผู้รับจ้าง

13.3 หลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ สำนักงานสนาม และห้องทดลอง รวมทั้งสิ่งของและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้นั้นตกเป็นสมบัติของผู้รับจ้าง

14. ห้องทดลองสนามของโครงการ

14.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาห้องทดลองจำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้ในการทดสอบของงานก่อสร้างต่างๆ ของโครงการ หากประสงค์จะตั้งห้องทดลองไว้ในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้เตรียมสถานที่ไว้ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าพื้นที่ ก่อนการก่อสร้างห้องทดลองผู้รับจ้างจะต้องเสนอรูปแบบและรายละเอียดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน

14.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและบำรุงรักษาห้องทดลองสนามสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทดสอบ และของใช้สิ้นเปลืองที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า วัสดุที่ใช้ในงานตรงกับข้อกำหนดในรายการประกอบแบบนี้

14.3 ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องทดลองและอุปกรณ์เพื่อทำการทดสอบเอง ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

14.4 ห้องทดลองสนามจะต้องมีลักษณะกันน้ำได้ มีระบบน้ำประปา ระบบระบายน้ำ ห้องน้ำพร้อมระบบสุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ทุกห้องจะต้องมีถ่ายเทอากาศและระบบปรับอากาศอย่างเพียงพอ ประตูทุกแห่งจะต้องมีกุญแจลูกบิด หน้าต่างทุกบานจะต้องมีตะแกรงกันแมลง สามารถใส่กลอนจากข้างในได้

14.5 เครื่องมือประจำห้องทดลอง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือห้องทดลองให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพที่จะใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่ผลิตประจำวัน และการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง ดังนี้

14.5.1 กรณีขอบเขตงานประกอบด้วย งานดิน และมวลรวม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้

- 14.5.1.1 Sieve Analysis
- 14.5.1.2 Unit Weight
- 14.5.1.3 Specific Gravity
- 14.5.1.4 Liquid Limit
- 14.5.1.5 Plastic Limit
- 14.5.1.6 Moisture Content
- 14.5.1.7 Compaction
- 14.5.1.8 In-situ Density
- 14.5.1.9 CBR
- 14.5.1.10 Unconfined Compressive Strength



14.5.2 กรณีขอบเขตงานประกอบด้วยงานวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้

14.5.2.1 การเตรียมก้อนตัวอย่าง Marshall Briquette

14.5.2.2 Density Test

14.5.2.3 Stability และ Flow

14.5.2.4 Bitumen Content

14.5.2.5 Gradation

14.5.3 กรณีขอบเขตงานประกอบด้วยงานปอร์ตแลนด์คอนกรีต อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้

14.5.3.1 Concrete Slumps Test

14.5.3.2 Compressive Strength Test

14.5.3.3 Concrete Specimens Making and Curing

14.5.3.4 Thermometers

ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้รายการประกอบแบบของวัสดุแต่ละชนิด และผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องจัดหาเครื่องมือเบ็ดเตล็ดของห้องทดลองอื่น ๆ เช่น ถาดเก็บตัวอย่าง ถาดผสม เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องชั่ง ฟิล์มกระบวยตัดตัวอย่าง กระบอง วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบบฟอร์มทดลอง ถุงเก็บตัวอย่าง ทราาย Capping Compound น้ำยาที่ใช้ในการทดสอบให้พอเพียงต่อการทดลองทุกประเภท

14.6 กรณีเครื่องมือทดลองเกิดสูญหายหรือชำรุดจนไม่อาจจะซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาทดแทน

14.7 ผู้รับจ้างเป็นผู้จ่าย ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า สำหรับห้องทดลอง

14.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงาน ทำความสะอาด ดูแลรักษาห้องทดลองให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพนักงานเป็นของผู้รับจ้าง

14.9 หลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ สำนักงานสนาม และห้องทดลอง รวมทั้งสิ่งของและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้นั้นตกเป็นสมบัติของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่วนของสิ่งของและเครื่องมือที่จำเป็นไว้ให้อีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

14.10 การทดสอบในห้องทดลองหรือในสนามที่นอกเหนือจากขอบเขตการทดสอบของห้องทดลอง อาจกระทำได้โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างส่งให้ไปทดสอบที่อื่นที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นชอบ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

15. ยานพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มียานพาหนะ จำนวน 1 คัน สำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันเริ่มทำงานจนแล้วเสร็จ รถยนต์ที่ใช้เป็นแบบรถกระบะ 4 ประตู มีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี (อายุใช้งานให้นับอายุทางทะเบียนโดยนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก) มีเครื่องปรับอากาศ พวงมาลัยพาวเวอร์ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา ผู้ดูแลบำรุงรักษา และออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และค่าซ่อมแซม

ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ อันเกิดจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดกับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมงานหรือบุคคลอื่นตลอดระยะเวลา ควบคุมงาน

16. การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของผู้รับจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างใด ๆ ที่สร้างขึ้นในระหว่างการจ้างครั้งนี้ เช่น โรงผสมวัสดุ อาคารสำนักงานสำหรับควบคุมงาน หรือกองวัสดุต่าง ๆ ออกจากพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานแล้ว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งผู้ว่าจ้างเห็นชอบด้วย โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นสมควร โดยภาระค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

17. การตกแต่งก่อนการส่งมอบครั้งสุดท้าย

เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องตกแต่งในบริเวณหรือพื้นที่ที่ใช้ในระหว่างก่อสร้างให้เรียบร้อยไม่กีดขวางการระบายน้ำ หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ดินโดยรอบบริเวณ ภาระค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

18. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นเขตปฏิบัติการทางการบิน (Airside) อย่างเพียงพอ โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อการดำเนินงานของผู้ว่าจ้าง และจะต้องควบคุมคนงานของผู้รับจ้างไม่ให้ลุกล้ำเข้าไปในเขตห้ามต่างๆ ของผู้ว่าจ้างเป็นอันขาด โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

18.1 ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานอยู่เฉพาะในขอบเขตพื้นที่ ๆ ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เท่านั้นไม่ล่วงล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ใช้งานของอากาศยาน หรือพื้นที่ซึ่งรบกวนการทำงานของระบบเครื่องช่วยในการเดินอากาศ

18.2 ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเผื่อช่องทางสำหรับรถดับเพลิงและกู้ภัย สามารถใช้ได้ตลอดเวลา

18.3 ให้ผู้รับจ้างติดตั้ง Barricade แสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟไวบน Barricade ไฟสัญญาณใช้สีแดงหรือสีที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานกำหนด ซึ่งมีความเข้มแห่งการส่องสว่างเหมาะสมสามารถมองเห็นและแยกแยะพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

18.4 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง Barricade และสัญญาณไฟ ของทางขับทุกเส้นที่จะนำไปสู่เขตก่อสร้างหรือตามผู้ว่าจ้างกำหนดให้ เพื่อป้องกันอากาศยานพลัดหลงเข้าสู่เขตก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

18.4.1 ชุดโคมไฟสัญญาณ เป็นอุปกรณ์สำหรับให้แสงสีแดง ใช้หลอด LED มีความเข้มการกระจายแสงไม่น้อยกว่า 10 CD เป็นชนิดเคลื่อนที่ได้ มีแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ในสถานะที่ให้แสงสว่างแบบคงที่ (Fixed Light)

18.4.2 การติดตั้งโคมไฟสัญญาณให้ติดตั้งที่ระยะห่างกันไม่เกิน 3.0 เมตร หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้ติดตั้งในแนวตั้งฉากกับเส้นกลางทางวิ่งหรือทางขับตลอดความกว้างของทางวิ่ง หรือทางขับ นับจากเส้นขอบทางหรือตามผู้ว่าจ้างกำหนดเป็นผู้กำหนด

18.4.3 Barricade ที่นำมาใช้งานต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด กำหนดให้ใช้สีแดงสลับสีขาว หรือสีส้มสลับสีขาว เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีความมั่นคงไม่สามารถเคลื่อนตัวได้อันเนื่องมาจากลมพัดหรือแรงดูดเป่าของเครื่องยนต์เจ็ท หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้ติดตั้งห่างกันไม่เกิน 3.0 เมตร ตลอดความกว้างของทางวิ่ง หรือทางขับนับจากเส้นขอบทาง หรือตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

18.4.4 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาที่ใช้งานในช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลาที่อยู่ในสภาวะทัศนวิสัยต่ำ หรือตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

18.5 เครื่องจักรกล จะต้องติดธงสัญญาณไว้ให้เห็นเด่นชัด ขนาด 0.90 X 0.90 ม. ซึ่งธงจะมีลักษณะกว้างยาวไม่น้อยกว่า 50 X 50 เซนติเมตร สีแดงหรือสีส้ม หรือสีแดงสลับสีขาว หรือสีส้มสลับสีขาว

18.6 เศษวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุก่อสร้าง ให้กำจัดหรือจัดเก็บให้อยู่ในสภาพไม่สามารถเคลื่อนตัวได้อันเนื่องมาจากลมพัดหรือแรงดูดเป่าของเครื่องยนต์เจ็ท ทั้งนี้เพื่อป้องกันอากาศยานดูดวัสดุดังกล่าวเข้าไปเกิดความเสียหายต่อเครื่องบิน หรืออุบัติเหตุเป่าวัสดุไปถูกผู้ที่กำลังปฏิบัติงานในละแวกนั้นได้ เศษอาหาร ถุงพลาสติก หรือสิ่งล่อใจสัตว์ ให้เก็บภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสุนัข นกหรือสัตว์อื่นๆ เข้าสู่เขต Airside

18.7 ควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงานก่อสร้างให้อยู่ในสถานที่น้อยที่สุด เท่าที่จะทำได้ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองดังกล่าว บดบังการมองเห็นของนักบินที่กำลังปฏิบัติงานอยู่

18.8 ในเขต Airside อากาศยานจะเป็นผู้ได้รับสิทธิในการใช้เส้นทางก่อนหอบังคับการบินจะเป็นผู้ควบคุมการสัญจรทั้งทางอากาศและยานพาหนะ ตลอดจนบุคคลที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องมีวิทยุรับ - ส่ง (Two-Way Radio Communication) เพื่อสามารถติดต่อกับหอบังคับการบินได้ตลอดเวลา อย่างน้อยจำนวน 3 เครื่อง โดยผู้รับจ้างจะต้องเช่าใช้วิทยุสื่อสารจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดต่อประสานงาน ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมกันนี้ ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ถึงฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝสส.ทสภ.) เพื่อขออนุญาตใช้ช่องสัญญาณสื่อสาร โดย ฝสส.ทสภ. จะมีหนังสือถึง บวท. เพื่อแจ้งการอนุญาต และเพื่อการโปรแกรมช่องสัญญาณสื่อสารให้ผู้รับจ้างใช้งานต่อไป หากผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการให้มีวิทยุสื่อสารใช้งาน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นเงินเครื่องละ 4,000.- บาทต่อเดือน ยกเว้นกรณีที่ บวท. ไม่สามารถให้เช่าวิทยุสื่อสาร แก่ผู้รับจ้างได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างลดค่าจ้างลงเครื่องละ 3,450.- บาทต่อเดือน

18.9 การเข้าออกสถานที่ก่อสร้างให้ใช้เฉพาะช่องทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เท่านั้น ยานพาหนะทุกชนิดให้ติดธงสัญญาณไว้บนที่ที่เห็นได้ชัด การข้ามทางขับหรือลานจอดส่วนที่ผู้ว่าจ้างยังใช้งานอยู่นั้นมาตรการในการใช้ปฏิบัติผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ในขณะก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมให้มีการรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่บริเวณก่อสร้าง

18.10 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำตลอดเวลาเพื่อดูแลไฟสัญญาณให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

18.11 ห้ามทำให้เกิดประกายไฟหรือทำให้เกิดไฟ และห้ามทำการสูบบุหรี่ในเขต Airside โดยเด็ดขาด



18.12 ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ทางเบี่ยง หรือเปลี่ยนแปลงทิศทางการจราจรของรถยนต์ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการขับผ่านบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างเพียงพอตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นสมควรตลอดเวลา เช่น จัดให้มี Barricade ไฟสัญญาณ หรือป้ายเตือน เป็นต้น

18.13 ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดให้มีสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายพิเศษอื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกต่ออากาศยาน และผู้ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือต่อเนื่องกับพื้นที่ก่อสร้างผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายพิเศษนั้นตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นสมควร ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

19. ขั้นตอนการดำเนินงาน

19.1 แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาของการดำเนินงาน ประกอบด้วย การดำเนินงานในระยะเวลาเตรียมงาน และในระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตามกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขของแต่ละงวดงาน และให้ถือว่าแนวทางต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติงานเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมแผนปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยแผนการดำเนินงานในระยะเวลาเตรียมงาน และระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาเอง และเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปที่กล่าวไว้ข้างต้น และรายการประกอบแบบ มีรายการโดยสังเขป ดังนี้

19.1.1 การดำเนินงานในระยะเวลาเตรียมงาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

- ให้ผู้รับจ้างเริ่มงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้าง
- เสนอแผนการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เสนอแผนการจัดโครงสร้างการบริหารโครงการ (Organization Chart) พร้อมบุคลากรหลักซึ่งมีจำนวนและคุณสมบัติตามรายการในข้อ 9 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ทำหนังสือเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้างสำนักงานสนาม (Site Office) โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ และที่กองเก็บวัสดุก่อสร้างพร้อมแผนผังแสดงขอบเขตพื้นที่ทั้งหมด (ถ้ามี)
- ดำเนินการก่อสร้างสำนักงานสนาม และสำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมงานพร้อมเครื่องใช้สำนักงาน และติดตั้งระบบไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้เรียบร้อย (ถ้ามี)
- ทำหนังสือเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขอเช่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (ถ้ามี)
- ทำหนังสือเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขอเช่าวิทยุมือถือเพื่อใช้ติดต่อประสานงานกับห้องบังคับการบิน และเจ้าหน้าที่ของ ทอท. (ถ้ามี)
- จัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมเอกสารของพนักงานและคนงานที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตการบินพร้อมหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานประกอบตามแบบฟอร์มขอทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล และบัตรอนุญาตยานพาหนะ ตามเอกสารแนบท้ายเงื่อนไขทั่วไป
- จัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด พร้อมหลักฐานเพื่อเสนอขอเข้ารับฝึกอบรมหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติพนักงานขับยานพาหนะในพื้นที่เขตการบิน โดยกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานประกอบตามแบบฟอร์มขอทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและบัตรอนุญาตยานพาหนะตามเอกสารแนบท้ายเงื่อนไขทั่วไป

- จัดทำบัญชีเครื่องจักรอุปกรณ์ และรถยนต์ทุกประเภทซึ่งจะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมหลักฐานเอกสาร เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกใบอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตการบิน

- จัดเตรียม Barricade และธงเพื่อใช้สำหรับติดตั้งแสดงแนวขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง

- เสนอขออนุมัติหน่วยงานทางราชการหรือสถาบันการศึกษาที่น่าเชื่อถือ เพื่อทดสอบวัสดุอุปกรณ์ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบก่อนดำเนินการ

- เสนอขอใช้วัสดุ/อุปกรณ์การก่อสร้างตามที่กำหนดในรายการละเอียดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติก่อนเข้าดำเนินการ

- จัดเตรียมเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อนการดำเนินการก่อสร้าง

19.1.2 การดำเนินงานในระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามแผน และระยะเวลาการดำเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- ช่วงการดำเนินงานในระยะเวลาก่อสร้างตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเริ่มเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

19.2 การจัดระบบการจราจรระหว่างก่อสร้าง

19.2.1 เส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขออนุมัติใช้ระบบเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

20. งานสำรวจ

ตลอดระยะเวลาดำเนินงานจ้างผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีชุดช่างสำรวจ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าช่างสำรวจ จำนวน 1 นาย และผู้ช่วยช่างสำรวจ พร้อมด้วยอุปกรณ์สำรวจที่มีสภาพพร้อมใช้งาน ให้มีหน้าที่สำรวจ ค่าระดับ ค่าพิกัด ระยะทาง มุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างตามสัญญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสามารถร้องขอให้ชุดช่างสำรวจปฏิบัติงานสำรวจที่เกี่ยวข้องกับการจ้างนี้ได้ทุกกรณีผ่านทางวิศวกรของผู้รับจ้าง

21. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

21.1 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างตามรูปแบบและจำนวนที่ ทอท. กำหนด ซึ่งมีข้อความแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

21.1.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ

21.1.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

21.1.3 ปริมาณงานก่อสร้าง

21.1.4 ชื่อและที่อยู่ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

21.1.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการก่อสร้าง

21.1.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

21.1.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

เอกสารแนบเงื่อนไขทั่วไป

แบบฟอร์มขอทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล
และบัตรอนุญาตยานพาหนะ

คำขอบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและบัตรอนุญาตยานพาหนะชนิดชั่วคราว

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง ขอบัตรรักษาความปลอดภัย

เรียน ผอภ.ฟรภ.

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

สังกัด/หน่วยงาน..... มีความประสงค์ ดังนี้

[] บัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล ให้แก่.....

[] บัตรอนุญาตยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน.....

เพื่อปฏิบัติหน้าที่.....พื้นที่.....

ในวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... เวลา..... น. ถึงเวลา..... น.

ของวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เงื่อนไขในการใช้บัตรรักษาความปลอดภัย

1. ปฏิบัติตามคำเตือนด้านหลังบัตร
2. ส่งบัตรคืนให้กับหน่วยงานที่ออกบัตรทันที เมื่อบัตรหมดอายุหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน
3. ในกรณีที่ขอบัตรให้กับบุคคลภายนอกที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงาน หน่วยงานผู้ขอบัตรต้องจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลด้วยทุกครั้ง
4. ในกรณีที่บัตร ปรภ. สูญหายหรือถูกขโมย ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ออกบัตรทราบทันที

ข้าพเจ้าได้ทราบข้อกำหนดของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่าด้วย การขอบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล และบัตรอนุญาตยานพาหนะในการเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่หวงห้ามแล้ว และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ โดยเคร่งครัด พร้อมกับส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยนับตั้งแต่วันเลิกใช้ หากบุคคลดังกล่าวกระทำความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในพื้นที่หวงห้าม ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทุกกรณี

อนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมรับจะปฏิบัติและชำระเงินค่าบัตรรักษาความปลอดภัย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ดังนี้

รายการ	ค่าอุปกรณ์/ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	รวม
บัตร ปรภ. สำหรับบุคคล	110	-	110
บัตรอนุญาตยานพาหนะ	30	-	30

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ/ Signatureผู้ขอบัตร

ได้รับบัตรแล้ว/Badge received

ลงชื่อ.....(ตัวบรรจง) ผู้รับบัตร

Signature of the receiver

หมายเลขโทรศัพท์/ Telephone No.

ลงชื่อ.....ผู้ขอบัตร

เอกสารประกอบการขอบัตร

1. บัตร รปภ. สำหรับบุคคลชนิดชั่วคราว ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

- 1.1 คำขอบัตร (ผู้มีอำนาจลงนาม ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก ทสภ.)
- 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือบัตร รปภ.
- 1.3 สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรแสดงคนที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ออกให้ (กรณีชาวต่างชาติ)
- 1.4 สำเนาหลักฐานการเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย (ปัจจุบัน) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (กรณีชาวต่างชาติ)

2. บัตร รปภ. สำหรับบุคคลชนิดชั่วคราว ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 14 วัน

- 2.1 คำขอบัตร (ผู้มีอำนาจลงนาม ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก ทสภ.)
- 2.2 หนังสือจากหน่วยงาน/สังกัด/บริษัทฯ
- 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือบัตร รปภ.
- 2.4 สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรแสดงคนที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ออกให้ (กรณีชาวต่างชาติ)
- 2.5 สำเนาหลักฐานการเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย (ปัจจุบัน) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (กรณีชาวต่างชาติ)



คำขอบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและยานพาหนะชนิดชั่วคราวตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปและไม่เกิน 4 เดือน

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ด้วยบริษัท.....โดย (นาย,น.ส.,นาง).....

อายุ.....ปี ตำแหน่ง.....เป็นผู้แทน.....

ขอขึ้นคำขอลคือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อขอให้ออกบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล และยานพาหนะชนิดชั่วคราวตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปและไม่เกิน 4 เดือนให้แก่

[] เจ้าหน้าที่/พนักงานชื่อ.....ตำแหน่ง/หน้าที่.....

บัตรประจำตัวพนักงานเลขที่.....เข้าออกพื้นที่หวงห้ามของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วไปบริเวณ.....พื้นที่เฉพาะกลุ่มพื้นที่/ประตู.....ได้ค่อไป

[] ล้อเลื่อน เลขทะเบียน.....หน้าที่.....ได้ค่อไป

เงื่อนไขในการใช้บัตรรักษาความปลอดภัย

1. ปฏิบัติตามคำเตือนด้านหลังบัตร
2. ส่งบัตรคืนให้กับหน่วยงานที่ออกบัตรทันที เมื่อบัตรหมดอายุหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน
3. ในกรณีที่ขอบัตรให้กับบุคคลภายนอกที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงาน หน่วยงานผู้ขอบัตรต้องจัดเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลด้วยทุกครั้ง
4. ในกรณีที่บัตร ปรก. สูญหายหรือถูกขโมย ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ออกบัตรทราบทันที

ข้าพเจ้าได้ทราบข้อกำหนดของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่าด้วย การขอบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล และบัตรอนุญาตยานพาหนะในการเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่หวงห้ามแล้ว และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ โดยเคร่งครัด พร้อมกับส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยนับตั้งแต่วันเลิกใช้ หากบุคคลดังกล่าวกระทำความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในพื้นที่หวงห้าม ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทุกกรณี

อนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมรับจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้ายินดีชำระเงินค่าทำบัตรรักษาความปลอดภัย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ดังนี้

รายการ	ค่าอุปกรณ์/ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	รวม
บัตร ปรก.สำหรับบุคคล (Smart card)	330	-	330
บัตรอนุญาตยานพาหนะ	220	-	220

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ



คำขอบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและบัตรอนุญาตยานพาหนะชนิดชั่วคราว

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง ขอบัตรรักษาความปลอดภัย

เรียน ผอ.ฟรภ.

ข้าพเจ้า..... ตำแหน่ง.....

สังกัด/หน่วยงาน..... มีความประสงค์ ดังนี้

[] บัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล ให้แก่.....

[] บัตรอนุญาตยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน.....

เพื่อปฏิบัติหน้าที่..... ที่.....

ในวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... เวลา..... น. ถึงเวลา..... น.

ของวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เงื่อนไขในการใช้บัตรรักษาความปลอดภัย

1. ปฏิบัติตามคำเตือนด้านหลังบัตร
2. ส่งบัตรคืนให้กับหน่วยงานที่ออกบัตรทันที เมื่อบัตรหมดอายุหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน
3. ในกรณีที่ขอบัตรให้กับบุคคลภายนอกที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงาน หน่วยงานผู้ขอบัตรต้องจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลด้วยทุกครั้ง
4. ในกรณีที่บัตร ปรก. สูญหายหรือถูกขโมย ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ออกบัตรทราบทันที

ข้าพเจ้าได้ทราบข้อกำหนดของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่าด้วย การขอบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล และบัตรอนุญาตยานพาหนะในการเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่หวงห้ามแล้ว และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ โดยเคร่งครัด พร้อมกับส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยนับตั้งแต่วันเลิกใช้ หากบุคคลดังกล่าวกระทำความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในพื้นที่หวงห้าม ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทุกกรณี

อนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมรับจะปฏิบัติและชำระเงินค่าบัตรรักษาความปลอดภัย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ดังนี้

รายการ	ค่าอุปกรณ์/ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	รวม
บัตร ปรก. สำหรับบุคคล	110	-	110
บัตรอนุญาตยานพาหนะ	30	-	30

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ/ Signatureผู้ขอบัตร

ได้รับบัตรแล้ว/Badge received

ลงชื่อ.....(ตัวบรรจง) ผู้รับบัตร

Signature of the receiver

หมายเลขโทรศัพท์/ Telephone No.

ลงชื่อ.....ผู้ออกบัตร

1. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
ออกให้วันที่..... หมดอายุวันที่.....
ออกให้ที่อำเภอ..... จังหวัด.....
2. ที่อยู่ (ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน) เลขที่..... หมู่ที่..... ถนน.....
ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

ข้อ 3 ใช้เฉพาะคนต่างด้าวเท่านั้น (For Foreigner only)

3. หนังสือเดินทางเลขที่..... วันที่ที่ออก..... วันที่ที่หมดอายุ.....
Passport number..... Date of issue..... Date of expiry.....
ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง..... ใบอนุญาตทำงานเลขที่.....
Country of passport..... Work permit number.....
วันที่ที่ออก..... วันที่ที่หมดอายุ.....
Date of issue..... Date of expiry.....
หน้าที่..... หมายเลขโทรศัพท์.....
Duty..... Telephone Number.....

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจ

เงื่อนไขการใช้บัตรรักษาความปลอดภัย

1. ต้องติดบัตร รปภ. ที่บริเวณออกสื่อและมองเห็นค่าน้ำบัตร ได้ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในพื้นที่หวงห้าม
 2. ใช้เฉพาะเวลาปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในบัตร รปภ. เท่านั้น
 3. ต้องผ่านเข้าออกตามช่องทางและอยู่ในพื้นที่หวงห้ามที่ท่าอากาศยานกำหนดให้
 4. ห้ามนำบัตร รปภ. นี้ให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด
 5. ทอท. สงวนสิทธิ์ที่จะ ให้ออกจากบริเวณพื้นที่หวงห้ามเมื่อใดก็ได้ หากฝ่าฝืนจะถือว่าบุกรุก
- ข้าพเจ้าทราบเงื่อนไขการใช้บัตร รปภ. ดังกล่าวข้างต้นและยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกประการ
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ลงชื่อ..... ผู้ถือบัตร



๖
ลับ

(ชั้นความลับ)

26. เขียนแผนที่ที่อยู่ปัจจุบันพอสังเขป
Address map

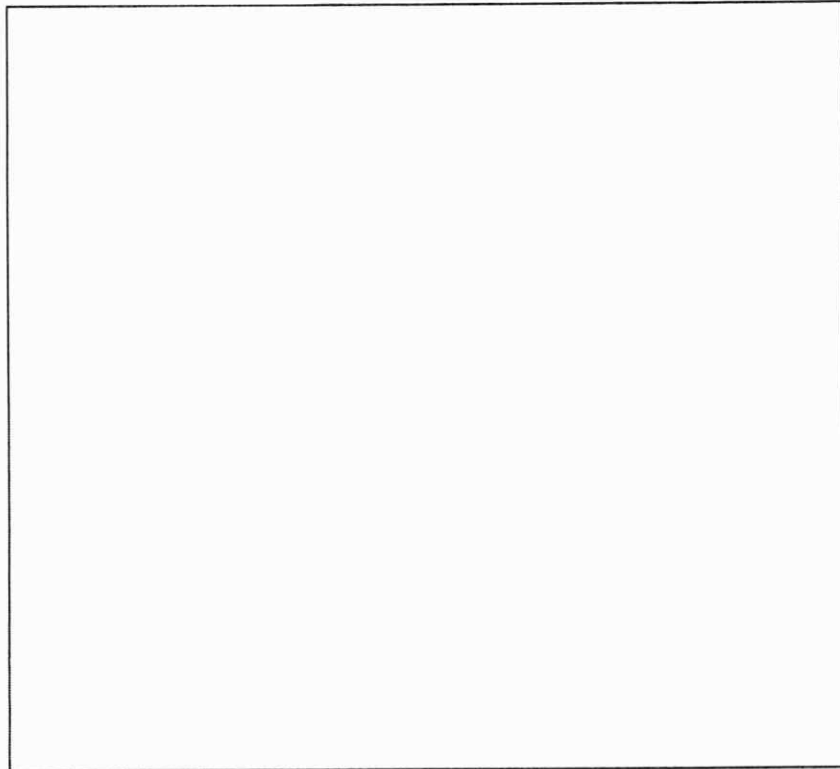

27. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that the above information are true and correct

ลงชื่อ (Sign).....

วันที่ (Date).....

๖
ลับ

(ชั้นความลับ)



คำขอบัตรอนุญาตบุคคลและยานพาหนะชนิดชั่วคราวสำหรับ 1 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน
(Application for Temporary Airport Pass for 1 - 14 days)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
(Date) (Month) (Year)

ข้าพเจ้า (ผู้มีอำนาจขอบัตร) ตำแหน่ง.....
(Name of authorized person) (Position)

เป็นผู้แทน (หน่วยงาน) ขอยื่นคำขอบัตรกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
(Representative of (company)) (Submit this application form to Airports of Thailand Public Company Limited (AOT))

เพื่อขอให้ออกบัตรอนุญาตชนิดชั่วคราวใช้ในการเข้าออกและอยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้กับ
(to apply for a temporary airport pass for the employee/vehicle below to access and work in the Security Restricted Areas (SRAs) of Suvarnabhumi Airport.)

เจ้าหน้าที่/พนักงาน ชื่อ
(Name of employee)

ตำแหน่งหน้าที่ โดยปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่.....
(Position/Duty) (Area)

ยานพาหนะ/สือเลื่อน เลขทะเบียน หน้าที่.....
(Vehicle license or code number) (Duty)

ในวันที่ (From date) เดือน (Month) พ.ศ. (Year) เวลา (Time) น.

ถึงวันที่ (Until date) เดือน (Month) พ.ศ. (Year) เวลา (Time) น.

ข้าพเจ้าได้ทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับบัตรอนุญาตบุคคลดังต่อไปนี้

(I acknowledged and agree to abide by the following airport pass requirements.)

- ปฏิบัติตามคำเตือนด้านหลังบัตร
(Comply with the notification on the back of the airport pass.)
- ส่งบัตรคืนให้กับหน่วยงานที่ออกบัตรทันทีเมื่อบัตรหมดอายุหรือเลิกใช้บัตร
(Return the airport pass to Airport Pass Office immediately upon expiration or termination.)
- แจ้งหน่วยงานที่ออกบัตรให้ทราบทันทีกรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย
(inform Airport Pass Office immediately if the airport pass is lost or stolen.)
- หน่วยงานผู้ขอบัตรต้องควบคุมกำกับดูแลพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย
(The applicant must ensure that the applicant's employee comply with the airport security measures.)
- รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลหรือยานพาหนะดังกล่าว
(Take responsibility for any violation that may occur in SRA from the employee/vehicle above.)

ข้าพเจ้ายินดีชำระเงินค่าทำบัตรอนุญาตชนิดชั่วคราว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ดังนี้

(I am willing to pay for a temporary airport pass fee (Including VAT) as follows)

รายการ (Detail)	ค่าบัตร (Airport pass fee)
บัตรอนุญาตบุคคลสำหรับ 1 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน (Personal temporary airport pass for 1-14 days)	110
บัตรอนุญาตยานพาหนะไม่เกิน 1 วัน (Vehicle temporary airport pass for 1 day)	30
บัตรอนุญาตยานพาหนะตั้งแต่ 1 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน (Vehicle temporary airport pass for 1-14 days)	110

ลงชื่อ..... ผู้ยื่นคำขอ/ผู้มีอำนาจขอบัตร
(Signature) (Applicant/Authorized person)

2

เอกสารประกอบการขอบัตรอนุญาตบุคคล (Required document for this application)

1. ใบคำขอบัตรอนุญาตที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมลงชื่อ โดยผู้มีอำนาจขอบัตร
(Completed application form signed by the authorized person.)
2. หนังสือขอบัตรจากหน่วยงาน/สังกัด/บริษัท (กรณีขอบัตรเกิน 1 วัน)
(Official request letter for airport pass from company/agent. (If request more than 1 day))
3. ตำนานบัตรประจำตัวประชาชน หรือตำนานบัตรประจำตัวข้าราชการ กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่ลงตราประทับการเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้ายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (A photocopy of personal identification card or governmental officer identification card. For non-Thai citizen, a photocopy of passport photo page and page with the latest entry stamp to Thailand.)
4. บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ (Employee Identification card or employee certificate)
5. สัญญาจ้างงาน หรือข้อตกลงระหว่างบริษัท (กรณีขอบัตรให้กับผู้รับจ้างอื่นหรือบุคคลภายนอก) (Employment contract or companies agreement. (If applying the temporary airport pass for other employee or others.))
6. ผลการตรวจสอบประวัติ (ถ้ามี) (Background check result, if any.)
7. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other relevant documents.)

ข้อกำหนดการใช้บัตรอนุญาตบุคคล (Requirements for temporary personal airport pass)

1. ติดบัตรอนุญาตบุคคลที่อกเสื้อ และมองเห็นหน้าบัตร ได้ตลอดเวลา
(Display the personal airport pass on the chest area and where the front of the pass must be seen clearly.)
2. ต้องผ่านเข้าออกตามช่องทางและอยู่ในพื้นที่ที่ท่าอากาศยานกำหนดให้
(Access to SRA at the staff access point and stay in the authorized area.)
3. ห้ามนำบัตรอนุญาตบุคคลนี้ให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด (DO NOT lend the airport pass to others.)
4. ผู้ที่ละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยจะให้ออกจากพื้นที่หวงห้าม
(Violator of security measures must immediately leave the SRA.)
5. ผู้ติดบัตรชั่วคราวต้องมีผู้ Escort ซึ่งมีบัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวร ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย
(Temporary airport pass holder must always be escorted by permanent airport pass holder at all time while in SRA.)

ข้าพเจ้าทราบข้อกำหนดการใช้บัตรอนุญาตบุคคลและยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกประการ

(I agree and accept to comply with the requirements for personal airport pass.)

สำหรับเจ้าหน้าที่ (Office Use Only)	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ	
(Signature)	(Review Officer)

ลงชื่อ.....ผู้ถือบัตร
(Signature) (Airport pass holder)
หมายเลขโทรศัพท์ (Contact number).....

คำขอบัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวร
(Application for Permanent Personal Airport Pass)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
(Date) (Month) (Year)

ข้าพเจ้า (ผู้มีอำนาจขอบัตร) ตำแหน่ง.....
(Name of authorized person) (Position)

เป็นผู้แทน (หน่วยงาน) ขอขึ้นคำขอบัตรกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
(Representative of (company)) (Submit the application form to Airports of Thailand Public Company Limited (AOT))

เพื่อขอให้ออกบัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวรใช้ในการเข้าออกและอยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(to apply for the permanent personal airport pass for the employee below to access and work in Security Restricted Areas (SRAs) of Suvarnabhumi Airport.)

ให้กับเจ้าหน้าที่/พนักงาน ชื่อ.....
(Name of Employee)

ตำแหน่ง/หน้าที่..... โดยปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่.....
(Position/Duty) (Area)

ข้าพเจ้าได้ทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับบัตรอนุญาตบุคคลดังต่อไปนี้
(I acknowledged and agree to abide by the following airport pass requirements.)

- ปฏิบัติตามคำเตือนด้านหลังบัตร (Comply with the notification on the back of the airport pass.)
- ส่งบัตรคืนให้กับหน่วยงานที่ออกบัตรทันทีเมื่อบัตรหมดอายุหรือเลิกใช้บัตร
(Return the airport pass to Airport Pass Office immediately upon expiration or termination.)
- แจ้งหน่วยงานที่ออกบัตรให้ทราบทันทีกรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย
(Inform Airport Pass Office immediately if the airport pass is lost or stolen.)
- หน่วยงานผู้ขอบัตรต้องควบคุมกำกับดูแลพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย
(The applicant must ensure that the applicant's employees comply with the airport security measures.)
- บัตรอนุญาตบุคคลหมดอายุหรือเลิกใช้บัตร จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ทอท.ทราบ พร้อมส่งบัตรคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันหมดอายุหรือเลิกใช้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้าพเจ้ายินยอมให้ ทอท.ปรับเป็นเงินจำนวนบัตรละห้าร้อยบาทถ้วน
(The applicant will inform AOT in written and return the airport pass within 15 days when the airport pass is expired or terminated.)

If this condition is not fulfilled, I accept a fine of 500 baht per airport pass for AOT.)

- รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลดังกล่าว
(Take Responsibility for any violation that may occur in SRA from employee above.)

ข้าพเจ้ายินดีชำระเงินค่าทำบัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ดังนี้
(I am willing to pay for a permanent personal airport pass fee (Including VAT) as follows)

รายการ (Detail)	ค่าบัตร (Airport pass fee)	ค่าปรับ (Fine)	รวม (Total)
บัตรใหม่/ต่ออายุบัตร (New/Renew)	550	-	550
บัตรสูญหาย (Lost)	440	500	940
บัตรชำรุด/เปลี่ยนบัตร/เพิ่มหน้าที่ (Change)	330	-	330
ไม่คืนบัตรเก่า (Pass is not returned)	-	500	500

ลงชื่อ..... ผู้ยื่นคำขอ/ผู้มีอำนาจขอบัตร
(Signature) (Applicant/Authorized person)

2

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information)

สำหรับชาวไทย (For Thai citizen)

หมายเลขบัตรประชาชน.....ออกให้ที่อำเภอ/จังหวัด.....
ออกให้วันที่.....วันหมดอายุ.....หมายเลขโทรศัพท์.....
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

สำหรับชาวต่างชาติ (For non-Thai citizen)

Passport Number..... Issue date..... Expiry date.....
Passport Nationality.....
Work Permit Number..... Issue date..... Expiry date.....
Duty..... Contact Number.....

ข้อกำหนดการใช้บัตรอนุญาตบุคคล (Requirements for permanent personal airport pass)

1. ติดบัตรอนุญาตที่อกเสื้อและมองเห็นหน้าบัตรได้ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่หวงห้าม
(Display the personal airport pass on the chest area where the front of the pass must be seen clearly.)
2. ต้องผ่านเข้าออกตามช่องทางและอยู่ในพื้นที่ที่ท่าอากาศยานกำหนดให้
(Access to SRA at the staff access point and stay in the authorized area.)
3. ห้ามนำบัตรอนุญาตบุคคลนี้ให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด (DO NOT lend the airport pass to others.)
4. ผู้ที่ละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยจะให้ออกจากพื้นที่หวงห้าม
(Violator of security measures must immediately leave the SRA.)
5. การเป็นผู้ Escort ต้องรับผิดชอบกำกับดูแลบุคคลที่ถูก Escort ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย โดยสามารถติดตามดูแลผู้ถือบัตรอนุญาตบุคคลชนิดชั่วคราวได้ไม่เกิน 5 คน
(Escortor is responsible for supervising the person who is being escorted at all time while in SRA and can escort not more than 5 temporary airport pass holders.)

ข้าพเจ้าทราบข้อกำหนดการใช้บัตรอนุญาตบุคคลและยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกประการ
(I agree and accept to comply with the requirements for personal airport pass.)

สำหรับเจ้าหน้าที่ (Office Use Only)	
ลงชื่อ.....	ผู้ตรวจ
(Signature)	(Review officer)

ลงชื่อ.....ผู้ถือบัตร
(Signature) (Airport pass holder)



คำขอบัตรอนุญาตบุคคลและยานพาหนะชนิดชั่วคราวตั้งแต่ 15 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน
(Application for Temporary Airport Pass from 15 - 90 days)

วันที่ เดือน พ.ศ.
(Date) (Month) (Year)

ข้าพเจ้า (ผู้มีอำนาจขอบัตร)
(Name of authorized person)

ตำแหน่ง
(Position)

เป็นผู้แทน (หน่วยงาน)
(Representative of (company))

ขอยื่นคำขอบัตรกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
(Submit the application form to Airports of Thailand Public Company Limited (AOT))

เพื่อขอให้ออกบัตรอนุญาตชนิดชั่วคราวใช้ในการเข้าออกและอยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้กับ
(to apply for a temporary airport pass for the employee/vehicle below to access and work in the Security Restricted Areas (SRAs) of Suvarnabhumi Airport.)

เจ้าหน้าที่/พนักงาน ชื่อ
(Employee name)

ตำแหน่ง/หน้าที่
(Position/Duty)

โดยปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่
(Area)

ยานพาหนะ/ล้อเลื่อน เลขทะเบียน
(Vehicle license or code Number)

หน้าที่
(Duty)

ข้าพเจ้าได้ทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับบัตรอนุญาตบุคคลดังต่อไปนี้
(I acknowledged and agree to abide by the following airport pass requirements.)

- ปฏิบัติตามคำเตือนด้านหลังบัตร
(Comply with the notification on the back of the airport pass.)
- ส่งบัตรคืนให้กับหน่วยงานที่ออกบัตรทันทีเมื่อบัตรหมดอายุหรือเลิกใช้บัตร
(Return the airport pass to Airport Pass Office immediately upon expiration or termination.)
- แจ้งหน่วยงานที่ออกบัตรให้ทราบทันทีกรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย
(Inform Airport Pass Office immediately if the airport pass is lost or stolen.)
- หน่วยงานผู้ขอบัตรต้องควบคุมกำกับดูแลพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย
(The applicant must ensure that the applicant's employee comply with the airport security measures.)
- รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลหรือยานพาหนะดังกล่าว
(Take responsibility for any violation that may occur in SRA from the employee/vehicle above.)

ข้าพเจ้ายินดีชำระเงินค่าทำบัตรอนุญาตชนิดชั่วคราว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ดังนี้
(I am willing to pay for a temporary airport pass fee (Including VAT) as follows)

รายการ (Detail)	ค่าบัตร (Airport pass fee)
บัตรอนุญาตบุคคล (Personal airport pass)	330
บัตรอนุญาตยานพาหนะ (Vehicle airport pass)	220

ลงชื่อ
(Signature)

ผู้ยื่นคำขอ/ผู้มีอำนาจขอบัตร
(Applicant/Authorized person)

2

เอกสารประกอบการขอบัตรอนุญาตบุคคล (Required documents for this application)

1. ใบคำขอบัตรอนุญาตที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมลงชื่อ โดยผู้มีอำนาจขอบัตร
(Completed application form signed by the authorized person.)
2. หนังสือขอบัตรจากหน่วยงาน/สังกัด/บริษัท (Official request letter for airport pass from company/agent.)
3. แบบบันทึกประวัติบุคคลหรือมติครุถ่ายหน้าตรงภาพสี (Application for personal record with a photo.)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่ลงตราประทับการเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้ายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (A photocopy of personal identification card or governmental officer identification card. For non-Thai citizen, a photocopy of passport photo page and page with the latest entry stamp to Thailand.)
5. บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ (Employee Identification card or employee certificate.)
6. สัญญาจ้างงาน หรือข้อตกลงระหว่างบริษัท (กรณีขอบัตรให้กับผู้รับจ้างอื่นหรือบุคคลภายนอก) (Employment contract or companies agreement. (If applying the temporary airport pass for other employee or others.))
7. ผลการตรวจสอบประวัติ (ถ้ามี) (Background check result, if any.)
8. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other relevant documents.)

ข้อกำหนดการใช้บัตรอนุญาตบุคคล (Requirements for temporary personal airport pass)

1. ติดบัตรอนุญาตบุคคลที่อกเสื้อ และมองเห็นหน้าบัตร ได้ตลอดเวลา
(Display the personal airport pass on the chest area where the front of the pass must be seen clearly.)
2. ต้องผ่านเข้าออกตามช่องทางและอยู่ในพื้นที่ที่ท่าอากาศยานกำหนดให้
(Access to SRA at the staff access point and stay in the authorized area.)
3. ห้ามนำบัตรอนุญาตบุคคลนี้ให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด (DO NOT lend the airport pass to others.)
4. ผู้ที่ละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยจะให้ออกจากพื้นที่หวงห้าม
(Violator of security measures must immediately leave the SRA.)
5. ผู้ติดบัตรชั่วคราวต้องมีผู้ Escort ซึ่งมีบัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวร ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย
(Temporary airport pass holder must always be escorted by permanent airport pass holder at all time while in SRA.)

ข้าพเจ้าทราบข้อกำหนดการใช้บัตรอนุญาตบุคคลและยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกประการ
(I agree and accept to comply with the requirements for personal airport pass.)

สำหรับเจ้าหน้าที่ (Office Use Only)	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ	
(Signature)	(Review Officer)

ลงชื่อ.....ผู้ถือบัตร
(Signature) (Airport pass holder)

คำขอบัตรอนุญาตยานพาหนะและล้อเลื่อนชนิดถาวร
(Application for Permanent Vehicle Airport Pass)

วันที่ เดือน พ.ศ.
(Date) (Month) (Year)

ข้าพเจ้า (ผู้มีอำนาจขอบัตร) ตำแหน่ง
(Name of authorized person) (Position)

เป็นผู้แทน (หน่วยงาน) ขอยื่นคำขอบัตรกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
(Representative of (company)) (Submit the application form to Airports of Thailand Public Company Limited (AOT))

เพื่อขอบัตรอนุญาตยานพาหนะชนิดถาวร ใช้ในการเข้าออกและอยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(to apply for the permanent vehicle airport pass for the vehicle below to access and work in Security Restricted Areas (SRAs) of Suvarnabhumi Airport.)

หมายเลขทะเบียนรถ โดยปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่
(Vehicle license or code number) (Area)

ข้าพเจ้าได้ทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับบัตรอนุญาตยานพาหนะดังต่อไปนี้
(I acknowledged and agree to abide by the following airport pass requirements.)

- ปฏิบัติตามคำเตือนด้านหลังบัตร (Comply with the notification on the back of the airport pass.)
- ส่งบัตรคืนให้กับหน่วยงานที่ออกบัตรทันทีเมื่อบัตรหมดอายุหรือเลิกใช้บัตร
(Return the airport pass to Airport Pass Office immediately upon expiration or termination.)
- แจ้งหน่วยงานที่ออกบัตรให้ทราบทันทีกรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย
(Inform Airport Pass Office immediately if the airport pass is lost or stolen.)
- บัตรอนุญาตยานพาหนะหมดอายุหรือเลิกใช้บัตร จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ทอท.ทราบ พร้อมส่งบัตรคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันหมดอายุหรือเลิกใช้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้าพเจ้ายินยอมให้ ทอท.ปรับเป็นเงินจำนวนบัตรละห้าร้อยบาทถ้วน
(The applicant will inform AOT in written and return the airport pass within 15 days when the airport pass is expired or terminated. If this condition is not fulfilled, I accept a fine of 500 baht per airport pass for AOT.)

รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะดังกล่าว

(Take responsibility for any violation that may occur in SRA from vehicle mentioned above.)

ข้าพเจ้ายินดีชำระเงินค่าทำบัตรอนุญาตยานพาหนะชนิดถาวร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้

(I am willing to pay for a permanent vehicles airport pass fee (VAT not include) as follows)

รายการ (Detail)	ค่าบัตร (airport pass fee)	ค่าปรับ (Fine)	รวม (Total)
บัตรใหม่/ต่ออายุบัตร (New/Renew)	เท่ากับภาษีรถยนต์ (equal in vehicle tax)	-	เท่ากับภาษีรถยนต์ (equal in vehicle tax)
บัตรสูญหาย (Lost)	220	500	720
บัตรชำรุด/เปลี่ยนรหัส (Damage/Change)	110	-	110
ไม่คืนบัตรเก่า (Pass is not returned)	-	500	500
ล้อเลื่อน (Vehicle)	500	-	500

ลงชื่อ ผู้ยื่นคำขอ/ผู้มีอำนาจขอบัตร
(Signature) (Applicant/Authorized person)

สชบ.ฟสอ.ที่.....

แบบคำขอตรวจสอบสภาพยานพาหนะและเครื่องมือดับเพลิงเพื่อใช้ในสนามบิน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน ผอ.ก.สชบ.ฟสอ.

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ต.รอก/ชอย.....ถนน.....
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....ได้รับมอบอำนาจจาก.....ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันกับ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
สำนักงานอยู่ที่.....หมู่ที่.....ต.รอก/ชอย.....
ถนน.....แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ขอยานพาหนะ ประเภท.....

เลขทะเบียน.....ชนิดรถ.....เลขเครื่องยนต์.....
เลขตัวถัง/คัสซี.....จำนวนสูบ.....สูบ แรงม้า.....ขนาด.....
จำนวนเพลลา.....เพลลา จำนวนล้อ.....ล้อ สี.....
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งเลขที่.....วันสิ้นอายุ.....

เข้ารับการตรวจสอบสภาพโดยมีเอกสารประกอบคำขอ ดังนี้

- [] หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครอง
- [] หนังสือมอบอำนาจ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารดังกล่าวถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....

ผู้ยื่นคำขอ



บันทึกการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและเครื่องมือดับเพลิงเพื่อใช้ในสนามบิน

ประเภทยานพาหนะ..... เลขทะเบียน.....
 เลขเครื่องยนต์..... ชนิด..... [] แก๊สโซลีน [] ดีเซล
 เลขตัวถัง/คัสซี..... จำนวนล้อ..... ล้อ
 น้ำหนัก..... ก.ก./..... ปอนด์

1. การตรวจเครื่องมือดับเพลิง

ชนิดของน้ำยาดับเพลิง..... น้ำหนัก..... ปอนด์ หมายเลขถัง.....
 [] ผ่าน [] ไม่ผ่าน
 ข้อแก้ไข.....

ผู้ตรวจ.....
 ตำแหน่ง.....
/...../.....

2. การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ	
		ผ่าน	ไม่ผ่าน			ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	สภาพเครื่องยนต์	10	ระบบบังคับเลี้ยวและอุปกรณ์ต่อพ่วง
2	สภาพงล้อและยาง	11	กันชนหน้าและท้ายรถ
3	ประสิทธิภาพเบรก/เบรคมือ	12	แผ่นสะท้อนแสง
4	ระบบสตาร์ท	13	แดรสัญญาณ
5	ระบบไฟแสงสว่าง	14	คว้นและไอเสีย
6	ระบบไฟเลี้ยว ไฟท้าย	15	ระดับเสียง
7	เครื่องปัดน้ำฝน	16	เครื่องหมายรหัสประจำรถ
8	กระจกบังลมหน้า/หลัง	17	สภาพทั่วไป
9	กระจกมองหลัง/ข้าง				

สรุปผลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ

[] ผ่าน [] ไม่ผ่าน

ข้อแก้ไข.....

ผู้ตรวจ.....
 ตำแหน่ง.....
/...../.....

เรียน ผอ.ศรภ.

เพื่อทราบและกรุณาคำเนินการให้ต่อไป

จชป.สชบ.ฝสอ.ปฏิบัติงานแทน

ผอ.สชบ.ฝสอ.

...../...../.....

บันทึกข้อความ

สทท.ที่...../.....

ส่วนงาน สทท.ฝรภ. (โทร. 26080)

ที่...../.....


วันที่.....

เรื่อง ขอให้อบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจราจรภายในลานจอดอากาศยานพาณิชย์

เสนอ งบท.สปจ.

ด้วย..... ได้ยื่นขอบัตร ปรก.บุคคล
ให้แก่..... เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ในลานจอด
อากาศยานพาณิชย์ แต่ยังไม่ผ่านการอบรมการจราจรภายในบริเวณลานจอดอากาศยานพาณิชย์ จึงขอส่งบุคคล
ดังกล่าวอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ ให้ต่อไปด้วย

จึงเสนอมาเพื่อดำเนินการต่อไป


จทส.ปรภ.6 สทท.ฝรภ.

เรียน หน.จคง.สบล.สปจ.

ตามที่บริษัท..... ได้ขอให้.....

ทำหน้าที่ขับรถยนต์ในลานจอดอากาศยานพาณิชย์ กระผมได้อบรมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจราจรภายใน
บริเวณลานจอดอากาศยานพาณิชย์ ให้เป็นที่เข้าใจดีแล้ว ตามรายละเอียดใบอนุญาตขับรถยนต์ ดังนี้

1. ประเภทใบอนุญาตขับรถ..... เลขที่.....
2. ออกให้ที่จังหวัด..... เมื่อวันที่.....
3. ค่าอายุครั้งสุดท้ายใช้ได้ถึง.....

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการให้ต่อไป

จนท.ปทท.3 งบท.สปจ.สปจ.

เสนอ สทท.ฝรภ.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

จทส.ปทท.6 งบท.สปจ.สปจ.

(บัตรคืน)





บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 40854500702
Registration No. 40854500702

ใบรับรองแพทย์

วันที่

ข้าพเจ้า (ก)

เป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบัน ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่

..... ตำแหน่ง

ได้ทำการตรวจร่างกาย

เลขประจำตัวประชาชน เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ปรากฏว่า (ข) ไม่เป็นผู้ทพผลกระทบ

ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้

1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง
6. โรคลมชัก หรือรับประทานยากันชัก
7. โรคทางระบบประสาท
8. วัสดุสาขาค่า ข้างซ้าย ข้างขวา
9. การทดสอบตาบอดสี
10. สมรรถภาพการได้ยิน

เห็นว่า (ค)

ลงชื่อ

ผู้รับการตรวจ

ลงชื่อ

แพทย์ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

- (ก) เป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบัน ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม
- (ข) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงพอ หรือหายจากโรคที่เป็นเหตุที่ต้องให้ออกจากราชการ (ถ้าเคย)
- (ง) ให้แสดงว่าเป็นผู้ที่มีเหมาะสมในการขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน

มาตรฐานสุขภาพผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน

1. สุขภาพทั่วไป

- 1.1 ผู้ขับขี่ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ
- 1.2 ผู้ขับขี่ต้องไม่มีประวัติโรคลมชักหรือรับประทานยากันชัก
- 1.3 ผู้ขับขี่ต้องไม่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท
- 1.4 ผู้ขับขี่ต้องไม่เสพสารเสพติด
- 1.5 ผู้ขับขี่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดหรือทางลมหายใจ ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
- 1.6 ผู้ขับขี่ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน ขณะเจ็บป่วยหรือรับประทานยาที่มีผลทำให้ง่วงซึม

2. การมองเห็น

2.1 ความคมชัดของสายตา

ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นชัดเจน ผ่านการทดสอบสายตาด้วย Snellen Chart สายตาปกติ มีค่าไม่เกิน 20/30 ฟุต สายตาที่ผิดปกติ ค่าไม่เกิน 20/40 ฟุต

2.2 การรับรู้สี

ผู้ขับขี่ต้องสามารถแยกสัญญาณสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน และสีขาว หรือผ่านการทดสอบสายตาดอดสี ด้วย Ishihara Plates หรือ Lantern Test

3. การได้ยิน

ผู้ขับขี่ต้องมีสมรรถภาพการได้ยินที่ดี ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะมีเสียงดัง เช่น การได้ยินเสียงเป่านกหวีดที่ระยะห่าง 6 เมตร ของหูแต่ละข้าง

สขบ.ฝสอ.ที่.....

แบบคำขอตรวจสอบขานพาหนะ

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

เรียน ผอ.สขบ.ฝสอ.

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....
โทรศัพท์.....ได้รับมอบอำนาจจาก.....
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานอยู่ที่
หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....
เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ขอนำยานพาหนะประเภท.....
เลขทะเบียน.....ชนิดรถ.....เลขเครื่องยนต์.....
เลขตัวถัง/คัสซี.....จำนวนสูบ.....สูบ แรงม้า.....ขนาด.....
จำนวนเพลลา.....เพลลา จำนวนล้อ.....ล้อ สี.....
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งเลขที่.....วันสิ้นอายุ.....
เข้ารับการตรวจสภาพ โดยมีเอกสารประกอบคำขอ ดังนี้

- () หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครอง
- () หนังสือมอบอำนาจ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารดังกล่าวถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....

ผู้ยื่นคำขอ



บันทึกการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องมือดับเพลิงเพื่อใช้ในสนามบิน

ประเภทยานพาหนะ.....เลขทะเบียน.....
 เลขเครื่องยนต์.....ชนิด.....()แก๊สโซลีน () ดีเซล
 เลขตัวถัง/คัสซี.....จำนวนล้อ.....ล้อ
 น้ำหนัก.....ก.ก./.....ปอนด์

1. การตรวจเครื่องมือดับเพลิง

ชนิดของน้ำยาดับเพลิง.....น้ำหนัก.....ปอนด์ หมายเลขถัง.....

() ผ่าน

() ไม่ผ่าน

ขอแก้ไข.....

ผู้ตรวจ.....

ตำแหน่ง.....

2. การตรวจสอบสภาพพาหนะ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ	
		ผ่าน	ไม่ผ่าน			ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	สภาพเครื่องยนต์			10	ระบบบังคับเลี้ยวและอุปกรณ์ต่อพ่วง		
2	สภาพกล่องและยาง			11	กันชนหน้าและท้ายรถ		
3	ประสิทธิภาพเบรค/เบรคมือ			12	แผ่นสะท้อนแสง		
4	ระบบสตาร์ท			13	แดรสัญญาณ		
5	ระบบไฟแสงสว่าง			14	คว้นและ ไอเสีย		
6	ระบบไฟเลี้ยว ไฟท้าย			15	ระดับเสียง		
7	เครื่องปิดน้ำฝน			16	เครื่องหมายรหัสประจำรถ		
8	กระจกบังลมหน้า / หลัง			17	สภาพทั่ว ๆ ไป		
9	กระจกมองหลัง / ข้าง						

สรุปผลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ

() ผ่าน

() ไม่ผ่าน

ขอแก้ไข.....

ผู้ตรวจ.....

ตำแหน่ง.....

เรียน ผอภ. ผรภ.ทสภ.

เพื่อทราบและกรุณาดำเนินการให้ต่อไป

งชป.สชบ.ผสอ. ปฏิบัติงานแทน

ผอภ. สชบ. ผสอ.



ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา

1. วัตถุประสงค์

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมา ชันตันและผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ทอท. ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ คือ ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานของงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายต่าง ๆ และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ข้อห้าม และข้อแนะนำในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย รวมถึงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุของผู้รับเหมาให้ ทอท. ทราบ

2. เอกสารอ้างอิง

- 1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
- 2) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
- 3) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
- 4) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554
- 5) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

3. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

3.1 การดำเนินการของบริษัทผู้รับเหมา

3.1.1 บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1.2 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่าง ๆ และทำหน้าที่ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดไว้

3.1.3 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ปั่นจั่น หม้อน้ำ การทำงานบนที่สูง และผู้ที่ต้องลงไปทำงานในที่อับอากาศ หรือลักษณะงานอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนด

3.1.4 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานของตนได้สวมใส่อย่างน้อยต้องได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานกำหนดไว้

3.1.5 บริษัทผู้รับเหมาต้องตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานของตนเป็นประจำทุกเดือน และส่งรายงานให้ ฝปอ. ทราบ หากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้ส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุให้ ฝปอ.



ทราบในทันทีหลังจากสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยระบุถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บ จำนวนวันที่ต้องหยุดพักรักษาตัว

3.1.6 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดเฉพาะบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอย่างจริงจังมาทำงานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีหน้าที่ควบคุมงานในสนาม ได้แก่ หัวหน้างาน (Foreman) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เป็นต้น

3.1.7 บริษัทผู้รับเหมาต้องประกาศเป้าหมายในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้ชัดเจน และประกาศหรือแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ

3.2 การดำเนินการของหัวหน้างาน (Foreman)

3.2.1 กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด ไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือการเกิดอุบัติเหตุ

3.2.2 ให้คำแนะนำแก่พนักงานในเรื่องวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

3.2.3 ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง

3.2.4 พิจารณามาตรการต่าง ๆ หรือทางเลือกอื่น ๆ อยู่เสมอ ในการทำให้งานนั้น ๆ มีความปลอดภัยกว่าเดิม หรือมีความเสี่ยงน้อยลงกว่าเดิม หากมีความเห็นว่ามาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัย ให้หยุดการทำงานนั้นและหาทางปรับปรุงวิธีการทำงานหรือสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

3.2.5 ไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยในกิจกรรมใด ๆ ทำกิจกรรมนั้นตามลำพังเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจากการขาดความรู้หรือขาดประสบการณ์ได้

3.2.6 เอาใจใส่สังเกตสภาพร่างกายและสุขภาพพนักงานทุกคน ทุกวัน ทุกเวลา ถ้าร่างกายไม่พร้อมควรให้เปลี่ยนงานหรือให้ไปพัก เช่น มีอาการมึนเมา หรือยังไม่สร่างเมา ไม่สบาย หน้ามืด เวียนหัว ฤทธิยาแก้หวัด ยาแก้ไอ ท้องเสีย อ่อนอนมา และต้องทำตัวให้ลูกน้องไม่กลัวที่จะแจ้งว่าไม่สบายหรือไม่พร้อม

3.2.7 ตรวจสอบสภาพการทำงานจริงที่หน้างานอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้ทุกคนประจักษ์ว่า หัวหน้างานมีความตั้งใจและเอาใจใส่อย่างจริงจังในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับทุกคน

3.2.8 หมั่นเอาใจใส่ในรายละเอียดความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นต่อไปนี้

1) ระวังอุปกรณ์/สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทั้งหลาย เช่น ไม้ขนหนู หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่นำสิ่งใกล้มือมาใช้ทดแทน

2) เอาใจใส่เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ถูกดัดแปลงแก้ไขมา เช่น สว่านหรือหินเจียรที่ถอดการ์ดครอบป้องกันสะเก็ดออก

3) เน้นป้องกันการบาดเจ็บที่มือ ซึ่งมักเป็นการบาดเจ็บสูงสุดของงาน

4) เอาใจใส่การทำงานของพาหนะเฉพาะกิจทั้งหลาย รถส่งของ รถส่งเครื่องมือ รถ Forklift รถเครนเล็ก ซึ่งมักถูกมองข้าม

5) เตรียมอุปกรณ์ช่วยให้เพียงพอที่หน้างาน เช่น เชือก รอก ภาชนะช่วยขนเครื่องมือขึ้นลงที่สูง เพื่อลดโอกาสแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

3.3 การดำเนินการก่อนเริ่มงาน

3.3.1 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องแจ้งกำหนดเวลาที่จะมาเริ่มงาน ระยะเวลาในการเตรียมงาน รวมทั้งกำหนดเสร็จของงานก่อนการเริ่มงานตามสัญญา โดยบริษัทผู้รับเหมาต้องแจ้งชื่อพนักงานที่จะเข้ามาทำงานให้ทราบ เพื่อจัดทำบัตรอนุญาตและเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ทอท.

3.3.2 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทัศนคติในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

3.3.3 บริษัทผู้รับเหมาในงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะ พนักงานจะต้องได้รับการอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเสี่ยงนั้น ๆ โดยเฉพาะงานที่กฎหมายความปลอดภัยระบุไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการฝึกอบรม เช่น การทำงานที่ทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ ตัด/เชื่อม/เจียร ในพื้นที่หวงห้ามหรือมีเชื้อเพลิง การทำงานบนที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานที่ต้องใช้สารเคมีอันตราย การทำงานเกี่ยวกับรังสี การทำงานที่ต้องใช้เครื่องจักร บันจัน หม้อน้ำ รถ Forklift ฯลฯ

3.3.4 ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เต็มเวลา ณ พื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไป

3.4 การผ่านเข้า-ออกพื้นที่

3.4.1 การเข้า-ออกเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท. บริษัทผู้รับเหมาต้องใช้ประตูและเส้นทางที่กำหนดให้เท่านั้น

3.4.2 ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

3.5 บัตรรักษาความปลอดภัย

เส้นทางและประตูผ่านเข้า-ออกจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ ทอท. ได้จะต้องติดบัตรรักษาความปลอดภัยของ ทอท. ไว้ที่เสื้อในจุดที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจนตลอดเวลา พร้อมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท.

3.6 การผ่านเข้า-ออกของรถยนต์

การผ่านเข้า-ออกของยานพาหนะต้องปฏิบัติตามนี้

3.6.1 ยานพาหนะที่จะผ่านเข้า-ออกทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

3.6.2 ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ถูกต้องตามประเภทที่กำหนด และห้ามขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่ ทอท. กำหนด

3.6.3 ยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกในพื้นที่หวงห้ามหรือเขตการบิน ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ ทอท. อย่างเคร่งครัด ผู้ขับขี่ต้องผ่านการอบรมการขับขี่ยานพาหนะในเขตลานจอดอากาศยาน



3.7 พื้นที่ห้ามทำให้เกิดประกายไฟและเขตห้ามสูบบุหรี่

บริเวณพื้นที่หวงห้าม พื้นที่เขตการบิน หรือพื้นที่ที่กำหนดว่าห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ เช่น บริเวณสถานที่เก็บเชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ฯลฯ เป็นบริเวณที่ต้องห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ ห้ามสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด ยกเว้นในบริเวณที่อนุญาตในอาคาร (โปรดสังเกตเครื่องหมายการอนุญาตและห้ามสูบบุหรี่) ข้อปฏิบัตินี้จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.7.1 ไม้ขีดหรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว รวมทั้ง อุปกรณ์จุดบุหรี่ในรถยนต์ ห้ามนำเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามดังกล่าวข้างต้นอย่างเด็ดขาด หากติดตัวมาจะต้องนำไปฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้าพื้นที่หวงห้าม

3.7.2 ทอท. อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น

3.8 ข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

3.8.1 ผู้รับเหมาทุกคนจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และใช้ความระมัดระวังในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

3.8.2 หากไม่แน่ใจว่างานที่จะทำมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ ต้องหยุดการทำงานดังกล่าวทันที และปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์การทำงาน หรือเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอแล้ว จึงจะเริ่มทำงานต่อไปได้

3.8.3 ต้องมีความเข้าใจในงานที่ทำอย่างแท้จริง โดยเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ หากผู้รับเหมาไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานจะต้องหยุดทำงานและสอบถามให้เข้าใจวิธีการทำงานนั้น

3.8.4 ผู้รับเหมาจะต้องคุ้นเคยกับสถานที่เก็บอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณตนเองทำงาน

3.8.5 ผู้รับเหมาจะต้องทราบตำแหน่งของทางออกฉุกเฉินในบริเวณที่ทำงาน

3.8.6 ผู้รับเหมาต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามความจำเป็นของงานให้ครบถ้วนตลอดเวลาที่ทำงาน

3.8.7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่นำมาใช้ต้องมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดหรือมีมาตรฐานสากลรับรอง

3.8.8 การทำงานบนที่สูงจะต้องใช้ Safety Harness (Double Lanyard) ในกรณีที่ทำงานบนที่สูงที่มีพื้นที่มั่นคงถาวรและมีราวกันตกที่มั่นคง ให้พิจารณาใช้ Safety Harness ตามความเหมาะสม

3.8.9 งานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมแก๊ส รถยก หรือเครื่องจักรใดที่ ทอท. หรือกฎหมายกำหนด ผู้ใช้งานต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3.8.10 การติดตั้ง ซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตรายของเครื่องจักรต้องติดป้ายแสดงการดำเนินการให้เข้าใจง่ายและเห็นชัดเจน

3.9 อุปกรณ์ดับเพลิง

ผู้รับเหมาที่ทำงานเชื่อม งานเจียร งานที่เกิดประกายไฟ ในทุกพื้นที่ งานที่ใช้เครื่องยนต์ และงาน อื่น ๆ ที่ใช้ หรือทำให้เกิดความร้อนเฉพาะในเขตหวงห้าม ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง (Dry Chemical Fire

Extinguisher) ตามขนาดและมาตรฐานที่ฝ่ายดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นผู้กำหนด โดยถึงดับเพลิงที่ผ่านการตรวจสอบจะมีป้ายบอกสถานะพร้อมใช้ หากผู้แทนของบริษัทฯ ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงดังกล่าวอยู่ในสภาพไม่ดีหรือปริมาณน้อยกว่ากำหนด บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เริ่มงาน

ข้อกำหนดอื่น ๆ ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

- อุปกรณ์ดับเพลิงจะต้องตั้งไว้ภายในบริเวณปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามผู้รับเหมานำหรือยืมอุปกรณ์ดับเพลิงของ ทอท. ไปใช้ (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) แต่ต้องแจ้งพนักงาน

ทอท. หลังการใช้ทุกครั้ง

- ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งพนักงาน ทอท. เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงทันทีที่เกิดขึ้น

3.10 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE)

การเลือกใช้ การดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้ปฏิบัติดังนี้

3.10.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาการทำงาน และเมื่ออยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน (กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทำงานนั้นจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว หมวด 2 มาตรา 22 หากผู้ปฏิบัติงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และนายจ้างไม่สั่งให้หยุดงาน นายจ้างมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หมวด 8 มาตรา 62 แห่ง พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554)

3.10.2 เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับความเสี่ยง หรือตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

3.10.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ต้องได้มาตรฐานรับรองอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากหน่วยงานที่ทางราชการให้การยอมรับ

3.10.4 ตรวจสอบสภาพ และดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

3.10.5 ห้ามใช้แว่นตานิรภัยแบบเลนส์สีดำปฏิบัติงานในเวลากลางวัน

3.10.6 การทำงานบนที่สูงต้องใช้ Safety Harness (Double Lanyard)

3.10.7 การใช้ตัลกรองสารเคมีต้องใช้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของสารเคมีที่ใช้ในการทำงาน

3.11 ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

การทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือมีความอันตรายสูง เช่น การทำงานบนที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ ก่อนเริ่มปฏิบัติในแต่ละวันจะต้องขออนุญาตก่อนเริ่มงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. ได้ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

3.11.1 การทำงานที่เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)

1) ผู้ควบคุมงานต้องผ่านการอบรมหรือมีความรู้ในเรื่องการทำงานที่เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work)

2) ผลการตรวจวัด % LEL ต้องเป็น 0% LEL จึงจะอนุญาต และให้ทำการวัดเป็นระยะ

3) ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมพนักงานเฝ้าในบริเวณการทำงานดังกล่าวอย่างน้อย 1 คนต่อ 1 งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้

4) เตรียมถังดับเพลิง Fire Rating ไม่น้อยกว่า 10A 20B ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์ ให้เพียงพอ

5) งานเชื่อม ตัด เจียร จะต้องติดตั้งผ้ากันไฟซึ่งทนไฟได้อย่างน้อย 500 องศาเซลเซียส และต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีวัสดุที่เป็นพลาสติกหรือไม่มีวัสดุที่ทำจาก Asbestos โดยเก็บใบรับรองไว้ให้สามารถตรวจสอบได้

6) เครื่องยนต์ทั้งหมดจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟ (Exhaust Spark Arrestor) ที่ปล่องท่อไปเสียและต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน โดยบริษัทผู้รับเหมาต้องดูแลความสะอาดของเครื่องกันประกายไฟทุกครั้งก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีเขม่าควันสะสมเพราะอาจเกิดการลุดติดไฟได้

3.11.2 ความปลอดภัยสำหรับงานที่อับอากาศ (Confined Space)

1) ผู้ที่เข้าทำงานในที่อับอากาศทุกคน (รวมถึงพนักงาน ทอท.) จะต้องขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

2) ผู้ช่วยเหลืองานในที่อับอากาศ (Confined Space Standby Man) จะต้องใช้ผู้ช่วยเหลือที่ผ่านการอบรมตามกฎหมาย และตามข้อกำหนดของ ทอท. อย่างน้อย 1 คนต่อ 1 ช่องทางเข้าออก

3) ที่อับอากาศในอุปกรณ์ที่มี Toxic Gas ต้องกำหนดให้มีการตรวจวัดบรรยากาศที่เป็นอันตรายนั้น ๆ โดยในการเข้าทำงาน Confined Space ครั้งแรก จะต้องรอผล LAB ซึ่งจะต้องไม่มี Toxic Gas ตกค้าง จึงจะสามารถเข้าดำเนินการได้

4) ผู้รับเหมาต้องเตรียมไฟแสงสว่างที่ใช้ในที่อับอากาศที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 24 Volt (AC/DC) โดยต้องจัดเตรียมหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าให้พร้อม ผู้รับเหมาต้องเตรียม Air Blower หรือ Exhaust Fan หรือ Air Ejector ที่ใช้ในการระบายอากาศ (Ventilation) ในที่อับอากาศเอง

5) ห้ามผู้รับเหมาใช้ระบบ Utility เช่น ไฟฟ้า ลม ไนโตรเจน เป็นต้น ของ ทอท. โดยผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมระบบ Utility ต่าง ๆ เอง หรือหากจำเป็นต้องใช้ของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจาก ทอท. ก่อนทุกครั้ง

6) ผู้รับเหมาต้องมีใบรายชื่อของผู้ที่จะเข้าทำงานในที่อับอากาศที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องแสดงที่ทางเข้าที่อับอากาศ พร้อมกับแขวนบัตรประจำตัวที่ทางเข้าที่อับอากาศให้สามารถตรวจสอบได้

7) ผู้เข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศที่เป็นพนักงานของ ทอท. และผู้รับเหมา ต้องผ่านการอบรมและตรวจสอบสุขภาพตามที่กำหนด

8) กรณีจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัด (Breathing Apparatus : BA) ในการเข้าที่อับอากาศ ให้ใช้การส่งผ่านอากาศจากถังอัดอากาศเท่านั้น ห้ามใช้อากาศจากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)

3.11.3 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

งานบนที่สูง หมายถึง การทำงานบนที่สูงจากพื้นตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1) การทำงานบนที่สูงที่มีผู้ปฏิบัติงานเกิน 2 คน ต้องจัดให้มีนั่งร้าน

2) การทำงานบนที่สูงที่ใช้ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดนั้นไม่เกิน 2 คน อาจไม่จำเป็นต้องจัดให้มีนั่งร้าน โดยอาจใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ ได้ เช่น บันได รถกระเช้า กระเช้า ฐานรอง Hanger Roller เป็นต้น ยกเว้นการ

ทำงานบนที่สูงมากกว่า 4 เมตรและไม่ได้ใช้นั่งร้านตามที่กำหนด จะต้องใช้เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body Harness (Double Lanyard)) หรือสายช่วยชีวิตที่ตรึงกับส่วนของโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วย

- 3) ห้ามแรงงานหญิงปฏิบัติงานบนที่สูง
- 4) กรณีด้านล่างเป็นทางสัญจร ต้องจัดทำตาข่ายนิรภัยป้องกันวัสดุ เครื่องมือต่าง ๆ ที่อาจจะตกลงลงไปถูกผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานหรือผู้สัญจรด้านล่าง
- 5) จัดทำป้ายเตือนหรือล้อมเชือกป้องกันไม่ให้คนเข้าไปในที่ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกวัสดุสิ่งของหล่นใส่
- 6) ผู้ปฏิบัติงานอยู่ด้านบนพึงระลึกไว้เสมอว่าอาจมีคนกำลังทำงานอยู่ข้างล่างตลอดเวลา
- 7) วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ด้านบนต้องจัดการให้เรียบร้อย
- 8) การขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ให้ใช้เชือกผูกแล้วดึงหรือหย่อนลงมา ห้ามโยนหรือขว้างลงมาจากด้านบน
- 9) ขณะที่มีการฝนตก ลมแรง หรือพายุฝนฟ้าคะนอง ให้หยุดการปฏิบัติงานบนที่สูงทันที

3.11.4 ความปลอดภัยในการติดตั้ง การใช้ และการรื้อถอนนั่งร้าน (Scaffolding)

การติดตั้ง การใช้ และการรื้อถอนนั่งร้านให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมการใช้นั่งร้าน ซึ่งมีข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

- 1) ก่อนการติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
- 2) ทำการติดตั้งนั่งร้านตามมาตรฐานที่กำหนด และแขวนป้ายแจ้งกำลังติดตั้งนั่งร้านขณะทำการติดตั้งนั่งร้าน พร้อมทั้งกันเขตปฏิบัติงานให้ชัดเจนจากระยะไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออยู่ในเส้นทางสัญจร
- 3) เมื่อติดตั้งนั่งร้านเสร็จแล้วให้แจ้งผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกับพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ดูแลนั่งร้าน หากตรวจสอบผ่านจะอนุญาตให้เริ่มงานได้
- 4) การรื้อถอนนั่งร้านให้แจ้งผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกับพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ดูแลนั่งร้าน ผู้ควบคุมงานของบริษัทผู้รับเหมาต้องอยู่ควบคุมงานรื้อถอนจนกระทั่งแล้วเสร็จ
- 5) การติดตั้งนั่งร้านที่มีความสูงเกิน 21.00 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้วิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นผู้ออกแบบ คำนวณ และตรวจสอบ
- 6) การปฏิบัติงานบนนั่งร้านที่อยู่ด้านบนของทางเดินหรือถนน ต้องติดตาข่ายกันของตกหรือกันเชือกธงแดงติดป้ายเตือน

3.11.5 ความปลอดภัยในการทำงานขุด

การทำงานขุด ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

- 1) ก่อนเริ่มงานขุดหรือตอกเสาเข็มใด ๆ จะต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้วจึงเริ่มงานขุดได้
- 2) ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษารายละเอียด ขอบเขต วิธีการขุดเจาะ ให้เข้าใจ และดำเนินการขุดเจาะภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมงาน และตามวิธีการที่กำหนด

3) หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น แผ่นอิฐ หรือสิ่งบ่งชี้ที่แสดงว่ามีท่อหรือสายไฟใต้ดินบริเวณนั้น ให้รีบแจ้งผู้ควบคุมงานชุดและหยุดการดำเนินการนํานงานไว้ก่อนจนกว่าผู้ควบคุมงานชุดสั่งการต่อไป และต้องทำเครื่องหมายหรือป้ายเตือนให้ทราบว่ามีท่อหรือสายไฟใต้ดินบริเวณนั้น

3.11.6 ความปลอดภัยในการทำงานยกอุปกรณ์ด้วยปั้นจั่น (Crane)

การใช้ปั้นจั่นในงานยกอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานยกอุปกรณ์ด้วยปั้นจั่น (Crane) โดยมีข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

- 1) บันจั่น (Crane) และอุปกรณ์ช่วยยกต่าง ๆ ต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบจากวิศวกรเรียบร้อยแล้ว
- 2) ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมงาน และผู้ผู้กรัดยึดเกาะวัสดุ ต้องผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด
- 3) ผู้ควบคุมงานยกต้องตรวจสอบน้ำหนักของอุปกรณ์ที่จะทำการยก และอุปกรณ์การยึดเกาะให้แน่นหนา
- 4) ผู้ควบคุมงานต้องอยู่ควบคุมระหว่างการทำงานจนกระทั่งการยกเคลื่อนย้ายเสร็จสิ้น

3.11.7 ความปลอดภัยในการใช้ถังบรรจุก๊าซแรงดัน

ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ดังนี้

- 1) ถังและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบรรจุก๊าซภายใต้ความดันจะต้องมีการตรวจสอบและใช้งานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 2) ห้ามใช้ก๊าซออกซิเจนแทน Compressed Air เป็นอันตราย และห้ามปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาในพื้นที่บริเวณที่จำกัด
- 3) ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้อุปกรณ์ที่ร้อน หรือไปสัมผัสกับวงจรไฟฟ้า ต้องวางไว้ในพื้นที่ซึ่งมีฐานรองรับมั่นคงโดยจะต้องใส่ฝาครอบ Safety Cap ครอบไว้เมื่อไม่ได้ต่อสายใช้
- 4) การเคลื่อนย้ายถังก๊าซ จะต้องใช้รถเข็นที่ออกแบบเฉพาะ มีที่ผู้กรัดด้วยโซ่ยึดของแต่ละถัง ทั้งด้านล่างและด้านบน ยึดถังไว้ได้มั่นคงในลักษณะตั้งตรง
- 5) ถังก๊าซออกซิเจนต้องเก็บแยกห่างจากถังก๊าซอะเซทิลีนหรือก๊าซไวไฟอย่างน้อย 6 เมตร หรือมีผนังสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟวางกันอยู่
- 6) ในกรณีที่มีการเก็บรักษากลังก๊าซหลาย ๆ ชนิดภายในบริเวณเดียวกัน ผู้รับเหมาต้องจัดแยกถังก๊าซออกเป็นหมวดหมู่ไม่ให้ปะปนกัน และต้องจัดให้มีป้ายแสดงให้ทราบว่าบริเวณใดเป็นที่เก็บรักษากลังก๊าซชนิดใด
- 7) ห้ามยกถังก๊าซโดยใช้ลวดสลิง เชือก หรือโซ่ ถ้ามีความจำเป็นต้องยกหรือส่งก๊าซให้ใช้รถยก โดยวางบนพื้นรองมีขอบกันตก และมีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
- 8) ห้ามกระแทกถังก๊าซหรือก่อให้เกิดการกระทบกันเอง ซึ่งอาจทำให้วาล์วหักได้
- 9) เมื่อต้องวางสายออกซิเจนหรือสายก๊าซข้ามทางผ่าน ต้องแขวนห้อยไว้สูงเหนือศีรษะ หรือต้องใช้ไม้วางกันทั้งสองข้างเพื่อกันรถทับ
- 10) ห้ามนำถังก๊าซไปไว้ใน Vessel ยกเว้นกรณีที่น่าไปใช้งานในถังขนาดใหญ่ที่มีการระบายอากาศที่ดี

11) สายที่ต่อจากถังก๊าซต้องมีสภาพดี ไม่มีรูรั่วหรือแตกหัก การต่อเข้ากับถังก๊าซต้องให้สนิทแน่น โดยใช้แหวนหรือ Clamp รััด

3.12 การตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา

3.12.1 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องส่งรายงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ ทอท. ทราบประจำทุกเดือน หรือตามระยะเวลาที่ ทอท. กำหนด ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญประกอบด้วย

- ระยะเวลาเริ่มงานและสิ้นสุดงานตามสัญญา
- จำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท.
- รายงานการประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน (กรณีมีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น)
- รายงานเหตุการณ์ผิดปกติ หรือรายงานความเสียหายของอุปกรณ์

ทอท. จะใช้รายงานนี้ในการประเมินผลด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา โดยอาจจะใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาทำงานในงานต่อ ๆ ไป

3.12.2 การตรวจสอบความปลอดภัยโดยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา จะต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามความปลอดภัยในงานที่ควบคุมดูแลทุกงานอย่างต่อเนื่อง

3.12.3 การตรวจสอบความปลอดภัย จะต้องตรวจสอบทั้งสภาพการทำงานและพฤติกรรมการทำงานของผู้รับเหมา รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยต่าง ๆ ได้แก่

- 1) การขออนุญาตทำงานที่มีความเสี่ยงอันตรายในพื้นที่เขตการบิน หรือทำงานในพื้นที่หวงห้าม
- 2) การปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานวิธีการทำงานต่าง ๆ เช่น Job Method Statement, Job Safety Analysis (JSA) เป็นต้น
- 3) การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของผู้ปฏิบัติงาน
- 4) การใช้ป้ายเตือนอันตรายและการปิดกั้นพื้นที่เสี่ยง
- 5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 6) การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 7) ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในการทำงาน
- 8) พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

ผลการตรวจสอบความปลอดภัยซึ่งมีข้อแก้ไขจะต้องดำเนินการติดตามให้ข้อแก้ไขนั้นได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง และแจ้งเตือนหรือสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้นอีก

3.13 การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ผู้รับเหมาทั้งหมดทุกพื้นที่ปฏิบัติดังนี้

- 1) หยุดการปฏิบัติงานทันทีเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ
- 2) ปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือตัดเชื้อเพลิงที่แหล่งจ่าย เช่น ปิดวาล์วหัวถังแก๊สสำหรับงานตัดทุกจุด ทำการปิดสวิตช์แผงจ่ายไฟฟ้าทันที
- 3) ไปรวมกันที่จุดรวมพลตามจุดรวมพลที่กำหนด โดยการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมาและหัวหน้าควบคุมงาน

- 4) หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมาจะต้องนับจำนวนคน และตรวจสอบรายชื่อ และให้แจ้งผลต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของ ทอท. ทราบทันที
- 5) การกลับเข้าปฏิบัติงานต่อภายหลังเหตุการณ์อุบัติเหตุจะกระทำต่อเมื่อควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
- 6) บริเวณพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย จำเป็นต้องคงสภาพไว้เพื่อรอการตรวจสอบ ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
- 7) การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นความรับผิดชอบหลักของพนักงาน ทอท. ที่จะควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และอาจร้องขอกำลังสนับสนุนจากบริษัทผู้รับเหมาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ หรือกำลังคน

3.14 การรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ผิดปกติ

- 1) บริษัทผู้รับเหมาจะต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานด้วยวาจาแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. โดยเร็ว และต้องตามด้วยรายงานอย่างเป็นทางการ
- 2) บริษัทผู้รับเหมาจะต้องยินยอมและให้ความสะดวกแก่พนักงาน ทอท. ในการเข้าร่วมในการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ผิดปกตินั้น ๆ
- 3) บริษัทผู้รับเหมาต้องสรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน และจำนวนชั่วโมงการทำงานส่ง ทอท. ทุกเดือน
- 4) ผู้รับเหมาต้องหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน ต้องติดตามและรายงานผลการดำเนินการแก้ไขป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนดในรายงานการสอบสวนฯ และสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ของอุบัติการณ์ให้กับ ทอท. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- 5) บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ



(สำเนา)

ที่ นร 0203/ว 109

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

24 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532

และเอกสารประกอบ

ตามที่ได้ยื่นย้มนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างได้เสนอเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ รวม 6 ข้อ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ลงมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง เสนอ ทั้ง 6 ข้อ โดยข้อ 1 ให้ตัดคำว่า "ก่อนหรือ" ออก และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

อนันต์ อนันตกุล

(นายอนันต์ อนันตกุล)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติกรรม

โทร. 2828149

(สำเนา)

ที่ กพส 7/2532

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

4 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารผนวก ก จำนวน 13 แผ่น
2. เอกสารผนวก ข จำนวน 11 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 27 มิถุนายน 2532 เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง ในเรื่องสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการที่จะให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนาม
หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ของทางราชการ
2. เห็นควรนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เป็นการถาวร
3. ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงาน
ก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์และ
ลักษณะงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง พิจารณาเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามที่
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการให้สัญญาแบบปรับราคาได้นำเสนอตามมติคณะรัฐมนตรี
แล้วเห็นว่า การนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างไทยที่ได้รับความ

เดือดร์อน

เดือดร้อนและสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ในช่วงที่เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคา ตลอดจนเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างและป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเมื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้ล่วงหน้ามาก ๆ รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย จึงเห็นควรนำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตลอดจนตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม มาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดังนี้

1.ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารผนวก ก).

2.ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เป็นการถาวร โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารผนวก ข)

3. งานจ้างเหมาก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ก็ให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้ด้วย ในกรณีที่ต้องจำเป็นต้องเพิ่มเงิน ให้ใช้เงินจากงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นเองหรือจ่ายตามสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้างนั้น หรือตามที่สำนักงบประมาณพิจารณาวินิจฉัยแล้วแต่กรณี

4. เมื่อให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้แล้ว มีผลทำให้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยเพิ่ม จนทำให้เกิดวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ก็ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อนนี้ผูกพันเกินกว่างบประมาณ ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการงบประมาณ และให้ส่วนราชการเจ้าของสัญญานั้น ๆ ขอทำความเข้าใจเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

6. เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน และเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สัญญา
จ้างแบบปรับราคาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมอบอำนาจให้สำนักงบประมาณทำการวินิจฉัย
ปัญหาข้อหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมได้ตามความจำเป็นด้วย
จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พงษ์ สารสิน

(นายพงษ์ สารสิน)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง

กองกลาง

โทร. 2710092 ต่อ 245

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

	P	=	$(P_o) \times (K)$
กำหนดให้	P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	P_o	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	=	ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัดจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

✓ 1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินถม ห้างจากอาคาร โดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 I/I_o + 0.10 C/C_o + 0.40 M/M_o + 0.10 S/S_o$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - อมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ำ ถนนทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 I_t/I_o + 0.40 E_t/E_o + 0.20 F_t/F_o$$

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำนน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 I_t/I_o + 0.20 M_t/M_o + 0.20 F_t/F_o$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 I_t/I_o + 0.10 M_t/M_o + 0.20 E_t/E_o + 0.10 F_t/F_o$$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 A_t/A_o + 0.20 E_t/E_o + 0.10 F_t/F_o$$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเคื่อย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันคตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) ท่อค้ำน้ำ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกันคตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Ii} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรือ งาน โครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Cv/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ St/So}$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางเท สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่ายทางระบายน้ำต้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Cv/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ St/So}$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้านา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดต่าง ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่ายทางระบายน้ำต้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Cv/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องกว้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.45 \text{ Gv/Go}$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝ้าย ทางระบายน้ำสิ้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.60 \text{ St/So}$$

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตลาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณค่าของงานฝ้าย ทางระบายน้ำสิ้นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo}$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุนาครูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่จะงวดกับเดือนที่เปิดของประกวดราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Mt/Mo}$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ ACv/ACo}$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVD และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ PVCv/PVCo}$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และ

ให้รวมถึงงาน TRANSMISSION CONDUIT

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GIPo

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร K = 0.50 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/PEo

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVCt/PVCo

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร K = 0.25 + 0.05 It/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร K = 0.25 + 0.25 It/Io + 0.50 GIPt/GIPo

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์

ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงาน
คั้งนี้คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR
STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND
OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING
MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.60 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงาน
ติดตั้ง BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ St/So} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ St/So}$$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.30 \text{ St/So}$$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.35 \text{ St/So}$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 - 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.80 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo}$$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.45 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo} + 0.25 \text{ Wt/Wo}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย
กระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคานเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคานเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคานเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคานเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ACt	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

PET	=	ดัชนีราคาต่อ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาต่อ HYDENSITY PLOYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ก. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกชั้นตอนโดยไม่มีทศนิยม และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาดตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความคิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ที่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อกำหนดเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

หน้าี่.....

แบบฟอร์มที่ 2. การคำนวณเงินที่มียึดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบเหมารวม (Lump Sum)

กรณี..... วันที่เปิดโครงการประกวดราคา/เสนอราคา (วิธีพิเศษ).....
 ก่อสร้าง..... ค่างานทั้งสัญญา.....บาท
 สัญญาเดิมที่..... สัญญาเดิมสัญญา (เดิม).....
 ผู้รับจ้าง..... ค่าอาชญา..... วันสิ้นสุดสัญญา (ใหม่).....

1. วันที่ส่งงานงวดสุดท้าย.....
 2. คบ 90 วัน จากวันที่ส่งงานงวดสุดท้าย.....
 3. ผู้รับจ้างขอเงินทดแทน.....
 4.

ส่งงาน งวดที่/ ครั้งที่	วันที่/เดือน/ปี	รายการ	ค่างาน จำนวนเงิน (บาท)	หักค่างานที่ ไม่อยู่ในข่าย ได้รับค่า K	ค่างานที่ได้ รับการพิจารณา ค่า K	สูตร ค่า K	การคำนวณ ค่า K		เงินเพิ่ม/ลดลง คิดเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							ค่า K	หัก 4% คงเหลือ		
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								

(ลงชื่อ) ผู้คำนวณ (โทรศัพท์.....)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ (โทรศัพท์.....)

สสบ. 001-2556
งานก่อสร้างเดิม

1. ทัวไป

1.1 ขอบเขตของงาน

หมายถึง การรื้อถอนชั้นทางเดิม และ/หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบรูปที่จะต้องทำการรื้อถอนออกหรือตามที่ได้กำหนดโดยผู้ควบคุมงาน

1.2 รายการอ้างอิง (References)

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงให้เป็นไปตามรายการในเงื่อนไขทั่วไปข้อ 5.3

1.3 รายการขออนุมัติ (Submittals)

1.3.1 ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสภาพพื้นที่ในบริเวณที่จะทำการรื้อ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนผังตำแหน่งรายการ จำนวน และสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Taxiway Centre Line Light หรือ Taxiway Edge Light สีจราจร หรือค่าระดับของผิวทาง หรือตามที่คุณควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสมเป็นต้น และจัดทำรายงานให้แก่ผู้ควบคุมงานรับทราบและเห็นชอบ ก่อนดำเนินการรื้อชั้นทางเดิม

2. วัสดุ

2.1 วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายไปทิ้งหรือจัดเก็บในที่ ๆ ผู้ควบคุมงานกำหนด

3. วิธีการก่อสร้าง

3.1 ให้ใช้รถขุดไฮดรอลิก ขุดไล่ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตตามที่คุณควบคุมงานได้ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น การขุดไล่จะต้องขุดไล่ให้มีความลึกตามที่กำหนด จะต้องไม่ทำความเสียหายต่อผิวพื้นบริเวณใกล้เคียง และต้องตัดแต่งขอบให้เรียบและอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นทางหรือผิวทางเดิมเสมอ โดยวิธีการที่คุณควบคุมงานเห็นชอบ

3.2 พื้นผิวที่ถูกขุดไล่แล้วจะต้องมีระดับสม่ำเสมอและรอยต่อของการขุดไล่จะต้องต่อเนื่องและระดับกลมกลืนไปตามรูปแบบที่กำหนด

3.3 ต้องระมัดระวังการขุดไล่ไม่ให้กระทบกระเทือนพื้นทางหรือโครงสร้างทางชั้นล่าง หากเกิดการชำรุดเนื่องจากการขุดไล่จะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดและเห็นชอบ

3.4 กรณีแบบรูปกำหนดให้ขุดไล่ชั้นวัสดุตลอดความหนาของชั้นใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องกำจัดและทำความสะอาดเศษวัสดุที่ตกค้างอยู่บนพื้นทางชั้นล่างมิให้หลงเหลืออยู่ตามวิธีที่คุณควบคุมงานเห็นชอบ

3.5 อนุญาตให้ใช้รถขุดตัก ขุดรื้อชั้นวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตได้เฉพาะบริเวณด้านในของพื้นที่ที่รื้อถอนเท่านั้น การรื้อถอนบริเวณขอบของพื้นที่ให้ใช้เฉพาะเครื่องขุดไล่เท่านั้น



สสพ. 309-2558

งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
(Portland Cement Concrete Pavement)

1. ทิวไป

1.1 ขอบเขตงาน

ข้อกำหนดเรื่องงานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตนี้ให้นำไปใช้กับการก่อสร้างชั้นผิวทางคอนกรีตบนชั้นวัสดุที่ได้เตรียมไว้และได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว และมีแนว ระดับ ความลาดชัน ขนาด และรูปตัดถูกต้องที่ได้แสดงไว้ในแบบ ให้ใช้สำหรับทางวิ่ง (Runway), ทางขับ (Taxiway) และลานจอด (Apron) ที่เป็นส่วนประกอบตามสัญญาจ้าง

ผิวทางคอนกรีตนี้เป็นผิวทางชนิดพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตซึ่งประกอบขึ้นจากการผสมปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ทราย หินหรือกรวด น้ำ และจะมีหรือไม่มีสารผสมเพิ่มเพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของส่วนผสมให้ดีขึ้นด้วยก็ได้

1.2 รายการอ้างอิง (References)

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงให้เป็นไปตามรายการในเงื่อนไขทั่วไปข้อ 5.3 ทั้งนี้ วัสดุ เครื่องมือ และวิธีการในการผสมคอนกรีต จะต้องได้ตามมาตรฐาน วสท หรือ ACI 318 และข้อกำหนดตามแบบก่อสร้าง ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างมาตรฐาน วสท หรือ ACI 318 และข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ให้ยึดถือตามแบบก่อสร้างเป็นหลัก

1.3 รายการขออนุมัติ (Submittals)

1.3.1 รายการออกแบบส่วนผสม: ให้ผู้รับจ้างส่งรายการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Concrete Mix) ที่จะใช้ในการก่อสร้างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มงานปูคอนกรีตอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) หมายเลขที่ใช้ระบุส่วนผสม
- 2) วัตถุประสงค์ของการใช้ส่วนผสม
- 3) สัดส่วนของการผสมรวมทั้งการใช้สารผสมเพิ่ม
- 4) ข้อมูลของผู้ผลิต รวมทั้งเอกสารรับรองคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผสมและสารผสมเพิ่มว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในรายการประกอบแบบ
- 5) ค่าการยุบตัว (Design Slump)
- 6) ค่ากำลังต้านทานแรงดัด (Flexural Strength) ที่ 7 วัน
- 7) ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังต้านทานแรงดัด (Flexural Strength) และ กำลังต้านทานแรงอัด (Compressive Strength) ที่ 3 และ 7 วัน

8) รายงานผลการทดสอบที่มาของค่าต่างๆ ข้างต้นของหน่วยงานทดสอบ

1.3.2 รายงานผลการทดสอบเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง : ให้ผู้รับจ้างส่งรายการผลการทดสอบค่ากำลังรับแรงดึงของเหล็กข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (Tensile Strength) ที่จะใช้ในการก่อสร้าง จากสถาบันทดสอบของทางราชการหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย

- 1) กำลังดึงที่จุดคานงของเหล็กเส้น (Yield Strength)
- 2) กำลังดึงที่จุดสูงสุด (Ultimate Tensile Strength)
- 3) ร้อยละของการยืดหยุ่น (Percentage of Elongation)

1.3.3 รายงานการทดสอบ : ทดสอบโดยหน่วยทดสอบที่มีความเป็นอิสระ (Independent testing laboratory) ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปข้อ 5 ซึ่งจะต้องรายงานผลการทดสอบประเภท Control Test, Special Test, หรือการทดสอบก่อนตัวอย่าง

1.4 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

1.4.1 หน่วยทดสอบคุณภาพ : การทดสอบทุกชนิดเว้นแต่การทดสอบค่าการยุบตัวจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานทดสอบที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้แล้วตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปข้อ 5

1.4.2 การควบคุมคุณภาพการผลิต : ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสามารถเข้าตรวจสอบการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จได้ตลอดระยะเวลาที่มีการผสม

1.4.3 การทดสอบค่าการยุบตัว : ให้ทดสอบหรือควบคุมการทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

1.4.4 บันทึกการทำงาน : ให้ผู้รับจ้างจัดทำบันทึกเวลา ตำแหน่ง ข้อมูลการปูคอนกรีต โดยตลอดระยะเวลาจนกว่างานจะแล้วเสร็จ และจัดเตรียมพร้อมไว้ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลา

1.4.5 การประชุมก่อนเริ่มงาน : ก่อนที่จะมีการยื่นรายการออกแบบส่วนผสม ให้ผู้รับจ้างจัดการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทนหน่วยทดสอบคุณภาพ ผู้รับผิดชอบดูแลการติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต ผู้รับผิดชอบดูแลการติดตั้งเหล็กเสริม ผู้ผลิตคอนกรีต ผู้มีหน้าที่ควบคุมการเทคอนกรีต และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนประชุม โดย

1) ให้ปรึกษาหารือเพื่อสรุปรูปแบบที่เหมาะสมเกี่ยวกับการติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต การวางเหล็กเสริม การผลิตและจัดส่งคอนกรีต การทดสอบที่หน้างาน การบ่ม และการอัดแต่งหน้าคอนกรีต

2) ให้มีการจัดทำรายงานการประชุมแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

2. ผลิตภัณฑ์และวัสดุ

2.1 วัสดุ

2.1.1 ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ที่ใช้จะต้องเป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือ 3 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 15-2547 หรือฉบับล่าสุด ปูนซีเมนต์ที่ใช้ตลอดงานตามสัญญาต้องผลิตจากโรงผลิตเดียวกัน หรือเป็นตราและประเภทเดียวกันวันแต่จะได้รับความเห็นชอบผู้ว่าจ้างให้เป็นอย่างอื่น

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำที่สำหรับเก็บปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ปูนซีเมนต์ขึ้น ห้ามนำปูนซีเมนต์ที่แข็งตัวบางส่วนหรือจับตัวแข็งเป็นก้อนปนอยู่หรือที่เสื่อมคุณภาพมาใช้และจะต้องแยกปูนซีเมนต์ที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวออก เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการทำงาน

2.1.2 วัสดุสำหรับบ่มคอนกรีต

วัสดุที่ใช้สำหรับบ่มคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุต่อไปนี้

2.1.2.1 Liquid Membrane Forming Compounds ต้องได้ตามมาตรฐาน ASTM C309 Type 2 Class B หรือ Class A ถ้าเป็น Wax Base หรือเทียบเท่า

2.1.2.2 White polyethylene Film ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C171 หรือเทียบเท่า

2.1.2.3 White burlap-polyethylene sheeting ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C171 หรือเทียบเท่า

2.1.2.4 Waterproof Paper ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C171 หรือเทียบเท่า

2.1.3 Joint Seal

การยาแนวรอยต่อคอนกรีตให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบเลขที่ สสบ. 324-2558 งานอุดร่อง ยาแนว รอยต่อคอนกรีต (Joint Sealing)

2.1.4 Joint Filler

การยาแนวรอยต่อคอนกรีตให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบเลขที่ สสบ. 324-2558 งานอุดร่อง ยาแนว รอยต่อคอนกรีต (Joint Sealing)

2.1.5 เหล็กเสริม (Steel Reinforcement)

จะต้องเป็นเหล็กเส้นกลมตามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 ต้องมีผิวเรียบ ปราศจากครีบ บั้ง หรือส่วนคดงอ หรือเป็นเหล็กข้ออ้อย มาตรฐานตามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24 โดยมีขนาดและระยะเรียงตามที่แสดงไว้ในแบบ

2.1.6 เหล็กเดือย (Dowel Bar)

จะต้องเป็นเหล็กเส้นกลมตามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 “เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กเส้นกลม” มีขนาด 34 – 35 มม. หรือ 1 3/8 นิ้ว (34.93 มม.) หรือมีคุณสมบัติทางกลเทียบเท่าตามมาตรฐานสากล

เหล็กเดี่ยวจะต้องมีผิวเรียบ ปราศจากครีบก บั้ง หรือส่วนคดงอ ซึ่งจะทำให้เกิดการยึดติดในคอนกรีต ก่อนขนส่งไปยังหน้างานจะต้องเคลือบ โดยเลือกวิธีการตามที่ระบุดังต่อไปนี้

- Zinc-Chromate
- Epoxy ตามมาตรฐาน ASTM A1078 หรือมาตรฐาน AASHTO M254
- เคลือบด้วยสีรองพื้นกันสนิมที่ได้มาตรฐาน มอก.2386-2555 หรือ มอก.2387-2555 โดยจะต้องทำตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้ผลิตสีรองพื้นกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

2.1.7 เหล็กยึด (Tie Bar)

เหล็กยึด ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24

2.1.8 Epoxy-Resin

Epoxy- Resin ที่ใช้ทั้งหมดจะต้องเป็นแบบ Two-Component ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C881 โดยให้ใช้ชั้น (Class) ที่เหมาะสมกับอุณหภูมิใช้งาน นอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

- 1) สำหรับใช้ยึดเหล็กเดี่ยว และสลักสมอ (Anchor Bolt) ให้ใช้ชนิด IV เกรด 3
- 2) สำหรับใช้ปะซ่อมส่วนที่หลุดบิ่น หรือเติมช่องว่าง และใช้เพื่อเตรียม Epoxy Resin Mortar ให้ใช้ชนิด III เกรดตามที่อนุมัติ
- 3) สำหรับอุดซ่อมรอยร้าวให้ใช้ชนิด IV เกรด 1
- 4) สำหรับใช้เชื่อมพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตสดหรือพอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ตาร์ หรือ Freshly Mixed Epoxy Resin Concrete หรือ Freshly Mixed Epoxy Resin Mortar กับคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วให้ใช้ชนิด V เกรดตามที่อนุมัติ

2.2 การรับรองวัสดุผลิตภัณฑ์ (Material Acceptance)

ก่อนนำวัสดุมาใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องยื่นแสดงรายการรับรองคุณสมบัติ และผลการทดสอบในกรณี ที่ระบุให้ส่งผลการทดสอบ ต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง รายการรับรองจะต้องแสดงผลการทดสอบที่เหมาะสมว่าวัสดุผ่านมาตรฐานหรือไม่ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานสามารถร้องขอให้มีการเก็บตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบได้ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานก่อสร้าง

3. การออกแบบส่วนผสม

3.1 ทัวไป

ห้ามให้มีการปुकอนกรีตจนกว่าจะได้มีการส่งผลการออกแบบส่วนผสม (Mix Design) ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของเจ้าจ้างเพื่อตรวจสอบ และเห็นชอบให้ใช้ ผู้รับจ้างไม่สามารถอ้างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานนี้เพื่อเป็นการละเว้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการเลือกส่วนผสมของวัสดุให้เป็นไปตามข้อกำหนดได้

3.2 สัดส่วนในการผสม (Proportion)

การออกแบบส่วนผสมจะต้องได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติการ คอนกรีตจะต้องได้รับการออกแบบให้มีค่ากำลังต้านทานแรงดัด (Flexural Strength) เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C78 ที่ 7 วัน เป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1 ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5.50 เมกะปาสคาล

ปริมาณวัสดุประสาน (Cementitious material) (ปูนซีเมนต์ผสม fly ash หรือ slag cement) ที่ใช้ผสมคอนกรีตวัดโดยน้ำหนักจะต้องไม่น้อยกว่า 350 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อัตราส่วนระหว่างน้ำกับ Cementitious Material จะต้องไม่มากกว่า 0.53 ปริมาณน้ำที่ใช้คิดอัตราส่วนนี้ให้คิดเมื่อมวลรวมอยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง

ค่ากำลังต้านทานแรงดัด (Flexural Strength) ต้องเตรียมและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C192 และ ASTM C78 ตามลำดับ

ส่วนผสมที่ออกแบบจะต้องเป็นส่วนผสมที่มีค่าความสามารถเทได้ที่เหมาะสมที่จะอัดให้แน่นได้โดยใช้เครื่องมือเท่านั้น ค่าความยุบตัวของคอนกรีต (Slump) เมื่อทดสอบตาม ASTM C143 จะต้องมีค่าไม่เกิน 12 เซนติเมตร

หลังจากได้รับอนุมัติให้ใช้วัสดุตามที่เสนอมาใช้ผสมคอนกรีตได้ ก่อนที่จะเริ่มการปुकอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการออกแบบส่วนผสม (Mix Design) ตามข้อ 1.3.1 โดยที่รายการออกแบบจะต้องประกอบด้วยสำเนาเอกสารผลการออกแบบซึ่งระบุวันทดสอบ รายการวัสดุที่นำมาเป็นส่วนผสมทั้งหมด ทั้งชนิด ยี่ห้อ แหล่งวัสดุ ปริมาณซีเมนต์ เถ้าลอย Ground Slag มวลรวมหยาบ มวลรวมละเอียด น้ำ และสารผสมเพิ่ม ทั้งนี้รายการออกแบบส่วนผสมนี้จะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน

หากมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งวัสดุ หรือมีการเพิ่มชนิดหรือยกเลิกการใช้สารผสมเพิ่ม (Admixture) จะต้องส่งรายการออกแบบส่วนผสมซึ่งจัดทำขึ้นใหม่ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน

3.3 วัสดุประสาน (Cementitious Material)

ปริมาณที่ใช้ให้เป็นไปตามที่แนะนำไว้ใน Advisory Circular AC NO 150/5370-10G ของ Federal Aviation Administration : Item P-501

3.4 สารผสมเพิ่ม (Admixtures)

ปริมาณที่ใช้ให้เป็นไปตามที่แนะนำไว้ใน Advisory Circular AC NO 150/5370-10G ของ Federal Aviation Administration : Item P-501

4. วิธีการก่อสร้าง (Construction Method)

ในบริเวณพื้นที่ปูหลักซึ่งเครื่องจักรสามารถเข้าถึงได้ กำหนดให้ใช้วิธีการก่อสร้างได้ 2 วิธี คือ วิธีการใช้เครื่องปูแบบเลื่อน (Slip-form Paving) และวิธีตั้งแบบหล่ออยู่กับที่ (Fixed Form Paving) เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างจะต้องสามารถเกลี่ย (Spread) อัดคอนกรีตให้แน่น (Consolidate) ปาด (Screed) และแต่งผิว (Float-Finish) ของคอนกรีตสด (Freshly Concrete) ให้แน่นเป็นเนื้อเดียวกันได้โดยตลอด โดยให้มีการแต่งผิวด้วยมือ (Hand Finishing) ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับบริเวณที่เครื่องจักรไม่สามารถเข้าถึงหรือกรณีที่แผ่นคอนกรีตที่มีรูปร่างไม่อำนวยให้สามารถใช้เครื่องจักรบางชนิดได้ อนุญาตให้เกลี่ย ปาด อัดแน่น แต่งผิวด้วยมือได้เฉพาะในกรณีที่เป็นเท่านั้น

4.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ (Equipment)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานทุกขั้นตอนตลอดการก่อสร้าง ตลอดจนเครื่องจักรที่ใช้ในการขนส่งวัสดุจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนนำมาใช้งาน และแม้ว่าเครื่องจักรที่นำมาใช้จะได้รับการอนุมัติให้ใช้โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมงานแล้วก็ตาม ผู้รับจ้างไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบจากหน้าที่จะต้องดูแลและบำรุงรักษาให้เครื่องจักรอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง

4.1.1 โรงผสม เครื่องผสม และการขนส่งคอนกรีต

4.1.1.1 ทัวไป

คอนกรีตจะใช้จะต้องผสมที่โรงผสม (Central Plant) หรือจะผสมในรถผสม (Truck Mixer) ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ เครื่องผสมแต่ละเครื่องจะต้องมีแผ่นป้ายของบริษัทผู้ผลิตแสดงถึงความจุของโม้ และความเร็วของการหมุนโม้ หรือใบกวน ติดแสดงไว้ในบริเวณที่สามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวก

4.1.1.2 โรงผสมคอนกรีต (Central Plant)

เครื่องผสมที่โรงผสมคอนกรีตจะต้องเป็นแบบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ASTM C94 สามารถผสมวัสดุให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

โดยสม่ำเสมอภายในระยะเวลาที่กำหนดและสามารถเทคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการแยกตัว เครื่องผสมจะต้องมีเครื่องตั้งเวลา เพื่อควบคุมให้วัสดุที่ผสมเข้ากันดีจนครบตามเวลาที่กำหนด ระบบการใส่น้ำผสมจะใช้ถังตวงที่มีขีดบอกปริมาตรที่แน่นอน ทั้งนี้จะต้องมีการตรวจสอบเครื่องผสมเป็นประจำทุกวันเพื่อตรวจสอบการสึกหรอของใบกวน ซึ่งจะต้องเปลี่ยนใหม่หากมีการสึกหรอเกิน 19 มิลลิเมตร หรือร้อยละ 10 ผู้รับจ้างจะต้องมีสำเนาเอกสารของผู้ผลิตหรือออกแบบโรงผสมซึ่งแสดงขนาดและรูปแบบการจัดเรียงใบกวนเตรียมไว้ ณ โรงผสมให้พร้อมตรวจสอบได้ตลอดเวลา

4.1.1.3 รถขนส่งคอนกรีต (Transportation of Concrete)

เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งและลำเลียงคอนกรีตจากเครื่องผสมไปยังเครื่องปูหรือพื้นที่ที่จะเทคอนกรีตจะต้องเป็นชนิดที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของคอนกรีต ระยะทาง และเส้นทางที่ขนส่ง ซึ่งจะต้องไม่ทำให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว (Segregation) ในระหว่างการขนส่ง และจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C94 โดยผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมให้มีจำนวนรถที่ใช้ในการขนส่งอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับอัตราการผลิต การปู การจราจรและสภาพเส้นทางที่ขนส่งคอนกรีต

1) รถผสมคอนกรีต และรถบรรทุกชนิดที่มีเครื่องกวน (Truck Mixer and Truck Agitator) ไม่ควรใช้รถผสมหรือรถบรรทุกชนิดที่มีเครื่องกวนสำหรับสำหรับการก่อสร้างที่ใช้เครื่องปูแบบเลื่อน (Slip-form Paving) หรือคอนกรีตที่มีค่าการยุบตัวต่ำ (Low Slump Concrete) หากประสงค์จะใช้จะต้องมีมาตรการหรือหลักฐานแสดงให้เห็นว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของคอนกรีตหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นชอบ

2) รถบรรทุกชนิดที่ไม่มีเครื่องกวน (Non-agitator Truck)

เพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต ไม่ควรใช้รถบรรทุกชนิดที่ไม่มีเครื่องกวนขนส่งคอนกรีตบนถนนที่ค่อนข้างขรุขระ หรือมีระยะเวลาขนส่งนานเกิน 15 นาที เว้นแต่มีมาตรการหรือหลักฐานแสดงให้เห็นว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของคอนกรีตหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นชอบ

4.1.2 เครื่องมือถ่ายและเกลี่ยกระจายคอนกรีต (Transfer and Spreading Equipment)

เครื่องมือที่ใช้สำหรับถ่ายคอนกรีตจากรถขนส่งไปยังพื้นที่ด้านหน้าเครื่องปูในช่องทางที่จะเทคอนกรีตจะต้องเป็นเครื่องมือที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ มีกำลังขับเคลื่อนในตัว สามารถรับคอนกรีตจากด้านนอกช่องทางที่จะปู เกลี่ยคอนกรีตให้กระจายทั่วทั้งความกว้างของช่องทางที่จะปู สามารถปาดคอนกรีตให้ได้ความหนาสม่ำเสมอพร้อมให้เครื่องปูสามารถดำเนินการปูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ควรใช้รถตักหน้า (Front End Loader) รถตักหน้าขุดหลัง (Backhoe) หรือรถเกลี่ย (Grader) ถ่ายและกระจายคอนกรีตด้านหน้าเครื่องปู หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว และสร้างความเสียหายต่อพื้นด้านล่าง หรือนำวัสดุด้านล่างชั้นที่จะปูขึ้นมาปนกับคอนกรีตด้านบน และต้องให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นชอบด้วย

สำหรับการก่อสร้างโดยวิธีตั้งแบบหล่ออยู่กับที่ (Fixed Form Paving) หากไม่มีเครื่องมือที่ติดอยู่กับรถผสม หรือรถขนซึ่งสามารถถ่ายคอนกรีตออกจากรถและกระจายคอนกรีตให้ทั่วได้โดยไม่เกิดการแยกตัว และมีประสิทธิภาพ ให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีอื่นที่เหมาะสมและเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นชอบให้ใช้ก่อนนำมาใช้งาน การเกลี่ยกระจายคอนกรีตโดยใช้แรงงานคนสามารถทำได้เท่าที่จำเป็น

4.1.3 เครื่องปูคอนกรีต (Paver)

หากใช้เครื่องปูในการก่อสร้าง เครื่องปูคอนกรีตที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามจะต้องสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง (Self-Propelled) ได้อย่างเต็มกำลัง และได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการปูอัดแน่นและแต่งผิวคอนกรีต ให้ได้ระดับความหนาตามที่ต้องการ ต้องมีน้ำหนักและกำลังเพียงพอที่จะปูคอนกรีตได้ตลอดความกว้างตามแบบก่อสร้าง และสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่เหมาะสมโดยที่ไม่ทำให้คอนกรีตสูญเสียเสถียรภาพและเกิดการเคลื่อนตัวตามยาวและตามขวางได้ นอกจากนี้จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมแนวราบแนวตั้งซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฮดรอลิกส์

4.1.4 เครื่องมือแต่งผิวคอนกรีต (Finishing Equipment)

4.1.4.1 วิธีใช้เครื่องปูแบบเลื่อน (Slip-form Paving)

เครื่องปูแบบเลื่อน (Slip-form Paver) ที่ใช้จะต้องสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง (Self-Propelled) และถูกออกแบบไว้เฉพาะสำหรับพื้นผิวทางคอนกรีตที่มีคุณภาพสูง สามารถเกลี่ยอัดคอนกรีตให้แน่น ปาด และแต่งผิวคอนกรีตสดให้แน่นเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอดในเที่ยวเดียวที่เครื่องจักรเคลื่อนที่ผ่านได้ ซึ่งจะต้องมีน้ำหนักอย่างน้อย 2,200 ปอนด์ต่อความกว้าง 1 ฟุต และมีกำลังเครื่องยนต์อย่างน้อย 6.0 แรงม้าต่อความกว้าง 1 ฟุต ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อนนำมาใช้งาน

แบบด้านข้างของเครื่องปูแบบเลื่อนจะต้องมีรูปร่าง ขนาด และความแข็งแรงเพียงพอ และไม่ทำให้เกิดการยุบตัวที่ขอบ (Edge Slump) มากเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้

4.1.4.2 วิธีตั้งแบบหล่ออยู่กับที่ (Fixed Form Paving)

ในกรณีที่ใช้วิธีตั้งแบบหล่ออยู่กับที่ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปูและแต่งผิวทุกชนิดที่นำมาใช้ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อนนำมาใช้งาน คอนกรีตที่เทจะต้องถูกเกลี่ย (Spread) ปาด (Screeded) ปรับรูปร่าง (Shaped) และอัดให้แน่น (Consolidated) โดยใช้เครื่องปูหรือแต่งผิวที่มีกำลังขับเคลื่อนในตัวเอง (Self-Propelled) เครื่องเดียวหรือหลายเครื่องก็ได้ โดยเครื่องจักรที่ใช้จะต้องสามารถกระจายและอัดคอนกรีตให้แน่นได้โดยไม่ก่อให้เกิดการแยกตัว (Segregation) ซึ่งจะทำให้พื้นผิวทางที่ก่อสร้างมีหน้าตัดเป็นไปตามต้องการได้โดยใช้มือนำน้อยที่สุด

4.1.5 เครื่องสั่นคอนกรีต (Vibrator)

เครื่องสั่นคอนกรีต จะต้องเป็นชนิดสั่นสะเทือนภายใน (Internal Type) ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปูแบบเลื่อน หรือติดอยู่กับเครื่องเกลี่ย (Spreader) หรือเครื่องแต่งผิวคอนกรีต (Finishing Machine) หรือติดตั้งแยกอยู่กับแคร่โดยเฉพาะก็ได้ ซึ่งต้องเป็นชนิดที่จมในเนื้อคอนกรีต (Immersion) ประกอบกันอยู่เป็นชุด (Gang-Mounted) วางพาดช่องทางที่ปู (Lane-Spanning) และจะต้องจมอยู่ในคอนกรีต ณ ความลึกที่ทำให้คอนกรีตถูกอัดให้แน่นได้ดีที่สุดตลอดความหนา แต่ทั้งนี้เครื่องสั่นจะต้องมีระยะห่างจากพื้นด้านล่างมากกว่า 5 เซนติเมตร และต้องไม่กระทบแบบข้าง เหล็กเดือย หรือเหล็กเสริมบริเวณรอยต่อ

ความถี่ที่ใช้ในการสั่นอยู่ระหว่าง 8,000 และ 12,000 ครั้งต่อนาที โดยมีค่าแอมพลิจูดเฉลี่ยระหว่าง 0.06 – 0.13 เซนติเมตร และจะต้องเพียงพอที่สามารถมองเห็นได้ที่ผิวบนของคอนกรีตเป็นระยะไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ห่างจากเครื่องสั่น แต่จะต้องไม่ทิ้งร่องรอยของการสั่นให้เห็นเป็นเส้นทางไว้หลังจากเครื่องสั่นได้ผ่านไปแล้ว

จำนวน ระยะห่าง และความถี่จะต้องเพียงพอที่จะทำให้วัสดุคอนกรีตมีความแน่น และสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกันตามที่แนะนำไว้ใน American Concrete Institute (ACI) 309, Guide for Consolidation of Concrete

กรณีที่ใช้เครื่องปูแบบเลื่อน (Slip Form Paver) กำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องสั่นทั้งหมดจะต้องอยู่กับตัวเครื่องปู และสามารถหยุดได้อย่างอัตโนมัติเมื่อการเคลื่อนที่หยุด และจะต้องมีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสถานะ การทำงานของเครื่องสั่นได้ ซึ่งการตรวจสอบสถานะทำงานของเครื่องสั่นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน หรือตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบ

อนุญาตให้ใช้เครื่องสั่นสะเทือนชนิดมือถือ (Hand Held Vibrator) เฉพาะบริเวณพื้นที่ขนาดเล็กและมีรูปร่างแตกต่างจากพื้นที่ส่วนใหญ่เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามต้องเป็นไปตามคำแนะนำของ ACI 309R เรื่อง “Guide for Consolidation of Concrete” และต้องดำเนินการจากสะพานที่คร่อมอยู่บนช่องทางที่ปูหรือบริเวณขอบของแบบหล่อ

หากจำเป็นผู้รับจ้างสามารถเสนอขอใช้เครื่องสั่นคอนกรีตที่มีลักษณะแตกต่างจากที่กำหนดไว้ได้ทั้งนี้ต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าเครื่องสั่นสะเทือนที่ใช้สามารถอัดคอนกรีตให้แน่นได้อย่างเพียงพอสม่ำเสมอตลอดความหนาของคอนกรีต โดยไม่ก่อให้เกิดการแยกตัว (Segregation) ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อนนำมาใช้งาน

4.1.6 แบบหล่อคอนกรีต

แบบหล่อที่ใช้จะต้องมีขอบตรง ทำด้วยโลหะแต่ละท่อนยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร และหนาอย่างน้อย 6 มิลลิเมตร ห้ามนำแบบมาตั้งซ้อนกันเพื่อให้ได้ความลึกตามแบบ ความลึกของแบบต้องเท่ากับ ความหนาของคอนกรีตที่ขอบ และความกว้างของฐานต้องไม่น้อยกว่าความลึก Flange Brace จะต้องขยาย

ออกที่ฐานไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของความลึก แบบที่ใช้ต้องไม่บิด โกงงอ หรือแตกหัก ให้ใช้ Flexible Form หรือ Curve Form สำหรับแนวโค้งที่มีรัศมีความโค้งไม่เกิน 30 เมตร ไม่อนุญาตให้ใช้ Built up Form นอกจากได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน แบบหล่อต้องมีส่วนประกอบสำหรับยึดปลายแบบให้แน่นสนิทเมื่อต่อกันและให้ความมั่นคงแข็งแรงเมื่อตั้งแบบ ไม่เกิดการโก่งงอ หรือทรุดตัวที่สังเกตได้เมื่อต้องรองรับการกระแทกจากเครื่องมือสั่นสะเทือนหรือแต่งผิวคอนกรีต

ขอบบนของแบบเมื่อวัดด้วยบรรทัดตรงยาว 3 เมตร ที่ตอนใดก็ตามระดับจะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตรและแนวจะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร

แบบหล่อที่เป็นไม้ หรือวัสดุอื่นสามารถใช้ได้ในกรณีพิเศษเท่านั้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมแบบหล่อไว้ให้มีปริมาณเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดการล่าช้าของการเทคอนกรีตเนื่องจากแบบหล่อไม่เพียงพอ

4.1.7 เครื่องตัดรอยต่อ

เครื่องตัดรอยต่อจะต้องเป็นเครื่องมือที่กำลังสูงเพียงพอสามารถตัดให้ได้ความลึกและความกว้างตามต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ใบเลื่อยหัวเพชรหรือใบเลื่อยกลมชนิดแข็งมีน้ำหล่อเลี้ยงขณะตัด ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องตัดรอยต่ออีกเครื่องหนึ่งพร้อมใบตัดอย่างเพียงพอสำรองไว้ที่หน้างานตลอดระยะเวลาที่ทำงานตัดรอยต่อ

4.2 การตั้งแบบ (Form Setting)

แบบหล่อคอนกรีตจะต้องได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าอย่างเพียงพอให้สามารถปูคอนกรีตได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากตั้งแบบหล่อไว้ที่ระดับที่ถูกต้องแล้ว จะต้องกระทุ้งพื้นผิวได้ชั้นที่จะปูให้ทั่วโดยตลอด โดยใช้มือหรือโดยเครื่องจักร ทั้งด้านในและด้านนอกขอบของฐานแบบหล่อ ทั้งนี้แบบหล่อจะต้องถูกตอกยึดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอย่างแน่นหนาเพียงพอ ซึ่งอย่างน้อยต้องใช้หมุด 3 ตัว ต่อความยาว 3 เมตร ปลายทุกปลายของแบบแต่ละท่อนให้ตอกหมุดยึดให้แน่น แนวของแบบจะต้องคลาดเคลื่อนจากแนวที่กำหนดได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ณ จุดที่เป็นรอยต่อ และจะต้องไม่เกิดการโก่งงอ หรือทรุดตัวที่สังเกตได้เมื่อต้องรองรับการกระแทกจากเครื่องมือสั่นสะเทือนหรือแต่งผิวคอนกรีต ให้ทำความสะอาดและทาน้ำมันที่แบบหล่อที่นำไปใช้และก่อนที่จะเทคอนกรีตทุกครั้ง ในกรณีที่จะต้องมีการเจาะรูแบบหล่อไว้สำหรับเสียบเหล็กเสริมให้เจาะรูแบบหล่อเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะติดตั้งแบบจะต้องมีการตรวจสอบ หรือแก้ไขแนวและระดับของแบบหล่ออย่างทันที ก่อนที่จะเริ่มเทคอนกรีต

4.3 สภาพชั้นทางรองใต้ชั้นที่จะปูคอนกรีต

สภาพชั้นทางรองใต้ชั้นคอนกรีตที่จะปูหลังจากตั้งแบบแล้วต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย แน่นและมีความชื้นที่พอเหมาะ ถ้าชั้นทางในขณะที่จะเทคอนกรีตแห้งให้พรมน้ำให้ชุ่ม ห้ามปล่อยให้มีย่าน้ำขังอยู่ หากมีความจำเป็นเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานอาจสั่งให้ความชื้นแก่ชั้นทางล่วงหน้าช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนเทคอนกรีตได้

4.4 การผสมคอนกรีต (Mixing Concrete)

สามารถผสมคอนกรีตได้ที่หน้างาน ในรถผสม และในโรงผสม คอนกรีตที่ผสมทั้งหมดจะต้องผสมและขนส่งไปยังหน้างานโดยวิธีการที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C94

คอนกรีตที่ผสมจากโรงผสมจะต้องขนส่งไปยังหน้างานภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที กรณีที่ใช้รถบรรทุกที่ไม่มีเครื่องกวน และไม่เกิน 90 นาที สำหรับกรณีที่ใช้รถผสม หรือรถบรรทุกที่มีเครื่องกวนโดยนับตั้งแต่เริ่มเติมวัสดุประสาน (Cementitious Material) จนถึงการเทคอนกรีตที่หน้างานจากถังบรรจุแล้วเสร็จ ทั้งนี้หากประสงค์จะปรับระยะเวลาดังกล่าวสามารถกระทำได้หากผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ไม่อนุญาตให้มีการ Retempering โดยการเติมน้ำเพิ่ม หรือใช้วิธีอื่น เว้นแต่จะขนส่งโดยใช้รถผสมซึ่งสามารถเติมน้ำได้ภายในระยะเวลา 45 นาทีหลังจากการเริ่มผสม และจะต้องมีอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ไม่เกินส่วนผสมออกแบบที่ได้รับรองอนุมัติให้ใช้ และเจ้าหน้าที่ควบคุมงานต้องเห็นชอบด้วย

ทั้งนี้ระยะเวลาขนส่งดังกล่าวต้องสอดคล้องกับคำแนะนำของเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วย หากผู้รับจ้างเห็นว่าไม่สามารถขนส่งคอนกรีตไปยังหน้างานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือเมื่อขนส่งตามระยะเวลาดังกล่าวแล้วคอนกรีตเกิดการเซตตัว หรือไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนด ให้ผู้รับจ้างเสนอมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข หรือขอขยายระยะเวลาขนส่ง ทั้งนี้ต้องแสดงหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ทำให้คุณภาพของคอนกรีตที่ขนส่งไปถึงหน้างานมีคุณสมบัติด้อยไปจากข้อกำหนด โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างต้องเห็นชอบก่อน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมาตรการดังกล่าวผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

4.5 ข้อจำกัดในการผสมและการเทคอนกรีต

ห้ามผสม เท และแต่งผิวคอนกรีตหากไม่มีแสงสว่างตามธรรมชาติเพียงพอ ในกรณีจำเป็นจะต้องปฏิบัติงานในสภาวะดังกล่าวผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในขณะที่ปฏิบัติงาน และต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน

กรณีเทคอนกรีตในช่วงฤดูฝน ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกันน้ำฝนสำรองไว้ที่หน้างาน อุปกรณ์สำหรับป้องกันน้ำฝนจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีในกรณีเกิดฝนตกเมื่อเทและตกแต่งคอนกรีตเรียบร้อยแล้วแต่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว เครื่องป้องกันน้ำฝนจะต้องเป็นแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อนนำมาใช้งาน



4.5.1 ในกรณีสภาพอากาศร้อน (Hot Weather)

ให้ฉีดพ่นน้ำที่แบบหล่อและหรือชั้นทางรองใต้คอนกรีตก่อนที่จะเทคอนกรีตเมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงเกินกว่า 30 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ให้เทคอนกรีตที่อุณหภูมิต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่ให้อุณหภูมิของคอนกรีตขณะเทสูงเกินกว่า 33 องศาเซลเซียส จะต้องควบคุมอุณหภูมิของมวลรวม และหรือน้ำที่ใช้เป็นส่วนผสมให้มีอุณหภูมิต่ำสุดเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาไม่ให้อุณหภูมิของคอนกรีตสูงเกินกว่าที่กำหนด

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาความชื้นของพื้นผิวคอนกรีตที่ปูแล้วเสร็จใหม่ ๆ โดยการพ่นละอองน้ำ (water-fog) หรือหมอก (mist) โดยเครื่องพ่นที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ไว้จนกว่าพื้นผิวจะปกคลุมด้วยน้ำยาหรือวัสดุบ่ม หากจำเป็นเมื่ออัตราการระเหยของน้ำ (Evaporation) สูงเกินกว่า 0.98 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง จะต้องจัดให้มี Wind Screen เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นดังกล่าวซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวแบบ Plastic Cracking ได้ ในกรณีที่เกิดรอยร้าวขึ้นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องหามาตรการเพิ่มเติมทันทีเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก ซึ่งมาตรการนั้นจะต้องประกอบด้วย Wind Screen, การพ่นละอองน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมาตรการที่คล้าย ๆ กันนี้ซึ่งต้องเริ่มขึ้นทันทีหลังจากเครื่องปูได้ผ่านไปแล้ว และหากมาตรการข้างต้นยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอให้หยุดการปูทันที

4.5.2 โปรแกรมบริหารจัดการอุณหภูมิ (Temperature Management Program)

ก่อนที่จะเริ่มงานปูคอนกรีตในแต่ละวัน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามโปรแกรมบริหารจัดการอุณหภูมิสำหรับคอนกรีตที่จะปูในวันนั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยร้าวที่ไม่สามารถควบคุมได้ขึ้น ซึ่งโปรแกรมนั้นอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย

4.5.2.1 คาดการณ์ค่า Tensile Strain ในคอนกรีตสดที่สัมพันธ์กับค่าความร้อนและความชื้นของคอนกรีต

4.5.2.2 คาดการณ์สภาพอากาศ เช่น อุณหภูมิอากาศ ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ และอัตราการเกิด Evaporation ตาม Figure 11-8, PCA, Design and Control of Concrete Mixtures

4.5.2.3 คาดการณ์เวลาเริ่มต้นตตรอยต่อ

4.5.2.4 คาดการณ์ปริมาณ และชนิดของใบเสวยที่จะใช้

4.6 การเทคอนกรีต (Placing Concrete)

ในขณะที่ทำการเทคอนกรีตจะต้องมีผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างอยู่ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน จนกว่าจะเสร็จสิ้นการเทในแต่ละช่วง ณ จุด ใดๆ บน Concrete Conveyance ไม่อนุญาตให้เทคอนกรีตลงอย่างอิสระในแนวตั้งที่ระยะสูงเกินกว่า 1.0 เมตร คอนกรีตที่เทเรียบร้อยแล้วจะต้องแน่นเป็นเนื้อเดียวกันสม่ำเสมอ โดยไม่มีการแยกตัว และเป็นไปตามข้อกำหนด คอนกรีตที่เททั้งหมดรวมถึงบริเวณที่อยู่ใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ถ่ายแรงบริเวณรอยต่อ ที่รองรับเหล็กเดือย และชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ฝังอยู่ในคอนกรีตจะต้องถูกอัดให้แน่นโดยปราศจากช่องว่างและการแยกตัว



อนุญาตให้เครื่องจักรสำหรับลำเลียงคอนกรีตหรืออื่นๆ ที่ใช้ในการเทคอนกรีตสามารถเคลื่อนผ่านบนพื้นผิวส่วนที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนหน้าได้เมื่อคอนกรีตมีกำลังต้านทานแรงดัด (Flexural Strength) ไม่น้อยกว่า 3.79 เมกะปาสคาล หรือค่ากำลังต้านทานแรงอัด (Compressive Strength) ไม่น้อยกว่า 24.1 เมกะปาสคาล สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียมชั้นดินเดิมหรือชั้นรองพื้นทาง เครื่องปู และเครื่องจักรสำหรับแต่งผิว สามารถวิ่งผ่านบนขอบของคอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จแล้วได้เมื่อค่ากำลังต้านทานแรงดัด (Flexural Strength) มีค่าไม่น้อยกว่า 2.75 เมกะปาสคาล

ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุสำหรับป้องกันคอนกรีตตลอดระยะเวลาที่มีสภาพอากาศรุนแรง ซึ่งวัสดุป้องกันเหล่านั้นอาจประกอบด้วย แผ่นโพลีเอทิลีนม้วนที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร และมีขนาดกว้าง ยาวเพียงพอที่จะคลุมคอนกรีตจนถึงขอบได้ทั่วทั้งแผ่น ซึ่งแผ่นวัสดุนี้อาจติดอยู่กับเครื่องปูหรือติดแยกอยู่กับแคร่เคลื่อนที่ได้ซึ่งแยกไว้เฉพาะหรือโดยวิธีที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นสมควร และต้องสามารถเคลื่อนออกจากม้วนได้โดยไม่ลากผ่านไปบนผิวคอนกรีตที่อยู่ในสภาพพลาสติก ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าฝนจะตกในระยะเวลาอันใกล้ ให้ผู้ปฏิบัติงานปูทั้งหมดหยุดงานแล้วให้เร่งดำเนินการคลุมพื้นผิวคอนกรีตส่วนที่ยังไม่แข็งให้เรียบร้อยก่อน

4.6.1 การเทคอนกรีตกรณีที่ใช้เครื่องปูแบบเลื่อน

คอนกรีตจะต้องถูกเกลี่ยกระจายไปอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยเครื่องปูที่มีกำลังขับเคลื่อนในตัวเองโดยปราศจากความล่าช้า แนวและระดับของเครื่องปูจะต้องถูกกำหนดเทียบจากเส้นอ้างอิงที่ตั้งขึ้นโดยเฉพาะจากด้านนอก เครื่องปูจะต้องสามารถสั่นสะเทือนคอนกรีตได้เต็มความกว้างและความลึกของแนวช่องทางที่ปู ซึ่งจะต้องเพียงพอที่จะทำให้คอนกรีตมีความชื้นเหลวซึ่งสามารถตั้งเป็นขอบตั้งฉากกับพื้นผิวโดยมีขอบคมได้

แบบที่เคลื่อนที่จะต้องยึดกันไว้ในทางด้านข้างอย่างแข็งแรงเพื่อป้องกันแบบแยกออกจากกันได้ คอนกรีตที่เทจะต้องถูกอัดให้แน่นโดยการสั่นภายใน (Internal Vibration) โดยชุดสั่นสะเทือนที่วางอยู่ตามขวางตลอดความกว้างของการปู และหรือชุดของเครื่องสั่นสะเทือนที่วางในแนวตามยาวที่ระยะเท่า ๆ กัน โดยที่ช่องว่างจากขอบของพื้นผิวทางกับชุดของเครื่องสั่นสะเทือนจะต้องไม่เกิน 23 เซนติเมตร หรือกรณีที่เป็นการปูช่องกลางระหว่างช่องที่ปูเสร็จแล้ว ชุดของเครื่องสั่นแนวริมสุดจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งปลายของเหล็กเดือย โดยเครื่องสั่นสะเทือนแต่ละเครื่องจะต้องมีระยะห่างเท่า ๆ กันและมีระยะห่างกันไม่เกิน 0.5 เมตร

อัตราการสั่นของเครื่องสั่นแต่ละเครื่องจะต้องอยู่ระหว่าง 8,000 ถึง 12,000 รอบต่อนาที และค่าแอมพลิจูดของการสั่นจะต้องเพียงพอที่จะสังเกตเห็นได้ที่ผิวของคอนกรีตไปตามความยาวของเครื่องสั่นและเป็นระยะทางอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ความถี่หรือแอมพลิจูดของการสั่นที่เหมาะสมจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสัดส่วนกับอัตราการเคลื่อนที่ของเครื่องปูซึ่งทำให้ได้ความแน่นและช่องว่างที่สม่ำเสมอ โดยเครื่องปูคอนกรีตจะต้องติดตั้งเครื่องมือวัดและแสดงค่าความถี่ของการสั่นสะเทือนที่แท้จริงของเครื่องสั่นไว้ด้วย

เครื่องปูแบบเลื่อนนี้จะต้องดำเนินการให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องให้ได้มากที่สุด ดังนั้นผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องประสานงานให้กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การผสม การลำเลียง การเกลี่ย ให้เป็นไป

โดยสอดคล้องกันเพื่อให้การปูเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หากเครื่องปูจำเป็นต้องหยุดการเคลื่อนที่ เครื่องสั่นสะเทือน และอุปกรณ์กระทุ้งต่าง ๆ จะต้องหยุดลงด้วยกันทันที และจะต้องไม่มีแรงฉุดลากใดๆ กระทำต่อเครื่องปูยกเว้น แรงขับเคลื่อนภายในตัวเครื่องปูเอง

เมื่อมีการเทคอนกรีตติดกับพื้นผิวเดิมบริเวณข้างเคียง และมีส่วนของเครื่องปูวางอยู่บนพื้นผิวเดิมนั้น ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผ่นรองสำหรับป้องกันพื้นผิวเดิมในกรณีที่เครื่องปูที่มีล้อเป็นดินตะขาบ หรือเป็นล้อยาง โดยจะต้องมีระยะห่างจากขอบเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อขอบของพื้นผิวเดิมซ้ำ

อนุญาตให้ค่าการยุบตัวของคอนกรีตที่ขอบ (Edge Slump) ในแต่ละช่วงของพื้นผิวที่มีระยะทางยาว 150 เมตร หรือเศษของ 150 เมตร มีค่าเกิน 6 มิลลิเมตร ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของปริมาณขอบอิสระทั้งหมด (Total Free Edge) และจะต้องไม่มีค่าการยุบตัวของคอนกรีตที่ขอบเกิน 9 มิลลิเมตร ในบริเวณใดเลย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของคอนกรีตตามขอบของพื้นผิวทางจำกัดอยู่ที่ระยะ 0.5 เมตร จากขอบ ในกรณีที่ค่าการยุบตัวของคอนกรีตที่ขอบมีค่าเกินกว่าที่กำหนดและไม่สามารถแก้ไขก่อนที่คอนกรีตจะแข็งตัวได้ ให้ผู้รับจ้างนำคอนกรีตในบริเวณนั้นออกและปูใหม่แทนที่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

ในบริเวณรอยต่อของแผ่นคอนกรีตให้เทคอนกรีตลงด้านบนที่รองรับเหล็กเดือย (Dowel Basket Assembly) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวเมื่อเครื่องปูเคลื่อนที่ผ่าน

การตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายจะต้องกระทำให้แล้วเสร็จในขณะที่คอนกรีตยังอยู่ในสภาพพลาสติก (Plastic State) ในกรณีที่คอนกรีตเกิดการยุบตัว หรือ หลุดลอก หลังจากเครื่องปูเคลื่อนที่ผ่านไปแล้ว หรือเห็น ว่าเกิดข้อบกพร่องเกี่ยวกับของแข็งแรงทางโครงสร้างหรือสภาพพื้นผิวอื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ ให้หยุดการปูทันทีจนกว่าจะมีการหาสาเหตุและแก้ไขอุปกรณ์หรือปรับปรุงขั้นตอนในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดได้

4.6.2 การเทคอนกรีตกรณีที่ใช้วิธีตั้งแบบหล่อด้านข้าง (Side-Form Construction)

สำหรับการเทคอนกรีตโดยใช้แบบหล่อด้านข้าง จะต้องเทคอนกรีตลงบนพื้นผิวที่ทำให้ขึ้นตามที่กำหนด โดยให้มีเคลื่อนย้ายคอนกรีตหลังจากเทให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่รถผสม รถบรรทุกที่มีเครื่องกวาด หรือรถบรรทุกที่ไม่มีเครื่องกวาด ไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมที่ใช้เทคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการแยกตัวของวัสดุ (Segregation) ผู้รับจ้างจะต้องเทและเกลี่ยคอนกรีตโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสมซึ่งไม่ก่อให้เกิดการแยกตัวของวัสดุ และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

จะต้องเทคอนกรีตอย่างต่อเนื่องระหว่างรอยต่อตามขวางโดยที่ไม่มี Immediate Bulkheads สามารถเกลี่ยคอนกรีตด้วยมือได้เท่าที่จำเป็นโดยใช้พลั่ว และห้ามใช้คราด ไม่อนุญาตให้เดินบนผิวคอนกรีตสดเมื่อใช้ร่องเท้าที่เป็นดินหรือวัสดุแปลกปลอม

จะต้องเทคอนกรีตให้อยู่ใกล้กับตำแหน่งของรอยต่อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ให้มีการกระทบกระเทือนต่อเหล็กเดือยบริเวณรอยต่อ และห้ามไม่ให้เทคอนกรีตจากถังเทปูน (Discharge Bucket)

หรือถังเปิดกัน (Hopper) ลงบนที่รองรับเหล็กรอยต่อ (Joint Assembly) ถ้าไม่สามารถเทจากตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางเหนือที่รองรับเหล็กรอยต่อได้

ให้ถอดแบบหล่อได้หลังจากเทคอนกรีตแล้วอย่างน้อย 12 ชั่วโมง และเมื่อเห็นว่าขอบของแผ่นคอนกรีตที่ปูไม่จำเป็นต้องได้รับการป้องกันแล้ว โดยให้ใช้น้ำยาบ่มผิวคอนกรีตทันทีหลังจากถอดแบบ

จำนวนและอัตราความสามารถในการทำงานของเครื่องแต่งผิวคอนกรีตจะต้องเพียงพอและสอดคล้องกับอัตราการขนส่งคอนกรีตมายังหน้างาน

4.7 การอัดคอนกรีตให้แน่น (Consolidation)

คอนกรีตจะต้องถูกอัดให้แน่นโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องสั่น (Vibrator) ชนิดที่จมในเนื้อคอนกรีต (Immersion) ประกอบกันอยู่เป็นชุด (Gang-Mounted) วางพาดช่องทางที่ปู (Lane-Spanning) ซึ่งอยู่ด้านหน้าเครื่องปู โดยอาจมีการใช้เครื่องมือถือร่วมด้วยในบางบริเวณที่จำเป็นเท่านั้น

เครื่องสั่นจะต้องจมอยู่ในคอนกรีตที่ความลึกที่ตื้นที่สุดที่จะทำให้เกิดความแน่นตลอดความลึกของคอนกรีต แต่จะต้องไม่ให้ใกล้พื้นชั้นล่างเกินกว่า 50 มิลลิเมตร ห้ามมิให้เครื่องสั่นเสียดสีสัมผัสกับที่รองรับเหล็กเดี่ยว พื้นด้านล่าง และตัวแบบหล่อ ไม่อนุญาตให้สั่นเสียดสีมากเกินไป หากสามารถเห็นรอยทางที่เครื่องสั่นทิ้งไว้ในช่องของการปู ให้หยุดการปฏิบัติงานเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปฏิบัติงานต่อไป

ในกรณีเทคอนกรีตในบริเวณที่มีพื้นที่ไม่มากหรือในแผ่นคอนกรีตที่มีรูปร่างแบบ Odd-shaped Slab หรือในบริเวณที่เครื่องสั่นที่เป็นแบบ Gang-Mounted Vibration ไม่สามารถเข้าถึงได้ ให้ใช้เครื่องมือถือได้ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานอยู่ด้านบนสะพานที่พาดคร่อมพื้นที่เท่านั้น ห้ามมิให้เดินเหยียบบนคอนกรีตสดเพื่อสั่นคอนกรีต ต้องไม่สั่นคอนกรีตโดยใช้มือ ณ ตำแหน่งเดียวกันนานเกิน 20 วินาที และห้ามใช้เครื่องสั่นเคลื่อนย้ายหรือเกลี่ยคอนกรีต

สำหรับการสั่นคอนกรีตโดยใช้เครื่องมือชนิดมือถือนั้น จุดศูนย์กลางของเครื่องสั่นแต่ละเครื่องจะต้องอยู่ห่างกันเป็นระยะระหว่าง 15 ถึง 40 เซนติเมตร

ในแต่ละชุดของการปูผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องสั่นเสียดสีและอะไหล่เตรียมไว้สำรองไว้ในกรณีเครื่องสั่นเกิดการชำรุดอย่างเพียงพอ อย่างน้อย 1 เครื่องตลอดเวลา

หากมีสิ่งบ่งบอกว่าไม่สามารถสั่นคอนกรีตให้แน่นพอได้ เช่น เกิดเป็นโพรงลักษณะรวงผึ้งตามบริเวณขอบของคอนกรีต หรือมีโพรงอากาศขนาดใหญ่ หรืออื่นๆ จะต้องหยุดการปูทันทีและให้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อน ในกรณีที่สงสัยว่าคอนกรีตที่ก่อสร้างไปแล้วไม่แน่นเพียงพอ ให้ตรวจสอบโดยการเจาะเก็บตัวอย่างที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้บ่มแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ไปทดสอบหาความหนาแน่น (Density) โดยใช้ค่าความชื้นของตัวอย่างขณะทำการเจาะเป็นฐาน ตามวิธีการทดสอบ ASTM C642 โดยให้เจาะเก็บตัวอย่าง 1 แห่ง สำหรับพื้นที่ที่ปู 380 ตารางเมตร และเศษของ 380 หากความหนาแน่นของตัวอย่างไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด โดยที่ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของแท่งตัวอย่างทั้งหมดจะต้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 97 ของความหนาแน่นของส่วนผสมออกแบบ (Mix Design Density) และความหนาแน่นของแท่งตัวอย่างทุกแท่งจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 96 ของความหนาแน่นของส่วนผสมออกแบบ การที่ไม่สามารถอัดแน่นคอนกรีตให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการทดสอบข้างต้นได้เป็นสิ่งบ่งบอกว่าผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับสั่นสะเทือนคอนกรีตเพิ่มเติมหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพิ่มเพื่อให้ความหนาแน่นของคอนกรีตเป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น

4.8 การปาดผิวหน้าคอนกรีตให้ได้ระดับและการวางเหล็กเสริม (Strike-off of Concrete and Placement of Reinforcement)

ขั้นตอนต่อไปหลังจากเทคอนกรีตแล้ว ให้ทำการปาด (Strike-off) คอนกรีตให้มีหน้าตัดสอดคล้องตามแบบก่อสร้าง ซึ่งเมื่อคอนกรีตถูกอัดแน่นและแต่งผิวอย่างเพียงพอแล้วผิวหน้าของคอนกรีตจะต้องมีค่าระดับเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามแบบ

ในกรณีเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กที่เทคอนกรีต 2 ชั้น ให้ปาดผิวหน้าคอนกรีตชั้นล่างให้ได้ความยาวและความลึกซึ่งจะวางแผงเหล็กเสริมเต็มความยาว ณ ความลึกนั้นโดยที่ไม่ต้องปรับเผื่อใดๆ ให้วางเหล็กเสริมลงบนผิวคอนกรีตได้โดยตรง แล้วจึงเทคอนกรีตชั้นบน และปาดผิวหน้า หากมีส่วนใดของคอนกรีตชั้นล่างเทไว้นานเกิน 30 นาทีและยังไม่ได้เทคอนกรีตชั้นบนหรือคอนกรีตเริ่มเซตตัวแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรื้อคอนกรีตส่วนนั้นออก แล้วเทคอนกรีตสดอื่นลงไปใหม่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรื้อคอนกรีตออกเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

ในกรณีที่เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กที่เทคอนกรีตชั้นเดียว ให้วางแผงเหล็กเสริมไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเทคอนกรีต หรือจะวางเหล็กเสริมโดยใช้เครื่องมือสำหรับวาง หรือเครื่องสั่นในขณะที่คอนกรีตอยู่ในสภาพพลาสติกหลังจากเกลี่ย (Spreading) คอนกรีตแล้วก็ได้

ในขณะที่เทคอนกรีต ผิวของเหล็กเสริมจะต้องปราศจากน้ำโคลน น้ำมัน หรืออินทรีย์สารอื่น ๆ เกาะติดอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้ความสามารถในการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริมสูญเสียไปได้ เหล็กเสริมที่ขึ้นสนิม หรือมีเหล็กออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเกาะอยู่ หากนำตัวอย่างที่ขีดด้วยมือไปทดสอบแล้วพบว่ายังคงมีขนาด น้ำหนัก และคุณสมบัติในการรับแรงดึงเป็นไปตามข้อกำหนดของ ASTMให้นำมาใช้ได้หาก

4.9 รอยต่อ (Joint)

รอยต่อต่าง ๆ จะต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามที่แสดงไว้ในผังก่อสร้างและจะต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด รอยต่อทั้งหมดจะต้องมีผิวหน้าตั้งฉากกับพื้นผิวทาง และตำแหน่งของรอยต่อจะต้องแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในผังก่อสร้างได้ไม่เกิน 12 มิลลิเมตร จะต้องเป็นแนวตรงมีค่าคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร เมื่อวัดโดยใช้ไม้บรรทัดยาว 3 เมตร

ความแตกต่างของค่าระดับที่ผิวของคอนกรีตกับไม้บรรทัดวัดความเรียบ (Straightedge) จะต้องไม่เกิน 6 มิลลิเมตร เมื่อใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบยาว 3 เมตร วางพาดผ่านรอยต่อ และหากมีค่าเกินกว่านี้ให้ผู้รับจ้างแก้ไขก่อนที่คอนกรีตจะแข็งตัว

4.9.1 รอยต่อก่อสร้าง (Construction Joint)

4.9.1.1 รอยต่อก่อสร้างตามยาว (Longitudinal Construction Joint)

รอยต่อก่อสร้างตามยาวต้องเกิดจากการก่อสร้างโดยใช้แบบเลื่อน หรือการตั้งแบบข้าง ตามที่กำหนดไว้ตามผัง เท่านั้น

4.9.1.2 รอยต่อก่อสร้างตามขวาง (Transverse Construction Joint)

รอยต่อก่อสร้างตามขวาง โดยปกติจะทำตรงตำแหน่งที่สิ้นสุดการเทคอนกรีตตลอดช่วงความยาวของแผ่นพื้นคอนกรีตแผ่นสุดท้ายในแต่ละวัน หรือในกรณีที่มีคอนกรีตส่วนใดส่วนหนึ่งในช่องทางที่กำลังปูดองหยุดการเทนานเกินกว่า 30 นาที หรือเกิดการก่อตัวเริ่มต้น (Initial Setting) ขึ้นก่อนที่จะขนส่งคอนกรีตสดมาถึง ให้ทำรอยต่อก่อสร้างตามขวาง ณ ตำแหน่งที่ผังก่อสร้างกำหนดให้ทำรอยต่อเพื่อหด (Contraction Joint) หรือรอยต่อเพื่อขยาย (Expansion Joint) เท่านั้น หากมีเหตุให้ต้องหยุดการเทคอนกรีตทันที ผู้รับจ้างจะต้องนำคอนกรีตส่วนที่เทเกินรอยต่อที่กำหนดไว้ในผังก่อสร้างรอยสุดท้ายออก

4.9.2 รอยต่อเพื่อหด (Contraction Joint)

รอยต่อเพื่อหดจะต้องก่อสร้างให้อยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ในผังก่อสร้าง โดยการขึ้นรูปให้เป็นร่อง (Groove) หรือรอยแยก (Cleft) ที่มีขนาดตามที่กำหนดที่ผิวด้านบนของแผ่นคอนกรีตในขณะที่คอนกรีตยังอยู่ในสภาพพลาสติก หรือโดยการตัดให้เกิดร่องขึ้นหลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว หากใช้วิธีการขึ้นรูปให้เกิดร่องในขณะที่คอนกรีตอยู่ในสภาพพลาสติก จะต้องทำด้านข้างของร่องจะต้องเสมอกันและราบเรียบ โดยใช้เครื่องมือแต่งขอบ หากมีการใส่วัสดุลงในร่อง จะต้องใส่และแต่งขอบตามวิธีที่เจ้าของผลิตภัณฑ์แนะนำ ร่องที่ทำขึ้นจะต้องเรียบร้อย รอยตัดมีลักษณะเกลี้ยงเกลา ไม่เกิดการหลุดร่อน ณ ตำแหน่งที่รอยต่อตัดกัน การเซาะร่อง หรือการตัด จะมีลักษณะเป็นร่องแคบแนวยาวที่มีความกว้างอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร และมีความลึกตามที่กำหนดไว้ในแบบ

4.9.3 รอยต่อตัดแยกหรือรอยต่อเพื่อขยาย (Isolation or Expansion Joint)

รอยต่อตัดแยกหรือรอยต่อเพื่อขยายจะต้องถูกก่อสร้างให้อยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ในผังก่อสร้าง ให้ใส่วัสดุอุดรอยต่อ (Joint Filler) เพื่อขยายที่ติดกับแผ่นคอนกรีตให้เสร็จก่อนที่จะเทคอนกรีต วัสดุอุดรอยต่อต้องมีขนาดหน้าตัดเท่ากับความกว้างและความลึกของแผ่นคอนกรีตโดยเว้นพื้นที่ด้านบนไว้สำหรับใส่วัสดุอุดรอยต่อ (Joint Sealer) วัสดุอุดรอยต่อจะต้องถูกยึดไว้อย่างแน่นหนาในลักษณะตั้งฉากกับผิวคอนกรีต

และให้มี Cap เพื่อป้องกันขอบด้านบนของวัสดุอุดรอยต่อเสียหาย และเพื่อให้สามารถเทและแต่งผิวคอนกรีตได้ เมื่อเทคอนกรีตและปาดแต่งเรียบร้อยแล้วให้นำ Cap นั้นออกอย่างระมัดระวังเพื่อทำให้เกิดช่องว่างเหนือวัสดุอุดรอยต่อ การตกแต่งขอบของรอยต่อจะต้องทำให้แล้วเสร็จในขณะที่คอนกรีตยังอยู่ในสภาพพลาสติก ให้กำจัดเศษคอนกรีตที่หลงเหลืออยู่ในช่องว่างของรอยต่อออกให้หมดตลอดความกว้างและความลึกของรอยต่อ

4.9.4 เหล็กยึด (Tie Bar)

ให้ติดตั้งเหล็กยึดซึ่งเป็นเหล็กข้ออ้อยให้เป็นไปตามแบบ ซึ่งต้องวางในแนวตั้งฉากกับเส้นกึ่งกลางทางของแผ่นพื้น และมีระยะห่างเป็นไปตามผังก่อสร้าง ให้จัดวางในลักษณะขนานไปกับผิวของแผ่นคอนกรีต ณ ตำแหน่งกึ่งกลางความหนาของแผ่น ในกรณีที่เหล็กยึดยื่นเลยไปในช่องทางที่ยังไม่ได้เทคอนกรีต หากไม่กำหนดให้ใช้ Threaded Bolt หรืออุปกรณ์รองรับเหล็กยึดไว้เป็นอย่างอื่นสามารถงอเหล็กยึดเป็นมุมฉากเข้าหาแบบหล่อสำหรับรอยต่อก่อสร้างตามยาวได้ ห้ามมิให้ทาสี จาระบี หรือ หุ้มเหล็กยึดด้วยปลอก (Sleeve) ในกรณีที่ใช้แบบหล่อเคลื่อนที่และต้องการเหล็กยึด สามารถใช้ Two-piece hook bolt ได้

4.9.5 เหล็กเดือย (Dowel Bar)

เหล็กเดือยหรืออุปกรณ์ถ่ายแรงอื่น ๆ จะต้องวางวางแนวรอยต่อตามที่ระบุไว้ในผังก่อสร้างและยึดไว้อย่างมั่นคงที่ระดับกึ่งกลางความลึกของแผ่นคอนกรีต โดยวางตัวทางตั้งและทางราบถูกต้องตามแบบ อยู่บนที่รองรับเหล็กเดือย (Dowel Assembly Device) ซึ่งต้องถูกหึงไว้ในคอนกรีตอย่างถาวร ที่ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานแล้ว เหล็กเดือยหรืออุปกรณ์ถ่ายแรงพร้อมที่รองรับเหล็กเดือยนี้จะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอให้สามารถยกเคลื่อนย้ายไปมายังตำแหน่งที่ต้องการได้โดยไม่เสียรูป เหล็กเดือยที่เคลือบป้องกันสนิมแล้วจะต้องเคลือบอีกครั้งให้ทั่วด้วยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เกรด SAE30 ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นชอบให้ใช้ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยึดเกาะกับคอนกรีต

เหล็กเดือยที่รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) แต่ละท่อนจะต้องมี Dowel Expansion Cap หรือปลอกเหล็กเดือยที่เป็นโลหะหรือวัสดุอื่นด้วย โดย Cap ที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอสามารถป้องกันความเสียหายได้ Cap และปลอกเหล็กเดือย (Sleeve) จะต้องสวมกับเหล็กเดือยไว้ที่ด้านที่กำหนดไว้ในแบบให้แน่นพอดี และมีปลายปิดที่ป้องกันน้ำได้

4.9.6 การวางเหล็กเดือย และเหล็กยึด (Placing Dowel and Tie Bar)

1) ผู้รับจ้างจะต้องวางและยึดเหล็กเดือยโดยใช้วิธีที่มั่นใจได้ว่าจะเกิดความคลาดเคลื่อนของแนวการวางเหล็กเดือย ทั้งแนวนอนและแนวตั้งหลังจากก่อสร้างผิวทางแล้วเสร็จได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ต่อความยาว 0.3 เมตร หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าความคลาดเคลื่อนที่มากที่สุดของระยะห่างระหว่างเหล็กเดือยที่ยอมให้ได้มีค่าเท่ากับ 16 มิลลิเมตร ค่าความคลาดเคลื่อนที่มากที่สุดของตำแหน่งทางแนวตั้งของเหล็ก

เดือยที่ยอมให้ได้มีค่าเท่ากับ 12 มิลลิเมตร เมื่อวัดในแนวนานกับผิวบนของคอนกรีต และแนวการวางเหล็กเสริมให้ตรวจสอบในแนวตั้งฉากกับขอบของรอยต่อ

2) ห้ามวางเหล็กเดือยหรือเหล็กยึดใกล้แนวรอยต่อเกินกว่า 0.6 เท่าของความยาวเหล็กเดือยหรือเหล็กยึด หากวางเหล็กเดือยหรือเหล็กยึดไปในทางยาวตามระยะปกติจนถึงท่อนสุดท้ายแล้วมีระยะใกล้กับแนวรอยต่อเกินกว่าค่าข้างต้น ให้เลื่อนเหล็กยึดหรือเหล็กเดือยนั้นให้ห่างจากแนวรอยต่อไปที่ระยะ 0.6 เท่า แต่ต้องไม่ใกล้กับเหล็กเดือยหรือเหล็กยึดท่อนใกล้สุดเกินกว่า 15 เซนติเมตร

3) ก่อนเทคอนกรีต ให้ทำความสะอาดและเคลือบเหล็กเดือยแต่ละท่อนในส่วนที่ตั้งใจจะให้เคลื่อนที่ภายในคอนกรีต หรือภายใน Expansion Cap ด้วยน้ำมันหล่อลื่น (Lubricating Oil) ให้เป็นฟิล์มบางอย่างสม่ำเสมอ

4.9.6.1 การวางเหล็กสำหรับรอยต่อเมื่อหดตัว (Contraction Joint)

เหล็กเดือยและเหล็กยึดสำหรับรอยต่อเมื่อหดตามยาวและตามขวางในช่องทางที่กำลังปู จะต้องยึดอยู่บนที่รองรับเหล็ก (Assembly Device) และยึดไว้อย่างมั่นคง ณ ตำแหน่งที่ระบุไว้ในผังก่อสร้าง โดยใช้หมุดหรือสมอที่มีความแข็งแรงเพียงพอ ห้ามตัดหรือ Crimp Dowel Basket Tie Wires

4.9.6.2 การวางเหล็กสำหรับรอยต่อก่อสร้าง (Construction Joint)

การติดตั้งเหล็กเดือยและเหล็กยึดสำหรับรอยต่อก่อสร้างให้กระทำโดย วิธีเจาะและยึด (Drill and Dowel) ด้วย Rotary Core Drill ซึ่งต้องยึด (Bonded) เหล็กไว้ในรูที่เจาะไว้ โดยมีการติดตั้ง Grout Retention Ring ที่ใช้กับเหล็กเดือย ซึ่งต้องเป็นเหล็กหรือพลาสติกรูปกลมที่สามารถรองรับเหล็กเดือยไว้จนกระทั่งวัสดุที่ Grout แข็งตัวและไม่อนุญาตให้ติดตั้งโดยวิธี Remove และ Replace ใน Preformed Hole

4.9.6.3 การวางเหล็กเดือยสำหรับรอยต่อตัดแยก (Isolation Joint) และคอนกรีตอื่นๆ ที่แข็งตัวแล้ว

ให้วางเหล็กเดือยสำหรับรอยต่อตัดแยก และในคอนกรีตอื่นๆ ที่แข็งตัวแล้ว โดยการเสียบเหล็กเดือยไว้ในรูที่เจาะในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ซึ่งจะเจาะได้เมื่อคอนกรีตดังกล่าวมีค่ากำลังต้านทานแรงอัด (Compressive Strength) ไม่น้อยกว่า 17.0 เมกะปาสคาลหรือมีอายุไม่ต่ำกว่า 7 วัน รูที่เจาะจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าเหล็กเดือย 3 มิลลิเมตร ให้เจาะคอนกรีตโดยเครื่องเจาะชนิด Rotary Core Drill หากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นว่าเครื่องเจาะที่ใช้ทำให้เกิดความเสียหายแก่คอนกรีตให้ผู้รับจ้างปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ความลึกของรูที่เจาะยอมให้คลาด เคลื่อนได้ไม่เกิน ± 12 มิลลิเมตร จากที่ระบุไว้ในแบบ หลังจากเจาะแล้วให้เป่ากำจัดเศษวัสดุ ฝุ่นผง ที่ค้างอยู่ในรูออกให้หมดโดยใช้เครื่องอัดอากาศ ทำการติดตั้ง Grout Retention Ring ที่ใช้กับเหล็กเดือย ซึ่งต้องเป็นเหล็กหรือพลาสติกรูปกลมที่สามารถรองรับเหล็กเดือยไว้จนกระทั่ง Epoxy Resin แข็งตัว แล้วจึงยึดเหล็กเดือยไว้ในรูที่เจาะโดยใช้อีพอกซีเรซิน (Epoxy Resin) โดย

ให้ฉีดยาที่ส่วนลึกสุดของรู ก่อนที่จะติดตั้งเหล็กเดือย โดยเมื่อเสียบเหล็กเดือย อีพอกซีเรซินจะต้องล้นออกมาที่ปากรู เพื่อเติมเต็มช่องว่างรอบ ๆ เหล็กเดือย ห้ามใช้วิธีป้ายเรซินบนเหล็กเดือยโดยตรง เหล็กเดือยจะต้องวางในแนวที่ถูกต้องก่อนที่วัสดุจะแข็งตัว โดยใช้แหวน Grout Retention Ring ที่เป็นโลหะหรือพลาสติกที่เหมาะสม โดยให้มีขนาดพอดีรอบๆ เหล็กเดือย เหล็กเดือยที่ใช้ระหว่างรอยต่อของแผ่นคอนกรีตเก่าและแผ่นคอนกรีตใหม่ให้ใช้วิธีที่ระบุไว้ข้างต้นเช่นกัน

4.9.6 การตัดรอยต่อ (Sawing of Joint)

ผู้รับจ้างจะต้องตัดรอยต่อให้เป็นไปตามแบบ โดยใช้เครื่องมือที่ระบุไว้ในข้อ 4.1.7 ใบตัดรูปกลมจะต้องสามารถตัดให้เกิดร่องเป็นแนวเส้นตรง มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และได้ความลึกตามที่กำหนดไว้ในแบบ ที่ส่วนบนของร่องจะต้องขยายขนาดให้เกิดช่องว่างเพียงพอที่จะใส่วัสดุยารอยต่อ (Joint Sealer) ได้ โดยให้เริ่มตัดรอยต่อทันทีไม่ว่าจะเป็นในเวลากลางวันหรือกลางคืน เมื่อคอนกรีตมีความแข็งแรงเพียงพอที่เมื่อตัดแล้วจะไม่เกิดการหลุดร่อน กะเทาะ หรือฉีกขาด และก่อนที่ Uncontrolled Shrinkage Crack จะเกิดขึ้น โดยจะต้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนไปจนกว่าจะตัดรอยต่อเสร็จทั้งหมด ให้กำจัดเศษวัสดุและน้ำปูนที่เกิดขึ้นจากการตัดรอยต่อโดยการดูดแบบสูญญากาศ และด้วยการล้าง ให้ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต (Curing Compound) ซ้ำอีกครั้งใน Initial Saw Cut และคงไว้ตลอดช่วงระยะเวลาการบ่มคอนกรีตที่เหลือ

4.10 การแต่งผิวคอนกรีต (Finishing)

การแต่งผิวคอนกรีตเป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกับการเทคอนกรีตซึ่งจะต้องเริ่มทันทีหลังจากกระบวนการปาดเสมอ (Strike off) โดยเครื่องปูผ่านไปแล้ว การแต่งผิวเริ่มต้น (Initial Finishing) ให้ใช้เครื่องปาดตามขวาง Transverse Screed หรือ Extrusion Plate ลำดับการทำงานประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ

- Transverse Finishing
- Longitudinal machine floating (ถ้ามี)
- Straightedge Finishing
- Texturing
- การแต่งขอบรอยต่อ (Edging of Joint)

การแต่งผิวจะต้องทำโดยใช้เครื่องจักร ให้ใช้มือในเฉพาะในบริเวณที่เป็น Isolated Area หรือพื้นที่ที่มีรูปร่างไม่ปกติ หรือกรณีที่ใช้เครื่องจักรแต่งผิวชำรุดเท่านั้น ซึ่งต้องทำด้วยมือให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ การกระบวนการใด ๆ ที่ทำให้เกิด Mortar-Rich Surface หนาเกินกว่า 3 มิลลิเมตร จะต้องหยุดดำเนินการเพื่อพิจารณาสาเหตุและวิธีแก้ไขซึ่งสามารถปรับปรุงได้เมื่อจำเป็น



เครื่องแต่งผิวคอนกรีตและเครื่องมือต่าง ๆ จะต้องดูแลรักษาให้สะอาด และอยู่ในสภาพเหมือนที่อนุมัติให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

ไม่ว่ากรณีใดก็ตามห้ามมีการเติมน้ำลงบนผิวคอนกรีตโดยเครื่องจักรหรือเครื่องมือแต่งผิวหรือโดยวิธีอื่น เว้นแต่โดยการใช้เครื่องพ่นละอองน้ำซึ่งใช้เฉพาะสำหรับการป้องกันการเกิด Plastic Shrinkage Cracking เท่านั้น

4.10.1 การแต่งผิวโดยใช้เครื่องแต่งผิว เมื่อก่อสร้างโดยวิธีเครื่องปูแบบเลื่อน

ในกรณีที่ปูด้วยเครื่องปูแบบเลื่อน เครื่องปูที่ใช้จะต้องดำเนินการให้ผิวและขอบของคอนกรีตเป็นไปตามข้อกำหนดที่ยอมให้คลาดเคลื่อนได้โดยใช้การแต่งผิวเพิ่มเติมอื่น ๆ ให้น้อยที่สุด เครื่องมืออุปกรณ์หรือกระบวนการทำงานใดที่ไม่สามารถแต่งคอนกรีตให้เป็นไปตามข้อกำหนดได้จะต้องได้รับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนทันทีเท่าที่จำเป็น

สามารถใช้ Self-Propelled Non-Rotating Pipe Float เพื่อกำจัดความไม่เรียบและริ้วรอยเล็กน้อยได้ โดยต้องทำในขณะที่คอนกรีตยังอยู่ในสภาพพลาสติก และอนุญาตให้ใช้ได้เพียงเที่ยวเดียวเท่านั้น ถ้าหากพบว่ามี Concrete Slurry หรือ Fluid Paste ที่ผิวคอนกรีตและไหลผ่านขอบของคอนกรีต ให้หยุดการปู และปรับเปลี่ยนเครื่องมือ เครื่องผสม หรือขั้นตอนวิธีการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดก่อนดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ Slurry ที่ไหลลงตามขอบแนวตั้งของคอนกรีตที่ปูแล้วให้กำจัดออกโดยใช้แปรงแข็ง หรือเกรียง

ห้ามใช้ Slurry, คอนกรีต หรือ มอร์ตาร์ ปรับเพิ่มระดับที่ขอบของคอนกรีตเพื่อชดเชยการยุบตัวของขอบของคอนกรีต (Edge Slump) ไม่ว่าจะในขณะที่คอนกรีตอยู่ในสภาพพลาสติกหรือแข็งตัวแล้วก็ตาม

4.10.2 การแต่งผิวโดยเครื่องแต่งผิว เมื่อก่อสร้างโดยวิธีตั้งแบบอยู่กับที่

เครื่องแต่งผิวจะต้องถูกออกแบบให้วางคร่อมอยู่บนแบบหล่อเพื่อปาด (Screed) และอัดแน่นคอนกรีต (Consolidate) ห้ามใช้เครื่องจักรที่ทำให้แบบหล่อเกิดการเคลื่อนที่เกินกว่าที่ยอมรับได้ เครื่องจักรจะต้องเคลื่อนที่ผ่านในแต่ละพื้นที่เพียงรอบเดียว หากเครื่องจักรไม่สามารถทำให้ผิวของคอนกรีตมีลักษณะสม่ำเสมอและมีค่าระดับเป็นไปตามที่กำหนดได้ ให้หยุดการปูและปรับเปลี่ยนเครื่องมือ เครื่องผสม หรือขั้นตอนวิธีการใหม่ให้เหมาะสมเท่าที่จำเป็น

4.10.3 การแต่งผิวโดยเครื่องแต่งผิวชนิดอื่นๆ

ไม่อนุญาตให้ใช้ Clary Screed หรือ Rotating Tube Float หรือ Bridge Deck Finisher สำหรับการปูในช่องทางหลัก ให้ใช้ได้ในพื้นที่คอนกรีตที่มีรูปร่างไม่ปกติ หรือบริเวณแผ่นคอนกรีตที่มีรูปร่างเป็น Odd-Shaped หรืออยู่ใกล้กับโครงสร้างอาคาร รางระบายน้ำ ตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นชอบ

หากใช้ Bridge Deck Finisher เครื่องจักรจะต้องมีน้ำหนักขณะทำงานอย่างน้อย 3,400 กิโลกรัม และจะต้องมีแคร่หามตามแนวนอนในระหว่างปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย Knock-Down Auger และเครื่องสั่นคอนกรีตชนิด Immersion Vibrator อย่างน้อยจำนวน 2 เครื่อง

เครื่องปาดชนิดสั่นสะเทือน (Vibrating Screed) หรือถาดขัดหยาบ (Pan) สามารถใช้ได้สำหรับแผ่นคอนกรีตที่เป็น Isolated ซึ่งอนุญาตให้แต่งผิวคอนกรีตด้วยมือได้ และต้องได้รับความเห็นชอบแล้วเท่านั้น

4.10.4 การแต่งผิวคอนกรีตโดยใช้มือ (Hand Finishing)

ไม่อนุญาตให้แต่งผิวคอนกรีตโดยใช้มือ ยกเว้นกรณีที่เครื่องจักรเสียหายหลังจากได้เทคอนกรีตแล้ว หรือเทคอนกรีตในที่แคบหรือรูปร่างไม่ปกติซึ่งการแต่งผิวโดยเครื่องแต่งผิวไม่สามารถทำได้ การแต่งผิวด้วยมือให้เป็นไปตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

4.10.4.1 เครื่องปาด (Screed) และเครื่องมืออื่น ๆ

นอกจากเครื่องสั่นคอนกรีตชนิดสั่นภายในที่ใช้ในการอัดแน่นคอนกรีตแล้ว จะต้อง มี Strike-Off and Tamping Screed และ Longitudinal Float สำหรับการแต่งผิวด้วยมือ โดยเครื่องปาด (Screed) จะต้องมีความยาวมากกว่าความกว้างของแผ่นพื้นที่จะแต่งผิวอย่างน้อย 30 เซนติเมตร และจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ ทำจากโลหะ หรือวัสดุอื่นๆ ที่หุ้มด้วยโลหะ Longitudinal Float จะต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 เมตร ยึดโยงไว้อย่างแข็งแรงเพียงพอ และรักษาความเป็นระนาบที่ผิวล่างไว้ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ห้ามใช้ Grate Tamper (Jitterbug)

4.10.4.2 การแต่งผิวและ Floating

ทันทีหลังจากเทและสั่นคอนกรีตแล้ว ให้เกลี่ยปาดหน้าคอนกรีตให้เรียบตามหน้าตัดและระดับที่ระบุในแบบ นอกจากการสั่นโดยใช้เครื่องสั่นชนิดมือถือซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าแล้ว ผิวคอนกรีตจะต้องถูก Tamp โดย Strike-Off and Tamping Template จนกระทั่งได้ความแน่น และลดช่องว่างทั้งภายในและผิวหน้าคอนกรีตลงได้ตามที่ต้องการ และทันทีหลังจาก Tamping ระยะเวลาสุดท้ายแล้วเสร็จ ให้ float ผิวคอนกรีตทางด้านยาวจากสะพานที่ทอดข้ามและวางบนแบบข้างโดยไม่ให้สัมผัสผิวคอนกรีต หากจำเป็นสามารถเติมคอนกรีตเพิ่ม แล้วอัดแน่น ปาดให้เรียบ และ Float จนกระทั่งได้ผิวคอนกรีตตามที่ต้องการได้

4.10.5 การทดสอบโดยใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบ และการแก้ไขผิวคอนกรีต

หลังจากปาดผิวให้เรียบในขณะที่คอนกรีตอยู่ในสภาพพลาสติกแล้ว จะต้องทดสอบความเรียบโดยใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบ (Straightedge) ที่มีความยาว 3.7 เมตร

4.11 ผิวหน้าคอนกรีต (Surface Texture)

ให้แต่งผิวหน้าของคอนกรีตโดยใช้แปรงหรือไม้กวาด หรือการลากผ้ากระสอบ โดยสิ่งสำคัญคือ อุปกรณ์แต่งผิวหน้าคอนกรีตจะต้องไม่ทำให้ผิวคอนกรีตฉีกขาด หรือมีความหยาบมากเกินไป

4.11.1 แปรงหรือไม้กวาด

ให้กวาดผิวคอนกรีตในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม้กวาดที่ใช้จะต้องมีคุณภาพให้ทำการกวาดจากพื้นข้างหนึ่งไปยังพื้นอีกข้างหนึ่งโดยให้แนวที่กวาดแต่ละแนวทับกันเล็กน้อย และเกิดรอยกวาดบนผิวหน้าสม่ำเสมออีกประมาณ 2 มิลลิเมตร โดยให้กวาดได้เมื่อ Water sheen ได้หายไปจากหน้าคอนกรีตแล้ว

4.11.2 การลากผ้ากระสอบ

ผ้ากระสอบที่ใช้จะต้องมีน้ำหนักอย่างน้อย 555 กรัมต่อตารางเมตร และทำให้เกิดรอยลากบนผิวหน้าอย่างสม่ำเสมออีกประมาณ 2 มิลลิเมตร

4.12 การบ่มคอนกรีต (Curing)

ทันทีหลังจากแต่งผิวหน้าคอนกรีตเสร็จแล้ว ให้รีบบ่มคอนกรีตไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 72 ชั่วโมง โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นสมควร ในการบ่มให้คลุมผิวคอนกรีตให้เต็มผิวหน้าด้วยวัสดุบ่ม หากปรากฏว่าส่วนใดหลุดออกหรือสูญหายไปในช่วงระยะเวลาที่บ่ม จะต้องรีบดำเนินการปิดใหม่โดยทันที ในระหว่างการบ่มห้ามปล่อยทิ้งผิวหน้าของคอนกรีตไว้โดยไม่มีสิ่งใดปกคลุมนานเกินกว่า 30 นาที ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาน้ำหรือวัสดุบ่มไว้ที่หน้างานอย่างเพียงพอให้หยุดงานคอนกรีตไว้ก่อน

การใช้ Supplementary Cementitious Material หรือสารผสมเพิ่มเพื่อหน่วงการก่อตัว (Set-Retarding Admixture) อาจทำให้การเยิ้ม (Bleeding) ของน้ำเกิดขึ้นอย่างล่าช้าได้ ดังนั้นการบ่มคอนกรีตควรเริ่มเมื่อน้ำที่เยิ้มนั้นได้หายไปจากผิวของคอนกรีตแล้ว

เมื่อใช้วิธีการตัดรอยต่อสองครั้ง (Two Sawcut Method) เพื่อตัดรอยต่อเพื่อหดตัว ให้ทาววัสดุบ่มในบริเวณรอยตัดทันทีหลังจากการตัดครั้งแรก ทั้งนี้ห้ามไม่ให้ตัดรอยต่อครั้งที่สองเพื่อสร้าง Sealant Reservoir จนกว่าจะบ่มคอนกรีตแล้วเสร็จ แต่หากใช้วิธีการตัดรอยต่อครั้งเดียว (One Cut Method) ให้บ่มคอนกรีตบริเวณรอยตัดด้วยเชือกหรือเศษผ้าที่เปียก

4.12.1 การบ่มโดยใช้แผ่นทึบน้ำ (Impervious Membrane)

ให้บ่มผิวหน้าของคอนกรีตโดยการพ่นสารบ่มคอนกรีตที่มีเม็ดสีขาว (White Pigment) ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแต่งผิวก่อนที่การก่อตัวของคอนกรีตจะเกิดขึ้น ห้ามให้มีการพ่นสารบ่มในขณะที่ฝนตก และต้องพ่นด้วยเครื่องพ่นที่มีแรงดันเหมาะสมด้วยอัตราไม่น้อยกว่า 0.3 ลิตรต่อตารางเมตร เครื่องพ่นจะต้องเป็นชนิด Fully Atomizing Type ติดอยู่พร้อมกับถังกวน ในขณะที่ใช้ สารบ่มจะต้องผสมสีเข้ากันอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่พ่น สารบ่มจะต้องหมุนเวียนโดยอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง

อนุญาตให้ใช้วิธีการพ่นด้วยมือได้ในบริเวณที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้ และบริเวณผิวคอนกรีตที่ขอบแนวตั้งหลังจากถอดแบบหล่อออก ซึ่งต้องเพิ่มอัตราการพ่นขึ้นเป็น 2 เท่า

วัสดุบ่มที่ใช้จะต้องก่อตัวเป็นฟิล์มแข็งภายใน 30 นาทีหลังจากพ่นแล้ว และหากฟิล์มดังกล่าวถูกกำจัดออก เช่นจากการตัดรอยต่อ หากยังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการบ่ม ส่วนที่ถูกกำจัดออกนั้น จะต้องได้รับการซ่อมแซมใหม่ทันทีโดยการพ่นวัสดุบ่มโดยวิธีที่เหมาะสม

4.12.2 การบ่มโดยใช้แผ่น White Burlap-Polyethylene Sheet

ในกรณีที่ใช้แผ่นวัสดุ White Burlap-Polyethylene Sheet จะต้องคลุมแผ่นวัสดุให้ทั่ว แผ่นคอนกรีตและขอบทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีความยาวหรือความกว้างขยายออกไปจากขอบคอนกรีตอย่างน้อย 2 เท่าของความหนาของแผ่นคอนกรีต แผ่นวัสดุนี้จะต้องวางไว้และมีน้ำหนักพอให้สัมผัสอยู่กับผิวของคอนกรีต และมีการควบคุมให้อิ่มตัวด้วยน้ำตลอดระยะเวลา 72 ชั่วโมง หลังจากเริ่มบ่มคอนกรีตแล้ว

4.12.3 การบ่มโดยใช้น้ำ

พื้นที่ที่จะบ่มจะต้องคลุมด้วยผ้ากระสอบหรือวัสดุซับน้ำชนิดอื่นที่มีความหนาเพียงพอที่จะกักเก็บน้ำไว้ได้อย่างเพียงพอโดยที่ไม่มีน้ำส่วนเกินไหลออกไป ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมให้วัสดุนั้นเปียกอยู่ตลอดระยะเวลา 72 ชั่วโมง และเมื่อถอดแบบหล่อออกแล้ว ผิวคอนกรีตแนวตั้งจะต้องรักษาไว้ให้มีความชื้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยังต้องมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขังที่บริเวณชั้นรองพื้นทางด้วย

4.12.4 Concrete Protection for Hot Weather

ผิวคอนกรีตจะต้องได้รับการรักษาให้มีความชื้นอยู่ตลอดระยะเวลาบ่ม และจะต้องเริ่มขึ้นให้เร็วที่สุดทันทีหลังจากแต่งผิวหน้าคอนกรีตเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ป้องกันผิวคอนกรีตนั้นโดยการใช้ Liquid Membrane-Foaming Curing Compound ในขณะที่ยังมีความชื้น (Damp) อยู่ แต่หากประสงค์จะใช้วิธีอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อน

4.13 การรื้อแบบ (Removing Form)

หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามรื้อแบบออกจนกระทั่งคอนกรีตแข็งแรงเพียงพอที่จะรื้อแบบโดยไม่เกิดการ Chipping, การกะเทาะ หรือฉีกขาด และหลังจากเทคอนกรีตไปแล้วไม่ถึง 12 ชั่วโมง เว้นแต่ในบริเวณที่ใช้แบบเสริมชั่วคราวในพื้นที่ Widened Area หลังจากรื้อแบบอย่างระมัดระวังแล้ว ผิวด้านข้างของแผ่นคอนกรีตจะต้องได้รับการบ่มตามวิธีการในข้อ 4.12

หากพบว่าคอนกรีตบริเวณใดเกิดโพรง (Honeycomb) ขึ้นปริมาณมากให้ถืองานในบริเวณนั้นเป็นงานที่ชำรุดเสียหาย (Defective Work) ที่ต้องดำเนินการรื้อและปูใหม่ตามที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดซึ่งจะต้องรื้อเป็นความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร เติมความกว้างของแผ่น โดยแผ่นคอนกรีตข้างเคียงที่มีความยาวเหลืออยู่ไม่เกิน 3 เมตร จะต้องถูกรื้อและก่อสร้างใหม่ด้วยเช่นกัน

4.14 การยาแนวรอยต่อ (Sealing Joint)

ให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบหมายเลข สสบ. 324-2558 “งานอุดร่อง ยาแนว รอยต่อ คอนกรีต (Joint Sealing)”

4.15 การป้องกันความเสียหายของผิวคอนกรีต

ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อพื้นผิวคอนกรีตและส่วนประกอบของพื้นผิวทั้งจากการจราจรของผู้รับจ้างเอง และของผู้อื่น จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบให้มีการจราจรผ่านพื้นผิวที่ก่อสร้างได้ ซึ่งจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้ารักษาพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและบำรุงรักษาสัญลักษณ์ ป้าย ไฟ สะพานทอดข้ามพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งรอยต่อที่ยังไม่ได้อุดหรือยาแนวเพื่อไม่ให้เศษวัสดุอื่น ๆ เข้าไปอุดอยู่ข้างใน หากผิวทางเกิดความเสียหายขึ้นก่อนที่ จะรับมอบงานผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมหรือรื้อก่อสร้างใหม่โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

ห้ามทิ้ง มวลรวม เศษคอนกรีต หรือวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ไว้บนพื้นผิวคอนกรีต และหากไม่กำหนดเป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรบนพื้นที่ก่อสร้างใหม่โดยใช้ Barricade และป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ อนุญาตให้รถบรรทุกและเครื่องจักรสำหรับปูคอนกรีตวิ่งผ่านบนผิวคอนกรีตที่ปูใหม่ได้เมื่อคอนกรีตมีกำลังรับแรงอัด (Compressive Strength) ไม่น้อยกว่า 24.13 เมกะปาสคาล โดยต้องที่มีการยาแนวรอยต่อ หรือป้องกันความเสียหายที่รอยต่อโดยวิธีอื่นเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อยโดยการใช้ Backer Rod หรือ Tap นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันขอบของแผ่นคอนกรีตไม่ให้เกิดความเสียหายจากรถบรรทุกและเครื่องจักรดังกล่าวตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้หากไม่มีผลการทดสอบแสดงค่ากำลังรับแรงอัดดังกล่าวห้ามให้มีการจราจรผ่านพื้นที่ก่อสร้างจนกว่าจะครบกำหนด 14 วัน หลังจากเทคอนกรีตแล้ว

พื้นผิวทางที่ได้รับความเสียหายจะต้องถูกรื้อออกและก่อสร้างใหม่ตลอดความลึกเต็มความกว้างและยาวของแผ่นโดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

5. การยอมรับวัสดุ (Material Acceptance)

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบ เจาะเก็บตัวอย่างและคืนสภาพหลุมเจาะ หากไม่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หน่วยงานผู้ตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไปข้อ 5 การเก็บตัวอย่างเพื่อยอมรับวัสดุและการทดสอบทุกอย่างจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ต่อไปนี้

5.1 ค่ากำลังของคอนกรีต (Concrete Strength)

5.1.1 ในระหว่างเทคอนกรีตให้มีการสุ่มตัวอย่างคอนกรีตจำนวน 1 ครั้ง ต่อคอนกรีตที่เทประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตร หรือทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีต (เมื่อเหน้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร) ให้นำตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บได้ในแต่ละครั้งมาหล่อแท่งตัวอย่างเพื่อดำเนินการทดสอบค่ากำลังของคอนกรีต ดังนี้

5.1.1.1 แท่งตัวอย่างรูปคาน ซึ่งเตรียมขึ้นตามมาตรฐาน ASTM C31 จำนวน 1 ชุด (ชุดละ 3 แท่ง) เพื่อเก็บไว้ทดสอบค่ากำลังต้านทานแรงดัด (Flexural Strength) ที่ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C78 เมื่อคอนกรีตมีอายุครบ 7 วัน โดยการทดสอบให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไปข้อ 5 ซึ่งผลการทดสอบค่ากำลังคอนกรีต โดยค่ากำลังต้านทานแรงดัด (Flexural Strength) ของตัวอย่างคอนกรีตแต่ละชุดที่มีอายุครบ 7 วัน จะต้องมีค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 5.50 เมกะปาสคาล โดยที่อนุญาตให้มีแท่งคอนกรีตที่ให้ค่ากำลังต้านทานแรงดัดต่ำกว่า 5.50 เมกะปาสคาลได้ไม่เกิน 1 แท่ง แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.68 เมกะปาสคาล

5.2 ค่าระดับและความราบเรียบของผิว

ตลอดทุกขั้นตอนของการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผิวทางมีค่าระดับและความราบเรียบแตกต่างไปจากแบบได้ไม่เกินที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

5.2.1 ค่าความคลาดเคลื่อนทางด้านข้างของแนวขอบแผ่นคอนกรีตจะต้องไม่เกิน ± 30 มิลลิเมตร ไม่ว่าในช่องทางใดก็ตาม

5.2.2 ค่าระดับของผิวทาง ณ ตำแหน่งใด ๆ จะต้องคลาดเคลื่อนจากแบบได้ไม่เกิน ± 12 มิลลิเมตร

5.2.3 ไม่ว่าจะวางไม้บรรทัดวัดความเรียบขนาดยาว 5 เมตร ในทิศทางใด ทั้งการวัดไปตามแนวรอยต่อหรือคร่อมแนวรอยต่อ หรือขอบของแผ่นคอนกรีต ค่าความแตกต่างระหว่างผิวทางกับไม้บรรทัดวัดความเรียบ ณ จุดใด ๆ จะต้องมีค่าสูงสุดได้ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร

5.3 เหล็กเสริม

การทดสอบค่ากำลังรับแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตต้องเตรียมตัวอย่างเหล็กเพื่อทดสอบแรงดึงจำนวน 1 ชุด (3 ตัวอย่าง) โดยทำการทดสอบแรงดึงของเหล็กจำนวนทุกๆ 100 เส้น เศษจำนวนเส้นของเหล็กที่เพิ่มขึ้นให้เพิ่มตัวอย่างเหล็กเพื่อทำการทดสอบแรงดึงอีก 1 ชุด (3 ตัวอย่าง)

สสพ. 324-2558

งานอุดร่อง ยานาว รอยต่อคอนกรีต (Joint Sealing)

1. ขอบเขตงาน

งานนี้ประกอบด้วย การจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิด ที่ใช้ในการตัดแต่งร่องคอนกรีต การทำความสะอาดร่องรอยต่อคอนกรีต การจัดเตรียมวัสดุสำหรับใส่รอยต่อ ตลอดจนการดำเนินการอุดร่องรอยต่อให้ได้ตามที่แสดงไว้ในแบบรูป หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยวิธีการและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายการละเอียดประกอบแบบก่อสร้างนี้ และตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

2. วัสดุสำหรับอุดร่อง ยานาว รอยต่อคอนกรีต (Joint Sealant and Joint Filler)

2.1 วัสดุยานาวรอยต่อ (Concrete Joint Sealer) ต้องเป็นชนิดเย็น (Cold Applied) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM D5893 หรือ Federal Aviation Administration P-605 (for Silicone Joint Sealant) และต้องมีคุณสมบัติ Flame Resistance เป็นไปตามมาตรฐาน Federal Specification (SS-S-200E Section 4.4.12) ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนนำมาใช้งาน

2.2 วัสดุอุดรอยต่อ (Concrete Joint Filler) ต้องมีความสามารถในการหดตัวเมื่อมีแรงกดจะสามารถยึดกลับสู่สภาวะปกติเมื่อเอาแรงกดนั้นออกไป โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน AASHTO M213 หรือ ASTM D1752 หรือเทียบเท่า

2.3 Backer Rod ต้องเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดี ไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ำกันชื้น และไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุยานาวรอยต่อ (Joint Sealer) โดยจะต้องมีการดูดซึมน้ำ (Water Absorption) ไม่เกิน 5% เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C509 ทั้งนี้ Backer Rod ควรมีความหนาเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าความกว้างของร่องรอยต่อที่เตรียมไว้ $25\% \pm 5\%$

2.4 Bond Breaking Tape ต้องเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดี ไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ำกันชื้น และไม่ทำปฏิกิริยาและยึดติดกับวัสดุยานาวรอยต่อ (Joint Sealer) และควรมีอุณหภูมิหลอมเหลวสูงกว่าอุณหภูมิใช้งานวัสดุยานาวรอยต่อ (Joint Sealer) ไม่น้อยกว่า $3\text{ }^{\circ}\text{C}$ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D789 ทั้งนี้ Bond Breaking Tape ควรมีความหนาเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าความกว้างของร่องรอยต่อที่เตรียมไว้ประมาณ 3 มม.

ทั้งนี้วัสดุตามข้อ 2. จะต้องจะต้องเสนอให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณออนุมัติก่อนนำมาใช้งาน

3. เครื่องจักร (Equipment)

เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการอุดรอยต่อจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และให้ใช้เครื่องมือตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต และได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น ประกอบไปด้วย เครื่องตัดรอยต่อ (Sawing Machine), เครื่องฉีดน้ำ (Pressure Water Pump), เครื่องเป่าลม (Air Compressor), เครื่องเป่าแห้ง (Dryer), แปรงลวด (Wire Brush), เครื่องหยอดวัสดุยานาวรอยต่อ (Joint Filling Machine) หรือสิ่งจำเป็นอื่นๆ

4. วิธีการก่อสร้าง

4.1 การเตรียมรอยต่อ

ผู้รับจ้างจะต้องทำการตัดแต่งร่องรอยต่อคอนกรีต ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามความเห็นของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ให้ได้ร่องรอยต่อคอนกรีตเป็นไปตามขนาดและความลึกตามที่แสดงไว้ในรูปแบบ และจะต้องล้างร่องคอนกรีตให้สะอาด และทำให้แห้งสนิท ไม่มีเศษคอนกรีต ผุ่น หรือสิ่งไม่พึงปรารถนาติดอยู่

ในกรณีที่ร่องรอยต่อเคยได้รับการอุดร่องรอยต่อมาแล้ว จะต้องรื้อวัสดุอุดร่องรอยต่อเดิมออกให้หมด พร้อมทั้งทำความสะอาดและทำให้แห้ง ถ้าจำเป็นอาจจะต้องเจาะร่องให้กว้างขึ้นเพื่อให้เกิดการยึดหน่วงที่ดี ระหว่างวัสดุอุดร่องรอยต่อกับคอนกรีต

ข้อบกพร่องใดๆ ของรอยต่อที่เกิดขึ้น เช่น มีรอยแตก แนวรอยต่อไม่ตรง หรืออื่นๆ จะต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเริ่มงานอุดร่องรอยต่อคอนกรีต

4.2 การอุดร่องรอยต่อคอนกรีต

ผู้รับจ้างจะต้องทำการอุดร่องรอยต่อคอนกรีต ด้วยวัสดุสำหรับอุดร่องรอยต่อคอนกรีต และเครื่องจักรตามข้อ 2 และ ข้อ 3 ตามลำดับ ตามวิธีการทางเทคนิคของบริษัทผู้ผลิตที่กำหนดไว้ ให้ได้รูปแบบ ขนาด และความลึกตามที่แสดงไว้ในแบบรูป ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเสนอขั้นตอน วิธีดำเนินงานโดยละเอียดให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนดำเนินการ

ภายหลังจากการอุดร่องรอยต่อคอนกรีตแล้วเสร็จ ให้ป้องกันไม่ให้ยานวิ่งบนผ่านจนกว่าวัสดุอุดร่องรอยต่อคอนกรีตจะแข็งตัว ทั้งนี้ระยะเวลาที่ต้องป้องกันการจราจรให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ได้ระบุไว้ของวัสดุอุดร่องรอยต่อคอนกรีตชนิดนั้นๆ



สสบ. 402-2559

งานแอสฟัลต์ไพรม์โคท (Asphalt Prime Coat)

1. ทั่วไป

1.1. ขอบเขตของงาน

งานแอสฟัลต์ไพรม์โคท หมายถึง การราดยางแอสฟัลต์ชนิดเหลวลงบนพื้นทางที่ได้เตรียมและ ตกแต่งให้ถูกต้องตามแบบไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้แอสฟัลต์ซึมลงไปในช่วงว่างของพื้นทาง ทำหน้าที่ไม่ให้ความชื้น ผ่านลงไปในพื้นที่ และเป็นตัวยึดเหนี่ยวพื้นทางให้เชื่อมติดกับผิวทางที่จะก่อสร้างไว้ข้างบน

1.2. รายการอ้างอิง (References)

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงให้เป็นไปตามรายการในเงื่อนไขทั่วไปข้อ 5.3

1.3. รายการขออนุมัติ (Submittals)

1.3.1 ข้อมูลวัสดุและผลิตภัณฑ์

1.3.2 รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการก่อสร้าง

1.4. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

1.4.1 บันทึกการทำงาน

ให้ผู้รับจ้างทำรายการบันทึกวันเวลาที่ทำงานในกระบวนการทำงานต่าง ๆ จนกระทั่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา และเตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับผู้ควบคุมงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา

1.4.2 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อวัสดุ

การนำวัสดุแอสฟัลต์ไพรม์โคทมาใช้งานจะต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบให้ใช้ จากผู้ควบคุมงานก่อนเสมอ ผู้ควบคุมงานอาจให้มีการทดสอบราดแอสฟัลต์ไพรม์โคทบนพื้นที่ทดลองก่อนได้

1.4.3 การทดสอบ

การทดสอบใด ๆ ในข้อกำหนดนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง, ASTM, BS, AASHTO หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและได้รับความเห็นชอบจาก ทอท. แล้ว หากวัสดุใดไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ข้างต้นให้ถือว่าใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะได้ใช้วัสดุดังกล่าวก่อสร้างไปแล้วหรือไม่

1.5. สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ห้ามราดวัสดุแอสฟัลต์ไพรม์โคทในขณะที่ชั้นด้านล่างเปียก หรือมีน้ำส่วนเกินอยู่

2. วัสดุ

2.1. ชนิดของวัสดุ

แอสฟัลต์ชนิดเหลวที่ใช้ต้องเป็นแอสฟัลต์อิมัลชันไพรม์ (Emulsified Asphalt Prime) ต้องมี คุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ ทล.-ก. 410/2557 “ข้อกำหนดแอสฟัลต์อิมัลชัน EAP (Emulsified Asphalt Prime)”

2.2 อุณหภูมิของวัสดุที่ใช้ราด

ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ราดแอสฟัลต์ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ช่วงอุณหภูมิของแอสฟัลต์ที่ใช้ราด

ชนิดแอสฟัลต์	ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ราด	
	°C	°F
EAP	20-70	70-160

3. วิธีการก่อสร้าง

3.1 เครื่องจักรและเครื่องมือ

เครื่องจักรและเครื่องมือดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้ได้จากผู้ควบคุมงานเสียก่อน

3.1.1 เครื่องพ่นแอสฟัลต์ (Asphalt Distributor) ต้องเป็นชนิดที่เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง มีถึงบรรจุแอสฟัลต์ติดตั้งบนรถบรรทุกหรือรถเทรลเลอร์ และประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งาน มีระบบหมุนเวียนแอสฟัลต์ (Circulating System) และมีบ่มแอสฟัลต์ที่สามารถใช้ได้ดี

3.1.2 เครื่องกวาดฝุ่น

เครื่องกวาดฝุ่นอาจเป็นแบบลาก แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง หรือแบบติดตั้งด้านหน้ารถ แต่ต้องเป็นแบบไม่กวาดฝุ่นด้วยเครื่องกล ขนไม่กวาดอาจทำด้วยไฟเบอร์ ลวดเหล็ก ไนลอน หรือหวาย และต้องสามารถปรับความเร็วของการหมุนและน้ำหนักที่กดลงบนพื้นผิวได้

3.1.3 เครื่องเป่าลม

เครื่องเป่าลมต้องให้กำลังลมแรงและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้พื้นที่ที่จะก่อสร้างสะอาด

3.2 การเตรียมพื้นทาง

- 1) พื้นทาง จะต้องตัดให้ได้ระดับและตามความลาด
- 2) วัสดุที่ส่วนที่เหลือจากการตัดออกตามข้อ 1) จะต้องต้องกำจัดออกจากพื้นทางให้หมด
- 3) ใช้เครื่องกวาดฝุ่น กวาดฝุ่นหรือส่วนละเอียดที่ค้างบนพื้นทางออกจนหมด อัตราเร็วการหมุนของเครื่องกวาดฝุ่นและน้ำหนักเครื่องกวาดฝุ่นที่กดลงบนพื้นทาง จะต้องปรับให้ให้ได้พอดีที่จะไม่ทำให้เครื่องกวาดฝุ่นกวาดหินที่จมอยู่ในพื้นทางอยู่แล้วหลุดออกมา
- 4) ใช้เครื่องเป่าลม เป่าฝุ่นออกให้หมด
- 5) ให้ใช้เครื่องพ่นแอสฟัลต์ที่ตรวจสอบและตรวจปรับถูกต้องแล้วราดแอสฟัลต์ไพรม์โคทตามปริมาณและอุณหภูมิที่กำหนด

3.3 ปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้ราด

ปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้ราดให้เป็นไปตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปริมาณของแอสฟัลต์ที่ใช้ราด

ชนิดของพื้นทาง	อัตราการลาด (ลิตร/ตร.ม.)
พื้นทางหินคลุก	0.8 – 1.4
พื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ หรือพื้นทางดินซีเมนต์	0.6 – 1.0

3.4 การราดแอสฟัลต์

- 1) ใช้เครื่องพ่นแอสฟัลต์ ราดแอสฟัลต์ตามอุณหภูมิตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 ในอัตราที่ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
- 2) หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นหลังจากการราดแอสฟัลต์ไพรมโคทแล้วให้ทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงหรือตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์แนะนำ จึงจะทำผิวด้านบนได้

3.5 ข้อควรระวัง

- 1) ในการใช้คัทแบคแอสฟัลต์ต้องระวังมิให้เปลวไฟมาถูกได้ ทั้งในขณะต้มหรือขณะราดแอสฟัลต์ เนื่องจากคัทแบคแอสฟัลต์ติดไฟได้ง่าย
- 2) การขนส่งแอสฟัลต์อิมัลชันแบบบรรจุถัง Drum ต้องระมัดระวังมิให้ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง เพราะอาจทำให้แอสฟัลต์อิมัลชันแตกตัวได้
- 3) การใช้แอสฟัลต์อิมัลชันแบบบรรจุถัง Drum ก่อนถ่ายเทแอสฟัลต์อิมัลชันลงในเครื่องพ่นควรคลึงถึงไปมาหรือกวนให้เข้ากันเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อให้แอสฟัลต์อิมัลชันมีลักษณะเดียวกันทั่วถัง หากใช้ไม่หมดควรปิดฝาให้แน่น เพื่อป้องกันน้ำในแอสฟัลต์อิมัลชันระเหยออกไป ทำให้แอสฟัลต์อิมัลชันแตกตัว และหมดคุณภาพการเป็นแอสฟัลต์อิมัลชันได้
- 4) หลังการราดแอสฟัลต์อิมัลชันประจำวันควรดูแอสฟัลต์อิมัลชันในเครื่องพ่นออกให้หมดแล้วล้างเครื่องพ่นให้สะอาด การล้างควรใช้น้ำมันก๊าดหรือสารละลายใด ๆ สุกผ่านท่อต่าง ๆ ของเครื่องพ่นเพื่อล้างส่วนที่ตกค้างอยู่ออกให้หมด ทั้งนี้เพื่อป้องกันแอสฟัลต์อิมัลชันเกาะติดแน่น ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป และช่วยป้องกันมิให้ถังบรรจุแอสฟัลต์อิมัลชันถูกกรดในแอสฟัลต์อิมัลชันบางชนิดกัดทะลุเสียหายได้

สสบ. 403-2559

งานแอสฟัลต์แทคโคท (Asphalt Tack Coat)

1. ทัวไป

1.1. ขอบเขตของงาน

การราดแอสฟัลต์แทคโคท หมายถึง การราดยางแอสฟัลต์ชนิดเหลว (Liquid Asphalt) บนไพร้มโคทเดิม บนผิวทางเดิม หรือบนพื้นทางเดิมชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต ตามชนิดเกรด อุณหภูมิ ปริมาณเครื่องจักร และเครื่องมือที่กำหนดให้เพื่อทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวชั้นผิวทางหรือชั้นพื้นทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีตที่กำลังจะก่อสร้างใหม่

1.2. รายการอ้างอิง (References)

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงให้เป็นไปตามรายการในเงื่อนไขข้อ 5.3

1.3. รายการขออนุมัติ (Submittals)

1.3.1 ข้อมูลวัสดุและผลิตภัณฑ์

1.3.2 รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการก่อสร้าง

1.4. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

1.4.1 บันทึกการทำงาน

ให้ผู้รับจ้างทำรายการบันทึกวันเวลาที่ทำงานในกระบวนการทำงานต่าง ๆ จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา และเตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา

1.4.2 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อวัสดุ

การนำวัสดุแอสฟัลต์แทคโคทมาใช้งานจะต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบให้ใช้จากผู้ควบคุมงานก่อนเสมอ ผู้ควบคุมงานอาจให้มีการทดสอบบราดวัสดุแอสฟัลต์แทคโคทบนพื้นที่ทดลองก่อนได้

1.4.3 การทดสอบ

การทดสอบใด ๆ ในข้อกำหนดนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง, ASTM, BS, AASHTO หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและได้รับความเห็นชอบจาก ทอท. แล้ว หากวัสดุใดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นให้ถือว่าไม่สามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะได้ใช้วัสดุดังกล่าวก่อสร้างไปแล้วหรือไม่

1.5. สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ห้ามราดวัสดุแอสฟัลต์แทคโคทในขณะที่ชั้นด้านล่างเปียกหรือมีน้ำส่วนเกินอยู่

2. วัสดุ

2.1. ชนิดของวัสดุ

ให้ใช้วัสดุยางแคตไอออนิก แอสฟัลต์อิมัลชัน (Cationic Asphalt Emulsion) ชนิด CRS-2 ซึ่งมีคุณภาพถูกต้องตาม มอก. 371-2530 “

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แคตอ็อกนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน” เฉพาะสำหรับการทำแตกโคทระหว่างชั้น Binder Course และ Wearing Course ให้ใช้มอดิไฟด์แอสฟัลต์อิมัลชันชนิด CRS-1P ซึ่งมีคุณภาพถูกต้องตาม มอก. 2457-2547 “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอดิไฟด์แอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับงานทาง”

2.2 อุณหภูมิของวัสดุที่ใช้ราด

อุณหภูมิของวัสดุแอสฟัลต์ดังกล่าวที่ใช้ราดทำแตกโคท ให้เป็นไปตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้กำหนด ซึ่งหากไม่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ราดที่อุณหภูมิระหว่าง 50 ถึง 85 องศาเซลเซียส สำหรับแอสฟัลต์อิมัลชัน ถ้าผสมน้ำให้ใช้ที่อุณหภูมิปกติได้

2.3 ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุแอสฟัลต์อิมัลชัน

- 1) ในกรณีที่ผสมยางแอสฟัลต์กับน้ำเข้าด้วยกันตามอัตราที่กำหนดให้เรียบร้อยแล้ว ให้นำไปใช้งานให้หมด ถ้าเหลือแล้วยางแอสฟัลต์เกิดแตกตัว ไม่ควรนำมาใช้อีก
- 2) ข้อควรปฏิบัติอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) ให้ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับยาง Cationic Asphalt Emulsion ในเรื่องไพรม์โคท (Prime Coat) ทุกประการ
- 3) การผสมน้ำกับแอสฟัลต์อิมัลชัน ห้ามเติมแอสฟัลต์อิมัลชันลงในน้ำ แต่ให้เติมน้ำสะอาดอย่างช้า ๆ ลงในแอสฟัลต์อิมัลชัน เพื่อป้องกันการแตกตัวของแอสฟัลต์อิมัลชัน
- 4) ถ้าเปิดฝาแอสฟัลต์อิมัลชันออกใช้แล้วควรใช้ให้หมดถัง หรือถ้าใช้ไม่หมดควรปิดฝาอย่างดี มิฉะนั้นน้ำในถังจะระเหยไปได้ จะทำให้แอสฟัลต์อิมัลชันแตกตัว และหมดคุณภาพการเป็นแอสฟัลต์อิมัลชันได้

3. วิธีการก่อสร้าง

3.1 เครื่องจักรและเครื่องมือ

เครื่องจักรและเครื่องมือดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้ได้จากผู้ควบคุมงานเสียก่อน

3.1.1 เครื่องพ่นแอสฟัลต์ (Asphalt Distributor)

ต้องเป็นชนิดที่เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง มีถังบรรจุแอสฟัลต์ติดตั้งบนรถบรรทุกหรือรถแทรกเตอร์ และประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งาน โดยต้องมีระบบหมุนเวียนแอสฟัลต์ (Circulating System) และมีปั๊มแอสฟัลต์ที่สามารถใช้ได้ดี

3.1.2 เครื่องกวาดตูดฝุ่น

เครื่องกวาดตูดฝุ่นอาจเป็นแบบลาก แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง หรือแบบติดตั้งด้านหน้ารถ แต่ต้องเป็นแบบไม่กวาดหมุนด้วยเครื่องกล ขนไม่กวาดอาจทำด้วยไฟเบอร์ ลวดเหล็ก ไนลอน หรือหวาย และต้องสามารถปรับความเร็วของการหมุนและน้ำหนักที่กดลงบนพื้นผิวได้

3.1.3 เครื่องเป่าลม

เครื่องเป่าลมต้องให้กำลังลมแรงและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้พื้นที่ที่จะก่อสร้างสะอาด

3.2 การเตรียมพื้นผิวเดิม

1) ถ้าพื้นผิวเดิมเป็นโพร้มโคทที่ทำทิ้งไว้นาน เมื่อจะทำผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจะไม่ยึดติดกับโพร้มโคทเดิม ให้ทำการ อุด ปะ หลุมบนผิวโพร้มโคท (ถ้ามี) ด้วย Hot Mixed หรือ Premixed แล้วบดอัดแน่นให้เรียบร้อย แล้วใช้เครื่องกวาดฝุ่น กวาดฝุ่นออกจนหมด และไม่ทำให้ผิวโพร้มโคทเดิมเสียหาย เสร็จแล้วใช้เครื่องเป่าลม ทำการเป่าฝุ่นออกให้หมด

2) ถ้าพื้นผิวเดิมเป็นผิวจราจรแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ หรือผิวจราจร แบบเพเนตรชันแมคคาดีม ให้ใช้เครื่องกวาดฝุ่น กวาดฝุ่นและหินที่หลุดลอยออกจนหมด แล้วใช้เครื่องเป่าลม เป่าฝุ่นออกให้หมด

3) ถ้าพื้นผิวเดิมเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หรือเป็นพื้นทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ใช้เครื่องกวาดฝุ่นหรือเครื่องเป่าลมกวาด หรือเป่าฝุ่นออกให้หมด

4) กรณีใช้ CRS-2 สามารถทำแตกโคทบนพื้นผิวที่มีความชื้นได้แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน

3.3 ปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้ราด

ปริมาณยางแอสฟัลต์ที่ใช้ราด ให้ใช้ตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้กำหนด ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนใช้ หากไม่กำหนดไว้ให้ใช้ตามอัตราส่วนต่อไปนี้

3.3.1 กรณีพื้นผิวที่ราดเป็นแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างใหม่

1) ให้ราดแตกโคทในอัตรา 0.10 - 0.30 ลิตรต่อตารางเมตร

2) กรณีใช้ CRS-2 ผสมน้ำเท่าตัว ให้ราดแตกโคทในอัตรา 0.20 - 0.60 ลิตรต่อตารางเมตร

3.3.2 กรณีพื้นผิวที่ราดเป็นแอสฟัลต์คอนกรีตที่ถูกขูดไส หรือเป็นพื้นผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

ให้ราดด้วยอัตราส่วนที่มากขึ้นกว่าปกติ ตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเห็นชอบ

3.4 การราดยางแอสฟัลต์

1) ใช้เครื่องราดยางแอสฟัลต์ ซึ่งเตรียมพร้อมที่จะทำงาน ดำเนินการราดยางแอสฟัลต์ ตามชนิดเกรด อุณหภูมิ และอัตรา ที่กำหนดไว้แล้วข้างต้น ถ้าพื้นที่ซึ่งจะทำแตกโคทมีปริมาณน้อย ให้ใช้ท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือได้ แต่ถ้าไม่มีท่อพ่นแบบมือถือ ให้ใช้ภาชนะใส่ยางแอสฟัลต์สักราดบางๆ ให้ทั่วพื้นที่ แล้วใช้รถบดล้อยางบดทับไปมาเพื่อที่จะให้ยางแอสฟัลต์กระจายบนพื้นที่โดยสม่ำเสมอ

2) ในบริเวณที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือให้ใช้แปรงทาได้โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน โดยอัตราแอสฟัลต์ที่ใช้หาจะต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นทางหรือผิวทางเดิม และตามอัตราที่กำหนดไว้

3) ภายหลังทำแตกโคทแล้วต้องทิ้งไว้ช่วงเวลาหนึ่ง Cationic Asphalt Emulsion แยกตัวและน้ำระเหยออกไปเช่นกัน จึงจะทำผิวชั้นต่อไปได้

4) ให้ปิดการจราจร ห้ามอากาศยานหรือยานผ่าน หลังจากทำแตกโคทแล้ว จนกว่าจะทำการก่อสร้างผิวทางหรือพื้นทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเสร็จ

สสป. 011-2556

งานแผ่นวัสดุใยสังเคราะห์ (Pavement Reinforcement)

1. ทัวไป

1.1. ขอบเขตของงาน

หมายถึง การปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Paving Fabric) หรือตาข่ายเสริมความแข็งแรง (Structural Grid) ซึ่งจะถูกลบลงบนพื้นผิวก่อนการปูแอสฟัลต์คอนกรีต หรือระหว่างชั้นแอสฟัลต์คอนกรีต ตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างและระบุในเอกสารสัญญา

1.2. รายการอ้างอิง (References)

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงให้เป็นไปตามรายการในเงื่อนไขทั่วไปข้อ 5.3

1.3. รายการขออนุมัติ (Submittals)

1.3.1 ข้อมูลวัสดุและผลิตภัณฑ์

1.3.2 รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการก่อสร้าง

1.4. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

1.4.1 บันทึกการทำงาน

ให้ผู้รับจ้างทำรายการบันทึกวันเวลาที่ทำงานในกระบวนการทำงานต่าง ๆ จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา และเตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา

1.4.2 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อวัสดุ

การนำวัสดุใยสังเคราะห์มาใช้งานจะต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบให้ใช้จากผู้ควบคุมงานก่อนเสมอ ผู้ควบคุมงานอาจให้มีการทดลองติดตั้งก่อนได้

1.4.3 การทดสอบ

การทดสอบใด ๆ ในข้อกำหนดนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง, ASTM, BS, AASHTO หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและได้รับความเห็นชอบจาก ทอท. แล้ว หากวัสดุใดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นให้ถือว่าใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะได้ใช้วัสดุดังกล่าวก่อสร้างไปแล้วหรือไม่

1.5. สภาพแวดล้อมในการทำงาน

เป็นไปตามข้อแนะนำของเจ้าของผลิตภัณฑ์

2. วัสดุ

2.1. ชนิดของวัสดุ

ให้ใช้แผ่นวัสดุใยสังเคราะห์ต่อไปนี้ตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง

แผ่นผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ (Non-woven Polypropylene Paving Fabric) และใยแก้วเสริมกำลัง (High Tensile Strength Glass Filaments) ด้วยเส้นใยหรือด้ายถักทอทั้งผืน (Mechanically Bonded Continuous Filament Non Woven and Glass Filaments) หรือใยแก้วเคลือบอีพอกซี/บิทุเมน

(Epoxy/Bitumen Coated Glass Fiber Structural Grid or Geogrid) หรือแผ่นโพลีเอสเตอร์ยึดกับแผ่นใยสังเคราะห์ด้วยความร้อน (High modulus Polyester Structural Grid or Geogrid Combine with Heat Bonded) ส่วนประกอบนี้ควรจะเป็นไปตามตารางที่ 1 หรือเทียบเท่า

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของแผ่นวัสดุใยสังเคราะห์

COMPOSITE INTERLAYER GEOTEXTILE			
PROPERTY	TEST METHOD	VALUE	Remarks
1. GRID MATERIAL			
1.1) TENSILE STRENGTH* (Machine Direction and Cross Direction)	ISO 3341 or ISO 10319	50 kN/m. (min)	
1.2) ELONGATION AT BREAK*	ISO 3341 or ISO 10319	3% 3%	
1.3) STRENGTH AT 2% STRAIN*		34 kN/m. (min)	
1.4) MELTING POINT		165 °C (min)	
2. FABRIC	Non-woven		
*The strength value refer to the glass filaments reinforcement (Minimum average roll values)			

3. การติดตั้ง

3.1 ชั้นความลึกที่ติดตั้ง

การติดตั้งแผ่นวัสดุใยสังเคราะห์ให้ติดตั้งตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง หรือที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

3.2 วิธีการติดตั้ง

การติดตั้งแผ่นวัสดุใยสังเคราะห์ให้ติดตั้งตามคำแนะนำของเจ้าของผลิตภัณฑ์ พื้นผิวที่ติดตั้งต้องสะอาดและราบเรียบ



สสบ. 409-2559

งานมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต (Modified Asphalt Concrete)

1. ทัวไป

1.1 ขอบเขตของงาน

มอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต คือ วัสดุผสมที่ได้จากการผสมร้อนระหว่างมวลรวม (Aggregate) กับมอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Modified Asphalt Cement) ที่โรงงานผสม (Mixing Plant) โดยควบคุมอัตราส่วนผสมและอุณหภูมิตามที่กำหนด โดยปูหรือเกลี่ยแต่งและบดทับให้ถูกต้องตามแนว ระดับ ความลาด ขนาดรูปตัดที่ได้แสดงไว้ในแบบ บนชั้นทางใดๆ ที่ได้เตรียมไว้และผ่านการตรวจสอบแล้ว

1.2 รายการอ้างอิง (References)

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงให้เป็นไปตามรายการในเงื่อนไขข้อ 5.3

1.3 รายการขออนุมัติ (Submittals)

1.3.1 ข้อมูลวัสดุ และผลิตภัณฑ์

1.3.2 รายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการก่อสร้าง

1) เอกสารรับรองของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึง คุณภาพ ส่วนคละ อัตราส่วนผสม และการผสมวัสดุ ตามข้อกำหนดนี้

2) เอกสารการออกแบบสูตรส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Job Mix Formula) จากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ในการออกแบบแล้ว

1.4 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

1.4.1 บันทึกการทำงาน

ให้ผู้รับจ้างทำรายการบันทึกวันเวลาที่ทำงานในกระบวนการทำงานต่าง ๆ จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาและเตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา

1.4.2 การตรวจสอบโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

ผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ควบคุมงานสามารถเข้าถึงโรงงานผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตในระหว่างดำเนินงานได้ตลอดเวลา

1.4.3 ส่วนผสม

ให้มีการแยกส่วนผสมเพื่อหาปริมาณยางแอสฟัลต์และมวลรวมที่ใช้ตามข้อกำหนด

1.4.4 การทดสอบ

การทดสอบใด ๆ ในข้อกำหนดนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง, ASTM, BS, AASHTO หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและได้รับความเห็นชอบจาก ทอท. แล้ว หากวัสดุใดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นให้ถือว่าไม่สามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะได้ใช้วัสดุดังกล่าวก่อสร้างไปแล้วหรือไม่

1.5 สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ห้ามปู้วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตในขณะที่ชั้นด้านล่างเปียกหรือมีน้ำส่วนเกินอยู่

2.วัสดุ

2.1 มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Modified Asphalt Cement)

2.1.1 ชั้นปรับระดับ (Leveling Course) ชั้น Binder Course และชั้น Base Course ให้ใช้มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้งานได้

2.1.2 ชั้น Wearing Course ให้ใช้มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่าคุณสมบัติแอสฟัลต์ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของมอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับชั้น Wearing Course

ลำดับที่	คุณลักษณะ	หน่วย	เกณฑ์ที่กำหนด	วิธีทดสอบตาม
1	เพเนตรชัน (Penetration) ที่อุณหภูมิ 25 °C น้ำหนักกด 100 กรัม เวลา 5 วินาที	0.1mm	30 - 60	ASTM D5
2	จุดอ่อนตัว (Softening Point) ไม่น้อยกว่า	°C	60	ASTM D36
3	ความเหนียว บรูคฟิลด์ อัตราเฉือน 18.6 วินาที ⁻¹ แกน (Spindle) 21 ที่อุณหภูมิ 135 °C ไม่เกิน	Pa• s	3.0	ASTM D4402
4	จุดวาบไฟ ไม่น้อยกว่า	°C	220	ASTM D92
5	การละลายในทอลูอิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละโดยน้ำหนัก	99.0	ASTM D5546 หรือ ASTM D2402
6	เสถียรภาพต่อการจัดเก็บที่ 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 163 °C ค่าความแตกต่างของจุดอ่อนตัว ไม่เกิน	°C	2.0	ASTM D5892
7	อุณหภูมิ ที่ให้ความต้านทานแรงเฉือนไดนามิก $G^*/\sin = 1.0$ kPa ที่ 10 rad/s ไม่น้อยกว่า	°C	76	AASHTO TP5 หรือ AASHTO T315
8	อุณหภูมิ ที่ให้ความต้านทานแรงเฉือนไดนามิก $G^*/\sin = 2.2$ kPa ที่ 10 rad/s ไม่น้อยกว่า	°C	76	AASHTO TP5 หรือ AASHTO T315
9	น้ำหนักที่สูญเสียไปเมื่อให้ความร้อน (RTFOT) ไม่เกิน	ร้อยละโดยน้ำหนัก	1.0	ASTM D2872

2.2 มวลรวม (Aggregate)

มวลรวมประกอบด้วยมวลหยาบ (Coarse Aggregate) และมวลละเอียด (Fine Aggregate) อาจเพิ่มวัสดุผสมแทรก (Mineral Filler) ด้วยก็ได้

ขนาดคละ (Gradation) ของมวลรวมให้เป็นไปตามตารางที่ 2

2.2.1 มวลหยาบ (Coarse Aggregate)

หมายถึง ส่วนที่ค้ำตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) เป็นหินย่อย (Crush Rock) ตะกรันเหล็ก (Slag) หรือวัสดุอื่นใดที่ผู้ควบคุมงานอนุมัติให้ใช้ได้ ต้องเป็นวัสดุที่แข็งและคงทน (Hard and Durable) สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกหรือวัสดุไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่ทำให้มอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตมีคุณภาพด้อยลงในกรณีที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติของมวลหยาบไว้เป็นอย่างอื่น มวลหยาบต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) มีส่วนสึกหรอ (Percentage of wear) ไม่เกิน 30% เมื่อผ่านการทดสอบหาความสึกหรอของ Coarse Aggregate โดยใช้เครื่อง Los Angeles Abrasion ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ท.202/2515
- 2) น้ำหนักของวัสดุที่หายไป (Loss) ต้องไม่มากกว่าร้อยละ 9 เมื่อทดสอบหาความคงทน (Soundness Test) ของมวลรวม โดยใช้สารละลายโซเดียมซัลเฟต จำนวน 5 รอบ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ท.213/2531 หรือ ASTM C88
- 3) ค่าดัชนีความแบน (Flakiness Index) ไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานกรม ทางหลวง ทล.-ท.210/2518
- 4) ค่าดัชนีความยาว (Elongation Index) ไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ท.211/2518
- 5) ผิวของมวลหยาบต้องมีแอสฟัลต์เคลือบไม่น้อยกว่า 95% เมื่อทดสอบ Coating and Stripping of Bitumen-Aggregate Mixtures ตามมาตรฐาน AASHTO T182-84
- 6) ค่า Polished Stone Value (PSV) เมื่อทดสอบตามวิธีการทดลอง BRITISH STANDARD BS 812: Part 114 ต้องไม่น้อยกว่า 47

2.2.2 มวลละเอียด (Fine Aggregate)

หมายถึง วัสดุส่วนที่ผ่านตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) เป็นหินฝุ่น หรือตะกรันเหล็ก หรือทรายที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกหรือวัสดุอื่นไม่พึงประสงค์ใดๆ ปะปนอยู่ ที่ทำให้มอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตมีคุณภาพด้อยลงในกรณีที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติของมวลละเอียดไว้เป็นอย่างอื่น มวลละเอียดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) มีค่า Sand Equivalent ไม่น้อยกว่า 60% เมื่อทดสอบตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล.-ท. 203/2515 “วิธีการทดลองหาค่า Sand Equivalent”
- 2) น้ำหนักของวัสดุที่หายไป (Loss) ต้องไม่มากกว่าร้อยละ 9 เมื่อทดสอบหาความคงทน (Soundness Test) ของมวลรวม โดยใช้สารละลายโซเดียมซัลเฟต จำนวน 5 รอบ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ที่ ทล.-ท.213/2531 หรือ ASTM C88



ตารางที่ 2 ขนาดคละของมวลรวมและปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้

ชั้นทาง		Wearing Course	Binder Course	Base Course
ขนาดที่ใช้เรียก	มิลลิเมตร	12.5	19.0	25.0
	นิ้ว	1/2	3/4	1
ความหนา (มิลลิเมตร)		40 - 70	40 - 80	70 - 100
ขนาดตะแกรง		ปริมาณผ่านตะแกรง ร้อยละโดยมวล		
มิลลิเมตร	นิ้ว			
37.5	(1 ½)			100
25.0	(1)		100	90 - 100
19.0	(3/4)	100	90 - 100	-
12.5	(1/2)	80 - 100	-	56 - 80
9.5	(3/8)	-	56 - 80	-
4.75	เบอร์ 4	-	35 - 65	29 - 59
2.36	เบอร์ 8	32 - 42	23 - 49	19 - 45
1.18	เบอร์ 16	-	-	-
0.600	เบอร์ 30	-	-	-
0.300	เบอร์ 50	10 - 25	5 - 19	5 - 17
0.150	เบอร์ 100	-	-	-
0.075	เบอร์ 200	6 - 9	2 - 8	1 - 7
ปริมาณแอสฟัลต์ ร้อยละโดยมวลของมวลรวม		3.0 - 7.0	3.0 - 6.5	3.0 - 6.5

หมายเหตุ ทอท. อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงขนาดคละของมวลรวม และปริมาณมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้ แตกต่างจากตารางที่ 2 ก็ได้ ทั้งนี้มอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้ต้องมีคุณสมบัติและความแข็งแรงถูกต้องตามตารางที่ 4

2.2.3 วัสดุผสมแทรก (Mineral Filler)

ใช้ผสมเพิ่มในกรณีเมื่อผสมมวลหยาบกับมวลละเอียดเป็นมวลรวมแล้ว ส่วนละเอียดในมวลรวมยังมีไม่เพียงพอ หรือใช้ผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแอสฟัลต์คอนกรีต วัสดุผสมแทรกอาจเป็น Stone Dust, Portland Cement, Silica Cement, Hydrated Lime หรือวัสดุอื่นใดที่ ทอท. อนุมัติให้ใช้ได้

วัสดุผสมแทรกต้องแห้ง ไม่จับกันเป็นก้อน เมื่อทดสอบตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล.- ท. 205/2517 “วิธีการทดสอบหาขนาดเม็ดวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบล้าง” ต้องมีขนาดคละตามตารางที่ 3

ในกรณีที่ ทอท. เห็นว่าวัสดุที่มีขนาดคละแตกต่างไปจากตารางที่ 3 แต่เมื่อนำมาใช้เป็นวัสดุผสมแทรกแล้วจะทำให้มอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตมีคุณภาพดีขึ้น ก็อาจอนุมัติให้ใช้วัสดุนั้นเป็นวัสดุผสมแทรกได้

ตารางที่ 3 ขนาดคละของวัสดุผสมแตรก

ขนาดตะแกรง (มิลลิเมตร)	ปริมาณผ่านตะแกรงร้อยละโดยมวล
0.600 (เบอร์ 30)	100
0.300 (เบอร์ 50)	75 – 100
0.075 (เบอร์ 200)	55 – 100

2.3 การออกแบบส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต**2.3.1 คุณภาพทั่วไปของวัสดุ**

คุณภาพทั่วไปของวัสดุที่ใช้ทำมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตให้เป็นไปตามข้อ 2.1 และ 2.2 ขนาดคละและปริมาณมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ให้เป็นไปตามตารางที่ 2

2.3.2 การอนุมัติสูตรส่วนผสม

ก่อนเริ่มงานแอสฟัลต์คอนกรีตและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต เช่นมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งหิน ผู้รับจ้างต้องยื่นเสนอสูตรส่วนผสมของมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตที่จะใช้ในการก่อสร้างพร้อมกำหนดคุณสมบัติของส่วนผสมในสถานะทำงานต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร

2.3.3 การออกแบบสูตรส่วนผสม (Job Mix Formula)

2.3.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเฉพาะงาน (Job Mix Formula) สำหรับงานจ้างนี้ใหม่ตามวิธีการของ Marshall Method (ทล.-ท.604/2517) และเพิ่มเติม การทดสอบ Stiffness Modulus และ Rutting Resistance และ Tensile Strength Ratio โดยส่วนผสมนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังตารางที่ 4

2.3.3.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างประสงค์จะนำสูตรส่วนผสมเฉพาะงานที่เคยได้รับการอนุมัติให้ใช้สำหรับงานจ้างอื่นมาใช้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้สูตรส่วนผสมดังกล่าวต้องเป็นสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และใช้แหล่งวัสดุมวลรวมผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ซีเมนต์ และโรงผสมเดียวกันกับที่ได้ขออนุมัติใช้ในงานจ้างนี้เท่านั้น โดยส่วนผสมนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังตารางที่ 4

2.3.4 การใช้สูตรส่วนผสมและการควบคุมคุณสมบัติของส่วนผสม

1) ผู้ควบคุมงานเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการออกแบบ หรือทำการออกแบบส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมทั้งพิจารณากำหนดสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula) ซึ่งมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (Tolerant Limit) ของวัสดุต่าง ๆ ตามตารางที่ 5 เพื่อใช้ควบคุมงานนั้น ๆ กรณีที่ ทอท. เห็นควรให้กำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงานให้มีพิสัยแคบกว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 5 ก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

2) ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดจำนวนตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตที่นำไปทดสอบเพื่อใช้ควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ผลิตที่โรงผสมตามวิธีการของ Marshall Method อย่างน้อย ดังนี้

(2.1) เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของขนาดคละและปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ให้เป็นไปตามตารางที่ 5

(2.2) ไม่ว่ากรณีใด ๆ ค่า Percent Air Void จะต้องมีความคลาดเคลื่อนจากสูตรส่วนผสมที่ได้ ออกแบบไว้ไม่เกิน ± 1.0 %

3) ในการผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม ถ้ามวลรวมขนาดหนึ่งขนาดใด หรือปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือคุณสมบัติอื่นใด คลาดเคลื่อนเกินกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน จะถือว่าส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมไว้ในแต่ละครั้งนั้น มีคุณภาพไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

4) ผู้รับจ้างอาจขอเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้ ถ้าวัสดุที่ใช้ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม การเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน ผู้ควบคุมงานอาจตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือกำหนดสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

5) การทดลองและตรวจสอบการออกแบบส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตทุกครั้ง หรือทุกสัญญาจ้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ตารางที่ 4 ข้อกำหนดในการออกแบบมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต

ชั้นทาง		Wearing Course	Binder Course	Base Course
ขนาดที่ใช้เรียก	มิลลิเมตร	12.5	19.0	25.0
	นิ้ว	1/2	3/4	1
ความหนา	มิลลิเมตร	40 - 70	40 - 80	70 - 100
Blows		75	75	75
Stability	N	15,568 Min.	15,568 Min.	15,568 Min.
	lb	3,500 Min.	3,500 Min.	3,500 Min.
Flows	0.25 mm. (0.01 in)	10 - 18	10 - 18	10 - 18
% Air Voids		3 - 5	3 - 6	3 - 6
% Voids in Mineral Aggregate (VMA)		14 Min.	14 Min.	14 Min.
Stability / Flow	N / 0.25 mm.	934 Min.	934 Min.	934 Min.
	lb / 0.01 in	210 Min.	210 Min.	210 Min.
% Strength Index		75 Min.	75 Min.	75 Min.

ชั้นทาง		Wearing Course	Binder Course	Base Course
ขนาดที่ใช้เรียก	มิลลิเมตร	12.5	19.0	25.0
	นิ้ว	1/2	3/4	1
ความหนา	มิลลิเมตร	40 - 70	40 - 80	70 - 100
Stiffness Modulus by ITS				
15oC (MPa)		7,000 Min	9,000 Min	9,000 Min
20oC	(MPa)	4,000 Min	7,000 Min	7,000 Min
30oC	(Mpa)	1,600 Min	3,500 Min	3,500 Min
40oC (MPa)		700 Min	1,500 Min	1,500 Min
Rutting Resistance @ 60oC Air				
N 30,000 cycles Rut Depth (%)		2.5 Max	2.0 Max	2.0 Max
N 100,000 cycles Rut Depth (%)		3.0 Max	2.5 Max	2.5 Max
% Tensile Strength Ratio		80 Min.	80 Min.	80 Min.

หมายเหตุ

(1) การทดลองเพื่อออกแบบส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต ให้ดำเนินการตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 604/2517 “วิธีการทดลองแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Marshall” โดยใช้ข้อมูลภูมิในการทดลองตามข้อแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ (Technical Data Sheet) จากบริษัทผู้ผลิตมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์

(2) การทดลองหาค่าดัชนีความแข็งแรง (Strength Index) ให้ดำเนินการตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท.413/2544 “วิธีการทดลองหาค่าดัชนีความแข็งแรง (Strength Index) ของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต”

(3) การทดสอบหาค่า Stiffness Modulus ให้ดำเนินการตามวิธีการทดลองตามมาตรฐาน ASTM D4123 Standard Test Method for Indirect Tension Test for Resilient Modulus of Bituminous Mixtures หรือวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน EN12697-Annex C

(4) การทดสอบหาค่า Rutting Resistance ให้ดำเนินการตามวิธีการทดลองตามมาตรฐาน EN12696-22 Test Method for Hot Mix Asphalt Wheel Tracking

(5) การทดสอบความต้านทานการหลุดร่อนของแอสฟัลต์คอนกรีต Tensile Strength Ratio ให้ดำเนินการตามมาตรฐาน AASHTO T283 Standard Test Method for Resistance of Compacted Asphalt Mixtures to Moisture-induced Damage

ตารางที่ 5 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของวัสดุต่าง ๆ สำหรับสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน

วัสดุ	ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้
1. มวลรวม	
1.1 มวลรวมผ่านตะแกรงขนาด 2.36 มิลลิเมตร (เบอร์ 8) และขนาดใหญ่กว่า	± 5%
1.2 มวลรวมผ่านตะแกรงขนาด 1.18 มิลลิเมตร (เบอร์ 16) 0.600 มิลลิเมตร (เบอร์ 30) และ 0.300 มิลลิเมตร (เบอร์ 50)	± 4%
1.3 มวลรวมผ่านตะแกรงขนาด 0.150 มิลลิเมตร (เบอร์ 100)	± 3%
1.4 มวลรวมผ่านตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร์ 200)	± 2%
2. ปริมาณมอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์	± 0.3%
3. อุณหภูมิของส่วนผสม	± 10 องศาเซลเซียส

3. การก่อสร้าง

เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่นำมาใช้งานต้องมีสภาพใช้งานได้ดี โดยต้องผ่านการตรวจสอบและหรือสอบเทียบ และนายช่างผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

3.1 โรงงานผสม เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง

เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนำมาใช้งาน จะต้องมีความสภาพใช้งานได้ดี โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบและหรือตรวจปรับ และผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

3.1.1 โรงงานผสมมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต (Modified Asphalt Concrete Mixing Plant)

โรงงานผสมมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตต้องตั้งอยู่ ณ สถานที่ตามที่ ทอท. เห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามที่กำหนด โรงงานผสมมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตต้องสามารถผลิตส่วนผสมมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อป้อนเครื่องปู (Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน มีอุณหภูมิถูกต้องตามกำหนด โรงงานผสมมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตจะเป็นแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเนื่อง (Continuous Type) ก็ได้ ซึ่งสถานที่ตั้งโรงงานผสมและกองวัสดุจะต้องมีลักษณะดังนี้

1) มีบริเวณกว้างพอที่จะดำเนินการได้โดยสะดวก นอกจากนั้นจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำที่ดี อันจะเป็นการป้องกันมิให้น้ำท่วมกองวัสดุได้ พื้นที่สำหรับกองวัสดุที่นำมาใช้งานจะต้องสะอาดปราศจากวัสดุไม่พึงประสงค์ เช่น วัชพืช สิ่งสกปรกอื่น ๆ ควรรองพื้นด้วยวัสดุหินหรือปูด้วยแผ่นวัสดุที่เหมาะสม สถานที่กองวัสดุจะต้อง

ราบเรียบได้ระดับพอควร การกองวัสดุแต่ละขนาด จะต้องกองแยกไว้อย่างชัดเจน โดยการกองแยกให้ห่างกันตามสมควรหรือทำยกกันไว้เพื่อป้องกันวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด แต่ละขนาด ไม่ให้ปะปนกัน หรือปะปนกับวัสดุไม่พึงประสงค์อื่นๆ การกองวัสดุต้องดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแยกตัวโดยการกองวัสดุเป็นชั้นๆ สูงชั้นละไม่เกินความสูงของกองวัสดุกองเดี่ยวๆ เมื่อเทจากรถบรรทุกเทท้ายคันหนึ่งๆ ถ้าจะกองวัสดุชั้นต่อไปจะต้องแต่งระดับยอดกองให้เสมอ และไม่ควรงกองวัสดุสูงเป็นรูปกรวย

2) กองวัสดุที่ใช้ทุกชนิด จะต้องมีการป้องกันไม่ให้วัสดุเปียกน้ำฝน โดยการกองวัสดุในโรงที่มีหลังคาคลุม หรือคลุมด้วยผ้าใบหรือแผ่นวัสดุอื่นๆที่เหมาะสม วัสดุที่ใช้ทุกชนิดเมื่อป้อนเข้าโรงงานผสม ต้องไม่มีความชื้นเกินกำหนด ตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตโรงงานผสมที่ใช้งานนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้โรงงานผสมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) มวลรวมที่ใช้แต่ละชนิด ก่อนนำไปใช้งานจะต้องบรรจุอยู่ในยูนิตหีบอัด แยกกันแต่ละยูนิต และการผสมมวลรวมแต่ละชนิดจะต้องดำเนินการโดยผ่านยูนิตหีบอัดเท่านั้น ห้ามนำมาผสมกันภายนอกยูนิตหีบอัดในทุกระยะ

4) วัสดุผสมแทรก หากนำมาใช้จะต้องแยกใส่ยูนิตวัสดุผสมแทรกโดยเฉพาะ การป้อนวัสดุผสมแทรกจะต้องแยกต่างหากโดยไม่ปะปนกับวัสดุอื่นๆ และจะต้องป้อนเข้าห้องผสมโดยตรง

5) มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ในถังเก็บแอสฟัลต์ ต้องมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 150 องศาเซลเซียส เมื่อผสมกับมวลรวมที่โรงงานผสมจะต้องให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิ 170 –175 องศาเซลเซียส หรือมีอุณหภูมิตรงตามข้อกำหนดการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตมอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือมีอุณหภูมิตรงตามที่ระบุไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน การจ่ายมอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ไปยังห้องผสมจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีอุณหภูมิที่กำหนดสม่ำเสมอตลอดเวลา

โรงงานผสมต้องมีสภาพใช้งานได้ดีและอย่างน้อยต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1.1.1 อุปกรณ์สำหรับการเตรียมมอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Equipment for Preparation of Modified Asphalt Cement) ต้องมีถังเก็บแอสฟัลต์ (Storage Tank) ที่มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์ให้ความร้อนประเภทที่ไม่มีเปลวไฟสัมผัสกับถังโดยตรง เช่น ท่อเวียนไอน้ำร้อนหรือน้ำมันร้อน (Steam or Oil Coil) หรือประเภทใช้ไฟฟ้า (Electricity) และต้องมีระบบทำให้แอสฟัลต์ไหลเวียน (Circulating System) พร้อมกับอุปกรณ์ให้หรือรักษาความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิของมอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่อยู่ในระบบไหลเวียนให้มีอุณหภูมิตามที่กำหนด

3.1.1.2 ยูนิตหีบอัด (Cold Bin) ต้องมียูนิตหีบอัดไม่น้อยกว่า 4 ยูนิต สำหรับแยกใส่วัสดุหินหรือวัสดุอื่น ๆ แต่ละขนาด ช่องเปิดปากยูนิตเป็นแบบปรับได้ ยูนิตหีบอัดต้องประกอบด้วยเครื่องป้อนหินยูนิต (Aggregate Feeder) แบบที่เหมาะสม สามารถป้อนหินยูนิตไปยังหม้อเผา (Dryer) ได้อย่างสม่ำเสมอและถูกต้องตามอัตราส่วนที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องป้อนหินยูนิตสำหรับยูนิตมวลละเอียดจะต้องเป็นแบบสายพานอย่างต่อเนื่อง หรือสายพานอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่า

3.1.1.3 หม้อเผา (Dryer) ต้องมีประสิทธิภาพดี สามารถทำให้มวลรวมแห้งและมีอุณหภูมิตามที่กำหนด มีเครื่องวัดอุณหภูมิที่เหมาะสม เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแปรความร้อนเป็นค่าไฟฟ้า (Electric

Pyrometer) ที่อ่านอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 2.5 องศาเซลเซียส ติดตั้งอยู่ที่ปากทางที่มวลรวมเคลื่อนตัวออกและต้องมีเครื่องบันทึกอุณหภูมิของมวลรวมที่วัดได้โดยอัตโนมัติ

3.1.1.4 ชุดตะแกรงร่อน (Screening Unit) ประกอบด้วยตะแกรงคัด (Scalping Screen) สำหรับคัดมวลรวมก้อนโตเกินขนาดที่กำหนด (Oversize) ออกทิ้ง และชุดตะแกรงร่อนเพื่อแยกมวลรวมที่ผ่านมาจากหม้อเผาให้เป็นขนาดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ตะแกรงทุกขนาดต้องอยู่ในสภาพดี เหล็กตะแกรงไม่ขาดหรือสึกหรอมากเกินไป อันจะทำให้มวลรวมที่ร่อนออกมาผิดขนาดไปจากที่ต้องการ

3.1.1.5 ยุงหินร้อน (Hot Bin) ต้องมียุงหินร้อนไม่น้อยกว่า 4 ยุง ทั้งนี้ไม่รวมยุงวัสดุผสมแทรก สำหรับเก็บมวลรวมร้อนที่ผ่านตะแกรงแยกขนาดแล้ว ยุงหินร้อนนี้ต้องมีผนังแข็งแรงไม่มีรอยรั่ว มีความสูงพอที่จะป้องกันไม่ให้มวลรวมไหลข้ามยุงไปปะปนกันได้ และต้องมีความจุมากพอที่จะป้อนมวลรวมร้อนให้กับห้องผสม (Pug Mill Mixer) ได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อโรงงานผสมทำการผสมเต็มกำลังผลิต ในแต่ละยุงต้องมีท่อสำหรับให้มวลรวมไหลออกไปข้างนอก เพื่อป้องกันไม่ให้ไปผสมกับมวลรวมที่อยู่ในยุงอื่น ๆ ในกรณีที่มีมวลรวมในยุงนั้น ๆ มากเกินไป

ในกรณีที่ต้องใช้วัสดุผสมแทรก ต้องมียุงเก็บวัสดุผสมแทรกต่างหาก พร้อมกับมีเครื่องชั่งหรือเครื่องป้อนวัสดุผสมแทรก ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณวัสดุเข้าสู่ห้องผสมอย่างถูกต้องและสามารถสอบเทียบ (Calibrate) ได้

3.1.1.6 เครื่องดักฝุ่น (Dust Collector) ประกอบด้วยเครื่องดักฝุ่นชุดปฐมภูมิ (Primary) เป็นแบบแห้ง (Dry Type) ที่มีประสิทธิภาพดีและเหมาะสม สำหรับเก็บวัสดุส่วนละเอียดหรือฝุ่นกลับไปใช้ได้อย่างสม่ำเสมอ หรือนำไปทิ้งได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และเครื่องดักฝุ่นชุดทุติยภูมิ (Secondary) ที่สามารถควบคุมไม่ให้มีฝุ่นเหลือออกไปสู่อากาศภายนอกมากจนทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

3.1.1.7 เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometric Equipment) ประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วหุ้มด้วยปลอกโลหะ (Armored Thermometer) หรือแบบอินได ซึ่งวัดอุณหภูมิได้ระหว่าง 90 – 250 องศาเซลเซียส ติดตั้งไว้ที่ท่อส่งแอสฟัลต์ ณ ตำแหน่งที่เหมาะสมใกล้ทางออกของแอสฟัลต์ที่ห้องผสม นอกจากนี้จะต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้ปรอทชนิดมีหน้าปัด (Dial Scale Mercury Activated Thermometer) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแปรความร้อนเป็นค่าไฟฟ้า (Electric Pyrometer) หรือแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมที่กรมทางหลวงอนุญาตให้ใช้ได้ ติดตั้งที่ปลายทางออกของมวลรวมเพื่อใช้วัดอุณหภูมิของมวลรวมร้อนที่ออกจากหม้อเผา เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดใด ๆ ที่ใช้ต้องมีความสามารถแสดงอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเร็วกว่า 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

3.1.1.8 ชุดอุปกรณ์ควบคุมปริมาณมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Modified Asphalt Cement Control Unit) ต้องสามารถควบคุมปริมาณมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้ ให้อยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน ทั้งนี้อาจใช้วิธีชั่งมวลหรือวิธีวัดปริมาตรก็ได้

กรณีที่ใช้มีชั่งมวล เครื่องชั่งที่ใช้ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของมวลมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ต้องการใช้ผสม



กรณีที่ใช้วิธีวัดปริมาตร มาตราที่ใช้วัดอัตราการไหลของมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ปล่อยเข้าสู่ห้องผสมจะต้องเที่ยงตรง โดยยอมให้คลาดเคลื่อนจากปริมาณมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ต้องการใช้เมื่อเทียบเป็นมวลไม่เกินร้อยละ 2

3.1.1.9 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับโรงงานผสมแบบชุด (Batch Type)

(1) ถังชั่งมวลรวม (Weight Box or Hopper) ต้องมีอุปกรณ์สำหรับชั่งมวลรวมที่ปล่อยออกมาแต่ละยุงได้อย่างละเอียดถูกต้อง และต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะบรรจุมวลรวมได้เต็มชุด (Batch) โดยมวลรวมไม่ล้นถัง ประตูดึงหินร้อนและถังชั่งมวลรวมต้องแข็งแรงและไม่รั่ว

กรณีโรงงานผสมใช้เครื่องแบบ Load Cell ถังชั่งมวลรวมจะต้องวางบนฟิลครัม (Fulcrum) ซึ่งวางอยู่บนขอบใบมีด (Knife Edge) อย่างแน่นหนาอีกทีหนึ่งขณะทำงานฟิลครัมและขอบใบมีดต้องไม่เคลื่อนตัวออกจากแนวเดิม

(2) ห้องผสม (Pug Mill Mixer) ต้องเป็นชนิดเพลผสมคู่ สามารถผลิตมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ ประตูปล่อยส่วนผสมขณะปิดจะต้องปิดสนิทไม่มีวัสดุรั่วไหลต้องมีเครื่องตั้งและควบคุมเวลาการผสมแบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้ประตูห้องผสมเปิดจนกว่าจะได้เวลาตามที่กำหนดไว้

ภายในห้องผสมประกอบด้วยใบพาย (Paddle Tip) ที่จัดเรียงอย่างเหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอที่จะผสมส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตได้ถูกต้องและสม่ำเสมอ ระยะห่างระหว่างปลายใบพายและผนังห้องผสมจะต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดมวลรวมก้อนโตสุด

(3) เครื่องชั่ง (Plant Scale) ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของมวลรวมสูงสุดที่ต้องการชั่ง หน้าปิดเครื่องชั่งต้องอยู่ในตำแหน่งที่พนักงานควบคุมเครื่องมองเห็นได้ชัดเจน สามารถแสดงมวลของมวลรวมแต่ละยุง และต้องมีตุ้มน้ำหนักมาตรฐานหนักตุ้มละ 20 หรือ 25 กิโลกรัม ไม่น้อยกว่า 10 ตุ้ม หรือมีจำนวนเพียงพอที่จะใช้ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่ง

(4) การควบคุมปริมาณมวลรวมและมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้ผสมในแต่ละชุดจะต้องเป็นแบบอัตโนมัติ

3.1.1.10 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับโรงงานผสมแบบต่อเนื่อง (Continuous Type)

(1) ชุดอุปกรณ์ควบคุมมวลรวม (Gradation Control Unit) ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมปริมาณมวลรวมที่ไหลออกจากยุงหินร้อนแต่ละยุงได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วยเครื่องป้อนหิน (Feeder) อยู่ใต้ยุงหินร้อน สำหรับการป้อนวัสดุผสมแทรกจะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมปริมาณต่างหาก ติดตั้งในตำแหน่งที่ทำให้ควบคุมการป้อนวัสดุผสมแทรกลงในห้องผสมเพื่อผสมกับมวลรวมในจังหวะของการผสมแห้ง (Dry Mixing) ก่อนที่จะผสมกับมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่จ่ายเข้ามาภายหลังในจังหวะของการผสมเปียก (Wet Mixing)

(2) อุปกรณ์ควบคุมการป้อนมวลรวมและมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ ต้องเป็นแบบซิงโครไนซ์ที่สัมพันธ์กัน (Synchronization of Aggregate and Modified Asphalt Cement Feed) เพื่อให้ป้อนมวลรวมแต่ละขนาดและมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์เข้าสู่ห้องผสมได้อัตราส่วนผสมที่คงที่ตลอดเวลา

(3) ชุดห้องผสม (Pug Mill Mixer Unit) ต้องเป็นแบบทำงานต่อเนื่อง (Continuous Mixer) ชนิดเพลลาผสมคู่ สามารถผลิตมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ ใบพายจะต้องเป็นชนิดปรับมุมให้ไปในทางเดียวกันเพื่อให้ส่วนผสมเคลื่อนตัวได้เร็ว หรือให้กลับทางกันเพื่อถ่วงเวลาให้ส่วนผสมเคลื่อนตัวช้าลงได้ และห้องผสมจะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมระดับของส่วนผสมด้วยระยะห่างระหว่างปลายใบพายและผนังห้องผสมจะต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดมวลรวมก้อนโตสุด ระยะเวลาในการผสมโดยทั่วไปกำหนดให้ใช้ประมาณ 45 – 60 วินาที หากคำนวณแล้วไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้พิจารณาปรับระดับความสูงของส่วนผสมหรือปรับมุมของใบพาย

ที่ห้องผสมจะต้องมีแผ่นแสดงปริมาตรของห้องผสมเมื่อมีส่วนผสมบรรจุในห้องผสมที่ความสูงต่าง ๆ ติดตั้งไว้อย่างถาวร นอกจากนั้นจะต้องมีตารางแสดงอัตราการป้อนวัสดุมวลรวมต่อนาทีเมื่อโรงงานผสมทำงานในอัตราเร็วปกติ เวลาในการผสมให้นับจากการเริ่มป้อนมวลรวมเข้าห้องผสมและมวลรวมผสมกับมอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์เรียบร้อยแล้ว จนถึงส่วนผสมถูกปล่อยออกมาจากห้องผสม ซึ่งสามารถคำนวณโดยใช้สูตรดังนี้

$$\text{เวลาในการผสม (วินาที)} = A/B$$

เมื่อ

A = มวลของส่วนผสม ณ เวลาที่ผลิต (Plug Mill Dead Capacity) มีหน่วยเป็นกิโลกรัม

B = มวลของส่วนผสมที่ปล่อยออกจากห้องผสมใน 1 วินาที (Pug Mill Output) มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อวินาที

(4) ยั่งพักส่วนผสม (Discharge Hopper) สำหรับพักส่วนผสมมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตที่ออกจากห้องผสม มีประตูเปิดที่ด้านล่างของยั่ง และจะปล่อยส่วนผสมได้เมื่อส่วนผสมเต็มยั่งแล้ว

(5) อุปกรณ์สัญญาณแจ้งปริมาณมวลรวมในยั่งหินร้อน สำหรับส่งสัญญาณแจ้งให้ทราบว่าปริมาณมวลรวมในยั่งหินร้อนมีปริมาณเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ ถ้าปริมาณมวลรวมยั่งใดขาดหรือน้อยไป สัญญาณดังกล่าวจะทำให้ผู้ควบคุมงานทราบทันที และต้องหยุดการผลิตมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อทำการแก้ไขจนกว่าผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควร จึงจะอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปได้

3.1.2 รถบรรทุก (Haul Truck)

รถบรรทุกที่นำมาใช้จะต้องมีจำนวนพอเพียงกับกำลังผลิตของโรงงานผสม และความสามารถในการปูของเครื่องปู ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องมากที่สุดในแต่ละวันที่ปฏิบัติงาน จำนวนรถบรรทุกที่ใช้ ให้คำนวณให้เหมาะสมกับกำลังผลิตของโรงงานผสม ความจุของรถบรรทุก เวลาในการบรรจุส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลงรถบรรทุก ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่ง เวลาในการรอและการเทส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลงในเครื่องปู ความสามารถในการปูของเครื่องปู และอื่นๆ

กระบะรถบรรทุกจะต้องไม่รั่ว พื้นกระบะจะต้องเป็นแผ่นโลหะเรียบ ภายในกระบะจะต้องสะอาดปราศจากวัสดุที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ตกค้างอยู่ ก่อนใช้ขนส่งส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องพ่นหรือเคลือบภายในกระบะด้วยน้ำสบู่ น้ำปูนขาว หรือสารเคมีเคลือบชนิดใดๆ ที่มีน้ำหนักผสมไม่เกินร้อยละ 5 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล หรือน้ำมันประเภทเดียวกัน การพ่นหรือเคลือบภายในกระบะให้ทำเพียงบางๆ เท่านั้น และก่อนบรรจุส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลงกระบะให้ยกกระบะเทวัสดุ

หรือสารเคลือบที่อาจมีมากเกินไปจนทำให้หนืด ในการขนส่งจะต้องมีผ้าใบหรือแผ่นวัสดุอื่นใดที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมคลุมส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อรักษาอุณหภูมิและป้องกันน้ำฝนหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ ด้วย

3.1.3 เครื่องปู(Paver or Finisher)

เครื่องปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจะต้องเป็นแบบขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองโดยจะเป็นชนิดล้อเหล็กตีนตะขาบ หรือชนิดล้อยางที่มีคุณภาพเทียบเท่า มีกำลังมากพอและสามารถควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในขณะที่เคลื่อนไปพร้อมกับรถบรรทุกส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและในขณะที่เคลื่อนตัวไปตามลำพัง เครื่องปูจะต้องสามารถปรับความเร็วการปูได้หลายอัตรา และปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ความลาดถูกต้องตามแบบ ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดให้มีเครื่องปูอย่างน้อย 2 เครื่องพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยเครื่องปูชุดที่สองใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

1) ส่วนขับเคลื่อน (Tractor Unit) ประกอบด้วยเครื่องยนต์ต้นกำลังมีอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Governor) ให้คงที่ระหว่างทำงาน กระบะบรรจุส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Hopper) จะต้องเป็นแบบข้างกระบะหุบได้ สายพานป้อนส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Slat Conveyor) เกลียวเกลียวจ่ายส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Auger หรือ Screw Conveyor) แยกเป็น 2 ข้าง ซ้ายและขวา ซึ่งสามารถแยกทำงานเป็นอิสระแก่กันได้ ประตูควบคุมการไหล (Flow Gate) ของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตสามารถปรับระดับความสูงของช่องประตูได้

2) ส่วนเตารีด (Automatic Screed Unit) ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมความหนา (Thickness Control) อุปกรณ์ควบคุมความลาดเอียงที่ผิว (Crown Control) อุปกรณ์ให้ความร้อนแผ่นเตารีด (Screed Heater) แผ่นเตารีด (Screed Plate) และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น ระบบการควบคุมความลาดชัน (Grade Control) และระดับแอสฟัลต์คอนกรีตควรเป็นแบบอัตโนมัติ โดยอาจเป็นแบบ (1) Erected Grade Line (2) Mobile String Line (3) Ski (4) Floating Beam หรือ (5) Joint-matching Shoe สำหรับแบบที่ (2) แบบที่ (3) และแบบที่ (4) ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร แผ่นเตารีดจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และสามารถขยายได้ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร แผ่นเตารีดจะต้องตรงแนวและได้ระดับ ไม่บิดงอหรือสึกหรอมากเกินไป ไม่สึกเป็นหลุม มีระบบการอัดแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นต้นเป็นแบบสั่นสะเทือน (Vibratory Screed) หรือแบบคานกระแทก (Tamp Bar) หรือเป็นทั้ง 2 แบบ ประกอบกัน ซึ่งสามารถปรับความถี่ของการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกได้ตามต้องการ สำหรับแบบคานกระแทกจะต้องมีระยะห่างระหว่างแผ่นเตารีดกับคานกระแทก 0.25-0.50 มิลลิเมตร ผิวของคานกระแทกด้านล่างที่ใช้อัดแอสฟัลต์คอนกรีตต้องอยู่ในสภาพดี และไม่สึกหรอมากกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดความหนาของใหม่

3.1.4 เครื่องจักรบดทับ

เครื่องจักรบดทับทุกชนิดต้องเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง มีน้ำหนักและคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด มีน้ำหนักในการบดทับที่เหมาะสมกับชนิดของส่วนผสม ความหนาของชั้นทางที่ปู ขั้นตอนการบดทับและอื่น ๆ เครื่องจักรบดทับต้องมีจำนวนเพียงพอที่จะทำให้การก่อสร้างชั้นทางดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด เพื่อให้ได้ชั้นทางมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความแน่น ความเรียบและคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่

กำหนด การตรวจสอบการกำหนดน้ำหนักเครื่องจักร น้ำหนักในการบดทับของเครื่องจักรแต่ละคัน ตลอดจนการเพิ่มจำนวนเครื่องจักรบดทับจากที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายช่างผู้ควบคุมงาน เครื่องจักรบดทับจะต้องประกอบด้วยเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ จำนวนอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก. รถบดล้อเหล็กสันสะเทือนชนิด 2 ล้อ 2 คัน (ใช้ในกรณีเร่งด่วนหรือเกิดปัญหาคันแรก)
- ข. รถบดล้อเหล็กชนิด 2 ล้อ 1 คัน
- ค. รถบดล้อยาง 4 คัน

รายละเอียดของเครื่องจักรบดทับชนิดต่าง ๆ เป็นดังนี้

3.1.4.1 รถบดล้อเหล็กสันสะเทือนชนิด 2 ล้อ (Vibratory Roller) ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 6 ตัน อาจเป็นแบบสันสะเทือนล้อเดี่ยวหรือสองล้อก็ได้ มีความถี่การสันสะเทือน (Frequency) ขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 33 เฮิรตซ์ (2,000 รอบต่อนาที) มีระยะเด่น (Amplitude) ระหว่าง 0.20-0.80 มิลลิเมตร รถบดจะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถบดทับโดยการเดินหน้าและถอยหลังได้ การขับเคลื่อนไปข้างหน้า การหยุดและการถอยหลังต้องเรียบสม่ำเสมอ ล้อทั้ง 2 ล้อจะต้องตรงแนว มีผิวล้อเหล็กจะต้องเรียบไม่เป็นร่อง (Groove) สึกเป็นหลุมหรือเป็นรอยบวม (Pit) สลักยึดล้อ (King Pin) และลูกปืนล้อ (Wheel Bearing) ต้องไม่สึกหรอมากเกินไปจนทำให้ล้อหลวม ต้องมีถังน้ำ มีระบบฉีดน้ำ (Sprinkler System) มีอุปกรณ์คราดผิวล้อเหล็ก (Scraper) และแผ่นวัสดุสำหรับซึมซับน้ำและเกลี่ยกระจายน้ำสำหรับเลี้ยงล้อรถบดที่ใช้การได้ดีและถูกต้องตามที่ต้องการ เพื่อป้องกันไม่ให้อายุการใช้งานของมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อขณะบดทับ มีระบบการสันสะเทือนที่อยู่ในสภาพดี

3.1.4.2 รถบดล้อยาง (Pneumatic - Tired Roller) ต้องมีขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 10 ตัน และสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ มีล้อยางไม่น้อยกว่า 7 ล้อ ล้อยางของรถบดต้องเป็นชนิดผิวหน้าเรียบ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขอบล้อ (Rim Diameter) ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร มีผิวหน้าล้อยางกว้างไม่น้อยกว่า 225 มิลลิเมตร มีขนาดและจำนวนชั้นผ้าใบเท่ากันทุกล้อ ส่วนล้อและเพลสามารถเคลื่อนตัวขึ้นลงได้อิสระอย่างน้อย 1 แกว และต้องมีถังน้ำ มีระบบฉีดน้ำ มีอุปกรณ์คราดผิวล้อยางและแผ่นวัสดุสำหรับซึมซับน้ำและเกลี่ยกระจายน้ำสำหรับเลี้ยงล้อรถบดที่ใช้การได้ดีและถูกต้องตามที่ต้องการเพื่อป้องกันไม่ให้อายุการใช้งานของมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อขณะบดทับ แรงดันลมล้อของรถบดล้อยางเมื่อตรวจสอบก่อนเริ่มการบดทับต้องอยู่ระหว่าง 483- 517 กิโลพาสคัล (70 - 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เท่ากันทุกล้อ และขณะทำการบดทับต้องมีความดันลมยางไม่มากกว่า 620 กิโลพาสคัล (90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

3.1.5 เครื่องพ่นแอสฟัลต์ (Asphalt Distributor)

ต้องเป็นชนิดขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองมีถังบรรจุแอสฟัลต์ติดตั้งบนรถบรรทุกหรือรถพ่วง และประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งาน ดังนี้

- ไม้วัด (Dipstick) หรือเครื่องวัดปริมาณแอสฟัลต์ในถัง
- หัวเผาให้ความร้อนแอสฟัลต์ (Burner)
- เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแอสฟัลต์ (Thermometer)
- ปั๊มแอสฟัลต์ (Asphalt Pump)

- เครื่องต้นกำลังหรือเครื่องท้าย (Power Unit)
- ท่อพ่นแอสฟัลต์ (Spray Bar) พร้อมหัวฉีด (Nozzle)
- ท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือ (Hand Spray)
- อุปกรณ์วัดปริมาณการพ่นแอสฟัลต์ (Bitumeter)
- ถังบรรจุแอสฟัลต์บนรถ (Asphalt Tank)

เครื่องพ่นแอสฟัลต์ต้องมีระบบหมุนเวียน (Circulating System) มีบีมแอสฟัลต์ที่สามารถใช้ได้ดี ตั้งแต่กับแอสฟัลต์เหลวจนถึงแอสฟัลต์ซีเมนต์ และต้องทำงานได้ดังนี้

- (1) ดูดแอสฟัลต์เข้าถังได้
- (2) หมุนเวียนแอสฟัลต์ในท่อพ่นแอสฟัลต์และในถังบรรจุแอสฟัลต์ได้
- (3) พ่นแอสฟัลต์ผ่านทางท่อพ่นแอสฟัลต์หรือผ่านท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือได้
- (4) ดูดแอสฟัลต์จากถังบรรจุหรือท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือเข้าสู่ถังได้
- (5) บีมแอสฟัลต์จากถังบรรจุประจำรถพ่นแอสฟัลต์ไปยังถังเก็บแอสฟัลต์ภายนอกได้
- (6) เครื่องต้นกำลังหรือเครื่องท้ายต้องมีมาตรบอกความดันหรืออื่นๆ

เครื่องบีมแอสฟัลต์ต้องติดเครื่องวัดปริมาณแอสฟัลต์ที่ผ่านบีม โดยวัดเป็นรอบหรือวัดเป็นความดันหรืออื่นๆ

ท่อพ่นแอสฟัลต์อาจประกอบด้วยท่อหลายท่อนต่อกันมีหัวฉีดติดตั้งโดยมีระยะห่างระหว่างหัวฉีดเท่าๆกันหัวฉีดปรับทำมุมกับท่อพ่นแอสฟัลต์ได้และต้องมีอุปกรณ์ปิดเปิดได้ ท่อพ่นแอสฟัลต์ต้องเป็นแบบที่แอสฟัลต์หมุนเวียนผ่านได้เมื่อใช้งานต้องมีความดันสม่ำเสมอตลอดความยาวของท่อและสามารถปรับความสูงและความกว้างในการพ่นแอสฟัลต์ได้

ท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือที่เคลื่อนที่ได้อิสระต้องเป็นแบบใช้หัวฉีด ใช้พ่นแอสฟัลต์บนพื้นที่ที่รถพ่นแอสฟัลต์เข้าไปไม่ได้

อุปกรณ์วัดปริมาณการพ่นแอสฟัลต์ประกอบด้วยล้อวัดความเร็ว (ล้อที่ห้า) ต่อสายเชื่อมไปยังมาตรวัดความเร็วในแก๊งรถมาตรวัดความเร็วนี้ต้องวัดความเร็วเป็นเมตรต่อนาทีหรือฟุตต่อนาทีพร้อมทั้งนี้มีตัวเลขบอกระยะทางรวมที่รถวิ่ง

ถังบรรจุแอสฟัลต์บนรถเป็นชนิดมีฉนวนหุ้มป้องกันความร้อนภายในถังประกอบด้วยท่อนำความร้อนจากหัวเผา (หนึ่งหัวเผาหรือมากกว่า) มีแผ่นโลหะช่วยกระจายความร้อนมีท่อระบายแอสฟัลต์ที่ถังต้องมีเครื่องวัดปริมาณแอสฟัลต์เป็นแบบไม้วัดหรือเข็มวัดบอกปริมาณหรือทั้งสองชนิดมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเป็นแบบหน้าปิด (Dial) หรือแบบแท่งแก้วหุ้มด้วยปลอกโลหะ (Armored Thermometer) หรือทั้งสองชนิดที่อ่านได้ละเอียดถึง 1 องศาเซลเซียส

อุปกรณ์สำหรับเครื่องพ่นแอสฟัลต์ต่างๆเหล่านี้ ก่อนนำไปใช้งานต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี การตรวจสอบและตรวจปรับอุปกรณ์ต้องดำเนินการตามวิธีที่กำหนด ซึ่งแอสฟัลต์ที่พ่นออกมาจะต้องมีปริมาณสม่ำเสมอตลอดความกว้างและความยาวและเมื่อตรวจสอบโดยวิธีทดสอบหาปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ลาด

ตามขวางและตามยาว จะต้องถูกต้องตามข้อกำหนดกล่าวคือปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ลาดตามขวางคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 17 และปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ลาดตามยาวคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ตามลำดับ

3.1.6 เครื่องจักรและเครื่องมือทำความสะอาดพื้นที่ที่จะก่อสร้าง

3.1.6.1 รถบรรทุกน้ำ (Water Truck) ต้องอยู่ในสภาพดี มีท่อพ่นน้ำและอุปกรณ์ฉีดน้ำที่ใช้การได้ดี

3.1.6.2 เครื่องกวาดฝุ่น (Rotary Broom) อาจเป็นแบบลาก แบบขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองหรือแบบติดตั้งที่รถไถนา (Farm Tractor) หรือรถอื่นใด แต่ต้องเป็นแบบไม้กวาดหมุน โดยเครื่องกล ไม้กวาดอาจทำด้วยไฟเบอร์ ลวดเหล็ก ไนล่อน หวาย หรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสมโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ต้องมีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้พื้นที่ที่จะก่อสร้างสะอาด

3.1.6.3 เครื่องเป่าลม (Blower) เป็นแบบติดตั้งที่รถไถนาหรือรถอื่นใด มีใบพัดขนาดใหญ่ ให้กำลังลมแรงและมีประสิทธิภาพพอเพียงพอที่จะทำให้พื้นที่ที่จะก่อสร้างสะอาด

3.1.7 เครื่องมือประกอบ

3.1.7.1 เครื่องมือบดทับแบบสั่นสะเทือนขนาดเล็ก (Small Vibratory Compactor) ต้องมีขนาดน้ำหนักเหมาะสมที่จะใช้บดทับแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณที่รถบดไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ หรือใช้ในงานซ่อมขนาดเล็ก การใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

3.1.7.2 เครื่องมือกระทุ้งแอสฟัลต์คอนกรีต (Hand Tamper) ต้องเป็นแบบและมีขนาดน้ำหนักเหมาะสม ที่จะใช้กระทุ้งอัดแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณที่เครื่องบดทับขนาดเล็กเข้าไปบดทับไม่ได้ หรือใช้งานซ่อมขนาดย่อย การใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

3.1.7.3 เครื่องมือตัดรอยต่อ อาจเป็นแบบติดกับรถบดล้อเหล็กหรือเป็นแบบรถเข็นขนาดเล็ก หรือจะมีทั้ง 2 แบบก็ได้ หรือมีแบบอื่นๆ ซึ่งสามารถตัดแนวรอยต่อได้เรียบร้อย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

3.1.7.4 เครื่องมือเจาะตัวอย่าง อาจเป็นชนิดใช้เครื่องยนต์หรือใช้ไฟฟ้าที่สามารถใช้เจาะตัวอย่างที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ได้อย่างเรียบร้อย

3.1.7.5 ไม้บรรทัดวัดความเรียบ (Straight-edge) ต้องเป็นไม้บรรทัดวัดความเรียบที่มีขนาดเหมาะสม มีความยาว 3.00 เมตร

เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้แล้วข้างต้น การนำมาใช้งาน และการใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

3.1.8 เครื่องมือทดลองและห้องปฏิบัติการทดลอง

โรงงานผสมต้องมีห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้อยู่ในบริเวณที่สามารถมองเห็นการทำงานของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจากห้องนั้นได้ และต้องจัดหาเครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีสภาพดี และจะต้องอนุญาตให้ผู้ควบคุมงานใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่างการก่อสร้างได้

3.2 การควบคุมการผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่โรงงานผสม

การดำเนินการควบคุมการผลิตส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตที่โรงงานผสม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.2.1 การควบคุมคุณภาพส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต

มวลรวมและมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2 คุณภาพของส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตต้องสม่ำเสมอ ตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงานที่ได้กำหนดขึ้นสำหรับมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตนั้น ๆ สูตรส่วนผสมเฉพาะงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุผลในข้อ ข้อ 2.3.4 (3) และ ข้อ 2.3.4(4)

3.2.2 การควบคุมเวลาในการผสมส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต

โรงงานผสมต้องมีเครื่องตั้งเวลาและควบคุมเวลาแบบอัตโนมัติ ที่สามารถตั้งและปรับเวลาในการผสมแห้งและผสมเปียกได้ตามต้องการ

สำหรับโรงงานผสมแบบชุด ระยะเวลาในการผสมแห้งและผสมเปียกควรใช้ประมาณ 15 วินาที และ 30 วินาที ตามลำดับ

สำหรับโรงงานผสมแบบต่อเนื่อง ระยะเวลาในการผสมให้คำนวณจากสูตรตามข้อ 3.1.1.10 (3)

ในการผสมส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตโดยโรงงานผสมทั้ง 2 แบบ ต้องได้ส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตที่สม่ำเสมอ ในกรณีที่ผสมกันตามเวลาที่กำหนดไว้แล้วแต่ส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตยังผสมกันได้ไม่สม่ำเสมอตามต้องการ ก็ให้เพิ่มเวลาในการผสมขึ้นอีกก็ได้แต่เวลาที่ใช้ในการผสมทั้งหมดต้องไม่เกิน 60 วินาที ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายช่างผู้ควบคุมงาน

การกำหนดเวลาในการผสมของโรงงานผสมใด ๆ ให้กำหนดโดยการทดลองหาปริมาณที่แอสฟัลต์เคลือบผิวมวลรวม ตามวิธีการทดลอง AASHTO T 195 - 67 "Determining Degree of Particle Coating of Bituminous-Aggregate Mixtures" โดยปริมาณที่แอสฟัลต์เคลือบผิวมวลรวมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

3.2.3 การควบคุมอุณหภูมิของวัสดุก่อนการผสมและอุณหภูมิของส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต

ให้เป็นไปตามข้อแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ กรณีไม่ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ใช้อุณหภูมิของวัสดุก่อนการผสมและอุณหภูมิของส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตดังต่อไปนี้

1) มวลรวม ก่อนการผสมต้องให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิในช่วงระหว่าง 160-180 องศาเซลเซียส และมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 1 โดยมวลของมวลรวม และเมื่อขณะผสมกับมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่โรงงานผสมจะต้องมีอุณหภูมิตรงตามที่ระบุไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน

2) แอสฟัลต์ซีเมนต์ ขณะเก็บในถังและเมื่อจะผสมกับมวลรวมที่โรงงานผสมจะต้องให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิตามข้อแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิต หรือตามที่ระบุไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน

3) ส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตเมื่อผสมเสร็จ ก่อนนำออกจากโรงงานผสมจะต้องมีอุณหภูมิตามที่ระบุไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน ถ้ามีอุณหภูมิแตกต่างไปกว่าที่กำหนดนี้ ห้ามนำส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตดังกล่าวไปใช้งาน

4) ต้องมีการบันทึกอุณหภูมิของมวลรวมที่ผ่านหีบห่อ อุณหภูมิของมอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ ขณะก่อนผสมกับมวลรวม และอุณหภูมิของส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งจะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องส่งบันทึกการอุณหภูมิดังกล่าวประจำวันแก่นายช่างผู้ควบคุมงานทุกวันปฏิบัติงาน

5) การวัดอุณหภูมิของส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตที่อยู่ในรถบรรทุก ต้องใช้เครื่องวัดอุณหภูมิที่อ่านอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว การวัดอุณหภูมิให้วัดจากรถบรรทุกทุกคันแล้วจดบันทึกอุณหภูมิไว้

3.3 การขนส่งส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต

การขนส่งส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีตจากโรงงานผสมไปยังสถานที่ก่อสร้าง ต้องใช้รถบรรทุกที่เตรียมไว้แล้วโดยถูกต้องตามข้อ 3.1.2 ในการขนส่งจะต้องมีผ้าใบ หรือแผ่นวัสดุอื่นใดที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมคลุมส่วนผสมมอดิไฟด์คอนกรีต เพื่อรักษาอุณหภูมิและป้องกันน้ำฝนหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ

3.4 การเตรียมพื้นที่ก่อสร้างชั้นมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต

ก่อนการปูแอสฟัลต์คอนกรีตทุกครั้งผู้รับจ้างต้องเสนอวิธีการและรูปแบบการปูให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนเสมอ หากผู้ควบคุมงานไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามนี้

1) ชั้นรองพื้นทาง พื้นทาง ไหล่ทาง หรือชั้น Cement Treated Base (CTB) จะต้องเรียบสม่ำเสมอได้ระดับและความลาดตามรูปแบบและทำไพรมโคท (Prime Coat) โดยใช้ยางแอสฟัลต์ด้วยอัตราการพ่นเป็นไปตามมาตรฐานงานแอสฟัลต์ไพรมโคท สสพ.ที่ 402-2559 โดยพื้นที่อุณหภูมิหรือตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิต ก่อนทำชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ ชั้นดังกล่าวที่มีความเสียหายเป็นคลื่น เป็นหลุมบ่อ มีจุดอ่อนตัว (Soft Spot) หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

2) ผิวทางลาดยางเดิม ที่จะทำชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับมีผิวหน้าไม่สม่ำเสมอ หรือเป็นคลื่น และไม่มีการทำชั้นปรับระดับ ให้ปรับแต่งให้สม่ำเสมอ ถ้ามีหลุมบ่อ รอยแตก จุดอ่อนตัวหรือความเสียหายของชั้นทางใดๆ จะต้องตัด หรือขุดออก แล้วปะซ่อม หรือขุดซ่อมแล้วแต่กรณี แล้วบดทับให้แน่นและมีผิวหน้าที่เรียบสม่ำเสมอ โดยให้มีระดับและความลาดถูกต้องตามแบบ วัสดุที่นำมาใช้จะต้องมีคุณภาพดี ขนาดและปริมาณวัสดุที่ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายและพื้นที่ที่จะซ่อม

3) ชั้นพื้นทาง ไหล่ทาง หรือชั้น Cement Treated Base (CTB) ที่มีไพรมโคท (Prime Coat) หลุดหรือเสียหาย ต้องแก้ไขใหม่ให้เรียบร้อยตามวิธีการที่ผู้ควบคุมงานกำหนด แล้วทิ้งไว้จนครบกำหนดเวลาบ่มตัวของแอสฟัลต์ที่ใช้ซ่อมก่อน จึงทำชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับได้

4) ชั้นพื้นทาง ไหล่ทาง หรือชั้น Cement Treated Base (CTB) ที่ทำไพรมโคททิ้งไว้นาน โดยไม่ได้ทำชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตตามขั้นตอนการก่อสร้างปกติ แต่ไพรมโคทไม่หลุดเสียหายก่อนทำชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับอาจพิจารณาให้ทำแทคโคท (Tack Coat) ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

5) ชั้นรองพื้นทาง พื้นทาง ไหล่ทาง หรือชั้น Cement Treated Base (CTB) หรือผิวทางลาดยางเดิมที่จะทำชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ ต้องสะอาดปราศจากฝุ่น วัสดุสกปรก หรือวัสดุไม่พึงประสงค์อื่นๆ ปะปน

6) การทำความสะอาดชั้นรองพื้นทาง พื้นทาง ไหล่ทาง หรือชั้น Cement Treated Base (CTB) หรือผิวทางลาดยางเดิม ที่จะทำชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ โดยการกวาดฝุ่น วัสดุหลุดหลวม ทราฟี่ที่สาดทับไพรมโคท สำหรับพื้นทางหรือไหล่ทางออกจนหมดด้วยเครื่องกวาดฝุ่น ต้องปรับอัตราเร็วการหมุนและน้ำหนักกดที่กดลงบนรองพื้นทาง พื้นทาง ไหล่ทางหรือผิวทางลาดยางเดิมให้พอดี โดยไม่ทำให้รองพื้นทาง พื้นทาง ไหล่ทาง หรือผิวทางเดิมเสียหาย เสร็จแล้วให้ใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกจนหมด

7) กรณีที่มีคราบฝุ่นหรือวัสดุจับตัวแข็งอยู่ที่ชั้นพื้นทาง ไหล่ทาง หรือชั้น Cement Treated Base (CTB) หรือผิวทางลาดยางเดิมที่จะทำชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ ให้กำจัดคราบแข็งดังกล่าวออกโดยการใช้เครื่องมือใดๆ ที่เหมาะสมตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดหรือเห็นชอบ ขูดออก ล้างให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง ใช้เครื่องกวาดฝุ่นกวาด แล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกให้หมด

8) ผิวทางลาดยางเดิมที่มีแอสฟัลต์เยิ้ม ก่อนทำชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับจะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน โดยการปาดแอสฟัลต์ที่เยิ้มออก หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมที่ผู้ควบคุมงานกำหนดหรือเห็นชอบ

9) ผิวทางลาดยางเดิมหรือชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตใดๆ ที่จะทำชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับจะต้องทำแทคโคทก่อน โดยใช้วัสดุแอสฟัลต์ด้วยอัตราการพ่นเป็นไปตามมาตรฐานงานแอสฟัลต์แทคโคท สสป.ที่ 403-2559 โดยให้ความร้อนขณะพ่นอยู่ระหว่าง 55-60 องศาเซลเซียสหรือตามข้อแนะนำของผู้ผลิต

10) ขอบของโครงสร้างคอนกรีตใดๆ หรือผิวหน้าตัดชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมที่ต่อเชื่อมกับแอสฟัลต์คอนกรีตที่จะก่อสร้างใหม่ จะต้องทำแทคโคทก่อน

3.5 การปูส่วนผสมมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต

การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องใช้เครื่องปูที่ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 3.1.3 โดยต้องผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบปรับ และอนุญาตให้ใช้ได้แล้วจากผู้ควบคุมงาน การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องคำนวณความเร็วของเครื่องปูให้เหมาะสมกับกำลังผลิตของโรงงานผสม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การปูจะต้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องมากที่สุด ด้วยความเร็วการปูที่สม่ำเสมอ ปริมาณส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ออกจากเตารีดของเครื่องปู จะต้องมีความสม่ำเสมอตลอดความกว้างของพื้นที่ที่ปู โดยขณะปูควรป้อนส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจากกระเบบบรรจุผ่านไปยังเกลียวเกลี่ยจ่ายทั้ง 2 ข้าง จนถึงส่วนเตารีดโดยสม่ำเสมอ มีระดับส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตคงที่ และในการปฏิบัตินี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมากที่สุด ในส่วนของเตารีดอัตราเร็วการกระแทกของคานกระแทก และจำนวนรอบการสั่นสะเทือนของเตารีดแบบสั่นสะเทือนตลอดจนระยะเดินจะต้องคงที่ และให้เหมาะสมกับชนิดลักษณะของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตความหนาของชั้นทาง และอื่นๆ ในการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวหน้าของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขณะยังไม่ได้บดทับ จะต้องมึลักษณะผิวหน้าที่มีความเรียบ ความแน่น สม่ำเสมอทั้งทางด้านตามขวางและตามยาว โดยไม่มีรอยฉีก (Tearing) รอยเคลื่อนตัวเป็นแอ่ง (Shoving) การแยกตัวของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหรือลักษณะความเสียหายอื่นๆ ขณะปูหากปรากฏว่ามีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นให้รีบแก้ไขในทันที ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีลักษณะจับตัวเป็นก้อนแข็ง ห้ามนำมาใช้

3.5.1 สภาพผิวชั้นทางก่อนการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
จะต้องแห้ง ห้ามปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตขณะฝนตกหรือเมื่อผิวชั้นทางที่จะปูเปียก
ชื้น

3.5.2 อุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตขณะปู
อุณหภูมิของส่วนผสมมอติฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตขณะปู ไม่ควรต่ำกว่าอุณหภูมิตามข้อ
3.2.3 3) เกิน 14 องศาเซลเซียส การตรวจวัดอุณหภูมิมอติฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตที่ปูแล้วบนถนนจะต้องดำเนินการ
เป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาของการปู หากปรากฏว่าอุณหภูมิของส่วนผสมมอติฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตไม่ถูกต้องตามที่
กำหนด ให้ตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขโดยทันที

3.5.3 การวางแผนก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ก่อนการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทุกชั้น จะต้องวางแผนขอบชั้นทางที่จะปูก่อน
โดยการใช้เชือกขึงวางแผน และยึดติดกับพื้นที่ที่จะปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้แน่น หรือวิธีการกำหนดแนวอื่นใด
ที่เหมาะสมตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องการปูแรกของชั้น
ทางแต่ละชั้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ตรงแนวเรียบร้อยตามแบบ การดำเนินการนี้ไม่รวมถึงการปูชั้น
ทางแอสฟัลต์คอนกรีตติดกับคันหิน (Curb) และร่องระบายน้ำ (Gutter) หรือส่วนของโครงสร้างใดๆ ที่มีแนวถูกต้อง
ตามแบบอยู่แล้ว

3.5.4 ลำดับการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต
การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตนั้น จะต้องดำเนินการปูช่องจราจรหลักหรือ
ทางตรงก่อน ส่วนช่องจราจรหรือบริเวณอื่นๆ เช่นทางแยก ทางเชื่อม ส่วนขยาย หรือบริเวณย่อยอื่นๆ ให้ดำเนินการ
ภายหลัง

การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตนั้นหากไม่ระบุเป็นอย่างอื่นโดยผู้ควบคุมงาน
จะต้องเริ่มดำเนินการปูไปตามแนวเส้นแนวศูนย์กลางทางเมื่อผิวทางมีโค้งหลังทาง หรือขอบด้านสูงของทางในกรณีที่มี
ผิวทางลาดไปด้านเดียว

3.5.5 การก่อสร้างรอยต่อตามขวาง
รอยต่อตามขวางหมายถึง แนวก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตตามขวางที่เปลี่ยนแปลง
ก่อสร้างที่สิ้นสุดการก่อสร้างประจำวัน

การก่อสร้างรอยต่อตามขวาง อาจดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

(1) การใช้ไม้แบบ โดยใช้ไม้แบบที่มีความหนาเท่ากับความหนาของชั้นทางที่ปู วางที่
จุดสิ้นสุดของการปูแต่ละแปลงให้ตั้งฉากกับแนวการปู เมื่อปูแอสฟัลต์คอนกรีตถึงไม้แบบนี้ให้ปูเลยไปเป็นทางลาดที่มี
ความยาวเพียงพอที่จะไม่ทำให้รถยนต์ยวบยาสะดุดเมื่อแล่นผ่านและอาจอนุญาตให้ใช้ทรายรองพื้นส่วนลาดได้เพื่อความ
สะดวกในการลอกแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่เป็นทางลาดออก โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

(2) การใช้กระดาษแข็งสำเร็จรูปหรือแผ่นวัสดุสำเร็จรูปใดๆ ที่ใช้สำหรับทำรอยต่อตาม
ขวางโดยเฉพาะ ซึ่งใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และผู้ควบคุมงานเห็นชอบ โดยนำมาวางที่จุดสิ้นสุดของการปูแต่ละ

แปลงให้ตั้งฉากกับแนวการปู แล้วปูแอสฟัลต์คอนกรีตทับเป็นทางลาดที่มีความยาวเพียงพอที่จะไม่ทำให้วยดยาน สะดุดเมื่อแล่นผ่าน

เมื่อจะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่อจากรอยต่อตามขวางนั้น ก็ให้ยกไม้แบบ แผ่นกระดาษแข็ง หรือแผ่นวัสดุสำเร็จรูปนั้น รวมทั้งชั้นทางส่วนที่ปูเป็นทางลาดออกไป ตรวจสอบระดับด้วยไม้บรรทัดวัดความเรียบ หากระดับหรือความหนาของชั้นทางส่วนใดไม่ถูกต้องตามแบบ ให้ตัดชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต ส่วนนั้นออกไปจนถึงชั้นทางส่วนที่มีระดับและความหนาถูกต้องตามแบบด้วยเครื่องตัดรอยต่อแอสฟัลต์คอนกรีตให้ได้ แนวตรงและตั้งฉากโดยเรียบร้อย ก่อนที่จะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่อไป ให้ทารอยต่อตามขวางนั้นด้วย แอสฟัลต์บางๆ เพื่อให้รอยต่อเชื่อมกับชั้นทางที่จะปูใหม่ได้ดี การทารอยต่อด้วยแอสฟัลต์นี้ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ งานแทคโคท(Tack Coat)

ในกรณีที่มีการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหยุดชะงักด้วยเหตุใดก็ตามในระหว่าง การก่อสร้างประจำวัน จนทำให้อุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณหน้าเตารีดลดลงต่ำกว่าที่กำหนด ก็ให้ทำ รอยต่อตามขวางที่บริเวณนั้นด้วย โดยให้ตัดรอยต่อถึงบริเวณที่มีความหนาตามแบบและได้บดทับเรียบร้อยแล้ว โดย ตัดให้ตั้งฉากพร้อมกับตัดส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่ตัดออกทิ้งไป ให้ทารอยต่อตามขวางนั้นด้วยแอสฟัลต์บางๆ เพื่อให้รอยต่อ ต่อเชื่อมกับชั้นทางที่จะปูใหม่ได้ดี การทารอยต่อด้วยแอสฟัลต์นี้ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับงานแทคโคท (Tack Coat)

การปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่อเชื่อมกับรอยต่อตามขวางในครั้งใดๆ เมื่อเริ่มปู ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตไปได้กระยะแรก ให้ใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบตรวจสอบระดับที่รอยต่อ หากไม่ได้ระดับ ตามที่กำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนขณะที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปูใหม่นั้นยังร้อนอยู่

ในกรณีที่ปูแอสฟัลต์คอนกรีตหลายชั้น รอยต่อตามขวางของแต่ละชั้นจะต้องห่างกันไม่ น้อยกว่า 0.5 เมตร และจะต้องห่างจากรอยต่อตามขวางของช่องการปูข้างเคียงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ด้วยหรือให้ เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

3.5.6 การก่อสร้างรอยต่อตามยาวในการปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตประกบกับชั้นทางช่อง จราจรข้างเคียงที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น อาจทำได้ 2 วิธี คือ

1) การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้เลื่อมเข้าไปในชั้นทางช่องจราจรข้างเคียงที่ได้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25-50 มิลลิเมตร แล้วดันส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่เลื่อมเข้าไปนี้ให้ชนแนวรอยต่อ โดยให้สูงกว่าระดับที่ด้านนอกถัดไปให้มากพอที่เมื่อบดทับแล้ว รถบดจะไปอัดส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตตรงรอยต่อ นั้นแน่นและเรียบได้ระดับสม่ำเสมอกับผิวชั้นทางที่ก่อสร้างประกบนั้น

2) การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เลื่อมเข้าไปในชั้นทางช่องการปูข้างเคียงที่ได้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25-50 มิลลิเมตร คัดเม็ดวัสดุก้อนโตบริเวณที่เลื่อมกันตรงรอยต่อนั้นออกทิ้งไป ซึ่งเมื่อบด ทับจะได้รอยต่อตามยาวที่แน่น ไม่ขรุขระ และเรียบได้ระดับสม่ำเสมอกับผิวทางที่ก่อสร้างประกบนั้น



ก่อนจะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ประกบกับชั้นทางของช่องการปูที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ตัดแต่งรอยต่อตามยาวนั้นด้วยเครื่องมือตัดรอยต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1.7.3 โดยตัดให้ตั้งฉากกับชั้นทางที่ปูทับ และรอยต่อนั้นจะต้องตรงแนว เรียบร้อย คม ไม่มีลักษณะ เศรียงแล้วให้ทารอยต่อนั้นด้วยแอสฟัลต์บางๆ เพื่อให้รอยต่อ ต่อเชื่อมกันได้ดีกับชั้นทางที่ประกบ การทารอยต่อด้วยแอสฟัลต์นี้ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับงานแทคโคท (Tack Coat)

ในการปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายชั้นหากไม่ระบุเป็นอย่างอื่นโดยผู้ควบคุมงาน แต่ละชั้นให้ก่อสร้างให้มีรอยต่อตามยาวเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร และรอยต่อตามยาวของชั้นทางชั้นบนสุดให้อยู่ตรงเส้นแนวศูนย์กลางทางเมื่อผิวทางมีโค้งหลังทาง

การปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายช่องการปูพร้อมกัน โดยใช้เครื่องปูหลายเครื่อง การปูชั้นทางโดยเครื่องปูที่ตามหลัง ให้ปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเหลื่อมเข้าไปในชั้นทางที่กำลังปูโดยเครื่องปูเครื่องหน้า 25-50 มิลลิเมตร ในกรณีเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องตัดรอยต่อตามยาว และไม่ต้องทำแทคโคท

3.5.7 การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในทางโค้งให้ปูช่องการปูด้านโค้งในก่อนไปตามลำดับจนถึงโค้งนอก แต่ถ้าก่อสร้างในฤดูฝนจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จเต็มโค้งโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันน้ำขังบนชั้นทาง

3.5.8 ให้ตรวจวัดความหนาตลอดความกว้างของชั้นทาง หากปรากฏว่าความหนาของชั้นทางคลาดเคลื่อนไปจากความหนาที่กำหนด ให้แก้ไขโดยทันทีขณะที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังมีอุณหภูมิตามที่กำหนด กรณีที่มีความหนาน้อยกว่าที่กำหนด ให้คราดผิวแล้วนำส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีคุณภาพถูกต้องมาปูเสริม เปลี่ยนให้ได้ระดับสม่ำเสมอแล้วตรวจสอบระดับให้ถูกต้อง

3.5.9 การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยรถเกลี่ยปรับระดับการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณที่เครื่องปูไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้หรือไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปดำเนินการ อาจพิจารณาให้ใช้รถเกลี่ยปรับระดับที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1.3 ดำเนินการได้แล้วตรวจสอบด้วยไม้บรรทัดวัดความเรียบให้ได้ระดับถูกต้อง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

3.5.10 การปูด้วยแรงคน กรณีที่เป็นพื้นที่จำกัด หรือพื้นที่ที่ต้องการปรับระดับพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง และอื่นๆ ที่เครื่องปูและรถเกลี่ยปรับระดับเข้าไปดำเนินการไม่ได้ ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกที่จะเข้าไปดำเนินการ อาจพิจารณาใช้คนปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในบริเวณดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ในการใช้คนดำเนินการนี้ ให้ใช้พลั่วตักส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตไปกองเรียงกันบนพื้นที่ที่ต้องการปู แต่ละกองเป็นกองเดี่ยวๆ ห้ามกองทับกันเป็นกองสูง เกลี่ยแต่งให้เรียบสม่ำเสมอ แล้วตรวจสอบด้วยไม้บรรทัดวัดความเรียบให้ได้ระดับถูกต้อง

3.5.11 การตรวจสอบความเรียบในการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ดำเนินการตรวจสอบภายหลังจากการบดทับเที่ยวแรก โดยใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบวางทาบไปบนผิวหน้าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต หากต้องเสริมแต่งปรับระดับใหม่ ให้ดำเนินการขณะที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังมีอุณหภูมิตามที่กำหนด

3.6 การบดทับชั้นทางมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตนั้น จะต้องใช้เครื่องจักรบดทับที่ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 3.1.4 และจะต้องมีจำนวนเพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกให้การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตดำเนินไปได้โดยปกติไม่ติดขัดหรือหยุดชะงัก เครื่องจักรบดทับต่างๆ ดังกล่าว ก่อนนำไปใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบปรับ ให้เหมาะสมตามรายการและวิธีการตามที่อนุญาตให้ใช้ได้จากผู้ควบคุมงาน

การบดทับจะต้องกระทำทันทีหลังจากการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเริ่มบดทับขณะที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังร้อนอยู่ โดยเมื่อบดทับแล้วจะต้องได้ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความแน่น ความเรียบสม่ำเสมอ ใต้ระดับและความลาดตามแบบ ไม่มีรอยแตก รอยเคลื่อนตัวเป็นแอ่ง รอยคลื่น รอยล้อรถบด หรือความเสียหายของผิวชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตอื่นๆ

3.6.1 หลักการบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต

ทั่วไป ในกรณีที่ข้อกำหนดไม่ได้ระบุวิธีการบดทับเป็นอย่างอื่น การบดทับให้พิจารณาดำเนินการตามหลักการบดทับดังนี้

1) ในเบื้องต้นให้บดทับรอยต่อต่างๆ ก่อนโดยทันที ต่อจากนั้นก็ให้บดทับชั้นต้น (Initial or Breakdown Rolling) โดยให้รถบดทับตามหลังเครื่องปูให้ใกล้ชิดเครื่องปูมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และในการบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่กำลังบดทับต้องไม่มีรอยแตก ไม่มีส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อรถบด ต่อไปเป็นการบดทับชั้นกลาง (Intermediate Rolling) โดยให้บดทับตามติดการบดทับในชั้นต้นให้ใกล้ชิดที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ และต้องดำเนินการขณะที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังมีอุณหภูมิเหมาะสมที่จะทำให้เกิดความแน่นตามที่กำหนด ต่อจากนั้นเป็นการบดทับชั้นสุดท้าย (Finish Rolling) ซึ่งจะต้องดำเนินการขณะที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังมีอุณหภูมิที่รถบดจะสามารถลอรอยล้อรถบดทับที่ผ่านมาได้เรียบร้อย

2) ในการบดทับจะต้องเริ่มบดทับที่ขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านต่ำหรือด้านขอบนอกก่อน แล้วจึงค่อยๆ บดทับเหลื่อมเข้าไปสู่ด้านเส้นแนวศูนย์กลางทาง เว้นแต่การบดทับช่วงการยกโค้ง ซึ่งจะต้องบดทับทางด้านต่ำก่อน แล้วจึงบดทับเหลื่อมไปทางด้านสูง การบดทับแต่ละเที่ยวให้บดทับขนานไปกับเส้นแนวศูนย์กลางทาง และให้แนวบดทับเหลื่อมกัน (Overlap) ประมาณ 150 มิลลิเมตร แต่ถ้าบดทับแล้วเกิดเป็นคลื่นตามขวางหรือส่วนผสมเคลื่อนตัวเป็นแอ่งก็ให้เปลี่ยนเป็นบดทับเหลื่อมกันครึ่งหนึ่งของความกว้างของล้อรถบด การหยุดรถบดแต่ละเที่ยวของการบดทับ ต้องไม่หยุดที่แนวเดียวกับรอยหยุดของรถบดเที่ยวก่อน แต่ควรหยุดรถบดให้เหลื่อมกันเป็นระยะห่างพอสมควร

3) ในระหว่างการบดทับ หากมีส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อรถบด ควรใช้น้ำหรือสารสำหรับเคลือบล้อรถบดใดๆ ที่เหมาะสมที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ พันล้อรถบดบางๆ เพียงเพื่อเคลือบผิวหน้าล้อรถบดให้เปียกชื้น เพื่อป้องกันไม่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อรถบด หากหมดความจำเป็นแล้วให้เลิกใช้ การบดทับรถบดจะต้องวิ่งด้วยความเร็วต่ำและสม่ำเสมอ โดยใช้ล้อขับ (Drive Wheel) นำหน้าให้ใกล้ชิดเครื่องปูมากที่สุด หากมีการเปลี่ยนความเร็วรถบดขณะบดทับ จะต้องค่อยๆ เปลี่ยนความเร็วทีละน้อย ในช่องทางการบดทับช่องทางใดๆ การบดทับเดินหน้าและถอยหลังให้อยู่ในแนวช่องทางการบดทับเดียวกัน ก่อนเดินหน้าและถอยหลังรถบดจะต้องหยุดนิ่งก่อน ถ้าเป็นรถบดสันสะเทือนจะต้องหยุดการสันสะเทือนก่อนด้วย การเปลี่ยนแนวช่องทางบดทับจะต้อง



ค่อยๆ เปลี่ยน โดยให้ไปเปลี่ยนบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณที่ได้บดทับและเย็นตัวแล้ว ห้ามเปลี่ยนบนผิวชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่กำลังบดทับหรือที่ยังร้อนอยู่ การบดทับช่องทางบดทับถัดไปจะต้องขนานกับช่องทางเดิม การจอดรถขณะบดทับหรือบดทับเสร็จแล้ว ให้จอดบนผิวชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณที่เย็นตัวแล้ว ห้ามจอดบนผิวชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ยังร้อนอยู่ ถ้าในการบดทับทำให้ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเกิดการเคลื่อนตัวออกไปต้องแก้ไขโดยด่วน โดยการคราดส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณดังกล่าวให้หลวม แล้วนำส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีคุณภาพและอุณหภูมิถูกต้องมาเพิ่ม พร้อมกับแต่งระดับให้สม่ำเสมอได้ระดับถูกต้องแล้วจึงบดทับใหม่

3.6.2. ความเร็วของรถบดในการบดทับ

ในการบดทับโดยทั่วๆ ไป รถบดจะต้องวิ่งด้วยความเร็วต่ำและสม่ำเสมอ ความเร็วสูงสุดที่ใช้ในการบดทับขึ้นอยู่กับชนิดของรถบด อุณหภูมิ ชนิด ลักษณะ และความหนาของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ขั้นตอนการบดทับ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ความเร็วสูงสุดในการบดทับสำหรับรถบดล้อเหล็กแบบไม่สันสะท้อน รถบดล้อเหล็กแบบสันสะท้อนซึ่งบดทับโดยไม่สันสะท้อน และรถบดล้อยาง ในการบดทับขั้นตอนต่างๆ ควรจะเป็นไปตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ความเร็วของรถบดในการบดทับ

ชนิดของรถบด	ความเร็วของการบดในการบดทับ					
	การบดทับขั้นต้น		การบดทับชั้นกลาง		การบดทับขั้นสุดท้าย	
	กม./ชม.	กม./ชม.	กม./ชม.	กม./ชม.	กม./ชม.	กม./ชม.
รถบดล้อเหล็กชนิด 2 ล้อ	3	2	5	3	5*	3*
รถบดล้อยาง	5	3	5	3	8	5
รถบดสันสะท้อน**	4-5	2.5-3	4-5	2.5-3	-	-

หมายเหตุ*รวมถึงรถบดสันสะท้อนบดทับโดยไม่สันสะท้อน

**ดูตารางที่ 7 ประกอบ

ความเร็วสูงสุดของการบดทับสำหรับรถบดสันสะท้อนที่มีความถี่ในการสันสะท้อนใดๆ ขึ้นอยู่กับระยะกระแทกของล้อรถบด (Impact Spacing) ซึ่งตามปกติระยะการกระแทกของล้อรถบดจะน้อยกว่าความหนาของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่บดทับแล้ว ในการบดทับระยะกระแทกของล้อรถบดไม่ควรน้อยกว่า 10 ครั้ง/ระยะทาง 300 มิลลิเมตร (หรือ 33 ครั้ง/ระยะทาง 1 เมตร) ที่รถบดเคลื่อนตัวไป สำหรับความเร็วที่เหมาะสมในการบดทับของรถบดสันสะท้อนที่มีความถี่การสันสะท้อนใดๆที่ใช้และระยะกระแทกของล้อรถบดที่กำหนด ควรจะเป็นไปตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ความถี่ และจำนวนครั้งการกระแทก

(ช่วงที่ควรใช้อยู่ในกรอบเส้นทึบ)

ความเร็ว เฮิร์ตซ์ (รอบต่อนาที)	จำนวนครั้งการกระแทกต่อระยะ 1 เมตร (จำนวนครั้งการกระแทกต่อระยะ 1 ฟุต)					
	45.0 (13.6)	33.8 (10.2)	27.0 (8.2)	22.5 (6.8)	19.3 (5.8)	
30(1,800)	45.0 (13.6)	33.8 (10.2)	27.0 (8.2)	22.5 (6.8)	19.3 (5.8)	
33(2,000)	50.0 (15.2)	37.5 (11.4)	30.0 (9.1)	25.0 (7.6)	21.4 (6.5)	
37(2,200)	55.0 (16.7)	41.3 (12.5)	33.0 (10.0)	27.5 (8.3)	23.6 (7.1)	
40(2,400)	60.0 (18.2)	45.0 (13.6)	36.0 (10.9)	30.0 (9.1)	25.7 (7.8)	
43(2,600)	65.0 (19.7)	48.8 (14.8)	39.0 (11.8)	32.5 (9.8)	27.9 (8.4)	
47(2,800)	70.0 (21.2)	52.5 (15.9)	42.0 (12.7)	35.0 (10.6)	30.0 (9.1)	
50(3,000)	75.0 (22.7)	56.3 (17.0)	45.0 (13.0)	37.5 (11.4)	32.1 (9.7)	
ความเร็ว รถบด	กม./ชม.	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6
	ไมล์/ชม.	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
	ม./นาที่	40.0	53.3	66.7	80.0	93.3
	ฟุต/นาที่	132	176	220	264	308

3.6.3 การทำแปลงทดลองเพื่อกำหนดรูปแบบของการบดทับ

ก่อนเริ่มการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อให้ใช้เครื่องจักรบดทับที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมต่อ งานและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรทำแปลงทดลองในสนามตามที่คุณควบคุมงานเห็นสมควร เพื่อกำหนดรูปแบบของการ บดทับ (Pattern of Rolling) ที่เหมาะสมกับชนิด จำนวน สภาพเครื่องจักรที่นำมาใช้งาน โดยเมื่อบดทับเสร็จแล้ว จะต้องได้ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความเรียบ ความแน่นสม่ำเสมอ ได้ระดับความลาดตามแบบ และมีคุณสมบัติ อื่นๆ ถูกต้องตามที่กำหนด การทำแปลงทดลองบดทับนี้ให้ดำเนินการแก้ไข ปรับการใช้งาน หรือเพิ่มจำนวน เครื่องจักรบดทับได้แล้วแต่กรณี จนกว่าจะสามารถบดทับได้ถูกต้องตามที่กำหนด และผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้ว จึง นำไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในงานนั้นๆ ต่อไป ในระหว่างการก่อสร้าง หากมีการ เปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือเครื่องจักรบดทับที่ใช้งานและอื่นๆ ผู้ควบคุมงานอาจ พิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไขหรือทำแปลงทดลองในสนาม เพื่อทดลองหาความเหมาะสมใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้ควบคุมงาน

การกำหนดรูปแบบการบดทับที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรบดทับชุดใด ที่ใช้งานนั้น ให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการทดลองบดทับ เพื่อกำหนดขนาดพื้นที่บดทับที่สัมพันธ์กับกำลังผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตของโรงงาน

ผสม อัตราการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเพื่อทราบจำนวนเที่ยวการบดทับเติมผิวหน้าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Coverage) จำนวนเที่ยวการบดทับซ้ำที่ช่องทางบดทับแต่ละช่อง (Pass) ความเร็วของรถบดแต่ละชนิดในการบดทับและอื่นๆ

3.6.4 ลำดับขั้นตอนการบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต

(1) เมื่อปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องการปูแรก หรือเติมผิวทางในการปูในคราวเดียว การบดทับจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้

- ก. บดทับรอยต่อตามขวาง
- ข. บดทับขอบผิวชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านนอก
- ค. บดทับชั้นต้น
- ง. บดทับชั้นกลาง
- จ. บดทับชั้นสุดท้าย

(2) เมื่อปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายช่องการปูพร้อมกัน หรือปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ประกบกับช่องการปูเดิมที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือประกบกับแนวโครงสร้างใดที่มีอยู่แล้ว การบดทับจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้

- ก. บดทับรอยต่อตามขวาง
- ข. บดทับรอยต่อตามยาว
- ค. บดทับขอบผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านนอก
- ง. บดทับชั้นต้น
- จ. บดทับชั้นกลาง
- ฉ. บดทับชั้นสุดท้าย

3.6.5 การบดทับรอยต่อตามขวาง

การบดทับรอยต่อตามขวางให้ใช้รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ หรือรถบดสันสะเทือน แต่ให้บดทับโดยไม่สันสะเทือนสำหรับการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องการปูแรก ก่อนการบดทับรอยต่อตามขวาง ควรใช้แผ่นไม้ที่มีความหนาเหมาะสม วางรองขีดขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณรอยต่อตามขวางทั้ง 2 ด้าน เพื่อรองรับล้อรถบดเวลาบดทับเลยขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตออกไป เป็นการป้องกันมิให้ขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปลายรอยต่อตามขวางเสียหาย เสร็จแล้วจึงบดทับรอยต่อตามขวาง โดยในการบดทับเที่ยวแรกให้รถบดวิ่งบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ล้อรถบดเลื่อนเข้าไปในบริเวณชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปูใหม่ ประมาณ 150 มิลลิเมตร ใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบตรวจสอบความเรียบของรอยต่อ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้เรียบร้อยทันที และในการบดทับเที่ยวต่อไป ให้แนวบดทับค่อยๆ เลื่อนเข้าไปในบริเวณชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปูใหม่เที่ยวละ 150-200 มิลลิเมตร จนในที่สุดล้อรถบดจะเข้าไปบดทับบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปูใหม่ทั้งหมด

สำหรับการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องการปูประกบกับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องการปูที่ได้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว การบดทับในครั้งแรกให้บดทับบริเวณปลายรอยต่อตามขวางด้านที่บรรจบกับรอยต่อ

ตามยาว โดยให้บดทับขนานไปตามรอยต่อตามยาวเป็นระยะประมาณ 0.5-1 เมตร แล้วใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบ ตรวจสอบความเรียบของรอยต่อ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้เรียบร้อยทันที ต่อจากนั้นให้เริ่มบดทับรอยต่อตามขวาง ก่อนบดทับควรใช้แผ่นไม้ที่มีความหนาเหมาะสม วางรองขีดขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณรอยต่อตามขวาง ด้านนอก เสร็จแล้วให้บดทับรอยต่อตามขวาง โดยให้ดำเนินการตามวิธีการบดทับดังกล่าวข้างต้น

3.6.6 การบดทับรอยต่อตามยาว

รอยต่อตามยาวแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

(1) รอยต่อเย็นหรือรอยต่อเก่า (Cold Joint) หมายถึงรอยต่อตามยาวระหว่างช่องการปูที่ได้ก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต และบดทับเรียบร้อยแล้ว กับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ที่ก่อสร้างประกบกันในการบดทับรอยต่อตามยาว เมื่อใช้รถบดล้อเหล็กชนิดไม่สันสะเทือน การบดทับเที่ยวแรกให้ล้อรถบดส่วนใหญ่อยู่บนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยให้ล้อรถบดเลื้อมเข้าไปบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างใหม่ 100-150 มิลลิเมตร และในการบดทับเที่ยวต่อไป ให้ล้อรถบดค่อยๆ เลื่อนแนวบดทับเลื้อมเข้าไปบนชั้นทางที่ก่อสร้างใหม่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งล้อรถบดทั้งหมดจะอยู่บนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างใหม่ ในกรณีใช้รถบดสันสะเทือนบดทับ การบดทับจะต้องให้ล้อรถบดส่วนใหญ่อยู่บนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่สร้างใหม่ โดยให้ล้อรถบดเลื้อมเข้าไปบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 100-150 มิลลิเมตร และให้ดำเนินการบดทับซ้ำตามแนวบดทับดังกล่าว จนกระทั่งได้รอยต่อตามยาวที่เรียบร้อยและได้ความแน่นตามที่กำหนด

(2) รอยต่อร้อนหรือรอยต่อใหม่ (Hot Joint) หมายถึงรอยต่อตามยาวของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่างช่องการปู 2 ช่อง ที่ก่อสร้างพร้อมกัน โดยการปูด้วยเครื่องปู 2 ชุด

ในการบดทับรอยต่อตามยาวแบบนี้ให้ใช้รถบดล้อเหล็กเข้าบดทับพื้นที่บริเวณรอยต่อทั้ง 2 ข้างของรอยต่อตามยาว กว้างประมาณ 400 มิลลิเมตร ที่เว้นไว้ใน การบดทับขั้นต้น การบดทับให้แนวรอยต่อตามยาวอยู่กึ่งกลางความกว้างของล้อรถบด โดยให้บดทับจนกว่าจะได้รอยต่อตามยาวที่เรียบร้อยและได้ความแน่นตามที่กำหนด

3.6.7 การบดทับขั้นต้น (Initial or Breakdown Rolling)

ภายหลังจากที่ได้บดทับรอยต่อต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการบดทับขั้นต้นเมื่อส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 140 องศาเซลเซียส หรือตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตการบดทับให้ใช้ได้ทั้งรถบดล้อเหล็กแบบไม่สันสะเทือนหรือรถบดสันสะเทือน เครื่องจักรบดทับที่ใช้ต้องถูกต้องตามข้อ 3.1.4 โดยน้ำหนักรถบด น้ำหนักบดทับ น้ำหนักต่อความกว้างของล้อรถบด ความถี่การสันสะเทือน ระยะเดินของล้อรถบด ความเร็วของรถบด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะต้องพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับชนิด ลักษณะ ความคงตัว อุณหภูมิ ความหนาของชั้นทางที่ปู และสภาพของชั้นทางที่อยู่ภายใต้ที่จะก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ การบดทับให้เริ่มบดทับจากขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านต่ำ หรือขอบชั้นทางด้านนอก ไปหาขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านสูงหรือขอบชั้นทางด้านใน

การบดทับโดยใช้รถบดสันสะเทือน ควรใช้ความถี่การสันสะเทือน และระยะเดินของล้อรถบดให้เหมาะสม ความถี่การสันสะเทือนควรอยู่ระหว่าง 33-50 เฮิรตซ์ (2,000-3,000 รอบต่อนาที) และระยะเดินของล้อรถ

บดควรอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 มิลลิเมตร สำหรับการบดทับชั้นผิวทางหรือผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ควรใช้ค่าความถี่ การสั่นสะเทือนด้านสูง และใช้ค่าระยะเต็นด้านต่ำ แต่ถ้าเป็นชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ชั้นผิวทางและมีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร อาจใช้ค่าความถี่การสั่นสะเทือนด้านต่ำ และใช้ค่าระยะเต็นด้านสูงได้ อย่างไรก็ตามการใช้ค่าความถี่การสั่นสะเทือนและค่าระยะเต็นของล้อรถบดในการบดทับ ให้พิจารณาจากผลการทำแปลงทดลองตามข้อ 3.7

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนาน้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ต้องพิจารณาความเหมาะสมเป็นพิเศษ หากใช้รถบดล้อเหล็ก ไม่ควรบดทับโดยการสั่นสะเทือนหากจะใช้รถบดบดทับโดยการสั่นสะเทือนก็ให้ใช้ค่าระยะเต็นของล้อรถบดด้านค่าต่ำโดยเมื่อบดทับแล้ว จะต้องไม่เกิดความเสียหายของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต เช่น เกิดการยุบตัว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนาระหว่าง 25-50 มิลลิเมตร หากใช้รถบดสั่นสะเทือนบดทับ ควรใช้ค่าความถี่การสั่นสะเทือนด้านสูง และใช้ค่าระยะเต็นของล้อรถบดด้านต่ำ

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร ด้วยรถบดสั่นสะเทือน สำหรับการบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ชั้นผิวทาง อาจใช้ค่าระยะเต็นของล้อรถบดด้านสูงได้ แต่สำหรับชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ควรจะใช้ค่าความถี่การสั่นสะเทือนด้านสูง และใช้ค่าระยะเต็นของล้อรถบดด้านต่ำ

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร และไม่มีแนวสิ่งก่อสร้าง เช่น คันหิน หรือชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างแล้วช่วยอัดด้านข้างไว้ หากบดทับตามวิธีการปกติแล้วปรากฏว่ามีการเคลื่อนตัวของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตด้านข้างให้เปลี่ยนวิธีการบดทับใหม่ โดยให้รถบดทับเที่ยวแรกเข้าไปให้ห่างจากขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตประมาณ 300 มิลลิเมตร หลังจากนั้นให้บดทับต่อไปตามปกติ เสร็จแล้วจึงกลับมาบดทับขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่เว้นไว้นั้นในเที่ยวสุดท้ายของการบดทับเต็มหน้าเที่ยวแรกต่อไป

การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ช่องจราจรพร้อมกัน การบดทับในขั้นตอนนี้ให้ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 2 ช่องจราจร โดยให้เว้นระยะของแนวบดทับให้ห่างจากรอยต่อร้อนหรือรอยต่อใหม่ของแต่ละช่องจราจรไว้ข้างละประมาณ 200 มิลลิเมตร พื้นที่แนวรอยต่อดังกล่าวนี้ ให้ดำเนินการบดทับตามข้อ 3.6.4 (2) ต่อเนื่องกันไป

3.6.8 การบดทับชั้นกลาง (Intermediate Rolling)

ให้ดำเนินการโดยต่อเนื่องทันทีหลังการบดทับขั้นต้น การบดทับชั้นกลางควรดำเนินการตามรูปแบบการบดทับขั้นต้น โดยให้บดทับตามหลังการบดทับขั้นต้นให้ใกล้ขีดที่สุด โดยให้เริ่มเมื่อชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 95 องศาเซลเซียส หรือตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต และให้บดทับโดยต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้ความแน่นตามที่กำหนดและสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงที่ก่อสร้าง

การบดทับชั้นกลางตามปกติให้ใช้รถบดล้อยางเป็นหลัก โดยเฉพาะชั้นผิวทางและผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ปรับน้ำหนักรถบด และความดันลมยาง เพื่อให้ได้แรงอัดที่ผิวหน้าสัมผัสของล้อรถบดที่เหมาะสมกับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่กำลังบดทับ

สำหรับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตอื่นๆ หรือชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร ที่ไม่ใช่ชั้นผิวทางและผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต อาจพิจารณาให้ใช้รถบดล้อเหล็ก รถบดสั่นสะเทือนบด

ทับร่วมกับรถบดล้ออย่างด้วยได้ตามความเหมาะสม โดยรถบดต้องมีน้ำหนัก น้ำหนักบดทับ น้ำหนักต่อความกว้างของล้อรถบด ความถี่การสั่นสะเทือนระยะต้นของล้อรถบด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เหมาะสมกับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่กำลังบดทับ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

3.6.9 การบดทับขั้นสุดท้าย (Finish Rolling)

มีจุดประสงค์เพื่อลบบรอยล้อรถบดที่ผิวหน้าและทำให้ผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอเท่านั้น ทั้งนี้ให้เริ่มดำเนินการเมื่อชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 66 องศาเซลเซียส หรือตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตให้ดำเนินการโดยต่อเนื่องทันทีหลังการบดทับชั้นกลาง โดยให้ใช้รถบดล้อเหล็กแบบไม่สั่นสะเทือนหรือใช้รถบดสั่นสะเทือนแต่บดทับโดยไม่สั่นสะเทือนเท่านั้น รถบดต้องมีน้ำหนัก น้ำหนักบดทับ น้ำหนักต่อความกว้างของล้อรถบด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เหมาะสมกับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่กำลังบดทับ

3.6.10 การบดทับพื้นที่พิเศษ

(1) การบดทับบนพื้นที่ลาดชันสูง (Steep Grade) สำหรับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง หรือในทางโค้งที่มีการยกโค้งสูง การบดทับโดยรถบดล้อเหล็กแบบไม่สั่นสะเทือน ให้ใช้ล้อตาม (Tiller Wheel) เดินหน้า โดยให้บดทับตามหลังเครื่องปู โดยใกล้ชิดที่สุด ไม่ว่าเครื่องปูจะปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตขึ้นทางลาดชันหรือปูลงตามทางลาดชันก็ตาม ในการบดทับโดยใช้รถบดสั่นสะเทือนนั้น การบดทับในเที่ยวแรกให้บดทับโดยไม่สั่นสะเทือน แต่หลังจากที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตของชั้นทางมีความคงตัว (Stability) สูงขึ้นมากพอที่จะบดทับโดยการสั่นสะเทือนได้ ก็ให้บดทับต่อไปโดยการสั่นสะเทือน โดยให้ใช้ค่าระยะต้นของล้อรถบดด้านต่ำ

(2) การบดทับบนพื้นที่ที่รถบดเข้าไปดำเนินการไม่ได้ (Inaccessible Area) สำหรับพื้นที่ที่ก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่รถบดเข้าไปดำเนินการไม่ได้ เช่น บริเวณที่ชิดกับ คันหินและร่องระบายน้ำ สะพาน ขอบบ่อพัก และสิ่งกีดขวางอื่นๆ จะต้องใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือบดทับขนาดเล็กที่ถูกต้อง การนำมาใช้และใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

(3) การบดทับบริเวณทางแยก ทางเชื่อม (Bell Mouth Area) ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยอาจดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

ก. การบดทับทแยงมุม ในขั้นแรกให้ดำเนินการบดทับในแนวทแยงมุมก่อนต่อจากนั้นจึงบดทับขนานกับขอบทางโค้ง

ข. การบดทับขนาน ในขั้นแรกให้ดำเนินการบดทับในแนวขนาน โดยตั้งฉากกับแนวเส้นแบ่งกึ่งกลางทางแยกก่อน ต่อจากนั้นจึงบดทับขนานกับขอบทางโค้ง

3.7 แปลงทดสอบ

ก่อนที่จะผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับใช้งานจริง ผู้รับจ้างต้องทำแปลงทดสอบเพื่อกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติงานในสนาม เพื่อเป็นการควบคุมความแน่นของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบและดำเนินการก่อสร้างทำแปลงทดสอบในพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



3.7.1 การตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Testing) สำหรับแปลงทดสอบ

1) ให้เก็บตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จากระเบียงรถทุกที่โรงงานผสมก่อนส่งออกไปยังสถานที่ก่อสร้าง โดยการสุ่มตัวอย่างจากระเบียงรถจากการผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต แล้วนำไปดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเทียบกับรายงานการออกแบบส่วนผสมที่ผู้รับจ้างเสนอโดยการทดสอบตามข้อกำหนดการออกแบบส่วนผสมโดยวิธีมาร์แชลล์ และทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบตามรายการ ดังนี้

1.1 Binder Content ตามมาตรฐาน ASTM D2172

1.2 Grading Curve ตามมาตรฐาน ASTM C136

1.3 Bulk-Density Marshall-Stability Marshall-Flow Voids in mix aggregate Voids in total mix และ Voids in total mix filled with bitumen ตามมาตรฐาน ทล.-ท. 604/2517

2) จำนวนการทดสอบและจำนวนก้อนตัวอย่างให้เป็นไปตามข้อ 3.11 การปฏิบัติการทดลอง/ทดสอบ การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ดำเนินการตามรายละเอียดและวิธีการที่กำหนด การทดสอบหาค่าความแน่นให้ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีมาร์แชลล์ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในห้องปฏิบัติการ จะต้องตรงตามที่ระบุไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน และมีอุณหภูมิในขณะที่บดอัดก้อนตัวอย่างตรงตามที่กำหนด สำหรับตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ดำเนินการในห้องปฏิบัติการนั้นอนุญาตให้นำเข้าอบในเตาอบเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ ได้นานไม่เกิน 30 นาที ในระหว่างดำเนินการถ้าอุณหภูมิของตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิการบดอัดที่กำหนดให้นำตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตดังกล่าวทิ้งไป ห้ามนำไปอบ เพื่อนำมาใช้บดอัดทำก้อนตัวอย่างทดสอบอีกต่อไป

3.7.2 การตรวจสอบคุณสมบัติในสนาม (Field Control Testing) สำหรับแปลงทดสอบ

1) ก่อนเริ่มดำเนินการปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ทำการกำหนดขอบเขตพื้นที่ แบ่งช่องการปูไว้ให้เรียบร้อย ให้มีการตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิของวัสดุจากชนวัสดุทุกคัน

2) ขณะดำเนินการปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ตรวจสอบและบันทึกความเร็วของเครื่องปู, อุณหภูมิวัสดุหลังเครื่องปู อุณหภูมิขณะบดทับ และจำนวนเที่ยวของการบดทับ

3) ทำการตรวจสอบความแน่น (Density) ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยการเก็บ 3 ตัวอย่างต่อ 1 สูตรมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต นำมาหา Density of Core ตามมาตรฐาน ASTM C127 แล้วเปรียบเทียบกับค่าความแน่นของตัวอย่างที่บดอัดในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ท. 604/2517 โดยคำนวณเป็นค่าร้อยละของความแน่นของตัวอย่างที่บดอัดในห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับชั้นผิวทางชั้นรองผิวทาง และชั้นปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ค่าความแน่นของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของค่าความแน่นเฉลี่ยของก้อนตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการ สำหรับชั้นพื้นทาง และผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตค่าความแน่นของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 และ 96 ของค่าความแน่นของก้อนตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการที่ใช้เปรียบเทียบ

เมื่อค่าร้อยละของความแน่นของแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณแปลงทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นแล้ว ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงานสรุปผลการทำแปลงทดสอบ และเสนอขออนุมัติรูปแบบขั้นตอนวิธีการ



ปฏิบัติงานที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้างจริงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทั้งนี้แปลงทดสอบจะต้องผ่านการทดสอบและผ่านเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะผิว (Surface Texture) และความเรียบของผิว (Surface Tolerance) ตามข้อ 3.9.1 และ 3.9.2

หากพบว่าค่าร้อยละของความแน่นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำการทำแปลงทดสอบเพิ่มอีก โดยต้องปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนวิธีการเพิ่มเติม จนกว่าจะได้ค่าร้อยละของความแน่นผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจึงจะขออนุมัตินำรูปแบบขั้นตอนวิธีการที่แก้ไขแล้ว ไปใช้ในการก่อสร้างจริงต่อไป

รูปแบบขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้างจริงเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นในการก่อสร้างเท่านั้น การตรวจสอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถือตามข้อ 3.9 เป็นเกณฑ์

3.8 การตรวจสอบคุณภาพแอสฟัลต์คอนกรีตระหว่างการก่อสร้าง

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในช่วงที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.8.1 การตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Testing) ระหว่างการก่อสร้าง

1) ให้เก็บตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จากระเบียงรถที่โรงงานผสมก่อนส่งออกไปยังสถานที่ก่อสร้าง โดยการสุ่มตัวอย่างจากระเบียงรถจากการผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตประจำวัน เป็นระยะๆ แล้ว นำมาทำการทดสอบ ในห้องปฏิบัติการทดสอบตามรายการ ดังนี้

1.1 Binder Content ตามมาตรฐาน ASTM D2172

1.2 Grading Curve ตามมาตรฐาน ASTM C136

1.3 Bulk-Density Marshall-Stability Marshall-Flow Voids in mix aggregate Voids in total mix และ Voids in total mix filled with bitumen ตามมาตรฐาน ทล.-ท. 604/251

จำนวนการทดสอบและจำนวนก้อนตัวอย่างให้เป็นไปตามข้อ 3.11 การปฏิบัติการทดลอง/ทดสอบ การทดสอบหาค่าความแน่นให้นำค่าความแน่นที่ทดสอบได้จากก้อนตัวอย่างทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย เป็นความแน่นในห้องปฏิบัติการประจำวัน สำหรับใช้ในการคำนวณเปรียบเทียบเป็นค่าความแน่นร้อยละของตัวอย่างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม

การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ดำเนินการตามรายละเอียดและวิธีการที่กำหนด การทดสอบหาค่าความแน่นให้ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีมาร์แชลล์ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในห้องปฏิบัติการ จะต้องตรงตามที่ระบุไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน และมีอุณหภูมิขณะบดอัดก้อนตัวอย่างตรงตามที่กำหนด สำหรับตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ดำเนินการในห้องปฏิบัติการนั้นอนุญาตให้นำเข้าอบในเตาอบเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ ได้นานไม่เกิน 30 นาที ในระหว่างดำเนินการถ้าอุณหภูมิของตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิการบดอัดที่กำหนดให้นำตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตดังกล่าวทิ้งไป ห้ามนำไปอบ เพื่อนำมาใช้บดอัดทำก้อนตัวอย่างทดสอบอีกต่อไป สำหรับชั้นผิวทางชั้นรองผิวทาง และชั้นปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ค่าความ

2) ให้เก็บตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จากระเบรทุกที่โรงงานผสมก่อนส่งออกไปยังสถานที่ก่อสร้าง โดยการสุ่มตัวอย่างจากระเบรทุกจากการผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตประจำวัน เป็นระยะๆ แล้วนำไปดำเนินการในห้องปฏิบัติการ โดยให้ได้ก้อนตัวอย่างอย่างน้อย 3 ก้อนตัวอย่างสำหรับการผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต ในแต่ละประเภทหรือแต่ละสูตรทุกๆ 10,000 ตัน ในกรณีที่การผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตในช่วงของงานก่อสร้าง (Phase) ใดมีการผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตในแต่ละประเภทหรือแต่ละสูตรมาใช้ในการช่วงนั้นๆ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ผู้รับจ้างทำการเก็บตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตในแต่ละประเภทหรือแต่ละสูตรเพื่อทดสอบสำหรับงานก่อสร้างช่วงงานนั้นด้วย โดยทดสอบหาค่า Stiffness Modulus, Rutting Resistance และ Tensile Strength Ratio แล้วนำค่าที่ทดสอบได้จากก้อนตัวอย่างทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย เป็นค่าในห้องปฏิบัติการ สำหรับใช้ในการคำนวณเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละของตัวอย่างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตจากการออกแบบ

3) ให้ตรวจสอบ Temperature of aggregates and bitumen (at the plant) และ Temperature of mix (at haul truck point) ให้เป็นไปตามคุณสมบัติของส่วนผสมที่ได้รับการอนุมัติตามข้อ 2.3.2

3.8.2 การตรวจสอบคุณสมบัติในสนาม (Field Control Testing) ระหว่างการก่อสร้าง

ทำการตรวจสอบความแน่น (Density) ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยการเก็บ 1 ตัวอย่างต่อ 1 การผลิต 100 ตัน นำมาหา Density of Core ตามมาตรฐาน ASTM C127 แล้วเปรียบเทียบกับค่าความแน่นของตัวอย่างที่บดอัดในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ท. 604/2517 โดยคำนวณเป็นค่าร้อยละของความแน่นของตัวอย่างที่บดอัดในห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับชั้นผิวทางชั้นรองผิวทาง และชั้นปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ค่าความแน่นของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของค่าความแน่นเฉลี่ยของก้อนตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการสำหรับชั้นพื้นทาง และผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตค่าความแน่นของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 และ 96 ของค่าความแน่นของก้อนตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการที่ใช้เปรียบเทียบ

เมื่อค่าร้อยละของความแน่นของแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณแปลงทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นแล้ว ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงานสรุปผลการทำแปลงทดสอบ และเสนอขออนุมัติรูปแบบขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้างจริงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้แปลงทดสอบจะต้องผ่านการทดสอบและผ่านเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะผิว (Surface Texture) และความเรียบของผิว (Surface Tolerance) ตามข้อ 3.9.1 และ 3.9.2

หากพบว่าค่าร้อยละของความแน่นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำการทำแปลงทดสอบเพิ่มอีก โดยต้องปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนวิธีการเพิ่มเติม จนกว่าจะได้ค่าร้อยละของความแน่นผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจึงจะขออนุมัติรูปแบบขั้นตอนวิธีการที่แก้ไขแล้ว ไปใช้ในการก่อสร้างจริงต่อไป

รูปแบบขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้างจริงเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นในการก่อสร้างเท่านั้น การตรวจสอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถือตามข้อ 3.9 เป็นเกณฑ์

3.9 การตรวจสอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีอย่างน้อย 4 ประการดังต่อไปนี้

3.9.1 ลักษณะผิว (Surface Texture)

ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้ระดับและความลาดตามแบบ มีลักษณะผิว และลักษณะการบดทับที่สม่ำเสมอ ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น แอสฟัลต์คอนกรีตที่ผิวหน้าหลุด (Pull) รอยฉีก (Torn) ผิวหน้าหลวมหรือแยกตัว (Segregation) เป็นคลื่น (Ripple) หรือความเสียหายอื่นๆ หากตรวจสอบแล้วปรากฏความเสียหายดังกล่าว จะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร

3.9.2 ความเรียบที่ผิว (Surface Tolerance)

เมื่อใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบยาว 3 เมตร วางทาบบนผิวของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในแนวตั้งฉากและในแนวขนานกับเส้นแนวศูนย์กลางทาง ระดับผิวของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายใต้ไม้บรรทัดวัดความเรียบจะแตกต่างจากระดับของไม้บรรทัดวัดความเรียบได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร

ในกรณีที่พบว่าค่าแตกต่างดังกล่าวเกินข้อกำหนด ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขตามวิธีที่ผู้ควบคุมงานกำหนด โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

3.9.3 ค่าระดับที่ผิว (Grade)

ค่าระดับที่ผิวของวัสดุชั้นใด ๆ จะต้องมียกต่างจากค่าที่ได้ออกแบบไว้ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผิวชั้นบนสุดต้องมีระดับกลมกลืนกับพื้นที่ข้างเคียง น้ำไม่ขัง

3.9.4 ความแน่น (Density)

การตรวจสอบรับรองความแน่นของชั้นทาง โดยการทดสอบแบบ Non-destructive บนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยด้วยเครื่องทดสอบ Density Gauge ได้จากการเปรียบเทียบค่าความแน่นของตัวอย่างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต กับค่าความแน่นของตัวอย่างที่บดอัดในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ท. 604/2517 โดยคำนวณเป็นค่าความแน่นร้อยละของค่าความแน่นของตัวอย่างที่บดอัดในห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ดำเนินการตามรายละเอียดและวิธีการที่กำหนด การทดสอบหาค่าความแน่นให้ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีมาร์แชลล์ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในห้องปฏิบัติการ จะต้องตรงตามที่ระบุไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน และมีอุณหภูมิในขณะที่บดอัดก้อนตัวอย่างตรงตามที่กำหนด สำหรับตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ดำเนินการในห้องปฏิบัติการนั้นอนุญาตให้นำเข้าอบในเตาอบเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ ได้นานไม่เกิน 30 นาที ในระหว่างดำเนินการถ้าอุณหภูมิของตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิการบดอัดที่กำหนดให้นำตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตดังกล่าวทิ้งไป ห้ามนำไปอบ เพื่อนำมาใช้บดอัดทำก้อนตัวอย่างทดสอบอีกต่อไปสำหรับชั้นผิวทางชั้นรองผิวทาง และชั้นปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ค่าความแน่นเฉลี่ยของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของค่าความแน่นเฉลี่ยของก้อนตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการที่ใช้เปรียบเทียบประจำวัน

ของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของค่าความแน่นเฉลี่ยของก้อนตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการที่ใช้เปรียบเทียบประจำวัน

3.10 การอำนวยความสะดวกและควบคุมการจราจรระหว่างการก่อสร้าง

ในระหว่างการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องจัดและควบคุมการจราจรไม่ให้ผ่านชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างใหม่ จนกว่าชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตจะเย็นตัวลงมากพอที่เมื่อเปิดให้การจราจรผ่านแล้ว จะไม่ทำให้เกิดร่องรอยบนชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตนั้น โดยจะต้องติดตั้งป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ หรือจัดบุคลากร ที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผ่านพื้นที่ก่อสร้างได้โดยสะดวกปลอดภัย และไม่ทำให้ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างใหม่นั้นเสียหาย ระยะเวลาในการเปิดการจราจรให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

3.11 การปฏิบัติการทดลอง/ทดสอบ

การดำเนินงานปฏิบัติการทดลอง/ทดสอบของงานก่อสร้างต่างๆของโครงการ ซึ่งจะดำเนินการด้วยผู้รับจ้างโดยใช้ห้องทดลองสนามของโครงการที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานกำกับและเห็นชอบแล้ว หรือดำเนินการด้วยหน่วยงานภายนอก(หน่วยงานทางราชการหรือสถาบันการศึกษาที่น่าเชื่อถือ) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อเป็นผู้ดำเนินการทดลอง/ทดสอบงานก่อสร้างต่างๆของโครงการแล้ว หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การปฏิบัติงานทดลอง/ทดสอบของงานก่อสร้างต่างๆของโครงการให้เป็นไปโดยดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนงาน	รายละเอียด	การทดลอง/ ทดสอบ	มาตรฐาน อ้างอิง	ปริมาณการ ทดสอบ	ผู้ดำเนินการ	
						เตรียมก่อน ตัวอย่าง	ตรวจสอบ
1.	การออกแบบส่วนผสม Design Of Job Mix Formula	ทดลอง ออกแบบ ส่วนผสม	Marshall Method Strength Index	DH T604/ 2517 DH T413/ 2544	1 การทดลอง (3 ตัวอย่าง)ต่อ 1 สูตรมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต	ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง
		ตรวจสอบ/รับรองส่วนผสม	Marshall Method Strength Index	DH T413/ 2544 DH T413/ 2544	1 การทดลอง (3 ตัวอย่าง)ต่อ 1 สูตรมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต	ผู้รับจ้าง	หน่วยงานภายนอก

ลำดับ	ขั้นตอนงาน	รายละเอียด	การทดลอง/ ทดสอบ	มาตรฐาน อ้างอิง	ปริมาณการ ทดสอบ	ผู้ดำเนินการ	
						เตรียมก่อน ตัวอย่าง	ตรวจสอบ
			Stiffness Modulus	ASTM D4123			
			Rutting Resistance	EN 12697-22	1 การทดลอง (3 ตัวอย่าง)ต่อ	ผู้รับจ้าง	หน่วยงาน ภายนอก
			Tensile Strength Ratio	AASHTO T 283	1 สูตรมอดิ ฟายด์แอสฟัลต์ คอนกรีต		
2.	แปลงทดสอบ	การทดสอบ การผลิต ผสม	Binder content	ASTM D2172	1 การทดลอง ต่อ 1 สูตรมอดิ ฟายด์แอสฟัลต์ คอนกรีต	ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง
			Grading curve	ASTM C136			
			Bulk Density	DH T604/ 2517	3 ก้อนตัวอย่าง ต่อ 1 สูตรมอดิ ฟายด์แอสฟัลต์ คอนกรีต		
			Marshall stability				
			Marshall flow				
			Voids in mix aggregate				
Voids in total mix							

ลำดับ	ขั้นตอนงาน	รายละเอียด	การทดลอง/ ทดสอบ	มาตรฐาน อ้างอิง	ปริมาณการ ทดสอบ	ผู้ดำเนินการ	
						เตรียมก่อน ตัวอย่าง	ตรวจสอบ
		การทดสอบ การก่อสร้าง	Density of core	ASTM C127	1 การทดลอง (3 ตัวอย่าง)ต่อ 1 สูตรมอดิ ไฟด์แอสฟัลต์ คอนกรีต	ผู้รับจ้าง	หน่วยงาน ภายนอก
3.	การก่อสร้าง	การควบคุม คุณภาพการ ผลิตผสม	Binder content	ASTM D2172	1 การทดสอบ ต่อ 300 ต้น	ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง
			Grading curve	ASTM C136			
			Bulk Density	DH T604/ 2517	3 ก่อนตัวอย่าง ต่อ 300 ต้น		
			Marshall stability				
			Marshall flow				
			Voids in mix aggregate				
Voids in total mix							

ลำดับ	ขั้นตอนงาน	รายละเอียด	Voids in total mix filled with bitumen	มาตรฐานอ้างอิง	ปริมาณการทดสอบ	ผู้ดำเนินการ	
			Voids in total mix			เตรียมก่อนตัวอย่าง	ตรวจสอบ
			Voids in total mix filled with bitumen				
			Stiffness modulus on Marshall specimen	ASTM D4123	1 การทดสอบ (3 ตัวอย่าง) ต่อปริมาณการผลิตทั้งโครงการ ทุก 10,000 ตัน ต่อสูตร		
			Rutting Resistance	EN 12697-22			
			Tensile Strength Ratio	AASHTO T 283			
			Temperature of aggregates and bitumen (at the plant)	-	ต่อเนื่อง	ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง

ลำดับ	ขั้นตอนงาน	รายละเอียด	Temperature of bitumen (at the plant)	มาตรฐานอ้างอิง	ปริมาณการทดสอบ	ผู้ดำเนินการ	
			Temperature of mix (at haul truck point)			เตรียมก่อนตัวอย่าง	ตรวจสอบ
		การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	Temperature of mix (at discharge laying point)	-	ต่อเนื่อง	ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง
			Density of core	ASTM D127	1 ตัวอย่างต่อการผลิต 100 ตัน		
4.	การทดสอบงานแล้วเสร็จ	ตรวจสอบพื้นผิว	Surface texture	-	1 การทดสอบ (3 จุด)ต่อ1,000 ตร.ม.	ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง
			Surface tolerance	-			

สสบ. 601-2556

งานทำเครื่องหมายบนผิวทาง (Pavement Marking)

1. ทั่วไป

1.1. ขอบเขตของงาน

งานนี้ประกอบด้วย การจัดหา และการตีเส้นและเครื่องหมายต่างๆ บนผิวทาง ตามที่แสดงไว้ในแบบแปลน หรือตามที่ผู้ว่าจ้างประสงค์ งานจะต้องรวมถึงการจัดหาแรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุสี ป้ายเตือน และป้ายแนะนำการจราจรเท่าที่จำเป็น เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเมื่องานทั้งหมดเสร็จสิ้น

2. วัสดุ

2.1 สีจราจร

2.1.1 สีจราจรชนิดน้ำ (Water Borne Traffic Paint) ที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีจราจร มอก. 2529-2555 หรือฉบับล่าสุด โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนนำไปดำเนินการ สีจราจรชนิดน้ำจะต้องจัดใส่ในภาชนะที่ไม่ทำให้ส่วนผสมของสีสกปรก และป้องกันไม่ให้เป็นส่วนผสมของสีเจือปนกับวัสดุอื่น

2.1.2 วัสดุโคลด์พลาสติก (Cold Plastic) ซึ่งหมายถึง วัสดุโพลีเมทิลเมทาคริลิเลตเรซิน (PMMA) และมีฮาร์ดเทนเนอร์ เป็นวัสดุประสานเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีจนเกิดเป็นฟิล์มของวัสดุจะต้องมีคุณลักษณะตาม มอก. 2611-2556

2.2 ลูกแก้ว

ลูกแก้วที่ใช้สำหรับโรยบนผิวหน้าของสีจราจร ต้องมีคุณลักษณะตาม มอก. 543-2550 หรือฉบับล่าสุด โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนนำไปดำเนินการ

สีจราจรชนิดน้ำจะต้องจัดใส่ในภาชนะที่ไม่ทำให้ส่วนผสมของสีสกปรก และที่ป้องกันไม่ให้เป็นส่วนผสมของสีเจือปนกับวัสดุอื่น การเก็บรักษาสีจะต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างสามารถสุ่มตรวจคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ตามรายการประกอบแบบงานทำเครื่องหมายบนพื้นผิวทางข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร

3. วิธีการก่อสร้าง

1) ข้อกำหนดของสภาวะอากาศ การทาสีจะต้องทำในขณะที่มีจากรากรมีความแห้งสนิทและทำความสะอาดเรียบร้อยและสภาวะอากาศไม่มีลม ผุ่น หมอก หรือความชื้นสูงตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบ

2) เครื่องมือที่ใช้จะต้องเป็นเครื่องมือที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการทาสี เครื่องมือจะต้องมีประสิทธิภาพเหมาะสมพอเพียงในการทาสีผิวจราจร โดยจะต้องสามารถทำให้มีความหนาของเนื้อสีสม่ำเสมอและมีขอบของสีเรียบ คมชัด โดยไม่ทำให้เกิดความสกปรก เลอะเทอะ ออกนอกบริเวณขอบเขตที่กำหนดให้

3) การเตรียมผิว ก่อนการดำเนินการทาสีผิวจราจร จะต้องอยู่ในสภาพแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ไขมัน น้ำมัน กรดหรือสิ่งอื่นๆ ที่จะลดแรงยึดเกาะระหว่างสีที่ทากับผิวจราจร ในกรณีที่มีพื้นผิวบางส่วนไม่สามารถทำให้สะอาดโดยการปัดหรือเป่าด้วยเครื่องลมอาจต้องทำการแปรงออก โดยใช้น้ำผสม Tri Sodium Phosphate 10% โดยน้ำหนัก ($NA_3 PO 10\%$ โดยน้ำหนัก) เป็นตัวละลาย หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดหลังจากนั้นล้างออก และปล่อยให้แห้งสนิทก่อนทาสีต่อไป อนึ่ง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการลบ ขูด สัญลักษณ์เดิมต่างๆ ที่ปรากฏบนผิวจราจรที่ไม่ต้องการออก ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

4) การวางตำแหน่งและแนวทางของการทาสี ผิวจราจรที่ไม่เคยมีการวางเส้นหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่เป็นแนวทางบ่งบอกในการทาสี ผู้รับจ้างจะต้องวางตำแหน่งและแนวที่เพียงพอที่จะดำเนินการทาสีเส้น แนวสัญลักษณ์ต่างๆ ตามต้องการ อนึ่ง กรณีที่มีการทาสีเส้นแนวเดียวตามรอยต่อทางยาว ให้ทาสีเส้นแนวไว้ด้านใดด้านหนึ่งของรอยต่อ หากมีมากกว่าแนวเดียวขึ้นไป ให้ยึดถือรอยต่อเป็นกึ่งกลางในการวางแนวทาสีนั้นๆ หรือตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

5) การทาสีเพื่อทำเครื่องหมาย แถบ หรือสัญลักษณ์ จะต้องทำให้ได้ตามแบบรูปที่แสดงไว้โดยเครื่องมือที่เหมาะสมและได้รับการเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง วัสดุที่ใช้ต้องผสมและทำให้มีความเหลวตามที่ผู้ผลิตให้คำแนะนำในการใช้ เพื่อที่จะสามารถทาสีได้สะดวก และให้ผิวเรียบมีความสม่ำเสมอ มีขอบเรียบเกาะติดแน่นกับผิวจราจรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ปริมาณของสีที่ใช้จะต้องอยู่ระหว่าง 0.34 - 0.40 ลิตร/ตร.ม. ในการทาสีแถบเส้นตรงหรือเป็นแนวความคลาดเคลื่อนของขอบเป็นแนวเอียงออกจากแนวที่ต้องการมีได้ไม่เกิน 1.3 ซม. ในระยะ 15 ม. แต่จะต้องไม่เกิน 1.3 ซม. ในทุก ๆ จุดความกว้าง ความยาวของเครื่องหมายใด ๆ จะมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 %

จากงานข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมรายงานหนังสือรับรองคุณภาพของวัสดุที่ใช้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติ การอนุมัติชนิดวัสดุตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองคุณภาพไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างยอมรับวัสดุนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบและอนุมัติอีก เมื่อนำวัสดุเข้าเขตการก่อสร้าง ภาชนะบรรจุ วัสดุที่เปล่า (หมายถึงใช้หมด) จะต้องเก็บรวบรวมไว้ในที่เก็บวัสดุและห้ามขนย้ายหรือทำลายก่อนได้รับอนุมัติ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสามารถจะเรียกนับตรวจสอบจำนวนที่ใช้ได้อย่างถูกต้องก่อนการรับงาน

6) การป้องกันรักษา หลังจากทาสีแล้วผู้รับจ้างจะต้องป้องกันรักษาไม่ให้เกิดการเสียหายต่อสีที่ทาจกว่าจะแห้งสนิท ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือนมีสัญลักษณ์บอกตำแหน่งแครงปิดหรืออื่น ๆ ที่จำเป็นและผู้รับจ้างจะต้องป้องกันรอยทาสีเดิมจากการเลอะเทอะสกปรกจากการทาสีในส่วนอื่น

7) หากตรวจสอบพบว่าวัสดุที่ใช้ไม่ได้ตามต้องการ และวิธีการทำงานไม่สอดคล้องและได้รูปร่างลักษณะตามที่ระบุไว้ในแบบรูปหรือตามรายการประกอบแบบนี้ จะถือว่าเป็นงานบกพร่องไม่สมบูรณ์ ผู้รับจ้างมีหน้าที่แก้ไข ซ่อมแซม ทำใหม่ตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนดโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น



**รายการประกอบแบบงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับ
เข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ**

1. ขอบเขตงาน

1.1 ผู้รับจ้างต้องทำการถอดโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ติดตั้งอยู่เดิมตามตำแหน่งที่แสดงในแบบงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออก พร้อมทั้งปิดถังไฟชั้นบน (Light Base) (Top Section) ด้วย Mud Plate แล้วดำเนินการติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบกลับคืน โดยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามตำแหน่งและฟังก์ชันการทำงาน โดยพัสดุของเดิมที่รื้อถอดออกให้ผู้รับจ้างนำไปทำความสะอาด ก่อนทำรายการส่งคืนพัสดุ ฝพอ.

1.2 ผู้รับจ้างต้องทำการถอดโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบและ Coring ถึงไฟชั้นบน (Top Section) พร้อมรื้อถอนถึงชั้นล่าง, Concrete Duct Bank, สาย Primary Cable ของเดิมตามตำแหน่งที่แสดงในแบบงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออก ดำเนินการติดตั้งถังไฟ (Light Base), Concrete Duct Bank, สาย Primary Cable ใหม่ ในวัสดุพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าเดิมและโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบกลับคืนโดยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามตำแหน่งและฟังก์ชันการทำงาน โดยพัสดุของเดิมที่รื้อถอดออกให้ผู้รับจ้างนำไปทำความสะอาด ก่อนทำรายการส่งคืนพัสดุ ฝพอ.

1.3 ผู้รับจ้างต้องทำการถอด Steel Cover Plate พร้อมอุปกรณ์ประกอบและ Coring ถึงไฟชั้นบน (Top Section) ที่ติดตั้งอยู่เดิม ตามตำแหน่งที่แสดงในแบบงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออก แล้วดำเนินการติดตั้ง Steel Cover Plate ของใหม่ที่ได้เตรียมไว้ยึดติดกับถังไฟชั้นล่าง และเก็บค่าตำแหน่งของถังไฟชั้นล่าง โดยที่ Steel Cover Plate พร้อมอุปกรณ์ประกอบและถังไฟชั้นบน (Top Section) ของเดิมที่รื้อถอดออกให้ผู้รับจ้างนำไปทำความสะอาดก่อนทำรายการส่งคืนพัสดุ ฝพอ.

1.4 ผู้รับจ้างต้องทำการถอดโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบและ Coring ถึงไฟชั้นบน (Top Section) ที่ติดตั้งอยู่เดิมตามตำแหน่งที่แสดงในแบบงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออก แล้วดำเนินการติดตั้งถังไฟชั้นบน (Top Section) ของใหม่และโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบกลับคืน โดยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยถังไฟชั้นบน (Top Section) ของเดิมที่รื้อถอดออกให้ผู้รับจ้างนำไปทำความสะอาด ก่อนทำรายการส่งคืนพัสดุ ฝพอ. ทั้งนี้ต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามตำแหน่งและฟังก์ชันการทำงาน

2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้

- 2.1.1 International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 14
- 2.1.2 Aerodrome Design Manual Part 4, Visual Aids
- 2.1.3 Aerodrome Design Manual Part 5, Electrical Systems

ธวัฒน์ ศรีคำ
นายชินนทร์ ศรีคำ
ผู้จัดทำร่างฯ 1

ทนาย วรรณสิทธิ์
นายภากร วรรณสิทธิ์
ผู้จัดทำร่างฯ 2



2.1.4 Federal Aviation Administration (FAA)

2.1.5 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ฉบับล่าสุด

2.2 ถังไฟ (Light Base) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน FAA L-868

2.3 Flange Ring เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน FAA L-868

2.4 ท่อร้อยสายไฟ ชนิด PVC เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 216-2524

2.5 ท่อร้อยสายไฟ ชนิด Flexible Conduit กันน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน UL

2.6 สายไฟ Airport Lighting ชนิด Primary Cable (L-824) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน
FAA L-824, Type C

2.7 Primary Connector Kit (L-823) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน FAA L-823

2.8 สายกราวด์ (Ground Wire) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 64-2517

2.9 ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการติดตั้งจะต้องเป็นของใหม่ 100% ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็น
ของเก่าเก็บ

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

3.1 ถังไฟ (Light Base)

3.1.1 เป็นถังไฟฟ้าชนิด Load Bearing

3.1.2 ลักษณะหน้าแปลนของถังเป็นไปตามมาตรฐาน FAA L-868

3.2 นํ้ายา Sealant

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน FAA ชนิด P-605 และ ชนิด P-606

3.3 Flange Ring

ลักษณะหน้าแปลนและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ Flange Ring เป็นไปตามมาตรฐาน
FAA L-868

3.4 ท่อร้อยสายไฟ ชนิด PVC

3.4.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ 2 นิ้ว

3.4.2 เป็นท่อ PVC สีเหลือง

3.5 ท่อร้อยสายไฟ ชนิด Flexible Conduit กันน้ำ

3.5.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ 2 นิ้ว

3.5.2 ท่อทำด้วยเหล็กสังกะสี Hot-dipped galvanized พื้นด้วยลวดทองแดง และผิวภายนอกทำจาก
วัสดุ PVC เกรดสูง heavy duty ทนความร้อนการกัดกร่อน กันน้ำ

3.6 สายไฟ Airport Lighting ชนิด Primary Cable (L-824)

3.6.1 ขนาดพื้นที่หน้าตัด 8 AWG, 5 kV

3.6.2 ฉนวนเป็นชนิด Cross-Linked Polyethylene (XLPE)

3.7 Primary Connector Kit (L-823)

สามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้าที่มีขนาดกระแส 6.6 A, แรงดัน Primary 5 kV และแรงดัน
Secondary 600 V ได้โดยไม่ทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย

ดิฉัน ส.ค.

นายชินนทร์ ศรีคำ

ผู้จัดทำร่างฯ 1

ทพ. ดม.โพธิ์

นายภากร วรรณโณทัย

ผู้จัดทำร่างฯ 2

๒/๖

3.8 สายกราวด์ (Ground Wire)

3.8.1 เป็นสายทองแดงตีเกลียวเปลือย

3.8.2 ขนาดพื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. และ 25 ตร.มม.

4. ความต้องการ

4.1 ถังไฟชั้นบน

4.1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในหรือต่างประเทศ โดยหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1

4.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างถังตามข้อ 3.1 อย่างน้อย 3 ใบ ซึ่งถูกสุ่มเลือกโดยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ไปทำการทดสอบ Load Test ที่หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา ที่เชื่อถือได้ โดยการอัดน้ำหนัก ในแนวตั้งกับตัวถังไม่น้อยกว่า 450 PSI (3,103 kPa) โดยไม่ทำให้ตัวถังเสียรูปทรงหรือมีรอยแตกเป็นจำนวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลรับรองการทดสอบ (Load Test) พร้อมทั้งนำตัวอย่างถัง ที่จัดทำมาใหม่ ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเห็นชอบก่อนการติดตั้ง

4.1.3 ตัวถังทำจากเหล็ก Grade ASTM A36 หรือเทียบเท่า ชุบด้วยวิธี Hot Dip Galvanize ความหนาไม่น้อยกว่า 75 Micron

4.2 Bolt Stainless

4.2.1 ให้ผู้รับจ้างจัดหา Bolt Stainless ซึ่งทำจาก Stainless Steel Grade 304 และแหวนสปริงซึ่ง ทำจาก Stainless Steel Grade 316

4.2.2 Bolt Stainless หัวเบอร์ 14 ขนาด 3/8" x 16 UNC Hex Head Cap เกลียวตลอดโดยมีขนาด ความยาวเหมาะสมสำหรับใช้ยึดโคมไฟฟ้าสนามบิน กับถังไฟชั้นบน และใช้สำหรับยึดถังไฟชั้นบนที่ทำการติดตั้งใหม่ กับถังไฟชั้นล่าง

4.3 นํ้ายา Sealant

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานกับ Asphaltic Concrete Pavement และเคยใช้งานบนทางวิ่ง หรือทางขับ

4.4 Flange Ring

4.4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในหรือต่างประเทศ โดยหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.3 และจะต้องไม่มีรอยเชื่อม

4.4.2 Flange Ring ทำจาก Steel Plate Grade ASTM A36 หรือเทียบเท่า ชุบด้วยวิธี Hot Dip Galvanize ความหนาไม่น้อยกว่า 75 Micron

4.5 Steel Cover Plate

4.5.1 ให้ผู้รับจ้างจัดหา Steel Cover Plate ซึ่งทำจากเหล็ก Grade ASTM A36 ความหนาโดยประมาณ 15 mm.

4.5.2 ขนาดและรายละเอียดของฝาตามแบบแสดงที่แนบ โดยทำการกัดเหล็กรอบรูใส่ หัวน็อตหกเหลี่ยม เบอร์ 14 ทุกจุดความลึกตามขนาดหัวน็อต และมีขนาดกว้างสำหรับขันน็อตพร้อมทั้งลบคม

4.5.3 ตัวฝาต้องทำการชุบด้วยวิธี Hot Dip Galvanize ความหนาไม่น้อยกว่า 75 Micron

4.6 Cable Marker Plate

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก Stainless Steel Grade 304

นายชรินทร์ ศรีคำ
ผู้จัดทำร่างฯ 1

นายภากร วรรณโณทัย
ผู้จัดทำร่างฯ 2

4.7 ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบรับรองคุณสมบัติของเหล็กตามข้อ 4.1, 4.4 และ 4.5 และ คุณสมบัติของ Stainless Steel ของอุปกรณ์ตามข้อ 4.2 และ 4.6 ให้คณะกรรมการตรวจรับด้วย (หากมีการนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาติดตั้งใช้งาน)

4.8 ผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบการชุบด้วยวิธี Hot Dip Galvanize ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานกับโครงการนี้ให้คณะกรรมการตรวจรับด้วย (หากมีการนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาติดตั้งใช้งาน)

5. หน้าที่และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

5.1 ในการดำเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของ ทอท. และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย การปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการเขตการบิน (Airside)

5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้ จำนวนอย่างละ 1 ชุด เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ ทอท. ระบุในหนังสือแจ้งยืนยันตกลงจ้าง

5.2.1 รายละเอียดลำดับขั้นตอนการทำงานต่างๆ (Method Statement)

5.2.2 Shop Drawing

5.2.3 รายการวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการติดตั้ง

5.2.4 แผนการดำเนินงาน (Work Schedule)

5.2.5 แผนผังบุคลากร

5.2.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ของวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของโครงการนี้

ทั้งนี้ ตามข้อ 5.2.4 ผู้รับจ้างต้องวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบของ ทอท. และการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานโดยไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อการให้บริการของท่าอากาศยาน และหากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเองในการปรับแผนงานให้เหมาะสม โดยจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการของสัญญาออกไป และ/หรือคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างมิได้

5.3 ผู้รับจ้างต้องเข้าใจในข้อกำหนดรายละเอียด ตลอดจนปัญหาข้อขัดแย้ง หรือไม่ชัดเจนต่างๆ ให้ถูกต้องเสียก่อน เนื่องจากแบบแสดงตำแหน่งต่างๆ ที่แสดงเป็นแนวทางโดยประมาณเท่านั้น ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบจากสถานที่จริงก่อนการดำเนินการ เมื่อผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงานแล้วเกิดมีปัญหามาจากข้อขัดแย้งหรือไม่ชัดเจนก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีตามหลักเทคนิค ผู้รับจ้างจะต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้อง เต็มที่ และจะไม่เรียกร้องเวลา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น


5.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์ (Weekly Progress Report) จำนวน 1 ชุด เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน 3 วัน นับจากวันสุดท้ายของสัปดาห์

5.5 ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อขออนุญาตในการเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง และหากต้องมีการตัดต่อกระแสไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องทำการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้รับผิดชอบโดยตรงก่อนทุกครั้ง

5.6 เวลาทำงานของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง คือ ในระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น. ของวันทำการ หากผู้รับจ้างประสงค์จะทำงานนอกเวลาหรือทำงานในวันหยุด ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือขออนุญาตเสนอต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ และจะต้องรับผิดชอบต่อค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา ของผู้ควบคุมงาน ในอัตราตามข้อบังคับของ ทอท.

5.7 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หากทำให้อาคาร หรือทรัพย์สินข้างเคียงของผู้ว่าจ้าง หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว และจัดทำหรือหามา

๖๘๗ ๗/๓
นายชนินทร์ ศรีคำ
ผู้จัดทำร่างฯ 1

MR วรโรจน์
นายภากร วรโรจน์
ผู้จัดทำร่างฯ 2 

ให้ใหม่เหมือนของเดิม รวมทั้งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบผลที่เกิดจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานทั้งกับอุปกรณ์ สถานที่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

5.8 ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือ ราคา รวมตลอดจนถึงการเรียกร้องโดยบุคคลที่สาม อันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระทำการของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

5.9 ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้าซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า กำลัง เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตลอดเวลาที่ดำเนินงาน โดยผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแนะนำ

5.10 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอันตรายส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะที่ทำงานและต้องดูแลให้สวมใส่อยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2554

5.11 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง เห็นว่าผู้รับจ้างเร่งรัดงานจนอาจเกิดความเสียหายแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีสิทธิ์ยับยั้งและให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการช่างที่ดี ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญา และ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้างมิได้

5.12 หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องทำงานในเวลากลางคืน ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมแสงสว่างให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

5.13 ผู้รับจ้างผู้รับจ้างต้องกันแนวเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ด้วยคอมไฟซึ่งมีโครงสร้างเป็นแบบ Frangible ให้สัญญาณไฟสีแดงแบบไม่กระพริบและมีความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 10 แคนเดลา โดยมีระยะห่างคอมละ 3 เมตร ตลอดความกว้างของทางขับ ทั้งนี้คอมไฟที่นำมาใช้เป็นแนวเขตกันพื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องไม่นำมาต่อพ่วงกับวงจรของระบบไฟฟ้าสนามบินที่ติดตั้งอยู่เดิม

5.14 การทำงานของผู้รับจ้างพื้นที่ปฏิบัติการเขตการบิน (Airside) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการความปลอดภัยในพื้นที่ดำเนินงานและบริเวณใกล้เคียงอย่างเพียงพอ โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

5.14.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานอยู่เฉพาะในขอบเขตพื้นที่ซึ่งผู้ว่าจ้างกำหนดให้เท่านั้นโดยไม่ล่วงล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ใช้งานของอากาศยาน หรือพื้นที่ซึ่งรบกวนการทำงานของระบบเครื่องช่วยในการเดินอากาศ

5.14.2 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งธงไว้นยานพาหนะให้เห็นเด่นชัด โดยธงควรมีขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า 90x90 เซนติเมตร สีแดงหรือสีส้ม หรือสีแดงสลับสีขาว หรือสีส้มสลับสีขาว

5.14.3 การใช้ยานพาหนะของผู้รับจ้างในพื้นที่ปฏิบัติการเขตการบิน (Airside) ผู้รับจ้างจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการเขตการบิน (Airside) ซึ่ง ทอท. ได้อนุมัติให้

5.14.4 ในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในพื้นที่ปฏิบัติการเขตการบิน (Airside) ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำให้เกิดประกายไฟหรือทำให้เกิดไฟรวมทั้งห้ามการสูบบุหรี่และหากในกรณีจำเป็นต้องมีงานในลักษณะ Hot Works ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีรถดับเพลิง ณ พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

5.14.5 ผู้รับจ้างต้องเช่าใช้วิทยุสื่อสารจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จำนวนอย่างน้อย 1 เครื่อง สำหรับผู้ควบคุมงานไฟฟ้าของ ทอท. เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดต่อประสานงาน

5.14.6 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและบริเวณข้างเคียงให้สะอาดตลอดเวลาระหว่างดำเนินงานเพื่อป้องกันมิให้เกิด FOD ซึ่งจะก่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออากาศยาน

ณิศ ศรีคำ
นายณินทร์ ศรีคำ
ผู้จัดทำร่างฯ 1

นายภากร วรรณชัย
นายภากร วรรณชัย
ผู้จัดทำร่างฯ 2

5.15 หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง พิจารณาเห็นว่าผู้ควบคุมงานหรือช่างของผู้รับจ้าง ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่มีความชำนาญเพียงพอที่จะทำงานนี้ ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานหรือช่างภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับทราบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยไม่นำมาเป็นข้ออ้างในการต่ออายุสัญญา หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้าง

5.16 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของสัญญา

5.17 การกระทำใดๆ ของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง หากมีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย หรือการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ หรือทำให้ ทอท. เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือภาพลักษณ์ ทอท. มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันที รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

5.18 ผู้รับจ้างจะต้องทำการปิดแสงของโคมไฟเป็นการชั่วคราวในบริเวณรอบพื้นที่ซึ่งแสงของโคมไฟนั้นๆ อาจนำอากาศยานพลัดหลงเข้าไปยังพื้นที่ก่อสร้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปิดให้แสงของโคมไฟในบริเวณรอบพื้นที่ซึ่งปิดเอาไว้ชั่วคราว สามารถใช้งานได้ตามปกติหลังจากส่งมอบงาน

5.19 หลังจากดำเนินการติดตั้งโคมไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากผู้ว่าจ้างพบว่าผู้รับจ้างติดตั้งโคมไฟกลับคืนไม่ตรงตามแบบ และระบบฟังก์ชันการทำงานไม่เป็นไปตามปกติ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขในทันที

5.20 งานใดที่มีได้กำหนดในแบบ และรายการละเอียดแต่จะต้องเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

5.21 แบบไฟฟ้า แสดงตำแหน่งต่างๆ แสดงเป็นแนวทางโดยประมาณเท่านั้น ให้ผู้รับจ้างสอบเทียบกับมาตรฐาน ICAO และ/หรือ FAA และตรวจสอบจากสถานที่จริงก่อนดำเนินการ

6. วิธีการติดตั้ง

6.1 การติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสนามบิน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กำหนดข้อ 2

6.2 ก่อนทำการถอดและติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบบนทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ผู้รับจ้างจะต้องทำการจดบันทึกค่าตำแหน่ง (ค่า Coordinate) ของโคมไฟทางขับทุกโคมที่ทำการถอด พร้อมทั้งส่งผลการบันทึกค่าตำแหน่งดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย

6.3 การรื้อถอนและติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในวัสดุ Asphaltic Concrete ให้ผู้รับจ้างทำการถอดโคมไฟและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมทั้งปิดถังไฟชั้นบน (Light Base) (Top Section) ด้วย Mud Plate ซึ่งจัดหาโดยผู้รับจ้าง ตามตำแหน่งที่แสดงในแบบงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ประกอบกลับคืนโดยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามตำแหน่งและฟังก์ชันการทำงาน โดยผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้พิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ที่ถูกรื้อออกมา ตามแบบแผ่นที่ 99/119 , 101/119 , 103/119 , 109/119 และ 111/119

6.3.1 ถ้าโคมไฟสนามบิน ของเก่าที่ทำการถอดออกมาอยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องทำการแจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบพร้อมทำการตรวจสอบและพิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหา

6.3.2 ทำการ Short ขั้วหม้อแปลง Isolating Transformer พร้อมทั้งปิดถังไฟชั้นบน (Light Base) (Top Section) ด้วย Mud Plate ซึ่งจัดหาโดยผู้รับจ้าง

ณิศ ๑/๓
นายชนินทร์ ศรีคำ
ผู้จัดทำร่างฯ 1

ททท ๑๓/๑๕
นายภากร วรรณโณทัย
ผู้จัดทำร่างฯ 2

6.3.3 ถ้า Spacer Ring ของเก่าที่ทำการถอดออกมายังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ให้ผู้รับจ้างนำ Spacer Ring นั้นไปทำความสะอาดพร้อมทั้งทำการชุบด้วยวิธี Hot Dip Galvanize ความหนาไม่น้อยกว่า 75 Micron ก่อนนำมาใช้ในการติดตั้งใหม่

6.3.4 ถ้า Spacer Ring ของเก่าที่ทำการถอดออกมามีอยู่ในสภาพชำรุดหรือเสียรูปไม่สามารถนำมาใช้งานได้ให้ผู้รับจ้างต้องทำการแจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบพร้อมทำการตรวจสอบและพิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่โดยผู้ว่าจ้างฯ เป็นผู้จัดหา

6.3.5 ติดตั้ง Flange Ring ของใหม่ โดยที่ Flange Ring ของเก่าที่ทำการถอดออกมาให้ผู้รับจ้างนำ Flange Ring นั้นไปทำความสะอาด ก่อนทำรายการส่งคืนพัสดุ ฝพอ.

6.3.6 หลังจากงานปูพื้น Asphaltic Concrete เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำการ Coring Asphaltic Concrete ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว เพื่อหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางของถังไฟชั้นบน ตามที่ได้ทำการจดบันทึกเอาไว้ตามข้อ 6.2 หลังจากนั้นทำการ Coring Asphaltic Concrete ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 13 นิ้วลึก 5 เซนติเมตร เพื่อติดตั้ง Spacer Ring , Flange Ring และ โคมไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบกลับคืน

6.3.7 ในการติดตั้ง Spacer Ring และ Flange Ring ผู้รับจ้างจะต้องทา Silicone สำหรับยึดติดอุปกรณ์ดังกล่าวเข้าด้วยกัน ก่อนทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าสนามบิน และยึดด้วย Bolt Stainless ซึ่งทาหรือชุบผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

6.3.8 ติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบกลับคืนให้ตรงตำแหน่งที่แสดงในแบบ ทั้งนี้ ในการเชื่อมต่อสาย Cable ของโคมไฟเข้ากับหม้อแปลง Isolating Transformer ให้ผู้รับจ้างพันทับจุดต่อสายด้วยเทป พันสายไฟ เบอร์ 23 และเบอร์ 33 ของ 3M ซ้อนทับกัน 50% ไม่น้อยกว่า 2 รอบ

6.3.9 หลังจากติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างใช้น้ำยา Sealant ตาม ข้อ 3.2

6.4 การรื้อถอนและติดตั้งถังไฟ Light Base ของใหม่ (ความสูงโดยประมาณ 610 มม.) ในวัสดุพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ให้ผู้รับจ้างทำการถอดโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบและ Coring ถังไฟชั้นบนที่ติดตั้งอยู่เดิม พร้อมรื้อถอนถึงชั้นล่าง, Concrete Duct Bank, สาย Primary Cable ของเดิม ตามตำแหน่งที่แสดงในแบบงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออก ดำเนินการติดตั้งถังไฟ (Light Base), Concrete Duct Bank, สาย Primary Cable ใหม่ ในวัสดุพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าเดิมและโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบกลับคืนโดยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามตำแหน่งและฟังก์ชันการทำงาน ตามแบบแผ่นที่ 103/119 , 105/119 , 109/119 และ 111/119

6.4.1 ให้ผู้รับจ้างทำการต่อสายเมนไฟ Primary Cable ชั่วคราวให้กับระบบไฟที่ได้รับผลกระทบ นอกพื้นที่ก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติก่อนทำการรื้อถอน ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงาน จะเป็นผู้พิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ที่ถูกรื้อออกมา ดังนี้

6.4.2 ติดตั้งถังไฟ (Light Base) ของใหม่ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 3.1 และ 4.1 และผู้รับจ้างต้องส่งขั้นตอนวิธีการติดตั้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยถังไฟ (Light Base) ของเดิมที่ทำการ Coring ออกมาให้ผู้รับจ้างนำไปทำความสะอาด พร้อมทั้งทำรายการถังไฟ (Light Base) ของเดิมจัดส่งคืนคลังพัสดุ ทสภ.

6.4.3 ถ้าโคมไฟฟ้าสนามบิน ของเก่าที่ทำการถอดออกมามีอยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องทำการแจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบพร้อมทำการตรวจสอบและพิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่โดยผู้ว่าจ้างฯ เป็นผู้จัดหา

ณัฐพงษ์ ศรีคำ
นายชนินทร์ ศรีคำ
ผู้จัดทำร่างฯ 1

นายภากร วรรณโทย
นายภากร วรรณโทย
ผู้จัดทำร่างฯ 2

6.4.4 ถ้า Spacer Ring ของเก่าที่ทำการถอดออกมายังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้ผู้รับจ้าง นำ Spacer Ring นั้นไปทำความสะอาดพร้อมทั้งทำการชุบด้วยวิธี Hot Dip Galvanize ความหนาไม่น้อยกว่า 75 Micron ก่อนนำมาใช้ในการติดตั้งใหม่

6.4.5 ถ้า Spacer Ring ของเก่าที่ทำการถอดออกมายังอยู่ในสภาพชำรุดหรือเสียรูปไม่สามารถนำมาใช้งานได้ให้ผู้รับจ้างต้องทำการแจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบพร้อมทำการตรวจสอบและพิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่โดยผู้ว่าจ้างฯ เป็นผู้จัดหา

6.4.6 ติดตั้ง Flange Ring ของใหม่ โดยที่ Flange Ring ของเก่าที่ทำการถอดออกมาให้ผู้รับจ้าง นำ Flange Ring นั้นไปทำความสะอาด ก่อนทำรายการส่งคืนพัสดุ ฝพอ.

6.4.7 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (Concrete Duct Bank) ผู้รับจ้างต้องทำการขุดและ/หรือเจาะพื้น CTB (Cement Treated Base) ลักษณะให้เป็นไปตามแบบ แล้วทำการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ ทำการเทคอนกรีตทับ (ตามแบบ) ทั้งนี้ก่อนทำการขุดและ/หรือเจาะพื้น CTB (Cement Treated Base) ผู้รับจ้างต้องส่งขั้นตอนวิธีการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง

6.4.8 หลังทำการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าใหม่ตามตำแหน่ง (ตามแบบ) เรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างต้องทำการต่อท่อร้อยสายไฟเข้ากับถังไฟและเชื่อมต่อเข้ากับท่อร้อยสายไฟฟ้าของวงจรเดิม

6.4.9 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งสายทองแดงเปลือยขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตร.มม. สำหรับใช้เป็นกราวด์ ของระบบพร้อมทั้งเชื่อมต่อเข้ากับกราวด์ของระบบเดิม และติดตั้งสายทองแดงเปลือยขนาดพื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. สำหรับใช้เป็นกราวด์ของอุปกรณ์ (ถังไฟ Light Base) ตรงตำแหน่งตามแบบ

6.4.10 การเชื่อมต่อสายกราวด์ของระบบและสายกราวด์ของอุปกรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วิธีการเชื่อมแบบหลอมละลาย Exothermic Welding

6.4.11 ปิดช่องว่างที่ทำการติดตั้งถังไฟ รวมทั้งแนวที่ทำการติดตั้ง ท่อร้อยสายไฟแล้วเสร็จ ด้วยวัสดุ Portland Cement Concrete และปูพื้นด้วยวัสดุ Portland Cement Concrete ให้เสมอกับพื้นผิวของเดิม

6.4.12 ติดตั้ง Isolating Transformer พร้อมทั้งติดตั้งสายไฟ Primary Cable ของวงจร โดยผู้รับจ้าง จะต้องร้อยสายไฟผ่านท่อร้อยสายไฟ ตรงตำแหน่งที่แสดงในแบบ ทั้งการเชื่อมต่อสาย Primary Cable เข้ากับหม้อแปลง Isolating Transformer ของโคมไพร์รวมทั้งการเชื่อมต่อสายไฟ Primary Cable ของวงจร ที่ติดตั้งใหม่เข้ากับวงจรเดิม โดยใช้ Primary Connector Kit (L-823) พันทับจุดต่อสายด้วยเทปพันสายไฟ เบอร์ 23 และเบอร์ 33 ของ 3M ซ้อนทับกัน 50% ไม่น้อยกว่า 2 รอบ และผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง Cable Marker ที่สาย Primary Cable แต่ละวงจรด้วย

6.4.13 ทำการ Short ขั้วหม้อแปลง Isolating Transformer พร้อมทั้งปิดถังไฟด้วย Mud Plate ซึ่งจัดหาโดยผู้รับจ้าง

6.4.14 ในการติดตั้งถังไฟ และ Flange Ring ผู้รับจ้างจะต้องทา Silicone สำหรับยึดติดอุปกรณ์ ดังกล่าวเข้าด้วยกัน ก่อนทำการยึดด้วย Bolt Stainless ซึ่งทาหรือชุบผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และติดตั้ง โคมไพร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบกลับคืน ให้ถูกต้องตามตำแหน่ง และให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

6.4.15 ปิดช่องว่างที่ทำการติดตั้งถังไฟส่วนบนด้วยวัสดุ ซึ่งมีคุณสมบัติตามตามข้อ 3.2

6.5 รื้อถอด Steel Cover Plate พร้อมอุปกรณ์ประกอบและ Coring ถังไฟชั้นบน (Top Section) ที่ติดตั้ง อยู่เดิม ตามตำแหน่งที่แสดงในแบบงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ออก แล้วดำเนินการติดตั้ง Steel Cover Plate ของใหม่ที่ได้เตรียมไว้ยึดติดกับถังไฟชั้นล่างโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดตามแบบแนบ พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างเก็บค่าตำแหน่งของถังไฟชั้นล่างระบุไว้ในแบบ ตามตำแหน่งและรูปแบบการติดตั้งที่ระบุไว้ในแบบ

ณ.ค.ค. ๗/๖
นายชินนทร์ ศรีคำ
ผู้จัดทำร่างฯ 1

น.น. ๗/๖
นายภากร วรรณโณทัย
ผู้จัดทำร่างฯ 2

โดยที่ Steel Cover Plate พร้อมอุปกรณ์ประกอบและถึงไฟชั้นบน (Top Section) ของเดิม ที่รื้อถอดออกให้ผู้รับจ้างนำไปทำความสะอาดก่อนทำรายการส่งคืนพัสดุ ฝพอ. ตามแบบแผ่นที่ 99/119 , 101/119 , 103/119 , 109/119 และ 111/119

6.6 การรื้อถอดและติดตั้งถึงไฟ Light Base (Top Section) ในวัสดุ Asphaltic Concrete ให้ผู้รับจ้างทำการถอดโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบและ Coring ถึงไฟชั้นบนที่ติดตั้งอยู่เดิม ตามตำแหน่งที่แสดงในแบบงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกแล้วทำการ Short ขั้วหม้อแปลง Isolating Transformer พร้อมทั้งปิดถึงไฟชั้นล่าง (Bottom Section) ด้วย Mud Plate ซึ่งจัดหาโดยผู้รับจ้าง พร้อมติดตั้งถึงไฟ (Light Base) (Top Section), โคมไฟและอุปกรณ์ประกอบกลับคืนโดยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามตำแหน่งและฟังก์ชันการทำงาน ตามแบบแผ่นที่ 105/119 , 107/119 และ 113/119 ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้พิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ที่ถูกรื้อออกมา ดังนี้

6.6.1 ติดตั้งถึงไฟ Light Base (Top Section) ของใหม่ (ความสูงโดยประมาณ 280 มม.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 3.1 และ 4.1 และผู้รับจ้างต้องส่งขั้นตอนวิธีการติดตั้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งโดยถึงไฟ (Light Base) ของเดิมที่ทำการ Coring ออกมาให้ผู้รับจ้างนำไปทำความสะอาด พร้อมทั้งทำการถึงไฟ (Light Base) ของเดิมจัดส่งคืนคลังพัสดุ ทสภ.

6.6.2 ถ้าโคมไฟฟ้าสนามบิน ของเก่าที่ทำการถอดของเก่าที่ทำการถอดออกมาอยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องทำการแจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบพร้อมทำการตรวจสอบและพิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหา

6.6.3 ถ้า Spacer Ring ของเก่าที่ทำการถอดออกมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้ผู้รับจ้างนำ Spacer Ring นั้นไปทำความสะอาดพร้อมทั้งทำการชุบด้วยวิธี Hot Dip Galvanize ความหนาไม่น้อยกว่า 75 Micro ก่อนนำมาใช้ในการติดตั้งใหม่

6.6.4 ถ้า Spacer Ring ของเก่าที่ทำการถอดออกมาอยู่ในสภาพชำรุดหรือเสียรูปไม่สามารถนำมาใช้งานได้ให้ผู้รับจ้างต้องทำการแจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบพร้อมทำการตรวจสอบและพิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่โดยผู้ว่าจ้าง เป็นผู้จัดหา

6.6.5 ติดตั้ง Flange Ring ของใหม่ โดยที่ Flange Ring ของเก่าที่ทำการถอดออกมาให้ผู้รับจ้างนำ Flange Ring นั้นไปทำความสะอาด ก่อนทำรายการส่งคืนพัสดุ ฝพอ.

6.6.6 หลังจากงานปูพื้น Asphaltic Concrete เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำการ Coring Asphaltic Concrete ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว เพื่อหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางของถึงไฟชั้นล่างตามที่ได้ทำการจดบันทึกเอาไว้ตามข้อ 6.2 หลังจากนั้นทำการ Coring Asphaltic Concrete ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 13 นิ้วเพื่อติดตั้งถึงไฟชั้นบน

6.6.7 ในการติดตั้งถึงไฟชั้นบน , Spacer Ring และ Flange Ring ผู้รับจ้างจะต้องทา Silicone สำหรับยึดติดอุปกรณ์ดังกล่าวเข้าด้วยกัน ก่อนทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าสนามบิน และยึดด้วย Bolt Stainless ซึ่งทาหรือชุบผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

6.6.8 ติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบกลับคืนให้ตรงตำแหน่งที่แสดงในแบบ ทั้งนี้ ในการเชื่อมต่อสาย Cable ของโคมไฟเข้ากับหม้อแปลง Isolating Transformer ให้ผู้รับจ้างพันทับจุดต่อสายด้วยเทปพันสายไฟ เบอร์ 23 และเบอร์ 33 ของ 3M ซ้อนทับกัน 50% ไม่น้อยกว่า 2 รอบ

ณิศพล ศรีคำ
นายชนินทร์ ศรีคำ
ผู้จัดทำร่างฯ 1

นายภากร วรรณโณทัย
ผู้จัดทำร่างฯ 2

6.6.9 หลังจากติดตั้งถังไฟขึ้นบน, โคมไฟและอุปกรณ์ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างใช้น้ำยา Sealant ตามข้อ 3.2

6.7 ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้าสนามบินภายในถังไฟชั้นล่าง (Bottom Base) ที่ได้ดำเนินการติดตั้ง Steel Cover Plate ของใหม่และในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างโดยจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง

6.8 เมื่อผู้รับจ้างจัดหาอุปกรณ์มาใหม่เพื่อติดตั้งทดแทนของเดิมที่อยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ นั้น ผู้รับจ้างจะต้องส่งคืนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดที่คลังพัสดุ ทสภ. โดยทำหนังสือผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

6.9 ทั้งนี้ถ้ามีปัญหาและ/หรือการแก้ไข ตามข้อ 6 วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์ และ/หรือ งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอดและติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบินสำหรับงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างสมบูรณ์พร้อมมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานฯ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้สมบูรณ์โดยความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น และไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการต่อขยายสัญญาได้

7. เงื่อนไขทั่วไป

ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกผลการทดสอบค่าความเป็นฉนวนของสายของวงจรไฟฟ้าสนามบินของวงจรที่อยู่ในพื้นที่งานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งก่อนทำการรื้อและหลังทำการติดตั้ง

8. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบแบบงานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางขับและถนนบริการบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเขียนด้วยโปรแกรม Auto CAD เวอร์ชัน 2014 หรือสูงกว่า บันทึกไฟล์ลงใน Flash Drive USB 3.0 ขนาดไม่น้อยกว่า 128 GB จำนวน 1 ชุด พร้อมแบบต้นฉบับขนาด A3 ซึ่งพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ แบบ Laser และผลการทดสอบตามข้อ 7 จำนวน อย่างละ 3 ชุด ส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันส่งมอบงานด้วย ทั้งนี้ แบบ As-Built Drawing ที่ส่งมอบจะต้องมีวิศวกรไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังลงนามรับรอง

ผู้จัดทำร่างฯ 1

ณวัฒน์ ศรีคำ

(นายชนินทร์ ศรีคำ)

วิศวกร 3 ส่วนบริการไฟฟ้า

ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้จัดทำร่างฯ 2

กมล วรรณโณทัย

(นายภากร วรรณโณทัย)

วิศวกร 3 ส่วนระบบปรับอากาศ

ปฏิบัติงาน ส่วนบริการไฟฟ้า

ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ



สัญญาเลขที่.....

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้า โดย.....

มีสำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ ณ

ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามสัญญาเลขที่.....

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท.มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการ ดังนั้น “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลเอาชีวนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความซื่อสัตย์สุจริต:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเคารพกฎหมายของประเทศและระเบียบข้อบังคับของ ทอท.อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
- 2. การรักษาความลับ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท.ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
- 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท.และคู่ค้า
- 4. การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องปฏิบัติตามภายใต้การแข่งขันที่เสรี เป็นธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งทางการค้า

มิติสังคม - การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. **อาชีพอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
2. **อิสรภาพของการจ้างงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
3. **ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
4. **การใช้แรงงานเด็ก:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
5. **ระยะเวลาในการทำงาน:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้รวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
6. **การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพการสมรส สภาพการตั้งครรภ์ หรือความพิการ
7. **การเลิกจ้าง:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติและการดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
8. **การเคารพสิทธิมนุษยชน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและวาจา รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
9. **แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
10. **ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คู่ค้าของ ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

1. **การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
2. **มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณานำแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท. ร้องขอ

(ลงชื่อ).....(คู่ค้าของ ทอท.)

(.....)

.....

(ประทับตราบริษัท)

Contract No.

AOT Supplier Sustainable Code of Conduct

I,....., authorized by.....,
residing at/working at
.....,
deemed as a contract partner of Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) in accordance with the
Contract No.; hereinafter referred as 'AOT Supplier',
has acknowledged the AOT Supplier Sustainable Code of Conduct with the following details.

Introduction

AOT commits to operate in a sustainable manner and with responsible practices throughout the business processes. Hence, AOT Supplier Sustainable Code of Conduct has been established with the scope and boundary in line with applicable laws and regulations, as well as three sustainable development dimensions namely economics, society and environment. This code of conduct aims to promote suppliers of AOT to operate with transparency and ethics, respect human rights, protect occupational health of their employees, and aware of the impact towards surrounding community and environment through good corporate governance and best practices as follows.

Economics - Good Corporate Governance

1. **Compliance of Regulatory Requirements and Transparency:** The AOT Supplier shall strictly operate the business in line with the regulations in the Kingdom of Thailand, regulatory requirements of AOT, and code of business ethics without dealing with all forms of bribery, corruption, or illegal business operation.
2. **Confidentiality:** The AOT Supplier shall protect and prevent leakage of all AOT's confidential information, and shall not use any AOT's confidential information for illegal purposes, personal advantages, or trade benefits.
3. **Conflict of Interests:** The AOT Supplier shall keep AOT informed in a written notification on any certain operations or actions that could lead to the conflict of interests.
4. **Free Trade Agreement and Law:** The AOT Supplier shall operate the business based on the free and fair trade principles, and strictly adhere to trade competition law and shall not proceed any illegal or undesirable action that directly or indirectly causes a negative effect on competitors.

Society - Employment and Respect of Human Rights

1. **Occupational Health and Safety:** The AOT Supplier shall ensure occupational health and safety of the employee and contractor such as provision of appropriate working environment and health and wellbeing programs for employee or sub-contractor in accordance with the laws and international standards.
2. **Freedom of Employment:** The AOT Supplier shall not involve with any form of forced labor, and shall provide opportunity for freedom of association and collective bargaining under the Thai laws.
3. **Wages and Benefits:** The AOT Supplier shall provide wages and other benefits that its labor is righteously entitled to on a timely manner.
4. **Child Labor:** The AOT Supplier shall not involve with the employment of child labor whose age is below than standard as prescribed by law, and shall not allow anyone whose age is below 18 to work on the night shift or in hazardous operations.
5. **Working Period:** The AOT Supplier shall not allow exceeded working hours than the standard as prescribed by law, covering working overtime and holidays.
6. **Fair Treatment:** The AOT Supplier shall fairly treat all of its employees on payment, training, career advancement, and termination of employment or lay-off without discrimination regarding sex, nationality, ethnicity, race, religion, age, political belief, marital status, pregnancy or disability.
7. **Termination of Employment:** The AOT Supplier shall proceed termination of employment in accordance with the laws and shall not approve any unbiased manner on termination of employment.
8. **Human Rights:** The AOT Supplier shall respect the human rights and treat its employee in accordance with applicable laws and standards, and shall not allow any form of harassment both physically and verbally as well as intimidation and mental infringement.
9. **Foreign or Migrant Workers:** The AOT Supplier shall fully comply with the labor and immigration laws in case of foreign or migrant workers employment. The basic terms of employment must be provided to workers in their native or understandable language prior to the employment process. Passports and personal identification must remain in the worker's possession at all times and never to be withheld by employer or any third party.
10. **Social Responsibility:** The AOT Supplier shall promote and demonstrate its cooperation in fostering social development and responsibility.

Environment - Environment and Pollution Management

1. **Environmental Management:** The AOT Supplier shall develop and implement effective environmental management in accordance with applicable standards, regulations, and good practices throughout the production and service processes; in order to optimize resources efficiency, minimize environmental impact, and cause no nuisances to the surrounding communities.
2. **Environmental Impact Protection and Mitigation Measures:** The AOT Supplier shall implement pollution mitigation and control measures including but not limited to solid waste, wastewater, noise, air pollution and greenhouse gases. The aforementioned pollutions shall be controlled or treated in compliance with the laws and international standards before being released into the environment.

AOT expects the AOT Supplier to integrate all requirements in this AOT Supplier Sustainable Code of Conduct, encompassing Good Corporate Governance, Employment and Respect of Human Rights and Environment and Pollution Management, in its operation. AOT also encourages the AOT Supplier to adopt similar standards in its own Supplier Sustainable Code of Conduct as deemed appropriate.

I acknowledge and understand the AOT Supplier Sustainable Code of Conduct and shall strictly comply with its requirements in operating businesses involved with my organization. Meanwhile, I shall keep all of my employees informed about the aforementioned codes of conduct as well as ensure systematic collection of evidence regarding complied actions, and will submit such evidence to AOT upon request.

(Name).....(AOT Supplier)

(.....)

.....

(Company Stamp)