
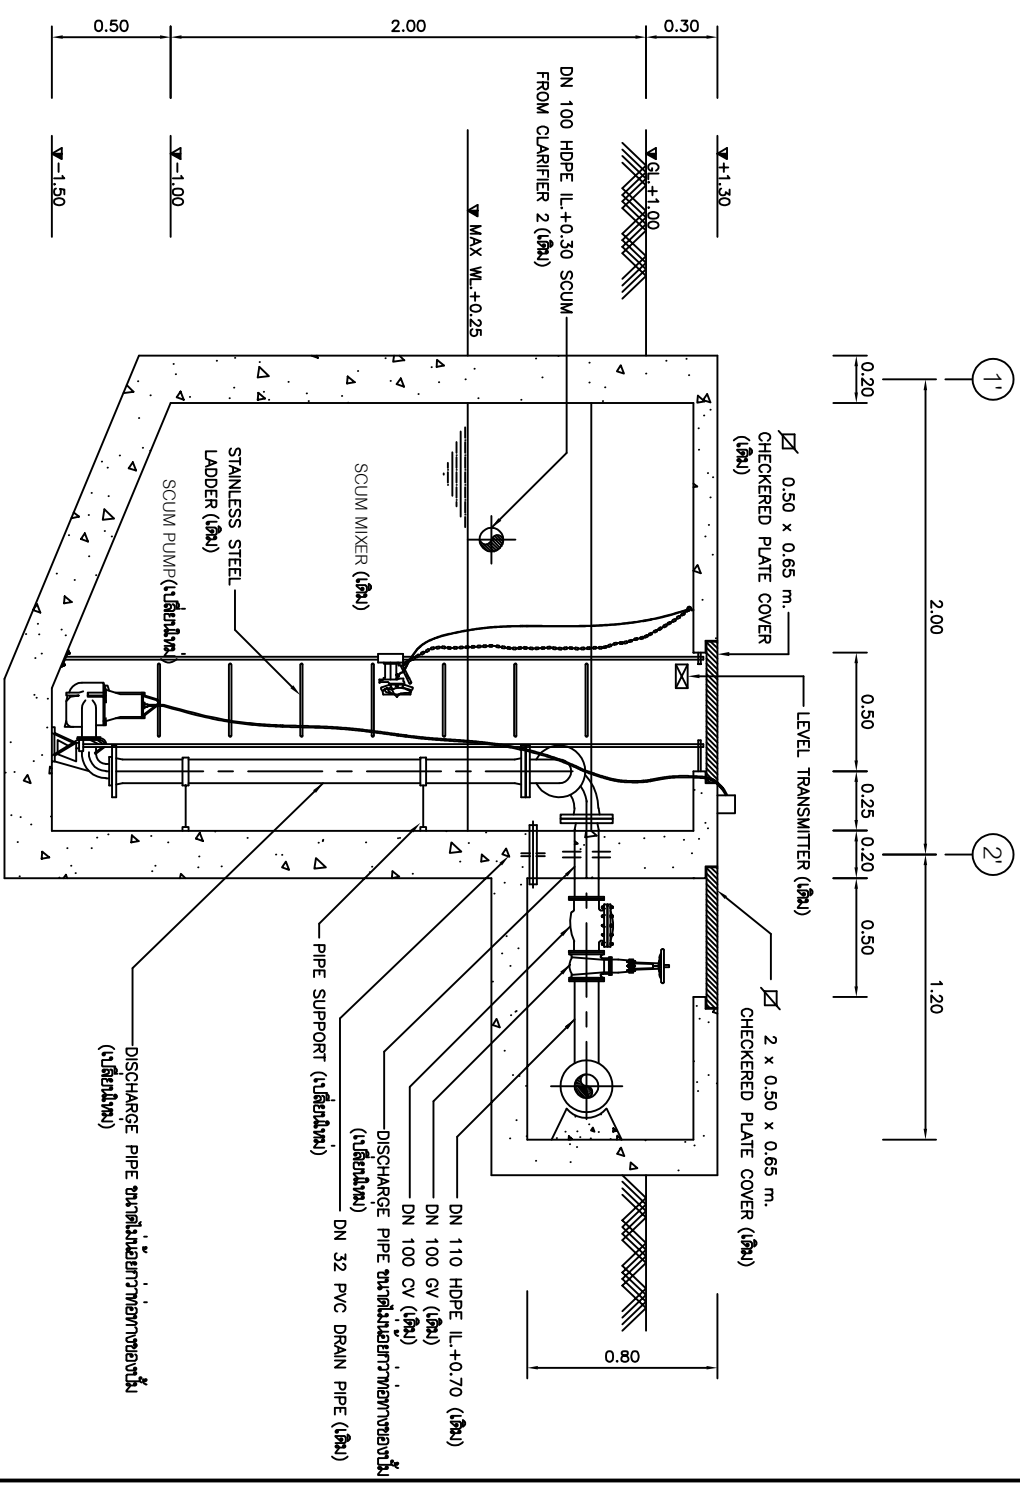


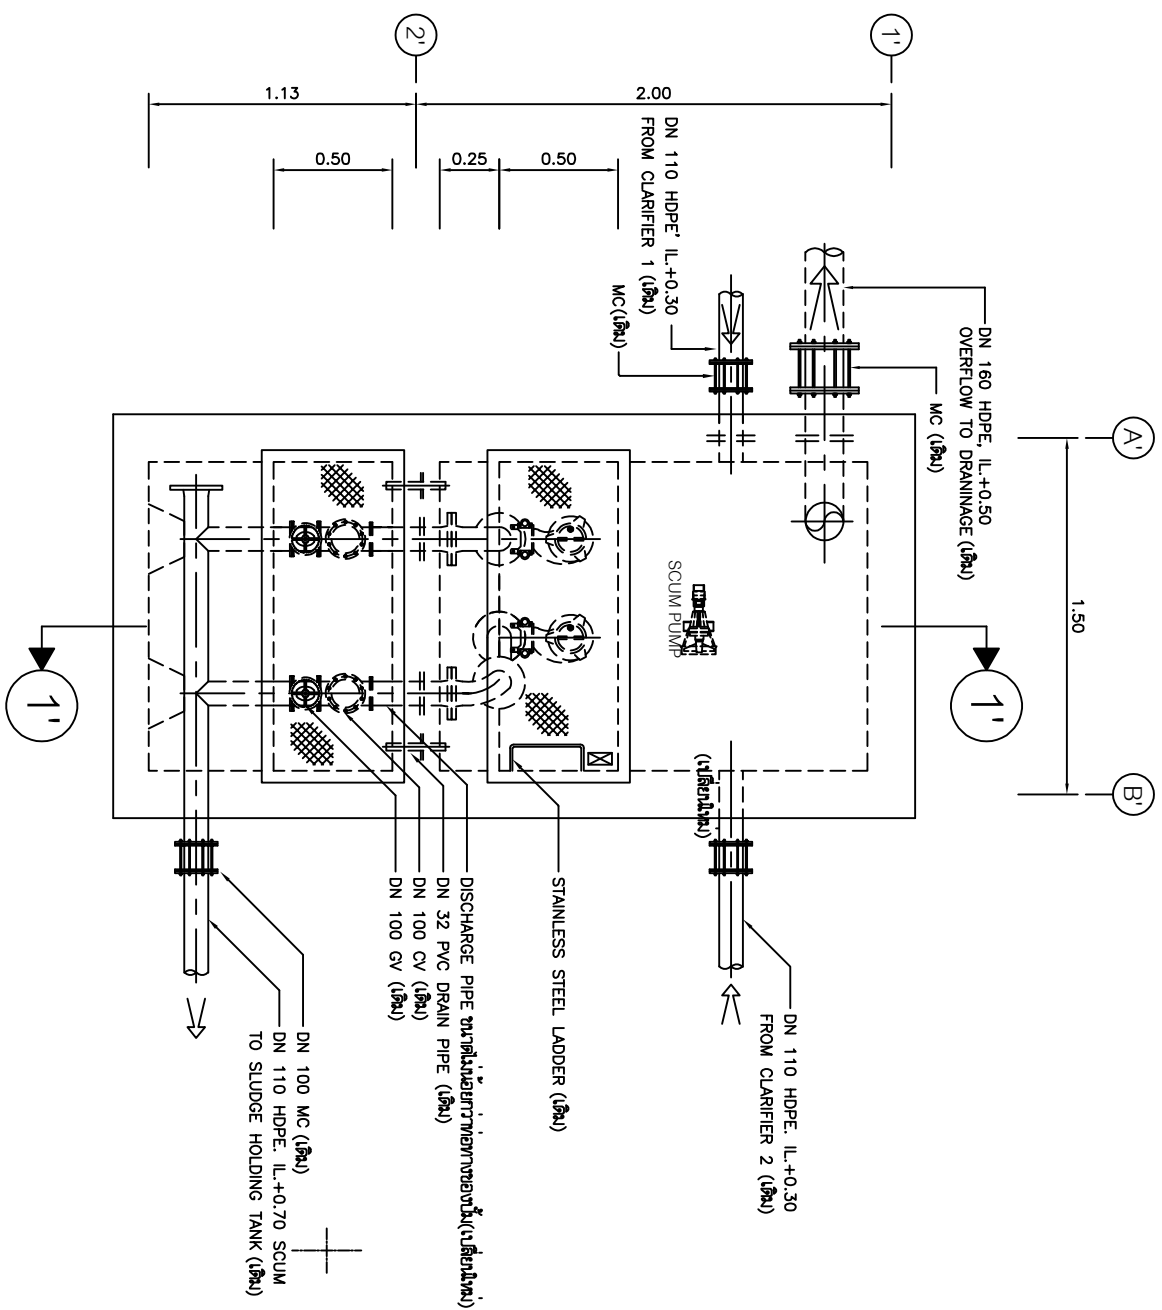


SCUM SUMP DETAIL


SCALE	NTS
ขยายฝั่งปรีะเวณตติตตงครือองลู่บตะกอนลอย	

CLARIFIER


ขยายฝั่งบริเวณบ่อสูบน้ำตะกอนลอย(SCUM PUMP)

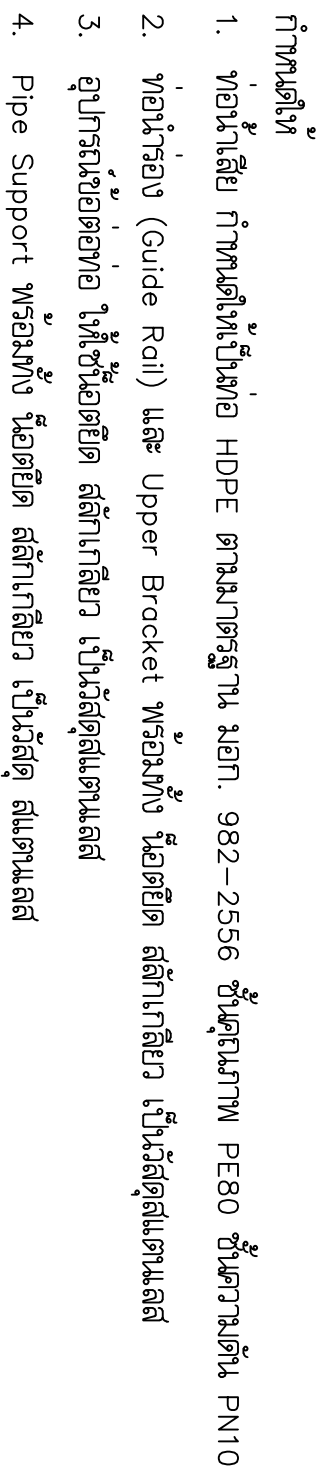


 ปรีชา พากุล ภาควิชาการศึกษามานุษยวิทยา (มทว.ชบ.)		
ขยายผลจากการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการ		
แดบ จากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร จำนวน 1 งาน		
ตัวรวม	เขียน	เก็บรอบ
ตัวรวม		
ตัวรวมการสมัครเข้าเรียน	วันที่	แบบสรุป
ตัวรวมการสมัครเข้าเรียน	วันที่ MO-4	

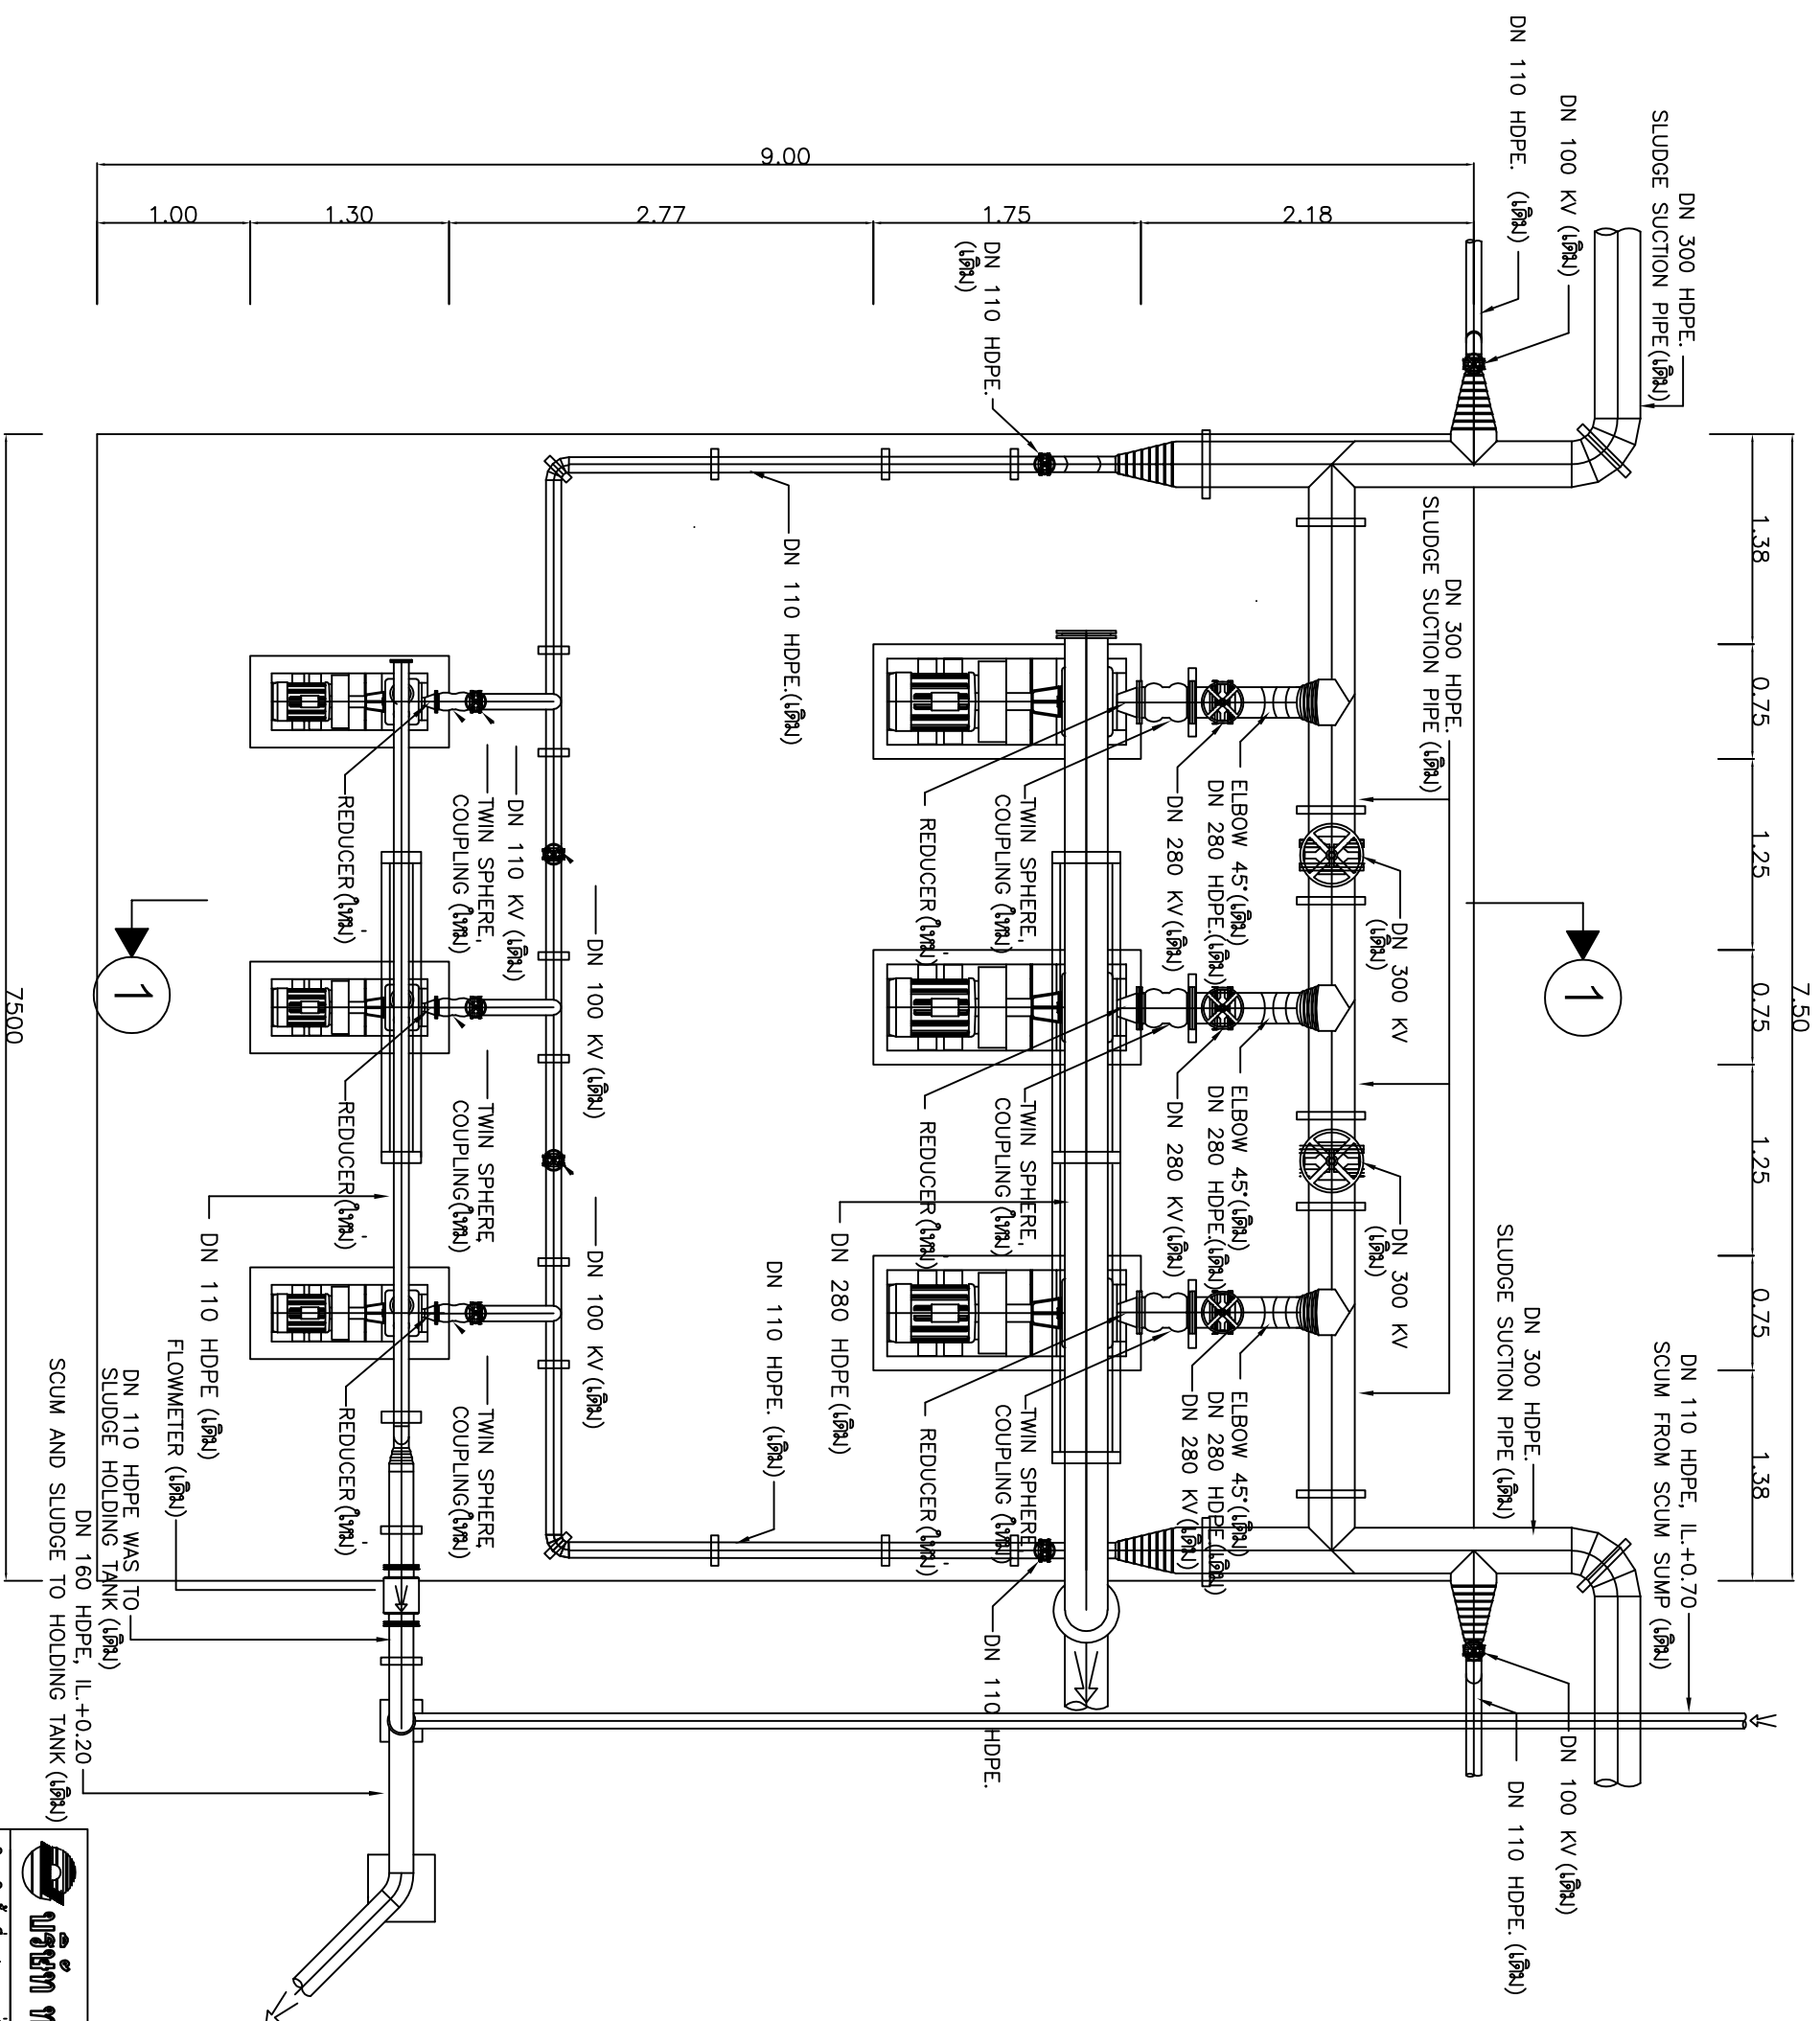

 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มหาชน)			
แบบ จกน จดแจ้งการขอเช่าที่ดินเพื่อสาธารณูปโภค (WMS PUMP) และเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก (RAS PUMP)			
แบบ จกน จดแจ้งการขอเช่าที่ดินเพื่อสาธารณูปโภค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน			
สำเนา	ยื่น	เพื่อสอบ	
ผู้ยื่นเอกสารเช่าที่ดิน		ผู้รับ	แบบร่างที่
ผู้ยื่นเอกสารเช่าที่ดินเพื่อสาธารณูปโภค		วันที่	แบบร่างที่

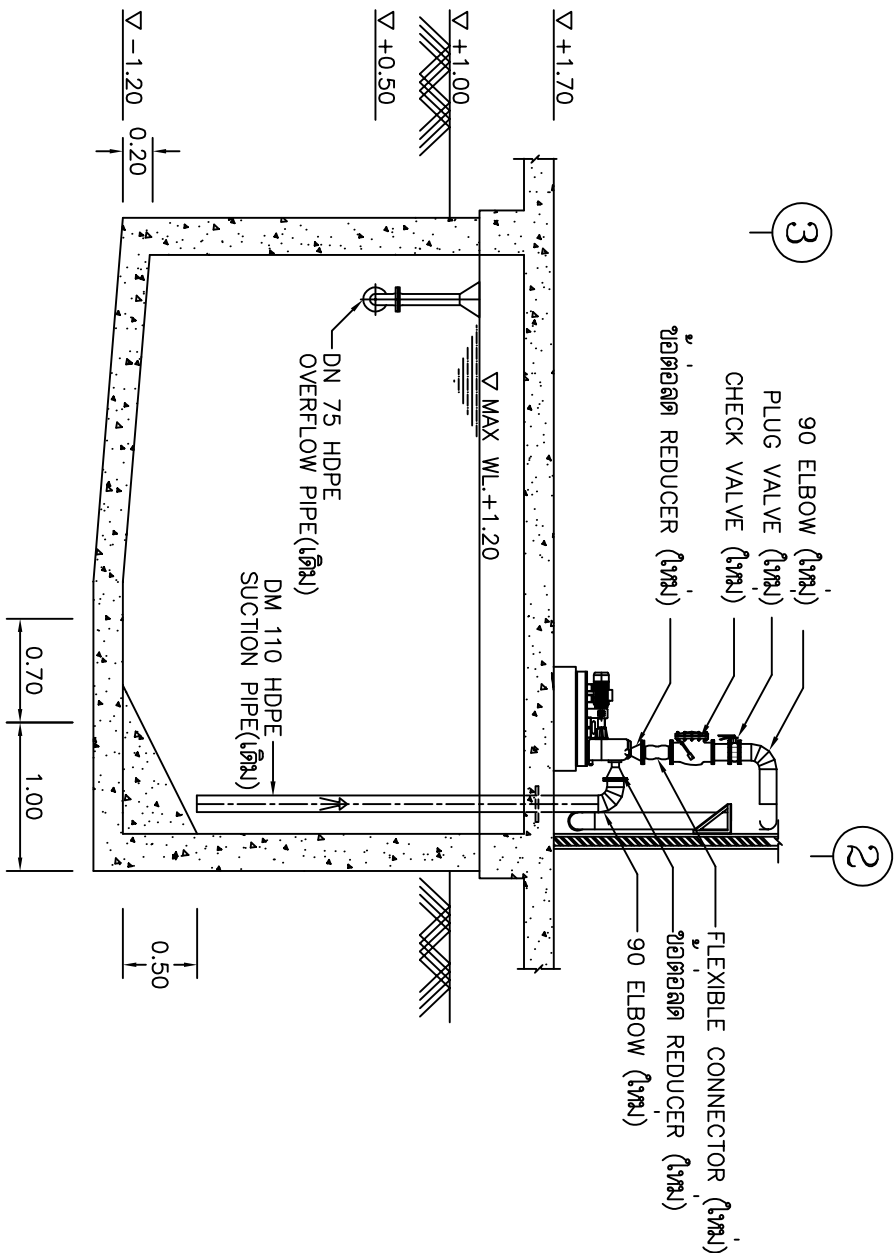

SECTION 1
SCALE NTS

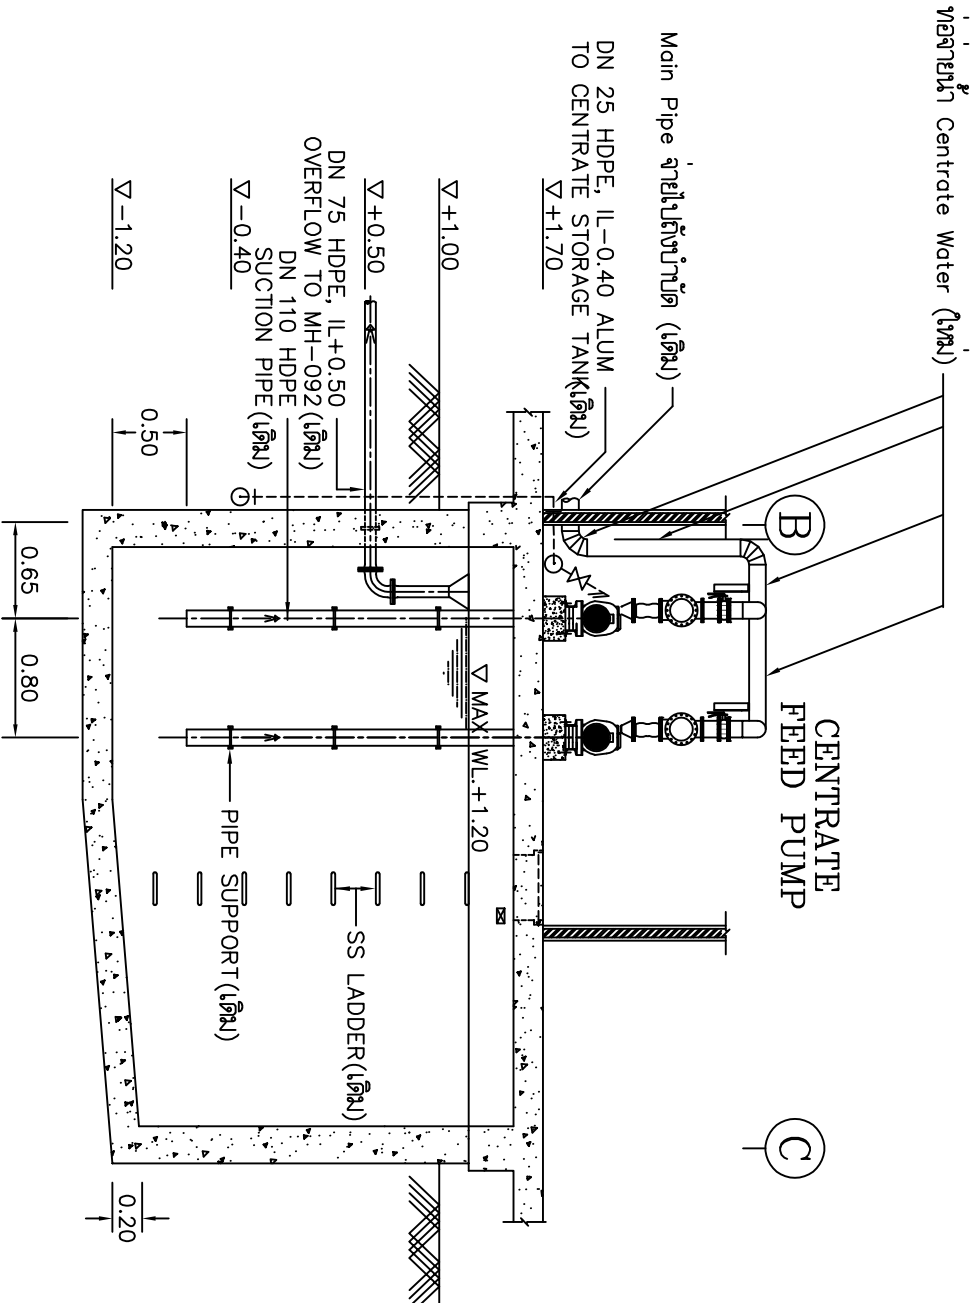

SECTION 2
SCALE NTS

กำหนดให้

- เป็นท่อ HDPE ตามมาตรฐาน มอก. 982-2556 ชั้นความหนา PE80 ชั้นความดัน PN10
- กำหนดให้ใช้ชั้นภายในอย่างอัดแน่น สำหรับติดตั้งกับชุดข้อต่อ และหนาแน่นเฉพาะการรับน้ำหนักจราจรขึ้น
- Pipe Support พร้อมทั้ง โน๊ตยึด สลักเกลียว เป็นวัสดุสแตนเลส
- กำหนดฐานคอนกรีต มีขนาดเหมาะสมสำหรับรองรับ Base Plate

รูปแสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจาการวัดตะกอน

บริษัท ทาอาภาพัฒนาไทย จำกัด (มหาชน)

รูปตัดแสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจาการวัดตะกอน

แบบ จากตัวอย่างติดตั้งเครื่องสูบน้ำจาการวัดตะกอน จำนวน 1 งาน

รายการ

จำนวน

วันที่

แบบร่าง

ผู้ออกแบบ: วิศวกร

วันที่: 10/06/2566

แบบร่าง