



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ที่ ทอท. ๑๘๑๕/๒๕๖๔

ต้นฉบับ

ข้อตกลงเลขที่ BIH๑๒-๖๔๐๐๗๑

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เลขที่ ๖๐

หมู่ที่ ๓ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ สาขาที่ ๐๐๐๐๑

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๗๕๔๕๐๐๐๒๙๒

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง งานจ้างตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒

อ้างถึง ใบเสนอราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒ เลขที่ มท ๕๓๐๘.๔/ชม.๒ ๔๗๘๐/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกำหนดรายละเอียดของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) งานจ้างตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๓ หน้า

ตามใบเสนอราคาที่ยังถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เสนอราคา ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๓,๖๓๙.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พิจารณาแล้ว ตกลง จ้างตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๓,๖๓๙.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

โดยมีระยะเวลารับประกัน - นับถัดจากวันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับผิดชอบ และขอให้ดำเนินการให้แล้ว

เสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือสั่งจ้างฉบับนี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

จะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างทั้งหมดแต่

ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากครบกำหนดจนถึงวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และ

ส่งมอบงานให้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แล้วเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายสงัด แก้วนัย)

รับทราบ และขณคิปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกทท กำหนด

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปฏิบัติงานแทน

ลงชื่อ (นายเปลี่ยน จอมใจ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

วันที่ รองผู้จัดการรักษาการแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒

โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๒-๒๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๒๐

เลขที่โครงการ 64017451641 เลขคุมสัญญา 640215002226

ได้รับรู้ด้วยใจแล้ว

(นายเปลี่ยน จอมใจ)

รองผู้จัดการรักษาการแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒



อ.ส. 5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 02766
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เลขประจำตัว 0994000165501
ชื่อผู้เสียภาษีอากร นางไพฟ้าส่วนอุภิกาด

เลขที่สาขา

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขที่ตบจระช่าบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่
ตจอก/ชอม -
ถนน ชลประทาน
เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ 1-2
หมู่ที่ 1
แยก -
แขวง/ตำบล ช้างเผือก
จังหวัด เชียงใหม่

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107545000292 เลขที่สาขา
ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ได้เสียอากรแถมเป็นเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแถมปี ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	227,700	00
ค่าอากรแถมปี	228	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	228	00

จำนวนเงินเป็นคำอักษร (สองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 011441

ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เลขประจำเอกสาร อ.ส.4 คือ 08500010

1-04-000116



นางสาวแสงเดือน ปานแหลม
เจ้าหน้าที่งานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อาคารแถมปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดจ้างของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งานจ้างตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.)มีความประสงค์
จัดจ้างตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

2. มาตรฐานที่กำหนด

การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการบำรุงรักษาของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค หรือ
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

3. ลักษณะงานทั่วไป

- 3.1 ตรวจสอบบำรุงรักษาทำความสะอาดหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 19 ลูก
 - 3.1.1 อาคารคลังสินค้า จำนวน 1 ลูก ขนาด 250 KVA
 - 3.1.2 อาคารดับเพลิงและกู้ภัย ทชม. จำนวน 1 ลูก ขนาด 100 KVA
 - 3.1.3 อาคารอุปกรณ์ภาคพื้น จำนวน 1 ลูก ขนาด 160 KVA
 - 3.1.4 บ้านพักพนักงาน ทชม. จำนวน 1 ลูก ขนาด 250 KVA
 - 3.1.5 บ้านพักพนักงาน ทชม. จำนวน 1 ลูก ขนาด 315 KVA
 - 3.1.6 ระบบไฟแฉวรั้ว จำนวน 1 ลูก ขนาด 250 KVA
 - 3.1.7 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 2 ลูก ขนาด 2000 KVA
 - 3.1.8 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 2 ลูก ขนาด 2000 KVA
 - 3.1.9 อาคารระบบไฟฟ้าสนามบิน จำนวน 1 ลูก ขนาด 1000 KVA
 - 3.1.10 อาคารบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ลูก ขนาด 250 KVA
 - 3.1.11 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ลูก ขนาด 500 KVA
 - 3.1.12 อาคารสำนักงาน จำนวน 2 ลูก ขนาด 500 KVA
 - 3.1.13 บ้านพักพนักงาน ทชม. จำนวน 1 ลูก ขนาด 630 KVA
 - 3.1.14 บ้านพักพนักงาน ทชม. จำนวน 1 ลูก ขนาด 400 KVA
 - 3.1.15 ระบบเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า จำนวน 1 ลูก ขนาด 400 KVA
 - 3.1.16 ระบบไฟส่องสว่างลานจอดอากาศยาน จำนวน 1 ลูก ขนาด 16 KVA
- 3.2 ตรวจสอบจุดร้อนด้วยกล้องส่องความร้อน (Infrared Camera)
- 3.3 ตรวจสอบบำรุงรักษา และตรวจระบบการทำงาน Automatic Transfer Switch (ATS)
- 3.4 ตรวจสอบบำรุงรักษาตู้ MDB (Main Distribution Board) ในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า
- 3.5 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบทำความสะอาดอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมรายงานผลการตรวจเช็คอุปกรณ์

ตามข้อ 3.1-3.4

(นายเป็สียง จอมใจ) 4. การส่งมอบ...
รองผู้จัดการรักษาการแทน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒

๐๖๓๗

4. การส่งมอบ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามสัญญา ให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ ทอท. ระบุในสัญญาจ้าง โดยส่งมอบที่ ส่วนพัสดุ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยแนบเอกสารการดำเนินการตาม ข้อ 3. ในวันส่งมอบพร้อม นำเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบทั้งหมดให้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

5. การจ่ายเงิน

จ่ายเงินหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการ ครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

6. อัตราค่าปรับ

ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ทอท. จะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันใน อัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างทั้งหมดแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

7. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

7.1 ในระหว่างการดำเนินงานจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง การตัดต่อ กระแสไฟฟ้าจะต้องแจ้งล่วงหน้า และได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบโดยตรงก่อนทุกครั้ง

7.2 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หากทำให้สิ่งก่อสร้างหรือวัสดุอุปกรณ์ข้างเคียงเกิดความเสียหายผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ และต้อง ทำให้ใหม่เหมือนเดิมโดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก ทอท. แต่อย่างใด

7.3 ก่อนทำการปฏิบัติงานผู้รับจ้างจะต้องส่ง Work Schedule เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่ออนุมัติการเข้าดำเนินการ

8. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

8.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านด้านคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

8.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

9. หลักเกณฑ์...

(นายเป็เลียน จอมใจ)

รองผู้จัดการรักษาการแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท.พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคารวมทั้งสิ้น

ผู้ออกข้อกำหนดและรายละเอียด



(ว่าที่ ร.ต.จิระพันธ์ ไปธิกุล)

วิศวกร 4 สรท.ฝปร.ทชม.




(นายเป็เลียน จอมใจ)
รองผู้จัดการรักษาการแทน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

Rev.01

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมา

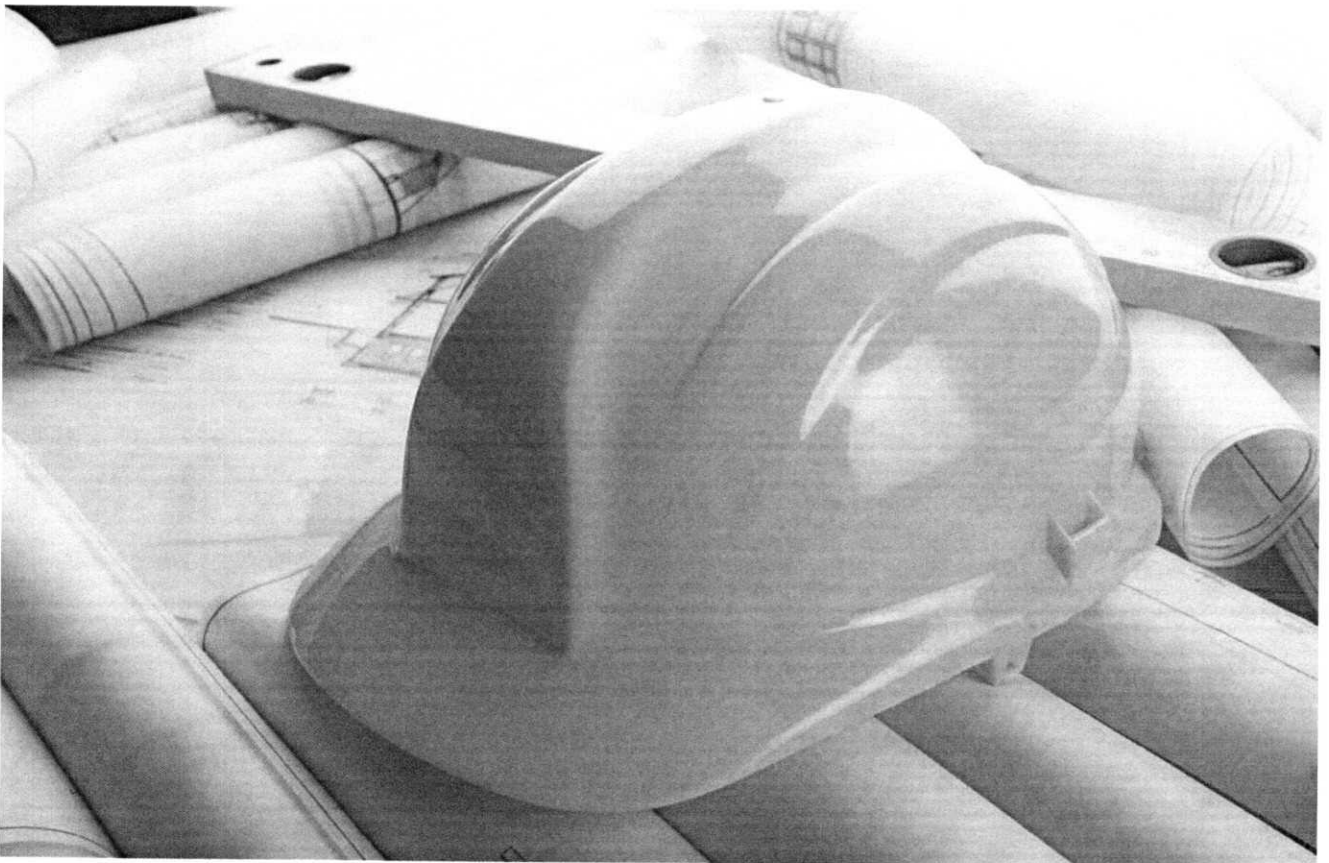

ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย

(นายเปลี่ยน จอมใจ)

รองผู้จัดการรักษาการแทน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒