

ข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหา ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
งานซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย (Sewage Pump) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ควบคุม<sup>1</sup>  
และติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

## 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) มีความประสงค์จะซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย (Sewage Pump) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง เพื่อทดแทนการใช้งาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ได้แก่

เครื่องสูบน้ำเสีย (Sewage Pump) แบบไดร์รัคบันน้ำขนาด Flow ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง จำนวน 10 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ชุดควบคุม และอะแกรงดักบyle ทำด้วย Stainless Steel จำนวน 10 ชุด ประจำบ่อสูบน้ำเสียอาคารสะพานเที่ยงเครื่องบินหมายเลข 5 (PIER 5) จำนวน 6 บ่อ ได้แก่ บ่อสูบน้ำเสียประจำอาคารสะพานเที่ยงเครื่องบินหมายเลข 5 บ่อที่ 1 – 6 ตามผังหมายเลข 47 – 52 (บ่อละ 1 เครื่อง) และประจำบ่อสูบน้ำเสียอาคารทางเดินด้านทิศใต้ (SOUTH CORRIDOR) จำนวน 4 บ่อ ได้แก่ บ่อสูบน้ำเสียประจำอาคารทางเดินด้านทิศใต้ บ่อที่ 1 – 4 ตามผังหมายเลข 53 – 56 (บ่อละ 1 เครื่อง)

หมายเหตุ สามารถตรวจสอบพื้นที่บ่อสูบได้ตามผังตำแหน่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียแบบไดร์รัคบันน้ำฯ

## 2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 พัสดุที่นำมาส่งต้องเป็นของใหม่ 100% ที่มีสภาพสมบูรณ์ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.2 เครื่องสูบน้ำเสียต้องเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป หรือ สาธารณรัฐอเมริกา

2.3 ตามมาตรฐานของสถาบันที่เกี่ยวข้องอย่างโดยย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ

ASTM	:	American Society for Testing Materials
BS	:	British Standard
DIN	:	Deutsche Industries Norman
SIS	:	Swedish Industrial Standard
ISO	:	International Organization for Standardization
EN	:	European Standard
IEC	:	International Electro Technical Commission
AISI	:	American Iron and Steel Institutes
ANSI/HI	:	Hydraulic Institute

*นายอ๊อด ก.*  
3. ลักษณะทั่วไป...



### **3. ลักษณะทั่วไป**

- 3.1 เป็นเครื่องสูบน้ำเสีย (Sewage Pump) แบบไดร์รับน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
- 3.2 มีชุดอุปกรณ์ GUIDE CLAW/GUIDE RAIL/ชุดโซ่พร้อมห่วง ทำจาก Stainless Steel สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียครบชุด (ที่ติดตั้งกับตัวปั๊มและที่บ่อรับน้ำเสีย)
- 3.3 ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสียครบชุด

### **4. คุณสมบัติทางเทคนิค**

เครื่องสูบน้ำเสีย (Sewage Pump) แบบไดร์รับน้ำขวด Flow ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 10 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ชุดควบคุม และตะแกรงดักขยะทำด้วย Stainless Steel จำนวน 10 ชุด ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

#### **4.1 ขีดความสามารถและสมรรถนะที่ต้องการ**

- |   |  |
|---|--|
| 4.1.1. สามารถสูบน้ำได้ (Flow rate) :            | ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง   |
| 4.1.2. ที่ความสูง (Total dynamic head) :        | ไม่น้อยกว่า 15 เมตร  |
| 4.1.3. มีประสิทธิภาพ (Hydraulic efficiency) :   | ไม่น้อยกว่า 37%  |
| 4.1.4. ใบพัดเครื่องสูบน้ำเป็นชนิดแบบไม่อุดตัน : | NON CLOG TYPE หรือ AVOID CLOG TYPE หรือ CONTRABLOCK หรือ มีคุณสมบัติเทียบเท่าในเรื่องปราศจากการติดขัด เช่น Cast iron, Gray iron หรือ Stainless steel หรือ เหล็กแข็ง(Hard iron) |
| 4.1.5. วัสดุตัวเรือน (Pump casing) :            | เหล็กหล่อ(Cast iron, Gray iron)<br>หรือ Stainless steel หรือ เหล็กแข็ง(Hard iron)<br>หรือ Cast iron  |
| 4.1.6. วัสดุใบพัด (Impeller) :                  | Stainless steel หรือ Ductile iron<br>หรือ Cast iron  |

#### **4.2 คุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้า**

เป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำเหมาะสมที่จะใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 PHASE 50 HZ 380 VOLT ชนิดของฉนวนเป็น (Insulation class) ตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC

ไม่น้อยกว่า class F

#### **4.3 คุณสมบัติของประตูน้ำ**

เป็นประตูน้ำเหล็กหล่อแบบลิ้นยกสำหรับใช้งานทั่วไป ตามมาตรฐาน มอก.432 หรือ JIS หรือ ASME

#### **4.4 คุณสมบัติของประตูน้ำกันลับ**

เป็นประตูน้ำเหล็กหล่อแบบลิ้นยกสำหรับใช้งานทั่วไป ตามมาตรฐาน มอก.383 หรือ JIS หรือ ASME

#### 4.5 คุณสมบัติของตะแกรงดักขยะ

ผู้ขายต้องดำเนินการจัดทำตะแกรงดักขยะทำจาก STAINLESS STEEL เกรด 304 หรือ 316 มีขนาดไม่น้อยกว่าทั้งในด้านกว้างและด้านยาว ได้แก่

หมายเลข บอร์ด	พื้นที่ติดตั้ง	ขนาด (เมตร x เมตร)	
		กว้าง	ยาว
47	บ่อสูบน้ำเสียประจำอาคารส่วนต่างๆ เครื่องบินหมายเลข 5 บ่อที่ 1	1.35	1.90
48	บ่อสูบน้ำเสียประจำอาคารส่วนต่างๆ เครื่องบินหมายเลข 5 บ่อที่ 2	1.70	2.10
49	บ่อสูบน้ำเสียประจำอาคารส่วนต่างๆ เครื่องบินหมายเลข 5 บ่อที่ 3	1.70	2.10
50	บ่อสูบน้ำเสียประจำอาคารส่วนต่างๆ เครื่องบินหมายเลข 5 บ่อที่ 4	3.50	1.80
51	บ่อสูบน้ำเสียประจำอาคารส่วนต่างๆ เครื่องบินหมายเลข 5 บ่อที่ 5	2.80	1.80
52	บ่อสูบน้ำเสียประจำอาคารส่วนต่างๆ เครื่องบินหมายเลข 5 บ่อที่ 6	2.80	1.80
53	บ่อสูบน้ำเสียประจำอาคารทางเดินด้านทิศใต้ บ่อที่ 1	1.60	2.00
54	บ่อสูบน้ำเสียประจำอาคารทางเดินด้านทิศใต้ บ่อที่ 2	1.60	2.00
55	บ่อสูบน้ำเสียประจำอาคารทางเดินด้านทิศใต้ บ่อที่ 3	1.60	2.00
56	บ่อสูบน้ำเสียประจำอาคารทางเดินด้านทิศใต้ บ่อที่ 4	1.60	2.00

#### 5. ความต้องการ

5.1 เครื่องสูบน้ำเสียแบบไดร์ดับน้ำ (Sewage Pump) จำนวน 10 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ, ชุดควบคุม และตะแกรงดักขยะ จำนวน 10 ชุด เพื่อทดสอบการใช้งาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง(ทกม.) โดยมีคุณสมบัติตามรายละเอียดหัวข้อ 1-4

5.2 สายไฟฟ้าติดมากับเครื่องสูบน้ำ ความยาวสายไฟไม่น้อยกว่า 10 เมตร

5.3 โซล์ฟแทนเลสเกรด SUS 304 หรือ SUS316 สำหรับใช้ในการยกติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด Ø 3/8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมห่วง

5.4 ท่อส่งน้ำเสียทำจากเหล็กหล่อหรือ HDPE PN16 หรือ Stainless steel จากเครื่องสูบน้ำเสียถึงปากบ่อ และอุปกรณ์ประกอบได้แก่ Valve, Check valve, Guide rail ครบชุด

5.5 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการทำงาน สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียแบบไดร์ดับน้ำรวมจำนวน 10 ตู้ โดยมีความสามารถและสมรรถนะระบบควบคุมอย่างน้อยประกอบไปด้วย

5.5.1 การควบคุมการทำงานสามารถเลือกได้ทั้ง Auto และ Manual

5.5.2 ระบบควบคุมอัตโนมัติควบคุมการทำงานแบบใช้ลูกกลอย 3 ระดับ ติดตั้งใช้งานบ่อรวมโดยมีลำดับในการควบคุมด้วยลูกกลอย ดังนี้

*Signature 1.*

- ระดับที่ 1 เมื่อระดับน้ำต่ำกว่าระดับลูกloy หมายเลข 1 (NO.1) เครื่องสูบน้ำจะหยุดการทำงาน (ตัดการทำงานเครื่องสูบน้ำทั้งหมด)

- ระดับที่ 2 เมื่อระดับน้ำสูงถึงระดับสวิตซ์ลูกloy หมายเลข 2 (NO.2) เครื่องสูบน้ำเริ่มทำงาน

- ระดับที่ 3 เมื่อระดับน้ำสูงถึงระดับสวิตซ์ลูกloy หมายเลข 3 (NO.3) เครื่องสูบน้ำจะทำงาน พร้อมมีเสียงแจ้งเตือน(Alarm) ระดับน้ำเสียสูงผิดปกติ (High level alarm)

5.5.3 ระบบควบคุมการทำงานเป็นรูปแบบ Direct start หรือเทียบเท่า ที่อย่างน้อยประกอบด้วย Magnetic Contactor, Overload Relay, General Relay, Timer Relay โดยมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของเตอร์ไฟฟ้า

5.5.4 มี Phase Protection ควบคุมกระแสก่อนเข้าระบบควบคุม เพื่อป้องกันปัญหาทางด้านกระแสไฟฟ้าผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ำ โดยมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของเตอร์ไฟฟ้า

5.5.5 มี Overload Relay เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ำ

5.5.6 มี Circuit Breaker เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเข้าระบบควบคุม เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง โดยมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของเตอร์ไฟฟ้า

5.5.7 มี Hour Meter เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ โดยมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของเตอร์ไฟฟ้า

5.5.8 ตู้ควบคุมต้องมีหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน หลอดไฟแสดงสถานะผิดปกติ

5.5.9 ต้องมีอุปกรณ์ประกอบไปด้วย Amp Meter, Volt Meter เพื่อแสดงสถานะการทำงาน โดยมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของเตอร์ไฟฟ้า

5.5.10 หากเกิดเหตุฉุกเฉินควรมีสวิตซ์หยุดการทำงานฉุกเฉิน (Emergency stop) เพื่อความปลอดภัย

5.5.11 แผงหน้าตู้ต้องติดป้ายกำกับการแสดงการการทำงานของสวิตซ์แต่ละตัวให้ชัดเจน

5.5.12 มีพัดลมดูดอากาศระบายความร้อน ซึ่งต้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ในตู้ควบคุม

5.5.13 ต้องติดตั้งสายดิน และท่อร้อยสายไฟต่างๆให้เรียบร้อย

## 6. การติดตั้ง

6.1 ก่อนดำเนินการติดตั้ง ผู้ขายต้องส่งแผนกรดำเนินงาน แคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือรายการสินค้าที่แสดงคุณสมบัติของพัสดุที่ส่งมอบ แผนภาพ/แบบ SHOP DRAWING และการติดตั้งอุปกรณ์ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ระยะเวลาในการดำเนินการ ฯลฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุอนุมัติ ภายใน 15 วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญา

6.2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ, ห่อโถงตีนเป็ดเป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อเครื่องสูบน้ำนั้นๆ, ติดตั้งท่อส่งน้ำเสียใหม่ ให้ใช้ห้อเหล็กหล่อ หรือ HDPE PN16 หรือ Stainless steel พร้อมหน้าแปลนอุปกรณ์ประกอบต่างๆ, Check Valve และ Gate Valve และทำการทดลองการทำงานว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

6.3 ระหว่างดำเนินการรื้อถอน ติดตั้ง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเบียบการปฏิบัติงานในพื้นที่อันอาจส่งผลกระทบต่อชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน มาตรการป้องกันอัคคีภัย ทดม.

6.4 ผู้ขายต้องทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของ ทอท. ที่เสียหายให้แล้วเสร็จ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากการทำงานของผู้ขายให้ได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อย ก่อนทำการส่งมอบงาน

6.5 ระหว่างดำเนินการรื้อถอน ติดตั้ง ผู้ขาย ต้องเตรียมเครื่องสูบน้ำเสียสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ  
น้ำเสียล้น หรือกลิ่น ขณะทำการรื้อถอน ติดตั้ง

6.6 วัสดุอุปกรณ์ที่รื้อถอน หรือถอดเปลี่ยน ผู้ขายจะต้องทำบัญชีรายละเอียดสิ่งผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อส่งคืนกลับพัสดุ ทอท.

#### 7. เงื่อนไขที่ผู้ขายต้องปฏิบัติ

7.1 ผู้ขายต้องทำความสะอาดและซ่อมแซมทรัพย์สินของ ทอท. ที่เสียหายเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้ขายให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

7.2 หากผู้ขายพบอุปสรรคจนไม่สามารถทำการติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมได้ให้ผู้ขายเสนอวิธีการแก้ไขและรูปแบบการติดตั้งเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ก่อนดำเนินการติดตั้ง

7.3 งานใดๆ และหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบแต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้งานนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ขาย ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยให้ถือว่าได้รวมราคาในการเสนอราคาในครั้งนี้แล้ว

7.4 ผู้ขาย จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ช่างฝีมือ แรงงาน และว่างแผน ให้พร้อมก่อนลงมือทำงาน (โดยให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไปแล้ว) โดยที่ ทอท. ไม่ได้รับการร้องเรียนถึงข้อผิดพลาดจากการติดตั้ง เช่น น้ำเสียล้น, กลิ่น ต่างๆ

7.5 ผู้ขายต้องปฏิบัติตาม “ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา” ในส่วนที่ผู้รับจ้างเกี่ยวข้อง ทุกหัวข้อ ตามเอกสารแนบท้ายข้อกำหนด และส่งรายงานด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อนและหลังการปฏิบัติการติดตั้ง

7.6 ผู้ขาย จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงานมาให้พร้อมและหากมีการปิดกั้นทางสัญจรเพื่อทำการปฏิบัติงาน ผู้ขายจะต้องจัดให้มีทางเบี่ยงให้การสัญจรสามารถใช้งานได้รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

7.7 ระยะและตำแหน่งในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และความต้องการทำงาน โดยไม่ขัดกับหลักเทคนิค วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ของ ทบท.

7.8 ในกรณีมีข้อคดีความไม่สงบในชุมชน หรือข้อพิพาตอื่นๆ ให้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยยึดถือความถูกต้องทางเทคนิคและผลประโยชน์ของท้องที่ เป็นสำคัญ

Kirpal S.

7.9 บริเวณที่มีงานรื้อถอน จะต้องทำการรื้อถอนให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งงานใหม่ตามข้อกำหนดและรายละเอียดการบนข่ายวัสดุให้เป็นหน้าที่ของผู้ขาย หากวัสดุและอุปกรณ์ของเดิมที่รื้อถอนและเป็นสิ่งที่นำมาใช้งานได้ดีภายหลัง ผู้ขายต้องรื้อถอนด้วยความระมัดระวังให้อยู่ในสภาพดี และนำส่งกลังพัสดุ ทoth.

7.10 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน 10 เครื่อง ให้หลักเลี้ยงงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟทุกชนิดได้แก่ การเชื่อมไฟฟ้า ตัดโลหะด้วยก้าช โดยหากจำเป็นต้องดำเนินการให้ผู้ขายแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเพื่อขออนุญาตก่อนดำเนินการ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยและจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงตลอดระยะเวลาที่ทำงาน ซึ่งผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

7.11 การติดตั้งงานระบบต่างๆ ผู้ขายต้องแจ้งและติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้น ผ่านเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทoth. ก่อนดำเนินการ

7.12 ผู้ขายต้องทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของ ทoth. หรือบุคคลอื่นที่เสียหายอันเนื่อง มาจากการทำงานของผู้ขายให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย สมบูรณ์ก่อนทำการส่งมอบงาน

## 8. การทดสอบ

ผู้ขายจะต้องทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย (Sewage Pump) แบบได้ระดับน้ำหลังจากที่ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน และผู้ใช้งาน เข้าร่วมทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้ใช้งานได้สมบูรณ์ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุจะทำการตรวจรับ

## 9. การฝึกอบรม

ผู้ขายต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาให้กับพนักงาน ทoth. โดยผู้ขายต้องเสนอแผนการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณาอนุมัติก่อนการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้การฝึกอบรมจะต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการฝึกอบรมเป็นหน้าที่ของผู้ขายทั้งหมด

## 10. หนังสือคู่มือหรือเอกสารที่ต้องส่งมอบในวันส่งมอบสิ่งของตามสัญญา

10.1 หนังสือคู่มือการใช้งานและหนังสือคู่มือการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 3 ชุด

10.2 คู่มือในการสั่งซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 ชุด

10.3 แบบรายละเอียดชิ้นส่วนของเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 ชุด

ผู้ขายต้องจัดทำหนังสือคู่มือหรือเอกสารตามข้อ 10.1-10.3 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาอื่นต้องทำการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ พร้อม File Computer (Excel,Word,PDF หรือโปรแกรมตามการใช้งานทั่วไป) จำนวนอย่างละ 3 ชุดลงแผ่น CD หรือ Hard drive/Thumb drive จัดส่งให้ ทoth. ก่อนตรวจรับงาน

## 11. การส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย (Sewage Pump) แบบไดร์ดับน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์ควบคุม ตามรายละเอียดหัวข้อ 2,3,4,5 และ 6 ณ ทคอม. ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 150 วัน

## 12. การจ่ายเงิน

ทอท. จะจ่ายเงินหลังจากผู้ขาย ส่งมอบพัสดุพร้อมติดตั้ง และทดสอบทดสอบการใช้งานครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

## 13. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขาย ส่งมอบพัสดุและดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามสัญญา ทอท. จะปรับผู้ขายเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.20 (-สูนย์จุดสองสูนย์-) ของมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด

## 14. การรับประกัน

14.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของการใช้งานและการบำรุงรักษาของเครื่องสูบน้ำเสียตามปกติสัย เป็นเวลา 2 ปี ในกรณีที่ของชำรุดบกพร่องก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทอท. ผู้ขายต้องเข้าดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที

14.2 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เกิดการชำรุดบกพร่องหรือเกิดข้อขัดข้องต่างๆ(ซึ่งอยู่ในระยะเวลาประกันตามข้อ 14.1 ผู้ขาย ต้องส่งช่างเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ อะไหล่นั้นจะต้องเป็นของใหม่ 100% และไม่เคยใช้งานมาก่อน ถ้าไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้จะต้องจัดหาเครื่องสูบน้ำเสียแบบไดร์ดับน้ำหรือชุดควบคุมหรืออุปกรณ์นั้นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันมาทดแทนให้ ทอท. สามารถใช้งานไปก่อนจนกว่าจะส่งเครื่องสูบน้ำหรือชุดควบคุมหรืออุปกรณ์นั้นๆ กลับคืน ทอท. ระหว่างนักลับไปซ่อม หากผู้ขาย ละเลย, ล่าช้า, เพิกเฉยหรือไม่มาแก้ไข ทอท. สงวนลิขสิทธิ์ที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดดำเนินการแทน โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น)

14.3 ในกรณีความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเลือของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องแจ้งสาเหตุ และเหตุผลให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเข้าหน้าที่ควบคุมงานทราบทันที โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด

## 15. เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.-บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

15.1 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ ทอท. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศของทางราชการ

15.2 คู่สัญญา..

15.2 คู่สัญญา กับ ทอท. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีบัญชีไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

15.3 คู่สัญญา กับ ทอท. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับ รายจ่ายเงินของงานตามสัญญาและยื่นต่อ กรมสรรพากร รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

## 16.นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

16.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อี่างเคร่งครัด

16.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ข้อมูลวัสดุ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

## 17. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

17.1 ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายเครื่องสูบนำเสีย/เครื่องสูบนำประปา ที่เสนอราคาจากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

### 17.2 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานเกี่ยวกับ

- การจำหน่ายหรือติดตั้งหรือซ่อมระบบสูบนำประปา หรือ
- การจำหน่ายหรือติดตั้งหรือซ่อมระบบสูบนำเสียหรือ
- การจำหน่ายหรือติดตั้งหรือซ่อมระบบสูบนำน้ำดับเพลิง

ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว�ับข้อนหลังจากวันที่ยื่นของเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000.-บาท (หากเสนอบทถ้วน) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ

17.3 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองการผลิตจากโรงงาน ที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ตามมาตรฐานหัวข้อ 2.2

## 18. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นของเสนอราคา

ผู้ขายต้องจัดส่งรายละเอียดของการยื่นข้อเสนอดังต่อไปนี้

### 18.1 คุณสมบัติผู้เสนอราคาประกอบด้วย

18.1.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายเครื่องสูบน้ำเสีย/เครื่องสูบน้ำประปาอีกห้อที่เสนอราคางานผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มาก่อน ทอท.พิจารณา

18.1.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองการผลิตจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา ตามมาตรฐานหัวข้อ 2.2

18.1.3 ผู้เสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองผลงานเกี่ยวกับ

- การจำหน่ายหรือติดตั้งหรือซ่อมระบบสูบจ่ายน้ำประปา หรือ
- การจำหน่ายหรือติดตั้งหรือซ่อมระบบสูบน้ำเสียหรือ
- การจำหน่ายหรือติดตั้งหรือซ่อมระบบสูบจ่ายน้ำดับเพลิง

ที่เป็นสัญญาฉบับเดียวนับย้อนหลังจากวันที่ยื่นของเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000.-บาท (หากเสนอบทถ้วน) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ มาให้ ทอท. พิจารณาร่วมที่ผลงานที่ผู้เสนอราคานำมาแสดง เป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชนผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยงานเอกชนนั้น โดยต้องสำเนาสัญญา และสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาใบกำกับภาษีของสัญญาที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย จำนวน 1 งาน

### 18.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย

18.2.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาให้พิจารณาด้วย ซึ่งจะต้องแสดงคุณสมบัติตาม ข้อ 4 ทอท. จะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ (SPECIFICATION) ที่ปรากฏในแคตตาล็อกเท่านั้น กรณีคุณลักษณะเฉพาะที่ ทอท. ต้องการไม่ปรากฏในแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาต้องยืนยันคุณลักษณะเฉพาะที่ขาดไปแต่ละข้อ เป็นลายลักษณ์อักษรร้อมลายเซ็น ของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรง ในการนี้ที่ผู้เสนอราคายืนยัน คุณสมบัติขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อกมาแล้ว ไม่มีเหตุผลเพียงพอสาเหตุพิจารณาความขัดแย้งกับ ทอท. จะถือตามแคตตาล็อก

ในกรณีที่แคตตาล็อกเป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีคำแปลไทย และผู้เสนอราคาต้องรับรองความถูกต้องของคำแปลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจ

18.2.2 ในกรณีแคตตาล็อกมีหลายรุ่น (MODEL) และ/หรือ OPTION ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน โดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่น และ/หรือ OPTION ใด

18.2.3 ผู้เสนอราคาต้องทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดระหว่างอุปกรณ์ที่เสนอ กับรายละเอียด ที่กำหนดไว้ของ ทอท. ว่าตรงกันหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณา

*Signat 6.*

19. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาหาราคารวมทั้งสิ้น

ผู้ออกข้อกำหนดและรายละเอียด

*Heng L.*



(หริภูมิ คล้ายพันธุ์)

วิศวกร3 สสภ.ผสอ.ทคบ.



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
Airports of Thailand Public Company Limited

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน  
**สำหรับผู้รับเหมา**

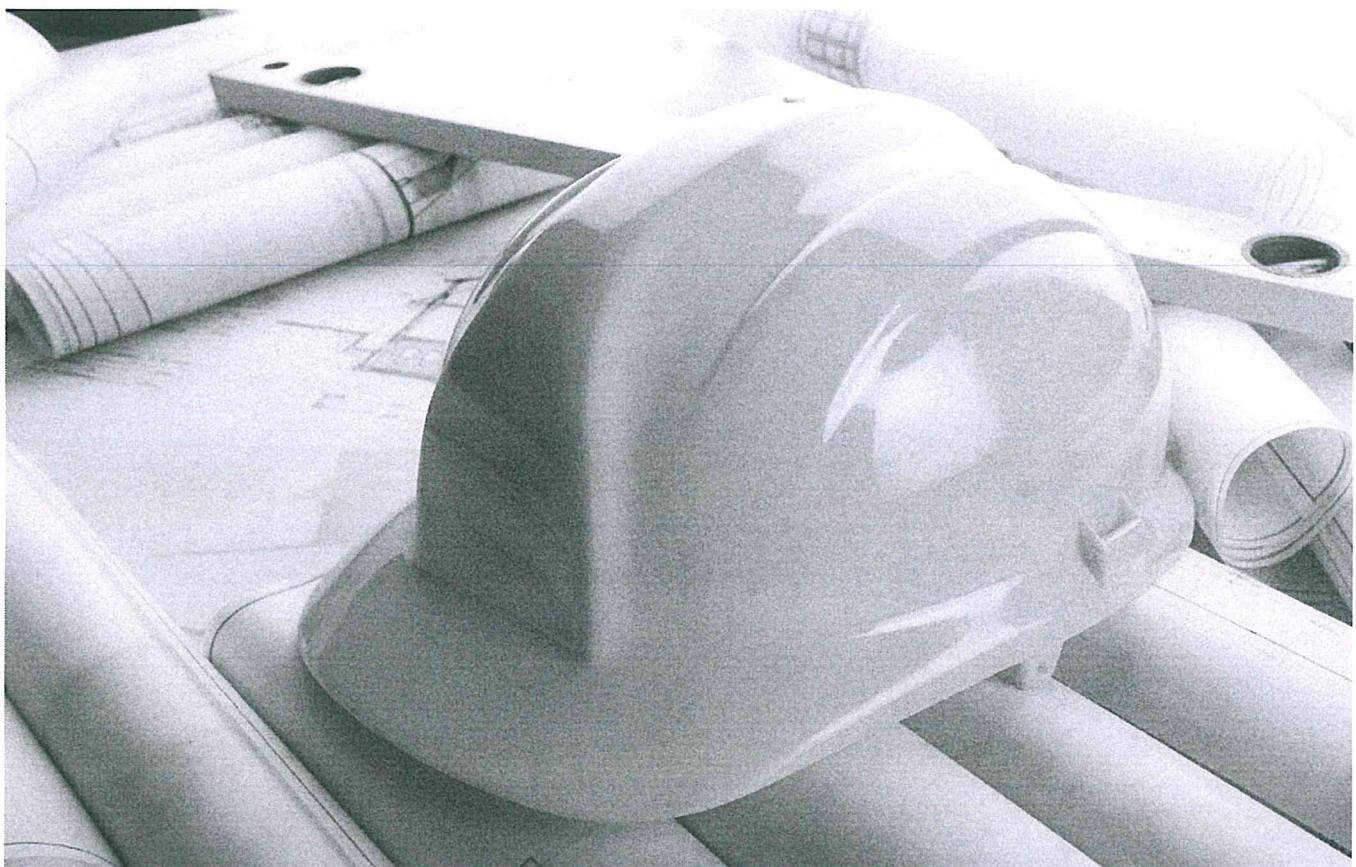

ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย



## คำนำ

ตามกฎหมายแรงงานมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 หมวด 1 บทที่ว่าไป ข้อ 4 ให้นายจ้างซึ่งมีผู้รับเหมาชั้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาดังกล่าว เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามกฎหมายนี้

ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย (ฝปอ.) ได้จัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ทอท. ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย

# ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา (เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง)

## 1. วัตถุประสงค์

ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ทอท. ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดที่สำคัญคือ ข้อปฏิบัติตามความปลอดภัยในการทำงานของงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย ต่างๆ และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ข้อห้าม และข้อแนะนำในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย รวมถึงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุของผู้รับเหมาให้ ทอท. ทราบ

## 2. เอกสารอ้างอิง

- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549
- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551
- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปืนจี้ และหม้อน้ำ พ.ศ.2552
- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2554
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

## 3. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

### 3.1 การดำเนินการของบริษัทผู้รับเหมา

3.1.1 บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1.2 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ และทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดได้

3.1.3 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ปืนจี้ หม้อน้ำ การทำงานบนที่สูงและผู้ที่ต้องลงไปทำงานในที่อับอากาศ หรือลักษณะงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต้องผ่านการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายกำหนด

3.1.4 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานของตนได้สวมใส่ อย่างน้อยต้องได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานกำหนดไว้

3.1.5 บริษัทผู้รับเหมาต้องตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานของตนเป็นประจำทุกเดือน และส่งรายงานให้ ฝปอ. ทราบ หากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้ส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุให้ ฝปอ. ทราบในทันทีหลังจากสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยระบุถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายหรือการบาดเจ็บ จำนวนวันที่ต้องหยุดพัก的工作ตัว

3.1.6 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดเฉพาะบุคคลกรที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีทัศนคติที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอย่างจริงจังมาทำงานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีหน้าที่ควบคุมงานในสนาม ได้แก่ หัวหน้างาน (Foreman) , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เป็นต้น

3.1.7 บริษัทผู้รับเหมาต้องประกาศเป้าหมายในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้ชัดเจน และประกาศหรือแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ

### 3.2 การดำเนินการของหัวหน้างาน (Foreman)

3.2.1 กำกับดูแลและความคุ้มการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด ไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือการเกิดอุบัติเหตุ

3.2.2 ให้คำแนะนำแก่พนักงานในเรื่องวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

3.2.3 ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง

3.2.4 พิจารณาหารือมาตรการต่างๆ หรือทางเลือกอื่นๆ อยู่เสมอ ในการทำให้งานนั้นๆ มีความปลอดภัยกว่าเดิม หรือมีความเสี่ยงน้อยลงกว่าเดิม หากมีความเห็นว่ามาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัย ให้หยุดการทำงานนั้นและหาทางปรับปรุงวิธีการทำงานหรือสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

3.2.5 ไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยในกิจกรรมใดๆ ทำกิจกรรมนั้นตามลำพัง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจากการขาดความรู้หรือขาดประสบการณ์ได้

3.2.6 เอาใจใส่สังเกตสภาพร่างกายและสุขภาพพนักงานทุกคน ทุกวัน ทุกเวลา ถ้าร่างกายไม่พร้อม ควรให้เปลี่ยนงานหรือให้ไปพัก เช่น มีอาการมึนเมา หรือยังไม่สร่างเม้า ไม่สบาย หน้ามืด เรียนหัวอุทิชยาแก้วัด ยาแก้ไข้ ห้องเสีย อดนอนนานและต้องทำตัวให้ลุกน่องไม่กลัวที่จะแจ้งว่าไม่สบาย หรือไม่พร้อม

3.2.7 ตรวจสอบการทำงานจริงที่หน้างานอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้ทุกคนประจักษ์ว่า หัวหน้างานมีความตั้งใจและเอาใจใส่อย่างจริงจังในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับทุกคน

3.2.8 หน้าเงาใจใส่ในรายละเอียดความปลอดภัย ของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นต่อไปนี้

- ระวัง อุปกรณ์/สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทั้งหลาย เช่น ไม้ขอนหนุน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่นำสิ่งไกล้มมือมาใช้ทดแทน

- เอาใจใส่เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงแก้ไขมา เช่น ส่วนหัวหรือหินเจียรที่ถอดการ์ดครอบป้องกันสะเก็ดออก

- เน้นป้องกันการบาดเจ็บที่มือ ซึ่งมักเป็นการบาดเจ็บสูงสุดของงาน

- เอาใจใส่การทำงานของพาหนะเฉพาะกิจทั้งหลาย รถส่งของ รถส่งเครื่องมือ รถ Forklift รถเกรนเล็ก ซึ่งมักถูกมองข้าม

- เตรียมอุปกรณ์ช่วยให้เพียงพอที่หน้างาน เช่น เชือก รอง ภาชนะช่วยขนเครื่องมือขึ้นลงที่สูง เพื่อลดโอกาสแก็บปัญหาเฉพาะหน้า

### 3.3 การดำเนินการก่อนเริ่มงาน

3.3.1 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องแจ้งกำหนดเวลาที่จะมาเริ่มงาน ระยะเวลาในการเตรียมงาน รวมทั้งกำหนดเสร็จของงาน ก่อนการเริ่มงานตามสัญญา โดยบริษัทผู้รับเหมาต้องแจ้งชื่อพนักงานที่จะเข้ามาทำงานให้ทราบ เพื่อจัดทำบัตรอนุญาต และเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ทoth.

3.3.2 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทศนคติในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

3.3.3 บริษัทผู้รับเหมางานในงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะ พนักงานจะต้องได้รับการอบรมในเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเสี่ยงนั้นๆ โดยเฉพาะงานที่กฎหมายความปลอดภัยระบุไว้ให้ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการฝึกอบรม เช่น การทำงานที่ทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ ตัด/เชื่อม/เจียร ในพื้นที่ห้องห้าม หรือมีเชื้อเพลิง , การทำงานบนที่สูง , การทำงานในที่อันอากาศ , การทำงานที่ต้องใช้สารเคมีอันตราย , การทำงานเกี่ยวกับรังสี , การทำงานที่ต้องใช้เครื่องจักร ปั๊นจั่น หน้อน้ำ รถ Forklift ฯลฯ

3.3.4 ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) โดยกำหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่ำไว้ ดังนี้

จำนวนลูกจ้างที่ทำงาน	จป.ระดับต่างๆ
ตั้งแต่ 2-19 คน	จป.หัวหน้างาน และจป.บริหาร
ตั้งแต่ 20-49 คน	จป.เทคนิค จป.หัวหน้างาน และจป.บริหาร
ตั้งแต่ 50-99 คน	จป.เทคนิคทั้งสูง จป.หัวหน้างาน และจป.บริหาร
ตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป	จป.วิชาชีพ จป.หัวหน้างาน และจป.บริหาร

### 3.4 การผ่านเข้า – ออกพื้นที่

3.4.1 การเข้า - ออกเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท. บริษัทผู้รับเหมาต้องใช้ประตูและเส้นทางที่กำหนดให้เท่านั้น

3.4.2 ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

### 3.5 บัตรรักษาความปลอดภัย

เส้นทางและประตูผ่านเข้า – ออกจะมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ ทอท. ได้จะต้องติดบัตรรักษาความปลอดภัยของ ทอท. ไว้ที่เสื้อในจุดที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจนตลอดเวลา พร้อมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท.

### 3.6 การผ่านเข้า-ออกของรถยนต์

การผ่านเข้า - ออกของยานพาหนะต้องปฏิบัติดังนี้

3.6.1 ยานพาหนะที่จะผ่านเข้า- ออกทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

3.6.2 ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ถูกต้องตามประเภทรถที่กฎหมายกำหนดและห้ามขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่ ทอท. กำหนด

3.6.3 ยานพาหนะที่ผ่านเข้า – ออกในพื้นที่ห่วงห้าม หรือเขตการบิน ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ ทอท. อย่างเคร่งครัด ผู้ขับขี่ต้องผ่านการอบรมการขับขี่ยานพาหนะในเขตลานจอดอาคารyan

### 3.7 พื้นที่ห้ามทำให้เกิดประกายไฟและเขตห้ามสูบบุหรี่

บริเวณพื้นที่ห่วงห้าม พื้นที่เขตการบิน หรือพื้นที่ที่กำหนดว่าห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ เช่น บริเวณสถานที่เก็บเชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ฯลฯ เป็นบริเวณที่ต้องห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ ห้ามสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด ยกเว้นในบริเวณที่อนุญาตในอาคาร (โปรดสังเกตเครื่องหมายการอนุญาตและห้ามสูบบุหรี่) ข้อปฏิบัตินี้จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.7.1 ไม่มีขีดหรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว รวมทั้งอุปกรณ์จุดบุหรี่ ในรถยนต์ ห้ามน้ำเข้าพื้นที่ห่วงห้ามดังกล่าวข้างต้นอย่างเด็ดขาด หากติดตัวมาจะต้องนำไปฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้าพื้นที่ห่วงห้าม

3.7.2 ทอท. อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น

### 3.8 ข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

3.8.1 ผู้รับเหมาทุกคนจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และใช้ความระมัดระวังในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

3.8.2 หากไม่แน่ใจว่างานที่จะทำมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ ต้องหยุดการทำงานดังกล่าวทันที และปรับปรุง ซ่อนแซม เครื่องมือ อุปกรณ์การทำงาน หรือเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอแล้ว จึงจะเริ่มทำงานต่อไปได้

3.8.3 ต้องมีความเข้าใจในงานที่ทำอย่างแท้จริง โดยเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ หากผู้รับเหมาไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานจะต้องหยุดทำงานและสอบถามให้เข้าใจวิธีการทำงานนั้น

3.8.4 ผู้รับเหมาจะต้องคุ้นเคยกับสถานที่เก็บอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณตอนทำงาน

3.8.5 ผู้รับเหมาจะต้องทราบตำแหน่งของทางออกฉุกเฉิน ในบริเวณที่ทำงาน

3.8.6 ผู้รับเหมาต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามความจำเป็นของงาน ให้ครบถ้วนตลอดเวลาที่ทำงาน

3.8.7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่นำมาใช้ต้องมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดหรือ มีมาตรฐานสากลรับรอง

3.8.8 การทำงานบนที่สูงจะต้องใช้ Safety Harness (Double lanyard) ในกรณีที่ทำงานบนที่สูง ที่มีพื้นที่มั่นคงถาวรและมีรากกันตกรักษาความมั่นคง ให้พิจารณาใช้ Safety belt ตามความเหมาะสม

3.8.9 งานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมแก๊ส รถยนต์ หรือเครื่องจักรใดๆ ทอท. หรือ กัญญาภัยกำหนด ผู้ใช้งานต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3.8.10 การติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตรายของ เครื่องจักร ต้องติดป้ายแสดงการดำเนินการให้เข้าใจง่ายและเห็นชัดเจน

### 3.9 อุปกรณ์ดับเพลิง

ผู้รับเหมาที่ทำงานเชื่อม งานเชี่ยว งานเจียร งานที่เกิดประกายไฟ ในทุกพื้นที่ งานที่ใช้เครื่องยนต์ และงานอื่นๆ ที่ใช้ หรือทำให้เกิดความร้อนเฉพาะในเขตห่วงห้ามต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง (Dry Chemical Fire Extinguisher) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ และต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำเป็น 6A 20B และจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก ฝ่ายดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยถังดับเพลิงที่ผ่านการตรวจสอบ จะมีป้ายบอกสถานะ พร้อมใช้ หากผู้แทนของบริษัทฯตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงแล้ว พบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงดังกล่าวอยู่ในสภาพไม่ดีหรือ อปกรณ์น้อยกว่ากำหนด บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เริ่มงาน

### ข้อกำหนดอื่นๆ ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

- อุปกรณ์ดับเพลิงจะต้องตั้งไว้กับบริเวณปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามผู้รับเหมานำหรือยืมอุปกรณ์ดับเพลิงของ ทอท. ไปใช้ (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) แต่ต้องแจ้ง พนักงาน ทอท. หลังการใช้ทุกรั้ง

- ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งพนักงาน ทอท. เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงทันทีที่เกิดขึ้น

### 3.10 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE)

การเลือกใช้ การดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้ปฏิบัติตั้งนี้

- 3.10.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาการทำงานและเมื่ออยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน

- 3.10.2 เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง หรือตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

- 3.10.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ต้องได้มาตรฐานรับรองอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากหน่วยงานที่ทางราชการให้การยอมรับ

- 3.10.4 ตรวจสอบสภาพ และดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พร้อมใช้งานได้อย่างเสมอ

- 3.10.5 ห้ามใช้แหวนตานิรภัยแบบเล่นส์สีดำปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

- 3.10.6 การทำงานบนที่สูงต้องใช้ Safety Harness

- 3.10.7 การใช้คล้องกรองสารเคมีต้องใช้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของสารเคมีที่ใช้ในการทำงาน

### 3.11 ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

การทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือมีความอันตรายสูง เช่น การทำงานบนที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ ก่อนเริ่มปฏิบัติในแต่ละวันจะต้องขออนุญาตก่อนเริ่มงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทอท. ได้ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

#### 3.11.1 การทำงานที่เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)

1. ผู้ควบคุมงานต้องผ่านการอบรมหรือมีความรู้ในเรื่องการทำงานที่เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work)

2. ในพื้นที่ที่มีสารไวไฟต้องทำการตรวจวัด % LEL และผลการตรวจวัดต้องเป็น 0% LEL ถึงจะอนุญาต และทำการวัดเป็นระยะ

3. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมพนักงานฝ่ายในบริเวณการทำงานดังลักษณะอย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 งาน เพื่อบังคับการเกิดเหตุเพลิง หาก

4. เตรียมถังดับเพลิง Fire Rating ไม่น้อยกว่า 6A 20B ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์ ให้เพียงพอ

5. งานเชื่อม ตัด เจียร จะต้องติดตั้งผ้ากันไฟซึ่งทนไฟ และต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีวัสดุที่เป็นพลาสติกหรือไม่มีวัสดุที่ทำจาก Asbestos โดยเก็บไว้รับรองไว้ให้สามารถตรวจสอบได้

### 3.11.2 ความปลอดภัยสำหรับงานที่อับอากาศ (Confined Space)

1 ผู้ที่เข้าทำงานในที่อับอากาศทุกคน (รวมถึงพนักงาน ทอท.) จะต้องขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

2. ผู้ช่วยเหลืองานในที่อับอากาศ (Confined Space Standby Man) จะต้องใช้ผู้ช่วยเหลือที่ผ่านการอบรมตามกฎหมาย และตามข้อกำหนดของ ทอท. อายุน้อย 1 คนต่อ 1 ช่องทางเข้าออก

3. ที่อับอากาศในอุปกรณ์ที่มี Toxic Gas ต้องกำหนดให้มีการตรวจวัดบรรยายกาศที่เป็นอันตรายนั้นๆ โดยในการเข้าทำงาน Confined Space ครั้งแรกจะต้องรอผล LAB ซึ่งจะต้องไม่มี Toxic Gas ตกค้าง จึงจะสามารถเข้าดำเนินการได้

4. ผู้รับเหมาต้องเตรียมไฟแสงสว่างที่ใช้ในที่อับอากาศที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 24 Volt (AC/DC) โดยต้องจัดเตรียมหนื้มอแปลงแรงดันไฟฟ้าให้พร้อม ผู้รับเหมาต้องเตรียม Air Blower หรือ Exhaust Fan หรือ Air Ejector ที่ใช้ในการระบายอากาศ (Ventilation) ในที่อับอากาศเอง

5. ห้ามผู้รับเหมาใช้ระบบ Utility เช่น ไฟฟ้า ลม ในโทรศัพท์ เป็นต้น ของ ทอท. โดยผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมระบบ Utility ต่างๆ เอง หรือหากจำเป็นต้องใช้ของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจาก ทอท. ก่อนทุกครั้ง

6. ผู้รับเหมาต้องมีใบราชชื่อของผู้ที่จะเข้าทำงานในที่อับอากาศที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องแสดงที่ทางเข้าที่อับอากาศพร้อมกับแขนบัตรประจำตัวที่ทางเข้าที่อับอากาศให้สามารถตรวจสอบได้

7. ผู้เข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศที่เป็นพนักงานของ ทอท. และผู้รับเหมา ต้องผ่านการอบรมและตรวจสอบสุขภาพตามที่กำหนด

8. กรณีจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบอากาศยั่ง (Breathing Apparatus: BA) ในการเข้าที่อับอากาศให้ใช้การส่งผ่านอากาศจากถังอัดอากาศเท่านั้น ห้ามใช้อากาศจากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)

### 3.11.3 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

งานบนที่สูง หมายถึง การทำงานบนที่สูงจากพื้นด้วยตัว 2 เมตรขึ้นไป โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. การทำงานบนที่สูงที่มีผู้ปฏิบัติงานเกิน 2 คน ต้องจัดให้มีนั่งร้าน

2. การทำงานบนที่สูงที่ใช้ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดนี้ไม่เกิน 2 คน อาจไม่จำเป็นต้องจัดให้มีนั่งร้าน โดยอาจใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ได้ เช่น บันได รถกระเช้า กระเช้า ฐานรอง Hanger Roller เป็นต้น ยกเว้น การทำงานบนที่สูงมากกว่า 4 เมตร และไม่ได้ใช่นั่งร้านตามที่กำหนด จะต้องใช้เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body Harness (Double lanyard)) หรือสายช่วยชีวิตที่ตรึงกับส่วนของโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง เพิ่มขึ้นอีกด้วย

### 3. ห้ามแรงงานหลงปฏิบัติงานบนที่สูง

4. กรณีด้านล่างเป็นทางสัญจรต้องจัดทำตาข่ายนิรภัยป้องกันวัสดุเครื่องมือต่างๆ ที่อาจจะหล่นไปโดนผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานหรือผู้สัญจรด้านล่าง

5. จัดทำป้ายเตือนหรือล้อมเชือกป้องกันไม่ให้คนเข้าไปในที่ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกวัสดุสิ่งของหล่นใส่

6. ผู้ปฏิบัติงานอยู่ด้านบนพึงระลึกไว้เสมอว่าอาจมีคนกำลังทำงานอยู่ข้างล่างตลอดเวลา

7. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ด้านบนต้องควรจัดวางให้เรียบร้อย

8. การขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ให้ใช้เชือกผูกแล้วดึงหรือห้อยลงมา ห้ามโยนหรือขว้างลงมาจากด้านบน

9. ขณะที่มีฝนตก ลมแรง หรือ พายุฝนฟ้าคะนอง ให้หยุดการปฏิบัติงานบนที่สูงทันที

#### 3.11.4 ความปลอดภัยในการติดตั้ง การใช้ และการรื้อถอนนั่งร้าน (Scaffolding)

การติดตั้ง การใช้ และการรื้อถอนนั่งร้านให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมการใช้นั่งร้านซึ่งมีข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ก่อนการติดตั้ง / รื้อถอนนั่งร้านให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อไปตรวจสอบความปลอดภัย

2. ทำการติดตั้งนั่งร้านตามมาตรฐานที่กำหนด และแหวนป้ายแจ้งกำลังติดตั้งนั่งร้าน ขณะทำการติดตั้งนั่งร้าน พร้อมทั้งกันเขตปฏิบัติงานให้ชัดเจนจากระยะไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์ในเดินทาง สัญจร

3. เมื่อติดตั้งนั่งร้านเสร็จแล้วให้แจ้งผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกับพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ดูแลนั่งร้าน หากตรวจสอบผ่านจะอนุญาตให้เริ่มงานได้

4. การรื้อถอนนั่งร้านให้แจ้งผู้ควบคุมงานของ ทอท. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกับพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ดูแลนั่งร้าน ผู้ควบคุมงานของบริษัทผู้รับเหมาต้องอยู่ควบคุมงานรื้อถอนจนกระทั่งแล้วเสร็จ

5. การติดตั้งนั่งร้านที่มีความสูงเกิน 21.00 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้วิศวกรรมควบคุมสาขา  
โยธาเป็นผู้ออกแบบ คำนวณ และตรวจสอบ

6. การปฏิบัติงานบนนั่งร้านที่อยู่ด้านบนของทางเดินหรือถนน ต้องติดตาข่ายกันของตก  
หรือกันเชือกคงแรงติดป้ายเตือน

### 3.11.5 ความปลอดภัยในการทำงานบุคคล

การทำงานบุคคล ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ก่อนเริ่มงานบุคคลหรืออุตสาหกรรมใด ๆ จะต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ เมื่อได้รับการ  
อนุญาตแล้ว จึงเริ่มงานบุคคลได้

2. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษารายละเอียด ขอบเขต วิธีการบุคคล เจ้าให้เข้าใจ และดำเนินการ  
บุคคล เจ้า ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมงาน และตามวิธีการที่กำหนด

3. หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น แผ่นอิฐ หรือสิ่งของเหตุที่แสดงว่ามีท่อหรือสายไฟได้ดิน  
บริเวณนั้น ให้รับแจ้งผู้ควบคุมงานบุคคล และหยุดการดำเนินการหน้างานไว้ก่อน จนกว่าผู้ควบคุมงานบุคคลสั่งการ  
ต่อไป และต้องทำเครื่องหมายหรือป้ายเตือนให้ทราบว่ามีท่อหรือสายไฟได้ดินบริเวณนั้น

### 3.11.6 ความปลอดภัยในการทำงานยกอุปกรณ์ด้วยปั๊นจั่น (Crane)

การใช้ปั๊นจั่นในงานยกอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานยก  
อุปกรณ์ด้วยปั๊นจั่น (Crane) โดยมีข้อกำหนดสำคัญดังต่อไปนี้

1. ปั๊นจั่น (Crane) และอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ ต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบจาก  
วิศวกรรับรองร้อยละ

2. ผู้บังคับปั๊นจั่น ผู้ให้สัญญาณผู้บังคับปั๊นจั่น ผู้ควบคุมงาน และผู้กรัด ยึดเกาะวัสดุต้อง<sup>1</sup>  
ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

3. ผู้ควบคุมงานยกต้องตรวจสอบนำหน้าของอุปกรณ์ที่จะทำการยก และอุปกรณ์การ  
ยึดเกาะให้แน่นหนา

4. ผู้ควบคุมงานต้องอยู่ควบคุมระหว่างการทำงาน จนกระทั่งการยกเคลื่อนย้ายเสร็จสิ้น

### 3.11.7 ความปลอดภัยในการใช้ถังบรรจุก๊าซแรงดัน

ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้

1. ถังและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบรรจุก๊าซภายในต้องมีการตรวจสอบและใช้งาน  
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

2. ห้ามใช้ก๊าซออกซิเจน Compressed Air เป็นอันขาด และห้ามปล่อยก๊าซออกซิเจน  
ออกมายืนพื้นที่บริเวณที่จำกัด

3. ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้อุปกรณ์ที่ร้อน หรือไปสัมผัสถักนงนจรไฟฟ้า ต้องวางไว้ในพื้นที่ซึ่งมีฐานรองรับที่มั่นคง โดยจะต้องใส่ฝาครอบ Safety Cap ครอบไว้ เมื่อไม่ได้ต่อสายใช้

4. การเคลื่อนย้ายถังก๊าซ จะต้องใช้รถเข็นที่ออกแบบเฉพาะมีที่ผู้รับดัดแปลงแต่ละถังทั้งด้านล่างและด้านบน ยึดถังไว้ได้มั่นคงในลักษณะตั้งตรง

5. ถังก๊าซออกซิเจนต้องเก็บ แยกห่างจากถังก๊าซอะเซทิลีน หรือก๊าซไวไฟอีน อย่างน้อย 6 เมตร หรือมีฝาสูญไนน์อยกว่า 1.5 เมตร ทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟวางกันอยู่

6. ในกรณีที่มีการเก็บรักษาถังก๊าซหลาย ๆ ชนิดภายในบริเวณเดียวกัน ผู้รับเหมาต้องจัดแยกถังก๊าซออกเป็นหมวดหมู่ ไม่ให้ปะปนกันและต้องจัดให้มีป้ายแสดงให้ทราบว่าบริเวณใดเป็นที่เก็บรักษาถังก๊าซชนิดใด

7. ห้ามยกถังก๊าซโดยใช้ลวดสลิง เชือกหรือโซ่ ถ้ามีความจำเป็นต้องยกหรือส่งก๊าซให้รถยก โดยวางบนพื้นรองมีขอบกันตก และมีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

8. ห้ามกระแทกถังก๊าซหรือก่อให้เกิดการกระแทบกันเอง ซึ่งอาจทำให้วาล์วหักได้

9. เมื่อต้องวางสายออกซิเจน หรือสายก๊าซ ข้ามทางผ่านต้องแขวนห้อยไว้สูงเหนือศีรษะ หรือต้องใช้ไม้วางกันทั้งสองข้างเพื่อกันรถทับ

10. ห้ามนำถังก๊าซไปไว้ใน Vessel ยกเว้น กรณีที่นำไปงานในสัมบนาดใหญ่ที่มีการระบายอากาศที่ดี

11. สายที่ต่อจากถังก๊าซต้องมีสภาพดี ไม่มีรูรั่ว หรือแตกหัก การต่อเข้ากับถังก๊าซต้องให้สนิทแน่น โดยใช้เหวนหรือ Clamp รัด

### 3.12 การตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา

การตรวจสอบความปลอดภัย เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้สำหรับตรวจสอบ และประเมินมาตรการควบคุม ทางด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทผู้รับเหมาได้จัดให้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการทำงานที่เพียงพอ และเหมาะสม โดยได้กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยไว้ดังต่อไปนี้

3.12.1 บริษัทผู้รับเหมา จะต้องส่งรายงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ ทอท. ทราบ ประจำทุกเดือนหรือตามระยะเวลาที่ ทอท. กำหนด ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญประกอบด้วย

- ระยะเวลาเริ่มงาน และสิ้นสุดงานตามสัญญา
- จำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทอท.
- รายงานการประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน (กรณีมีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น)
- รายงานเหตุการณ์ผิดปกติ หรือ รายงานความเสียหายของอุปกรณ์

ทอท. จะใช้รายงานนี้ในการประเมินผลด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา โดยอาจจะใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาทำงานในงานต่อไป

3.12.2 การตรวจสอบความปลอดภัยโดยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา จะต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามความปลอดภัยในงานที่ควบคุมดูแลทุกงานอย่างต่อเนื่อง

3.12.3 การตรวจสอบความปลอดภัยจะต้องตรวจสอบทั้งสภาพการทำงานและพฤติกรรมการทำงานของผู้รับเหมา รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยต่างๆ ได้แก่

1. การขออนุญาตทำงานที่มีความเสี่ยงอันตรายในพื้นที่เขตการบิน หรือทำงานในพื้นที่ห้องห้าม

2. การปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานวิธีการทำงานต่างๆ เช่น Job Method Statement, Job Safety Analysis (JSA) เป็นต้น

3. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของผู้ปฏิบัติงาน

4. การใช้ป้ายเตือนอันตรายและการปิดกั้นพื้นที่เสี่ยง

5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

6. การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

7. ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน

8. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

ผลการตรวจสอบความปลอดภัย จะมีข้อแก้ไขจะต้องติดตามให้ได้รับการแก้ไขปัญหานั้น และแจ้งเตือนหรือสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้นอีก

### 3.13 การปฏิบัติคนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ผู้รับเหมาทั้งหมดทุกพื้นที่ ต้องปฏิบัติตามนี้

1. หยุดการปฏิบัติงานทันทีเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ

2. ปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือตัดเชือกเพลิงที่แหล่งจ่าย เช่น ปิดวาล์วหัวถังแก๊สสำหรับงานตัด ทุกจุด ทำการปิดสวิตช์แรงจ่ายไฟฟ้าทันที

3. ปะร่วงกันที่จุดรวมพลดตามจุดรวมพลที่กำหนด โดยการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ของผู้รับเหมา และหัวหน้าควบคุมงาน

4. หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา จะต้องนับจำนวน คนและตรวจสอบรายชื่อ และให้แจ้งผลต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของ ทอท. ทราบทันที

5. การกลับเข้าปฏิบัติงานต่อภายหลังเหตุการณ์ยุติ จะกระทำต่อเมื่อควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

6. บริเวณพื้นที่ที่เกิดความเสียหายจำเป็นต้องคงสภาพไว้เพื่อรอการตรวจสอบ ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปพื้นที่ดังกล่าว

7. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นความรับผิดชอบของพนักงาน ทอท. ที่จะควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจร้องขอกำลังสนับสนุนจากบริษัทผู้รับเหมาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์หรือกำลังคน

### 3.14 การรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ผิดปกติ

1. บริษัทผู้รับเหมาจะต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานด้วยว่าจ้างแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ทอท. โดยเร็วและต้องตามด้วยรายงานอย่างเป็นทางการ

2. บริษัทผู้รับเหมาจะต้องยินยอมและให้ความสำคัญแก่พนักงาน ทอท. ในการเข้าร่วมในการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ผิดปกตินั้น ๆ

3. บริษัทผู้รับเหมาต้องสรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน และจำนวนชั่วโมงการทำงานส่ง ทอท. ทุกเดือน

4. ผู้รับเหมาต้องหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน ต้องติดตามและรายงานผลการดำเนินการแก้ไข ป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนดในรายงานการสอบสวนฯ และสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ของอุบัติการณ์ให้กับ ทอท. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

5. บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ

\*\*\*\*\*

เล่ม ๑๙๘ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๒๓  
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

**ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ**  
**เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ**  
**ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ**

พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำการได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“คู่สัญญา” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ

“บัญชีแสดงรายรับรายจ่าย” หมายความว่า บัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินของโครงการตามสัญญา ที่บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดทำและยื่นต่อกรมสรรพากร

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด

“สัญญา” หมายความว่า สัญญาทุกประเภทที่ทำขึ้นเพื่อดำเนินการตามโครงการในการจัดทำ พัสดุหรือการพัสดุ และบริการไม่ว่าด้วยวิธีการจัดซื้อหรือการจัดจ้างหรือให้ทุนสนับสนุนหรือวิธีอื่นใด ของหน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงบันทึกข้อตกลงหรือบันทึกแบบท้ายสัญญาซึ่งมีผลเป็นการ แก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญด้วย

“รายรับ” หมายความว่า จำนวนเงินที่คู่สัญญาได้รับจากหน่วยงานของรัฐ อันเนื่องจากการ ได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา หรือรายรับอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ให้คู่สัญญาได้รับ

ເລີ່ມ ເມສ ຕອນທີ ອຸດ ກ

ຫນ້າ ໂຮງ  
ຮາກິຈຈານຸບກຊາ

ຕະ ສີ່ຫາກມ ແຂວງ

“ຮາຍຈ່າຍ” ມາຍຄວາມວ່າ ຈຳນວນເງິນທີ່ຄູ່ສັນຍາໄດ້ຈ່າຍໄປທັງສິ້ນເພື່ອການປົກປັບໃຫ້ເປັນໄປຕາມສັນຍາຫຼືອເກີຍາເນື່ອກັບສັນຍາ

ຂໍ້ອ ۴ ໃຫ້ປະກາດການປັບປຸງກັນແລະປະກາດການຖຸຈິຣິຕແໜ່ງໝາດຕີຮັກພາກຕາມປະກາດນີ້ ແລະໃຫ້ຄະນະການປັບປຸງກັນແລະປະກາດການຖຸຈິຣິຕແໜ່ງໝາດມີອຳນາຈດີຄວາມແລະວິນິຈັຍຫຼື້ຂັດປັບຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການບັນດັບໃຫ້ປະກາດນີ້

### ໜ່ວດ ۱ ບທ່ວ່າໄປ

ຂໍ້ອ ۵ ໃຫ້ຄູ່ສັນຍາຕາມສັນຍາທີ່ມີມູລຄ່າຕັ້ງແຕ່ໜ້າແສນບາທຂຶ້ນໄປຈັດທຳບັນດີແສດງຮາຍຮັບຮາຍຈ່າຍແລະຢືນຕ່ອງການສຽງພາກຕາມແບບແນບທ້າຍປະກາດນີ້

ການເປັນຄູ່ສັນຍາກັບໜ່າຍງານຂອງຮັບຕາມວຽກນີ້ ໃຫ້ນັບແຕ່ວັນທີມີການລົງນາມໃນສັນຍາຫຼືອີ່ວ່າໄດ້ມີສັນຍາເກີດຂຶ້ນແລ້ວ

ຂໍ້ອ ۶ ກຣນີທີ່ຄູ່ສັນຍາໄມ່ອາຈປົກປັບຕາມປະກາດນີ້ໄດ້ ເນື່ອຈາກເປັນນິຕິບຸຄຄລທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກຸ່ມາຍຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະໄມ່ມີຕ້າວແທນຫຼືອຸ່ຜູ້ແທນໃນປະເທດ ແຕ່ມີການສ່າງມອບຫຼືອໃຫ້ບົກການໃນປະເທດ ແລະໜ່າຍງານຂອງຮັບຕີ່ໄດ້ໜໍາຮະເນີນຕາມສັນຍາໃຫ້ແກ່ຄູ່ສັນຍາອອກໄປຕ່າງປະເທດໂດຍຕະກະນະການກຣນີ ປ.ປ.ຊ. ຈາກກຳນົດຫລັກເກມທີ່ແລະວິຊີການເພື່ອໃຫ້ຄູ່ສັນຍາປົກປັບໃດ

ຂໍ້ອ ۷ ໃຫ້ສໍານັກງານ ປ.ປ.ຊ. ຈັດໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນຕາມປະກາດນີ້ຮ່ວ່າງກຣນບັນດີໆກ່າລາງກຣນສຽງພາກຕາມສໍານັກງານ ປ.ປ.ຊ.

### ໜ່ວດ ۲ ການຈັດທຳບັນດີໆແສດງຮາຍຮັບຮາຍຈ່າຍ

ຂໍ້ອ ۸ ໃນການບັນທຶກຮາຍຮັບຮາຍຈ່າຍເພື່ອຈັດທຳແລະແສດງບັນດີໆຮາຍຮັບຮາຍຈ່າຍຕ່ອງການສຽງພາກຕາມປະກາດນີ້ ໃຫ້ຄູ່ສັນຍາບັນທຶກຮາຍຮັບຮາຍຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະຮອບຮະຍະເວລາບັນດີໆຫຼືອຮອບປີກາເຊີນນັ້ນແລ້ວແຕ່ກຣນີ ໂດຍແຍກເປັນຮາຍໂຄຮກການຕາມສັນຍາ

ຂໍ້ອ ۹ ເພື່ອປະໂຫຼນໃນການຕ່າງກວ່າມກຳນົດຫລັກເກມທີ່ແລ້ວ ນອກຈາກຄູ່ສັນຍາຕ້ອງຈັດທຳແລະແສດງບັນດີໆຮາຍຮັບຮາຍຈ່າຍຕ່ອງການສຽງພາກຕາມແບບແນບທ້າຍປະກາດນີ້ແລ້ວ ໃຫ້ຄູ່ສັນຍາບັນທຶກບັນດີໆເປັນຮາຍໂຄຮກການຕາມສັນຍາ ໂດຍໃຫ້ເກີບແລະຮັກພາກຫລັກຮູ້ນປະກອບໄວ້ ດັ່ງ ສະຖານປະກອບການຫຼືອທ້ອງອ່າຍ້ຍ່າຍຂອງຄູ່ສັນຍາເປັນຮະຍະເວລາໄມ່ນ້ອຍກວ່າຫ້າປັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດຮະຍະເວລາສັນຍາຫຼືຈົນກວ່າການດຳເນີນການຕາມຂໍ້ອ ۸ ເສັ້ນສິ້ນ

## ເລີ່ມ ເຮັດ ຕອນທີ່ ນະ ກ

## หน้า ๒๕

ବେଳେ କାମିକଣ୍ଡର ପାତ୍ର

## หมวด ๓ วิธีการยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย

ข้อ ๑๐ ให้คุณสัญญาในบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกำหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีบุคคลธรรมด้าเป็นคู่สัญญาภัยหน่วยงานของรัฐ

(ก) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในปีภาษีเดียวกัน ให้ยื่นพร้อมกับการยื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีที่รับ

(ข) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดมิได้เสร็จสิ้นภายในปีภาษีเดียวกัน ให้ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายซึ่งประกอบด้วยรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีภาษีพร้อมกับการยื่นทำงบภาษีเงินได้บคุณธรรมของปีภาษีนั้น

(๖) กรณีนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ

(ก) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีได้ยกันให้ยื่นเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการยื่นชำระเงินได้ติดคคลของรอบระยะเวลาบัญชีที่มีอยู่

(ข) หากการรับจำนำเงินตามสัญญาทั้งหมดมิได้เสร็จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดือนก่อนจะครบกำหนดวันกำหนดชำระเงินตามสัญญาทั้งหมดดูก่อนจะชำระเงินตามสัญญาที่กำหนดไว้ในหนังสือสั่งชำระเงินตามสัญญานี้ ให้ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายซึ่งประกอบด้วยรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการยื่นคำขอเบิกค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว

ให้คู่สัญญาในบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรตาม (๑) และ (๒) จนกว่าจะสิ้นสุด  
ภาระผูกพันตามสัญญา

## หมวด ๕

### การตรวจสอบบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย

ข้อ ๑๖ กรณีที่คู่สัญญาได้ยื่นบัญชีงบดุลประจำปีหรือยื่นชำระภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี ให้กรมสรรพากรตรวจสอบว่าคู่สัญญาได้ยื่นบัญชีแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยหรือไม่

กรณีที่กรมสรรพากรตรวจสอบว่าคู่สัญญารายได้ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย ให้รายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อดำเนินการตามคำนวณหนี้ที่ตั้งไว้

ข้อ ๑๒ กรมสรรพากรอาจนำบัญชีแสดงรายการรับรายจ่ายของโครงการไปพิจารณาประกอบการตรวจสอบบัญชีงบดุลประจำปีของนิติบุคคลหรือตรวจภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคล แล้วแต่กรณีตามที่เห็นสมควรได้

ข้อ ๓ ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าคู่สัญญาใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ หรือกรณีมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการทำระวางเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประสานงานและส่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และให้หน่วยงานของรัฐนั้น

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๒๖  
ราชกิจจานุเบka

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป หรือในกรณีจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินให้นำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินมาใช้บังคับ

หมวด ๕  
มาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคู่สัญญาตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามความในหมวดนี้

ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาและกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากประจำรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง บันทึกข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย

หน่วยงานของรัฐใดที่มิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อคณะกรรมการฯ ป.ป.ช. และกรมสรรพากร

ข้อ ๑๗ ห้ามนิให้หน่วยงานของรัฐก่อนติดสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้ หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ปานเทพ กล้านรงค์ราษฎร  
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๓๓  
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔

**ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ**  
**เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ**  
**ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒)**

พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๐๗/๑ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบังคับต่างกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” และ “สัญญา” ในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

““หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ

## หน้า ๑๔

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๑ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

“สัญญา” หมายความว่า สัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อดำเนินการตามโครงการในกรุงศรีฯ จัดทำพัสดุหรือการพัสดุ ไม่ว่าด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างหรือวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุหรือระเบียบ ข้อกำหนด กฎ หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ สัญญาสัมปทาน และสัญญาให้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐเพื่อการวิจัยหรือเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และให้หมายความรวมถึงบันทึกข้อตกลงหรือบันทึกแบบท้ายสัญญาซึ่งมีผลเป็นการแก้ไขสัญญานั้นในส่วนที่เป็นสาระสำคัญด้วย”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ความในข้อ ๕ นี้ให้ใช้บังคับในการนัดดังต่อไปนี้

(๑) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

(๒) คู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และไม่มีตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทย แต่มีการส่งมอบหรือให้บริการในประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐได้ชำระเงินตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาออกไปต่างประเทศโดยตรง

กรณีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้คู่สัญญาปฏิบัติได้”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๐ ให้คู่สัญญาที่ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกำกับดูแลของโรงพยาบาล โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกำหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีบุคคลธรรมดานะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

(ก) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในปีภาษีเดียวกัน ให้ยื่นพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะปีภาษีนั้น

(ข) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดมิได้เสร็จสิ้นภายในปีภาษีเดียวกัน ให้ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายซึ่งประกอบด้วยรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะปีภาษีนั้น

(๒) กรณีนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

(ก) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ให้ยื่นเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

(ข) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดมีได้เสร็จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันให้ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายซึ่งประกอบด้วยรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

ให้คู่สัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรตาม (๑) และ (๒) จนกว่าจะสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๑ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๑ กรณีที่คู่สัญญาได้ยื่นบัญชีงบดุลประจำปีหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แล้วแต่กรณี ให้กรมสรรพากรตรวจสอบว่าคู่สัญญาได้ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายด้วยหรือไม่”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่แบบท้ายประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่แบบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๘ ในระหว่างที่ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังไม่ใช้บังคับ ให้คู่สัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่แบบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๙ ในระหว่างที่การจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังไม่แล้วเสร็จ ให้คู่สัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเอกสารต่อกรมสรรพากร

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประธาน กล้าณรงค์ราษฎร์  
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ເລີ່ມ ເມສ ຕອນທີ ເມສ ກ

หน້າ ๓໗  
ຮາຂກິຈຈານເບກຊາ

二五 ຕຸລາຄມ 二五五五

## ປະກາສຄນະກຽມກາຣປ້ອງກັນແລ້ປະປາມກາຣຖຸຈົກຕແໜ່ງຫາຕີ

ເຮືອງ ພັດເກັນທີ່ແລ້ວີີກິຈຈັດທຳແລ້ປະສົດບັນຍື່ຮາຍກາຣັບຈ່າຍຂອງໂຄຮກກາຣ  
ທີ່ບຸກຄລຫົວນິຕິບຸກຄລເປັນຄູ່ສັນຍາກັບໜ່ວຍງານຂອງຮູ້ (ອັບປັດທີ ၃)

ພ.ສ. 二五五五

ໂດຍທີ່ເປັນກາສຄນະກຽມກາຣປ້ອງກັນແລ້ປະປາມກາຣຖຸຈົກຕແໜ່ງຫາຕີ  
ເຮືອງ ພັດເກັນທີ່ແລ້ວີີກິຈຈັດທຳແລ້ປະສົດບັນຍື່ຮາຍກາຣັບຈ່າຍຂອງໂຄຮກກາຣທີ່ບຸກຄລຫົວນິຕິບຸກຄລເປັນຄູ່ສັນຍາ  
ກັບໜ່ວຍງານຂອງຮູ້

ອາຄີຍໆຈຳນາຈາຕາມຄວາມໃນມາດຮາ ៥ ແໜ່ງພຣະຣາບບັນຍື່ຕີປະກອບຮູ້ຈົກຕນູ້ນູ້ວ່າດ້ວຍກາຣປ້ອງກັນ  
ແລ້ປະປາມກາຣຖຸຈົກຕ ພ.ສ. 二五五二 ແລ້ມາດຮາ ១០៣/໤ ວຣຄສອງ ແລ້ວວຣຄສີ ແໜ່ງພຣະຣາບບັນຍື່ຕີ  
ປະກອບຮູ້ຈົກຕນູ້ນູ້ນູ້ວ່າດ້ວຍກາຣປ້ອງກັນແລ້ປະປາມກາຣຖຸຈົກຕ ພ.ສ. 二五五二 ຂຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍ  
ພຣະຣາບບັນຍື່ຕີປະກອບຮູ້ຈົກຕນູ້ນູ້ນູ້ວ່າດ້ວຍກາຣປ້ອງກັນແລ້ປະປາມກາຣຖຸຈົກຕ (ອັບປັດທີ ၂) ພ.ສ. 二五五五  
ອັນເປັນກູ້ໝາຍທີ່ມີບັນຍື່ຕີບາງປະກາຣເກີຍກັບກາຣຈຳກັດສີທີ່ແລ້ວສີກາພຂອງບຸກຄລ ຂຶ່ງມາດຮາ ២៥  
ປະກອບກັບມາດຮາ ៣៣ ມາດຮາ ៣២ ມາດຮາ ៣៥ ມາດຮາ ៤១ ແລ້ມາດຮາ ៤៣ ຂອງຮູ້ຈົກຕນູ້ນູ້  
ແໜ່ງຮາຍອານຸຈັກຮ່າຍບັນຍື່ຕີໃຫ້ກະທຳໄດ້ໂດຍອາຄີຍໆຈຳນາຈາຕາມບັນຍື່ຕີແໜ່ງກູ້ໝາຍ ປະການກຽມກາຣ  
ປ້ອງກັນແລ້ປະປາມກາຣຖຸຈົກຕແໜ່ງຫາຕີ ໂດຍຄວາມເຫັນຂອບຂອງຄົນະກຽມກາຣປ້ອງກັນແລ້ປະປາມ  
ກາຣຖຸຈົກຕແໜ່ງຫາຕີ ຈຶ່ງອົກປະກາສໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ອ ១ ປະກາສນີ້ເຮີຍກວ່າ “ປະກາສຄນະກຽມກາຣປ້ອງກັນແລ້ປະປາມກາຣຖຸຈົກຕແໜ່ງຫາຕີ  
ເຮືອງ ພັດເກັນທີ່ແລ້ວີີກິຈຈັດທຳແລ້ປະສົດບັນຍື່ຮາຍກາຣັບຈ່າຍຂອງໂຄຮກກາຣທີ່ບຸກຄລຫົວນິຕິບຸກຄລ  
ເປັນຄູ່ສັນຍາກັບໜ່ວຍງານຂອງຮູ້ (ອັບປັດທີ ၃) ພ.ສ. 二五五五”

ຂໍ້ອ ២ ປະກາສນີ້ໃຫ້ເບັງຄັບຕັ້ງແຕ່ວັນຄັດຈາກວັນປະກາສໃນຮາຂກິຈຈານເບກຊາເປັນຕົ້ນໄປ

ຂໍ້ອ ៣ ໄທຍກເລີກຄວາມໃນ (၃) ຂອງຂໍ້ອ ១៥ ແໜ່ງປະກາສຄນະກຽມກາຣປ້ອງກັນ  
ແລ້ປະປາມກາຣຖຸຈົກຕແໜ່ງຫາຕີ ເຮືອງ ພັດເກັນທີ່ແລ້ວີີກິຈຈັດທຳແລ້ປະສົດບັນຍື່ຮາຍກາຣັບຈ່າຍ  
ຂອງໂຄຮກກາຣທີ່ບຸກຄລຫົວນິຕິບຸກຄລເປັນຄູ່ສັນຍາກັບໜ່ວຍງານຂອງຮູ້ ພ.ສ. 二五五五 ແລ້ວໃຫ້ຄວາມຕ່ອໄປນີ້ແທນ

“(၃) ຄູ່ສັນຍາຕັ້ງຮັບແລ້ວຈ່າຍເຈີນຜານບັນຍື່ຮັນກາຣ ເວັນແຕ່ກາຣຈ່າຍເຈີນແຕ່ລະຄຽງໜຶ່ງນີ້ລົດຄ່າ  
ໄມ່ເກີນສາມໜຶ່ງບາກຄູ່ສັນຍາຈ່າຍເປັນເຈີນສົດກີ່ໄດ້”

ຂໍ້ອ ៤ ໄທເພີ່ມຄວາມຕ່ອໄປນີ້ ເປັນວຣຄສອງຂອງຂໍ້ອ ១៥ ແໜ່ງປະກາສຄນະກຽມກາຣປ້ອງກັນ  
ແລ້ປະປາມກາຣຖຸຈົກຕແໜ່ງຫາຕີ ເຮືອງ ພັດເກັນທີ່ແລ້ວີີກິຈຈັດທຳແລ້ປະສົດບັນຍື່ຮາຍກາຣັບຈ່າຍ  
ຂອງໂຄຮກກາຣທີ່ບຸກຄລຫົວນິຕິບຸກຄລເປັນຄູ່ສັນຍາກັບໜ່ວຍງານຂອງຮູ້ ພ.ສ. 二五五五

“ຄວາມໃນ (၃) ມີໃຫ້ນຳມາໃຫ້ເບັງຄັບກັບກາຣັບເຈີນຂອງຄູ່ສັນຍາໃນສັນຍາສັນປາທານ”



เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๖ ก

หน้า ๓๘  
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๕ การได้ ฯ ที่คู่สัญญาหรือหน่วยงานของรัฐได้กระทำไปตามบทบัญญัติแห่งประกาศนี้ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประธาน กล้านรงค์ราษฎร์  
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ເລີ່ມ ຕາວ ຕອນທີ ສະ ກ

ຫັນ້າ ຕະ  
ຮາຂົກຈານເບກຊາ

២ ຕຸລາຄົມ ២៥៥៦

**ປະກາສຄນະກຽມກາຣປຶກກັນແລ້ປະກາປາກຖຸຈົກແທ່ງໝາດ  
ເຮືອງ ພລັກເກນ໌ແລ້ວິຊີກາຣຈັດທຳແລ້ປະດັບບັງປີ້ຢາຍກາຣັບຈ່າຍຂອງໂຄຮກກາຣ  
ທີບຸກຄລຫຼືອນິຕິບຸກຄລເປັນຄູ່ສັນຍາກັບໜ່າຍງານຂອງຮັກ (ອັບປັບທີ ៤)**

ພ.ສ. ២៥៥៦

ໂດຍທີ່ເປັນກາຮັມການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມປະກາສຄນະກຽມກາຣປຶກກັນແລ້ປະກາປາກຖຸຈົກແທ່ງໝາດ  
ເຮືອງ ພລັກເກນ໌ແລ້ວິຊີກາຣຈັດທຳແລ້ປະດັບບັງປີ້ຢາຍກາຣັບຈ່າຍຂອງໂຄຮກກາຣທີບຸກຄລຫຼືອນິຕິບຸກຄລ  
ເປັນຄູ່ສັນຍາກັບໜ່າຍງານຂອງຮັກ

ອາຄີຍໆອໍານາຈຕາມຄວາມໃນມາດຮາ ៥ ແທ່ງພຣະຣາບບັງປີ້ຕີປະກອບຮັກຮຽມນູ້ນູ່ວ່າດ້ວຍກາຣປຶກກັນ  
ແລ້ປະກາປາກຖຸຈົກພ.ສ. ២៥៥៦ ແລ້ມາດຮາ ១០៣/៧ ວຣຄສອງ ແລ້ວຣຄສີ ແທ່ງພຣະຣາບບັງປີ້ຕີ  
ປະກອບຮັກຮຽມນູ້ນູ່ວ່າດ້ວຍກາຣປຶກກັນແລ້ປະກາປາກຖຸຈົກພ.ສ. ២៥៥៦ ຈຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍ  
ພຣະຣາບບັງປີ້ຕີປະກອບຮັກຮຽມນູ້ນູ່ວ່າດ້ວຍກາຣປຶກກັນແລ້ປະກາປາກຖຸຈົກ (ອັບປັບທີ ២) ພ.ສ. ២៥៥៥  
ອັນເປັນກູ້ໝາຍທີ່ມີບັນຫຼຸດໃບກາຣເກີຍກັບກາຣຈຳກັດສີທີ່ແລ້ສີກາພຂອງບຸກຄລ ຈຶ່ງມາດຮາ ២៩  
ປະກອບກັບມາດຮາ ៣១ ມາດຮາ ៣២ ມາດຮາ ៣៥ ມາດຮາ ៤១ ແລ້ມາດຮາ ៤៣ ຂອງຮັກຮຽມນູ້ນູ່  
ແທ່ງຮາຊາມາຈຈັກໄທຍ ບັງປີ້ຕີໃຫ້ກະທຳໄດ້ໂດຍອາຄີຍໆອໍານາຈຕາມບທບັງປີ້ຕີແທ່ງກູ້ໝາຍ ປະຮານ  
ກຽມກາຣປຶກກັນແລ້ປະກາປາກຖຸຈົກແທ່ງໝາດໂດຍຄວາມເຫັນຂອບຂອງຄະກຽມກາຣປຶກກັນແລ້  
ປະກາປາກຖຸຈົກແທ່ງໝາດ ຈຶ່ງອົກປະກາສໄວ້ ດັ່ງຕ້ອໄປນີ້

**ຂ້ອ ១ ປະກາສນີ້ເຮັກວ່າ “ປະກາສຄນະກຽມກາຣປຶກກັນແລ້ປະກາປາກຖຸຈົກແທ່ງໝາດ  
ເຮືອງ ພລັກເກນ໌ແລ້ວິຊີກາຣຈັດທຳແລ້ປະດັບບັງປີ້ຢາຍກາຣັບຈ່າຍຂອງໂຄຮກກາຣທີບຸກຄລຫຼືອນິຕິບຸກຄລ  
ເປັນຄູ່ສັນຍາກັບໜ່າຍງານຂອງຮັກ (ອັບປັບທີ ៤) ພ.ສ. ២៥៥៦”**

**ຂ້ອ ២ ໃຫ້ຍກເລີກຄວາມໃນຂ້ອ ២ ແທ່ງປະກາສຄນະກຽມກາຣປຶກກັນແລ້ປະກາປາກຖຸຈົກແທ່ງໝາດ  
ເຮືອງ ພລັກເກນ໌ແລ້ວິຊີກາຣຈັດທຳແລ້ປະດັບບັງປີ້ຢາຍກາຣັບຈ່າຍຂອງໂຄຮກກາຣທີບຸກຄລ  
ຫຼືອນິຕິບຸກຄລເປັນຄູ່ສັນຍາກັບໜ່າຍງານຂອງຮັກ ພ.ສ. ២៥៥៥ ຈຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍປະກາສຄນະກຽມກາຣ  
ປຶກກັນແລ້ປະກາປາກຖຸຈົກແທ່ງໝາດ ເຮືອງ ພລັກເກນ໌ແລ້ວິຊີກາຣຈັດທຳແລ້ປະດັບບັງປີ້ຢາຍກາຣ  
ຮັບຈ່າຍຂອງໂຄຮກກາຣທີບຸກຄລຫຼືອນິຕິບຸກຄລເປັນຄູ່ສັນຍາກັບໜ່າຍງານຂອງຮັກ (ອັບປັບທີ ២) ພ.ສ. ២៥៥៥  
ແລ້ວໃຫ້ຄວາມຕ່ອໄປນີ້ແນ່**

“ຂ້ອ ២ ປະກາສນີ້ໃຫ້ເຂັ້ມັດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ១ ພຶສສາ ២៥៥៥ ເປັນຕົ້ນໄປ ເວັນແຕ່ຂ້ອ ៥  
ວຣຄທີ່ ໃຫ້ເຂັ້ມັດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ១ ມັງກອນ ២៥៥៥ ເປັນຕົ້ນໄປ”

**ຂ້ອ ៣ ໃຫ້ເພີ່ມຄວາມຕ່ອໄປນີ້ ເປັນວຣຄສາມຂອງຂ້ອ ១០ ແທ່ງປະກາສຄນະກຽມກາຣປຶກກັນ  
ແລ້ປະກາປາກຖຸຈົກແທ່ງໝາດ ເຮືອງ ພລັກເກນ໌ແລ້ວິຊີກາຣຈັດທຳແລ້ປະດັບບັງປີ້ຢາຍກາຣັບຈ່າຍຂອງ  
ໂຄຮກກາຣທີບຸກຄລຫຼືອນິຕິບຸກຄລເປັນຄູ່ສັນຍາກັບໜ່າຍງານຂອງຮັກ ພ.ສ. ២៥៥៥ ຈຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍ  
ປະກາສຄນະກຽມກາຣປຶກກັນແລ້ປະກາປາກຖຸຈົກແທ່ງໝາດ ເຮືອງ ພລັກເກນ໌ແລ້ວິຊີກາຣຈັດທຳແລ້**

เล่ม ๓๓๐ ตอนที่ ๙๖ ก

หน้า ๓๓  
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔

“กรณีคู่สัญญาเป็นบุคคลต่างด้าวหรือเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศซึ่งไม่มีตัวแทนตามประมวลรัชฎากรให้ใช้ปฎิทินเป็นปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๑๕/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

“ข้อ ๑๕/๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้คัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาแล้ว หากบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลต่างด้าวหรือเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งมิได้รับยกเว้นการจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร ตามข้อ ๖ (๒) และยังมิได้มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามกฎหมายไทย ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสำรองต่อกรมสรรพากร เพื่อจัดให้มีการออกเลขประจำตัวของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด”

ข้อ ๕ ในระหว่างที่ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังไม่ใช้บังคับ ให้คู่สัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาราชการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
ปานเทพ กลั่นรงค์ราษฎร์  
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗

หน้า ๔  
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ  
 ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๐๓/๙ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ให้คู่สัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย และยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบแบบท้ายประกาศนี้”

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ปานเทพ กล้าณรงค์ราษฎร์

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

## แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ

บช. ๑

## ข้อมูลคู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

เลขประจำตัวประชาชน

ถึงวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ชื่อ .....

ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร ..... ห้องที่ ..... ชั้นที่ .....

(๑) ยื่นปกติครั้งที่

หมู่บ้าน ..... เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ต路口ก/ซอย .....

(๒) ยื่นแก้ไขครั้งที่

ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

รอบบัญชีนี้ไม่มีรายรับ

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

รอบบัญชีนี้ไม่มีรายจ่าย

รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ .....

เลขที่สัญญา

เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP

## ข้อมูลสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ

ชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญา.....

ระยะเวลาสัญญา เริ่มวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ..... สิ้นสุดวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

อายุสัญญา ..... ปี ..... เดือน ..... วัน ระยะเวลาประกันผลงาน ..... ปี ..... เดือน ..... วัน

มูลค่าสัญญา

บาท

ได้รับเงินตามสัญญาแล้ว

บาท

จำนวนงาน

จวด

ได้ส่งงานแล้ว

จวด

จำนวนจวดการรับเงิน

จวด

ได้รับเงินแล้ว

จวด

 ยังไม่หมดภาระผูกพันตามสัญญา  สิ้นสุดภาระผูกพันแล้ว เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

## คำรับรองของคู่สัญญา

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการในแบบแล้ว ขอรับรองว่า เป็นรายการที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นความจริง มีเอกสารทางบัญชีสนับสนุนครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ

( ..... )

ลงชื่อ

( ..... )

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ยื่นวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

คำเดือน ให้แสดงรายการในแบบฯ ตามความเป็นจริงและครบถ้วน หากแสดงรายการไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ จะขาดคุณสมบัติ การเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ

รายการที่ ๓. รายรับ รายจ่าย และกำไรหรือขาดทุน

	เงินสตด	ธนาคาร	ค้างรับ/ค้างจ่าย	รายการอื่น	รวม
๑ รายรับโดยตรงตามสัญญา					
๒ หัก รายจ่ายโดยตรงตามสัญญา (จากรายการที่ ๒)					
๓ กำไร (ขาดทุน) ตามสัญญา (๑ - ๒)					

รายการที่ ๔ รายจ่ายโดยตรงตามสัญญา

	เงินสตด	ธนาคาร	ค้างจ่าย	รายการอื่น	รวม
๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอราคา					
๒ ค่าสินค้า					
๓ ต้นทุนวัสดุดิบ					
๔ ค่าวัสดุ อุปกรณ์					
๕ ค่าจ้างแรงงาน					
๖ ค่าสาธารณูปโภค					
๗ ค่าภาษีน้ำประปา ค่าทีบห่อ					
๘ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก					
๙ ค่าเช่าสถานที่					
๑๐ ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์					
๑๑ ค่าระหว่าง ค่าขนส่ง					
๑๒ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
๑๓ ค่ารับรอง					
๑๔ ค่านายหน้า					
๑๕ ค่าทำบัญชี					
๑๖ ค่าประมาณบัตร					
๑๗ ดอกเบี้ยจ่าย					
๑๘ ค่าธรรมเนียมในการให้คำแนะนำและปรึกษา					
๑๙ ค่าธรรมเนียมอื่น					
๒๐ ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจาก ๑. ถึง ๑๙.					
รวม ๓. ถึง ๒๐.					

รายการ ๓ บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการรับจ่ายเงินตามสัญญา

บัญชีเงินฝากธนาคาร.....	สาขา.....	เลขที่ .....
บัญชีเงินฝากธนาคาร.....	สาขา.....	เลขที่ .....