

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการ

งานซื้อพร้อมติดตั้ง UPS ขนาด 100 kVA

ท่าอากาศยานเชียงใหม่



สถานทีอสงว
ทำอาทาศยานตียงใหม่

87529 MU.S. MOU.

เชียนผาย ว่า ร.ท. อรรถพันธ์ โปธิกุล

உதாரணம்

[illegible]

1. 本報告は、2007年10月1日現在までの調査結果に基づき作成されたものである。調査期間は、2007年4月1日から2007年9月30日までである。

วิมลจินดา

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

6. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

เจ้าหญิงมณฑลบุรีรัตน์ ปรีดิภรณ์ นพท. 46

7

1000

LJMNTEUCWC

นายณเจตน์ มั่งการยศวกุล สพท. 3599

[illegible]

3.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

[illegible][illegible][illegible]

1

--	--

ผู้ชำนาญการฝ่ายบริหาร
และแผนกช่าง

--

44244709

NO/NO	NO/NO
-------	-------

[illegible][illegible]



บริษัท ออทีเอ็มพี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ออทีเอ็มพี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 60 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 033 922000
โทรสาร : 033 922020

โครงการ
ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง UPS ขนาด 100 KVA
ที่อาคารพาณิชย์

สถานที่ก่อสร้าง
ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่




ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่


ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่


ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

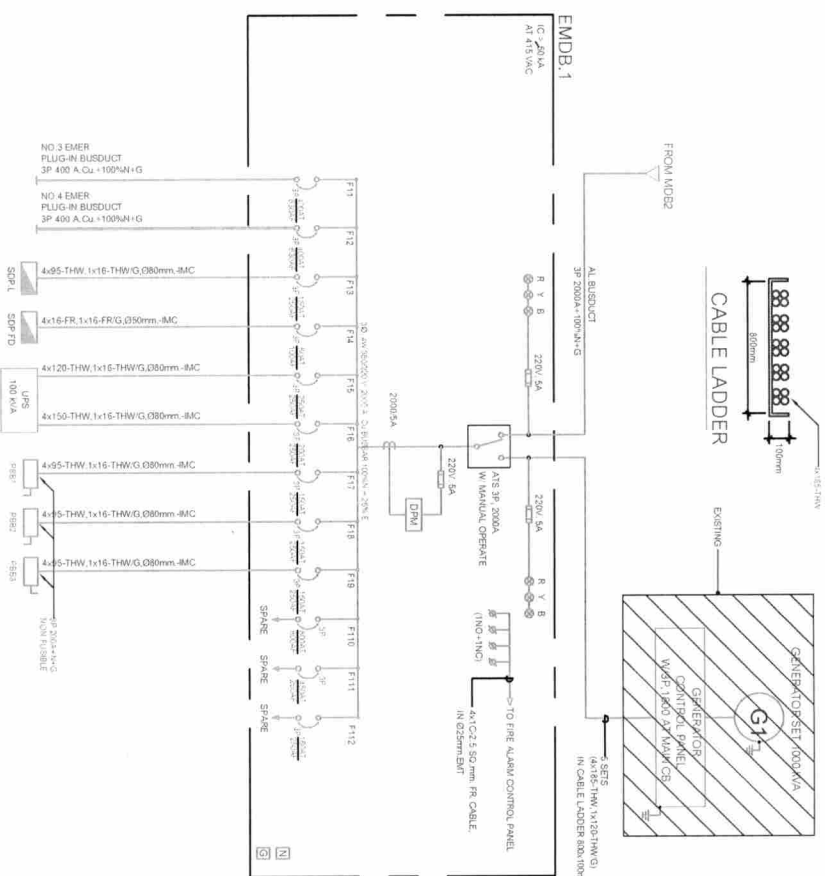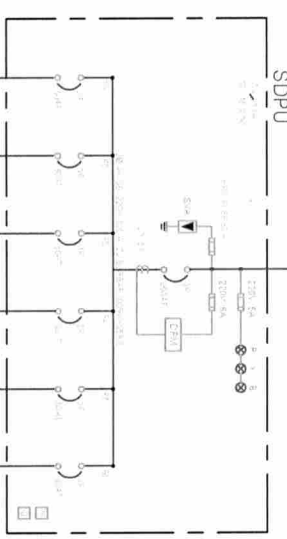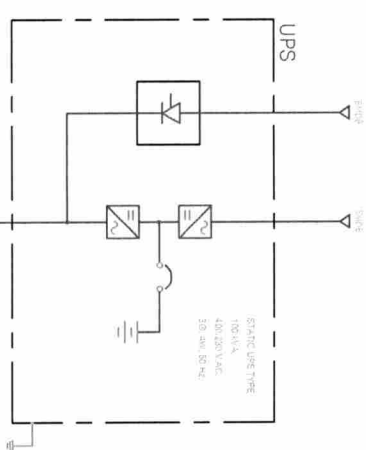

SINGLE LINE DIAGRAM UPS 100 KVA อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (Existing)

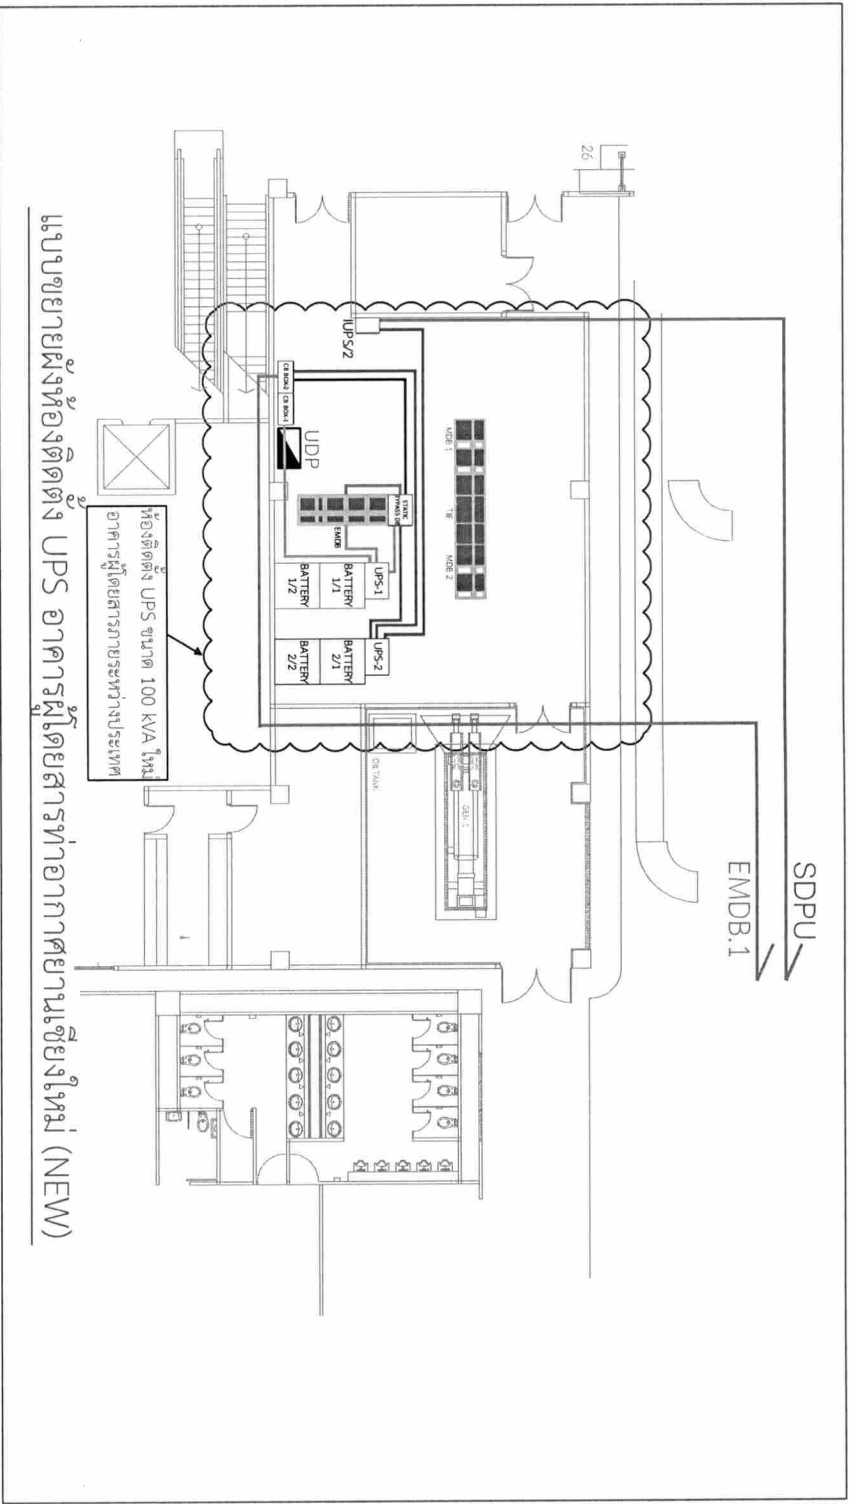

แบบขยายผังห้องติดตั้ง UPS อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ (NEW)

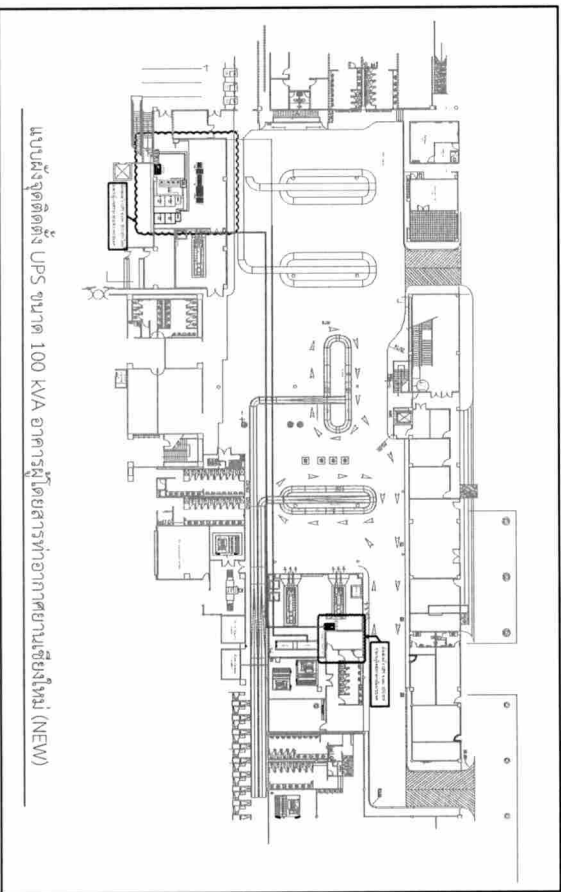

แบบผังจุดติดตั้ง UPS ขนาด 100 kVA อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ (NEW)

ขอบเขตงาน

- ติดตั้ง UPS ขนาด 100 kVA ของใหม่ จำนวน 2 เครื่อง โยจุดติดตั้ง UPS ขนาด 100 kVA ของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ติดตั้งยัง ห้อง UPS ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และ UPS ขนาด 100 kVA ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศมาติดตั้งยังจุดเดิม

 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ถนนพหลโยธิน 50200 จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053 922000 โทรสาร : 053 922020		
โครงการ งานติดตั้ง UPS ขนาด 100 kVA ท่าอากาศยานเชียงใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานเชียงใหม่		
สำรวจ อนุสรณ์		
เขียนแบบ วรวิทย์ วัฒนศิริ วิศวกร		
สถาปนิก		
วิศวกรโยธา		
วิศวกรไฟฟ้า วราวุธ วัฒนศิริ วิศวกร 09-046081		
วิศวกรไฟฟ้า นายเจตน์ มังกรวิเศษ 09-355998		
วิศวกรเครื่องกล		
ผู้อำนวยการส่วนระบบและเทคนิค		
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร		
แบบแสดง		
แบบเสร็จ	วันที่ 09/06/2566	วันที่ EE-04
สำรวจ/ตรวจ 01		



จำนวนผู้สมัครตั้งแต่ 100 คน

1991

เขียนแบบ ว่าที่ ร.ต. จรัสพันธ์ โปธิกุล

ពារ៉ាប៊ីត

วาทะสิทธิ์ พันธ์ไชยกุล โทร. 46081

Om


นายเจตน์ มั่งกรอัสวกุล PPh. 35998

ผู้ชำนาญการด้านการประเมินและเทคนิค

คณะกรรมการฝ่ายบริหารและ

แบบแสดง

SINGLE LINE DIAGRAM อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (NEW)

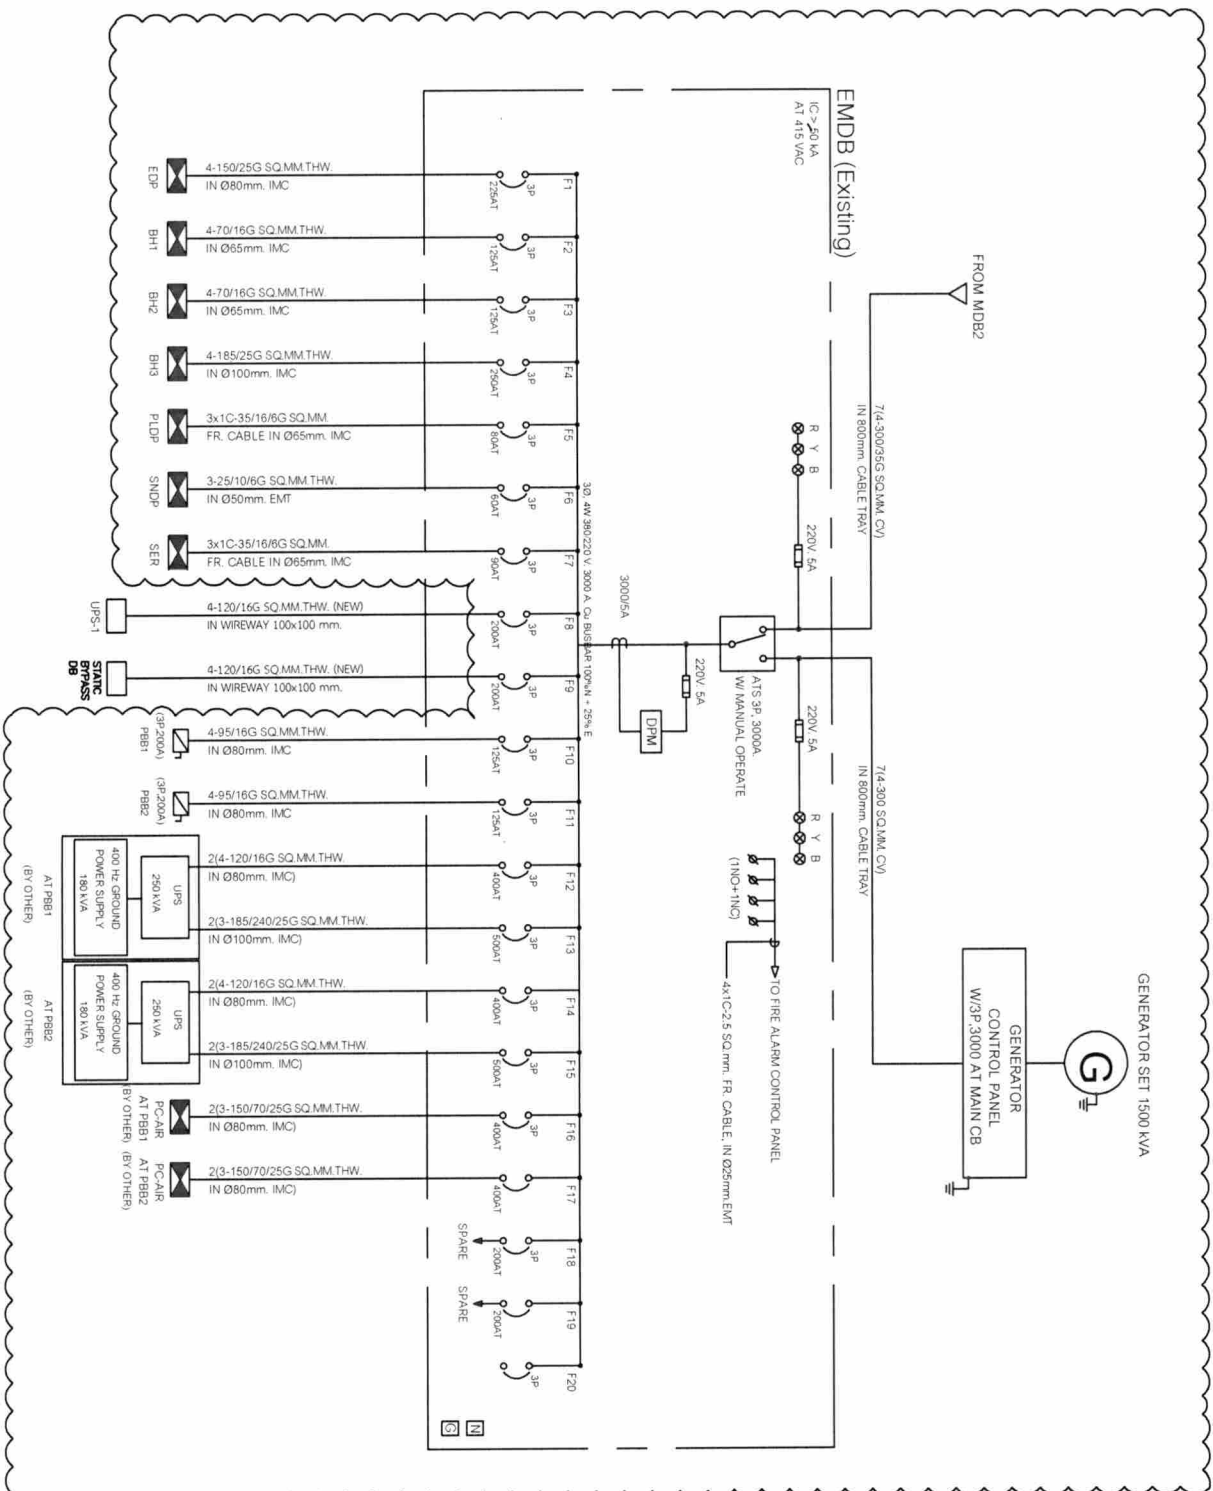

วันที่	09/06/2566
เลขที่	EE-05



บริษัท ออทีเอ็มพี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ออทีเอ็มพี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 60 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 033 922000
โทรสาร : 033 922020

โครงการ
การติดตั้งและเดินสาย UPS ระบบ 100 KVA
สำหรับอาคารพาณิชย์

สถานที่ติดตั้ง
อาคารพาณิชย์

วันที่ติดตั้ง
วันที่ 09/06/2566

โดย
นาย ออทีเอ็มพี

วันที่ติดตั้ง
วันที่ 09/06/2566

โดย
นาย ออทีเอ็มพี

วันที่ติดตั้ง
วันที่ 09/06/2566

โดย
นาย ออทีเอ็มพี

วันที่ติดตั้ง
วันที่ 09/06/2566

โดย
นาย ออทีเอ็มพี

วันที่ติดตั้ง
วันที่ 09/06/2566


โดย
นาย ออทีเอ็มพี

วันที่ติดตั้ง
วันที่ 09/06/2566

โดย
นาย ออทีเอ็มพี

วันที่ติดตั้ง
วันที่ 09/06/2566

โดย
นาย ออทีเอ็มพี

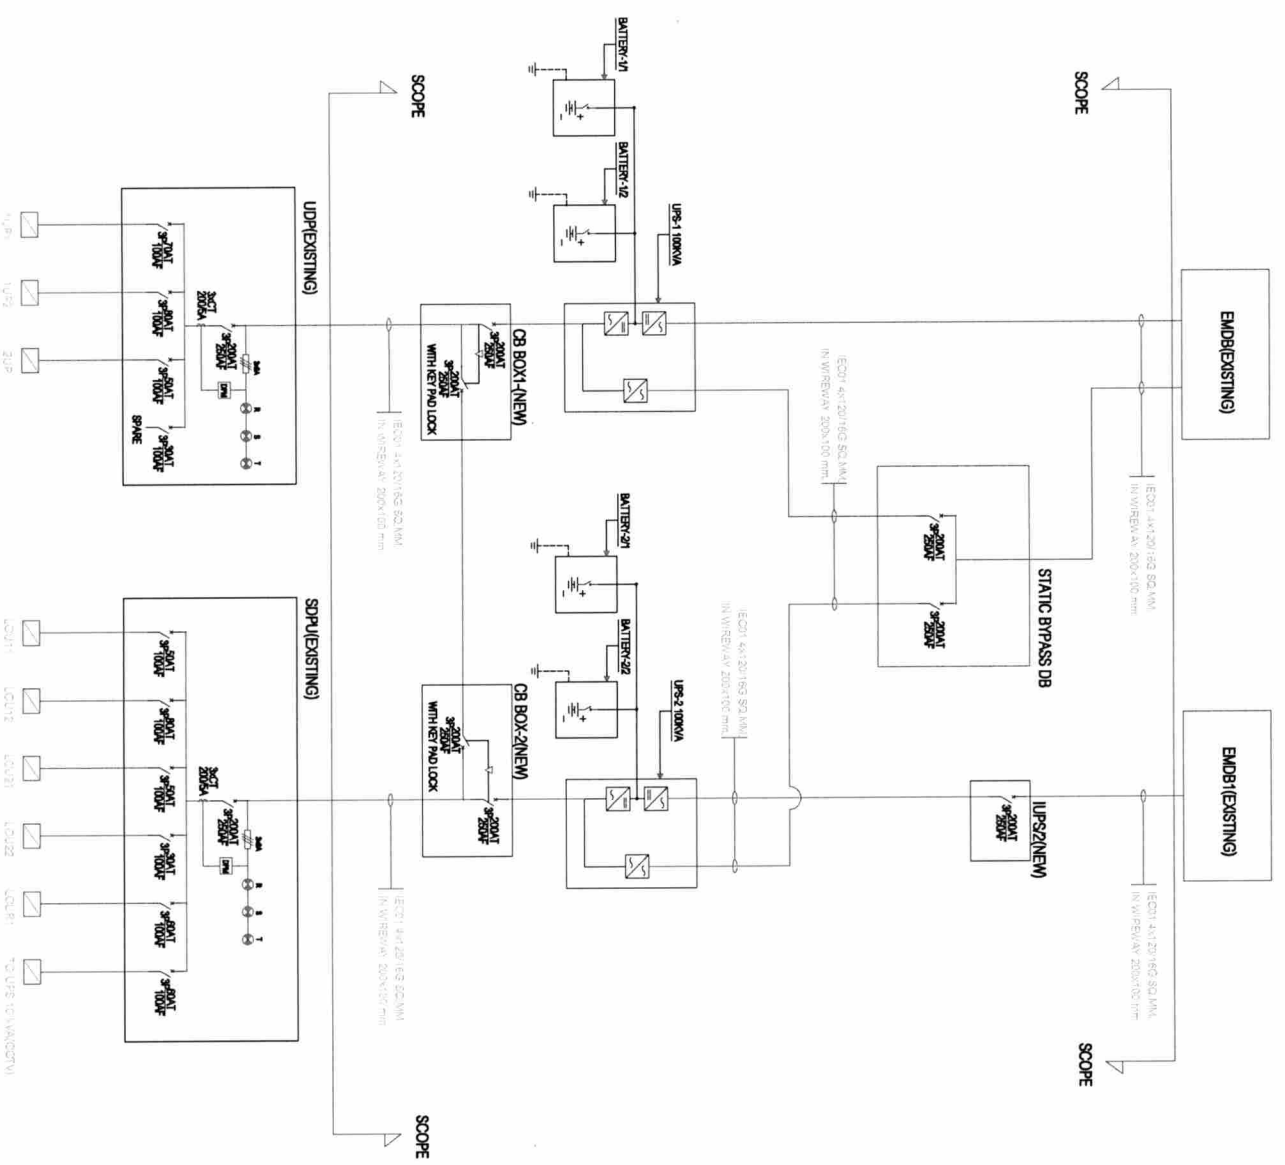

SINGLE LINE DIAGRAM UPS 100 KVA (NEW)

