



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กระทรวงคมนาคม

งานซื้อพร้อมติดตั้งตู้โหลดสินค้าระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย



บริษัท ออโตคาตาชานไทย จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 339 ถนนติวานนท์ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
 เขตดอยสะเก็ด กรุงเทพมหานคร 10210
 โทรศัพท์ : 02 535 1111
 โทรสาร : 02 535 4061
 อีเมล : aot@autoportal.co.th

โครงการ

ชื่อพื้นที่ติดตั้งตู้ปรับอากาศระบบปรับอากาศ

3 พัด 4 สาย จำนวน 1 จาน

ณ อาคารพาณิชย์แห่งที่หนึ่งของ เชียงราย

สำรวจ ช่างพรหม

เขียนแบบ นายสัตตพร นุศาราม

วิศวกรไฟฟ้า
 นายสัตตพร นุศาราม



ผู้อำนวยการส่วนช่างโยธา
 นายชานูวัฒน์ ศาสดีวงษ์



แบบแสดง

สารบัญแบบ

แบบเลขที่ 5/51 02/06/66
 วันที่ 02/06/66
 5/51 02/06/66
 วันที่ 02/06/66
 5/51 02/06/66
 วันที่ 02/06/66

สารบัญแบบ

| แผ่นที่ | แบบ |
|----------|--|
| EE-01/04 | สารบัญแบบ |
| EE-02/04 | แบบแสดงตำแหน่งติดตั้ง LOAD CENTER |
| EE-03/04 | แบบแสดงเส้นทางเดินสายไฟฟ้าพร้อมร้อยท่อสายไฟฟ้า |
| EE-04/04 | SINGLE LINE DIAGRAM LOAD CENTER |
| | |
| | |
| | |




บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10710
 โทรศัพท์ : 02 535 1111
 โทรสาร : 02 535 4061
 อีเมล : aotpr@aottha.com.th

โครงการ
 จัดพร้อมติดตั้งโถงเช็คอินพร้อมไฟฟ้า
 3 พนัก 4 ประตู จำนวน 1 จุด
 ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 นายชัชวาลย์ เทอดิวงษ์

 ๑๖๓๖

เขียนแบบ นายสิทธิพล ชูสุราษฎร์
 วิศวกรไฟฟ้า
 นายสิทธิพล ชูสุราษฎร์



แบบแสดง
 แบบแสดงตำแหน่งติดตั้ง LOAD CENTER

แบบแสดงที่
 วันที่ 02/06/66
 ๑๖๓๖๒.๕๕.01/๑๖๖
 ๑๖๓๖๒.๕๕.02/๒๐๔

DEPARTURE LOUNGE DOMESTIC GATE 1,2

Thai smiles
Lounge

OFF

ตำแหน่งติดตั้งตู้โหลดขึ้นเครื่อง 3 พนัก 4 ประตู

ARRIVAL LOUNGE DOMESTIC

DOMESTIC BAGGAGE CLAIM


ไม่ห้องไฟฟ้าชั้น 2 ตำแหน่งได้

แบบแสดงตำแหน่งติดตั้ง LOAD CENTER

NOT TO SCALE


ประตูลิฟต์

UP.
UP.

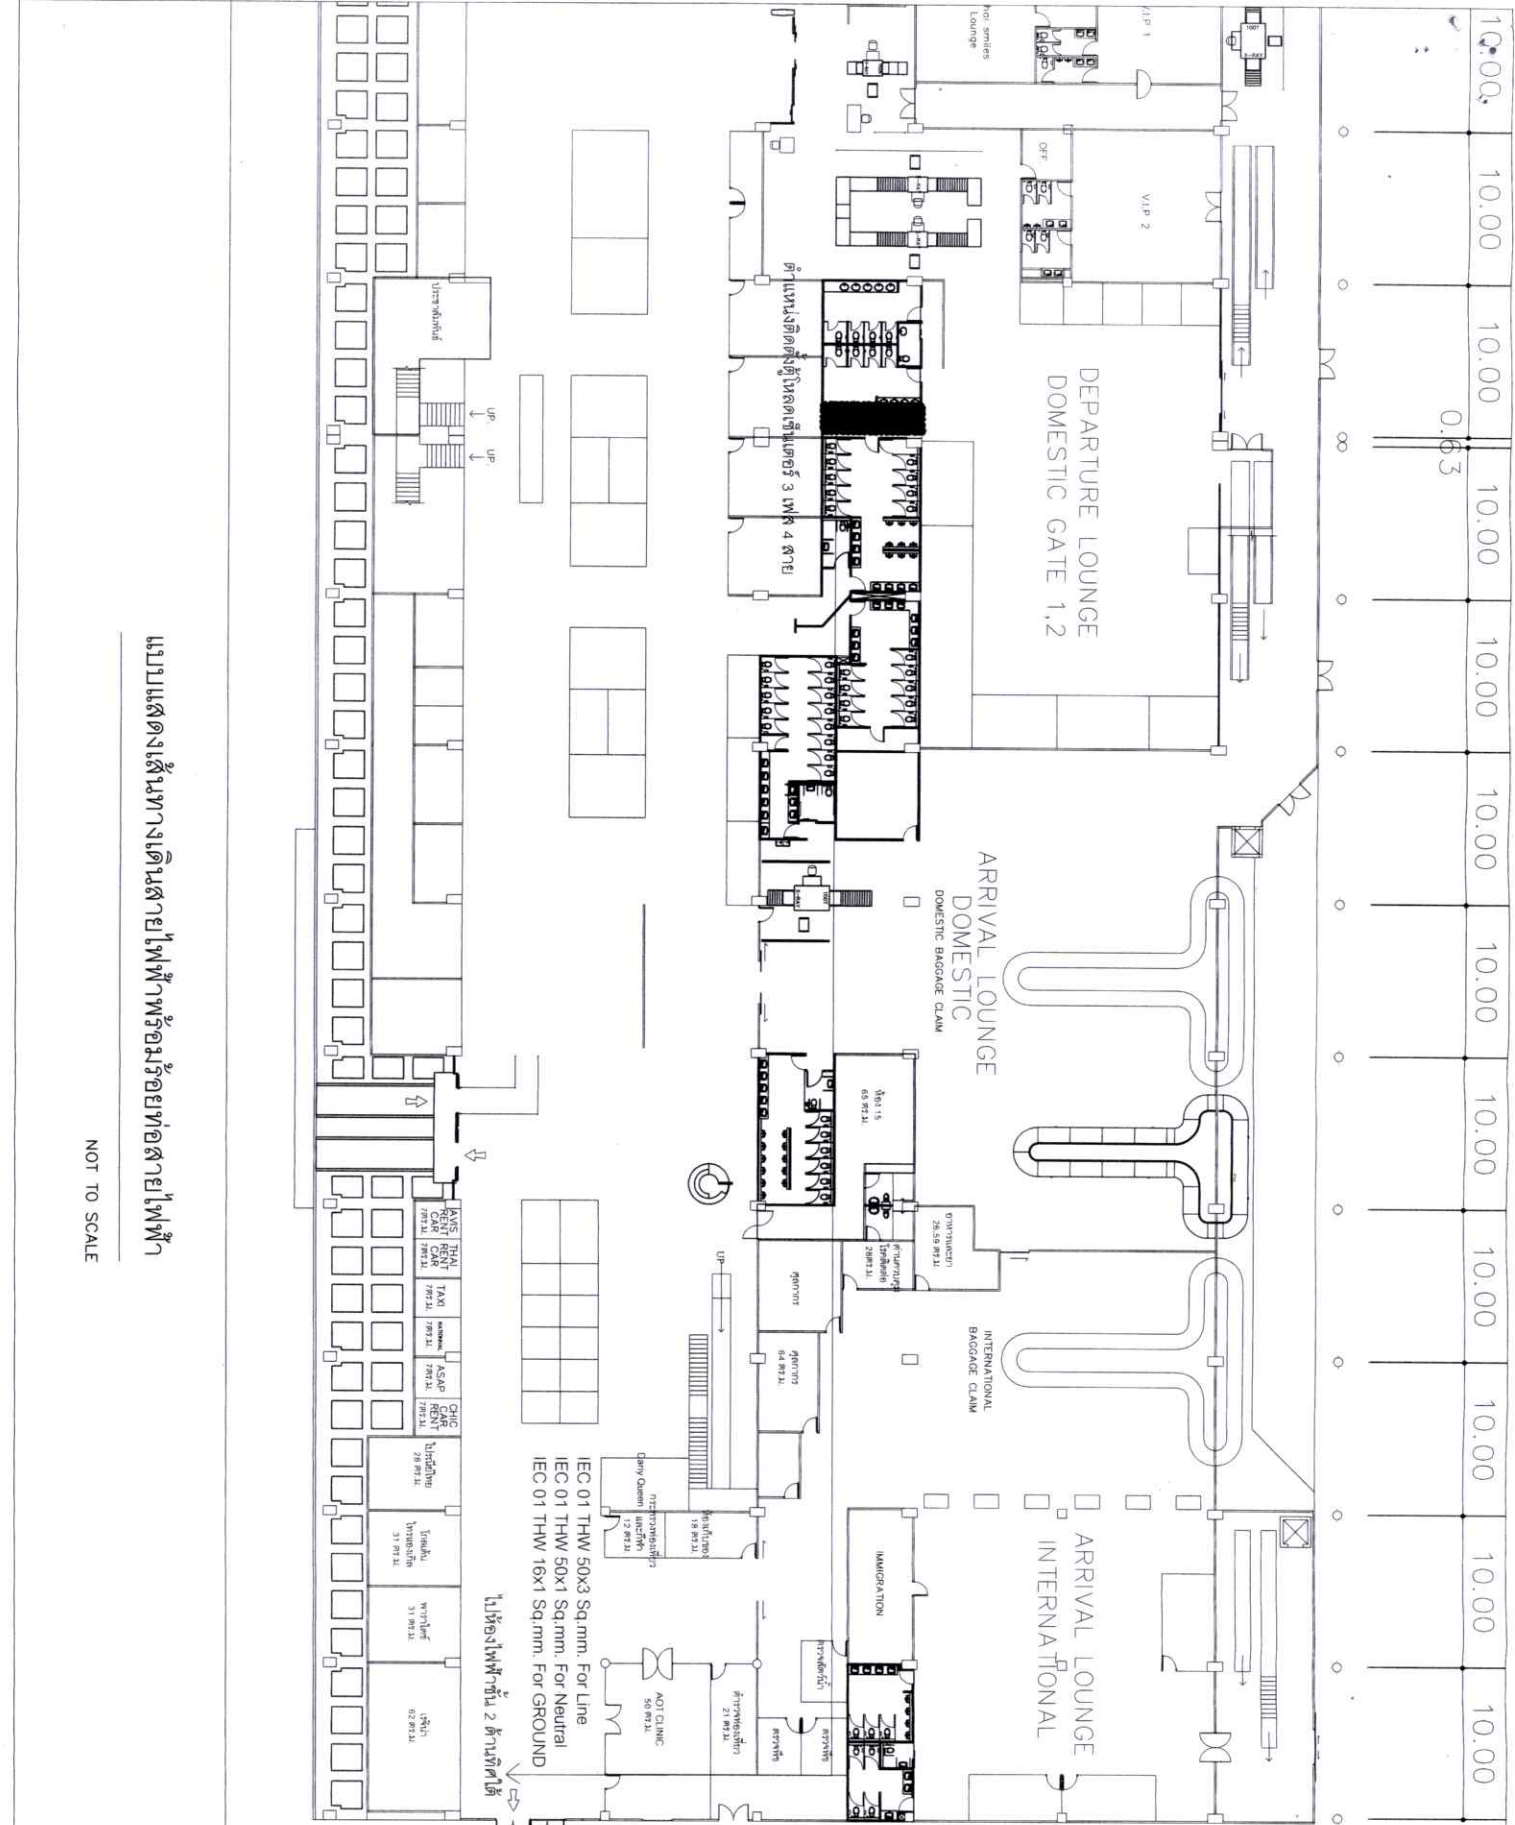

แบบแสดงเส้นทางเดินสายไฟฟ้าพร้อมร้อยท่อสายไฟฟ้า

NOT TO SCALE

| | |
|---|----------------------------------|
|  <p>บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางมด กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 02 535 1111 โทรสาร : 02 535 4061 อีเมล : aotpr@aotportal.co.th</p> | |
| โครงการ | ศูนย์พร้อมติดตั้งหลอดสัญญาณไฟฟ้า |
| | 3 พนัก 4 สาย จำนวน 1 งาน |
| | ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย |
| สำรวจ | สุวิภาวดี |
| คำนวณ | น.รศ.วิภาวดี นฤพร |
| เขียนแบบ | น.รศ.วิภาวดี นฤพร |
| ผู้ควบคุมการดำเนินการ | น.รศ.วิภาวดี นฤพร |
| แบบแสดง | น.รศ.วิภาวดี นฤพร |
| แบบแสดงเส้นทางเดินสายไฟฟ้าพร้อมร้อยท่อสายไฟฟ้า | น.รศ.วิภาวดี นฤพร |
| วันที่ | วันที่ 02/06/66 |
| วันที่ | วันที่ 02/06/66 |



บริษัท ออโตเมติกไทย จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 105
 โทรศัพท์ : 02-535 1111
 โทรสาร : 02-535 4061
 อีเมล : aot@autothai.co.th

โครงการ
 ชื่อพร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่
 3 หมู่ 4 ตำบล จำนวน 1 งาน
 ณ ที่ว่าการตำบลแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ผู้ควบคุมโครงการ
 ชื่อ
 ตำแหน่ง

ผู้ควบคุมช่าง
 ชื่อ
 ตำแหน่ง

ผู้ควบคุมช่าง
 ชื่อ
 ตำแหน่ง

ผู้ควบคุมช่าง
 ชื่อ
 ตำแหน่ง

ผู้ควบคุมช่าง
 ชื่อ
 ตำแหน่ง

ผู้ควบคุมช่าง
 ชื่อ
 ตำแหน่ง


ผู้ควบคุมช่าง
 ชื่อ
 ตำแหน่ง

ผู้ควบคุมช่าง
 ชื่อ
 ตำแหน่ง

ผู้ควบคุมช่าง
 ชื่อ
 ตำแหน่ง

ผู้ควบคุมช่าง
 ชื่อ
 ตำแหน่ง

FROM AMCC
 IEC 01 THW 50x3 Sq.mm. For Line
 IEC 01 THW 50x1 Sq.mm. For Neutral
 IEC 01 THW 16x1 Sq.mm. For Ground

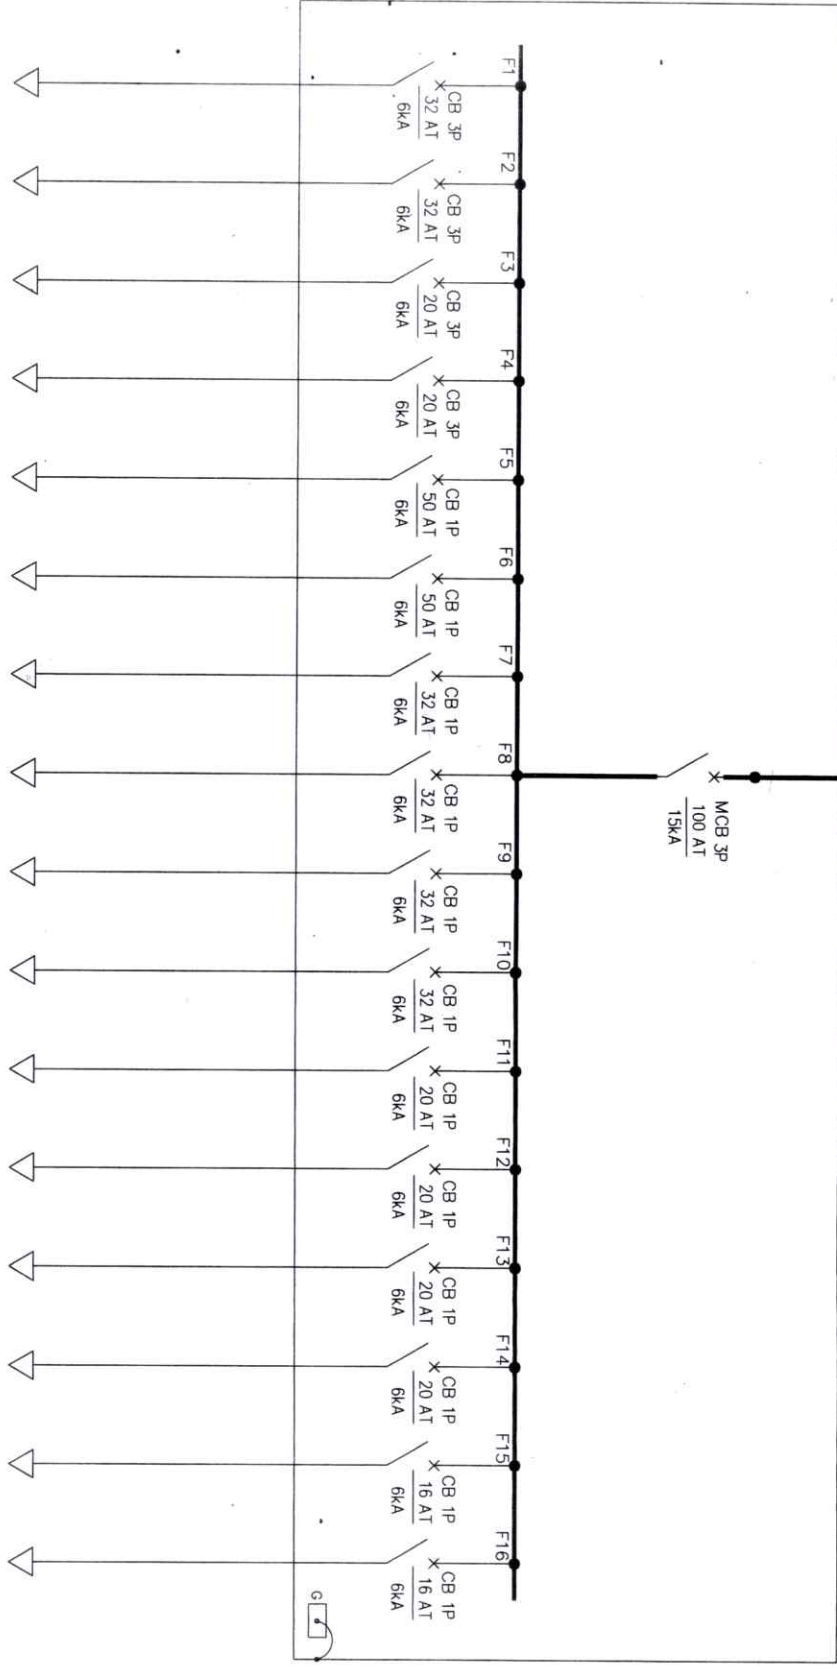

SINGLE LINE DIAGRAM LOAD CENTER

วันที่ 02/01/66
 EE 1404