

**ข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหาของบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)**  
**งานจ้างเอกชนควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ (Air-Conditioning System)**  
**ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ติดตั้งใช้งานที่อาคารเทียบเครื่องบิน**  
**หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน**  
**ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ**

**1. วัตถุประสงค์**

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ (Air-Conditioning System) ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ติดตั้งใช้งานที่อาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสก.) จำนวน 1 งาน

**2. ระยะเวลาจ้าง**

ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ ทอท. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นลายลักษณ์อักษร

**3. มาตรฐานที่กำหนด**

3.1 การควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ (Air-Conditioning System) ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ติดตั้งใช้งานพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ณ ทสก. ต้องเป็นไปตามคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Manual) ของบริษัทผู้ผลิต หรือตามที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด

3.2 อะไหล่สำหรับอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ (Air-Conditioning System) ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Heat Exchanger, Precision Air Condition (PCA) และ VRV/VRF จะต้องเป็นอะไหล่แท้ (Genuine Parts) และมีหนังสือรับรองว่าสามารถใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นได้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

3.3 อะไหล่และอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบปรับอากาศ (Air-Conditioning System) ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นของใหม่ 100% ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


**4. รายละเอียดและขอบเขตงาน**


4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงานเสนอต่อ ทอท. เพื่ออนุมัติภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

4.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ (Air-Conditioning System) ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ติดตั้งใช้งานที่อาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ณ ทสก. โดยแบ่งอาคารที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ดังนี้


4.2.1 อาคารเทียบเครื่องบิน A

4.2.2 อาคารเทียบเครื่องบิน B


  
 (นายพิทวัส ประพันธ์)  
 ประธานกรรมการ


  
 (นายสุพจน์ สุวิสัย)  
 กรรมการ

  
 (นายพิทมน เข้มพิลา)  
 กรรมการ

  
 (นายณัฐวุฒิ ด้านรักษา)  
 กรรมการ

- 4.2.3 อาคารเทียบเครื่องบิน C
- 4.2.4 อาคารเทียบเครื่องบิน D
- 4.2.5 อาคารเทียบเครื่องบิน E
- 4.2.6 อาคารเทียบเครื่องบิน F
- 4.2.7 อาคารเทียบเครื่องบิน G (รวมพื้นที่ห้องรับรองพิเศษทั้งหมด)
- 4.2.8 หอควบคุมลานจอด (ด้านตะวันออกและด้านตะวันตก)
- 4.2.9 อาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน
- 4.3 จำนวนเครื่องจักรทั้งหมด 4,130 รายการรายละเอียดตาม ภาคผนวก ก
- 4.4 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบการทำงาน Outdoor Air Handling Unit (OAU) และ Air Handling Unit (AHU) และความเรียบร้อยของห้องเครื่องทั้งหมดในทุกๆวัน (Daily Patrol) โดยผู้รับจ้างต้องเช็คชื่อเข้าพื้นที่ของเครื่องจักร และปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามข้อ 9 (SLA-PTL)
- 4.5 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบอะไหล่ (Spare Part) สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Spare Part for Preventive Maintenance, PM/S) ของระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศตาม ภาคผนวก ข และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งมอบอะไหล่ตาม Flow Chart ภาคผนวก ค และข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามข้อ 9 (SLA-Spare Part)
- 4.6 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)
- 4.6.1 ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานตามเวลาและสถานที่ (PM Week) ตามภาคผนวก ง
- 4.6.2 ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Master Plan) ตามภาคผนวก จ
- 4.6.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามขั้นตอนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM List) ตามภาคผนวก ฉ
- 4.6.4 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตาม Flow Chart ตามภาคผนวก ช และปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามข้อ 9 (SLA-PM)
- หมายเหตุ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Week & PM Master Plan) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าปฏิบัติหน้างานจริง ทั้งนี้ ต้องขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ ก่อนเข้าดำเนินการ
- 4.7 การซ่อมแซมแก้ไข (Corrective Maintenance : CM)
- 4.7.1 กรณีได้รับแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียด Flow Chart ในภาคผนวก ซ
- 4.7.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเข้าตรวจสอบหน้างานและซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามภาคผนวก ญ
- 4.7.3 หากดำเนินการไม่เป็นไปตามเวลาในภาคผนวก ญ ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการปรับตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) รายละเอียดตาม ข้อ 9 (SLA-CM)
- 4.8 กรณีอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาทิเช่น ท่อลม, ท่อน้ำ, ท่อสารทำความเย็น, ฉนวน, อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ฯลฯ เกิดชำรุดขัดข้อง ให้ผู้รับจ้างรายงานต่อผู้ว่าจ้าง และปฏิบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเฉพาะจุด เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ว่าจ้าง

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
ประธานกรรมการ

  
(นายสุพจน์ สุวิสัย)  
กรรมการ

  
(นายพิทธรณ เข้มพิลา)  
กรรมการ

  
(นายณัฐภูมิ ด้านรักษา)  
กรรมการ

4.9 หลังจากที่ได้รับแจ้งดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์เฉพาะจุดในข้อ 4.8 เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว ผู้รับจ้างต้องสำรวจเพิ่มเติมให้ครบถ้วนทั้งระบบที่เกี่ยวข้อง และต้องทำรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการวางแผนซ่อมแซมให้สมบูรณ์ทั้งระบบต่อไป

4.10 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเข้าบำรุงรักษาอุปกรณ์ในชั้นอุโมงค์ตามแผน PM ให้ผู้รับจ้างทำการสำรวจระบบท่อน้ำเย็นชั้นอุโมงค์ของอาคารเทียบเครื่องบิน กรณีตรวจพบฉนวนท่อน้ำเย็นชำรุด ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อ 4.8 และ 4.9

#### 4.11 การรับประกันผลงานการบำรุงรักษา

4.11.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำการวิเคราะห์สาเหตุความชำรุดขัดข้องของเครื่องจักรผิด โดยเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างจัดหาอะไหล่ตามรายงานของผู้รับจ้างไม่ตรงตามสาเหตุที่แท้จริงของความชำรุดขัดข้องนั้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไหล่เหล่านั้น โดยผู้ว่าจ้างจะหักจากค่าดำเนินงานในงวดที่ตรวจพบ และให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงานวิเคราะห์สาเหตุความชำรุดขัดข้องที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการจัดหาอะไหล่อีกครั้ง

4.11.2 เมื่อผู้รับจ้างทำการเปลี่ยนอะไหล่ (Spare Part) ตามข้อ 4.5 หรือเปลี่ยนอะไหล่เพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาอะไหล่ตามรายงานจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานซ่อมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากเครื่องจักรอุปกรณ์เดิมนั้นเกิดขัดข้อง โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนอะไหล่ดังกล่าวในครั้งนั้นๆ ทางผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้เครื่องจักรอุปกรณ์นั้นๆ ทำงานได้ปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้รับจ้าง

#### 4.12 ช่องทางการติดต่อด่วน (Hot Line)

4.12.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่องทางการติดต่อด่วน (Hot Line) ตลอดเวลา 24 ชม. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดระยะเวลาในสัญญา สำหรับรับแจ้งเหตุเครื่องจักรอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด, ให้คำปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือต่อผู้ว่าจ้าง

4.12.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตาม Flow Chart ในภาคผนวก ก และข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามรายละเอียดในข้อ 9 (SLA-Hot Line)

#### 4.13 การกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

4.13.1 กรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือควรต้องทำความสะอาด ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขในเบื้องต้น หรือทำความสะอาดอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ แม้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่อยู่ในภาคผนวก ก

4.13.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดโดยมีขั้นตอนตาม Flow Chart ในภาคผนวก ก และข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามรายละเอียดในข้อ 9 (SLA-Support) โดยมีรายละเอียดภารกิจ ดังนี้

4.13.2.1 ภารกิจส่งมอบ/คืนพื้นที่เช่า ภายในพื้นที่อาคารเทียบเครื่องบิน

4.13.2.2 ภารกิจ Stand by เพื่อรับรองบุคคลสำคัญ

4.13.2.3 ภารกิจ Stand by เพื่อรับรองการตัดกระแสไฟฟ้า

4.13.2.4 ภารกิจ เพื่อรับรองอุบัติเหตุ, อุบัติการณ์ และ/หรือ อุทกภัย

4.13.2.5 ภารกิจ เพื่อรับรองกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง ทสภ. จัดขึ้น

4.13.2.6 ภารกิจสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนระบบปรับอากาศ

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)


ประธานกรรมการ

  
(นายสุพจน์ สุวิสัย)

กรรมการ

  
(นายพิทธรณ เข้มพิลา)

กรรมการ

  
(นายณัฐวุฒิ ด่านรักษา)

กรรมการ

4.14 กรณีที่เครื่องจักรที่อยู่ในภาคผนวก ฅ ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาอะไหล่ ผู้รับจ้างสามารถแจ้งอุปกรณ์ที่จะไม่รับผิดชอบดูแลเนื่องมาจากสภาพอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานตั้งแต่แรกต่อผู้ว่าจ้างภายในเวลา 30 วัน (ภายในงวดที่ 1) นับตั้งแต่วันที่ ทอท. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างดูแลอุปกรณ์ลดลงตามจริง และเมื่อผู้ว่าจ้างทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว จึงจะทำการส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับทางผู้รับจ้างดูแล และเพิ่มกลับเข้าไปในรายการตามภาคผนวก ก ต่อไป

เมื่อครบกำหนด งวดที่ 1 หากผู้รับจ้างไม่แจ้งอุปกรณ์ที่จะไม่รับผิดชอบดูแล ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่ารายการอุปกรณ์ตามภาคผนวก ก ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

4.15 ผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายการเครื่องจักรอุปกรณ์ตามภาคผนวก ก ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.15.1 การปรับเพิ่มจำนวนของอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ และ/หรือ ระบบระบายอากาศ เข้าไปในรายการตามภาคผนวก ก มีขั้นตอนตาม Flow Chart การปฏิบัติงานในภาคผนวก ฐ

กรณีที่ผู้ว่าจ้างทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ และ/หรือ ระบบระบายอากาศที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ตามข้อ 4.14 จนมีสภาพพร้อมใช้งาน ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาดำเนินการเพิ่มรายการอุปกรณ์ดังกล่าวในภาคผนวก ก เพื่อให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างดูแลอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามจริง

4.15.2 การปรับลดจำนวนของอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ (Air-Conditioning System) และ/หรือ ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) ออกจากรายการตามภาคผนวก ก มีขั้นตอนตาม Flow Chart การปฏิบัติงานในภาคผนวก ท

4.15.2.1 กรณีที่ผู้รับจ้างแจ้งอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบดูแล ตามข้อ 4.14 ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการปรับลดจำนวนอุปกรณ์ ในรายการตามภาคผนวก ก และผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างดูแลอุปกรณ์ดังกล่าวลดลงตามจริง ตั้งแต่วงวดที่ 1

4.15.2.2 กรณีที่ผู้ว่าจ้างยกเลิกการใช้งานอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ และ/หรือ ระบบระบายอากาศ ในรายการตามภาคผนวก ก ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการปรับลดรายการอุปกรณ์ดังกล่าว และผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างดูแลอุปกรณ์ดังกล่าวลดลงตามจริง

4.16 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องจัดทำเอกสารและกรอกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลการบำรุงรักษาตามผู้ว่าจ้างกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.16.1 จัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) โดยตัวอย่างตามภาคผนวก ฅ

4.16.1.1 เอกสารแผนเข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน


4.16.1.2 เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน


4.16.1.3 เอกสารการขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน Work Permit (ถ้ามี)

4.16.2 จัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) ตัวอย่างภาคผนวก ฅ

4.16.2.1 เอกสารรายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข

4.16.2.2 รายการอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมแก้ไข

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
ประธานกรรมการ

  
(นายสุพจน์ สุวิสัย)  
กรรมการ

  
(นายพิทธรณ เข้มพิลา)  
กรรมการ

  
(นายณัฐวุฒิ ด่านรักษา)  
กรรมการ

## 4.16.2.3 เอกสารการขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน Work Permit (ถ้ามี)

4.16.3 จัดทำเอกสารประวัติการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศที่ผู้รับจ้างต้องดูแลและซ่อมบำรุงทั้งหมด พร้อมทั้งจัดทำในรูปแบบซอฟต์แวร์ Excel, Access หรือซอฟต์แวร์จัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อให้ส่งต่อการสืบค้นข้อมูล และส่งมอบต่อหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก

4.16.4 จัดทำเอกสารเข้าร่วมภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี)

4.16.5 จัดทำเอกสารรายงานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.16.6 จัดพนักงานมาทำการกรอกข้อมูลการดูแลรักษาอุปกรณ์ในระบบ SAP ของผู้ว่าจ้าง ให้ครบถ้วนพร้อมจัดทำเอกสารสรุปรายงานการบันทึกข้อมูลลงในระบบ SAP ประจำเดือน

4.16.7 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) และการซ่อมแซมแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ ก่อนเข้าดำเนินการ

4.16.8 เอกสารทุกอย่างที่ผู้รับจ้างส่งให้ผู้ว่าจ้าง ต้องมีเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของผู้รับจ้าง และลงนามโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้าง

4.17 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและกรอกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลการบำรุงรักษาตามผู้ว่าจ้างกำหนด โดยมีรายละเอียดเป็นอย่างน้อย ดังนี้

4.17.1 จัดทำรายงานประจำวัน (Daily Report)

4.17.1.1 รายงานสถานะภาพเครื่องจักร

4.17.1.2 รายงานเหตุรับแจ้งเหตุ

4.17.1.3 แผน PM ที่จะต้องปฏิบัติประจำวัน

4.17.1.4 ผลการปฏิบัติงาน PM ของวันก่อนหน้า

4.17.1.5 ผลการปฏิบัติงาน CM ของวันก่อนหน้า (ถ้ามี)

## 5. การจัดพนักงานของผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน

5.1 ผู้จัดการโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน

5.1.1 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทสภ. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 08.00 –17.00 น. เวลาพัก 1 ชั่วโมง

5.1.2 ต้องเข้าร่วมการประชุมตามที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ทุกครั้ง

5.1.3 ต้องเข้าร่วมการส่งมอบอะไหล่ ทุกครั้ง


5.1.4 ต้องเข้าร่วมการทำกรปฏิบัติงาน PM ตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ

5.1.5 ต้องเข้าร่วมการทำกรปฏิบัติงาน CM ตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ

5.2 พนักงานจัดเก็บข้อมูล จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน

ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทสภ. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 08.00 –17.00 น. เวลาพัก 1 ชั่วโมง

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
ประธานกรรมการ

  
(นายสุพจน์ สุวิทย์)  
กรรมการ

  
(นายพิทธรณ เข้มพิลา)  
กรรมการ

  
(นายณัฐวุฒิ ด้านรักษา)  
กรรมการ

**หมายเหตุ**

- การปฏิบัติงานของพนักงานตามข้อ 5 เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามข้อ 9 (SLA-Personnel)

**6. คุณสมบัติของพนักงานของผู้รับจ้าง****6.1 ผู้จัดการโครงการ มีคุณสมบัติดังนี้**

6.1.1 เพศชาย หรือเพศหญิง สัญชาติไทย

6.1.2 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

6.1.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า

6.1.4 มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่น้อยกว่าระดับภาคีวิศวกร

6.1.5 มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านระบบปรับอากาศ ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 5 ปี

6.1.6 เป็นผู้มีความแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

**6.2 พนักงานจัดเก็บข้อมูล มีคุณสมบัติดังนี้**

6.2.1 เพศชาย หรือเพศหญิง สัญชาติไทย

6.2.2 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

6.2.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

6.2.4 สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power Point ได้เป็นอย่างดี

6.2.5 เป็นผู้มีความแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ทุพพลภาพ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์


**หมายเหตุ**


- คุณสมบัติของพนักงานของผู้รับจ้างตามข้อ 6 เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามข้อ 9 (SLA-Attribute)


**7. หน้าที่และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ**

7.1 ผู้รับจ้างต้องส่งรายชื่อ และเอกสารแสดงคุณสมบัติของพนักงานที่จะปฏิบัติงานจ้างนี้ (รายละเอียดตามข้อ 6) มาให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หากผู้รับจ้างไม่ส่งเอกสารดังกล่าว ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน

7.2 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนพนักงานของผู้รับจ้าง ตามข้อ 6 ผู้รับจ้างต้องส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน โดยจะต้องส่งเอกสารขออนุมัติเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
ประธานกรรมการ

  
(นายสุพจน์ สุขวิสัย)  
กรรมการ

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
กรรมการ

  
(นายณัฐวุฒิ ด้านรักษา)  
กรรมการ

น้อยกว่า 3 วันทำการ และหากผู้ว่าจ้าง พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างจะต้องส่งพนักงานใหม่มาเปลี่ยนให้คุณสมบัติตรงตามสัญญา

7.3 ผู้จัดการโครงการ ในระหว่างสัญญาจ้างนี้ต้องผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองการผ่านการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ระดับบริหาร หรือ ระดับหัวหน้างาน

7.4 การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

7.4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานบันทึกประวัติลงในแบบฟอร์มที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ส่งให้ส่วนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อทำการตรวจสอบและแจ้งขอทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างล่วงหน้า โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามรายละเอียดอัตราค่าภาระในภาคผนวก ด หรือฉบับล่าสุด

7.4.2 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนต้องมีบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนในการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตหวงห้าม

7.4.3 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างต้องขยับยานพาหนะเพื่อเข้าปฏิบัติงานในเขตการบิน (Airside) ผู้รับจ้างจะต้องส่งพนักงานเพื่อเข้ารับการอบรมกับฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝปข.ทสภ.) เพื่อได้รับใบอนุญาตขยับยานพาหนะในเขตการบิน (Airside) และนำไปทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล

โดยในระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตดังกล่าวเป็นระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่มีการลงนามในสัญญากับผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง สำหรับพื้นที่เขตการบิน (Airside) เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานต่าง ๆ ได้ตามแผนงานที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด แต่ถ้าหากผู้รับจ้างดำเนินการขอใบอนุญาตดังกล่าวล่าช้าเกินกว่า 60 วัน และต้องเข้าปฏิบัติงานพื้นที่เขตการบิน (Airside) ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อ 7.18 และข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามข้อ 9 (SLA- Driver License)

#### หมายเหตุ

- การปฏิบัติงานในพื้นที่เขตการบิน (Airside) ตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามข้อ 9 (SLA- Driver License)

7.4.4 ห้ามผู้รับจ้างเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลจากพนักงานของผู้รับจ้าง หากผู้ว่าจ้าง ตรวจพบ อาจถือเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาจ้างได้


7.4.5 หากพนักงานลาออก ถูกไล่ออกหรือเปลี่ยนพนักงานในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องส่งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล ให้ผู้ว่าจ้างทันที พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบ

7.4.6 ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องควบคุมให้พนักงานติดบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล ที่บริเวณหน้าอกเสื้อ เพื่อให้มองเห็นด้านหน้าบัตรฯ ได้อย่างชัดเจน

7.4.7 ห้ามแลกเปลี่ยน หรือนำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล ให้บุคคลอื่นมาใช้โดยเด็ดขาด

7.4.8 ห้ามแก้ไขหรือปลอมแปลง บัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลโดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

7.4.9 ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างทำบัตรสูญหาย ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัตรใหม่ให้พนักงานอย่างเร่งด่วน เพื่อติดแสดงตนขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
ประธานกรรมการ

  
(นายสุพจน์ สุวลิย์)  
กรรมการ

  
(นายพิชธมน เข้มพิลา)  
กรรมการ

  
(นายณัฐวุฒิ ด้านรักษา)  
กรรมการ

7.4.10 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องสำหรับตรวจสอบในการเก็บบันทึกเวลาเข้า - ออก ของพนักงาน เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือสแกนใบหน้า โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

7.4.11 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเอกสารการบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานประจำวันสำหรับพนักงานของผู้รับจ้างจากเครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออก ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบจำนวนพนักงานของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา และเป็นเอกสารประกอบการ เบิก - จ่าย ในแต่ละงวดงาน

7.4.12 ในกรณีเครื่องสำหรับตรวจสอบในการเก็บบันทึกเวลาเข้า - ออก ชัดข้อง ผู้รับจ้างต้องจัดทำ รายงาน และเอกสารการบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน เข้า - ออก ในวันดังกล่าว โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

7.4.13 เมื่อหมดสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องถอดเครื่องสำหรับตรวจสอบในการเก็บบันทึกเวลาเข้า - ออก ออกให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน และถ้าหากขณะถอดเครื่องสำหรับตรวจสอบในการเก็บบันทึกเวลาเข้า - ออก เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อทรัพย์สินผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวทุกกรณี

7.4.14 พนักงานของผู้รับจ้างต้องสวมเครื่องแบบที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแต่งกายให้ เรียบร้อยและในขณะปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องสวมรองเท้า Safety Shoe และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ จำเป็น เช่น แว่นตา ถุงมือ เป็นต้น หากตรวจพบว่าพนักงานของผู้รับจ้างแต่งกายไม่เรียบร้อยขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการปรับตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามรายละเอียดในข้อ 9 (SLA-Uniform)

7.4.15 ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างพบกระเป่า หนีบห่อ หรือสิ่งของซึ่งถูกทิ้งไว้ในพื้นที่รับผิดชอบเป็น เวลานาน โดยไม่ทราบผู้เป็นเจ้าของ ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายหรือนำไปเป็นสมบัติส่วนตัวโดยเด็ดขาด ให้แจ้งผู้ ควบคุมงานหรือพนักงานของผู้ว่าจ้าง ที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจสอบตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย


#### 7.5 การจัดหายานพาหนะเพื่อใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


7.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหายานพาหนะเป็นรถยนต์กระบะ 2 หรือ 4 ประตู ที่มีประกันภัยชั้น 1 จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 คัน เพื่อใช้งานในพื้นที่ภายในท่าอากาศยานบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือตามภารกิจสนับสนุน การปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง ที่อยู่ในขอบข่ายของสัญญาจ้างฉบับนี้ตลอดอายุสัญญา โดยค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการ ดูแลบำรุงรักษาพาหนะดังกล่าวทั้งหมดผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

7.5.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหรือเช่ารถกระบะ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คัน เพื่อใช้งานสำหรับ สำหรับ PM พัฒนาระบายอากาศ หรือตามภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง ที่อยู่ในขอบข่ายของสัญญาจ้างฉบับนี้ตลอด อายุสัญญา โดยค่าใช้จ่ายการจัดหา, การเช่า หรือการดูแลบำรุงรักษาพาหนะดังกล่าวทั้งหมดผู้รับจ้างต้องเป็น ผู้รับผิดชอบ

7.5.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้ามหรือในเขตการบิน ผู้รับจ้างจะต้องกรอก แบบฟอร์มที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ส่งให้ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อทำการตรวจสอบ และแจ้ง ขอบทำบัตรอนุญาตยานพาหนะ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามรายละเอียดอัตราค่า ภาระในภาคผนวก ด

7.6 ผู้รับจ้างต้องเช่าวิทยุสื่อสาร จากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดต่อประสานงานโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและต้องดำเนินการภายใน 7 วัน หลังจากลงนามในสัญญา พร้อมกันนี้เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง ด้วยวิทยุสื่อสาร ผู้รับจ้างต้องมี

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
ประธานกรรมการ

  
(นายสุพจน์ สุวิสัย)  
กรรมการ

  
(นายพิชมน เข้มพิลา)  
กรรมการ

  
(นายณัฐวุฒิ ด้านรักษา)  
กรรมการ



หนังสือผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ถึงฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ฝบท.) เพื่อขออนุญาตใช้ช่องสัญญาณสื่อสาร โดย ฝบท. จะมีหนังสือถึง บวท. เพื่อแจ้งการอนุญาต และเพื่อการโปรแกรมช่องสัญญาณสื่อสารให้ผู้รับจ้างใช้งานต่อไป

หากผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการจนเป็นเหตุให้ไม่มีวิทยุสื่อสารใช้งาน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง ลดค่าจ้างลง เครื่องละ 3,691.50 บาทต่อเดือน และปรับเป็นเงินเครื่องละ 3,691.50 บาทต่อเดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ยกเว้น กรณีที่ บวท. ไม่สามารถให้เช่าวิทยุสื่อสารแก่ผู้รับจ้างได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง ลดเงินค่าจ้างลงเครื่องละ 3,691.50 บาท ต่อเดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยไม่มีค่าปรับ

7.7 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้างตาม รายละเอียดในภาคผนวก ด

7.8 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัด และก่อนส่งพนักงานของผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานต้องทำการอบรมชี้แจงให้พนักงานทราบถึง คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนวิธีการ ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามสัญญาจนเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

7.9 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามการร้องขอจากผู้ว่าจ้าง โดยค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

7.10 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรบกวนต่อผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้าง และปฏิบัติ ให้เป็นไป ตามกฎ ระเบียบ มาตรการรักษาความปลอดภัย และวิธีปฏิบัติของ ทสภ. และผู้ว่าจ้าง อย่างเคร่งครัด

7.11 การปิดซ่อมจะต้องติดตั้งเครื่องกั้นและป้าย แสดงบริเวณการทำงานให้ชัดเจนทุกครั้ง


7.12 หากผู้รับจ้างละเลย ล่าช้า เพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ผู้ว่าจ้าง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าดำเนินการ เองหรือให้ผู้อื่นผู้ใดดำเนินการแทน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง รวมทั้งสงวน สิทธิ์ที่จะพิจารณาผู้รับจ้างเป็นผู้ละทิ้งงาน


7.13 ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจข้อกำหนดตลอดจนปัญหาข้อขัดแย้งหรือไม่ชัดเจน ต่างๆ ให้ถูกต้องเสียก่อน เมื่อผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการแล้วเกิดมีปัญหากจากข้อขัดแย้งหรือคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนก็ตาม แต่ เป็นสิ่งจำเป็นจะต้องมีตามหลักเทคนิคผู้รับจ้างจะต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องเต็มที่ และจะไม่เรียกร้องเวลาตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น


7.14 ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และบริเวณข้างเคียงให้สะอาดตลอดเวลา

7.15 ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิแนะนำ และพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องบุคลากรลูกจ้างที่จัดมาจากผู้รับจ้าง เช่นกรณีพนักงานลูกจ้างที่ผู้รับจ้างจัดหา ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่มีความชำนาญพอที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานลูกจ้างมา เปลี่ยนใหม่ เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ

7.16 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง อย่างเคร่งครัด โดยไม่นำข้อมูลการ สื่อสาร หรือเอกสารของผู้ว่าจ้างไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งในระหว่างระยะเวลาในสัญญาและ สิ้นสุดสัญญาและหากมีการนำไปใช้หรือเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และผู้ว่าจ้างมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้รับจ้าง

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
ประธานกรรมการ

  
(นายสุพจน์ สุขวิสัย)  
กรรมการ

  
(นายพัทธมน เข้มพิลา)  
กรรมการ

  
(นายณัฐวุฒิ ด้านรักษา)  
กรรมการ

7.17 การกระทำใด ๆ ของผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้าง หากมีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยหรือการให้บริการ หรือ ทำให้ผู้ว่าจ้างเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือภาพลักษณ์ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และเรียกค่าเสียหายได้อีกด้วย

7.18 ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอเข้าทำงานในช่วงเวลานอกเวลาทำการ (นอกเหนือจากแผนดำเนินการ ที่ได้รับการอนุมัติ) ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุญาตเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และจะต้องรับผิดชอบค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ ทอท. ที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว ในอัตราตามข้อบังคับของทอท.

ยกเว้นในกรณีที่การทำงานของผู้รับจ้างในช่วงเวลาอกเวลาทำการมีเหตุเกิดจาก ทอท. เช่น ไม่สามารถให้ ผู้รับจ้าง เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานในเวลาทำการได้ หรือมีเหตุสุดวิสัยให้ผู้รับจ้างต้องหยุดการดำเนินงาน ในบางช่วงเวลา ทอท.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ ทอท. เอง

## 8. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

8.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงและปฏิบัติต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ทั้งที่บัญญัติไว้ในปัจจุบันหรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไปรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ หรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไปที่รัฐพึงมีให้แก่ลูกจ้าง สำหรับงานจ้างใดที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อให้ผู้ว่าจ้างทราบ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวด้วย

8.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เองทั้งหมด


8.3 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะทำงาน และต้องดูแลพนักงานของผู้รับจ้างให้สวมใส่อยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

8.4 กรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างกระทำละเมิดต่อผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้าง อันเกี่ยวกับงานจ้างนี้ ไม่ว่าจะกระทำเองหรือร่วมกับผู้อื่น ผู้รับจ้างต้องยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทันที


8.5 กรณีที่ผู้รับจ้างกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี และผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือกรณีที่ผู้รับจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยมีต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วย เมื่อผู้รับจ้างได้รับการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันระงับ สิ้นสุดลงโดยทันที

หากพนักงานของผู้รับจ้างกระทำผิดตามวรรคแรกผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง มีสิทธิยึดบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลชนิดถาวรที่ผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ออกให้และพนักงานผู้นั้นต้องออกจากพื้นที่รับผิดชอบทันที

8.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับจ้างเองทุกกรณี

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
ประธานกรรมการ

  
(นายสุพจน์ สุวิสัย)  
กรรมการ

  
(นายพิทธรณ เข้มพิลา)  
กรรมการ

  
(นายณัฐภูมิ ด่านรักษา)  
กรรมการ

8.7 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรบกวนผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้าง และต้องควบคุมดูแลมิให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเข้าไปในพื้นที่เขตหวงห้ามที่ผู้ว่าจ้าง มีใบอนุญาตเป็นอันขาด

8.8 ผู้รับจ้างต้องชดเชยและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง พนักงานลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง ต่อข้อเรียกร้องหรือฟ้องร้องเนื่องจากความเสียหายของสิ่งของ หรือการบาดเจ็บของบุคคล หรือในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหาย อันเกิดจากการทำงานของผู้รับจ้าง หรือผลที่เกิดขึ้นจากความละเลยในการดูแลรักษา งาน หรือจากการใช้วัสดุที่ไม่เป็นที่ยอมรับในการดำเนินงาน หรือการไม่กระทำ หรือละเลยของผู้รับจ้าง หรือการเรียกร้องต่อค่าชดเชยจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือจากการเรียกร้อง หรือการขอค่าชดเชยใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยึดเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามสัญญา หรือในกรณีที่มิเหลือเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับชำระตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะยึดหลักประกันของผู้รับจ้างไว้ก่อน จนกว่าการฟ้องร้องหรือการเรียกร้องต่อความเสียหายดังกล่าวข้างต้นได้ยุติลง


ในกรณีที่มีการเรียกร้องหรือฟ้องร้องผู้ว่าจ้าง โดยบุคคลที่สามอันเกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น และพิสูจน์ทราบแล้วว่าเกิดจากการดำเนินการใด ๆ ของผู้รับจ้าง หรือตัวแทน หรือลูกจ้าง หรือบริวารของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ ที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไป เนื่องจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง ทั้งหมดภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษร

8.9 กรณีผู้ว่าจ้างตรวจสอบและพบว่าพนักงานของผู้รับจ้างกระทำการลักทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือ ทรัพย์สินของผู้โดยสาร ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตรา 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อครั้งที่พบและชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด พร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศไทย

8.10 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามบัญชีอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่างๆ ในกิจการของผู้ว่าจ้าง ณ ทสภ. ฉบับล่าสุด (ถ้ามีการใช้บริการ) ตามภาคผนวก ด

## 9. อัตราค่าปรับ

ลำดับ	ประเภทค่าปรับ	รายละเอียด	ระยะเวลา	อัตราค่าปรับ
1	SLA-PTL	กรณีผู้รับจ้างไม่ตรวจสอบการทำงาน Outdoor Air Handling Unit (OAU) และ Air Handling Unit (AHU) ทั้งหมดในทุกๆวัน		500 บาท/ครั้ง/เครื่อง
2	SLA-Spare Part	กรณีผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบ (Spare Part) ไม่ตรงตามกำหนด หรือไม่ครบตามรายละเอียดในภาคผนวก ข		ปรับในอัตราเท่ากับราคาอะไหล่ที่ไม่ได้ส่งมอบ/วัน
3	SLA-PM	กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติงานตรวจสอบ บำรุงรักษาตามแผนดำเนินการในรอบที่กำหนดไม่เรียบร้อยตามรายละเอียด บำรุงรักษาที่กำหนดในภาคผนวก ข		ปรับในอัตราเท่ากับค่าดำเนินงานสำหรับบำรุงรักษาจริง/ครั้ง/เครื่อง (SLA-PM-1)


  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
ประธานกรรมการ


  
(นายสุพจน์ สุขวิสัย)  
กรรมการ


  
(นายพิทธรณ เข้มพิลา)  
กรรมการ


  
(นายณัฐภูมิ ด้านรักษา)  
กรรมการ

ลำดับ	ประเภท ค่าปรับ	รายละเอียด	ระยะเวลา	อัตราค่าปรับ
4	SLA-PM	กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน ตรวจสอบบำรุงรักษาตามแผน ดำเนินการในรอบที่กำหนดใน ภาคผนวก ข		ปรับในอัตรา 2 เท่าของค่า ดำเนินงานสำหรับ บำรุงรักษาจริง/ครั้ง/ เครื่อง (SLA-PM-2)
5	SLA-CM	ระยะเวลาในการเข้าถึงหน้างาน หลังจากแจ้งเหตุฯ ผ่านช่องทาง Application Line ตามภาคผนวก ข	เกินกว่าระยะเวลา 30 นาที และสำหรับ TBT ไม่เกิน 45 นาที	ปรับชั่วโมงละ 3,000.- บาท เศษของชั่วโมงปัด เป็น 1 ชั่วโมง (SLA-CM-1)
8	SLA-CM	กรณีผู้รับจ้างซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจักร ตามภาคผนวก ข	เกินกว่าระยะเวลาที่ กำหนดในภาคผนวก ฎ (SLA-CM-2)	ค่าปรับตามกำหนดใน ภาคผนวก ฎ (SLA-CM-3)
9	SLA-Hot Line	กรณีผู้รับจ้างต้องตอบรับภายใน 10 นาที นับตั้งแต่เริ่มติดต่อครั้งแรกผ่าน ช่องทางใดก็ตาม ตามภาคผนวก ฎ	เกินกว่า 10 นาที	ปรับชั่วโมงละ 1,000.- บาท เศษของชั่วโมงปัด เป็น 1 ชั่วโมง
10	SLA- Support	กรณีมีการกีดกันสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องส่งพนักงาน มาปฏิบัติงาน ตามเวลาและสถานที่ที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ตามภาคผนวก ฎ	ล่าช้ากว่าที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด	ปรับชั่วโมงละ 2,000.- บาท เศษของชั่วโมงปัด เป็น 1 ชั่วโมง
11	SLA- Document	กรณีผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารการ ปฏิบัติงานและรายงานผล ตามข้อ 4.16.1 - 4.16.6 ในข้อกำหนดและ รายละเอียด แจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุทราบ ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดรอบเดือนที่ปฏิบัติงาน	เกิน 15 วัน นับจาก สิ้นเดือน	ปรับวันละ 2,000.- บาท
12	SLA- Personnel	กรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามรายละเอียดในข้อ 5		ปรับครั้งละ 2,000.- บาท/ ครั้ง/คน/วัน
13	SLA- Attribute	กรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างมี คุณสมบัติไม่ตรงตามรายละเอียดในข้อ 6		ปรับครั้งละ 2,000.- บาท/ ครั้ง/คน
14	SLA-Driver License	กรณีผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานใน พื้นที่เขตการบิน (Airside) แล้วตรวจ พบว่าพนักงานของ ผู้รับจ้างไม่สามารถ		ปรับในอัตรา 5,000.- บาท/ครั้ง

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
ประธานกรรมการ

  
(นายสุพจน์ สุขวิสัย)  
กรรมการ

  
(นายพิทธมน เข้มพิลา)  
กรรมการ

  
(นายณัฐวุฒิ ด้านรักษา)  
กรรมการ

ลำดับ	ประเภท ค่าปรับ	รายละเอียด	ระยะเวลา	อัตราค่าปรับ
		ขับชี่ยานพาหนะเพื่อเข้าปฏิบัติงานใน เขตการบิน (Airside) ได้ เมื่อเกินกว่า 60 วันนับถัดจากวันที่มีการลงนามใน สัญญากับผู้ว่าจ้าง		
15	SLA- Uniform	กรณีตรวจพบพนักงานของผู้รับจ้าง แต่งกายไม่เรียบร้อยขณะปฏิบัติงานใน พื้นที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ		ปรับในอัตรา 2,000.- บาท/วัน/คน

#### หมายเหตุ

- หากมีเงื่อนไขอื่นที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ให้อยู่ใน  
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

#### 10. สิ่งต่าง ๆ ที่ ทอท. เป็นผู้จัดหาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการตั้งสำนักงานของผู้รับจ้างในระยะเวลาของงานจ้างนี้ ทอท. จะจัดห้องหรือพื้นที่ให้  
ผู้รับจ้างตามความเหมาะสม เพื่อให้ใช้เป็นสำนักงานของผู้รับจ้าง โดยหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่ ผู้รับจ้างต้อง  
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมด และต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ

#### 11. การจ่ายเงินค่าจ้าง

ทอท. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง จำนวน 36 งวด ดังนี้

11.1 ทอท. จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ ตามจำนวนชุดของเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างได้ดูแลและ  
บำรุงรักษาตามจริงในแต่ละเดือนอ้างอิงจากใบเสนอราคาของรับจ้างเป็นรายเดือนจำนวน 36 งวด โดยผู้รับจ้างได้  
ดำเนินการในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว


11.2 ทอท. จะจ่ายเงินค่าอะไหล่ PM เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบอะไหล่ลงเวลาที่ 3 ,12 และ 24 ให้คณะกรรมการตรวจ  
รับพัสดุดูตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว


11.3 อัตราค่าจ้างที่ผู้รับจ้างเสนอราคาไว้ต้องยื่นราคาเดิมไปตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุผล  
ใดๆ เพื่อขอปรับราคาค่าจ้างเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

11.3.1 ในกรณีที่มีการเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงที่จะเพิ่มอัตรา  
ภาษีมูลค่าเพิ่มในงานจ้างนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้มีการแก้ไขสัญญาระหว่างกันเพื่อเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าจ้าง  
ให้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

11.3.2 ในกรณีที่มีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย จากที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาไว้กับ ผู้ว่าจ้าง  
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงที่จะลดค่าจ้างในส่วนของเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ การลดเงิน  
ค่าจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ ผู้ว่าจ้างหักเอาจากเงินค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
ประธานกรรมการ

  
(นายสุพจน์ สุขวิสัย)  
กรรมการ

  
(นายพิทธรณ เข้มพิลา)  
กรรมการ

  
(นายณัฐภูมิ ด่านรักษา)  
กรรมการ

11.4 ในกรณีที่มิใช่อุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ และ/หรือ ระบบระบายอากาศ ที่ผู้รับจ้างต้องดูแล มีจำนวนเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง จากรายการตามตามรายละเอียดในข้อ 4.6 ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเปลี่ยนแปลงเงินค่าจ้าง เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ให้สอดคล้องกับผลงานที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามจริง

## 12. เกณฑ์การตรวจรับงาน

### 12.1 เอกสารที่ต้องส่งครบทุกงวด (36 งวด) มีดังนี้

12.1.1 เอกสารรายการอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ที่อยู่ในความดูแลของผู้รับจ้างประจำงวด

12.1.2 เอกสารรายการ (เพิ่ม/ลด) อุปกรณ์ของระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ และอุปกรณ์ประกอบประจำงวด (ถ้ามี)

12.1.3 เอกสารสถิติเหตุรับแจ้งเหตุ

12.1.4 เอกสารสถิติการเข้าปฏิบัติงานและรายการการใช้อะไหล่ของงาน PM

12.1.5 เอกสารสถิติการเข้าปฏิบัติงานและรายการการใช้อะไหล่ของงาน CM (ถ้ามี)

12.1.6 เอกสารการเข้าร่วมภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี)

12.1.7 เอกสารรายงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

12.1.8 เอกสารสรุปรายงานการบำรุงรักษา (PM) และซ่อมแซม (CM) เครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบ SAP

12.1.9 เอกสารการเข้าวิทยุสื่อสาร จากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) เช่น ใบแจ้งหนี้หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ (ถ้ามี)

12.1.10 เอกสารการบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานประจำวันสำหรับพนักงานของผู้รับจ้างจากเครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออก

12.1.11 เอกสารรายการคำนวณค่าปรับที่เกิดขึ้นตาม SLA (ถ้ามี)

12.1.12 เอกสารรายงานการประชุม

### 12.2 เอกสารที่ต้องส่งเฉพาะงวด มีดังนี้

12.2.1 งวดที่ 1 ประกอบไปด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

12.2.1.1 โครงสร้างบุคคลากร

12.2.1.2 คุณสมบัติบุคลากร

12.2.1.3 แผน PM แบบละเอียด

12.2.1.4 รายการสำรวจเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตาม ภาคผนวก ก

12.2.1.5 SOP

12.2.2 งวดที่ 12, 24 และงวดที่ 36 ประกอบไปด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้


12.2.2.1 สรุปสถิติเหตุรับแจ้งเหตุประจำปี

12.2.2.2 สรุปสถิติการเข้าปฏิบัติงานและรายการการใช้อะไหล่ของงาน PM ประจำปี

12.2.2.3 สรุปสถิติการเข้าปฏิบัติงานและรายการการใช้อะไหล่ของงาน CM ประจำปี

12.2.2.4 สรุปสถิติภารกิจสนับสนุนปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างประจำปี (ถ้ามี)

12.2.2.5 สรุปรายงานด้านความปลอดภัยประจำปี

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
ประธานกรรมการ

  
(นายสุพจน์ สุทวีชัย)  
กรรมการ

  
(นายพิทธรณ เข้มพิลา)  
กรรมการ

  
(นายณัฐวุฒิ ด่านรักษา)  
กรรมการ

### 12.2.3 งวดที่ 36 ประกอบไปด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 12.2.3.1 สรุปสถิติเหตุรับแจ้งเหตุตลอดสัญญา
- 12.2.3.2 สรุปสถิติการเข้าปฏิบัติงานและรายการการใช้อะไหล่ของงาน PM ตลอดสัญญา
- 12.2.3.3 สรุปสถิติการเข้าปฏิบัติงานและรายการการใช้อะไหล่ของงาน CM ตลอดสัญญา
- 12.2.3.4 สรุปสถิติภารกิจสนับสนุนปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างตลอดสัญญา(ถ้ามี)
- 12.2.3.5 สรุปรายงานด้านความปลอดภัยตลอดสัญญา.
- 12.2.3.6 ส่งรายงานสรุปสถานภาพเครื่องจักรทั้งหมดตลอดสัญญา
- 12.2.3.7 รายการเปลี่ยนอะไหล่ทั้งงาน PM และ CM ของเครื่องจักรอุปกรณ์ตลอดสัญญา
- 12.2.3.8 รวบรวมเอกสารทั้งหมดในสัญญาฯ พร้อมทั้งจัดทำส่งในรูปแบบของ External Hard

disk แบบ SSD ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 ชุด

#### หมายเหตุ

- หลังจากดำเนินการตามสัญญาฯ ในแต่ละรอบเดือนเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานเอกสารพร้อมทั้งกรอกข้อมูลการดูแลรักษาอุปกรณ์ ตามข้อ 12 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามข้อ 9 (SLA-Documents)

### 13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

13.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด


13.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

### 14. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามรายละเอียดแนบท้าย พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานที่อื่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม


### 15. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องมีผลงาน การดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (Air-Conditioning System) ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 24,000,000.00- บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
ประธานกรรมการ

  
(นายสุพจน์ สุวิทย์)  
กรรมการ

  
(นายพิทวัส ประพันธ์)  
กรรมการ

  
(นายณัฐภูมิ ด้านรักษา)  
กรรมการ

## 16. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองผลงาน การดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (Air-Conditioning System) ที่เป็นสัญญาฉบับเดียวไม่น้อยกว่า 24,000,000.00- บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ กรณีหนังสือรับรองผลงานที่ผู้เสนอราคานำมาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจของบริษัทเอกชนนั้น พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี) และต้องแนบสำเนาหนังสือสัญญาและสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของสัญญาที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

## 17. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา


ทอท. พิจารณาคัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

## 18. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้เสนอราคาที่ได้รับเลือกจะต้องทำใบประมาณราคา ซึ่งแสดงรายละเอียดในแต่ละรายการให้ ทอท. หลังจากได้รับแจ้งจาก ทอท.



(นายพิทวัส ประพันธ์)  
วิศวกรชำนาญการ 7  
ส่วนระบบปรับอากาศ  
ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล



(นายสุพจน์ สุขวิสัย)  
วิศวกรอาวุโส 6  
ส่วนระบบปรับอากาศ  
ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล



(นายพิชิตมน เข้มพิลา)  
วิศวกร 4  
ส่วนระบบปรับอากาศ  
ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล



(นายณัฐวุฒิ ด่านรักษา)  
วิศวกร 4  
ส่วนระบบปรับอากาศ  
ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล



ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด  
และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
1	AHU-AW1.2	A1-002	TRANE	CLCP040	DOM. EMPLOY FAC.LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
2	AHU AW1.1	A1-002	TRANE	CLCP040	CORRIDOR LEVEL 2+3+4	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
3	AHU-AE1.1	A1-009	TRANE	CLCP040	BUSGATE LEVEL 2 (EAST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
4	AHU-A1	A1-026 Air Side	TRANE	CLCP040	HOLD ROOM A1, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
5	AHU-A2	A1-040 Air Side	TRANE	CLCP040	HOLD ROOM A2, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
6	AHU-AO1.5	A1-045 Land Side	TRANE	CLCP050	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
7	AHU-AO1.1	A1-045 Land Side	TRANE	CLCP025	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
8	AHU-AO1.2	A1-052 Land Side	TRANE	CLCP050	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
9	AHU-AO1.6	A1-052 Land Side	TRANE	CLCP030	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
10	AHU-A3	A1-057 Air Side	TRANE	CLCP040	HOLD ROOM A3, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
11	AHU-A7	A1-070 Air Side	TRANE	CLCP025	TRANS,LVSB,HVSB ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
12	AHU-A4	A1-079 Air Side	TRANE	CLCP012	HOLD ROOM A4, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
13	AHU-AO1.3	A1-085 Land Side	TRANE	CLCP025	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
14	AHU-AO1.7	A1-085 Land Side	TRANE	CLCP012	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
15	AHU-A5	A1-096 Air Side	TRANE	CLCP025	HOLD ROOM A5, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
16	AHU-AO1.4	A1-100 Land Side	TRANE	CLCP012	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
17	AHU-AO1.8	A1-100 Land Side	TRANE	CLCP025	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
18	AHU-A6	A1-111 Air Side	TRANE	CLCP012	HOLD ROOM A6, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
19	AHU-AO2.1	A2-088 Land Side	TRANE	CLCP020	OFFICE LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
20	AHU-AO2.2	A2-095 Land Side	TRANE	CLCP030	OFFICE LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
21	AHU-AO2.3	A2-119 Land Side	TRANE	CLCP012	OFFICE LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
22	AHU-AO2.4	A2-127 Land Side	TRANE	CLCP020	OFFICE LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
23	AHU-AW 2.1	ใต้บันได ทางลง GATE A1a	TRANE	CLCP045	ทางเดินขึ้น 3 CCA	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
24	AHU-AO3.1	A3-034 Land Side	TRANE	CLCP025	WAITING LOUNGE LEVEL 3 (WEST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
25	AHU-AO3.2	A3-041 Land Side	TRANE	CLCP020	OFFICE LEVEL 3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
26	AHU-AO3.3	A3-067 Land Side	TRANE	CLCP025	OFFICE LEVEL 3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
27	AHU-AO3.4	A3-074 Land Side	TRANE	CLCP035	OFFICE LEVEL 3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
28	AHU-AE3.1	A3-010	TRANE	CLCP016	OFFICE LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
29	AHU AW 3.1	A3-020	TRANE	CLCP020	WAITING LOUNGE LEVEL 3 (EAST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
30	AHU-AO4.1	A4-033 Land Side	TRANE	CLCP035	OFFICE LEVEL 4	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
31	AHU-AO4.2	A4-043 Land Side	TRANE	CLCP030	OFFICE LEVEL 4	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
32	AHU-AO4.3	A4-074 Land Side	TRANE	CLCP035	OFFICE LEVEL 4	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
33	AHU-AO4.4	A4-081 Land Side	TRANE	CLCP035	OFFICE LEVEL 4	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
34	AHU-BS1.2	B1-004	TRANE	CLCP025	TRANS,LVSB,HVSB ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
35	AHU-BN1.2	B1-005	TRANE	CLCP014	INT" DOM TRANSFER LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
36	AHU-BN1.1	B1-011	TRANE	CLCP040	BUSGATE LEVEL 2 (NORT), CORR. LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
37	AHU-BS1.1	B1-011	TRANE	CLCP040	BUSGATE LEVEL 2 (SOUT), CORR. LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
38	AHU-B1	B1-021 Air Side	TRANE	CLCP025	HOLD ROOM B1, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
39	AHU-B2	B1-022 Air Side	TRANE	CLCP035	HOLD ROOM B2, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
40	AHU-B7	B1-028 Air Side	TRANE	CLCP025	TRANS,LVSB,HVSB ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
41	AHU-B3	B1-036 Air Side	TRANE	CLCP035	HOLD ROOM B3, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
42	AHU-B4	B1-037 Air Side	TRANE	CLCP035	HOLD ROOM B4, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
43	AHU-B5	B1-046 Air Side	TRANE	CLCP040	HOLD ROOM B5, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
44	AHU-B6	B1-047 Air Side	TRANE	CLCP030	HOLD ROOM B6, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
45	AHU-BN 2.1	ใต้บันไดทางลง GATE B1A	TRANE	CLCP045	ทางเดินขึ้น 3 CCB	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
46	AHU-BS3.1	B3-004			WAITING LOUNGE LEVEL 4 (NORT)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
47	AHU-BN3.1	B3-014			WAITING LOUNGE LEVEL 4 (SOUTH)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
48	AHU-CW1.1	C1-004	TRANE	CLCP040	BUSGATE LEVEL 2 (WEST), CORR. LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
49	AHU-CW1.2	C1-004	TRANE	CLCP025	INTER EMPLOY FAC. LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
50	AHU-CE1.1	C1-010	TRANE	CLCP040	BUSGATE LEVEL 2 (EAST), CORR. LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
51	AHU-C1	C1-021 Air Side	TRANE	CLCP030	HOLD ROOM C1, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
52	AHU-C2	C1-024 Air Side	TRANE	CLCP040	HOLD ROOM C2, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
53	AHU-C3	C1-031 Air Side	TRANE	CLCP060	HOLD ROOM C3, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
54	AHU-C4	C1-034 Air Side	TRANE	CLCP050	HOLD ROOM C4, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
55	AHU-C11	C1-044 Air Side	TRANE	CLCP025	TRANS,LVSB,HVSB ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
56	AHU-C5	C1-048 Air Side	TRANE	CLCP035	HOLD ROOM C5, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
57	AHU-C6	C1-051 Air Side	TRANE	CLCP045	HOLD ROOM C6, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
58	AHU-C7	C1-058 Air Side	TRANE	CLCP060	HOLD ROOM C7, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
59	AHUC8	C1-061 Air Side	TRANE	CLCP050	HOLD ROOM C8, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
60	AHU-C9	C1-068 Air Side	TRANE	CLCP035	HOLD ROOM C9, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
61	AHU-C10	C1-071 Air Side	TRANE	CLCP030	HOLD ROOM C10, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
62	AHU-CE4.1	C3-007			WAITING LOUNGE LEVEL 4 (EAST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
63	AHU-CW4.1	C3-016			WAITING LOUNGE LEVEL 4 (WEST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
64	AHU-D2	D1-006 SORTING	TRANE	CLCP040	HOLD ROOM D2, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
65	AHU-DE2	D1-009 SORTING	TRANE	CLCP045	CIRCULATION LEVEL 2+3 (EAST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
66	AHU-D3	D1-011 SORTING	TRANE	CLCP050	HOLD ROOM D3, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
67	AHU-DE3	D1-014 SORTING	TRANE	CLCP035	CIRCULATION LEVEL 2+3 (EAST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
68	AHU-DE5	D1-014 SORTING	TRANE	CLCP010	DOM APR. CORR. LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
69	AHU-D4	D1-016 SORTING	TRANE	CLCP035	HOLD ROOM D4, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
70	AHU-DE4	D1-019 SORTING	TRANE	CLCP030	CIRCULATION LEVEL 2+3 (EAST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
71	AHU-D5	D1-024 SORTING	TRANE	CLCP060	HOLD ROOM D5, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
72	AHU-DW4	D1-027 SORTING	TRANE	CLCP045	CIRCULATION LEVEL 2+3 (WEST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
73	AHU-DW5	D1-027 SORTING	TRANE	CLCP010	DOM ARP.CORR.LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
74	AHU-D6	D1-029 SORTING	TRANE	CLCP050	HOLD ROOM D6, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
75	AHU-DW3	D1-032 SORTING	TRANE	CLCP035	CIRCULATION LEVEL 2+3 (WEST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
76	AHU-D7	D1-034 SORTING	TRANE	CLCP035	HOLD ROOM D7, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
77	AHU-DW2	D1-037 SORTING	TRANE	CLCP025	CIRCULATION LEVEL 2+3 (WEST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
78	AHU-DEN1.1	D1-047 DE	TRANE	CLCP014	INTER-INTER TRANSFER ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
79	AHU-DEN1.2	D1-047 DE	TRANE	CLCP035	DOM.ARRIVAL CORR. LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
80	AHU-DEN1.3	D1-047 DE	TRANE	CLCP030	DOM.DEPART CORR. LEVEL 3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
81	AHU-DES1.1	D1-051 DE	TRANE	CLCP035	BUSGATE LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
82	AHU-DEN1.4	D1-051 DE	TRANE	CLCP025	WAITING LOUNGE LEVEL 4 (NORT)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
83	AHU-DEN1.5	D1-051 DE	TRANE	CLCP030	TRANS.,APR.CORR.LEVEL 2 (SOUTH)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
84	AHU-DEN1.6	D1-059 DE	TRANE	CLCP025	TRANS.LVSB.,HVSB ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
85	AHU-D1	D1-064 DE	TRANE	CLCP025	HOLD ROOM D1, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
86	AHU-DE1	D1-064 DE	TRANE	CLCP020	CIRCULATION LEVEL 2+3 (EAST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
87	AHU-D8	D1-066 DW	TRANE	CLCP040	HOLD ROOM D8, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
88	AHU-DW1	D1-066 DW	TRANE	CLCP035	CIRCULATION LEVEL 2+3 (WEST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
89	AHU-DWN1.2	D1-071 DW	TRANE	CLCP025	TRANS.,LVSB.,HVSB ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
90	AHU-DWS1.1	D1-083 DW	TRANE	CLCP040	BUSGATE LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
91	AHU-DWN1.1	D1-086 DW	TRANE	CLCP030	INTER TRANSFER LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
92	AHU-DES4.1	D3-010			BUSGATE LOUNGE LEVEL 4 (SOUTH)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
93	AHU-DWS4.1	D3-030			WAITING LOUNGE LEVEL 4 (NORT)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
94	AHU-DWN4.1	D3-038			WAITING LOUNGE LEVEL 4 (WEST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
95	AHU-EE1.2	E1-002	TRANE	CLCP025	INTER EMPLOY FAC. LEVEL 1 งานสะพานเทียบ E1-014a	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
96	AHU-EW1.1	E1-002	TRANE	CLCP040	BUSGATE LEVEL 2 (WEST), CORR. LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
97	AHU-EE1.1	E1-008	TRANE	CLCP040	BUSGATE LEVEL 2 (EAST), CORR. LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
98	AHU-E1	E1-021 Air Side	TRANE	CLCP030	HOLD ROOM E1, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
99	AHU-E2	E1-024 Air Side	TRANE	CLCP040	HOLD ROOM E2, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
100	AHU-E3	E1-031 Air Side	TRANE	CLCP060	HOLD ROOM E3, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
101	AHU-E4	E1-034 Air Side	TRANE	CLCP050	HOLD ROOM E4, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
102	AHU-E11	E1-044 Air Side	TRANE	CLCP011	TRANS.,LVSB.,HVSB ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
103	AHU-E5	E1-048 Air Side	TRANE	CLCP035	HOLD ROOM E5, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
104	AHU-E6	E1-051 Air Side	TRANE	CLCP045	HOLD ROOM E6, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าขึ้นการเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
105	AHU-E7	E1-058 Air Side	TRANE	CLCP060	HOLD ROOM E7, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
106	AHU-E8	E1-061 Air Side	TRANE	CLCP050	HOLD ROOM E8, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
107	AHU-E9	E1-068 Air Side	TRANE	CLCP035	HOLD ROOM E9, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
108	AHU-E10	E1-071 Air Side	TRANE	CLCP030	HOLD ROOM E10, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
109	AHU-EE4.1	E3-007			CENTRAL WAITING LOUNG (EAST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
110	AHU-EW4.1	E3-016			CENTRAL WAITING LOUNG (WEST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
111	AHU-FS1.2	F1-004	TRANE	CLCP025	TRANS.,LVSB.,HVSBS ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-F	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
112	AHU-FN1.2	F1-005	TRANE	CLCP030	TRANSFER LEVEL 2 + CORR. LEVEL 3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-F	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
113	AHU-FN1.1	F1-011	TRANE	CLCP040	BUSGATE LEVEL 2 (NORT), CORR. LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-F	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
114	AHU-FS1.1	F1-011	TRANE	CLCP040	BUSGATE LEVEL 2 (SOUTH), CORR. LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-F	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
115	AHU-F2	F1-021 Air Side	TRANE	CLCP035	HOLD ROOM F1, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-F	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
116	AHU-F1	F1-022 Air Side	TRANE	CLCP025	HOLD ROOM F1, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-F	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
117	AHU-F7	F1-028 Air Side	TRANE	CLCP025	TRANS.,LVSB.,HVSBS ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-F	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
118	AHU-F4	F1-036 Air Side	TRANE	CLCP035	HOLD ROOM F1, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-F	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
119	AHU-F3	F1-037 Air Side	TRANE	CLCP035	HOLD ROOM F1, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-F	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
120	AHU-F6	F1-046 Air Side	TRANE	CLCP030	HOLD ROOM F1, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-F	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
121	AHU-F5	F1-047 Air Side	TRANE	CLCP040	HOLD ROOM F1, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-F	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
122	AHU-FS4.1	F3-004			WAITING (NORT)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-F	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
123	AHU-FN4.1	F3-014			WAITING (SOUTH)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-F	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
124	AHU-GW1.1	G1-003	TRANE	CLCP020	INTER DEPART CORR.LEVEL 4	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
125	AHU-GW1.2	G1-003	TRANE	CLCP035	INTER EMPLOY FAC. LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
126	AHU-GW1.3	G1-008	TRANE	CLCP040	BUSGATE LEVEL 3 (WEST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
127	AHU-G1	G1-027 Air Side	TRANE	CLCP030	HOLD ROOM G1, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
128	AHU-G2	G1-040 Air Side	TRANE	CLCP045	HOLD ROOM G2, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
129	AHU-GO1.1	G1-044 Land Side	TRANE	CLCP025	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
130	AHU-GO1.5	G1-044 Land Side	TRANE	CLCP012	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
131	AHU-GO1.2	G1-052 Land Side	TRANE	CLCP025	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
132	AHU-GO1.6	G1-052 Land Side	TRANE	CLCP012	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
133	AHU-G3	G1-056 Air Side	TRANE	CLCP050	HOLD ROOM G3, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
134	AHU-G6	G1-067 Air Side	TRANE	CLCP025	TRANS.,LVSB.,HVSBS ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
135	AHU-G4	G1-077 Air Side	TRANE	CLCP045	HOLD ROOM G4, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
136	AHU-GO1.3	G1-080 Land Side	TRANE	CLCP025	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
137	AHU-GO1.7	G1-080 Land Side	TRANE	CLCP012	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
138	AHU-G5	G1-092 Air Side	TRANE	CLCP040	HOLD ROOM G5, CORRIDOR LEVEL 2+3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
139	AHU-GO1.4	G1-095 Land Side	TRANE	CLCP025	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
140	AHU-GO1.8	G1-095 Land Side	TRANE	CLCP012	OFFICE LEVEL 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
141	AHU-GO2.1	G2-077 Land Side	TRANE	CLCP020	OFFICE LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
142	AHU-GO2.2	G2-084 Land Side	TRANE	CLCP020	OFFICE LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
143	AHU-GO2.3	G2-093 Land Side	TRANE	CLCP023	OFFICE LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
144	AHU-GO2.4	G2-100 Land Side	TRANE	CLCP025	OFFICE LEVEL 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
145	AHU-GE4.1	G3-009 Land Side			WAITING LOUNGE LEVEL 4 (EAST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
146	AHU-GW4.1	G3-018 Land Side			WAITING LOUNGE LEVEL 4 (WEST)	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
147	AHU-GO3.1	G3-029 Land Side	TRANE	CLCP025	OFFICE LEVEL 3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
148	AHU-GO3.2	G3-036 Land Side	TRANE	CLCP020	OFFICE LEVEL 3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
149	AHU-GO3.3	G3-044 Land Side	TRANE	CLCP025	OFFICE LEVEL 3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
150	AHU-GO3.4	G3-051 Land Side	TRANE	CLCP035	OFFICE LEVEL 3	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
151	AHU-GO4.1	G4-024 Land Side	TRANE	CLCP035	OFFICE LEVEL 4	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
152	AHU-GO4.2	G4-031 Land Side	TRANE	CLCP030	OFFICE LEVEL 4	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
153	AHU GO 4.3	G4-040 Land Side	TRANE	CLCP035	OFFICE LEVEL 4	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
154	AHU GO 4.4	G4-047 Land Side	TRANE	CLCP035	OFFICE LEVEL 4	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
155	FC-4A	APRON EAST			APRON EAST แขนงห้องเครื่อง	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	APRON EAST	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
156	FC-4B	APRON EAST			APRON EAST แขนงห้องเครื่อง	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	APRON EAST	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอคอยควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
157	FC-6B	APRON EAST			APRON EAST ห้องปฏิบัติการ	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	APRON EAST	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
158	FC-4A	APRON WEST			APRON WEST แขนงห้องเครื่อง	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	APRON WEST	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
159	FC-4B	APRON WEST			APRON WEST แขนงห้องเครื่อง	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	APRON WEST	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
160	FC-5	APRON EAST	TRANE		APRON EAST	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	APRON EAST	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
161	FC-05	APRON WEST	TRANE		APRON WEST	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	APRON WEST	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
162	FC-6B	APRON WEST			APRON WEST ห้องปฏิบัติการ	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	APRON WEST	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
163	FU-RETAIL DE	คีนากะซี DE			คีนากะซี DE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
164	FU-RETAIL DW	คีนากะซี DW			คีนากะซี DW	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
165	FCU - 1	ห้องน้ำชาย หญิง			Happy Manent Course A level 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
166	FCU- W-1	ห้องน้ำหญิง (D4)			Rever of life level 4	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
167	FCU- MAN	ห้องน้ำชาย (D4)			Rever of life level 4	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
168	FCU- 1 Street life	ห้องน้ำชาย (D6)			Street life level 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
169	FCU-1 Street life	ห้องน้ำหญิง (D6)			Street life level 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
170	FCU- 1 Sea Sight	ห้องน้ำชาย (D6)			Sea Sight level 4	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
171	FCU- 2 Sea Sight	ห้องน้ำหญิง (D6)			Sea Sight level 4	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
172	FCU1-01	SCP			SECURITY CHECK POINT	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
173	FCU1-09	CD			CORRIDOOR	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
174	FCU1-10	CD			CORRIDOOR	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
175	FCU1-12	MR			MEETING ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
176	FCU1-13	RR			RECEPTION ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
177	FCU1-14	RH			RECEPTION HALL	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
178	FCU1-15	RH			RECEPTION HALL	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
179	FCU1-16	SCP			SECURITY CHECK POINT	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
180	FCU2-12/1	VVIPSALA			V.VIP SUIT 1 ศาลาแดง	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
181	FCU2-12/2	VVIPSALA			V.VIP SUIT 1 ศาลาแดง	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
182	FCU2-12/3	VVIPSALA			V.VIP SUIT 1 ศาลาแดง	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
183	FCU2-12/4	VVIPSALA			V.VIP SUIT 1 ศาลาแดง	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
184	FU-DE1.5	D1-106			AOT OFFICE D-EAST	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
185	FU-DE1.6	D1-106			AOT OFFICE D-EAST	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
186	FU-DW1.5	D1-107			AOT OFFICE D-WEST	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
187	FU-DW1.6	D1-107			AOT OFFICE D-WEST	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
188	FCU1-04/1	NR			NEWS ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
189	FCU1-04/2	NR			NEWS ROOM	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
190	FCU1-06	RR			RECEPTION ROOM (ห้องทรงงาน)	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
191	FCU A1-1	JET BRIDGE A1			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
192	FCU A1-2	JET BRIDGE A1			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
193	FCU A1-3	JET BRIDGE A1			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
194	FCU A1-4	JET BRIDGE A1			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
195	FCU A2-1	JET BRIDGE A2			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
196	FCU A2-2	JET BRIDGE A2			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
197	FCU A3-1	JET BRIDGE A3			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
198	FCU A3-2	JET BRIDGE A3			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
199	FCU A4-1	JET BRIDGE A4			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
200	FCU A4-2	JET BRIDGE A4			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
201	FCU A5-1	JET BRIDGE A5			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
202	FCU A5-2	JET BRIDGE A5			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
203	FCU A6-1	JET BRIDGE A6			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
204	FCU A6-2	JET BRIDGE A6			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
205	FCU A6-3	JET BRIDGE A6			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
206	FCU A6-4	JET BRIDGE A6			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
207	FCU A6-5	JET BRIDGE A6			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
208	FCU B1-1	JET BRIDGE B1			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	





ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอคอยควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
313	FCU G5-2	JET BRIDGE G5			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
314	FCU G5-3	JET BRIDGE G5			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
315	FCU G5-4	JET BRIDGE G5			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
316	AHU-EW3.1		TRANE	CLCP008	หลังคาเทอร์ การบินไทย	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
317	AHU-EW 3.2		TRANE	CLCP008	หลังคาเทอร์ การบินไทย	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
318	FCU G5-5	JET BRIDGE G5			FIXED BRIDGE	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
319	AHU-DWN3.1	DW3	TRANE	CLCP014	หน้าคาร์เตอร์การบินไทย	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
320	AHUP -ACW 1	D1-091 DW	TRANE	CLCP008	NODE - 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
321	AHUP -ACW 2	D1-091 DW	TRANE	CLCP008	NODE - 1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
322	AHUP - ACE 1	D1-041 DE	TRANE	CLCP008	NODE - 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
323	AHUP - ACE 2	D1-041 DE	TRANE	CLCP008	NODE - 2	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
324	AHU-DEP-1	ช่องทางขนสินค้า EAST	TRANE	HFWB20EB	ช่องทางขนสินค้า EAST	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
325	AHU-DEP-2	ช่องทางขนสินค้า EAST	TRANE	HFWB20EB	ช่องทางขนสินค้า EAST	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
326	AHU-DEP-3	ช่องทางขนสินค้า EAST	TRANE	HFWB20EB	ช่องทางขนสินค้า EAST	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
327	AHU-DEP-4	ช่องทางขนสินค้า EAST	TRANE	HFWB20EB	ช่องทางขนสินค้า EAST	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
328	OAU-A1	A1-022	TRANE	CLCP045	FAN ROOM ,AHU A1-A6		CCB-A	Week 1	ทอท. จัดหาคะโหล่	
329	OAU-A2	A1-022	TRANE	CLCP045	FAN ROOM ,AHU A1-A6		CCB-A	Week 1	ทอท. จัดหาคะโหล่	
330	OAU-B1	B1-016	TRANE	CLCP025	FAN ROOM AHU B1-B6		CCB-B	Week 1	ทอท. จัดหาคะโหล่	
331	OAU-B2	B1-016	TRANE	CLCP025	FAN ROOM AHU B1-B6		CCB-B	Week 1	ทอท. จัดหาคะโหล่	
332	OAU-C1	C1-017	TRANE	CLCP045	FAN ROOM AHU C1-C10		CCB-C	Week 2	ทอท. จัดหาคะโหล่	
333	OAU-C2	C1-017	TRANE	CLCP040	FAN ROOM AHU C1-C10		CCB-C	Week 2	ทอท. จัดหาคะโหล่	
334	OAU-DE1.1	D1-044	TRANE	CLCP040	AHU CE1.1,CW1.1,1,2,FAN COIL L1-L4		CCB-DE	Week 2	ทอท. จัดหาคะโหล่	
335	OAU-DE1.2	D1-044	TRANE	CLCP040	AHU BN1.1,1,2,BS1.1,FAN COIL L1,L3,L4		CCB-DE	Week 2	ทอท. จัดหาคะโหล่	
336	OAU-DE1.3	D1-044	TRANE	CLCP025	AHU AW1.1,1,2,FAN COIL L1-L4		CCB-DE	Week 2	ทอท. จัดหาคะโหล่	
337	OAU-DE1.4	D1-044	TRANE	CLCP025	AHU DEN1.1-1.5,AHU DES1.1,FAN COIL L1,L3,L4		CCB-DE	Week 2	ทอท. จัดหาคะโหล่	
338	OAU-D1	D1-064	TRANE	CLCP045	FAN ROOM AHU D1-D4,DE2-DE4		CCB-DE	Week 2	ทอท. จัดหาคะโหล่	
339	OAU-D2	D1-066	TRANE	CLCP045	FAN ROOM AHU D5-D8,DW2-DW4		CCB-DE	Week 2	ทอท. จัดหาคะโหล่	
340	OAU-DW1.1	D1-093	TRANE	CLCP060	AHU EE1.1,1,2,AHU EW1.1		CCB-DW	Week 3	ทอท. จัดหาคะโหล่	
341	OAU-DW1.2	D1-093	TRANE	CLCP060	AHU FN1.1,1,2,AHU FS1.1,FAN COIL L1-L4		CCB-DW	Week 3	ทอท. จัดหาคะโหล่	
342	OAU-DW1.3	D1-093	TRANE	CLCP060	AHU GW1.1,1,1,1,3,FAN COIL L1-L4		CCB-DW	Week 3	ทอท. จัดหาคะโหล่	
343	OAU-DW1.4	D1-093	TRANE	CLCP060	AHU DWS1.1,AHU DWN1.1,FAN COIL L1-L4		CCB-DW	Week 3	ทอท. จัดหาคะโหล่	
344	OAU-E1	E1-017	TRANE	CLCP045	FAN ROOM AHU E1-E10		CCB-E	Week 3	ทอท. จัดหาคะโหล่	
345	OAU-E2	E1-017	TRANE	CLCP050	FAN ROOM AHU E1-E10		CCB-E	Week 3	ทอท. จัดหาคะโหล่	
346	OAU-F1	F1-016	TRANE	CLCP060	FAN ROOM AHU F1-F10		CCB-F	Week 3	ทอท. จัดหาคะโหล่	
347	OAU-F2	F1-016	TRANE	CLCP060	FAN ROOM AHU F1-F10		CCB-F	Week 3	ทอท. จัดหาคะโหล่	
348	OAU-G1	G1-023	TRANE	CLCP050	FAN ROOM AHU G1,2,3,4,5		CCB-G	Week 4	ทอท. จัดหาคะโหล่	
349	OAU-G2	G1-023	TRANE	CLCP060	FAN ROOM AHU G1,2,3,4,5		CCB-G	Week 4	ทอท. จัดหาคะโหล่	
350	FU-DE1.8	A1-001	TRANE		DOCKING CONTROL	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
351	FU-EL-A-01	A1-005	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
352	FU-DE1.3	A1-006	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
353	FU-DE1.31	A1-007A	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
354	FU-EL-A-02	A1-008	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
355	FU-A1.1	A1-010	TRANE		SECURITY	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
356	FU-DE1.30	A1-017	TRANE		CUSTOM OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
357	FU-EL-A-03	A1-019	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
358	FU-A1	A1-027	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
359	FU-A2	A1-028	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
360	FU-A3	A1-041	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
361	FU-A4	A1-042	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
362	FU-EL-A-04	A1-044	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
363	FU-A01-1.1	A1-046	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
364	FU-A01-1.2	A1-047	TRANE		EE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	



ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
365	FU-EL-A-05	A1-049	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
366	FU-A01-1.3	A1-050	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
367	FU-A01-1.4	A1-051	TRANE		EE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
368	FU-A5	A1-059	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
369	FU-A	A1-053	TRANE		OFFICE ฝลอ.ใหม่ (เพิ่ม)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
370	FU-A6	A1-060	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
371	FU-A8	A1-077	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
372	FU-A7	A1-078	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
373	FU-EL-A-06	A1-084	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
374	FU-A01-1.5	A1-086	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
375	FU-A01-1.6	A1-087	TRANE		EE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
376	FU-A01-1.7	A1-090	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
377	FU-A01-1.8	A1-091	TRANE		EE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
378	FU-A9	A1-097	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
379	FU-A10	A1-098	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
380	FU-A1.13	A1-105A	TRANE		AOT OFFICE (ฝลทง.)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
381	FU-A1.14	A1-105A	TRANE		AOT OFFICE (ฝลทง.)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
382	FU-A11	A1-112	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
383	FU-A12	A1-114	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
384	FU-A1.2	A1-131	TRANE		MEDICAL STATION	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
385	FU-A1.4	A1-132	TRANE		WOMEN OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
386	FU-A1.3	A1-133	TRANE		MEN OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
387	FU-A1.12	A1-136	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
388	FU-A1.5	A1-137	TRANE		ศูนย์แพทย์ (MEDICAL STATION)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
389	FU-A1.6	A1-138	TRANE		ศูนย์แพทย์ (TREAT)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
390	FU-A1.7	A1-141	TRANE		ศูนย์แพทย์ (CONFERENCE ROOM)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
391	FU-A1.8	A1-143	TRANE		ศูนย์แพทย์ (EXAM ROOM)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
392	FU-A1.9	A1-144	TRANE		ศูนย์แพทย์ (OBSERVE ROOM)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
393	FU-A1.10	A1-145	TRANE		AC TECHNICIAN OFF.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
394	FU-A1.11	A1-145	TRANE		AC TECHNICIAN OFF.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
395	FU-EL-A-07	A1-092	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
396	FU-DE2.18	A2-002	TRANE		ค.ม.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
397	FU-DE2.19	A2-003	TRANE		ค.ม.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
398	FU-DE2.10	A2-009	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
399	FU-DE2.9	A2-011	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
400	FU-DE2.12	A2-012	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
401	FU-DE2.11	A2-014	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
402	FU-A2.1	A2-015	TRANE		CAT TELECOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
403	FU-A02-2.1	A2-089	TRANE		COMS/DATA ROOM การบินไทย	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
404	FU-A02-2.2	A2-090	TRANE		EE ROOM การบินไทย	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
405	FU-A02-2.3	A2-093	TRANE		COMS/DATA ROOM บางกอก	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
406	FU-A02-2.4	A2-094	TRANE		EE ROOM บางกอก	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
407	FU-A02-2.5	A2-121	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
408	FU-A02-2.6	A2-122	TRANE		EE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
409	FU-A02-2.7	A2-125	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
410	FU-A02-2.8	A2-126	TRANE		EE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
411	FU-SM2.1	A2-155	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
412	FU-SM2.2	A2-156	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
413	FU-A3.1	A3-002	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
414	FU-A3.2	A3-002	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
415	FU-DE3.10	A3-008	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
416	FU-DE3.9	A3-009	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
417	FU-EL-A-08	A3-011	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
418	FU-DE3.12	A3-018	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
419	FU-DE3.11	A3-019	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
420	FU-A03-3.1	A3-035	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
421	FU-A03-3.2	A3-036	TRANE		EE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
422	FU-A03-3.3	A3-039	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
423	FU-A03-3.4	A3-040	TRANE		EE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
424	FU-A03-3.5	A3-068	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
425	FU-A03-3.6	A3-069	TRANE		EE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
426	FU-A03-3.7	A3-072	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
427	FU-A03-3.8	A3-073	TRANE		EE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
428	FU-DE4.5	A4-007	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
429	FU-DE4.6	A4-014	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
430	FU-A04-4.1	A4-036	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
431	FU-A04-4.2	A4-037	TRANE		EE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
432	FU-A04-4.3	A4-041	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
433	FU-A04-4.4	A4-042	TRANE		EE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
434	FU-A04-4.5	A4-075	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
435	FU-A04-4.6	A4-076	TRANE		EE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
436	FU-A04-4.7	A4-079	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
437	FU-A04-4.8	A4-080	TRANE		EE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
438	FU-D4.1	A4-093	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
439	FU-D4.2	A4-094	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
440	FU-EL-B-01	B1-007	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
441	FU-DE1.2	B1-008	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
442	FU-B1.1	B1-009	TRANE		OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
443	FU-B1.2	B1-012	TRANE		OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
444	FU-EL-B-02	B1-013	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
445	FU-EL-B-03	B1-017	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
446	FU-B2	B1-023	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
447	FU-B1	B1-024	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
448	FU-B4	B1-038	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
449	FU-B3	B1-039	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
450	FU-B6	B1-048	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
451	FU-B5	B1-049	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
452	FU-B1-054	B1-054	TRANE		OFFICE AOT ฝัฒ.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
453	FU-DE2.20	B2-004	TRANE		HEALTH RM.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
454	FU-DE2.21	B2-003	TRANE		LABOUR RM.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
455	FU-DE2.6	B2-010	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
456	FU-DE2.5	B2-011	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
457	FU-DE2.8	B2-013	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
458	FU-DE2.7	B2-014	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
459	FU-SM2.3	B2-089	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
460	FU-SM2.4	B2-090	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
461	FU-SM2.5	B2-091	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
462	FU-SM2.6	B2-092	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
463	FU-B 2.1	B2-095	TRANE		ค.ม.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
464	FU-B 2.2	B2-095	TRANE		ค.ม.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
465	FU-B 2.3	B2-096	TRANE		ค.ม.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
466	FU-DE3.5	B3-009	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
467	FU-EL-B-04	B3-010	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
468	FU-DE3.6	B3-010	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
469	FU-DE3.8	83-018	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
470	FU-DE3.7	83-019	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
471	FU-EL-B-05	83-020	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
472	FU-DE4.3	84-003	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
473	FU-DE4.4	84-006	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
474	FU-D4.3	84-008	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
475	FU-D4.4	84-009	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-B	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
476	FU-DE1.14	C1-002	TRANE		ห้องปฏิบัติการ OPERATION	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
477	FU-DE1.23	C1-003A	TRANE		INSPECTION	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
478	FU-DE1.21	C1-003B	TRANE		INTERROG	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
479	FU-DE1.22	C1-003C	TRANE		WOMEN RETRAINING	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
480	FU-DE1.24	C1-003E	TRANE		INSPECTION	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
481	FU-DE1.25	C1-003F	TRANE		OPERATION	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
482	FU-DE1.26	C1-003G	TRANE		MEN RETRAINING	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
483	FU-EL-C-01	C1-008	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
484	FU-DE1.1	C1-009	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
485	FU-EL-C-02	C1-011	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
486	FU-C1.1	C1-012	TRANE		OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
487	FU-C1.2	C1-014	TRANE		งานบริหารพื้นที่ในเขตการบิน	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
488	FU-EL-C-03	C1-016	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
489	FU-C1	C1-022	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
490	FU-C2	C1-023	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
491	FU-C3	C1-032	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
492	FU-C4	C1-033	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
493	FU-C5	C1-049	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
494	FU-C6	C1-050	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
495	FU-C7	C1-059	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
496	FU-C8	C1-060	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
497	FU-C1.3	C1-064A	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
498	FU-C1.4	C1-064A	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
499	FU-C1.5	C1-064B	TRANE		AOT OFFICE ( ฝ่บข.)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
500	FU-C1.6	C1-064B	TRANE		AOT OFFICE ( ฝ่บข.)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
501	FU-C9	C1-069	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
502	FU-C10	C1-070	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
503	FU-DE2.2	C2-007	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
504	FU-DE2.1	C2-008	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
505	FU-DE2.4	C2-016	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
506	FU-DE2.3	C2-017	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
507	FU-DE2.16	C2-126	TRANE		POST OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
508	FU-SM2.7	C2-124	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
509	FU-SM2.8	C2-125	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
510	FU-SM2.9	C2-126	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
511	FU-SM2.10	C2-127	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
512	FU-DE2.15	C2-124	TRANE		TELECOM OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
513	FU-DE3.15	C3-003A	TRANE		OFFICE TAC	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
514	FU-DE3.16	C3-003A	TRANE		OFFICE TAC	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
515	FU-DE3.17	C3-003	TRANE		ห้องโถง	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
516	FU-DE3.18	C3-003	TRANE		ห้องโถง	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
517	FU-DE3.2	C3-009	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
518	FU-DE3.1	C3-010	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
519	FU-EL-C-04	C3-011	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
520	FU-DE3.4	C3-018	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
521	FU-DE3.3	C3-019	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
522	FU-EL-C-05	C3-020	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
523	FU-DE4.1	C4-007	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
524	FU-DE4.2	C4-013	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
525	FU-D4.5	C4-017	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
526	FU-D4.6	C4-018	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
527	FU-D1	D1-007	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
528	FU-D2	D1-008	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
529	FU-D3	D1-012	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
530	FU-D4	D1-013	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
531	FU-D5	D1-017	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
532	FU-D6	D1-018	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
533	FU-D11	D1-025	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
534	FU-D12	D1-026	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
535	FU-D9	D1-030 DW	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
536	FU-D10	D1-031	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
537	FU-D14	D1-035 DW	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
538	FU-D13	D1-036 DW	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
539	FU-DE1.13	D1-039	TRANE		T.O.T EQUIPMENT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
540	FU-DE1.28	D1-039	TRANE		D1-039	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
541	FU-DE1.34	D1-049A	TRANE		D1-049A	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
542	FU-DE1.4	D1-050 DE	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
543	FU-DE1.7	D1-052	TRANE		D1-052	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
544	FU-D7	D1-062 DE	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
545	FU-D8	D1-063 DE	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
546	FU-D15	D1-067 DW	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
547	FU-D16	D1-068 DW	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
548	FU-EL-D-03	D1-072	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
549	FU-EL-D-04	D1-080	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
550	FU-DW1.4	D1-081 DW	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
551	FU-DW1.7	D1-082	TRANE		OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
552	FCU-TRANSFER -DE	TRANSFER	TRANE		TRANSFER SORTTING DE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
553	FCU-TRANSFER -DW	TRANSFER	TRANE		TRANSFER SORTTING DW	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
554	FU-EL-D-05	D1-085	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
555	FU-DW1	D1-087B	TRANE		OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
556	FU-DW1.23	D1-090	TRANE		D1-090	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
557	FU-FATE STAY DE	ช่องทางขนส่งสินค้า DE	TRANE		ห้องพักแอร์ DE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
558	FU-FATE STAY DW	ช่องทางขนส่งสินค้า DW	TRANE		ห้องพักแอร์ DW	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
559	FU-DWP-4	ช่องทางขนส่งสินค้า DW	TRANE		ช่องทางขนส่งสินค้า DW	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
560	FU-DE2.14	D2-006	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
561	FU-DE2.13	D2-007	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
562	FU-DW2.13	D2-104	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
563	FU-DW2.14	D2-105	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
564	FU-DW2.24	D2-107	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
565	FU-DW2.25	D2-108	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
566	FU-DW2.26	D2-052 คินพื้นที่	TRANE		ห้องควบคุมโรตารีระหว่างประเทศ	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
567	FU-DW2.27	D2-052 คินพื้นที่	TRANE		ห้องควบคุมโรตารีระหว่างประเทศ	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
568	FU-DW2.28	D2-052 คินพื้นที่	TRANE		ห้องควบคุมโรตารีระหว่างประเทศ	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
569	FU-SM2.11	D2-113	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
570	FU-SM2.12	D2-114	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
571	FU-SM2.13	D2-115	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
572	FU-SM2.14	D2-116	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
573	FU-D17	STD3-08A	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
574	FU-D18	STD3-08A	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
575	FU-D19	STD3-08A	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
576	FU-D20	ST-D3-09	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
577	FU-D21	ST-D3-09	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
578	FU-D22	ST-D3-09	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
579	FU-D23	ST-D3-10	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
580	FU-D24	ST-D3-10	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
581	FU-D25	ST-D3-10	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
582	FU-D26	ST-D3-11	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
583	FU-D27	ST-D3-11	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
584	FU-D28	ST-D3-11	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
585	FU-D29	ST-D3-12	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
586	FU-D30	ST-D3-12	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
587	FU-D31	ST-D3-12	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
588	FU-D32	ST-D3-13	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
589	FU-D33	ST-D3-13	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
590	FU-D34	ST-D3-13	TRANE		EXIT CORRIDOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
591	FU-DE3.14	D3-012	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
592	FU-DE3.13	D3-013	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
593	FU-EL-D-06	D3-014	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
594	FU-EL-D-07	D3-027	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
595	FU-DW3.13	D3-028	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
596	FU-DW3.14	D3-031	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
597	FU-DW3.19	D3-039	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
598	FU-DW3.20	D3-040	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
599	FU-DE4.7	D4-009	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
600	FU-DW4.7	D4-065	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
601	FU-DW4.8	D4-073	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
602	FU-D4-074	D4-074	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
603	FU-D4-075	D4-075	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
604	FU-D4.7	D4-079	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
605	FU-D4.8	D4-080	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
606	FU-D4.9	D4-081	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
607	FU-D4.10	D4-082	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
608	FU-D4.11	D4-083	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
609	FU-D4.12	D4-084	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
610	FU-D4.13	D4-085	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
611	FU-DW1.13	E1-001B	TRANE		OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
612	FU-DW1.14	E1-001C	TRANE		OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
613	FU-DW1.11	E1-001D	TRANE		OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
614	FU-DW1.12	E1-001E	TRANE		OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
615	FU-DW1.15	E1-001F	TRANE		OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
616	FU-DW1.16	E1-001G	TRANE		OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
617	FU-EL-E-01	E1-006	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
618	FU-DW1.1	E1-007	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
619	FU-EL-E-02	E1-009	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
620	FU-E1.2	E1-010	TRANE		OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
621	FU-E1.1	E1-012	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
622	FU-EL-E-03	E1-016	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
623	FU-E2	E1-022	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
624	FU-E1	E1-023	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
625	FU-E4	E1-032	TRANE		ELECTRICAL_ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
626	FU-E3	E1-033	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
627	FCU-TRANSFER CCB-E-1	TRANSFER ชั้น 1	TRANE		FCU-TRANSFER CCB-E	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
628	FU-E6	E1-049	TRANE		ELECTRICAL_ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
629	FU-E5	E1-050	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
630	FU-E8	E1-059	TRANE		ELECTRICAL_ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
631	FU-E7	E1-060	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
632	FU-E1.3	E1-064A	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
633	FU-E1.4	E1-064A	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
634	FU-E1.5	E1-064B	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
635	FU-E1.6	E1-064B	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
636	FU-E 1.7	E1-064C	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
637	FU-E 1.8	E1-064C	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
638	FU-E 1.9	E1-064D	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
639	FU-E 1.10	E1-064E	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
640	FU-E 1.11	E1-064F	TRANE		AOT OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
641	FU-E10	E1-069	TRANE		ELECTRICAL_ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
642	FU-E9	E1-070	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
643	FU-DW2.16	E2-002	TRANE		INTERROG	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
644	FU-DW2.15	E2-003	TRANE		OPERATION	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
645	FU-DW2.19	E2-004	TRANE		INSPECTOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
646	FU-DW2.20	E2-005	TRANE		OFFICE ต.ม.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
647	FU-DW2.18	E2-006	TRANE		INSPECTOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
648	FU-DW2.17	E2-007	TRANE		INSPECTOR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
649	FU-DW2.4	E2-016	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
650	FU-DW2.3	E2-017	TRANE		ELECTRICAL_ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
651	FU-DW2.2	E2-019	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
652	FU-DW2.1	E2-020	TRANE		ELECTRICAL_ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
653	FU-SM2.15	E2-127	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
654	FU-SM2.16	E2-128	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
655	FU-SM2.17	E2-129	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
656	FU-SM2.18	E2-130	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
657	FU-DW3.15	E3-002A	TRANE		BAS OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
658	FU-DW3.16	E3-002A	TRANE		BAS OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
659	FU-DW3.17	E3-002	TRANE		ห้องละหมาด	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
660	FU-DW3.18	E3-002	TRANE		ห้องละหมาด	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
661	FU-DW3.2	E3-009	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
662	FU-DW3.1	E3-010	TRANE		ELECTRICAL_ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
663	FU-EL-F-04	E3-011	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
664	FU-DW3.4	E3-018	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
665	FU-DW3.3	E3-019	TRANE		ELECTRICAL_ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
666	FU-EL-F-05	E3-020	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
667	FU-DW4.1	E4-007	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
668	FU-DW4.2	E4-013	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
669	FU-D4.14	E4-017	TRANE		ELECTRICAL_ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
670	FU-D4.15	E4-018	TRANE		ELECTRICAL_ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-E	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
671	FU-EL-F-01	F1-007	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
672	FU-DW1.2	F1-008	TRANE		ELECTRICAL_ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
673	FU-F1.1	F1-009	TRANE		OFFICE TAGS	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
674	FU-EL-F-02	F1-013	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
675	FU-EL-F-03	F1-017	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
676	FU-F1	F1-023	TRANE		ELECTRICAL_ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
677	FU-F2	F1-024	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
678	FU-F3	F1-038	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
679	FU-F4	F1-039	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
680	FU-F5	F1-048	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
681	FU-F6	F1-049	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
682	FU-DW2.6	F2-008	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
683	FU-DW2.5	F2-009	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
684	FU-DW2.8	F2-013	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
685	FU-DW2.7	F2-014	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
686	FU-D4-16	F4-017	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
687	FU-D4-17	F4-018	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
688	FU-SM2.19	F2-080	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
689	FU-SM2.20	F2-081	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
690	FU-SM2.21	F2-082	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
691	FU-SM2.22	F2-083	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
692	FU-DW3.6	F3-008	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
693	FU-DW3.5	F3-009	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
694	FU-EL-F-04	F3-010	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
695	FU-DW3.8	F3-018	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
696	FU-DW3.7	F3-019	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
697	FU-EL-F-05	F3-020	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
698	FU-DW4.3	F4-007	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
699	FU-DW4.4	F4-013	TRANE		ELECTRICAL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
700	FCU1-02	BC	TRANE		BUSINESS CENTER	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
701	FCU1-03	CO	TRANE		CO-ORDINATION	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
702	FCU1-05	CR	TRANE		CONTROL ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
703	FCU1-07	OFFICE	TRANE		OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
704	FCU1-08	LS	TRANE		LOUNGE STAFF	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
705	FCU1-11/1	DR	TRANE		DRIVER ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
706	FCU1-11/2	DR	TRANE		DRIVER ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
707	FCU1-17	OL	TRANE		OPEN LOUNGE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
708	FU-EL-G-01	G1-006	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
709	FU-DW1.3	G1-007	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
710	FU-EL-G-02	G1-009	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
711	FU-G1.1	G1-010	TRANE		SECURITY OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
712	FU-G1.10	G1-014	TRANE		AOT OFFICE ๖๒๕.๕๖๒.๕๖๒	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
713	FU-G1.11	G1-014	TRANE		AOT OFFICE ๖๒๕.๕๖๒.๕๖๒	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
714	FU-DW 1.19	G1-017	TRANE		มาตเดอรืมายบตี	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
715	FU-EL-G-03	G1-019	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
716	FU-DW1.20	G1-021A	TRANE		SECURITY ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
717	FU-G2	G1-028	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
718	FU-G1	G1-029	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
719	FU-G4	G1-041	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
720	FU-G3	G1-042	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
721	FU-EL-G-04	G1-043	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
722	FU-G01-1.2	G1-045	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
723	FU-G01-1.1	G1-046	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
724	FU-EL-G-05	G1-049	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
725	FU-G01-1.4	G1-050	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
726	FU-G01-1.3	G1-051	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
727	FU-G5	G1-057	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
728	FU-G6	G1-058	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
729	FU-G8	G1-078	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
730	FU-G7	G1-079	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
731	FU-EL-G-06	G1-081	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
732	FU-G01-1.6	G1-082	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
733	FU-G01-1.5	G1-083	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
734	FU-EL-G-07	G1-087	TRANE		E.M.R. VIP	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
735	FU-G01-1.8	G1-088	TRANE		COMS/DATA ROOM VIP	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
736	FU-G01-1.7	G1-089	TRANE		EE.ROOM VIP	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
737	FU-G9	G1-093	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
738	FU-G10	G1-094	TRANE		EE.ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
739	FU-G1.2	G1-110	TRANE		MEDICAL OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
740	FU-G1.3	G1-111	TRANE		ทางเข้า Course G (ตรวจค้น)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
741	FU-G1.4	G1-113	TRANE		ห้องน้ำชาย (ทางเข้าCoursr G)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
742	FU-G1.5	G1-116	TRANE		MEDICAL STATION	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
743	FU-G1.8	G1-118	TRANE		EXAM ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
744	FU-G1.9	G1-119	TRANE		OBSERVE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
745	FU-G1.7	G1-120	TRANE		CONFERENCE ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
746	FU-G1.6	G1-123	TRANE		TREAR	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
747	FU-G1.28	G1-129	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
748	FU-G1.29	G1-130	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
749	FU-G1.30	G1-136	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
750	FU-G1.31	G1-137	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
751	FU-G1.32	G1-137	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
752	FU-G1.27	G1-139	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
753	FU-G1.15	G1-140	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
754	FU-G1.16	G1-140	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
755	FU-G1.17	G1-140	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
756	FU-G1.18	G1-140	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
757	FU-G1.23	G1-142	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
758	FU-G1.24	G1-143	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
759	FU-G1.19	G1-144	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
760	FU-G1.20	G1-145	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
761	FU-G1.21	G1-146	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
762	FU-G1.22	G1-147	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
763	FU-G1.25	G1-148	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
764	FU-G1.26	G1-148	TRANE		NO REPORT	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
765	FCU2-03	HI	TRANE		HALL/MMGRATION	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
766	FCU2-04	HI	TRANE		HALL/MMGRATION	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
767	FCU2-05	IFMT	TRANE		INFORMATION	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
768	FCU2-06	WL	TRANE		WAITING LOUNGE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
769	FCU2-07	PANTRY	TRANE		PANTRY	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
770	FCU2-08/1	XRAYSCAN	TRANE		X-RAY SCAN	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
771	FCU2-08/2	XRAYSCAN	TRANE		X-RAY SCAN	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
772	FCU2-09	PANTRY	TRANE		PANTRY	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
773	FCU2-10	VVIP	TRANE		V.VIP SUIT 1 LOUNGE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
774	FCU2-11/1	VVIP	TRANE		V.VIP LOUNGE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
775	FCU2-11/2	VVIP	TRANE		V.VIP SUIT 1 LOUNGE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
776	FCU2-13/1	VVIP	TRANE		V.VIP PRIVATE DWG ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
777	FCU2-13/2	VVIP	TRANE		V.VIP PRIVATE DWG ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
778	FCU2-13/3	VVIP	TRANE		V.VIP PRIVATE DWG ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
779	FCU2-14	VVIP	TRANE		V.VIP PANTRY	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
780	FCU2-15	VVIP	TRANE		V.VIP BATH ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	



ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
781	FCU2-16	M-TOILET	TRANE		MEN TOILET	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
782	FCU2-17	W-TOILET	TRANE		WOMEN TOILET	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
783	FCU2-18	HT	TRANE		HANDICAP TOILET	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
784	FCU2-19/1	VIP 2	TRANE		V.I.P 2	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
785	FCU2-19/2	VIP 3	TRANE		V.I.P 2	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
786	FCU2-20/1	VIP3	TRANE		V.I.P 3	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
787	FCU2-20/2	VIP3	TRANE		V.I.P 3	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
788	FCU2-21/1	VIP4	TRANE		V.I.P 4	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
789	FCU2-21/2	VIP4	TRANE		V.I.P 4	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
790	FCU2-22/1	VIP5	TRANE		V.I.P 5	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
791	FCU2-22/2	VIP5	TRANE		V.I.P 5	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
792	FU G2-002b	G2-002B	TRANE		POST OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
793	FU-DW2.23	G2-003	TRANE		บุคลากร	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
794	FU-DW2.24	G2-004	TRANE		บุคลากร	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
795	FU-DW2.12	G2-009	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
796	FU-DW2.11	G2-011	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
797	FU-DW2.10	G2-012	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
798	FU-DW2.9	G2-014	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
799	FU-G2.1	G2-015	TRANE		OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
800	FU-G02-2.1	G2-078	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
801	FU-G02-2.2	G2-079	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
802	FU-G02-2.3	G2-082	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
803	FU-G02-2.4	G2-083	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
804	FU-G02-2.5	G2-094	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
805	FU-G02-2.6	G2-095	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
806	FU-G02-2.7	G2-098	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
807	FU-G02-2.8	G2-099	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
808	FU-DW2.21	G2-109	TRANE		TELECOM OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
809	FU-DW2.22	G2-111	TRANE		POST OFFICE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
810	FU-SM2.23	G2-128	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
811	FU-SM2.24	G2-129	TRANE		SMOKING ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
812	FCU3-02/1	RECEP	TRANE		RECEPTION / MMGRATION	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
813	FCU3-02/2	RECEP	TRANE		RECEPTION / MMGRATION	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
814	FCU3-03	RECEP	TRANE		RECEPTION / MMGRATION	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
815	FCU3-04	LOUNGE	TRANE		OPEN LOUNGE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
816	FCU3-05/1	X-RAY	TRANE		X-RAY	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
817	FCU3-05/2	X-RAY	TRANE		X-RAY	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
818	FCU3-06/1	VIP1	TRANE		VIP ROOM1	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
819	FCU3-06/2	VIP1	TRANE		VIP ROOM1	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
820	FCU3-07/1	VIP2	TRANE		VIP ROOM2	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
821	FCU3-07/2	VIP 2	TRANE		VIP ROOM2	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
822	FCU3-08/1	VIP2	TRANE		VIP ROOM2	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
823	FCU3-08/2	VIP3	TRANE		VIP ROOM3	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
824	FCU3-09/1	VIP4	TRANE		VIP ROOM4	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
825	FCU3-09/2	VIP4	TRANE		VIP ROOM4	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
826	FCU3-10/1	VIP5	TRANE		VIP ROOM5	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
827	FCU3-10/2	VIP5	TRANE		VIP ROOM5	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
828	FCU3-11/1	STORAGE	TRANE		STORAGE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
829	FCU3-11/2	STORAGE	TRANE		STORAGE	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
830	FCU3-12	PANTRY	TRANE		PANTRY	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
831	FU-DW3.10	G3-007	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
832	FU-DW3.9	G3-008	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
833	FU-DW3.12	G3-016	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
834	FU-DW3.11	G3-017	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
835	FU-EL-G-08	G3-019	TRANE		E.M.R.	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
836	FU-G03-3.1	G3-030	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
837	FU-G03-3.2	G3-031	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
838	FU-G03-3.3	G3-034	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
839	FU-G03-3.4	G3-035	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
840	FU-G03-3.5	G3-046	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
841	FU-G03-3.6	G3-045	TRANE		COMS/DATA ROOM VIP	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
842	FU-G03-3.7	G3-049	TRANE		EE-ROOM VIP	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
843	FU-G03-3.8	G3-050	TRANE		COMS/DATA ROOM VIP	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
844	FU-DW4.5	G4-007	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
845	FU-DW4.6	G4-013	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
846	FU-D4.18	G4-073	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
847	FU-D4.19	G4-074	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
848	FU-G04-4.1	G4-025	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
849	FU-G04-4.2	G4-026	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
850	FU-G04-4.3	G4-029	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
851	FU-G04-4.4	G4-030	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
852	FU-G04-4.5	G4-041	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
853	FU-G04-4.6	G4-042	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
854	FU-G04-4.7	G4-045	TRANE		EE-ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
855	FU-G04-4.8	G4-046	TRANE		COMS/DATA ROOM	Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
856	FC-1	APRON EAST	TRANE			Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	APRON EAST	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
857	FC-2	APRON EAST	TRANE			Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	APRON EAST	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
858	FC-3	APRON EAST	TRANE			Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	APRON EAST	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
859	FC-6A	APRON EAST	TRANE			Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	APRON EAST	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
860	FC-1	APRON WEST	TRANE			Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	APRON WEST	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
861	FC-2	APRON WEST	TRANE			Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	APRON WEST	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
862	FC-3	APRON WEST	TRANE			Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	APRON WEST	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
863	FC-6A	APRON WEST	TRANE			Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	APRON WEST	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
864	FU-DWP 01-01 (ติดใหม่)	ช่องทางขนสินค้า WEST	TRANE		ช่องทางขนสินค้า WEST (FCU แบบแขวน)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
865	FU-DWP 01-02 (ติดใหม่)	ช่องทางขนสินค้า WEST	TRANE		ช่องทางขนสินค้า WEST (FCU แบบแขวน)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
866	FU-DWP 01-03 (ติดใหม่)	ช่องทางขนสินค้า WEST	TRANE		ช่องทางขนสินค้า WEST (FCU แบบแขวน)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
867	FU-DWP 01-04 (ติดใหม่)	ช่องทางขนสินค้า WEST	TRANE		ช่องทางขนสินค้า WEST (FCU แบบแขวน)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
868	FU-DWP 01-05 (ติดใหม่)	ช่องทางขนสินค้า WEST	TRANE		ช่องทางขนสินค้า WEST (FCU แบบแขวน)	Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	CCB-DW	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
869	FCU CEILING TYPE 48,000 BTU/HR	A3-063			งานติดตั้งระบบปรับอากาศ A3-063	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
870	FCU CEILING TYPE 48,000 BTU/HR	A3-063			งานติดตั้งระบบปรับอากาศ A3-063	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
871	FCU CEILING TYPE 48,000 BTU/HR	A3-063			งานติดตั้งระบบปรับอากาศ A3-063	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
872	FCU CEILING TYPE 48,000 BTU/HR	A3-063			งานติดตั้งระบบปรับอากาศ A3-063	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-A	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
873	FCU	ห้อง C1-054	DAKIN	FWW04L	ห้อง C1-054	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
874	FCU	ห้อง C1-054	DAKIN	FWW04A1A	ห้อง C1-054	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
875	FCU	ห้อง C1-054	DAKIN	FWW04A1A	ห้อง C1-054	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
876	FCU	ห้อง C1-054	DAKIN	FWW04A1A	ห้อง C1-054	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
877	FCU	ห้อง C1-054	DAKIN	FWW04A1A	ห้อง C1-054	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
878	FCU	ห้อง C1-054	DAKIN	FWW12A1A	ห้อง C1-054	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
879	FCU	ห้อง C1-054	DAKIN	FWW16A1A	ห้อง C1-054	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
880	FCU	ห้อง C1-054	DAKIN	FWW16A1A	ห้อง C1-054	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
881	FCU	ห้อง C1-054	DAKIN	FWW16A1A	ห้อง C1-054	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
882	FCU	ห้อง C1-054	DAKIN	FWW16A1A	ห้อง C1-054	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
883	FCU	ห้อง C1-054	DAKIN	FWW16A1A	ห้อง C1-054	Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	CCB-C	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล่	
884	P-HX-DE4.1	A1-002			CONCOURSE A		CCB-A	Week 1	ทอท. จัดหาคะโหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอคอยควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าขึ้นการเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
885	P-HX-D3E	A1-002			ASC EAST		CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
886	P-HX-AW1.1	A1-002			CONCOURSE A LEVEL 1		CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
887	P-HX-AE1.1	A1-009			CONCOURSE A LEVEL 1		CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
888	P-HX-A1	A1-026			CONCOURSE A LEVEL 1		CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
889	P-HX-A2	A1-040			CONCOURSE A LEVEL 1		CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
890	P-HX-A3	A1-057			CONCOURSE A LEVEL 1		CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
891	P-HX-A4	A1-079			CONCOURSE A LEVEL 1		CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
892	P-HX-A5	A1-096			CONCOURSE A LEVEL 1		CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
893	P-HX-A6	A1-111			CONCOURSE A LEVEL 1		CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
894	P-HX-A3E	A3-010			CONCOURSE A LEVEL 3		CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
895	P-HX-A4E	A3-010			ASC A LEVEL 3		CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
896	P-HX-A3W	A3-020			CONCOURSE A LEVEL 3		CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
897	P-HX-A4W	A3-020			ASC A LEVEL 3		CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
898	P-HX-D2W	B1-004			ASC EAST		CCB-B	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
899	P-HX-B51.1	B1-005			CONCOURSE B LEVEL 1		CCB-B	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
900	P-HX-D3W(B)	B1-011			ASC EAST		CCB-B	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
901	P-HX-BN1.1	B1-011			CONCOURSE B LEVEL 1		CCB-B	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
902	P-HX-B1	B1-021			CONCOURSE B LEVEL 1		CCB-B	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
903	P-HX-B2	B1-022			CONCOURSE B LEVEL 1		CCB-B	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
904	P-HX-B3	B1-036			CONCOURSE B LEVEL 1		CCB-B	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
905	P-HX-B4	B1-037			CONCOURSE B LEVEL 1		CCB-B	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
906	P-HX-B5	B1-046			CONCOURSE B LEVEL 1		CCB-B	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
907	P-HX-B6	B1-047			CONCOURSE B LEVEL 1		CCB-B	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
908	P-HX-B3S	B3-004			CONCOURSE B LEVEL 3		CCB-B	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
909	P-HX-B4S	B3-004			ASC B LEVEL 3		CCB-B	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
910	P-HX-B3N	B3-014			CONCOURSE B LEVEL 3		CCB-B	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
911	P-HX-B4N	B3-014			ASC B LEVEL 3		CCB-B	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
912	P-HX-CW1.1	C1-004			ASC CE LEVEL 1		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
913	P-HX-C1	C1-021			CONCOURSE C LEVEL 1		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
914	P-HX-C2	C1-024			CONCOURSE C LEVEL 1		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
915	P-HX-C3	C1-031			CONCOURSE C LEVEL 1		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
916	P-HX-C4	C1-034			CONCOURSE C LEVEL 1		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
917	P-HX-C5	C1-048			CONCOURSE C LEVEL 1		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
918	P-HX-C6	C1-051			CONCOURSE C LEVEL 1		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
919	P-HX-C7	C1-058			CONCOURSE C LEVEL 1		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
920	P-HX-C8	C1-061			CONCOURSE C LEVEL 1		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
921	P-HX-C9	C1-068			CONCOURSE C LEVEL 1		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
922	P-HX-C10	C1-071			CONCOURSE C LEVEL 1		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
923	P-HX-C4E	C3-007			ASC C LEVEL 3		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
924	P-HX-C4W	C3-016			ASC C LEVEL 3		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
925	P-HX-D2	D1-006			CONCOURSE DE LEVEL 1		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
926	P-HX-DE2	D1-009			CONCOURSE DE LEVEL 1		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
927	P-HX-D3	D1-011			CONCOURSE DE LEVEL 1		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
928	P-HX-D9	D1-011			CONCOURSE DE LEVEL 1		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
929	P-HX-DE3	D1-014			CONCOURSE DE LEVEL 1		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
930	P-HX-D4	D1-016			CONCOURSE DE LEVEL 1		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
931	P-HX-DE4	D1-019			CONCOURSE DE LEVEL 1		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
932	P-HX-D5	D1-024			CONCOURSE DW LEVEL 1		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
933	P-HX-DW4	D1-027			CONCOURSE DW LEVEL 1		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
934	P-HX-D6	D1-029			CONCOURSE DW LEVEL 1		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
935	P-HX-DW3	D1-032			CONCOURSE DW LEVEL 1		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
936	P-HX-D7	D1-034			CONCOURSE DW LEVEL 1		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
937	P-HX-D10	D1-034			CONCOURSE DW LEVEL 1		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
938	P-HX-DW2	D1-037			CONCOURSE DW LEVEL 1		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
939	P- HX-D2E	D1-046b			ASC EAST		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
940	P-HX-DEN1.1	D1-047			ASC DE LEVEL 1		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
941	P-HX-D4N(DE)	D1-047			ASC DE LEVEL 1		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
942	P-HX-D1	D1-064			CONCOURSE DE LEVEL 1		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
943	P-HX-DE1	D1-064			CONCOURSE DE LEVEL 1		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
944	P-HX-D8	D1-066			CONCOURSE DW LEVEL 1		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
945	P-HX-DW1	D1-066			CONCOURSE DW LEVEL 1		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
946	P-HX-DWS1.1	D1-083			CONCOURSE DW LEVEL 1		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
947	P-HX-DWN1.1	D1-086			CONCOURSE DW LEVEL 1		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
948	P-HX-D2W(B)	D1-086			ASC WEST		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
949	P-HX-D2E	D1-093			ASC WEST		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
950	P-HX-D4S(DE)	D3-010			ASC DE LEVEL 3		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
951	P-HX-D4S(DW)	D3-030			ASC DW LEVEL 3		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
952	P-HX-D4N(DW)	D3-038			ASC DW LEVEL 3		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
953	P-HX-EE1.1	E1-002			CONCOURSE DW LEVEL 1		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
954	P-HX-E1	E1-021			CONCOURSE E LEVEL 1		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
955	P-HX-E2	E1-024			CONCOURSE E LEVEL 1		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
956	P-HX-E3	E1-031			CONCOURSE E LEVEL 1		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
957	P-HX-E4	E1-034			CONCOURSE E LEVEL 1		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
958	P-HX-E5	E1-048			CONCOURSE E LEVEL 1		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
959	P-HX-E6	E1-051			CONCOURSE E LEVEL 1		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
960	P-HX-E7	E1-058			CONCOURSE E LEVEL 1		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
961	P-HX-E8	E1-061			CONCOURSE E LEVEL 1		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
962	P-HX-E9	E1-068			CONCOURSE E LEVEL 1		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
963	P-HX-E10	E1-071			CONCOURSE E LEVEL 1		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
964	P-HX-E4-E	E3-007			ASC E LEVEL 3		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
965	P-HX-E4-W	E3-016			ASC E LEVEL 3		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
966	P-HX-FS1.1	F1-005			CONCOURSE F LEVEL 1		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
967	P-HX-D3E	F1-011			ASC WEST		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
968	P-HX-FN1.1	F1-011			CONCOURSE F LEVEL 1		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
969	P-HX-F2	F1-021			CONCOURSE F LEVEL 1		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
970	P-HX-F1	F1-022			CONCOURSE F LEVEL 1		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
971	P-HX-F4	F1-036			CONCOURSE F LEVEL 1		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
972	P-HX-F3	F1-037			CONCOURSE F LEVEL 1		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
973	P-HX-F6	F1-046			CONCOURSE F LEVEL 1		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
974	P-HX-F5	F1-047			CONCOURSE F LEVEL 1		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
975	P-HX-F4S	F3-004			ASC F LEVEL 3		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
976	P-HX-F4N	F3-014			ASC F LEVEL 3		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
977	P-HX-DW4.1				CONCOURSE G		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
978	P-HX-GE1.1	G1-003			CONCOURSE G LEVEL 1		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
979	P-HX-GW1.1	G1-008			CONCOURSE G LEVEL 1		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
980	P-HX-G1	G1-027			CONCOURSE G LEVEL 1		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
981	P-HX-G2	G1-040			CONCOURSE G LEVEL 1		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
982	P-HX-G3	G1-056			CONCOURSE G LEVEL 1		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
983	P-HX-G4	G1-077			CONCOURSE G LEVEL 1		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
984	P-HX-G5	G1-092			CONCOURSE G LEVEL 1		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
985	P-HX-G4E	G3-009			ASC G LEVEL 3		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
986	P-HX-D3W(A)	G3-009			ASC WEST		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
987	P-HX-G4W	G3-018			ASC G LEVEL 3		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
988	AHU-AE1.1-1/13	HOLD ROOM A1A	ESCO		BUS GATE A1A	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	













ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
1249	AHU-CW1.1-8/14	BUS GATE C2A	ESCO		BUS GATE C2A	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1250	AHU-CW1.1-9/14	BUS GATE C2A	ESCO		BUS GATE C2A	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1251	AHU-CW1.1-10/14	BUS GATE C2A	ESCO		BUS GATE C2A	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1252	AHU-CW1.1-11/14	BUS GATE C2A	ESCO		BUS GATE C2A	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1253	AHU-CW1.1-12/14	BUS GATE C2A	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1254	AHU-CW1.1-13/14	BUS GATE C2A	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1255	AHU-CW1.1-14/14	BUS GATE C2A	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1256	AHU-C1-1/10 P-C1-MF1/8-5	HOLD ROOM C1	ESCO		HOLD ROOM C1	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1257	AHU-C1-2/10	HOLD ROOM C1	ESCO		HOLD ROOM C1	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1258	AHU-C1-3/10 P-C1-MF2/8-5	HOLD ROOM C1	ESCO		HOLD ROOM C1	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1259	AHU-C1-4/10 P-C1-MF3/8-6	HOLD ROOM C1	ESCO		HOLD ROOM C1	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1260	AHU-C1-5/10	HOLD ROOM C1	ESCO		HOLD ROOM C1	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1261	AHU-C1-6/10 P-C1-MF4/8-4	HOLD ROOM C1	ESCO		HOLD ROOM C1	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1262	DM P-C1-MF5/8-6	HOLD ROOM C1	ESCO		HOLD ROOM C1	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1263	AHU-C1-7/10	HOLD ROOM C1	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1264	AHU-C1-8/10 P-C1-MF6/8-4	HOLD ROOM C1	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1265	AHU-C1-9/10 P-C1-MF7/8-4	HOLD ROOM C1	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1266	AHU-C1-10/10 P-C1-MF8/8-4	HOLD ROOM C1	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1267	AHU-C2-1/14 P-C2-MF2/13-4	HOLD ROOM C2	ESCO		HOLD ROOM C2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1268	AHU-C2-2/14	HOLD ROOM C2	ESCO		HOLD ROOM C2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1269	AHU-C2-3/14 P-C2-MF3/13-5	HOLD ROOM C2	ESCO		HOLD ROOM C2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1270	AHU-C2-4/14 P-C2-MF4/13-5	HOLD ROOM C2	ESCO		HOLD ROOM C2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1271	AHU-C2-5/14	HOLD ROOM C2	ESCO		HOLD ROOM C2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1272	AHU-C2-6/14 P-C2-MF5/13-4	HOLD ROOM C2	ESCO		HOLD ROOM C2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1273	AHU-C2-7/14 P-C2-MF6/13-4	HOLD ROOM C2	ESCO		HOLD ROOM C2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1274	DM P-C2-MF7/13-6	HOLD ROOM C2	ESCO		HOLD ROOM C2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1275	AHU-C2-8/14	HOLD ROOM C2	ESCO		HOLD ROOM C2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1276	DM P-C2-MF8/13-4	HOLD ROOM C2	ESCO		HOLD ROOM C2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1277	AHU-C2-9/14	HOLD ROOM C2	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1278	AHU-C2-10/14 P-C2-MF9/13-4	HOLD ROOM C2	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1279	AHU-C2-11/14 P-C2-MF10/13-4	HOLD ROOM C2	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1280	AHU-C2-12/14 P-C2-MF11/13-4	HOLD ROOM C2	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1281	AHU-C2-13/14 P-C2-MF12/13-4	HOLD ROOM C2	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1282	AHU-C2-14/14 P-C2-MF13/13-4	HOLD ROOM C2	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1283	AHU-C3-1/21 P-C3-MF1/18-3	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1284	AHU-C3-2/21 P-C3-MF2/18-3	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1285	AHU-C3-3/21	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1286	AHU-C3-4/21 P-C3-MF3/18-5	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1287	AHU-C3-5/21 P-C3-MF4/18-2	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1288	AHU-C3-6/21 P-C3-MF5/18-3	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1289	AHU-C3-7/21 P-C3-MF6/18-3	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1290	AHU-C3-8/21 P-C3-MF7/18-3	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1291	AHU-C3-9/21 P-C3-MF8/18-4	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1292	AHU-C3-9/21 P-C3-MF8/18-5	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1293	AHU-C3-12/21	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1294	DM P-C3-MF11/18-3	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1295	DM AHU-C3-11/21	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1296	DM P-C3MF10/18-4	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1297	AHU-C3-10/21	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1298	DM P-C3-MF9/18-4	HOLD ROOM C3	ESCO		HOLD ROOM C3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1299	AHU-C3-13/21 P-C3-MF12/18-4	HOLD ROOM C3	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1300	AHU-C3-14/21	HOLD ROOM C3	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
1301	AHU-C3-15/21 P-C3-MF13/18-3	HOLD ROOM C3	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1302	AHU-C3-16/21 P-C3-MF10/10-5	HOLD ROOM C3	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1303	AHU-C3-17/21 P-C3-MF14/18-4	HOLD ROOM C3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1304	AHU-C3-18/21 P-C3-MF15/18-4	HOLD ROOM C3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1305	AHU-C3-19/21 P-C3-MF16/18-2	HOLD ROOM C3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1306	AHU-C3-20/21 P-C3-MF17/18-4	HOLD ROOM C3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1307	AHU-C3-21/21 P-C3-MF18/18-8	HOLD ROOM C3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1308	AHU-C4-1/19 P-C4-MF1/17-4	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1309	AHU-C4-2/19	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1310	AHU-C4-3/19 P-C4-MF2/17-5	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1311	AHU-C4-4/19 P-C4-MF3/17-5	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1312	AHU-C4-5/19 P-C4-MF4/17-3	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1313	AHU-C4-6/19 P-C4-MF5/17-3	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1314	AHU-C4-7/19 P-C4-MF6/17-3	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1315	AHU-C4-8/19 P-C4-MF7/17-3	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1316	AHU-C4-9/19 P-C4-MF8/17-3	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1317	AHU-C4-12/19	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1318	AHU-C4-12/20	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1319	AHU-C4-11/19 P-C4-MF11/17-4	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1320	DM P-C4-MF10/19-3	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1321	AHU-C4-10/19	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1322	P-C4-MF9/17-4	HOLD ROOM C4	ESCO		HOLD ROOM C4	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1323	AHU-C4-13/19	HOLD ROOM C4	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1324	AHU-C4-14/19 P-C4-MF12/17-3	HOLD ROOM C4	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1325	AHU-C4-15/19 P-C4-MF13/17-4	HOLD ROOM C4	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1326	AHU-C4-16/19 P-C4-MF14/17-4	HOLD ROOM C4	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1327	AHU-C4-17/19 P-C4-MF15/17-2	HOLD ROOM C4	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1328	AHU-C4-18/19 P-C4-MF16/17-4	HOLD ROOM C4	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1329	AHU-C4-19/19 P-C4-MF17/17-8	HOLD ROOM C4	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1330	AHU-C5-1/13 P-C5-MF1/10-3	HOLD ROOM C5	ESCO		HOLD ROOM C5	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1331	AHU-C5-2/13 P-C5-MF-2/10-3	HOLD ROOM C5	ESCO		HOLD ROOM C5	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1332	AHU-C5-3/13	HOLD ROOM C5	ESCO		HOLD ROOM C5	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1333	AHU-C5-4/13 P-C5-MF3/10-5	HOLD ROOM C5	ESCO		HOLD ROOM C5	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1334	AHU-C5-5/13 P-C5-MF4/10-2	HOLD ROOM C5	ESCO		HOLD ROOM C5	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1335	AHU-C5-6/13 P-C5-MF5/10-4	HOLD ROOM C5	ESCO		HOLD ROOM C5	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1336	AHU-C5-7/13 P-C5-MF6/10-4	HOLD ROOM C5	ESCO		HOLD ROOM C5	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1337	AHU-C5-9/13 P-C5-MF7/10-4	HOLD ROOM C5	ESCO		HOLD ROOM C5	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1338	AHU-C5-8/13	HOLD ROOM C5	ESCO		HOLD ROOM C5	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1339	AHU-C5-10/13	HOLD ROOM C5	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1340	AHU-C5-11/13	HOLD ROOM C5	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1341	AHU-C5-12/13 P-C5-MF8/10-8	HOLD ROOM C5	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1342	AHU-C5-13/13 P-C5-MF-9/10-2	HOLD ROOM C5	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
1343	AHU-C6-1/16 P-C6-MF1/13-4	HOLD ROOM C6	ESCO		HOLD ROOM C6	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
1344	AHU-C6-2/16	HOLD ROOM C6	ESCO		HOLD ROOM C6	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
1345	AHU-C6-3/16 P-C6-MF2/13-5	HOLD ROOM C6	ESCO		HOLD ROOM C6	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
1346	AHU-C6-4/16 P-C6-MF3/13-2	HOLD ROOM C6	ESCO		HOLD ROOM C6	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
1347	AHU-C6-5/16 P-C6-MF4/13-3	HOLD ROOM C6	ESCO		HOLD ROOM C6	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
1348	AHU-C6-6/16 P-C6-MF5/13-4	HOLD ROOM C6	ESCO		HOLD ROOM C6	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
1349	AHU-C6-7/16 P-6-MF6/13-4	HOLD ROOM C6	ESCO		HOLD ROOM C6	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
1350	AHU-C6-8/16 P-C6-MF7/13-4	HOLD ROOM C6	ESCO		HOLD ROOM C6	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
1351	AHU-C6-10/16 P-C6-MF10/13-1	HOLD ROOM C6	ESCO		HOLD ROOM C6	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
1352	DM P-C6-MF9/13-2	HOLD ROOM C6	ESCO		HOLD ROOM C6	Displacement Diffuser - Group 1	CCB-C	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	



























ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
1977	DM-P-E8-MF8/16-5	HOLD ROOM E8	ESCO		HOLD ROOM E8	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1978	AHU-E8-11/21	HOLD ROOM E8	ESCO		HOLD ROOM E8	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1979	DM-P-E8-MF9/16-6	HOLD ROOM E8	ESCO		HOLD ROOM E8	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1980	AHU-E8-12/21	HOLD ROOM E8	ESCO		HOLD ROOM E8	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1981	AHU-E8-12/22	HOLD ROOM E8	ESCO		HOLD ROOM E8	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1982	AHU-E8-13/21 P-E8-MF10/16-3	HOLD ROOM E8	ESCO		ทางเดินชั้น 2 หน้า Hold Room	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1983	AHU-E8-14/21	HOLD ROOM E8	ESCO		ทางเดินชั้น 2 หน้า Hold Room	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1984	AHU-E8-15/21	HOLD ROOM E8	ESCO		ทางเดินชั้น 2 หน้า Hold Room	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1985	AHU-E8-16/21 P-E8-MF11/16-5	HOLD ROOM E8	ESCO		ทางเดินชั้น 2 หน้า Hold Room	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1986	AHU-E8-17/21 P-E8-MF12/16-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1987	AHU-E8-18/21 P-E8-MF13/16-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1988	AHU-E8-19/21 P-E8-MF14/16-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1989	AHU-E8-20/21 P-E8-MF15/16-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1990	AHU-E8-21/21 P-E8-MF16/16-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1991	AHU-E9-1/15 P-E9-MF1/14-3	HOLD ROOM E9	ESCO		HOLD ROOM E9	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1992	AHU-E9-2/15 P-E9-MF2/14-3	HOLD ROOM E9	ESCO		HOLD ROOM E9	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1993	AHU-E9-3/15 P-E9-MF3/14-4	HOLD ROOM E9	ESCO		HOLD ROOM E9	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1994	AHU-E9-4/15	HOLD ROOM E9	ESCO		HOLD ROOM E9	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1995	AHU-E9-5/15 P-E9-MF4/14-5	HOLD ROOM E9	ESCO		HOLD ROOM E9	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1996	AHU-E9-6/15 P-E9-MF5/14-2	HOLD ROOM E9	ESCO		HOLD ROOM E9	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1997	AHU-E9-7/15 P-E9-MF6/14-4	HOLD ROOM E9	ESCO		HOLD ROOM E9	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1998	AHU-E9-8/15	HOLD ROOM E9	ESCO		HOLD ROOM E9	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
1999	AHU-E9-9/15 P-E9-MF7/14-6	HOLD ROOM E9	ESCO		HOLD ROOM E9	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2000	AHU-E9-10/15 P-E9-MF8/14-1	HOLD ROOM E9	ESCO		HOLD ROOM E9	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2001	AHU-E9-11/15 P-E9-MF9/14-5	HOLD ROOM E9	ESCO		HOLD ROOM E9	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2002	DM-P-E9-MF10/14-3	HOLD ROOM E9	ESCO		HOLD ROOM E9	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2003	AHU-E9-12/15	HOLD ROOM E9	ESCO		HOLD ROOM E9	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2004	AHU-E9-13/15 P-E9-MF11/14-3	HOLD ROOM E9	ESCO		HOLD ROOM E9	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2005	DM-P-E9-MF14/14-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2006	AHU-E9-14/15 P-E9-MF13/14-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2007	AHU-E9-15/15 P-E9-MF12/14-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2008	AHU-E10-1/10 P-E10-MF1/8-4	HOLD ROOM E10	ESCO		HOLD ROOM E10	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2009	AHU-E10-2/10	HOLD ROOM E10	ESCO		HOLD ROOM E10	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2010	AHU-E10-3/10 P-E10-MF2/8-5	HOLD ROOM E10	ESCO		HOLD ROOM E10	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2011	AHU-E10-4/10 P-E10-MF3/8-5	HOLD ROOM E10	ESCO		HOLD ROOM E10	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2012	AHU-E10-5/10	HOLD ROOM E10	ESCO		HOLD ROOM E10	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2013	AHU-E10-6/10	HOLD ROOM E10	ESCO		HOLD ROOM E10	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2014	AHU-E10-7/10 P-E10-MF4/8-6	HOLD ROOM E10	ESCO		HOLD ROOM E10	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2015	AHU-E10-8/10 P-E10-MF5/8-3	HOLD ROOM E10	ESCO		HOLD ROOM E10	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2016	AHU-E10-9/10 P-E10-MF6/8-5	HOLD ROOM E10	ESCO		HOLD ROOM E10	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2017	P-E10-MF8/8-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2018	AHU-E10-10/10 P-E10-MF7/8-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2019	AHU-EE4.1-1/7 P-E4E-MF7/10-5	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2020	AHU-EE4.1-2/7 P-E4E-MF6/10-4	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2021	AHU-EE4.1-3/7 P-E4E-MF5/10-5	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2022	AHU-EE4.1-4/7 P-E4E-MF4/10-3	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2023	AHU-EE4.1-5/7 P-E4E-MF9/10-5	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2024	AHU-EE4.1-6/7	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2025	AHU-EE4.1-7/7 P-E4E-MF10/10-9	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2026	DM-P-E4E-MF8/10-9	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2027	AHU-EW4.1-1/7 P-E4W-MF9/12-5	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2028	AHU-EW4.1-2/7 P-E4W-MF8/12-4	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	



ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเปาะสารเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2029	AHU-EW4.1-3/7 P-E4W-MF7/12-5	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2030	AHU-EW4.1-4/7 P-E4W-MF6/12-3	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2031	AHU-EW4.1-5/7 P-E4W-MF10/12-6	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2032	AHU-EW4.1-6/7 P-E4W-MF11/12-7	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2033	AHU-EW4.1-7/7 P-E4W-MF12/12-5	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-E	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2034	AHU-FS1.1-1/14	BUSGATE F1A	ESCO		BUSGATE F1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2035	AHU-FS1.1-2/14	BUSGATE F1A	ESCO		BUSGATE F1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2036	AHU-FS1.1-3/14	BUSGATE F1A	ESCO		BUSGATE F1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2037	AHU-FS1.1-4/14	BUSGATE F1A	ESCO		BUSGATE F1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2038	AHU-FS1.1-5/14	BUSGATE F1A	ESCO		BUSGATE F1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2039	AHU-FS1.1-6/14	BUSGATE F1A	ESCO		BUSGATE F1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2040	AHU-FS1.1-7/14	BUSGATE F1A	ESCO		BUSGATE F1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2041	AHU-FS1.1-8/14	BUSGATE F1A	ESCO		BUSGATE F1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2042	AHU-FS1.1-9/14	BUSGATE F1A	ESCO		BUSGATE F1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2043	AHU-FS1.1-10/14	BUSGATE F1A	ESCO		BUSGATE F1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2044	AHU-FS1.1-11/14	BUSGATE F1A	ESCO		BUSGATE F1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2045	AHU-FS1.1-12/14	BUSGATE F1A	ESCO		ทางเดินชั้น 2 หน้า Hold Room	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2046	AHU-FS1.1-13/14	BUSGATE F1A	ESCO		ทางเดินชั้น 2 หน้า Hold Room	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2047	AHU-FS1.1-14/14	BUSGATE F1A	ESCO		ทางเดินชั้น 2 หน้า Hold Room	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2048	AHU-FN1.1-1/14	BUSGATE F2A	ESCO		BUSGATE F2A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2049	AHU-FN1.1-2/14	BUSGATE F2A	ESCO		BUSGATE F2A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2050	AHU-FN1.1-3/14	BUSGATE F2A	ESCO		BUSGATE F2A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2051	AHU-FN1.1-4/14	BUSGATE F2A	ESCO		BUSGATE F2A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2052	AHU-FN1.1-5/14	BUSGATE F2A	ESCO		BUSGATE F2A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2053	AHU-FN1.1-6/14	BUSGATE F2A	ESCO		BUSGATE F2A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2054	AHU-FN1.1-7/14 P-F2-MF1/11-2	BUSGATE F2A	ESCO		BUSGATE F2A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2055	AHU-FN1.1-8/14	BUSGATE F2A	ESCO		BUSGATE F2A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2056	AHU-FN1.1-9/14	BUSGATE F2A	ESCO		BUSGATE F2A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2057	AHU-FN1.1-10/14	BUSGATE F2A	ESCO		BUSGATE F2A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2058	AHU-FN1.1-11/14	BUSGATE F2A	ESCO		BUSGATE F2A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2059	AHU-FN1.1-12/14	BUSGATE F2A	ESCO		ทางเดินชั้น 2 หน้า Hold Room	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2060	AHU-FN1.1-13/14	BUSGATE F2A	ESCO		ทางเดินชั้น 2 หน้า Hold Room	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2061	AHU-FN1.1-14/14	BUSGATE F2A	ESCO		ทางเดินชั้น 2 หน้า Hold Room	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2062	AHU-F1-1/8 P-F1-MF1/7-5 F1-2-4	BUSGATE F1	ESCO		BUSGATE F1	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2063	AHU-F1-2/8	BUSGATE F1	ESCO		BUSGATE F1	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2064	AHU-F1-3/8 P-F1-MF2/7-5 F1-2-3.2	BUSGATE F1	ESCO		BUSGATE F1	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2065	AHU-F1-4/8 P-F1-MF3/7-2 F1-2-3.1	BUSGATE F1	ESCO		BUSGATE F1	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2066	DM P-F1-MF4/7-6 F1-2-2	BUSGATE F1	ESCO		BUSGATE F1	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2067	AHU-F1-5/8 P-F1-MF5/7-3 F1-2-1	BUSGATE F1	ESCO		BUSGATE F1	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2068	AHU-F1-6/8	BUSGATE F1	ESCO		BUSGATE F1	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2069	AHU-F1-7/8 P-F1-MF7/7-4 F1-3-2	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2070	AHU-F1-8/8 P-F1-MF6/7-5 F1-3-1	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2071	AHU-F2-1/11 P-F2-MF2/11-4(F2-2-5)	BUSGATE F2	ESCO		BUSGATE F2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2072	AHU-F2-2/11	BUSGATE F2	ESCO		BUSGATE F2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2073	AHU-F2-3/11 P-F2-MF3/11-5(F2-2-4.2)	BUSGATE F2	ESCO		BUSGATE F2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2074	AHU-F2-4/11 P-F2-MF4/11-2(F2-2-4.1)	BUSGATE F2	ESCO		BUSGATE F2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2075	AHU-F2-5/11 P-F2-MF5/11-4(F2-2-3.2)	BUSGATE F2	ESCO		BUSGATE F2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2076	AHU-F2-6/11 P-F2-MF6/11-4(F2-2-3.1)	BUSGATE F2	ESCO		BUSGATE F2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2077	AHU-F2-7/11 P-F2-MF8/11-3(F2-2-1)	BUSGATE F2	ESCO		BUSGATE F2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2078	DM-P-F2-MF7/11-6(F2-2-2)	BUSGATE F2	ESCO		BUSGATE F2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2079	AHU-F2-8/11	BUSGATE F2	ESCO		ทางเดินชั้น 11	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2080	AHU-F2-9/11 P-F2-MF9/11-5(F2-3-1)	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2081	AHU-F2-10/11 P-F2-MF10/11-4(F2-3-2)	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2082	AHU-F2-11/11 P-F2-MF11/11-5(F2-3-3)	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2083	AHU-F3-1/11 P-F3-MF1/10-4	BUSGATE F3	ESCO		BUSGATE F3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2084	AHU-F3-2/11 P-F3-MF2/10-4	BUSGATE F3	ESCO		BUSGATE F3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2085	AHU-F3-3/11 P-F3-MF3/10-4	BUSGATE F3	ESCO		BUSGATE F3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2086	AHU-F3-4/11	BUSGATE F3	ESCO		BUSGATE F3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2087	AHU-F3-5/11 P-F3-MF4/10-5	BUSGATE F3	ESCO		BUSGATE F3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2088	AHU-F3-6/11 P-F3-MF5/10-2	BUSGATE F3	ESCO		BUSGATE F3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2089	AHU-F3-7/11 P-F3-MF6/10-5	BUSGATE F3	ESCO		BUSGATE F3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2090	AHU-F3-7/11 P-F3-MF6/10-6	BUSGATE F3	ESCO		BUSGATE F3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2091	AHU-F3-8/11 P-F3-MF7/10-5	BUSGATE F3	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2092	AHU-F3-9/11 P-F3-MF8/10-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2093	AHU-F3-10/11 P-F3-MF9/10-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2094	AHU-F3-11/11 P-F3-MF10/10-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2095	AHU-F4-1/13 P-F4-MF1/7-4	BUSGATE F4	ESCO		BUSGATE F4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2096	AHU-F4-2/13	BUSGATE F4	ESCO		BUSGATE F4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2097	AHU-F4-3/13 P-F4-MF2/7-5	BUSGATE F4	ESCO		BUSGATE F4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2098	AHU-F4-4/13 P-F4-MF3/7-5	BUSGATE F4	ESCO		BUSGATE F4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2099	AHU-F4-5/13	BUSGATE F4	ESCO		BUSGATE F4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2100	AHU-F4-6/13 P-F4-MF4/7-4	BUSGATE F4	ESCO		BUSGATE F4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2101	AHU-F4-6/13 P-F4-MF4/7-5	BUSGATE F4	ESCO		BUSGATE F4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2102	AHU-F4-7/13	BUSGATE F4	ESCO		BUSGATE F4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2103	DM- P-F4-MF5/7-6	BUSGATE F4	ESCO		BUSGATE F4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2104	AHU-F4-8/13	BUSGATE F4	ESCO		BUSGATE F4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2105	AHU-F4-9/13	BUSGATE F4	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2106	AHU-F4-10/13	BUSGATE F4	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2107	AHU-F4-11/13	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2108	AHU-F4-12/13 P-F4-MF6/7-5	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2109	AHU-F4-13/13 P-F4-MF7/7-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2110	AHU-F5-1/16 P-F5-MF1/13-4	BUSGATE F5	ESCO		BUSGATE F5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2111	AHU-F5-2/16 P-F5-MF2/13-3	BUSGATE F5	ESCO		BUSGATE F5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2112	AHU-F5-3/16 P-F5-MF3/13-3	BUSGATE F5	ESCO		BUSGATE F5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2113	AHU-F5-4/16	BUSGATE F5	ESCO		BUSGATE F5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2114	AHU-F5-5/16 P-F5-MF4/13-5	BUSGATE F5	ESCO		BUSGATE F5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2115	AHU-F5-6/16 P-F5-MF5/13-5	BUSGATE F5	ESCO		BUSGATE F5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2116	AHU-F5-6/16 P-F5-MF5/13-6	BUSGATE F5	ESCO		BUSGATE F5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2117	AHU-F5-7/16 P-F5-MF6/13-5	BUSGATE F5	ESCO		BUSGATE F5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2118	DM P-F5-MF7/13-5	BUSGATE F5	ESCO		BUSGATE F5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2119	AHU-F5-8/16 P-F5-MF8/13-1	BUSGATE F5	ESCO		BUSGATE F5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2120	AHU-F5-9/16 P-F5-MF9/13-4	BUSGATE F5	ESCO		BUSGATE F5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2121	AHU-F5-10/16	BUSGATE F5	ESCO		BUSGATE F5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2122	AHU-F5-11/16 P-F5-MF10/13-6	BUSGATE F5	ESCO		BUSGATE F5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2123	AHU-F5-13/16	BUSGATE F5	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2124	AHU-F5-12/16	BUSGATE F5	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2125	AHU-F5-14/16 P-F5-MF11/13-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2126	AHU-F5-15/16 P-F5-MF12/13-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2127	AHU-F5-16/16 P-F5-MF13/13-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2128	AHU-F6-1/11 P-F6-MF1/8-4	BUSGATE F6	ESCO		BUSGATE F6	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2129	AHU-F6-2/11	BUSGATE F6	ESCO		BUSGATE F6	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2130	AHU-F6-3/11 P-F6-MF2/8-5	BUSGATE F6	ESCO		BUSGATE F6	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2131	AHU-F6-4/11 P-F6-MF3/8-5	BUSGATE F6	ESCO		BUSGATE F6	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2132	AHU-F6-5/11	BUSGATE F6	ESCO		BUSGATE F6	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2133	AHU-F6-6/11	BUSGATE F6	ESCO		BUSGATE F6	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2134	AHU-F6-7/11 P-F6-MF5/8-3	BUSGATE F6	ESCO		BUSGATE F6	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2135	AHU-F6-9/11 P-F6-MF6/8-6	BUSGATE F6	ESCO		BUSGATE F6	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2136	DM P-F6-MF4/8-5	BUSGATE F6	ESCO		BUSGATE F6	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2137	AHU-F6-8/11	BUSGATE F6	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2138	AHU-F6-10-11 P-F6-MF7/8-5	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2139	AHU-F6-11-11 P-F6-MF8/8-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2140	P-F4-N-MF1/9-6 AC-F4-1	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2141	P-F4-N-MF2/9-5 AC-F4-2	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2142	P-F4-S-MF1/12-6	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2143	P-F4-S-MF2/12-5	CONCOURSE E	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2144	P-F4-N-MF3/9-5 AC-F4-3	CONCOURSE E	ESCO		LIFT ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2145	P-F4-S-MF3/12-4 AC-F4-12	CONCOURSE E	ESCO		LIFT ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2146	P-F4-S-MF4/12-5 AC-F4-13	CONCOURSE E	ESCO		LIFT ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2147	P-F4-S-MF4/12-4 AC-1	CONCOURSE E	ESCO		LIFT ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2148	AHU-FN4.1-1/7 P-F4-N-MF4/9-3	CONCOURSE E	ESCO		LIFT ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2149	AHU-FN4.1-2/7 P-F4-N-MF5/9-5	CONCOURSE E	ESCO		LIFT ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2150	AHU-FN4.1-3/7 P-F4-N-MF6/9-4	CONCOURSE E	ESCO		LIFT ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2151	AHU-FN4.1-4/7 P-F4-N-MF7/9-5	CONCOURSE E	ESCO		LIFT ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-F	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2152	AHU-GW1.3-1/13	HOLD ROOM G1A	ESCO		HOLD ROOM G1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2153	AHU-GW1.3-2/13	HOLD ROOM G1A	ESCO		HOLD ROOM G1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2154	AHU-GW1.3-3/13	HOLD ROOM G1A	ESCO		HOLD ROOM G1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2155	AHU-GW1.3-4/13	HOLD ROOM G1A	ESCO		HOLD ROOM G1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2156	AHU-GW1.3-5/13	HOLD ROOM G1A	ESCO		HOLD ROOM G1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2157	AHU-GW1.3-6/13	HOLD ROOM G1A	ESCO		HOLD ROOM G1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2158	AHU-GW1.3-7/13	HOLD ROOM G1A	ESCO		HOLD ROOM G1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2159	AHU-GW1.3-8/13	HOLD ROOM G1A	ESCO		HOLD ROOM G1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2160	AHU-GW1.3-9/13	HOLD ROOM G1A	ESCO		HOLD ROOM G1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2161	AHU-GW1.3-10/13	HOLD ROOM G1A	ESCO		HOLD ROOM G1A	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2162	AHU-GW1.3-11/13	HOLD ROOM G1A	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2163	AHU-GW1.3-12/13	HOLD ROOM G1A	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2164	AHU-GW1.3-13/13	HOLD ROOM G1A	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2165	AHU-G1-1/8 P-G1-MF1/7-5	HOLD ROOM G1	ESCO		HOLD ROOM G1	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2166	AHU-G1-2/8	HOLD ROOM G1	ESCO		HOLD ROOM G1	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2167	AHU-G1-3/8 P-G1-MF2/7-5	HOLD ROOM G1	ESCO		HOLD ROOM G1	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2168	AHU-G1-4/8 P-G1-MF3/7-2	HOLD ROOM G1	ESCO		HOLD ROOM G1	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2169	AHU-G1-5/8 P-G1-MF5/7-2	HOLD ROOM G1	ESCO		HOLD ROOM G1	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2170	DM P-G1-MF4/7-5	HOLD ROOM G1	ESCO		HOLD ROOM G1	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2171	AHU-G1-6/8	HOLD ROOM G1	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2172	AHU-G1-7/8 P-G1-MF7/7-2	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2173	AHU-G1-8/8 P-G1-MF7/7-4		ESCO			Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2174	AHU-G2-1/16 P-G2-MF1/13-4	HOLD ROOM G2	ESCO		HOLD ROOM G2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2175	AHU-G2-2/16 P-G2-MF2/13-3	HOLD ROOM G2	ESCO		HOLD ROOM G2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2176	AHU-G2-3/16 P-G2-MF3/13-3	HOLD ROOM G2	ESCO		HOLD ROOM G2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2177	AHU-G2-4/16	HOLD ROOM G2	ESCO		HOLD ROOM G2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2178	AHU-G2-5/16 P-G2-MF4/13-5	HOLD ROOM G2	ESCO		HOLD ROOM G2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2179	AHU-G2-6/16 P-G2-MF5/13-6	HOLD ROOM G2	ESCO		HOLD ROOM G2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2180	AHU-G2-7/16	HOLD ROOM G2	ESCO		HOLD ROOM G2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2181	AHU-G2-8/16 P-G2-MF6/13-4	HOLD ROOM G2	ESCO		HOLD ROOM G2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2182	AHU-G2-8/16 P-G2-MF6/13-5	HOLD ROOM G2	ESCO		HOLD ROOM G2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2183	AHU-G2-9/16	HOLD ROOM G2	ESCO		HOLD ROOM G2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2184	DM P-G2-MF7/13-5	HOLD ROOM G2	ESCO		HOLD ROOM G2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	



ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2237	AHU-G5-6/16 P-G5-MF4/12-5	HOLD ROOM G5	ESCO		HOLD ROOM G5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2238	AHU-G5-7/16 P-G5-MF5/12-3	HOLD ROOM G5	ESCO		HOLD ROOM G5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2239	DM P-G5-MF6/12-2	HOLD ROOM G5	ESCO		HOLD ROOM G5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2240	AHU-G5-8/16	HOLD ROOM G5	ESCO		HOLD ROOM G5	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2241	AHU-G5-9/16 P-G5-MF7/12-4	HOLD ROOM G5	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2242	AHU-G5-10/16	HOLD ROOM G5	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2243	AHU-G5-11/16	HOLD ROOM G5	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2244	AHU-G5-12/16 P-G5-MF9/12-4	HOLD ROOM G5	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2245	AHU-G5-13/16 P-G5-MF8/12-4	HOLD ROOM G5	ESCO		ทางเดินชั้น 2	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2246	AHU-G5-14/16 P-G5-MF10/12-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2247	AHU-G5-15/16 P-G5-MF11/12-6	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2248	AHU-G5-16/16 P-G5-MF12/12-4	ทางเดินชั้น 3	ESCO		ทางเดินชั้น 3	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2249	P-G4-E-MF1/12-4	CONCOURSE G	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2250	P-G4-E-MF2/12-4	CONCOURSE G	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2251	P-G4-W-MF1/10-6	CONCOURSE G	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2252	P-G4-W-MF2/10-6	CONCOURSE G	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2253	AHU-GE4.1-1/7 P-G4-E-MF6/12-3	CONCOURSE G	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2254	AHU-GE4.1-2/7 P-G4-E-MF7/12-5	CONCOURSE G	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2255	AHU-GE4.1-3/7 P-G4-E-MF8/12-4	CONCOURSE G	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2256	AHU-GE4.1-4/7 P-G4-E-MF9/12-5	CONCOURSE G	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2257	AHU-GE4.1-5/7 P-G4-E-MF10/12-5	CONCOURSE G	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2258	AHU-GE4.1-6/7	CONCOURSE G	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2259	AHU-GE4.1-7/7 P-G4-EMF11/12-6	CONCOURSE G	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2260	DM P-G4-E-MF12/12-9	CONCOURSE G	ESCO		ชั้น 4	Displacement Diffuser - Group 3	CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2261	SEF-A01.1	A1-040					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2262	SEF-A01.2	A1-057					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2263	SEF-A01.3	A1-079					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2264	SEF-AE1.1	A1-003					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2265	SEF-A01.4	A1-096					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2266	SEF-BN1.1	GATE-B1					CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2267	SEF-CE1.1	C1-004					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2268	SEF-EE1.1	E1-002					CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2269	SEF-FN1.1	CTG					CCB-F	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2270	SEF-GO1.1	G1-040					CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2271	SEF-GO1.2	G1-056					CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2272	SEF-GO1.3	G1-077					CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2273	SEF-GO1.4	G1-092					CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2274	SEF-GE1.1	G1-002					CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2275	SEF-GW1.1	G1-002					CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2276	SEF-DES1.1	D1-106					CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2277	SEF-DWS1.1	D1-107					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2278	EF - SM 1.8	Service load CCC			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 8		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2279	EF - SM 1.9	Service load CCC			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 9		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2280	EF - SM 1.10	Service load CCC			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 10		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2281	EF - SM 1.11	Service load CCC			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 11		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2282	EF - SM 1.12	Service load DE			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 12		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2283	EF - SM 1.13	Service load DE			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 13		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2284	EF - SM 1.14	Service load DW			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 14		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2285	EF - SM 1.15	Service load DW			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 15		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2286	EF - SM 1.16	Service load CCE			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 16		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2287	EF - SM 1.17	Service load CCE			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 17		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2288	EF - SM 1.18	Service load CCE			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 18		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2289	EF - SM 1.19	Service load CCE			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 19		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2290	EF - SM 1.20	Service load CCF			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 20		CCB-F	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2291	EF - SM 1.21	Service load CCF			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 21		CCB-F	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2292	EF - SM 1.22	Service load CCF			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 22		CCB-F	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2293	EF - SM 1.23	Service load CCF			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 23		CCB-F	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2294	EF - SM 1.24	Service load CCG			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 24		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2295	EF - SM 1.25	Service load CCG			ห้องสุขาหญิงหมายเลข 25		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2296	RSF-A 6.1	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2297	RSF-A 6.2	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2298	RSF-A 6.3	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2299	RSF-A 6.4	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2300	RSF-A 6.5	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2301	RSF-A 6.6	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2302	RSF-A 6.7	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2303	RSF-A 6.8	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2304	RSF-A 6.9	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2305	RSF-A 6.10	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2306	RSF-A 6.11	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2307	RSF-A 6.12	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2308	RSF-A 6.13	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2309	RSF-A 6.14	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2310	RSF-A 6.15	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2311	RSF-A 6.16	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2312	RSF-A 6.17	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE A					CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2313	RSF-B 6.1	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE B					CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2314	RSF-B 6.2	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE B					CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2315	RSF-B 6.3	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE B					CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2316	RSF-B 6.4	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE B					CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2317	RSF-B 6.5	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE B					CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2318	RSF-B 6.6	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE B					CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2319	RSF-B 6.7	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE B					CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2320	RSF-B 6.8	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE B					CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2321	RSF-B 6.9	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE B					CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2322	RSF-B 6.10	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE B					CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2323	RSF-B 6.11	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE B					CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2324	RSF-C 6.1	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2325	RSF-C 6.2	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2326	RSF-C 6.3	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2327	RSF-C 6.4	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2328	RSF-C 6.5	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2329	RSF-C 6.6	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2330	RSF-C 6.7	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2331	RSF-C 6.8	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2332	RSF-C 6.9	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2333	RSF-C 6.10	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2334	RSF-C 6.11	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2335	RSF-C 6.12	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2336	RSF-C 6.13	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2337	RSF-C 6.14	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2338	RSF-C 6.15	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2339	RSF-C 6.16	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2340	RSF-C 6.17	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE C					CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	



ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอคอยควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2393	RSF-DE 6.8	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2394	RSF-DE 6.9	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2395	RSF-DE 6.10	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2396	RSF-DE 6.11	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2397	RSF-DE 6.12	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2398	RSF-DE 6.13	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2399	RSF-DE 6.14	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2400	RSF-DE 6.15	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2401	RSF-DW 6.1	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2402	RSF-DW 6.2	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2403	RSF-DW 6.3	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2404	RSF-DW 6.4	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2405	RSF-DW 6.5	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2406	RSF-DW 6.6	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2407	RSF-DW 6.7	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2408	RSF-DW 6.8	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2409	RSF-DW 6.9	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2410	RSF-DW 6.10	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2411	RSF-DW 6.11	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2412	RSF-DW 6.12	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2413	RSF-DW 6.13	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2414	RSF-DW 6.14	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2415	RSF-DW 6.15	ใต้หลังคาอาคาร CONCOURSE D					CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2416	SF-1	Apron East	PANASORNIC	FY-35DSM			CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2417	SF-1	Apron West	PANASORNIC	FY-35DSM			APRON EAST	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2418	KX-AE1.1	GATE-A1	WOOD	90JM/25/4/9/12			APRON WEST	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2419	EF-DE1.1	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2420	EF-DE1.2	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2421	EF-DE1.3	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2422	EF-DE1.4	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2423	EF-DE1.5	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2424	EF-DE1.6	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2425	EF-DE1.7	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2426	EF-DE1.8	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2427	EF-DE1.9	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2428	EF-DE1.10	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2429	EF-DE1.11	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2430	EF-DE1.12	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2431	EF-DE1.13	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2432	EF-DE1.14	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2433	EF-DE1.15	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2434	EF-DE1.16	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2435	EF-DE1.17	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2436	EF-DE1.18	Sorttting DE	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2437	EF-DW1.1	Sorttting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2438	EF-DW1.2	Sorttting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2439	EF-DW1.3	Sorttting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2440	EF-DW1.4	Sorttting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2441	EF-DW1.5	Sorttting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2442	EF-DW1.6	Sorttting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2443	EF-DW1.7	Sorttting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2444	EF-DW1.8	Sorttting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sorttting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	



ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอคอยควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2445	EF-DW1.9	Sortting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sortting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2446	EF-DW1.10	Sortting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sortting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2447	EF-DW1.11	Sortting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sortting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2448	EF-DW1.12	Sortting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sortting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2449	EF-DW1.13	Sortting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sortting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2450	EF-DW1.14	Sortting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sortting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2451	EF-DW1.15	Sortting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sortting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2452	EF-DW1.16	Sortting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sortting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2453	EF-DW1.17	Sortting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sortting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2454	EF-DW1.18	Sortting DW	WOODS	100JM/25/6/6/24	Sortting DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2455	LEF - DE 1.1	SORTTING DE	KRUGLE	TDA-1600-31BL-7-7/20/ALU	SORTTING DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2456	LEF - DE 1.2	SORTTING DE	KRUGLE	TDA-1800-3-1BM-8-8/18/ALU	SORTTING DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2457	LEF - DE 1.3	SORTTING DE	KRUGLE	TDA-1800-3-1BM-8-8/18/ALU	SORTTING DE		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2458	LEF - DW 1.1	SORTTING DW	KRUGLE	TDA-1600-31BL-7-7/20/ALU	SORTTING DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2459	LEF - DW 1.2	SORTTING DW	KRUGLE	TDA-1800-3-1BM-8-8/18/ALU	SORTTING DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2460	LEF - DW 1.3	SORTTING DW	KRUGLE	TDA-1800-3-1BM-8-8/18/ALU	SORTTING DW		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2461	CTX-A1	A1-001B			ห้องน้ำหญิง		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2462	CTX-A2	A1-013			ห้องน้ำชาย		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2463	CTX-A3	A1-001c			ห้องซักล้าง		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2464	CTX-G1	G1-001b			ห้องน้ำชาย		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2465	CTX-G2	G1-001c			ห้องซักล้าง		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2466	CTX-G3	G1-001a			ห้องน้ำหญิง		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2467	CTX-C1	C1-003a			ห้องน้ำหญิง		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2468	CTX-C2	C1-003g			ห้องน้ำชาย		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2469	CEILING FAN 1	E1-001H			ห้องน้ำชาย ห้องกักกัน		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2470	CEILING FAN 2	E1-001I			ห้องน้ำหญิง ห้องกักกัน		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2471	EF-SM 2.8	E2-127	WOODS	35JM/16/4/5/32	E2-128		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2472	EF-AE1.1	GATE-A1	WOODS	35JM/16/4/5/32	ภายใน Gate A1		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2473	EF-AE1.2	A1-145	WOODS	35JM/16/4/5/32	A1-145		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2474	EF-AO1.1	A1-026	EMAK	RAT 18	A1-026		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2475	EF-AO1.2	A1-057	EMAK	RAT 18	A1-057		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2476	EF-AO1.3	A1-111	EMAK	RAT 18	A1-111		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2477	EF-A1.1	A1-021	WOODS	35JM/16/4/5/32	A1-021		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2478	EF-AW1.1	A1-002	WOODS	50JM/16/4/22.3L	A1-002		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2479	EF-BN1.1	B1-013	WOODS	50JM/16/4/22.3L	B1-014		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2480	EF-BN1.2	SERVICER	WOODS	50JM/16/4/22.3L	SERVICER		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2481	EF-BS1.1	SERVICER	WOODS	50JM/16/4/22.3L	SERVICER		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2482	EF-BS1.2	SERVICER	WOODS	50JM/16/4/22.3L	SERVICER		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2483	EF-CE1.1	SERVICER	WOODS	50JM/16/4/22.3L	SERVICER		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2484	EF-CE1.2	SERVICER	WOODS	50JM/16/4/22.3L	SERVICER		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2485	EF-CW1.1	SERVICER	WOODS	50JM/16/4/22.3L	SERVICER		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2486	EF-CW1.2	SERVICER	WOODS	50JM/16/4/22.3L	SERVICER		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2487	EF-D1.1	D1-016	WOODS	56JM/16/4/5/28	D1-016		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2488	EF-D1.2	D1-029	WOODS	56JM/16/4/5/28	D1-029		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2489	EF-E1.4	E1-001J	WOODS	56JM/16/4/5/28	E1-001J		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2490	EF-E1.5	E1-001J	WOODS	56JM/16/4/5/28	E1-001J		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2491	EF-EE1.1	E1-002	WOODS	50JM/16/4/22.3L	E1-002		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2492	EF-EE1.2	E1-008	WOODS	50JM/16/4/22.3L	E1-008		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2493	EF-EW1.1	E1-002	WOODS	50JM/16/4/22.3L	E1-002		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2494	EF-EW1.2	E1-008	WOODS	50JM/16/4/22.3L	E1-008		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2495	EF-FN1.1	F1-011	WOODS	50JM/16/4/22.3L	F1-011		CCB-F	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2496	EF-FN1.2	F1-011	WOODS	50JM/16/4/22.3L	F1-011		CCB-F	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2497	EF-FS1.1	F1-044	WOODS	50JM/16/4/22.3L	F1-044		CCB-F	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2498	EF-FS1.2	F1-004	WOODS	50JM/16/4/22.3L	F1-004		CCB-F	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2499	EF-G1.1	G1-022	WOODS	56JM/16/4/5/28	G1-022		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2500	EF-G15	G1-095	WOODS	56JM/16/4/5/28	G1-095		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2501	EF-GE1.1	G1-003	EMAK	56JM/16/4/5/28	G1-003		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2502	EF-GO1.1	G1-027	EMAK	RAT 18	G1-027		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2503	EF-GO1.2	G1-056	EMAK	RAT 18	G1-056		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2504	EF-GO1.3	G1-092	WOODS	RAT 18	G1-092		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2505	EF-TE1.1	VVWPGEN	WOODS	50JM/16/4/22.3L	VVWPGEN GenRoom01		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2506	EF-GW1.1	G1-008	WOODS	56JM/16/4/5/28	G1-008		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2507	EF-GW1.2	G1-008	WOODS	56JM/16/4/5/28	G1-008		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2508	EF-DW1.1	(D1-085 Men Toilet ASW)	WOODS	50JM/16/4/22.3L			CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2509	EF-DWN1.1	D1-086	WOODS	50JM/16/4/22.3L	D1-086		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2510	EF-DWS1.1	D1-083	WOODS	50JM/16/4/22.3L	D1-083		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2511	EF-DWS1.2	D1-083	WOODS	50JM/16/4/22.3L	D1-083		CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2512	EF-DE1.1	(D1-045 Men Toilet ASE)	WOODS	50JM/16/4/22.3L	ตู้ควบคุมอยู่ที่ห้องวรไฟฟ้า		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2513	EF-DES1.1	B / 11	WOODS	50JM/16/4/22.3L	ช่องเซอร์วิส		CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2514	EF	ห้อง C1-054	NICOTRA	ASH 315D CW	ห้อง C1-054		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2515	CTX-A1	A1-001B	PANASONIC	FV-32CD28	ห้องน้ำหญิง		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2516	CTX-A2	A1-013	PANASONIC	FV-32CD28	ห้องน้ำชาย		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2517	CTX-A3	A1-001c	PANASONIC	FV-32CD28	ห้องซักล้าง		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2518	CTX-G1	G1-001b	PANASONIC	FV-32CD28	ห้องน้ำชาย		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2519	CTX-G2	G1-001c	PANASONIC	FV-32CD28	ห้องซักล้าง		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2520	CTX-G3	G1-001a	PANASONIC	FV-32CD28	ห้องน้ำหญิง		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2521	CTX-C1	C1-003a	PANASONIC	FV-32CD28	ห้องน้ำหญิง		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2522	CTX-C2	C1-003g	PANASONIC	FV-32CD28	ห้องน้ำชาย		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2523	CEILING FAN 1	E1-001H	PANASONIC	FV-32CD28	ห้องน้ำชาย ห้องกักกัน		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2524	CEILING FAN 2	E1-001I	PANASONIC	FV-32CD28	ห้องน้ำหญิง ห้องกักกัน		CCB-E	Week 3	พอ. จัดหาอะไหล่	
2525	EF-TE1.1	VVWPGEN	PANASONIC	FV-32CD28	VVWPGEN GenRoom01		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2526	EF-GW1.1	G1-008	PANASONIC	FV-32CD28	G1-008		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2527	EF-GW1.2	G1-008	PANASONIC	FV-32CD28	G1-008		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2528	EF-G-1	GNRT	PANASONIC	FV-32CD28	GNRT		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2529	EF-G-2	GNRT	PANASONIC	FV-32CD28	GNRT		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2530	EF-G-3	ELEC	PANASONIC	FV-32CD28	ELEC		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2531	EF-G-4	ELEC	PANASONIC	FV-32CD28	ELEC		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2532	EF-G1-1	LOUNGE	PANASONIC	FV-32CD28	LOUNGE		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2533	EF-G1-2	LOUNGE	PANASONIC	FV-32CD28	LOUNGE		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2534	EF-2-1-1	WC2	PANASONIC	FV-32CD28	WC3		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2535	EF-2-1-2	MINIBAR	PANASONIC	FV-32CD28	MINIBAR		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2536	EF-2-1-3	JANITOR	PANASONIC	FV-32CD28	JANITOR		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2537	EF-2-1-4	WAITING	PANASONIC	FV-32CD28	WAITING		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2538	EF-2-1-5	PANTRY2	PANASONIC	FV-32CD28	PANTRY3		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2539	EF-2-1-6	BATH4	PANASONIC	FV-32CD28	BATH4		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2540	EF-2-1-7	BATH3	PANASONIC	FV-32CD28	BATH3		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2541	EF-2-1-8	CLOAK	PANASONIC	FV-32CD28	CLOAK		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2542	EF-2-1-9	BAHT2	PANASONIC	FV-32CD28	BAHT2		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2543	EF-2-1-10	BAHT1	PANASONIC	FV-32CD28	BAHT1		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2544	EF-2-1-11	WT	PANASONIC	FV-32CD28	WT		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2545	EF-2-1-12	MT	PANASONIC	FV-32CD28	MT		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2546	EF-2-1-13	HT	PANASONIC	FV-32CD28	HT		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2547	EF-2-1-14	LT	PANASONIC	FV-32CD28	LT		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2548	EF-2-1-15	VVGBR	PANASONIC	FV-32CD28	VVGBR		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเปาะสารเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2549	EF-2-1-16	VVGBR	PANASONIC	FV-32CD28	VVGBR		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2550	EF-2-2-1	VVT	PANASONIC	FV-32CD28	VVT		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2551	EF-2-2-2	LOUNGE	PANASONIC	FV-32CD28	LOUNGE		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2552	EF-2-2-3	VVIP	PANASONIC	FV-32CD28	VVIP		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2553	EF-2-3-1	PANTRY1	PANASONIC	FV-32CD28	PANTRY2		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2554	EF-2-3-2	GT	PANASONIC	FV-32CD28	GT		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2555	EF-2-3-3	GT	PANASONIC	FV-32CD28	GT		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2556	EF-2-3-4	GT	PANASONIC	FV-32CD28	GT		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2557	EF-3-1-1	VIP5	PANASONIC	FV-32CD28	VIP6		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2558	EF-3-1-2	T FVIP4	PANASONIC	FV-32CD28	T FVIP5		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2559	EF-3-1-3	X-RAY	PANASONIC	FV-32CD28	X-RAY		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2560	EF-3-1-4	STORAGE	PANASONIC	FV-32CD28	STORAGE		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2561	EF3-2-1	VIP4	PANASONIC	FV-32CD28	VIP4		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2562	EF3-2-2	VIP4	PANASONIC	FV-32CD28	VIP4		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2563	EF3-2-3	T F VIP4	PANASONIC	FV-32CD28	T F VIP5		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2564	EF3-2-4	VIP3	PANASONIC	FV-32CD28	VIP3		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2565	EF3-2-5	VIP3	PANASONIC	FV-32CD28	VIP3		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2566	EF3-2-6	T M VIP3	PANASONIC	FV-32CD28	T M VIP4		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2567	EF3-2-7	VIP3	PANASONIC	FV-32CD28	VIP3		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2568	EF3-2-8	VIP2	PANASONIC	FV-32CD28	VIP2		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2569	EF3-2-9	VIP2	PANASONIC	FV-32CD28	VIP2		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2570	EF3-2-10	T M VIP2	PANASONIC	FV-32CD28	T M VIP2		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2571	EF3-2-11	T M VIP2	PANASONIC	FV-32CD28	T M VIP2		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2572	EF3-2-12	T F VIP2	PANASONIC	FV-32CD28	T F VIP2		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2573	EF3-2-13	T F VIP2	PANASONIC	FV-32CD28	T F VIP2		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2574	EF3-2-14	TOILET F	PANASONIC	FV-32CD28	TOILET F		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2575	EF3-2-15	TOILET F	PANASONIC	FV-32CD28	TOILET F		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2576	EF3-2-16	TOILET M	PANASONIC	FV-32CD28	TOILET M		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2577	EF3-2-17	TOILET M	PANASONIC	FV-32CD28	TOILET M		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2578	EF3-2-18	VIP1	PANASONIC	FV-32CD28	VIP1		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2579	EF3-2-19	VIP1	PANASONIC	FV-32CD28	VIP1		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2580	EF3-2-20	JANITOR	PANASONIC	FV-32CD28	JANITOR		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2581	EF3-3-1	PANTRY	PANASONIC	FV-32CD28	PANTRY		CCB-G	Week 4	พอ. จัดหาอะไหล่	
2582	TVF-A1	A1-026	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2583	TVF-A2	A1-040	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2584	TVF-A3	A1-057	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2585	TVF-A4	A1-079	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2586	TVF-A5	A1-096	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2587	TVF-A6	A1-111	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-A	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2588	TVF-B1	B1-022	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2589	TVF-B2	B1-037	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2590	TVF-B3	B1-047	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-B	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
2591	TVF-C1	5-C	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2592	TVF-C2	C1-024	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2593	TVF-C3	C1-034	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2594	TVF-C4	C1-051	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2595	TVF-C5	C1-061	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2596	TVF-C6	C1-071	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-C	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2597	TVF-D1	23D-E	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2598	TVF-D2	25D-E	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2599	TVF-D3	33D-E	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	
2600	TVF-D4	43D-E	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-DE	Week 2	พอ. จัดหาอะไหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2601	TVF-D5	45-46C-E	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหอะไหล่	
2602	TVF-D6	37-38E-F	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหอะไหล่	
2603	TVF-D7	28-29D	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหอะไหล่	
2604	TVF-D8	22-23C-D	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-DW	Week 3	พอ. จัดหอะไหล่	
2605	TVF-E1	4-5B-C	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-E	Week 3	พอ. จัดหอะไหล่	
2606	TVF-E2	E1-021	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-E	Week 3	พอ. จัดหอะไหล่	
2607	TVF-E3	E1-031	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-E	Week 3	พอ. จัดหอะไหล่	
2608	TVF-E4	E1-048	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-E	Week 3	พอ. จัดหอะไหล่	
2609	TVF-E5	E1-058	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-E	Week 3	พอ. จัดหอะไหล่	
2610	TVF-E6	E1-068	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-E	Week 3	พอ. จัดหอะไหล่	
2611	TVF-F1	F1-022	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-F	Week 4	พอ. จัดหอะไหล่	
2612	TVF-F2	F1-021	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-F	Week 4	พอ. จัดหอะไหล่	
2613	TVF-F3	F1-037	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-F	Week 4	พอ. จัดหอะไหล่	
2614	TVF-G1	G1-027	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-G	Week 4	พอ. จัดหอะไหล่	
2615	TVF-G2	G1-040	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-G	Week 4	พอ. จัดหอะไหล่	
2616	TVF-G3	G1-056	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-G	Week 4	พอ. จัดหอะไหล่	
2617	TVF-G4	G1-077	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-G	Week 4	พอ. จัดหอะไหล่	
2618	TVF-G5	G1-092	WOODS	HT71JM/20/4-8/3/16			CCB-G	Week 4	พอ. จัดหอะไหล่	
2619	TX-A1	A1-026 /			CONCOURSE A		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2620	TX-A10	27-28/B-			CONCOURSE A		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2621	TX-A11	15-16/B-			CONCOURSE A		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2622	TX-A12	34-35/B-			CONCOURSE A		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2623	TX-A2	A1-040 /			CONCOURSE A		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2624	TX-A3	A1-057 /			CONCOURSE A		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2625	TX-A4	A1-040 /			CONCOURSE A		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2626	TX-A5	A1-096 /			CONCOURSE A		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2627	TX-A6	A1-111 /			CONCOURSE A		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2628	TX-A7	22-23/B-			CONCOURSE A		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2629	TX-A8	29-30/B-			CONCOURSE A		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2630	TX-A9	24-25/B-			CONCOURSE A		CCB-A	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2631	TX-B1	B1-021 /			CONCOURSE B		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2632	TX-B10	9-10/E-F			CONCOURSE B		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2633	TX-B11	15-17/E-			CONCOURSE B		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2634	TX-B12	23-25/E-			CONCOURSE B		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2635	TX-B2	B1-022 /			CONCOURSE B		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2636	TX-B3	B1-036 /			CONCOURSE B		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2637	TX-B4	B1-037 /			CONCOURSE B		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2638	TX-B5	B1-046 /			CONCOURSE B		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2639	TX-B6	B1-047 /			CONCOURSE B		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2640	TX-B7	16-17/B-			CONCOURSE B		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2641	TX-B8	17-18/E-			CONCOURSE B		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2642	TX-B9	8-9/E-F			CONCOURSE B		CCB-B	Week 1	พอ. จัดหอะไหล่	
2643	TX-C1	C1-021 /			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหอะไหล่	
2644	TX-C10	C1-071 /			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหอะไหล่	
2645	TX-C11	15-16/B-			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหอะไหล่	
2646	TX-C12	17-18/E-			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหอะไหล่	
2647	TX-C13	32-33/B-			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหอะไหล่	
2648	TX-C14	33-34/E-			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหอะไหล่	
2649	TX-C15	27-28/B-			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหอะไหล่	
2650	TX-C16	32-33/B-			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหอะไหล่	
2651	TX-C17	8-9/B-C			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหอะไหล่	
2652	TX-C18	19-20/B-			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอ. จัดหอะไหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2653	TX-C2	C1-024 /			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2654	TX-C3	C1-031 /			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2655	TX-C4	C1-034 /			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2656	TX-C5	C1-048 /			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2657	TX-C6	C1-051 /			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2658	TX-C7	C1-058 /			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2659	TX-C8	C1-061 /			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2660	TX-C9	C1-068 /			CONCOURSE C		CCB-C	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2661	TX-DES 1.2	GL-15/C			CONCOURSE D		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2662	TX-D1	22-23/AC			CONCOURSE D		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2663	TX-D10	47-48/A-			CONCOURSE D		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2664	TX-D11	35-36/C			CONCOURSE D		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2665	TX-D12	31-32/C			CONCOURSE D		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2666	TX-D13	15-16/B-			CONCOURSE D		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2667	TX-D2	26-27/A-			CONCOURSE D		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2668	TX-D3	34-35/B.			CONCOURSE D		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2669	TX-D4	44-45/A-			CONCOURSE D		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2670	TX-D5	47-48/B-			CONCOURSE D		CCB-DW	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2671	TX-D6	38-39/B-			CONCOURSE D		CCB-DW	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2672	TX-D7	29-30/B-			CONCOURSE D		CCB-DW	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2673	TX-D8	21-22/B-			CONCOURSE D		CCB-DW	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2674	TX-D9	42-43/A-			CONCOURSE D		CCB-DW	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2675	TX-E1	E1-021 /			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2676	TX-E10	E1-071 /			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2677	TX-E11	E1-071 /			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2678	TX-E12	E1-071 /			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2679	TX-E13	23-33/D-			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2680	TX-E14	33-34/B-			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2681	TX-E15	27-28/B-			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2682	TX-E16	32/B-C			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2683	TX-E17	8-10/B-C			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2684	TX-E18	18-20/B-			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2685	TX-E2	E1-024 /			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2686	TX-E3	E1-034 /			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2687	TX-E4	E1-034 /			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2688	TX-E5	E1-048 /			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2689	TX-E6	E1-051 /			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2690	TX-E7	E1-058 /			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2691	TX-E8	E1-061 /			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2692	TX-E9	E1-068 /			CONCOURSE E		CCB-E	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2693	TX-F1	F1-022 /			CONCOURSE F		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2694	TX-F10	9-10/E-F			CONCOURSE F		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2695	TX-F11	15-17/E-			CONCOURSE F		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2696	TX-F12	23-35/E-			CONCOURSE F		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2697	TX-F2	F1-021 /			CONCOURSE F		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2698	TX-F3	F1-037 /			CONCOURSE F		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2699	TX-F4	F1-036 /			CONCOURSE F		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2700	TX-F5	F1-047 /			CONCOURSE F		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2701	TX-F6	F1-046 /			CONCOURSE F		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2702	TX-F7	16-17/B-			CONCOURSE F		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2703	TX-F8	17-18/B-			CONCOURSE F		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2704	TX-F9	7-8/E-F			CONCOURSE F		CCB-F	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอคอยควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าขึ้นการะเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2705	TX-G1	G1-027			CONCOURSE G		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2706	TX-G10	16/B			CONCOURSE G		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2707	TX-G2	G1-040			CONCOURSE G		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2708	TX-G3	G1-056			CONCOURSE G		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2709	TX-G4	G1-077			CONCOURSE G		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2710	TX-G5	G1-092			CONCOURSE G		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2711	TX-G6	21-23/C			CONCOURSE G		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2712	TX-G7	24/B			CONCOURSE G		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2713	TX-G8	25/B			CONCOURSE G		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2714	TX-G9	28/C			CONCOURSE G		CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
2715	TX 1	ห้องน้ำชาย (D6)			Street life level 2		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2716	TX 2	ห้องน้ำหญิง (D6)			Street life level 2		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2717	TX 1	ห้องน้ำชาย (D4)			Rever of life level 4		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2718	TX 2	ห้องน้ำหญิง (D4)			Rever of life level 4		CCB-DE	Week 2	พอท. จัดหาอะไหล่	
2719	TX 1	ห้องน้ำชาย (D6)			Sea Sight level 4		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2720	TX 2	ห้องน้ำหญิง (D6)			Sea Sight level 4		CCB-DW	Week 3	พอท. จัดหาอะไหล่	
2721	TX 1	ห้องน้ำชาย หญิง			Happy Manent Course A level 2		CCB-A	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
2722	ACF-A1-131A	A1-131A	GREEN CHECK	BCF-212-30	A1-131A		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2723	ACF-A1-132	A1-132	GREEN CHECK	BCF-212-30	A1-132		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2724	ACF-A1-136-1	A1-136	GREEN CHECK	BCF-212-30	A1-136		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2725	ACF-A1-136-2	A1-136	GREEN CHECK	BCF-212-30	A1-136		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2726	ACF-A1-137-1	A1-137	GREEN CHECK	BCF-212-30	ศูนย์แพทย์ Course A		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2727	ACF-A1-137-2	A1-137	GREEN CHECK	BCF-212-30	ศูนย์แพทย์ Course A		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2728	ACF-A1-137-3	A1-137	GREEN CHECK	BCF-212-30	ศูนย์แพทย์ Course A		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2729	ACF-A1-137-4	A1-137	GREEN CHECK	BCF-212-30	ศูนย์แพทย์ Course A		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2730	ACF-A7-1	GATE-A7	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-A7		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2731	ACF-A7-2	GATE-A7	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-A7		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2732	ACF-A7-3	GATE-A7	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-A7		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2733	ACF-A7-4	GATE-A7	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-A7		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2734	ACF-A8-1	GATE-A8	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-A8		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2735	ACF-A8-2	GATE-A8	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-A8		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2736	ACF-A9-1	GATE-A9	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-A9		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2737	ACF-A9-2	GATE-A9	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-A9		CCB-A	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2738	ACF-B7-1	GATE-B7	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-B7		CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2739	ACF-B7-2	GATE-B7	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-B7		CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2740	ACF-B7-3	GATE-B7	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-B7		CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2741	ACF-B7-4	GATE-B7	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-B7		CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2742	ACF-B8-1	GATE-B8	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-B8		CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2743	ACF-B8-2	GATE-B8	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-B8		CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2744	ACF-B9-1	GATE-B9	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-B9		CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2745	ACF-B9-2	GATE-B9	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-B9		CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2746	ACF-C1	CON C	CENTRA AIR	CAAC-12	CONCOURSE C LEVEL 4		CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2747	ACF-C1-1	GATE-C1	X-PER	PM430494	GATE-C1		CCB-B	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2748	ACF-C1-2	GATE-C1	X-PER	PM430494	GATE-C1		CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2749	ACF-C1-3	GATE-C1	X-PER	PM430494	GATE-C1		CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2750	ACF-C1-4	GATE-C1	X-PER	PM430494	GATE-C1		CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2751	ACF-C2-1	GATE-C2	X-PER	PM430494	GATE-C2		CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2752	ACF-C2-2	GATE-C2	X-PER	PM430494	GATE-C2		CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2753	ACF-C2-3	GATE-C2	X-PER	PM430494	GATE-C2		CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2754	ACF-C2-4	GATE-C2	X-PER	PM430494	GATE-C2		CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2755	ACF-C1-006-1	ทางเซอร์วิส C1-006	X-PER	PM430494	ทางเซอร์วิส C1-006		CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2756	ACF-C1-006-2	ทางเซอร์วิส C1-006	X-PER	PM430494	ทางเซอร์วิส C1-006		CCB-C	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอคอยควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2757	ACF-D1	CON D	X-PER	PM430494	CONCOURSE D LEVEL 4		CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2758	ACF-D2	CON D	X-PER	PM430494	CONCOURSE D LEVEL 4		CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2759	ACF-DE1.1	CON D	X-PER	PM430494	CONCOURSE D LEVEL 4		CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2760	ACF-DW1.1	CON D	X-PER	PM430494	CONCOURSE D LEVEL 4		CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2761	ACF-DW-1	ช่องทางส่งสินค้า West	X-PER	PM430494	ช่องทางส่งสินค้า West		CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2762	ACF-DW-2	ช่องทางส่งสินค้า West	X-PER	PM430494	ช่องทางส่งสินค้า West		CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2763	ACF-DE-1	ช่องทางส่งสินค้า East	X-PER	PM430494	ช่องทางส่งสินค้า East		CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2764	ACF-DE-2	ช่องทางส่งสินค้า East	X-PER	PM430494	ช่องทางส่งสินค้า East		CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2765	ACF-D1A-1	GATE-D1A	X-PER	PM430494	GATE-D1A		CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2766	ACF-D1A-2	GATE-D1A	X-PER	PM430494	GATE-D1A		CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2767	ACF-D1A-3	GATE-D1A	X-PER	PM430494	GATE-D1A		CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2768	ACF-D1A-4	GATE-D1A	X-PER	PM430494	GATE-D1A		CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2769	ACF-D8A-1	GATE-D8A	X-PER	PM430494	GATE-D8A		CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2770	ACF-D8A-2	GATE-D8A	X-PER	PM430494	GATE-D8A		CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2771	ACF-D8A-3	GATE-D8A	X-PER	XP-612B	GATE-D8A		CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2772	ACF-D8A-4	GATE-D8A	X-PER	XP-612B	GATE-D8A		CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2773	ACF - BUS GATE D2-1	BUS GATE D2	X-PER	XP-612B	BUS GATE D2		CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2774	ACF - BUS GATE D2-2	BUS GATE D2	X-PER	XP-612B	BUS GATE D2		CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2775	ACF - BUS GATE D2-3	BUS GATE D2	X-PER	XP-612B	BUS GATE D2		CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2776	ACF - BUS GATE D2-4	BUS GATE D2	X-PER	XP-612B	BUS GATE D2		CCB-DE	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2777	ACF - BUS GATE D5-1	BUS GATE D5	X-PER	XP-612R	BUS GATE D5		CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2778	ACF - BUS GATE D5-2	BUS GATE D5	X-PER	XP-612R	BUS GATE D5		CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2779	ACF - BUS GATE D5-3	BUS GATE D5	CENTRA AIR	CAAC-12	BUS GATE D5		CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2780	ACF - BUS GATE D5-4	BUS GATE D5	CENTRA AIR	CAAC-12	BUS GATE D5		CCB-DW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2781	ACF-E1	CON E	CENTRA AIR	CAAC-12	CONCOURSE E LEVEL 4		CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2782	ACF-E1A-1	GATE-E1A	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-E1A		CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2783	ACF-E1A-2	GATE-E1A	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-E1A		CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2784	ACF-E1A-3	GATE-E1A	CENTRA AIR	CAAC-12	GATE-E1A		CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2785	ACF-E1A-4	GATE-E1A	X-PER	XP-612B	GATE-E1A		CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2786	ACF-E2A-1	GATE-E2A	X-PER	XP-612B	GATE-E2A		CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2787	ACF-E2A-2	GATE-E2A	X-PER	PM430494	GATE-E2A		CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2788	ACF-E2A-3	GATE-E2A	X-PER	PM430494	GATE-E2A		CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2789	ACF-E2A-4	GATE-E2A	X-PER	PM430494	GATE-E2A		CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2790	ACF-E1-014a-1	E1-014a	X-PER	PM430494	E1-014a		CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2791	ACF-E1-014a-2	E1-014a	X-PER	PM430494	E1-014a		CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2792	ACF-E1-046-1	ช่องทางเซอร์วิส E1-004	X-PER	PM430494	ช่องทางเซอร์วิส E1-004		CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2793	ACF-E1-046-2	ช่องทางเซอร์วิส E1-004	X-PER	PM430494	ช่องทางเซอร์วิส E1-004		CCB-E	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2794	ACF-F1	CON F	X-PER	PM430494	CONCOURSE F LEVEL 4		CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2795	ACF-F1A-1	GATE-F1A	X-PER	PM430494	GATE-F1A		CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2796	ACF-F1A-2	GATE-F1A	X-PER	PM430494	GATE-F1A		CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2797	ACF-F1A-3	GATE-F1A	X-PER	PM430494	GATE-F1A		CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2798	ACF-F1A-4	GATE-F1A	X-PER	PM430494	GATE-F1A		CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2799	ACF-F2A-1	GATE-F2A	X-PER	PM430494	GATE-F2A		CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2800	ACF-F2A-2	GATE-F2A	X-PER	PM430494	GATE-F2A		CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2801	ACF-F2A-3	GATE-F2A	X-PER	PM430494	GATE-F2A		CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2802	ACF-F2A-4	GATE-F2A	X-PER	PM430494	GATE-F2A		CCB-F	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2803	ACF-G1	CON G	X-PER	XP-612R	CONCOURSE G LEVEL 4		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2804	ACF-G 1.1	VIP	X-PER	XP-612R	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2805	ACF-G 1.2	VIP	X-PER	XP-612R	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2806	ACF-G 1.3	VIP	X-PER	XP-612R	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2807	ACF-G 1.4	VIP	CENTRA AIR	CAAC-12	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
2808	ACF-G 1.5	VIP	CENTRA AIR	CAAC-12	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าขึ้นการะเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2809	ACF-G 1.6	VIP		CAAC-12	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2810	ACF-G 1.7	VIP		CAAC-12	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2811	ACF-G 1.8	VIP		CAAC-12	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2812	ACF-G 1.9	VIP		CAAC-12	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2813	ACF-G 1.10	VIP	X-PER	PM430494	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2814	ACF-G 1.11	VIP	X-PER	PM430494	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2815	ACF-G 1.12	VIP	X-PER	PM430494	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2816	ACF-G 1.13	VIP	X-PER	PM430494	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2817	ACF-G 1.14	VIP	X-PER	PM430494	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2818	ACF-G 1.15	VIP	X-PER	PM430494	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2819	ACF-G 1.16	VIP	X-PER	PM430494	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2820	ACF-G 1.17	VIP	X-PER	PM430494	VIP ROOM		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2821	ACF-G1-115b-1	G1-115b	X-PER	PM430494	G1-115b		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2822	ACF-G1-115b-2	G1-115b	X-PER	PM430494	G1-115b		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2823	ACF-STAFF-1	ช่องทางStaff Course G	X-PER	PM430494	ช่องทางStaff Course G		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2824	ACF-STAFF-2	ช่องทางStaff Course G	X-PER	PM430494	ช่องทางStaff Course G		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2825	ACF-STAFF-3	ช่องทางStaff Course G	X-PER	XP-612B	ช่องทางStaff Course G		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2826	ACF-STAFF-4	ช่องทางStaff Course G	X-PER	XP-612B	ช่องทางStaff Course G		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2827	ACF-G1-116-1	ศูนย์แพทย์ Course G	X-PER	PM430494	ศูนย์แพทย์ Course G		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2828	ACF-G1-116-2	ศูนย์แพทย์ Course G	X-PER	PM430494	ศูนย์แพทย์ Course G		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2829	ACF-G1-116-3	ศูนย์แพทย์ Course G	X-PER	PM430494	ศูนย์แพทย์ Course G		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2830	ACF-G1-116-4	ศูนย์แพทย์ Course G	X-PER	PM430494	ศูนย์แพทย์ Course G		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2831	ACF-G1A-1	GATE-G1A	X-PER	PM430494	GATE-G1A		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2832	ACF-G1A-2	GATE-G1A	X-PER	PM430494	GATE-G1A		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2833	ACF-G1A-3	GATE-G1A	X-PER	PM430494	GATE-G1A		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2834	ACF-G1A-4	GATE-G1A	X-PER	PM430494	GATE-G1A		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2835	Air Cleaner No. 1				Other		CCB-A	Week 1	ทอท. จัดหาคะโหล	
2836	Air Cleaner No. 2				A1-145		CCB-A	Week 1	ทอท. จัดหาคะโหล	
2837	Air Cleaner No. 3				G1-014		CCB-G	Week 4	ทอท. จัดหาคะโหล	
2838	FCU		MIDEA	MDV-450(16)W/DRN1(B)	AIRSIDE (JETBRIDG A3)		CCB-A	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2839	FCU		MIDEA	MDV-450(16)W/DRN1(B)	AIRSIDE (JETBRIDG A3)		CCB-A	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2840	FCU		TOSHIBA	MMY-MAP2006T8P-T	AIRSIDE (JETBRIDG A3)		CCB-A	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2841	FCU		TOSHIBA	MMY-MAP2006T8P-T	AIRSIDE (JETBRIDG A3)		CCB-A	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2842	CDU		MIDEA	MDV-450(16)W/DRN1(B)	AIRSIDE (JETBRIDG A3)		CCB-A	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2843	CDU		TOSHIBA	MMY-MAP2006T8P-T	AIRSIDE (JETBRIDG A3)		CCB-A	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2844	WT 1	CONCOURSE A	ZANOTTI	MRS245T889G	ห้องเก็บขยะเย็น		CCB-A	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2845	WT 2	CONCOURSE A	ZANOTTI	MRS245T889G	ห้องเก็บขยะเย็น		CCB-A	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2846	WT 3	CONCOURSE A	ZANOTTI	MRS245T889G	ห้องเก็บขยะเย็น		CCB-A	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2847	WT 4	CONCOURSE G	ZANOTTI	MRS245T889G	ห้องเก็บขยะเย็น		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2848	WT 5	CONCOURSE G	ZANOTTI	MRS245T889G	ห้องเก็บขยะเย็น		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2849	WT 6	CONCOURSE G	ZANOTTI	MRS245T889G	ห้องเก็บขยะเย็น		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2850	CDU/FCU-01	VIP LEVEL 1	MITSUBISHI	FDCA850HKXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2851	CDU/FCU-02	VIP LEVEL 1	MITSUBISHI	FDCA900 HKXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2852	CDU/FCU-03	VIP LEVEL 1	MITSUBISHI	FDCA900 HKXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2853	FC-WVIP 1/1	VVIP SUIT 1 SALA	MITSUBISHI	FDUFA140 KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2854	FC-WVIP 1/2	VVIP SUIT 1 SALA	MITSUBISHI	FDUFA140 KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2855	FC-WVIP 1/3	VVIP SUIT 1 SALA	MITSUBISHI	FDUFA140 KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2856	FC-WVIP 1/4	VVIP SUIT 1 SALA	MITSUBISHI	FDUFA140 KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2857	FC-WVIP 1/5	VVIP SUIT 1 SALA	MITSUBISHI	FDUFA140 KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2858	FC-WVIP 1/6	VVIP SUIT 1 SALA	MITSUBISHI	FDUFA140 KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2859	FC-WVIP 2/1	VVIP PRIVATE LOUNGE	MITSUBISHI	FDUFA140 KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	
2860	FC-WVIP 2/2	VVIP PRIVATE LOUNGE	MITSUBISHI	FDUFA140 KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหล	



ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าขึ้นการะเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
2861	FC-VIP 2/1	V.I.P. 2	mitsubishi	FDUFA112KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2862	FC-VIP 2/2	V.I.P. 2	mitsubishi	FDUFA112KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2863	FC-VIP 3/1	VVIP LOUNGE	mitsubishi	FDUFA112KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2864	FC-VIP 3/2	VVIP SUIT 1 LOUNGE	mitsubishi	FDUFA112KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2865	FC-VIP 3/3	VVIP SUIT 1 LOUNGE	mitsubishi	FDUFA112KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2866	FC-VIP 3/1	V.I.P. 3	mitsubishi	FDUFA112KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2867	FC-VIP 3/2	V.I.P. 3	mitsubishi	FDUFA140 KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2868	FC-VIP 4/1	V.I.P. 4	mitsubishi	FDUFA140 KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2869	FC-VIP 4/2	V.I.P. 4	mitsubishi	FDUFA140 KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2870	FC-VIP 5/1	V.I.P. 5	mitsubishi	FDUFA140 KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2871	FC-VIP 5/2	V.I.P. 5	mitsubishi	FDUFA140 KXE4A	VVIP		CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2872	CDU/FCU 1	GENERATOR ROOM CCB - G	TRANE	TTK042QD00AA	GENERATOR ROOM CCB - G	Split Type (SPT) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2873	CDU/FCU 2	GENERATOR ROOM CCB - G	TRANE	TTK042QD00AA	GENERATOR ROOM CCB - G	Split Type (SPT) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2874	CDU/FCU 3	GENERATOR ROOM CCB - G	TRANE	TTK042QD00AA	GENERATOR ROOM CCB - G	Split Type (SPT) - Group 2	CCB-G	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2875	NODE 1	D1 - 091a	CARRIER	38RE060SC	D1 - 091a	Split Type (SPT) - Group 2	CCB-DE	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2876	NODE 1	D1 - 091a	CARRIER	38RE060SC	D1 - 091a	Split Type (SPT) - Group 2	CCB-DE	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2877	NODE 2	D1 - 041	CARRIER	38RE060SC	D1 - 041	Split Type (SPT) - Group 2	CCB-DE	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2878	NODE 2	D1 - 041	CARRIER	38RE060SC	D1 - 041	Split Type (SPT) - Group 2	CCB-DE	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2879	NODE 3	D1 - 039	CARRIER	38RE060SC	D1 - 039	Split Type (SPT) - Group 2	CCB-DE	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2880	NODE 3	D1 - 039	CARRIER	38RE060SC	D1 - 039	Split Type (SPT) - Group 2	CCB-DE	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2881	FC-ACE-01	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER EAST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASE	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2882	FC-ACE-02	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER EAST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASE	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2883	FC-ACE-03	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER EAST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASE	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2884	FC-ACE-04	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER EAST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASE	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2885	FC-ACE-05	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER EAST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASE	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2886	FC-ACE-06	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER EAST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASE	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2887	FC-ACE-07	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER EAST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASE	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2888	FC-ACE-08	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER EAST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASE	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2889	FC-ACE-09	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER EAST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASE	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2890	FC-ACE-10	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER EAST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASE	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2891	FC-ACE-11	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER EAST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASE	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2892	FC-ACE-12	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER EAST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASE	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2893	FC-ACW-01	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER WEST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2894	FC-ACW-02	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER WEST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2895	FC-ACW-03	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER WEST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2896	FC-ACW-04	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER WEST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2897	FC-ACW-05	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER WEST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2898	FC-ACW-06	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER WEST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2899	FC-ACW-07	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER WEST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2900	FC-ACW-08	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER WEST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2901	FC-ACW-09	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER WEST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2902	FC-ACW-10	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER WEST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2903	FC-ACW-11	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER WEST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2904	FC-ACW-12	LEVEL 4	CARRIER	38LB0155C	AIR SIDE CENTER WEST	Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2905	FCU C1/01	จุดตรวจค้น Course C			AIR SIDE CENTER EAST	Split Type (SPT) - Group 2	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2906	FCU C1/02	จุดตรวจค้น Course C			AIR SIDE CENTER EAST	Split Type (SPT) - Group 2	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2907	FCU E1/01	จุดตรวจค้น Course E			AIR SIDE CENTER WEST	Split Type (SPT) - Group 2	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2908	FCU E1/02	จุดตรวจค้น Course E			AIR SIDE CENTER WEST	Split Type (SPT) - Group 2	ASW	Week 3	ผู้รับจ้างจัดหาคือ	
2909	EVAP 1	CONCOURSE A	Super Kool	HHB - 90	A1-009		CCB-A	Week 1	ทอ. จัดหาคือ	
2910	EVAP 2	CONCOURSE A	Super Kool	HHB - 90	A1-009		CCB-A	Week 1	ทอ. จัดหาคือ	
2911	EVAP 3	CONCOURSE A	Super Kool	HHB - 90	A1-009		CCB-A	Week 1	ทอ. จัดหาคือ	
2912	EVAP 4	CONCOURSE A	Super Kool	HHB - 90	A1-009		CCB-A	Week 1	ทอ. จัดหาคือ	











































ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอคอยควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าขึ้นการะเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
3901	FPB/AHU-GO4.4/38	CONCOURSE G	TROX	D4E133-DA57-G809	CIP LOUNGE DAY ROOM	Fan Power Box (FPB) - Group 2	CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
3902	FPB/AHU-GO4.4/39	CONCOURSE G	TROX	D4E133-DA57-G810	CIP LOUNGE DAY ROOM	Fan Power Box (FPB) - Group 2	CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
3903	FPB/AHU-GO4.4/40	CONCOURSE G	TROX	D4E133-DA57-G811	CIP LOUNGE DAY ROOM	Fan Power Box (FPB) - Group 2	CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
3904	FPB/AHU-GO4.4/41	CONCOURSE G	TROX	D4E133-DA57-G812	CIP LOUNGE DAY ROOM	Fan Power Box (FPB) - Group 2	CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
3905	FPB/AHU-GO4.4/42	CONCOURSE G	TROX	D4E133-DA57-G813	CIP LOUNGE DAY ROOM	Fan Power Box (FPB) - Group 2	CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
3906	FPB/AHU-GO4.4/43	CONCOURSE G	TROX	D4E133-DA57-G814	CIP LOUNGE DAY ROOM	Fan Power Box (FPB) - Group 2	CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
3907	FPB/AHU-GO4.4/44	CONCOURSE G	TROX	D4E133-DA57-G815	CIP LOUNGE DAY ROOM	Fan Power Box (FPB) - Group 2	CCB-G	Week 4	พอท. จัดหาอะไหล่	
3908	CDU-01	G/L = A1/S42	LG	ARUV320LT3			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3909	CDU-02	G/L = A1/S42	LG	ARUV340LT3			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3910	CDU-03	G/L = C/S59	LG	ARUV680LT3			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3911	CDU-04	G/L = C/S59	LG	ARUV400LT3			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3912	CDU-05	G/L = C/S59	LG	ARUV460LT3			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3913	CDU-06	G/L = A1/S42	LG	ARUV160LT3			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3914	CDU-07	G/L = A1/S42	LG	ARUV420LT3			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3915	CDU-08	G/L = C/S59	LG	ARUV100LT10			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3916	CDU-09		mitsubishi	FDC1000KXZE1			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3917	CDU-10		mitsubishi	FDC280KXZE1			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3918	CDU-11		CARRIER-TOSHIBA	MMY-MAP-1207T8P-7			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3919	CDU-12		CARRIER-TOSHIBA	MMY-MAP-1207T8P-7			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3920	CDU-13		CARRIER-TOSHIBA	MMY-MAP-1207T8P-7			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3921	CDU-14		CARRIER-TOSHIBA	MMY-MAP-1207T8P-7			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3922	CDU-15		CARRIER-TOSHIBA	MMY-MAP-1207T8P-7			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3923	CDU-16		CARRIER-TOSHIBA	MMY-MAP-1207T8P-7			TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3924	FCU-01-01	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3925	FCU-01-02	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3926	FCU-01-03	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3927	FCU-01-04	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3928	FCU-01-05	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3929	FCU-01-06	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3930	FCU-01-07	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3931	FCU-01-08	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3932	FCU-01-09	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3933	FCU-01-10	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3934	FCU-01-11	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3935	FCU-01-12	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3936	FCU-01-13	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3937	FCU-01-14	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3938	FCU-01-15	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3939	FCU-01-16	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3940	FCU-01-17	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3941	FCU-01-18	AVI ROOM			AVI ROOM		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3942	FCU-01-19	BIR			BIR		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3943	FCU-01-20	BIR			BIR		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3944	FCU-01-21	BIR			BIR		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3945	FCU-01-22	BIR			BIR		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3946	FCU-01-22/1	BIR			BIR		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3947	FCU-01-23	BHS MANTANANCE OFFICE			BHS MANTANANCE OFFICE		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3948	FCU-01-24	LV SWITCH GEAR ROOM			LV SWITCH GEAR ROOM		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3949	FCU-01-25	LV SWITCH GEAR ROOM			LV SWITCH GEAR ROOM		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3950	FCU-01-26	LV SWITCH GEAR ROOM			LV SWITCH GEAR ROOM		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3951	FCU-01-27	LV SWITCH GEAR ROOM			LV SWITCH GEAR ROOM		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
3952	FCU-01-28	LV SWITCH GEAR ROOM			LV SWITCH GEAR ROOM		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
3953	FCU-01-28/1	LV SWITCH GEAR ROOM			LV SWITCH GEAR ROOM		TBT	Week 1	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3954	FCU-02-01	CANTEEN			CANTEEN		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3955	FCU-02-02	CANTEEN			CANTEEN		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3956	FCU-02-03	CANTEEN			CANTEEN		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3957	FCU-02-04	CANTEEN			CANTEEN		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3958	FCU-02-05	GSE STAFF OFFICE			GSE STAFF OFFICE		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3959	FCU-02-06	GSE STAFF OFFICE			GSE STAFF OFFICE		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3960	FCU-02-07	AOT STAFF OFFICE			AOT STAFF OFFICE		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3961	FCU-02-08	BUS MEETING ROOM			BUS MEETING ROOM		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3962	FCU-02-09	COMMS ROOM			COMMS ROOM		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3963	FCU-02-10	COMMS ROOM			COMMS ROOM		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3964	FCU-02-11	BUS CONTROL ROOM			BUS CONTROL ROOM		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3965	FCU-02-12	BUS CONTROL ROOM			BUS CONTROL ROOM		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3966	FCU-02-13	BUS CONTROL ROOM			BUS CONTROL ROOM		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3967	FCU-02-14	LOCKER ROOM			LOCKER ROOM		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3968	FCU-02-15	LOCKER ROOM			LOCKER ROOM		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3969	FCU-02-16	EBS STAFF OFFICE			EBS STAFF OFFICE		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3970	FCU-02-17	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3971	FCU-02-18	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3972	FCU-02-19	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3973	FCU-02-20	PROCESS AREA			PROCESS AREA		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3974	FCU-02-21	OSR ROOM			OSR ROOM		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3975	FCU-02-22	OSR ROOM			OSR ROOM		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3976	FCU-02-23	OSR ROOM			OSR ROOM		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3977	FCU-02-1	EBS L2			EBS L2		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3978	FCU-02-2	EBS L2			EBS L2		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3979	FCU-02-3	EBS L2			EBS L2		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3980	FCU-02-4	EBS L2			EBS L2		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3981	FCU-02-5	EBS L2			EBS L2		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3982	FCU-02-6	EBS L2			EBS L2		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3983	FCU-02-7	EBS L2			EBS L2		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3984	FCU-02-8	EBS L2			EBS L2		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3985	FCU-02-9	EBS L2			EBS L2		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3986	FCU-01-10	ห้องเก็บของ			ห้องเก็บของ		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3987	FCU-01-11	ห้องเก็บของ			ห้องเก็บของ		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3988	FCU-01-12	ห้องเก็บอะไหล่			ห้องเก็บอะไหล่		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3989	FCU-01-13	ห้องเก็บอะไหล่			ห้องเก็บอะไหล่		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3990	VRP(AHU) -1		CARRIER-TOSHIBA	40RBV30XT30RV	ห้องควบคุมระบบสายพาน		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3991	VRP(AHU) -2		CARRIER-TOSHIBA	40RBV30XT30RV	ห้องควบคุมระบบสายพาน		TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3992	PDU-01	SERVER ROOM	STULZ	ASU401A	SERVER ROOM		TBT	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3993	PDU-02	SERVER ROOM	STULZ	ASU401A	SERVER ROOM		TBT	Week 4	ผู้รับจ้างจัดหาคะโหลก	
3994	EF-02-12	BAGGAGE SCREENING MACHINE			BAGGAGE SCREENING MACHINE		TBT	Week 1	ทอ. จัดหาคะโหลก	
3995	EF-02-13	BAGGAGE SCREENING MACHINE			BAGGAGE SCREENING MACHINE		TBT	Week 1	ทอ. จัดหาคะโหลก	
3996	EF-02-14	BAGGAGE SCREENING MACHINE			BAGGAGE SCREENING MACHINE		TBT	Week 1	ทอ. จัดหาคะโหลก	
3997	EF-02-15	BAGGAGE SCREENING MACHINE			BAGGAGE SCREENING MACHINE		TBT	Week 1	ทอ. จัดหาคะโหลก	
3998	EF-01-01	ME-ROOM			ME-ROOM		TBT	Week 1	ทอ. จัดหาคะโหลก	
3999	EF-01-02	DYN UPS-ROOM			DYN UPS-ROOM		TBT	Week 1	ทอ. จัดหาคะโหลก	
4000	EF-01-03	GEN ROOM			GEN ROOM		TBT	Week 1	ทอ. จัดหาคะโหลก	
4001	EF-01-04	BHS MAINTAINANCE OFFICE			BHS MAINTAINANCE OFFICE		TBT	Week 1	ทอ. จัดหาคะโหลก	
4002	EF-01-05	TOILET			TOILET		TBT	Week 1	ทอ. จัดหาคะโหลก	
4003	EF-01-06	TOILET			TOILET		TBT	Week 1	ทอ. จัดหาคะโหลก	
4004	EF-02-01	TOILET			TOILET		TBT	Week 1	ทอ. จัดหาคะโหลก	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าขึ้นการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
4005	EF-02-02	TOILET			TOILET		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4006	EF-02-03	CANTEEN			CANTEEN		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4007	EF-02-09	TOILET			TOILET		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4008	EF-01-07	BHS STORAGE			BHS STORAGE		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4009	EF-01-08	BHS WORKSHOP			BHS WORKSHOP		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4010	EF-01-09	AVI ROOM			AVI ROOM		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4011	EF-01-10	BIR OFFICE			BIR OFFICE		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4012	EF-02-04	GSE STAFF OFFICE			GSE STAFF OFFICE		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4013	EF-02-05	AOT STAFF OFFICE			AOT STAFF OFFICE		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4014	EF-02-06	COMMS ROOM			COMMS ROOM		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4015	EF-02-07	BHS MEETING ROOM			BHS MEETING ROOM		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4016	EF-02-08	BHS CONTROL ROOM			BHS CONTROL ROOM		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4017	EF-02-10	LOCKER ROOM			LOCKER ROOM		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4018	EF-02-11	EBS STAFF OFFICE			EBS STAFF OFFICE		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4019	FAF-02-01	CANTEEN FRESH AIR FAN			CANTEEN FRESH AIR FAN		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4020	FAF-02-02	OFFICE FRESH AIR FAN			OFFICE FRESH AIR FAN		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4021	FAF-02-03	CONTROL ROOM FRESH AIR FAN			CONTROL ROOM FRESH AIR FAN		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4022	FAF-02-04	LOCKER ROOM FRESH AIR FAN			LOCKER ROOM FRESH AIR FAN		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4023	FAF-01-01	BIR OFFICE & AVI ROOM FRESH AIR FAN			BIR OFFICE & AVI ROOM FRESH AIR FAN		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4024	FAF-01-02	BHS MAINTAINANCE OFFICE FRESH AIR FAN			BHS MAINTAINANCE OFFICE FRESH AIR FAN		TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4025	JA-02 -01	PROCESS AREA G/L = B/S56	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4026	JA-02 -02	PROCESS AREA G/L = D/S56	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4027	JA-02 -03	PROCESS AREA G/L = E1/S5	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4028	JA-02 -04	PROCESS AREA G/L = B/S51	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4029	JA-02 -05	PROCESS AREA G/L = D/S51	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4030	JA-02 -06	PROCESS AREA G/L = E1/S51	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4031	JA-02 -07	PROCESS AREA G/L = B/S48	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4032	JA-02 -08	PROCESS AREA G/L = D/S48	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4033	JA-02 -09	PROCESS AREA G/L = E1/S48	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4034	JA-02 -10	PROCESS AREA G/L = B/S44	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4035	JA-02 -11	PROCESS AREA G/L = D/S44	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4036	JA-02 -12	PROCESS AREA G/L = E1/S44	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4037	JA-02 -13	PROCESS AREA G/L = B/S40	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4038	JA-02 -14	PROCESS AREA G/L = D/S40	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4039	JA-02 -15	PROCESS AREA G/L = E1/S40	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4040	JA-02 -16	PROCESS AREA G/L = B/S36	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4041	JA-02 -17	PROCESS AREA G/L = D/S36	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4042	JA-02 -18	PROCESS AREA G/L = E1/S36	PRO JET FAN	PFS(H)-40L		Jet Fan (TJF) - TBT	TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4043	CDU/FC-01-3	OOG ROOM			OOG ROOM	Split Type (SPT) - Group 2	TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
4044	CDU/FCU-01-29	DYN UPS CONTROL			DYN UPS CONTROL	Split Type (SPT) - Group 2	TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
4045	CDU/FCU-01-30	DYN UPS CONTROL			DYN UPS CONTROL	Split Type (SPT) - Group 2	TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
4046	CDU/FCU	ห้องกักกันสัตว์	LG		ห้องกักกันสัตว์ (การบินไทยเก่า)	Split Type (SPT) - Group 2	TBT	Week 2	ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่	
4047	SMF-01	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = B/S55					TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4048	SMF-02	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = B/S52					TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4049	SMF-03	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = B/S50					TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4050	SMF-04	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = B/S48					TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4051	SMF-05	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = B/S46					TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4052	SMF-06	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = B/S44					TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4053	SMF-07	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = B/S42					TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4054	SMF-08	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = B/S40					TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4055	SMF-09	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = B/S38					TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	
4056	SMF-10	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = B/S36					TBT	Week 1	พอ. จัดหาอะไหล่	

ภาคผนวก ก เครื่องจักรอาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับรวม	รายการเครื่องจักร	สถานที่	ยี่ห้อ	รุ่น	SERVICE LOCATION	Sub. Equipment	Group Area	Group Week	CM condition	หมายเหตุ
4057	SMF-11	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = E/S55					TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4058	SMF-12	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = E/S52					TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4059	SMF-13	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = E/S50					TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4060	SMF-14	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = E/S48					TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4061	SMF-15	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = E/S46					TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4062	SMF-16	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = E/S44					TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4063	SMF-17	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = E/S42					TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4064	SMF-18	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = E/S40					TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4065	SMF-19	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = E/S38					TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4066	SMF-20	SMOKE EXTRACTOR FAN G/L = E/S36					TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4067	FAN 01						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4068	FAN 02						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4069	FAN 03						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4070	FAN 04						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4071	FAN 05						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4072	FAN 06						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4073	FAN 07						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4074	FAN 08						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4075	FAN 09						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4076	FAN 10						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4077	FAN 11						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4078	FAN 12						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4079	FAN 13						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4080	FAN 14						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4081	FAN 15						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4082	FAN 16						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4083	FAN 17						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4084	FAN 18						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4085	FAN 19						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4086	FAN 20						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4087	FAN 21						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4088	FAN 22						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4089	FAN 23						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4090	FAN 24						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4091	FAN 25						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4092	FAN 26						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4093	FAN 27						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4094	FAN 28						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4095	FAN 29						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4096	FAN 30						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4097	FAN 31						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4098	FAN 32						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4099	FAN 33						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4100	FAN 34						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4101	FAN 35						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4102	FAN 36						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4103	FAN 37						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4104	FAN 38						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4105	FAN 39						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4106	FAN 40						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4107	FAN 41						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	
4108	FAN 42						TBT	Week 1	พอท. จัดหาอะไหล่	





ภาคผนวก ข อะไหล่ (Spare Part) สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  
(Spare Part for Preventive Maintenance, PM/S) ของระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

## สรุปรายการอะไหล่ตามสัญญาจ้าง

อาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน		
		ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3
	<b>BEARING MOTOR</b>			
1	BALL BEARING NO.6262 Z ม่านอากาศหัว DIFF	144	-	-
2	BALL BEARING NO.6003-2RSH	184	-	-
3	BALL BEARING NO.6004-2RSH	30	-	-
4	BALL BEARING NO.6204 ZZ CDU LG TBT	12	-	-
5	BALL BEARING NO.6204 ZZ +ORING CDU LG TBT	12	-	-
6	BALL BEARING NO.6205-2RSH/C3	289	-	-
7	BALL BEARING NO.6206-2RS1/C3	351	-	-
8	BALL BEARING NO.6208-2RS1/C3	15	-	-
9	BALL BEARING NO.6211-2RS1/C3	1	-	-
10	BALL BEARING NO.6306-2RS1/C3	29	-	-
11	BALL BEARING NO.6307-2RS1/C3	60	-	-
12	BALL BEARING NO.6308-2RS1/C3	139	-	-
13	BALL BEARING NO.6309-2RS1/C3	125	-	-
14	BALL BEARING NO.6310-2RS1/C3	20	-	-
15	BALL BEARING NO.6311-2RS1/C3	13	-	-
16	BALL BEARING NO.6312-2RS1/C3	20	-	-
17	BALL BEARING NO.6203-2RSH/C3	52	-	-
18	BALL BEARING NO.6204-2RSH/C3	42	-	-
19	BALL BEARING NO.6209-2RS1/C3	1	-	-
20	BALL BEARING NO.6205-2RS1/C3	3	-	-
	<b>รวมหมวด BEARING MOTOR</b>	<b>1,542</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>BEARING BLOWER</b>			
21	BEARING NO.YAR204-012-2F+RIS 204	259	-	-
22	BEARING NO.SKF: YSA207-2FK+H2307	40	-	-
23	BEARING NO.SKF: YSA208-2FK+H2308	40	-	-
24	BEARING NO.SKF: YSA209-2FK+H2309	108	-	-
25	BEARING NO.SKF: YSA210-2FK+H2310	25	-	-
26	BEARING NO.SKF: YSA211-2FK+H2311	56	-	-
27	BEARING NO.SYJ55KF+H2311	34	-	-

## สรุปรายการอะไหล่ตามสัญญาจ้าง

อาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน		
		ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3
28	BEARING NO.SYJ60KF+H2312	36	-	-
29	BEARING NO.SYJ65KF+H2313	10	-	-
30	BEARING NO.UKP215+H2315 DI. 65 mm.	38	-	-
31	BEARING NO.YAR208-2F+RIS 208	2	-	-
32	BEARING NO.UBC208+Rubber Housing	2	-	-
33	BEARING NO.YAR205-2F+RIS 205	36	-	-
34	BEARING NO.YAR206-2F+RIS 206	4	-	-
35	BEARING NO.UBC206+Rubber Housing	2	-	-
36	BEARING NO.U004+RIS 204 ม่านอากาศชั้น 4	32	-	-
	<b>รวมหมวด BEARING BLOWER</b>	<b>724</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V-BELT</b>			
37	V-BELT 10x6x1037 mm. (SPZ1037)	10	10	10
38	V-BELT 10x6x1060 mm. (SPZ1060)	4	4	4
39	V-BELT 10x6x1087 mm. (SPZ1087)	4	4	4
40	V-BELT 10x6x1262 mm. (SPZ1262)	4	4	4
41	V-BELT 10x6x1312 mm. (SPZ1312)	4	4	4
42	V-BELT 10x6x1337 mm. (SPZ1337)	5	5	5
43	V-BELT 10x6x1400 mm. (SPZ1400)	4	4	4
44	V-BELT 10x6x1412 mm. (SPZ1412)	3	3	3
45	V-BELT 10x6x1487 mm. (SPZ1487)	2	2	2
46	V-BELT 10x6x1500 mm. (SPZ1500)	18	18	18
47	V-BELT 10x6x1537mm. (SPZ1537)	1	1	1
48	V-BELT 10x6x1587 mm. (SPZ1587)	8	8	8
49	V-BELT 10x6x1600 mm. (SPZ1600)	5	5	5
50	V-BELT 10x6x1700 mm. (SPZ1700)	9	9	9
51	V-BELT 10x6x1737 mm. (SPZ1737)	19	19	19
52	V-BELT 10x6x1862 mm. (SPZ1862)	3	3	3
53	V-BELT 10x6x1887 mm. (SPZ1887)	7	7	7
54	V-BELT 10x6x1900 mm. (SPZ1900)	2	2	2
55	V-BELT 10x6x1937 mm. (SPZ1937)	14	14	14

## สรุปรายการอะไหล่ตามสัญญาจ้าง

อาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน		
		ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3
56	V-BELT 10x6x1950 mm. (SPZ1950)	4	4	4
57	V-BELT 10x6x2037 mm. (SPZ2037)	3	3	3
58	V-BELT 10x6x2030 mm. (SPZ2030)	4	4	4
59	V-BELT 10x6x2087 mm. (SPZ2087)	12	12	12
60	V-BELT 10x6x2120 mm. (SPZ2120)	6	6	6
61	V-BELT 10x6x2240 mm. (SPZ2240)	6	6	6
62	V-BELT 10x6x2650 mm. (SPZ2650)	2	2	2
63	V-BELT 10x6x2690 mm. (SPZ2690)	7	7	7
64	V-BELT 13x8x1067 mm. (SPA1060)	2	2	2
65	V-BELT 13x8x1482 mm. (SPA1482)	2	2	2
66	V-BELT 13x8x1557 mm. (SPA1557)	3	3	3
67	V-BELT 13x8x1600 mm. (SPA1600)	4	4	4
68	V-BELT 13x8x1605 mm. (SPA1605)	3	3	3
69	V-BELT 13x8x1632 mm. (SPA1632)	4	4	4
70	V-BELT 13x8x1700 mm. (SPA1700)	2	2	2
71	V-BELT 13x8x1732 mm. (SPA1732)	2	2	2
72	V-BELT 13x8x1757 mm. (SPA1757)	3	3	3
73	V-BELT 13x8x1932 mm. (SPA1932)	2	2	2
74	V-BELT 13x8x1957 mm. (SPA1957)	4	4	4
75	V-BELT 13x8x1982 mm. (SPA1982)	16	16	16
76	V-BELT 13x8x2000 mm. (SPA2000)	8	8	8
77	V-BELT 13x8x2032 mm. (SPA2032)	2	2	2
78	V-BELT 13x8x2057 mm. (SPA2057)	2	2	2
79	V-BELT 13x8x2082 mm. (SPA2082)	2	2	2
80	V-BELT 13x8x2132 mm. (SPA2132)	14	14	14
81	V-BELT 13x8x2182 mm. (SPA2182)	10	10	10
82	V-BELT 13x8x2207 mm. (SPA2207)	18	18	18
83	V-BELT 13x8x2232 mm. (SPA2232)	3	3	3
84	V-BELT 13x8x2282 mm. (SPA2282)	8	8	8
85	V-BELT 13x8x2300 mm. (SPA2300)	3	3	3
86	V-BELT 13x8x2307 mm. (SPA2307)	5	5	5

## สรุปรายการอะไหล่ตามสัญญาจ้าง

อาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน


ลำดับ	รายการ	จำนวน		
		ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3
87	V-BELT 13x8x2332 mm. (SPA2332)	4	4	4
88	V-BELT 13x8x2432 mm. (SPA2432)	9	9	9
89	V-BELT 13x8x2482 mm. (SPA2482)	4	4	4
90	V-BELT 13x8x2532 mm. (SPA2532)	6	6	6
91	V-BELT 13x8x2607 mm. (SPA2607)	2	2	2
92	V-BELT 13x8x2650 mm. (SPA2650)	10	10	10
93	V-BELT 13x8x2807 mm. (SPA2800)	3	3	3
94	V-BELT 13x8x2932 mm. (SPA2932)	4	4	4
95	V-BELT (A38) EF-SM	10	10	10
96	V-BELT 13x8x1016 mm. (A40)	126	126	126
97	V-BELT (A41)	2	2	2
98	V-BELT (A43)	3	3	3
99	V-BELT 13x8x1295 mm. (A51)	16	16	16
100	V-BELT (A63)	14	14	14
101	V-BELT (A83)	3	3	3
102	V-BELT (A95)	2	2	2
103	V-BELT (A103)	6	6	6
104	V-BELT (A119)	4	4	4
105	V-BELT (SPA 932)	2	2	2
106	V-BELT (XPA800) PRECISION TBT, COURSE	4	4	4
107	V-BELT (SPA857)	2	2	2
108	V-BELT 17x11x1600 mm. (SPB1600)	14	14	14
109	V-BELT 17x11x1700 mm. (SPB1700)	7	7	7
110	V-BELT 17x11x1800 mm. (SPB1800)	3	3	3
111	V-BELT 17x11x1840 mm. (SPB1840)	3	3	3
112	V-BELT 17x11x1850 mm. (SPB1850)	6	6	6
113	V-BELT 17x11x1860 mm. (SPB1860)	3	3	3
114	V-BELT 17x11x2120 mm. (SPB2120)	3	3	3
115	V-BELT 17x11x2240 mm. (SPB2240)	2	2	2
116	V-BELT 17x11x2410 mm. (SPB2410)	3	3	3
117	V-BELT 17x11x2750 mm. (SPB2750)	8	8	8

## สรุปรายการอะไหล่ตามสัญญาจ้าง

อาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน		
		ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3
118	V-BELT 17x11x2840 mm. (SPB2840)	2	2	2
119	V-BELT 17x11x3250 mm. (SPB3250)	2	2	2
120	V-BELT 17x11x812 mm. (B32)	4	4	4
121	V-BELT 17x11x1041mm. (B41)	8	8	8
122	V-BELT (B70)	9	9	9
123	V-BELT (B112)	2	2	2
124	V-BELT (B127)	6	6	6
125	V-BELT (B129)	4	4	4
	รวมหมวด V-BELT	617	617	617
	FLEXIBLE COUPLING SLEEVE			
126	FLEXIBLE COUPLING 5EM	10	10	10
127	FLEXIBLE COUPLING .6JEM	10	10	10
	รวมหมวด FLEXIBLE COUPLING SLEEVE	20	20	20

## ภาคผนวก ค รายละเอียดขั้นตอนการส่งมอบอะไหล่ (Service Level Agreement : SLA-Spare Part)

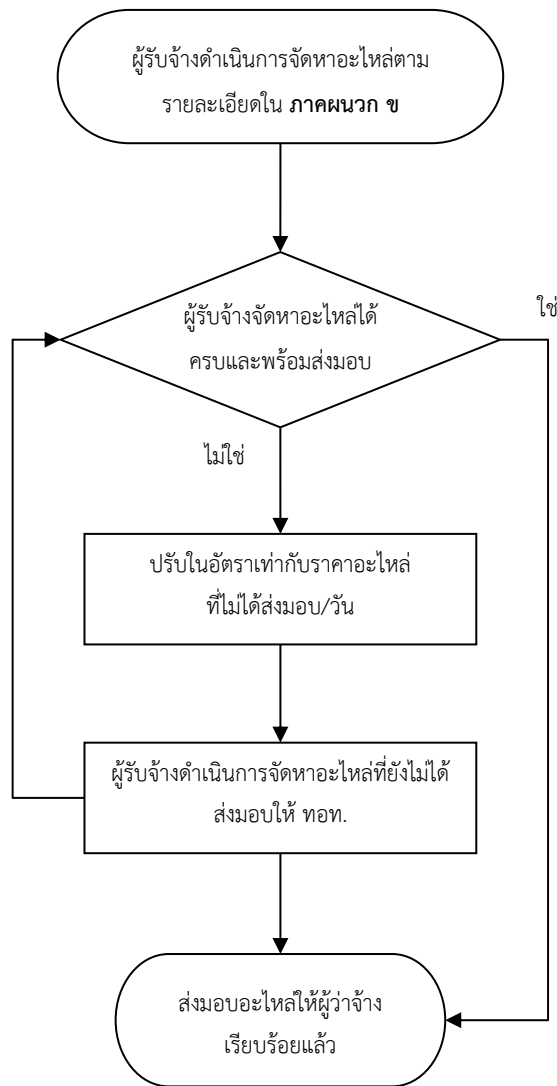

### หมายเหตุ

1. อะไหล่ที่เปลี่ยนนั้น จะต้องเป็นของใหม่และเป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต
2. ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือรับรองอะไหล่ที่จะส่งมอบว่าเป็นอะไหล่แท้ (Genuine Parts) และสามารถใช้งานร่วมกันกับ อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นได้ ตามรายละเอียดข้อ 3.2 นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ทำการตรวจสอบและ อนุมัติก่อนดำเนินการส่งมอบ
3. ในกรณีที่อะไหล่ที่นำมาส่งมอบมี Part Number ไม่ตรงกับรายละเอียดในภาคผนวก ข ผู้รับจ้างต้องนำหนังสือ ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงหมายเลข Part Number และการใช้งานร่วมกับชุดอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ (Air-Conditioning System) และ/หรือ ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) ของอะไหล่ชิ้นดังกล่าวจาก บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ทำการ ตรวจสอบและอนุมัติก่อนดำเนินการส่งมอบ
4. การเปลี่ยนอะไหล่ จะต้องทำการขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง ก่อนเปลี่ยนอะไหล่ทุกครั้ง
5. หากมีเงื่อนไขอื่นที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม ข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



ภาคผนวก ง เวลาและสถานที่ (PM Week) ของเครื่องจักรทุกงวดงานในสัญญา สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

(Preventive Maintenance : PM)

รายการเครื่องจักร	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Grand Total
<b>Chilled Water System</b>					
Outdoor Air Handling Unit (OAU)	4	8	8	2	22
Air Handling Unit (AHU)					
Air Handling Unit (AHU) - Group 1	47	49	33	31	160
Air Handling Unit (AHU) - Group 2	36	41	58	28	163
Fan Coil Unit (FCU)					
Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	50	40	50	52	192
Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	52	49	50	39	190
Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	39	39	39	39	156
Displacement Diffuser					
Displacement Diffuser - Group 1	122	118	115	106	461
Displacement Diffuser - Group 2	106	82	94	81	363
Displacement Diffuser - Group 3	113	109	118	109	449
Fan Power Box (FPB)					
Fan Power Box (FPB) - Group 1	121	123	131	119	494
Fan Power Box (FPB) - Group 2	81	81	108	44	314
Heat Exchanger (HX)	28	26	28	22	104
<b>Precision Air Condition</b>					
Precision Air Condition (PCA)	5			2	7
<b>Refrigerant System</b>					
Air Window Type (WT)			3	3	6
Split Type (SPT)					
Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)			24		24
Split Type (SPT) - Group 2		4	4	9	17
VRV/VRF	46	42	6	22	116
<b>Ventilation System</b>					
Air Cleaner	2			1	3
Air Curtain Fan (ACF)	26	22	24	41	113
Evaporator Fan (EVAP)	15				15
Exhaust Fan (EF) - Axial Type		21	21		42
Exhaust Fan (EF) - Ceiling&Wall Type	14	2	2	60	78
Exhaust Fan (EF) - Duct Type	28	11	13	16	68
Fresh Air Fan (FAF)	6				6
Industrial Fan (ติดผนังและตั้งพื้น)	60				60
Jet Fan (TJF)	51	55	55	28	189
Kitchen Exhaust Fan (KX)	1				1
Roof Smoke Exhaust Fan (RSF)	28	32	32	28	120
Smoke Exhaust Fan (SEF) - TBT	20				20
Smoke Exhaust Fan (SEF)	6	8	8	13	35
Supply Fan (SF)	1	1			2
Toilet Exhaust Fan - Axial Type (TX)	25	34	22	22	103
Tunnel Ventilation Fan (TVF)	9	10	10	8	37
<b>Grand Total</b>	<b>1142</b>	<b>1007</b>	<b>1056</b>	<b>925</b>	<b>4130</b>



## ภาคผนวก จ แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Master Plan)

ลำดับ	รายการเครื่องจักร	งวด/จำนวน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
1	Chilled Water Syetem																																							
1.1	Outdoor Air Handling Unit (OAU)	22	1M	1M	1Y	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	3M		
1.2	Air Handling Unit (AHU)																																							
1.2.1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	160	1M	1M	1M	1Y	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M		
1.2.2	Air Handling Unit (AHU) - Group 2	163	1M	1M	1M	1M	1Y	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	
1.3	Fan Coil Unit (FCU)	538																																						
1.3.1	- Fan Coil Unit (FCU) - Group 1	192	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M		
1.3.2	- Fan Coil Unit (FCU) - Group 2	190	3M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M		
1.3.3	- Fan Coil Unit (FCU) - Group 3	156	1M	3M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M		
1.4	Displacement Diffuser	1273																																						
1.4.1	- Displacement Diffuser - Group 1	461			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M		
1.4.2	- Displacement Diffuser - Group 2	363	3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M	
1.4.3	- Displacement Diffuser - Group 3	449		3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M
1.5	Fan Power Box (FPB)	808																																						
1.5.1	- Fan Power Box (FPB) - Group 1	494			6M					6M						6M						6M						6M										6M		
1.5.2	- Fan Power Box (FPB) - Group 2	314		6M						6M					6M						6M						6M											6M		
1.6	Heat Exchanger (HX)	104	6M						6M					6M						6M						6M										6M				
2	Precision Air Condition																																							
2.1	Precision Air Condition (PCA)	7	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	3M	1M	1Y	
3	Refrigerant System																																							
3.1	Air Window Type (WT)	6	3M			6M			3M			1Y			3M			6M			3M			1Y			3M			6M			3M			1Y				
3.2	Split Type (SPT)	41																																						
3.2.1	- Split Type (SPT) - Group 1 (Air Side Center)	24	1M	6M	1M	2M	3M	2M	1M	1Y	1M	2M	3M	2M	1M	6M	1M	2M	3M	2M	1M	1Y	1M	2M	3M	2M	1M	6M	1M	2M	3M	2M	1M	1Y	1M	1M	3M	2M		
3.2.2	- Split Type (SPT) - Group 2	17	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M		
3.3	VRV/VRF	116	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M		

- 1M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 1 เดือน
- 2M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 2 เดือน
- 3M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 3 เดือน
- 6M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 6 เดือน
- 1Y - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 1 ปี
- 3Y - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 3 ปี

หมายเหตุ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Week & PM Master Plan) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าปฏิบัติหน้างานจริง ทั้งนี้ ต้องขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ ก่อนเข้าดำเนินการ

## ภาคผนวก จ แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Master Plan) (ต่อ)

ลำดับ	รายการเครื่องจักร	งวด/จำนวน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
4	Ventilation System																																							
4.1	Air Cleaner	3	6M						6M						6M						6M						6M													
4.2	Air Curtain Fan (ACF)	113	1M	1M	1M	6M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	6M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1Y	1M	1M	1M	1M	1M	6M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1Y	1M	1M
4.3	Evaporator Fan (EVAP)	15	1M	1M	1M	1M	6M	1M	1M	1M	1M	1M	1Y	1M	1M	1M	1M	1M	6M	1M	1M	1M	1M	1M	1Y	1M	1M	1M	1M	1M	1M	6M	1M	1M	1M	1M	1M	1Y	1M	
4.4	Exhaust Fan (EF) - Axial Type	42	6M						6M						6M												6M													
4.5	Exhaust Fan (EF) - Ceiling&Wall Type	78		6M											6M																									
4.6	Exhaust Fan (EF) - Duct Type	68		3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M				3M			3M			3M							3M	
4.7	Fresh Air Fan (FAF)	6			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M							3M	
4.8	Industrial Fan (ติดผนังและตั้งพื้น)	60	3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M					3M		
4.9	Jet Fan (TJF)	189		6M											6M																									
4.10	Kitchen Exhaust Fan (KX)	1			6M							6M																											6M	
4.11	Roof Smoke Exhaust Fan (RSF)	120				6M																																	6M	
4.12	Smoke Exhaust Fan (SEF) - TBT	20				6M																																	6M	
4.13	Smoke Exhaust Fan (SEF)	35					6M																																6M	
4.14	Supply Fan (SF)	2						6M																															6M	
4.15	Toilet Exhaust Fan - Axial Type (TX)	103	3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M					3M		
4.16	Tunnel Ventilation Fan (TVF)	37		3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M			3M					3M	
	<b>รวมอุปกรณ์ทั้งหมด</b>	<b>4130</b>																																						

- 1M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 1 เดือน
- 2M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 2 เดือน
- 3M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 3 เดือน
- 6M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 6 เดือน
- 1Y - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 1 ปี
- 3Y - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 3 ปี

**หมายเหตุ** การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Week & PM Master Plan) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าปฏิบัติหน้างานจริง ทั้งนี้ ต้องขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ ก่อนเข้าดำเนินการ

ภาคผนวก จ แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Master Plan) สำหรับเปลี่ยน Bearing Outdoor Air Handling Unit (OAU)

ลำดับ	รายการเครื่องจักร	งวด/จำนวน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1.	<b>Chilled Water System</b>																																						
1.1	Outdoor Air Handling Unit (OAU)	22	1M	1M	1Y	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	
	- Replacement Bearing Group 1	1				3Y																																	
	- Replacement Bearing Group 2	1					3Y																																
	- Replacement Bearing Group 3	1						3Y																															
	- Replacement Bearing Group 4	1							3Y																														
	- Replacement Bearing Group 5	1								3Y																													
	- Replacement Bearing Group 6	1									3Y																												
	- Replacement Bearing Group 7	1										3Y																											
	- Replacement Bearing Group 8	1											3Y																										
	- Replacement Bearing Group 9	1												3Y																									
	- Replacement Bearing Group 10	1													3Y																								
	- Replacement Bearing Group 11	1														3Y																							
	- Replacement Bearing Group 12	1															3Y																						
	- Replacement Bearing Group 13	1																3Y																					
	- Replacement Bearing Group 14	1																	3Y																				
	- Replacement Bearing Group 15	1																		3Y																			
	- Replacement Bearing Group 16	1																			3Y																		
	- Replacement Bearing Group 17	1																				3Y																	
	- Replacement Bearing Group 18	1																					3Y																
	- Replacement Bearing Group 19	1																						3Y															
	- Replacement Bearing Group 20	1																							3Y														
	- Replacement Bearing Group 21	1																								3Y													
	- Replacement Bearing Group 22	1																									3Y												

- 1M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 1 เดือน
- 2M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 2 เดือน
- 3M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 3 เดือน
- 6M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 6 เดือน
- 1Y - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 1 ปี
- 3Y - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 3 ปี

**หมายเหตุ** การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Week & PM Master Plan) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าปฏิบัติหน้างานจริง ทั้งนี้ ต้องขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ ก่อนเข้าดำเนินการ

ภาคผนวก จ แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Master Plan) สำหรับเปลี่ยน Bearing Air Handling Unit (AHU)

ลำดับ	รายการเครื่องจักร	งวด/จำนวน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1.2	Air Handling Unit (AHU)																																						
1.2.1	Air Handling Unit (AHU) - Group 1	160	1M	1M	1M	1Y	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	1Y	1M	1M	3M	1M	1M	6M	1M	1M	3M	1M	1M	
	- Replacement Bearing Group 1	5				3Y																																	
	- Replacement Bearing Group 2	5					3Y																																
	- Replacement Bearing Group 3	5						3Y																															
	- Replacement Bearing Group 4	5							3Y																														
	- Replacement Bearing Group 5	5								3Y																													
	- Replacement Bearing Group 6	5									3Y																												
	- Replacement Bearing Group 7	5										3Y																											
	- Replacement Bearing Group 8	5											3Y																										
	- Replacement Bearing Group 9	5												3Y																									
	- Replacement Bearing Group 10	5													3Y																								
	- Replacement Bearing Group 11	5														3Y																							
	- Replacement Bearing Group 12	5															3Y																						
	- Replacement Bearing Group 13	5																3Y																					
	- Replacement Bearing Group 14	5																	3Y																				
	- Replacement Bearing Group 15	5																		3Y																			
	- Replacement Bearing Group 16	5																			3Y																		
	- Replacement Bearing Group 17	5																				3Y																	
	- Replacement Bearing Group 18	5																					3Y																
	- Replacement Bearing Group 19	5																						3Y															
	- Replacement Bearing Group 20	5																							3Y														
	- Replacement Bearing Group 21	5																								3Y													
	- Replacement Bearing Group 22	5																									3Y												
	- Replacement Bearing Group 23	5																										3Y											
	- Replacement Bearing Group 24	5																											3Y										
	- Replacement Bearing Group 25	5																												3Y									
	- Replacement Bearing Group 26	5																													3Y								
	- Replacement Bearing Group 27	5																														3Y							
	- Replacement Bearing Group 28	5																															3Y						
	- Replacement Bearing Group 29	5																																3Y					
	- Replacement Bearing Group 30	5																																		3Y			
	- Replacement Bearing Group 31	5																																			3Y		
	- Replacement Bearing Group 32	5																																				3Y	

- 1M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 1 เดือน
- 2M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 2 เดือน
- 3M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 3 เดือน
- 6M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 6 เดือน
- 1Y - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 1 ปี
- 3Y - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 3 ปี

**หมายเหตุ** การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Week & PM Master Plan) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าปฏิบัติหน้างานจริง ทั้งนี้ ต้องขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ ก่อนเข้าดำเนินการ

ภาคผนวก จ แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Master Plan) สำหรับ Flushing Loop Radiant Floor Cooling - Heat Exchanger (HX)

ลำดับ	รายการเครื่องจักร	งวด/จำนวน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1.6	Heat Exchanger (HX)	104	6M					6M						6M						6M						6M						6M						
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 1	4				3Y																																
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 2	4					3Y																															
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 3	4						3Y																														
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 4	4							3Y																													
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 5	4								3Y																												
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 6	3									3Y																											
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 7	3										3Y																										
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 8	3											3Y																									
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 9	3												3Y																								
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 10	3													3Y																							
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 11	3														3Y																						
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 12	3															3Y																					
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 13	3																3Y																				
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 14	3																	3Y																			
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 15	3																		3Y																		
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 16	3																			3Y																	
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 17	3																				3Y																
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 18	3																					3Y															
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 19	3																						3Y														
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 20	3																							3Y													
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 21	3																								3Y												
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 22	3																									3Y											
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 23	3																										3Y										
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 24	3																											3Y									
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 25	3																												3Y								
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 26	3																													3Y							
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 27	3																														3Y						
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 28	3																															3Y					
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 29	3																																3Y				
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 30	3																																	3Y			
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 31	3																																		3Y		
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 32	3																																		3Y		
	- Flushing Loop For HX&RFC Group 33	3																																			3Y	

- 1M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 1 เดือน
- 2M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 2 เดือน
- 3M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 3 เดือน
- 6M - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 6 เดือน
- 1Y - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 1 ปี
- 3Y - แผนการเข้าบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำ 3 ปี

**หมายเหตุ** การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Week & PM Master Plan) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าปฏิบัติหน้างานจริง ทั้งนี้ ต้องขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ ก่อนเข้าดำเนินการ

ภาคผนวก จ <sup>๕</sup> ขั้นตอนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM List)



รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ Outdoor Air Unit (OAU)

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
1 เดือน	1. Blower	- ตรวจสอบตลับลูกปืนขณะเครื่องทำงาน - ตรวจสอบสภาพของสายพาน
	2. Motor and Compressor	- ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
	3. ถาดน้ำทิ้ง	- ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาด ถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง
	4. ตู้ควบคุม	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้ตู้ และการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
		- ตรวจสอบความแน่นตามจุดต่อขั้วสายไฟต่างๆ
	5. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไปขณะเครื่องทำงาน - ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ - ตรวจสอบวัดอุณหภูมิ, แรงดันน้ำเข้า-ออก
3 เดือน		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน
	1. Filter	- เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ Synthetic Filter (ด้านหน้าเครื่อง) หรือพิจารณาจากมาตรฐาน Pressure drop เป็นเกณฑ์ - เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ Synthetic Filter (ด้านหน้า Medium Filter) หรือพิจารณาจากมาตรฐาน Pressure drop เป็นเกณฑ์
	2. Evaporative Coil and Run around Coil	- วัดแรงดันตกคร่อมคอยล์ ก่อนและหลังทำความสะอาด โดยต้องรักษาแรงดันตกคร่อม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (หากล้างโดยวิธีปกติไม่ได้ให้ดำเนินการถอดคอยล์ออกมาล้างภายนอก) - ทำความสะอาดครีบบคอยล์โดยล้างด้วยน้ำ
	3. Motor	- ตรวจสอบวัดอุณหภูมิทำงานของมอเตอร์โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด วัดบริเวณผิวเสื้อของมอเตอร์ แล้วสอบเทียบกับค่ามาตรฐาน - ตรวจสอบการหลุดหลวมของขั้วต่อสายไฟฟ้า
	4. Compressor	- ตรวจสอบเช็คความดันน้ำยา เช็คกำลังอัดของ Compressor
	5. ถาดน้ำทิ้ง	- ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง ด้วยน้ำยาล้างสายเมือก
	6. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	- ทำความสะอาดหัวจ่าย และช่องลมกลับ - ตรวจสอบการทำงานของ Room Thermostat - ตรวจสอบสภาพผนวมน้ำที่ห้องน้ำเย็น และห้องส่งลม หากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไข
6 เดือน		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน/ 3 เดือน
	1. Filter	- เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ Medium Filter (ชนิดโคโรกราด) หรือพิจารณาจากมาตรฐาน Pressure drop เป็นเกณฑ์
	2. Blower	- ทำการเติมสารหล่อลื่นหรืออัดจารบีตลับลูกปืน - ตรวจสอบเช็คศูนย์ของเพลลา Blower และ Pulley ถ้ามีการเอียงศูนย์ให้ทำการปรับตั้ง - ตรวจสอบวัดความตึงของสายพานโดยใช้ Gauge วัดแรงตึงแล้วตรวจสอบกับค่ามาตรฐาน
	3. Motor	- ตรวจสอบเช็คศูนย์ของเพลลา Motor ถ้ามีการเอียงศูนย์ให้ทำการปรับตั้ง
	4. Compressor	- ตรวจสอบเช็คปริมาณน้ำมัน Compressor
	5. ตู้ควบคุม	- ตรวจสอบวัดอุณหภูมิขณะทำงานของอุปกรณ์โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
	6. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	- ล้างทำความสะอาด ไซ้กรองน้ำ (Y-Strainer) - ตรวจสอบ Gate Valve และอุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆหน้าเครื่อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
1 ปี		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน/ 3 เดือน/ 6 เดือน
	1. คอลย์เย็น	- ตรวจสอบความดันตกคร่อมของน้ำเย็นที่ผ่านคอยล์เปรียบเทียบกับค่าที่ระบุไว้ใน Commissioning Test Data ว่าใกล้เคียงกันหรือไม่ ทำความสะอาดโดย Circulate ถ้าค่าดังกล่าวแตกต่างกันมากถึงจุดที่ผู้ผลิตแนะนำ - ทำความสะอาดครีบบคอยล์โดยล้างด้วยน้ำยา
	2. Blower	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป, การเป็นสนิม และความสะอาดของเสื้อและใบพัดพร้อมกับทำความสะอาด - เปลี่ยนสายพานใหม่ พร้อมตรวจวัดความตึงของสายพานโดยใช้ Gauge วัดแรงตึงแล้วตรวจสอบกับค่ามาตรฐาน
	3. Motor	- ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด, ล้างทำความสะอาดขดลวดด้วยน้ำยา และเคลือบขดลวดด้วยน้ำยาเคลือบขดลวดเพื่อเพิ่มความเป็นฉนวน
	4. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	- ตรวจสอบอุปกรณ์รองรับความสั่นสะเทือนและเปลี่ยนถ้าชำรุด
3 ปี	1. Blower	- เปลี่ยนตลับลูกปืน Blower
	2. Motor	- เปลี่ยนตลับลูกปืน Motor

**หมายเหตุ**

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รีบแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่พบปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ Air Handling Unit (AHU)

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
1 เดือน	1. Blower	- ตรวจสอบตลับลูกปืนขณะเครื่องทำงาน - ตรวจสอบสภาพของสายพาน
	2. Motor	- ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
	3. ถาดน้ำทิ้ง	- ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาด ถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง
	4. ตู้ควบคุม	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้ตู้ และการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ - ตรวจสอบความแน่นตามจุดต่อขั้วสายไฟต่างๆ
	5. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไปขณะเครื่องทำงาน - ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ - ตรวจสอบวัดอุณหภูมิ, แรงดันน้ำเข้า-ออก
3 เดือน		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน
	1. Filter	- เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ Synthetic Filter (ชนิดโครกกระดาษ)
	2. Evaporative Coil	- วัดแรงดันตกคร่อมคอยล์ ก่อนและหลังทำความสะอาด โดยต้องรักษาแรงดันตกคร่อม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (หากล้างโดยวิธีปกติไม่ได้ให้ดำเนินการถอดคอยล์ออกมาล้างภายนอก) - ตรวจสอบวัดปริมาณลมก่อนและหลังล้างครีบบคอยล์ - ทำความสะอาดครีบบคอยล์โดยล้างด้วยน้ำ
	3. Motor	- ตรวจสอบวัดอุณหภูมิทำงานของมอเตอร์โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด วัดบริเวณผิวเสื้อของมอเตอร์ แล้วสอบเทียบกับค่ามาตรฐาน - ตรวจสอบการหลุดหลวมของขั้วต่อสายไฟ
	4. ถาดน้ำทิ้ง	- ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง ด้วยน้ำยาละลายเมือก
	5. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	- ทำความสะอาดหัวจ่าย และช่องลมกลับ - ตรวจสอบการทำงานของ Room Thermostat - ตรวจสอบสภาพฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น และท่อส่งลม หากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไข
6 เดือน		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน/ 3 เดือน
	1. Blower	- ทำการเติมสารหล่อลื่นหรืออัดจารบีตลับลูกปืน - ตรวจสอบเช็คศูนย์ของเพลลา Blower และ Pulley ถ้ามีการเอียงศูนย์ให้ทำการปรับตั้ง - ตรวจสอบวัดความตึงของสายพานโดยใช้ Gauge วัดแรงตึงแล้วตรวจสอบกับค่ามาตรฐาน
	2. Motor	- ตรวจสอบเช็คศูนย์ของเพลลา Motor ถ้ามีการเอียงศูนย์ให้ทำการปรับตั้ง
	3. ตู้ควบคุม	- ตรวจสอบวัดอุณหภูมิขณะทำงานของอุปกรณ์โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
	4. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	- ล้างทำความสะอาด ไล์กรองน้ำ (Y-Strainer) - ตรวจสอบ Gate Valve และอุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆหน้าเครื่อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
1 ปี		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน/ 3 เดือน/ 6 เดือน
	1. คอลลิเย่น	- ตรวจสอบความดันตกคร่อมของน้ำเย็นที่ผ่านคอยล์เปรียบเทียบกับค่าที่ระบุไว้ใน Commissioning Test Data ว่าใกล้เคียงกันหรือไม่ ทำความสะอาดโดย Circulate ถ้าค่าดังกล่าวแตกต่างกันมากถึงจุดที่ผู้ผลิตแนะนำ - ทำความสะอาดครีบบคอยล์โดยล้างด้วยน้ำยา
	2. Blower	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป, การเป็นสนิม และความสะอาดของเสื้อและใบพัดพร้อมกับทำความสะอาด - เปลี่ยนสายพานใหม่ - ตรวจสอบวัดความตึงของสายพานโดยใช้ Gauge วัดแรงตึงแล้วตรวจสอบกับค่ามาตรฐาน
	3. Motor	- ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด, ล้างทำความสะอาดขดลวดด้วยน้ำยา และเคลือบขดลวดด้วยน้ำยาเคลือบ ขดลวดเพื่อเพิ่มความเป็นฉนวน
	4. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	- ตรวจสอบอุปกรณ์รองรับความสั่นสะเทือนและเปลี่ยนถ้าชำรุด
3 ปี		
	1. Blower	- เปลี่ยนตลับลูกปืน Blower
	2. Motor	- เปลี่ยนตลับลูกปืน Motor

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รับแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ Fan Coil Unit (FCU)

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	
3 เดือน	1. แผ่นกรองอากาศและตัวเครื่อง	- ตรวจสอบสภาพ, ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและตัวเครื่อง	
	2. Blower	- ตรวจสอบตลับลูกปืนขณะเครื่องทำงาน	
	3. Evaporative Coil	- วัดแรงดันตกคร่อมคอยล์ ก่อนและหลังทำความสะอาด โดยต้องรักษาแรงดันตกคร่อม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (หากล้างโดยวิธีปกติไม่ได้ให้ดำเนินการถอดคอยล์ออกมาล้างภายนอก) - ตรวจสอบวัดปริมาณลมก่อนและหลังล้างครีบคอยล์ - ทำความสะอาดครีบคอยล์โดยล้างด้วยน้ำ	
	4. Motor	- ตรวจสอบวัดอุณหภูมิทำงานของมอเตอร์โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด วัดบริเวณผิวเสื้อของมอเตอร์ แล้วสอบเทียบกับค่ามาตรฐาน - ตรวจสอบการหลุดหลวมของขั้วต่อสายไฟฟ้า - ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า	
	5. ถาดน้ำทิ้ง	- ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง	
	6. ผู้ควบคุม	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตัวตู้ และการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ - ตรวจสอบความแน่นตามจุดต่อขั้วสายไฟต่างๆ	
	7. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของหัวจ่ายลม, หัวลมกลับ และทำความสะอาด - ตรวจสอบการทำงานของ Room Thermostat - ตรวจสอบสภาพนวนหุ้มท่อน้ำเย็น และท่อส่งลม หากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไข - ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไปขณะเครื่องทำงาน - ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ	
		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำ 3 เดือน	
	6 เดือน	1. Blower	- ทำการเติมสารหล่อลื่นหรืออัดจารบีตลับลูกปืน
		2. ผู้ควบคุม	- ตรวจสอบวัดอุณหภูมิขณะทำงานของอุปกรณ์โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
		3. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	- ล้างทำความสะอาด ใสกรองน้ำ (Y-Strainer) - ตรวจสอบ Gate Valve และอุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆหน้าเครื่อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
			- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำ 3 เดือน/ 6 เดือน
	1 ปี	1. คอยล์เย็น	- ตรวจสอบความดันตกคร่อมของน้ำเย็นที่ผ่านคอยล์เปรียบเทียบกับค่าที่ระบุไว้ใน Commissioning Test Data ว่าใกล้เคียงกันหรือไม่ ทำความสะอาดโดย Circulate ถ้าค่าดังกล่าวแตกต่างกันมากถึงจุดที่ผู้ผลิตแนะนำ - ทำความสะอาดครีบคอยล์โดยล้างด้วยน้ำยา
		2. Blower	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป, การเป็นสนิม และความสะอาดของเสื้อและใบพัดพร้อมกับทำความสะอาด
3. Motor		- ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด, ล้างทำความสะอาดขดลวดด้วยน้ำยา และเคลือบขดลวดด้วยน้ำยาเคลือบ ขดลวดเพื่อเพิ่มความเป็นฉนวน	
4. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ		- ตรวจสอบอุปกรณ์รองรับความสั่นสะเทือนและเปลี่ยนถ้าชำรุด	

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รีบแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่พบปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ Displacement Diffuser และ Radiant Floor Cooling

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
3 เดือน	1. Displacement Diffuser	- ทำความสะอาดฝุ่นและคราบสกปรก โครงสร้างทั้งภายในและภายนอก - ตรวจสอบการคลายตัวของนอตยึดต่างๆของฐานและโครงสร้าง
	2. พัดลม, มอเตอร์	- ตรวจสอบตลับลูกปืน หากชำรุดมีเสียงดังให้เปลี่ยนใหม่ - ตรวจสอบสภาพทั่วไป, การเป็นสนิม และความสะอาดของเลื้อและใบพัดพร้อมกับ ทำความสะอาด หากชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ (อะไหล่ ทอท.)
	3. มาตรวัด, วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบท่อ	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป, การรั่วซึมตามรอยต่อต่างๆ และการรั่วซึมตามรอยต่อต่างๆ ของมาตรวัดความดันและมาตรวัดอุณหภูมิ - ตรวจสอบการเปิด-ปิด ของวาล์วเป็นไปอย่างถูกต้อง - ตรวจสอบวัดอุณหภูมิของท่อน้ำเย็นก่อนเข้าสู่ชุด Manifold - ตรวจสอบการบล็อคของอากาศในท่อน้ำเย็นและไล่อากาศในท่อน้ำเย็น (หากมีอากาศในระบบ)

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รีบแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ Fan Power Box

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
6 เดือน	1. ชุด Fan Power Box	- ทำความสะอาดโดยรอบ Fan Power Box
		- ตรวจสอบสถานะการทำงาน การเปิด-ปิด
	2. อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	- ตรวจสอบการทำงานของ Room Thermostat ถ้าเสียหายให้ทำการเปลี่ยน

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รับแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ HEAT EXCHANGER AND PUMP

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
6 เดือน	1. Motor และ Pump	- ตรวจสอบเช็คสภาพ Bearing ถ้าชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนใหม่
		- ตรวจสอบวัดค่ากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์
		- ตรวจสอบเช็คทิศทางการหมุน
		- ตรวจสอบเช็ครอยรั่วของน้ำที่ Pump, Mechanical Seal ถ้าชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนใหม่
		- ตรวจสอบเช็คซีลเพลา ถ้าชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนใหม่
		- ทำการอัดจารบี ตามจุดต่างๆ ที่มีกรหมุน
	3. ตู้ควบคุม	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้ตู้ พร้อมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆและทำความสะอาด
		- ตรวจสอบความแน่นตามจุดต่อขั้วสายไฟต่างๆให้แน่นอยู่เสมอ
		- ตรวจสอบวัดอุณหภูมิขณะทำงานของอุปกรณ์โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
	4. อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	- ตรวจสอบไส้กรองน้ำ (Y-STRAINER) ล้างทำความสะอาด
		- ตรวจสอบความดันตกคร่อมของน้ำเย็นที่ผ่าน PLATE HEAT ทั้ง 2 ด้านเปรียบเทียบกับค่าที่ระบุไว้ใน Commissioning Test Data
- ตรวจสอบสภาพอุณหภูมิขั้วน้ำเย็น หากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไข		
3 ปี	1. อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	- ทำความสะอาดระบบโดยการ Circulate (Flushing Loop For HX&RFC)
		- เปลี่ยน Bearing

หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รับแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ Precision Air Condition และ Hybrid Precision Air Condition

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
1 เดือน		- ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง ว่าทำงานตามปกติ
3 เดือน		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน
	1. Filter และ ตัวเครื่อง	- ตรวจสอบสภาพ และทำความสะอาดของแผ่นกรองอากาศ
		- ตรวจสอบสภาพ และทำความสะอาดตัวเครื่อง
	2. Blower	- ตรวจสอบคลิปลูกปืนขณะเครื่องทำงาน
		- ตรวจสอบสภาพ ความตึงของสายพาน
		- ตรวจสอบใบพัดลม และทำความสะอาด
	3. ถาดน้ำทิ้ง	- ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง
	4. Motor	- ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
		- ตรวจสอบการทำงานของ Motor
		- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไปขณะเครื่องทำงาน
	5. Compressor	- ตรวจสอบเช็คการรั่วซึมของท่อสารทำความเย็น
		- ตรวจสอบเช็คและเติมสารทำความเย็น ให้มีปริมาณและขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
		- ตรวจสอบเช็คแรงดันสารทำความเย็น ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
		- ตรวจสอบเช็คปรับแต่งและทดสอบ สวิตซ์ความดันสูงและต่ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
	6. Condensor	- ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Motor พัดลม
		- ตรวจสอบเช็คสภาพของใบพัดลม ทิศทางการหมุน
		- ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้าของ Motor พัดลม
	7. ผู้ควบคุม	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป และทำความสะอาด
		- ตรวจสอบเช็คและปรับแต่งอุปกรณ์ควบคุมให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ
	8. อุปกรณ์ควบคุมความชื้น	- ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดของ Solenoid Valve
		- ตรวจสอบเช็คและปรับแต่งแรงดันน้ำที่ไหลผ่าน Solenoid Valve
		- ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดถังอิเล็กทรอนิกส์ หรือเปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น
	7. อุปกรณ์อื่นๆ	- ตรวจสอบความแน่นตามจุดต่อขั้วสายไฟต่างๆ ให้แน่นอยู่เสมอ
		- ทดสอบการทำงานของรีเลย์ คอนแทคเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ
	- ตรวจสอบเช็ค ปรับแต่ง แก๊ส Overload, Control Board และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ	
	- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ	
6 เดือน		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน/ 3 เดือน
		- ทำความสะอาดหม้อต้ม
		- ล้าง Water Filter
1 ปี		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำ 2 เดือน
	1. Evaporative Coil and Condensing Coil	- ล้างทำความสะอาดผิวคอยล์โดยใช้น้ำยาเคมี
	2. Filter	- เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ
	3. Blower	- เปลี่ยนสายพาน พร้อมตรวจวัดความตึงของสายพานโดยใช้ Gauge วัดแรงตึงแล้วตรวจสอบกับค่ามาตรฐาน

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รีบแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆ หลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ เครื่องปรับอากาศชนิด Window Type

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
3 เดือน	1. แผ่นกรองอากาศ (Air Filter)	- ตรวจสอบสภาพและล้างทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นละออง (Air Filter)
	2. Blower	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไปขณะเครื่องทำงานด้วยการฟังเสียง
	3. ตัวเครื่อง FCU. และ CDU.	- ทำความสะอาดตัวเครื่อง FCU และ CDU
		- ตรวจสอบปริมาณลมเข้า-ออก ของ FCU และ CDU แล้วรายงานผล
		- ตรวจสอบเช็คความดันน้ำยา เช็คกำลังอัดของ Compressor
		- ตรวจสอบอุณหภูมิเข้า-ออก ของชุด FCU และ CDU แล้วรายงานผล
		- ตรวจสอบเสียงผิดปกติความสั่นสะเทือน
	4. Room Thermostat	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และวัดอุณหภูมิพื้นที่ ถ้าชำรุดให้ทำการเปลี่ยน
	5. อุปกรณ์อื่นๆ	- ตรวจสอบวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage) และกระแสไฟฟ้า (Ampere) ขณะใช้งาน
		- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของ Magnetic Contactor
		- ตรวจสอบจุดต่อขั้วสายไฟ
	- ตรวจสอบทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทิ้ง	
	- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ	
6 เดือน		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำ 3 เดือน
	1. Evaporator and Condenser Coil	- ล้างทำความสะอาด Evaporator Coil ด้วยน้ำ
		- ล้างทำความสะอาด Condenser Coil ด้วยแปรงและ Blower และน้ำ
	2. อุปกรณ์อื่นๆ	- ตรวจสอบระบบการทำงานของชุด Control
	- ตรวจสอบสภาพสาย POWER และสาย Control	
	- ตรวจสอบเช็คปริมาณน้ำมัน Compressor	
1 ปี		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำ 3 เดือน/6 เดือน
	1. ตัวเครื่อง FCU. และ CDU.	- ล้างทำความสะอาด Evaporator Coil ด้วยน้ำยาเคมีที่ไม่กัดโลหะและน้ำ
	2. อุปกรณ์อื่นๆ	- ตรวจสอบ Motor และ Bush
	- รายงานตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ทั้งหมด	

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รีบแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ



## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) Group 1 - Airside Center

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
1 เดือน	2. ตัวเครื่อง FCU. และ CDU.	- ตรวจสอบวัดปริมาณลมเข้า-ออก ของ FCU และ CDU แล้วรายงานผล
		- ตรวจสอบเสียงผิดปกติความสั่นสะเทือน
		- ตรวจสอบอุณหภูมิเข้า-ออก ของชุด FCU และ CDU แล้วรายงานผล
		- ตรวจสอบทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทิ้ง
	3. Motor and Compressor	- ตรวจสอบคลิปลูกปืนขณะเครื่องทำงานด้วยการฟังเสียง
	4. Blower	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไปขณะเครื่องทำงานด้วยการฟังเสียง
		- ตรวจสอบสิ่งสกปรก และทำความสะอาด
2 เดือน		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน
	1. แผ่นกรองอากาศ (Air Filter)	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นละออง (Air Filter)
	2. ตัวเครื่อง FCU. และ CDU.	- ทำความสะอาดตัวเครื่อง FCU และ CDU
3 เดือน		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน/ 2 เดือน
	1. Evaporator and Condenser Coil	- ล้างทำความสะอาด Evaporator Coil ด้วยน้ำ
		- ทำความสะอาดชุด Condensing Unit ด้วยแปรงและ Blower และน้ำ
	2. Blower	- ตรวจสอบสภาพของใบพัด ถ้าชำรุดให้ทำการเปลี่ยน
	3. Motor and Compressor	- ตรวจสอบการโยกคลอนของแกนเพลลา ถ้าชำรุดเปลี่ยนใหม่
		- ตรวจสอบวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage) และกระแสไฟฟ้า (Ampere) ขณะใช้งาน
	4. ตัวเครื่อง FCU. และ CDU.	- ตรวจสอบเช็คความดันน้ำยา เช็คกำลังอัดของ Compressor
5. Room Thermostat	- ตรวจสอบเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และวัดอุณหภูมิพื้นที่	
6. อุปกรณ์อื่นๆ	- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของ Magnetic Contactor	
	- ตรวจสอบจุดต่อขั้วสายไฟ	
	- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ	
6 เดือน		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำ 3 เดือน
	1. อุปกรณ์อื่นๆ	- ตรวจสอบระบบการทำงานของชุด Control
		- ตรวจสอบสภาพสาย POWER และสาย Control
		- ตรวจสอบเช็คปริมาณน้ำมัน Compressor
1 ปี		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำ 3 เดือน/6 เดือน
	1. ตัวเครื่อง FCU. และ CDU.	- ล้างทำความสะอาด Evaporator Coil ด้วยน้ำยาเคมีที่ไม่กัดโลหะและน้ำ
		- ทำความสะอาดชุด Condensing Unit ด้วยแปรงและ Blower และน้ำ
	2. อุปกรณ์อื่นๆ	- ตรวจสอบ Motor และ Bush
- รายงานตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ทั้งหมด		

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รีบแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่พบปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆ หลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) Group 2

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	
3 เดือน	1. แผ่นกรองอากาศ (Air Filter)	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นละออง (Air Filter)	
	2. Evaporator and Condenser Coil	- ล้างทำความสะอาด Evaporator Coil ด้วยน้ำ - ทำความสะอาดชุด Condensing Unit ด้วยแปรงและ Blower และน้ำ	
	3. Blower and Motor	- ตรวจสอบสภาพของใบพัด ถ้าชำรุดให้ทำการเปลี่ยน - ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไปขณะเครื่องทำงานด้วยการฟังเสียง - ตรวจสอบสิ่งสกปรก และทำความสะอาด - ตรวจสอบการโยกคลอนของแกนเพลลา ถ้าชำรุดเปลี่ยนใหม่ - ตรวจสอบตลับลูกปืนขณะเครื่องทำงานด้วยการฟังเสียง	
	4. Compressor	- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (Voltage) และกระแสไฟฟ้า (Ampere) ขณะใช้งาน - ตรวจสอบเช็คความดันน้ำยา เช็คกำลังอัดของ Compressor	
	5. ตัวเครื่อง FCU. และ CDU.	- ทำความสะอาดตัวเครื่อง FCU และ CDU - ตรวจสอบปริมาณลมเข้า-ออก ของ FCU และ CDU แล้วรายงานผล - ตรวจสอบเช็คความดันน้ำยา เช็คกำลังอัดของ Compressor - ตรวจสอบอุณหภูมิเข้า-ออก ของชุด FCU และ CDU แล้วรายงานผล - ตรวจสอบเสียงผิดปกติความสั่นสะเทือน	
	6. Room Thermostat	- ตรวจสอบเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และวัดอุณหภูมิพื้นที่	
	7. อุปกรณ์อื่นๆ	- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของ Magnetic Contactor - ตรวจสอบจุดต่อขั้วสายไฟ - ตรวจสอบทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทิ้ง - ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ	
			- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำ 3 เดือน
	6 เดือน	1. อุปกรณ์อื่นๆ	- ตรวจสอบระบบการทำงานของชุด Control - ตรวจสอบสภาพสาย POWER และสาย Control - ตรวจสอบเช็คปริมาณน้ำมัน Compressor
			- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำ 3 เดือน/6 เดือน
1 ปี	1. ตัวเครื่อง FCU. และ CDU.	- ล้างทำความสะอาด Evaporator Coil ด้วยน้ำยาเคมีที่ไม่กัดโลหะและน้ำ - ทำความสะอาดชุด Condensing Unit ด้วยแปรงและ Blower และน้ำ	
	2. อุปกรณ์อื่นๆ	- ตรวจสอบ Motor และ Bush - รายงานตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ทั้งหมด	

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รับแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดระบบน้ำยาแปรผัน (VRF)

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
3 เดือน	1. แผ่นกรองอากาศ (Air Filter)	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นละออง (Air Filter)
	2. Evaporator Coil	- ล้างทำความสะอาด Evaporator Coil ด้วยน้ำ - ทำความสะอาดชุด Condensing Unit ด้วยแปรงและ Blower และน้ำ
	3. Blower and Motor	- ตรวจสอบสภาพของใบพัด ถ้าชำรุดให้ทำการเปลี่ยน - ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไปขณะเครื่องทำงานด้วยการฟังเสียง - ตรวจสอบสิ่งสกปรก และทำความสะอาด - ตรวจสอบการโยกคลอนของแกนเพลลา ถ้าชำรุดเปลี่ยนใหม่ - ตรวจสอบตลับลูกปืนขณะเครื่องทำงานด้วยการฟังเสียง
	4. Compressor	- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (Voltage) และกระแสไฟฟ้า (Ampere) ขณะใช้งาน - ตรวจสอบเช็คความดันน้ำยา เช็คกำลังอัดของ Compressor
	5. ตัวเครื่อง FCU. และ CDU.	- ทำความสะอาดตัวเครื่อง FCU และ CDU - ตรวจสอบวัดปริมาณลมเข้า-ออก ของ FCU และ CDU แล้วรายงานผล - ตรวจสอบอุณหภูมิเข้า-ออก ของชุด FCU และ CDU แล้วรายงานผล - ตรวจสอบการทำงานของพัดลมและมอเตอร์ CDU - ตรวจสอบเสียงผิดปกติความสั่นสะเทือน - ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ
	6. Wire Remote	- ตรวจสอบการทำงานของ Remote Control และวัดอุณหภูมิพื้นที่
	7. Central Controller	- ตรวจสอบการเชื่อมต่อและแสดงผลของ Central Controller
	8. Drain Pump	- ทำความสะอาดปั้มน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทิ้ง - ตรวจสอบระบบเซนเซอร์ควบคุมการทำงานของปั้มน้ำทิ้ง
	9. อุปกรณ์อื่นๆ	- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของ Magnetic Contactor - ตรวจสอบจุดต่อขั้วสายไฟ - ตรวจสอบสภาพสาย Power และสาย Control
	6 เดือน	
1. อุปกรณ์อื่นๆ		- ตรวจสอบระบบการทำงานของชุด Control - ตรวจสอบสภาพสาย POWER และสาย Control - ตรวจสอบเช็คปริมาณน้ำมัน Compressor
1 ปี		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี 3 เดือน/6 เดือน
	1. ตัวเครื่อง FCU. และ CDU.	- ล้างทำความสะอาด Evaporator Coil ด้วยน้ำยาเคมีที่ไม่กัดโลหะและน้ำ - ทำความสะอาดชุด Condensing Unit ด้วยแปรงและ Blower และน้ำ
	2. อุปกรณ์อื่นๆ	- ตรวจสอบ Motor และ Bush - รายงานตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ทั้งหมด

หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รีบแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆ หลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) Air Cleaner

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
6 เดือน	1. หัวไป	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนหัวไปขณะเครื่องทำงานด้วยการฟังเสียง
		- ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตยึดต่างๆของฐานมอเตอร์, พัดลมและโครงสร้างตัวเครื่อง
		- ทำความสะอาดตัวเครื่อง และพื้นที่บริเวณโดยรอบ
	1. Blower	- ตรวจสอบตลับลูกปืน หากชำรุดเปลี่ยนใหม่
		- ตรวจสอบสภาพ, สิ่งสกปรก และล้างทำความสะอาดใบพัด
		- ตรวจสอบตลับลูกปืน หากชำรุดเปลี่ยนใหม่ (กรณีที่เป็นตลับลูกปืน)
	2. Motor	- ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
		- ตรวจสอบสภาพหัวไปและการหลุดหลวมของขั้วต่อสายไฟฟ้า
	3. ชุดควบคุม	- ตรวจสอบสภาพหัวไปของชุดควบคุม พร้อมทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆและทำความสะอาด
		- ตรวจสอบการหลุดหลวมของขั้วต่อสายไฟ
	5. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	- ตรวจสอบสภาพหัวไปของการจ่ายลม, ด้านลมกลับและทำความสะอาด

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รีบแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ม่านอากาศ (Air Curtain - Door)

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
1 เดือน	1. ทั่วไป	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไปขณะเครื่องทำงานด้วยการฟังเสียง
		- ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตยึดต่างๆของฐานมอเตอร์, พัดลมและโครงสร้างตัวเครื่อง
		- ทำความสะอาดตัวเครื่อง และพื้นที่บริเวณโดยรอบ
6 เดือน		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน
	1. Blower	- ตรวจสอบตลับลูกปืน หากชำรุดเปลี่ยนใหม่
		- ตรวจสอบสภาพ และล้างทำความสะอาดใบพัด
	2. Motor	- ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
1 ปี		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน/ 3 เดือน / 6 เดือน
	1. Motor	- ตรวจสอบการโยกคลอนของแกนเพลลา
		- ตรวจสอบตลับลูกปืน
		- ตรวจสอบการหลุดหลวมของจุดต่อขั้วสายไฟ

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รับแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) Evaporative Fan

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
1 เดือน	1. ทั่วไป	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไประยะการทำงานด้วยการฟังเสียง
		- ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตยึดต่างๆของฐานมอเตอร์, พัดลมและโครงสร้างตัวเครื่อง
		- ทำความสะอาดบริเวณเครื่องโดยรอบ
6 เดือน		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน
	1. Blower	- ตรวจสอบสภาพ และล้างทำความสะอาดใบพัด ถ้าหากชำรุดให้ทำการเปลี่ยน
	2. Motor	- ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า,แรงดันไฟฟ้า
		- ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการหลุดหลวมของขั้วต่อสายไฟฟ้า
		- ตรวจสอบการโยกคลอนของแกนเพลลาถ้าชำรุดเปลี่ยนใหม่ (อะไหล่ ทอท.)
3. อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของช่องจ่ายลม และทำความสะอาด	

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รับแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ Exhaust Fan - Axial Type

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
6 เดือน	1. หัวไป	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไป ขณะเครื่องทำงาน
		- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ
	2. ตู้ควบคุม	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้ตู้ พร้อมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆและทำความสะอาด
		- ตรวจสอบความแน่นตามจุดต่อขั้วสายไฟ
		- ตรวจสอบสาย Control และ Ground
	3. Impeller	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป และทำความสะอาด Impeller and Casing
	4. Motor	- ตรวจสอบการหลุดหลวมของขั้วต่อสายไฟฟ้า
		- ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
3 ปี	1. Motor	- เปลี่ยนตลับลูกปืน Motor

**หมายเหตุ**

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รับแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับพัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าและแบบติดผนัง (Ceiling Exhaust Fan, Wall Mount Exhaust Fan)

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
6 เดือน	1. ทั่วไป	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไปขณะเครื่องทำงาน
		- ตรวจสอบสภาพ และทำความสะอาดตัวเครื่อง
	2. ชุดควบคุม	- ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดชุดควบคุม พร้อมทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
		- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ

**หมายเหตุ**

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รับแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่พบปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ



## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ Exhaust Fan - Axial Type with Duct

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
3 เดือน	1. หัวไป	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไป ขณะเครื่องทำงาน
		- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ
	2. ตู้ควบคุม	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้ตู้ พร้อมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆและทำความสะอาด
		- ตรวจสอบความแน่นตามจุดต่อขั้วสายไฟ
		- ตรวจสอบสาย Control และ Ground
	3. Impeller	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป และทำความสะอาด Impeller and Casing
	4. Motor	- ตรวจสอบการหลุดหลวมของขั้วต่อสายไฟฟ้า
		- ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
3 ปี	1. Motor	- เปลี่ยนตลับลูกปืน Motor

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รับแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับพัดลมเติมอากาศ (Fresh Air Fan)

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
3 เดือน	1. ทั่วไป	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไป ขณะเครื่องทำงาน
		- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ
	2. ผู้ควบคุม	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตัวตู้ พร้อมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆและทำความสะอาด
6 เดือน		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำ 3 เดือน
	1. Impeller and Casing	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป และทำความสะอาด Impeller and Casing
	- Bearing	- ทำการเติมสารหล่อลื่นหรืออัดจารบีตลับลูกปืน
		- ตรวจสอบวัดอุณหภูมิตลับลูกปืนขณะเครื่องทำงาน โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดวัดค่าเทียบกับค่ามาตรฐาน
	- Belt	- ตรวจสอบสภาพของสายพานและทำความสะอาด
		- ตรวจสอบวัดความตึงของสายพานโดยใช้ Gauge วัดแรงตึงแล้วตรวจสอบกับค่ามาตรฐาน
		และทำการปรับแรงตึงของสายพานให้ได้ตามค่ามาตรฐาน
	2. Motor	- ตรวจสอบการหลุดหลวมของขั้วต่อสายไฟฟ้า
		- ตรวจสอบวัดอุณหภูมิทำงานของมอเตอร์โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
		- ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
		- ตรวจสอบตลับลูกปืน
3. ผู้ควบคุม	- ตรวจสอบความแน่นตามจุดต่อขั้วสายไฟ	
1 ปี		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน/ 3 เดือน/ 6 เดือน
	1. ทั่วไป	- ตรวจสอบอุปกรณ์รองรับความสั่นสะเทือนและเปลี่ยนถ้าชำรุด
	2. Belt	- เปลี่ยนสายพานใหม่
	3. Pulley	- ตรวจสอบ และปรับตั้ง Alignment
	3. ผู้ควบคุม	- ตรวจสอบวัดอุณหภูมิขณะทำงานของอุปกรณ์โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
		- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของท่อลม, ข้อต่ออ่อน ผ้าใบ และรอยต่อต่างๆ
	- ตรวจสอบสาย Control และ Ground	
3 ปี	1. Blower	- เปลี่ยนตลับลูกปืน Blower
	2. Motor	- เปลี่ยนตลับลูกปืน Motor

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รีบแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับพัดลมอุตสาหกรรม (Industrial Fan)

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
6 เดือน	1. ทัวไป	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไปขณะเครื่องทำงาน
		- ตรวจสอบสภาพ และทำความสะอาดตัวเครื่อง
		- ตรวจสอบสภาพใบพัด ถ้าเสียให้ทำการเปลี่ยน (อะไหล่ ทอท.)
	2. ชุดควบคุม	- ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดชุดควบคุม พร้อมทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
		- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รับแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ พัดลมระบายอากาศสำหรับครัว (Kitchen Exhaust Fan)

## และพัดลมเติมอากาศสำหรับครัว (Kitchen Make up Fan)

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
3 เดือน	1. ทั่วไป	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไป ขณะเครื่องทำงาน - ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ
	2. ผู้ควบคุม	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตัวตู้ พร้อมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆและทำความสะอาด
6 เดือน		- ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำ 3 เดือน
	1. Impeller and Casing	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป และทำความสะอาด Impeller and Casing - เติมน้ำมัน (Kitchen Exhaust Fan) - Bearing
		- ทำการเติมสารหล่อลื่นหรืออัดจารบีตลับลูกปืน
		- ตรวจสอบวัดอุณหภูมิตลับลูกปืนขณะเครื่องทำงาน โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดวัดค่าเทียบกับค่ามาตรฐาน
	- Belt	- ตรวจสอบสภาพของสายพานและทำความสะอาด - ตรวจสอบวัดความตึงของสายพานโดยใช้ Gauge วัดแรงตึงแล้วตรวจสอบกับค่ามาตรฐาน และทำการปรับแรงตึงของสายพานให้ได้ตามค่ามาตรฐาน
	2. Motor	- ตรวจสอบการหลุดหลวมของขั้วต่อสายไฟฟ้า - ตรวจสอบวัดอุณหภูมิทำงานของมอเตอร์โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด - ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า - ตรวจสอบตลับลูกปืน
	3. ผู้ควบคุม	- ตรวจสอบความแน่นตามจุดต่อขั้วสายไฟ - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตัวตู้ พร้อมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆและทำความสะอาด
	4. ทั่วไป	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไป ขณะเครื่องทำงาน - ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ
	1 ปี	
1. ทั่วไป		- ตรวจสอบอุปกรณ์รองรับความสั่นสะเทือนและเปลี่ยนถ้าชำรุด
2. Belt		- เปลี่ยนสายพานใหม่
3. Pulley		- ตรวจสอบ และปรับตั้ง Alignment
3. ผู้ควบคุม		- ตรวจสอบวัดอุณหภูมิขณะทำงานของอุปกรณ์โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของท่อลม, ข้อต่ออ่อน ผ้าใบ และรอยต่อต่างๆ - ตรวจสอบสาย Control และ Ground
3 ปี	1. Blower	- เปลี่ยนตลับลูกปืน Blower
	2. Motor	- เปลี่ยนตลับลูกปืน Motor

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รับแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ พัดลมระบายควัน (Smoke Exhaust Fan, Roof Smoke Exhaust Fan)

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
6 เดือน	1. ทั่วไป	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไปขณะเครื่องทำงาน
		- ตรวจสอบสภาพ และทำความสะอาดตัวเครื่อง
		- ตรวจสอบการเปิด-ปิด ของ Shutter
	2. Impeller	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป และทำความสะอาด Impeller and Casing
	3. Motor	- ตรวจสอบการหลุดหลวมของขั้วต่อสายไฟฟ้า
		- ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
	4. ชุดควบคุม	- ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดชุดควบคุม พร้อมทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
		- ตรวจสอบความแน่นตามจุดต่อขั้วสายไฟ
		- ตรวจสอบสาย Control และ Ground

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รับแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


## รายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) สำหรับ Toilet Exhaust Fan - Axial Type และ Tunnel Ventilation Fan

แผนดำเนินการ PM	รายการอุปกรณ์	รายการตรวจสอบ
3 เดือน	1. หัวไป	- ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนทั่วไป ขณะเครื่องทำงาน
		- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ
	2. ตู้ควบคุม	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้ตู้ พร้อมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆและทำความสะอาด
		- ตรวจสอบความแน่นตามจุดต่อขั้วสายไฟ
		- ตรวจสอบสาย Control และ Ground
	3. Impeller	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป และทำความสะอาด Impeller and Casing
	4. Motor	- ตรวจสอบการหลุดหลวมของขั้วต่อสายไฟฟ้า
	- ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า	
3 ปี	1. Motor	- เปลี่ยนตลับลูกปืน Motor

## หมายเหตุ

- กรณีพบอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับจ้าง ให้รับแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างทราบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ทอท. ดำเนินการจัดหาอะไหล่ทดแทนให้เร่งด่วนต่อไป
- ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีเหตุรับแจ้ง เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆหลังจากการบำรุงรักษาตามแผนภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ภาคผนวก ข รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)  
(Service Level Agreement : SLA-PM)

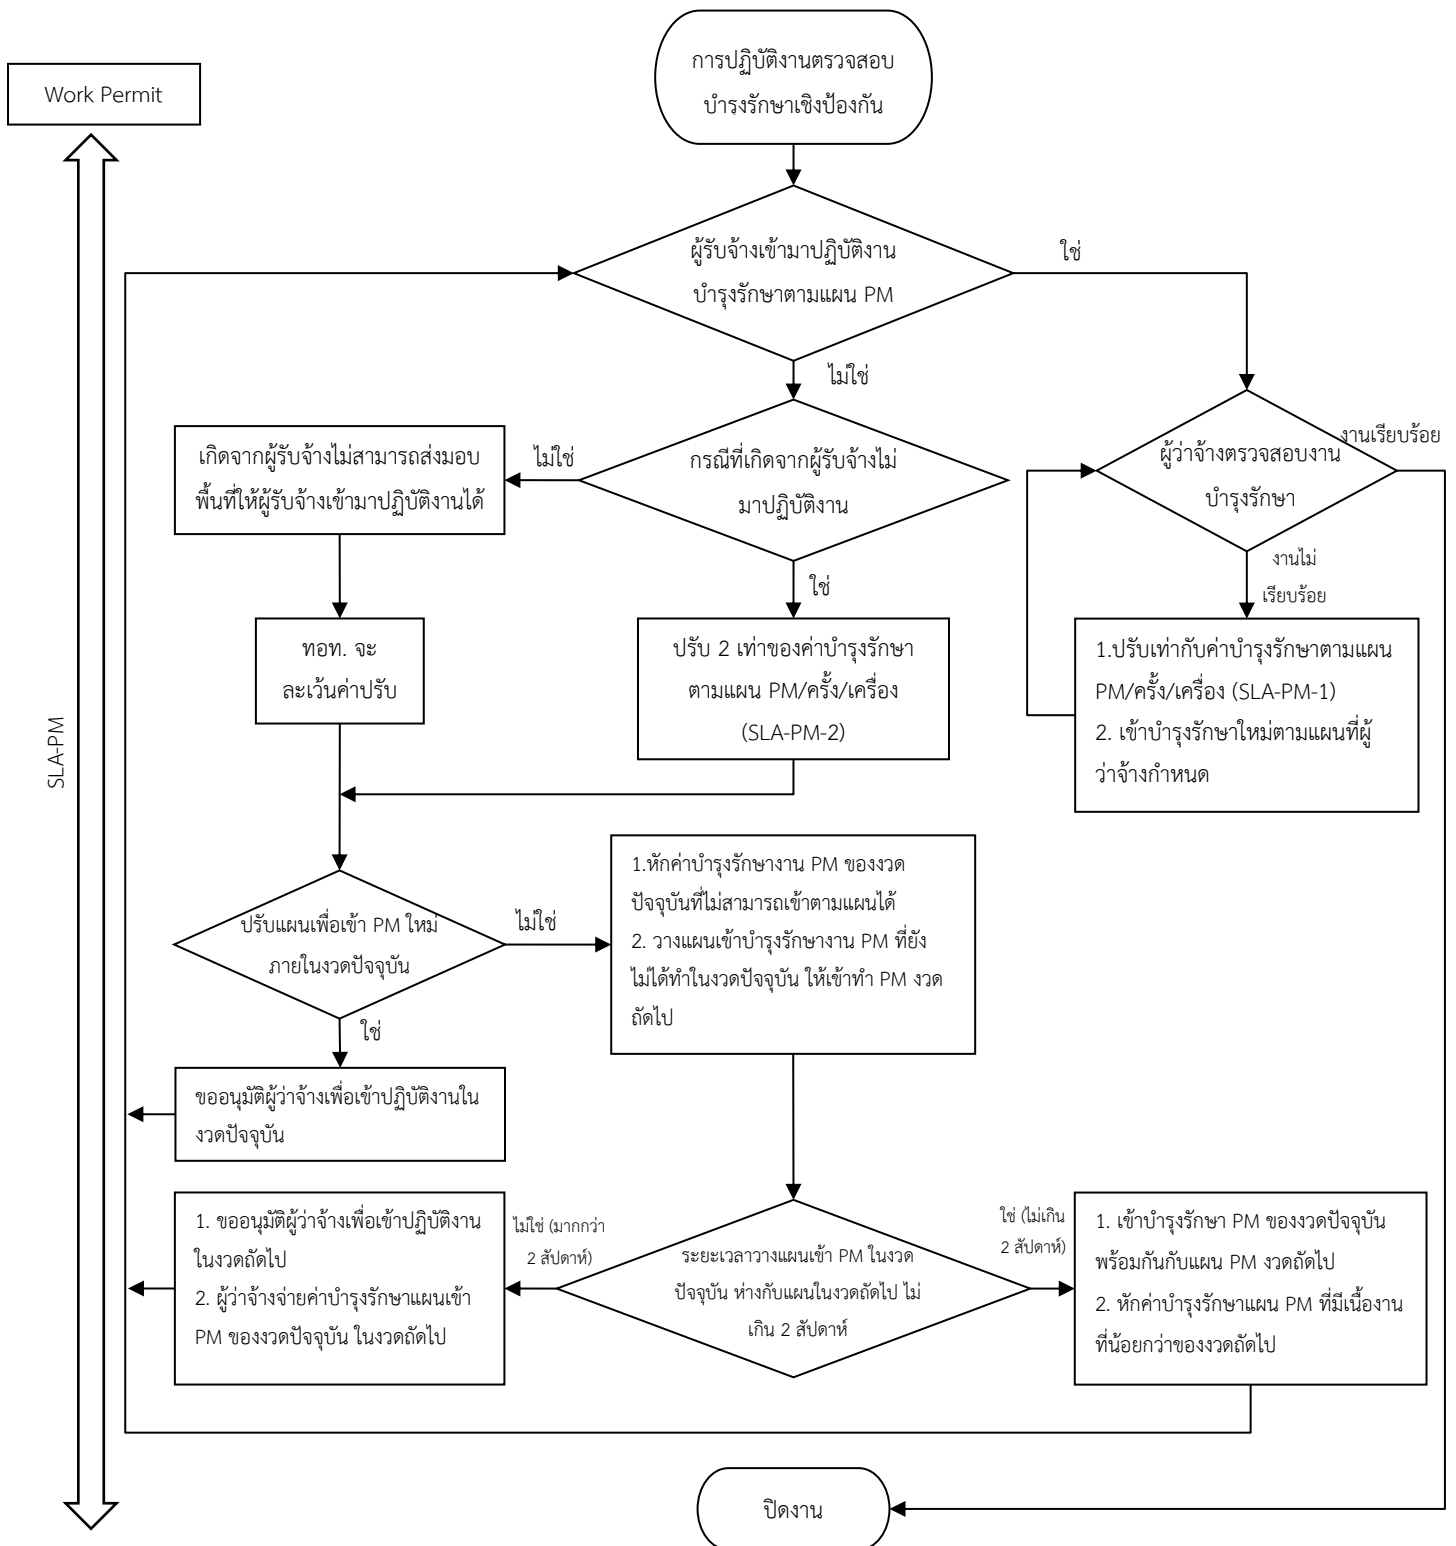


**หมายเหตุ**

1. กรณีการเปลี่ยนอะไหล่ นั้น จะต้องเป็นของใหม่และเป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต
2. การเปลี่ยนอะไหล่ จะต้องทำการขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง ก่อนเปลี่ยนอะไหล่ทุกครั้ง
3. หากมีเงื่อนไขอื่นที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม ข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ภาคผนวก ข รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance : CM)

(Service Level Agreement : SLA-CM)

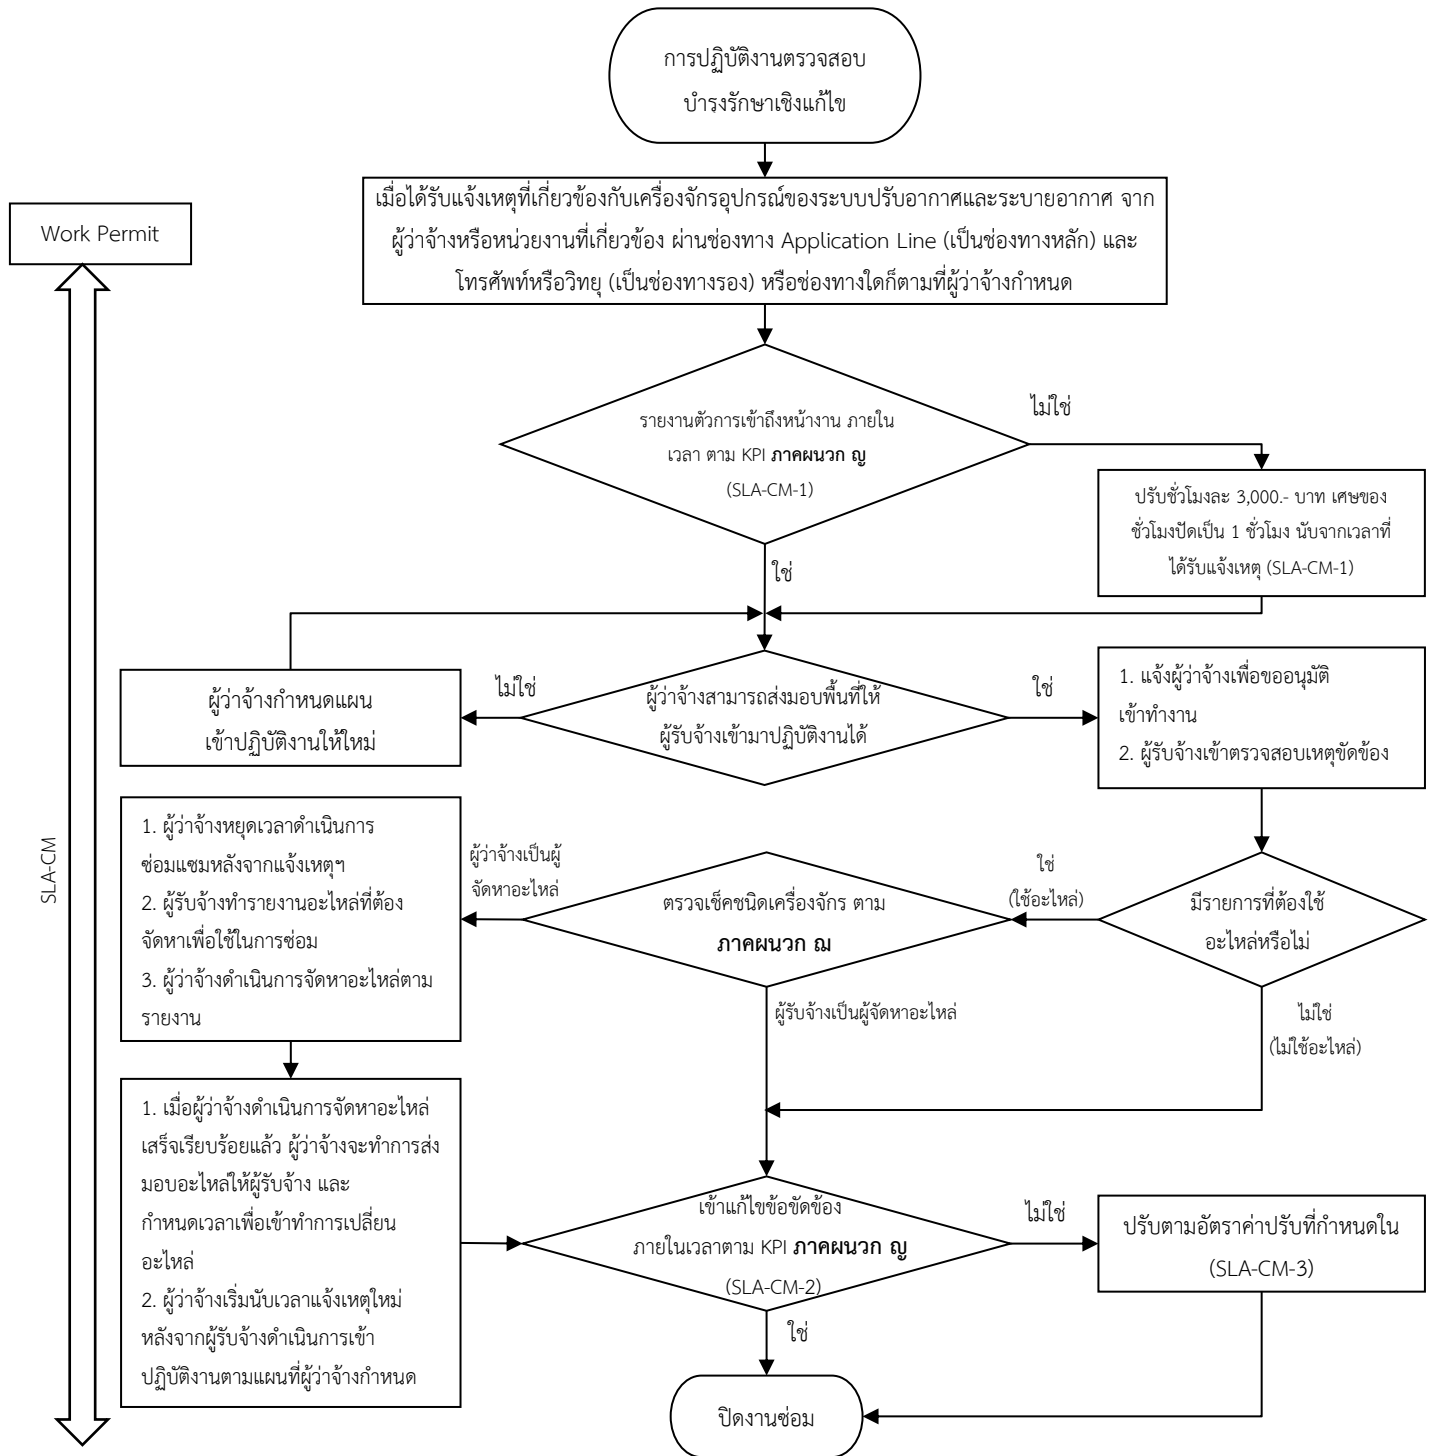

**หมายเหตุ**

1. กรณีการเปลี่ยนอะไหล่ นั้น จะต้องเป็นของใหม่และเป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต
2. การเปลี่ยนอะไหล่ จะต้องทำการขออนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนเปลี่ยนอะไหล่ทุกครั้ง
3. หากมีเงื่อนไขอื่นที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม ข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



## ภาคผนวก ฅ รายการชนิดเครื่องจักรที่ผู้ว่าจ้างจัดหาอะไหล่ หรือผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่

ชนิดเครื่องจักร	ผู้รับจ้างจัดหา อะไหล่	ผู้ว่าจ้างจัดหา อะไหล่
<b>Chilled Water System</b>		
Outdoor Air Handling Unit (OAU)		✓
Air Handling Unit (AHU)	✓	
Fan Coil Unit (FCU)	✓	
Displacement Diffuser		✓
Fan Power Box (FPB)		✓
Heat Exchanger (HX)		✓
<b>Precision Air Condition</b>		
Precision Air Condition (PCA)	✓	
<b>Refrigerant System</b>		
Air Window Type (WT)	✓	
Split Type (SPT)	✓	
VRV/VRF	✓	
<b>Ventilation System</b>		
Air Cleaner		✓
Air Curtain Fan (ACF)	✓	
Evaporator Fan		✓
Exhaust Fan (EF) - Axial Type		✓
Exhaust Fan (EF) - Duct Type		✓
Fresh Air Fan (FAF)		✓
Industrial Fan (ติดผนังและตั้งพื้น)		✓
Jet Fan (TJF)		✓
Kitchen Exhaust Fan (KX)		✓
Roof Smoke Exhaust Fan (RSF)		✓
Smoke Exhaust Fan (SEF) - TBT		✓
Smoke Exhaust Fan (SEF)		✓
Supply Fan (SF)		✓
Toilet Exhaust Fan - Axial Type (TX)		✓
Tunnel Ventilation Fan (TVF)		✓

ภาคผนวก ญ ค่าดัชนีชี้วัดในการบำรุงรักษา (Key Performance Index : KPI)

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาในการเข้าถึงหน้างานนับจากเวลาที่ ที่ได้รับแจ้งเหตุผ่านช่องทางที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด (SLA-CM-1)	ระยะเวลาในการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข (SLA-CM-2)			อัตราค่าปรับต่อชั่วโมง เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง (SLA-CM-3)
			ไม่เปลี่ยนอะไหล่	เปลี่ยนอะไหล่		
				ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่ <sup>1</sup>	ผู้ว่าจ้างจัดหาอะไหล่ <sup>2</sup>	
<b>1</b>	<b>Chilled Water System</b>					
1.1	Outdoor Air Handling Unit (OAU)	30 นาที และสำหรับ TBT ไม่เกิน 45 นาที	1 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ VVIP CCB-G 3 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ทั่วไป		6 ชั่วโมง	10,000 บาท สำหรับพื้นที่ VVIP CCB-G 3,000 บาท สำหรับพื้นที่ทั่วไป
1.2	Air Handling Unit (AHU)			24 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ VVIP CCB-G 48 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ทั่วไป		
1.3	Fan Coil Unit (FCU)				6 ชั่วโมง	
1.4	Displacement Diffuser					
1.5	Fan Power Box (FPB)					
1.6	Heat Exchanger (HX)					
<b>2</b>	<b>Precision Air Condition</b>					
2.1	Precision Air Condition (PCA)	30 นาที และสำหรับ TBT ไม่เกิน 45 นาที	1 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ VVIP CCB-G 3 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ทั่วไป	72 ชั่วโมง		10,000 บาท สำหรับพื้นที่ VVIP CCB-G 3,000 บาท สำหรับพื้นที่ทั่วไป
<b>3</b>	<b>Refrigerant System</b>					
3.1	Air Window Type (WT)	30 นาที และสำหรับ TBT ไม่เกิน 45 นาที	1 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ VVIP CCB-G 3 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ทั่วไป	24 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ VVIP CCB-G 48 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ทั่วไป		10,000 บาท สำหรับพื้นที่ VVIP CCB-G 3,000 บาท สำหรับพื้นที่ทั่วไป
3.2	Split Type (SPT)					
3.3	VRV/VRF					
<b>4</b>	<b>Ventitation System</b>					
4.1	Air Cleaner	30 นาที และสำหรับ TBT ไม่เกิน 45 นาที	1 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ VVIP CCB-G 3 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ทั่วไป		6 ชั่วโมง	10,000 บาท สำหรับพื้นที่ VVIP CCB-G 3,000 บาท สำหรับพื้นที่ทั่วไป
4.2	Air Curtain Fan (ACF)			72 ชั่วโมง		
4.3	Evaporator Fan (EVAP)				6 ชั่วโมง	
4.4	Exhaust Fan (EF) - Axial Type					
4.5	Exhaust Fan (EF) - Ceiling&Wall Type					
4.6	Exhaust Fan (EF) - Duct Type					
4.7	Fresh Air Fan (FAF)					
4.8	Industrial Fan (ติดผนังและตั้งพื้น)					
4.9	Jet Fan (TJF)					


ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาในการเข้าถึงหน้างานนับจากเวลาที่ ที่ได้รับแจ้งเหตุผ่านช่องทางที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด (SLA-CM-1)	ระยะเวลาในการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข (SLA-CM-2)			อัตราค่าปรับต่อชั่วโมง เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง (SLA-CM-3)
			ไม่เปลี่ยนอะไหล่	เปลี่ยนอะไหล่		
				ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่*1	ผู้ว่าจ้างจัดหาอะไหล่*2	
4.10	Kitchen Exhaust Fan (KX)	30 นาที และสำหรับ TBT ไม่เกิน 45 นาที	1 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ VVIP CCB-G 3 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ทั่วไป		6 ชั่วโมง	10,000 บาท สำหรับพื้นที่ VVIP CCB-G 3,000 บาท สำหรับพื้นที่ทั่วไป
4.11	Roof Smoke Exhaust Fan (RSF)					
4.12	Smoke Exhaust Fan (SEF) - TBT					
4.13	Smoke Exhaust Fan (SEF)					
4.14	Supply Fan (SF)					

#### หมายเหตุ

TBT คือ อาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป่าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน  
กรณีที่มีการ เปลี่ยนอะไหล่

- ผู้รับจ้างจัดหาอะไหล่\*1 ระยะเวลาในการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข เริ่มนับจากเวลาที่  
ได้รับแจ้งเหตุผ่านช่องทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- ผู้ว่าจ้างจัดหาอะไหล่\*2 ระยะเวลาในการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข เริ่มนับหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการ  
เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด


ภาคผนวก ก รายละเอียดขั้นตอนการจัดให้มีผู้ประสานงานกรณีเกิดข้อขัดข้องกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ของระบบปรับ  
อากาศและระบายอากาศ (Service Level Agreement : SLA-Hot Line)

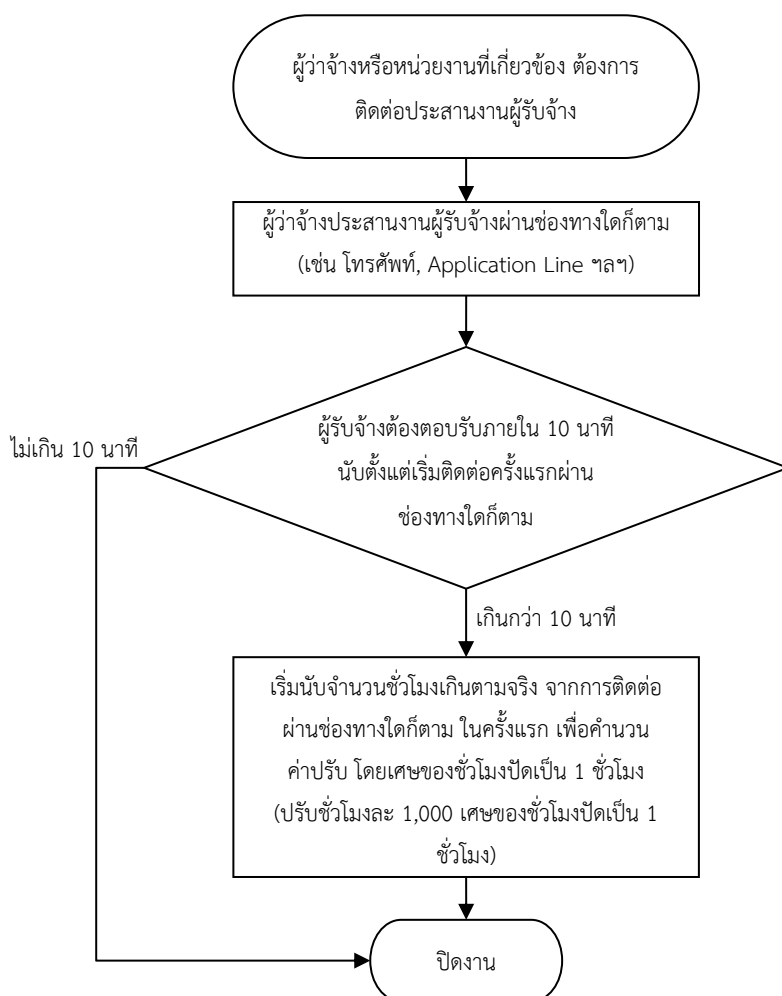

**หมายเหตุ**

หากมีเงื่อนไขอื่นที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตาม ข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ภาคผนวก ก รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีมีการกึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง (Service Level Agreement : SLA-Support)

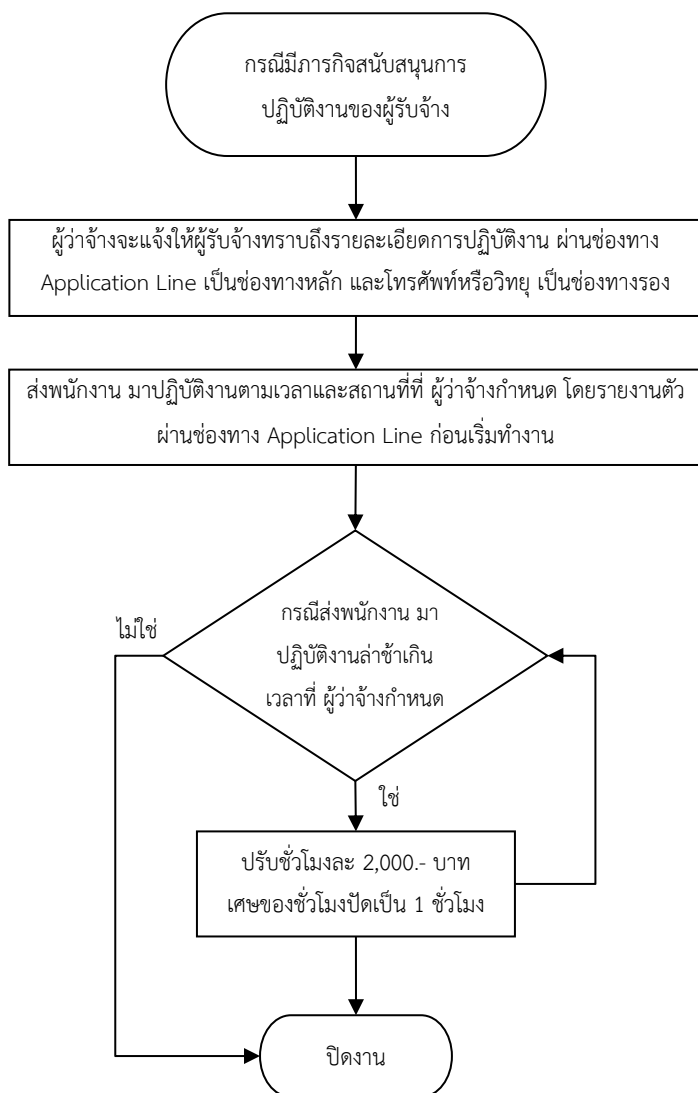

**หมายเหตุ**

หากมีเงื่อนไขอื่นที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม ข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ภาคผนวก ฐ รายละเอียดขั้นตอนการโอนรับเครื่องจักร/อุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ และ/หรือ ระบบระบายอากาศเพิ่มเติมเข้ามาในหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง

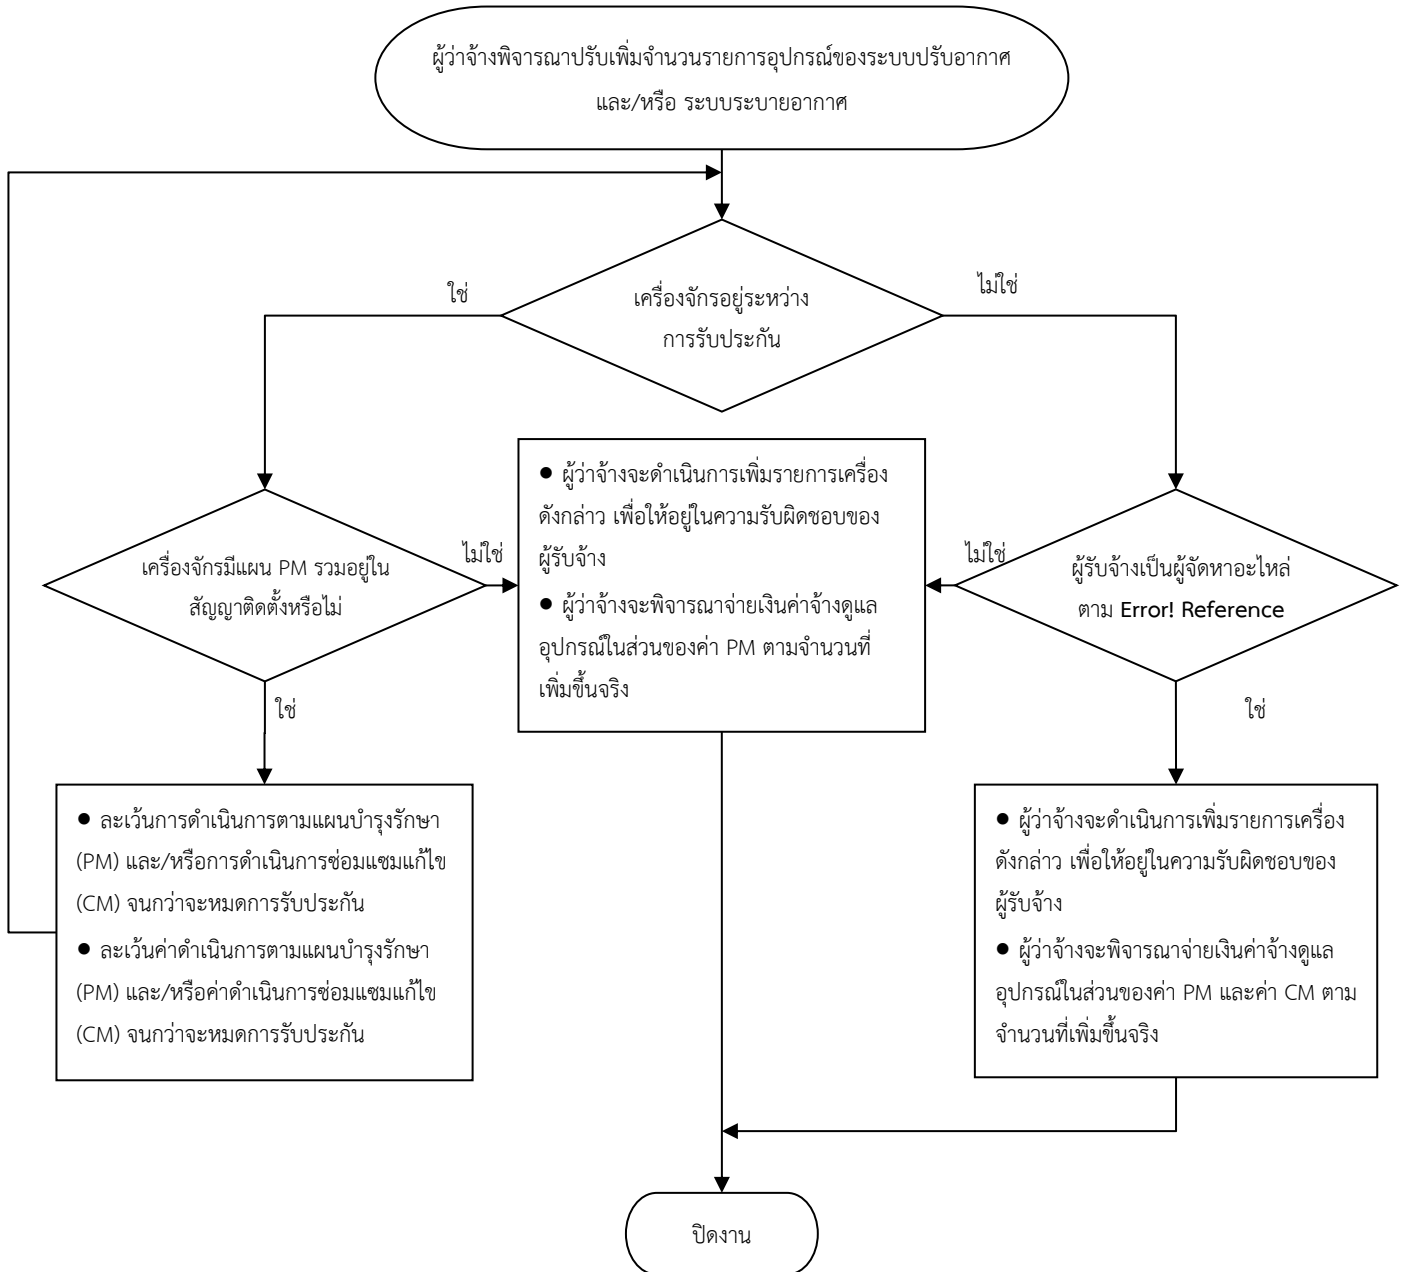

**หมายเหตุ**

หากมีเงื่อนไขอื่นที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตาม ข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ภาคผนวก ๓ รายละเอียดขั้นตอนการโอนย้ายเครื่องจักร/อุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ และ/หรือ ระบบระบายอากาศออกจากหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง

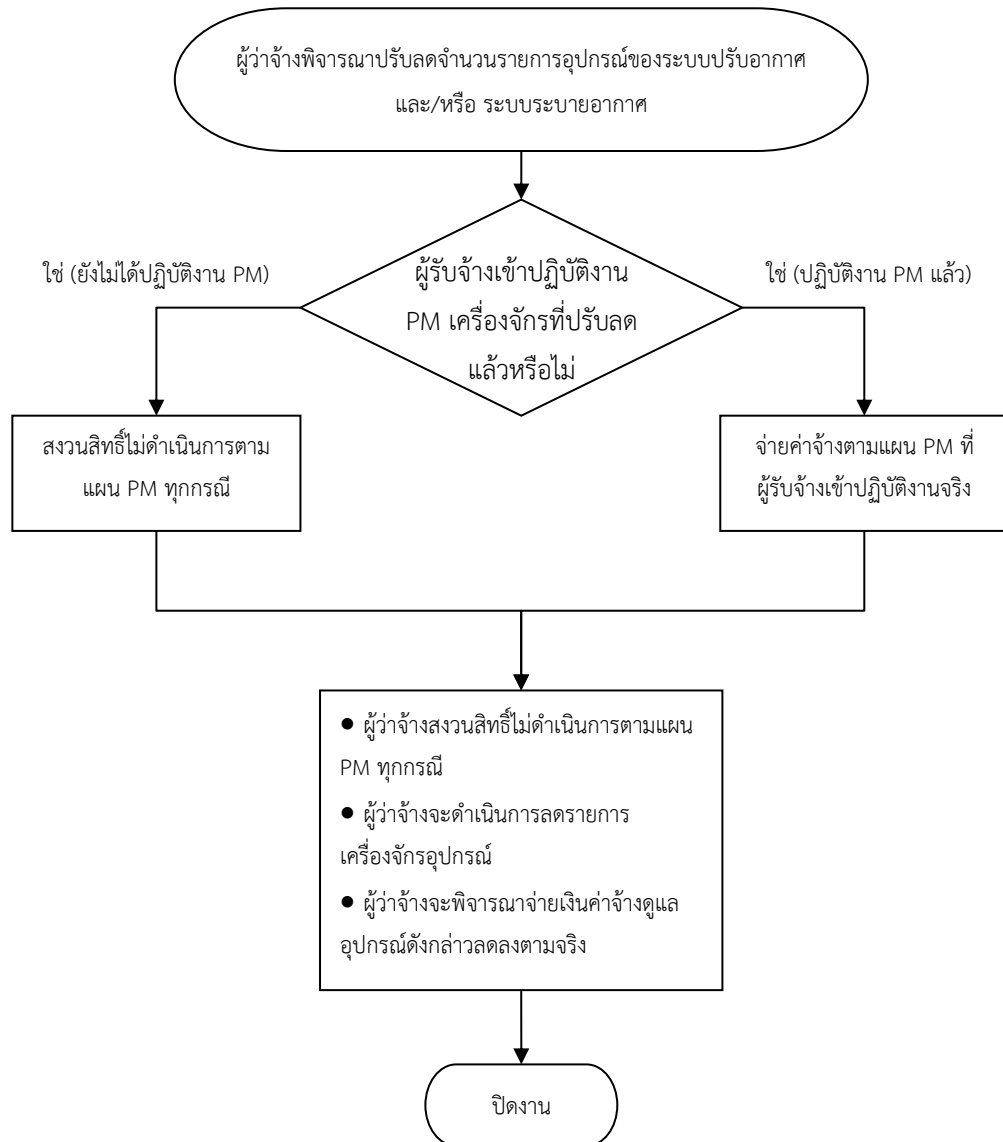

**หมายเหตุ**

หากมีเงื่อนไขอื่นที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตาม ข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ภาคผนวก ๗ ตัวอย่างเอกสารรายงานการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)

PREVENTIVE MAINTENANCE DATA RECORDED		<input type="checkbox"/> ประจำเดือน <input type="checkbox"/> ประจำ .. เดือน <input type="checkbox"/> ประจำปี
OUTSIDE AIR HANDLING UNIT(OAHU)		
PROJECT NAME : SUVARNABHUMI AIRPORT		เลขที่สัญญา : ๕CS4 - 531036
ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		
ส่วน	ข้อมูลบันทึก	Notification No : _____
Unit	UNIT NO : _____ MODEL : _____	LOCATION : _____ AREA SERVICE : _____
1. แผ่นกรองอากาศ	<b>1.1 Pre Filter 1(Pre Cool Coil)</b> - ตรวจสอบสภาพของแผ่นกรองอากาศ - วัดค่า Air Pressure Drop ของแผ่นกรองอากาศขณะเครื่องทำงานเต็มที่ (Design Data: Initial 57 Pa. Final Max. 250 PSi) การแก้ไข <input type="checkbox"/> ทำความสะอาด <input type="checkbox"/> เปลี่ยนใหม่	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ชำรุด <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Pa. <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____
	<b>1.2 Pre Filter 2(Cooling Coil)</b> - ตรวจสอบสภาพของแผ่นกรองอากาศ - วัดค่า Air Pressure Drop ของแผ่นกรองอากาศขณะเครื่องทำงานเต็มที่ (Design Data: Initial 57 Pa. Final Max. 250 PSi) การแก้ไข <input type="checkbox"/> ทำความสะอาด <input type="checkbox"/> เปลี่ยนใหม่	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ชำรุด <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Pa. <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____
	<b>1.3 Medium Filter</b> - ตรวจสอบสภาพของแผ่นกรองอากาศ - วัดค่า Air Pressure Drop ของแผ่นกรองอากาศขณะเครื่องทำงานเต็มที่ (Design Data: Initial 134 Pa. Final Max. 350 PSi) การแก้ไข <input type="checkbox"/> เปลี่ยนใหม่	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ชำรุด <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Pa. <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____
2. สลักกรองอากาศ	ตรวจสอบสภาพที่เข้าไปของสลักกรองอากาศ วิศวกรรมคำนวณ ( Calculate gas capacity/Standard gas capacity ) การแก้ไข เปลี่ยนใหม่	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ชำรุด <input type="checkbox"/> _____ .....% <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____
3. คอยล์	ตรวจสอบสภาพของแผงคอยล์(แนวสลับ,การรั่วซึม,สภาพการติดคราบ ,...) - วัดค่า Air Pressure Drop ของแผงคอยล์ Pre Cool(ขณะเครื่องทำงานเต็มที่) ( Design ..... Pa.) - วัดค่า Air Pressure Drop ของแผงคอยล์ Cooling(ขณะเครื่องทำงานเต็มที่) ( Design ..... Pa.) - วัดค่า Air Pressure Drop ของแผงคอยล์ Reheat(ขณะเครื่องทำงานเต็มที่) ( Design ..... Pa.) ทำความสะอาดแผงคอยล์ <input type="checkbox"/> ใช้เครื่องดูดหรือเป่าฝุ่น <input type="checkbox"/> ถังหัวน้ำ <input type="checkbox"/> ด้วยน้ำยาเคมี <input type="checkbox"/> วัดค่า Air Pressure Drop ของแผงคอยล์หลังล้าง	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ ..... Pa. <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ ..... Pa. <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ ..... Pa. <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____ .....Pa.(PreCool) .....Pa.(Cooling) .....Pa.(Reheat) Diff.Pressure.....PSI. <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____ หลังแก้ไข Diff.Pressure.....PSI. ก่อนแก้ไข CHWS.....°C CHWR.....°C หลังแก้ไข CHWS.....°C CHWR.....°C
	ความดันแตกต่างน้ำเข้า-ออก ของ Cooling Coil การแก้ไข Circulate ภายในคอยล์ด้วยน้ำยาเคมี ความดันน้ำเข้า-ออก ของ Cooling Coil อุณหภูมิน้ำเข้า-ออก ของ Cooling Coil	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____
4. ไฟลัม	- เปลี่ยนไส้หลอดไฟ - เปลี่ยนสลับลูกปืน - การสับเปลี่ยนอะไหล่ - ทำการเดินสายหรือเปลี่ยนหรือจัดวางสลับลูกปืน - ตรวจสอบวัดความถี่และแอมป์ของสายพาน <input type="checkbox"/> การแก้ไข - เปลี่ยนสายพานใหม่ - สภาพทั่วไปการเป็นสนิมและความสะอาดของเสื่อและใบพัด <input type="checkbox"/> การแก้ไข	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____
5. มอเตอร์	ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้า,แรงดันไฟฟ้า(ขณะเครื่องทำงานเต็มที่) นोटชนิดต่างๆ - สภาพการสับก่อนและการเชื่อมต่อของชุดสาย - เปลี่ยนสลับลูกปืนขณะเครื่องทำงานด้วยกรรไกร - เปลี่ยนสลับลูกปืน - สภาพทั่วไปการหลุดหลวมของขั้วต่อสายไฟฟ้า - ความต้านทานของมอเตอร์ <input type="checkbox"/> การแก้ไข	Volt : R-S.....S-T.....T-R..... Current : I1.....I2.....I3..... <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____
6. ระบายน้ำ	สภาพทั่วไปของถาดน้ำทิ้ง - ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อทางออก	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____
7. อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	- ล้างทำความสะอาดไส้กรองน้ำ(Strainer) - ทำความสะอาดตัวเครื่องและห้องเครื่อง - ทำความสะอาดแผงกรองของลมเข้า - สภาพทั่วไปการสับก่อน,การรั่วซึมตามรอยต่อต่างๆของโครงสร้างตัวเครื่อง - การทำงานของ 2 Way วาล์ว <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ - การทำงานของ 3 Way วาล์ว <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ - การทำงานของ By Pass Damper <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____
8. อื่นๆ	สภาพทั่วไปการหลุดหลวมของขั้วต่อสายไฟฟ้า - ทำความสะอาด	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย <input type="checkbox"/> _____
วันที่เข้าตรวจเช็ค :	อธิบายเพิ่มเติม :	
ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย
ลงชื่อ : ๑ ๒ ๓ ๔	ลงชื่อ : _____	ลงชื่อ : _____



## ภาคผนวก ณ ตัวอย่างเอกสารรายงานการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance : CM)

เอกสารประกอบการซ่อม ประจำวันที่ ...../...../.....	
1. ใบรับแจ้งงาน	เลขที่ SAP .....
ชื่ออุปกรณ์/ระบบ .....	รหัสเครื่อง (หมายเลขเครื่อง) .....
ตำแหน่งที่ตั้ง .....	.....
รายละเอียดที่รับแจ้ง .....	.....
ชื่อผู้แจ้งงาน .....	หน่วยงาน ..... โทรศัพท์ .....
วันที่รับแจ้ง .....	เวลาที่รับแจ้ง ..... ผู้รับแจ้ง .....
2. ใบสั่งงาน	ประเภทงาน <input type="checkbox"/> ซ่อมตามแผน <input type="checkbox"/> ซ่อมฉุกเฉิน <input type="checkbox"/> ปรับปรุง <input type="checkbox"/> ซ่อมไม่หยุดบริการ
ผู้ปฏิบัติงาน (หน.ทีม / ผู้ทำงาน) .....	
.....	
แผนงาน/อะไหล่ที่นำไปใช้งาน .....	
.....	
ลงชื่อ.....ผู้สั่งงาน / หน. ทีม	
3. ใบสรุปการปฏิบัติงาน	
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน .....	
เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน .....	
รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน .....	
สรุปผลการซ่อม/ปรับแต่ง/เปลี่ยนอุปกรณ์ .....	
.....	
.....	
สภาพปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไข .....	
.....	
.....	
ลงชื่อ.....ผู้รายงาน (ปฏิบัติงาน)/หัวหน้าชุด	
4. ผู้ให้บริการ *** (กรณารอกให้ครบถ้วน) ***	
ผู้ให้บริการ/หน่วยงาน ทราบและประเมินผลการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ใช้งานไม่ได้ <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	
เริ่มปฏิบัติงานเวลา..... ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเวลา .....	
ข้อเสนอแนะ.....	
ลงชื่อ .....ผู้ให้บริการ	

## ภาคผนวก ด QR Code เอกสารประกอบการทำงาน ทำอากาศยาน สุวรรณภูมิ



QR Code : การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ  
อย่างยั่งยืนของคู่มือ ทอท



QR Code : คู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน  
สำหรับผู้รับจ้าง บริษัท ทำอากาศยานไทย  
จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงครั้งที่ 2  
ปีงบประมาณ 2566 (ม.ค.66)



QR Code : บัญชีอัตราค่าภาระการใช้ทำอากาศยาน  
ทรัพย์สิน บริการ และความสะอาดต่างๆ  
ในกิจการ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด  
(มหาชน) ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ประจำปี 2559 (แก้ไขเมื่อ เม.ย. 66)